公告 第 51 号
令和8年11月11日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊八尾駐屯地
第３９８会計隊八尾派遣隊長　中内　優樹

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6QJ11C000030	6QK11AS0004 0001		

品名　または　件名

ターミナルレーダ用防雷装置の撤去役務

部品番号　または　規格

仕様書のとおり。

使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
陸上自衛隊　明野駐屯地	管気１派　内線３１５　小向１曹
搬入場所	納期または工期
管気１派　通信	令和9年2月19日（金）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
仕様書及び入札心得等については、八尾駐屯地第３９８会計隊八尾派遣隊事務室において示す。

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年12月15日（火）10時00分　八尾駐屯地　厚生センター　多目的ホール

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
別紙のとおり

別　紙

1　競争に参加する者に必要な資格に関する事項
　次の各項目のすべての条件を満たす者
(1)　令和７・８・９年度全省庁統一競争参加資格**「役務の提供」Ｃ等級以上**で、近畿地域の競争参加資格を有する者。申請中の場合、その旨証明できる書面を提出すること。
(2)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。
　なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(4)　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
(6)　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(7)　入札者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(8)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(10)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2　契約条項等を示す場所等
(1)　陸上自衛隊八尾駐屯地　第３９８会計隊八尾派遣隊　契約班
(2)　陸上自衛隊中部方面隊ホームページ　https：//www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/　内の「入札及び契約心得」による。
(3)　適用する契約条項は、駐屯地標準契約書「役務請負契約条項」とし、特約条項は「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。

3　競争入札執行の場所及び日時
(1)　場　所　陸上自衛隊八尾駐屯地　厚生センター　多目的ホール
(2)　日　時　令和８年１２月１５日（火）　１０時００分（時間厳守）

4　保証金等
(1)　入札保証金及び契約保証金：免　除
(2)　違約金　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、**契約金額の１００分の１０以上**の金額を違約金として徴収する。

5　入札説明会
　実施しない。（質問事項等がある場合は下部記載の連絡先に連絡をすること）

6　入札方法
　入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額（外税）を記入すること。

7　入札書等の提出
(1)　入札書の様式は「入札書」の様式を基準とするも、業者随意様式による入札書様式を妨げるものではない。（Ａ４縦使用横書きを推奨）
　また、応札金額の内訳がわかる「内訳明細書」を提出すること。（様式随意）
　ただし、入札書においては、下記の文言を記載することにより、契約条項の承諾及び暴力団排除に関する誓約とみなすものであり、下記の文言が入札書に記載されていない入札書は、契約条項の承諾及び暴力団排除に関する誓約がなされないものとし、無効とする。

「当社(私（個人の場合)、当団体（団体の場合)）は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致
します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」

(2)　代表者以外の者（代理人）で入札に参加するものは、入札時に委任状を提出すること。（ＦＡＸ、メール不可）

8　落札決定方法

(1)　**総　品　目　総　額　決　定**

(2)　落札決定にあたっては、入札書に記載された**各項目の単価に数量を掛けた金額の合計額**に、当該金額の１０％（軽減税率対象品目８％）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって落札（決定）金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）を記載すること。

(3)　入札金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の入札書を落札者とする。
なお、落札者となるべき最低価格入札が２名以上ある場合は抽選により落札者を決定する。

9　契約書の作成

落札者は契約書等を作成するものとする。ただし、契約金額が１００万円未満の場合は契約書の作成を省略する場合がある。

１０　入札の無効

(1)　第１項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2)　入札に関する条項に違反した入札

(3)　入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札

(4)　入札者等が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合の入札

１１　その他

(1)　電報・電話・ＦＡＸ・メールによる入札は、認めない。

(2)　郵便による入札の場合は入札日前日１７時までに必着となるよう発送すること。
なお、**郵送する際は、事前に連絡をするとともに、便着の確認を電話にて行う**こと。

(3)　この入札に関する公告は
陸上自衛隊八尾駐屯地　　第３９８会計隊八尾派遣隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/　　に掲載しています。

(4)　入札へ参加を希望する者は**入札参加申込書、資格審査結果通知書の写し**を**速やかに提出**すること。(電子メール、ＦＡＸ可)

(5)　入札書及び仕様書等は、第３９８会計隊八尾派遣隊事務所において配布します。また、郵送、メールでの配布及び陸上自衛隊中部方面隊ホームページにて掲載いたします。

(6)　市場価格調査の提出をお願いします。
期限：令和８年１２月４日（金）　１０時００分　（ＦＡＸ可）

(7)　問い合わせ及び連絡先

ア　入札及び契約に関する事項
〒５８１－００４３　大阪府八尾市空港１－８１
陸上自衛隊八尾駐屯地　第３９８会計隊八尾派遣隊　契約班　（担当：中内）
ＴＥＬ　０７２－９４９－５１３１（内線：３４５）
ＦＡＸ　０７２－９４９－５３１３
電子メール ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

イ　仕様書内容及び現場等に関する事項
中部方面航空隊本部　通信班　（担当：川上）
ＴＥＬ　０７２－９４９－５１３１（内線：２４１）

調達要求番号：6QK11AS0004

役　務　仕　様　書		
ターミナルレーダ用防雷装置の撤去役務	仕様書番号	第　　号
	作　　成	令和８年１０月２９日
	作成部隊等名	中部方面航空隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊明野駐屯地中部方面管制気象隊第１派遣隊において使用しているターミナルレーダ用防雷装置ＧＤＰ－４－Ｂへの更新に先立ち現在設置しているターミナルレーダ用防雷装置ＧＤＰ－４の撤去に必要な調査・設計及び施工役務（以下，“本役務”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１**（以下，“電子共仕”という。）による。

1.3　引用文書等

この仕様書に引用又は参考とする次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＳ－Ｃ６５５４１２　　ターミナルレーダ用防雷装置　ＧＤＰ－４

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）

b)　**法令等**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）

2　役務に関する要求

2.1　一般的要求事項

a)　本役務は，**公共建築工事標準仕様書**“電気設備工事編”及び**電気通信設備工事共通仕様書**に基づき，実施するものとする。

b)　契約の相手方は，本役務を履行するにあたり，雷対策の設計，施工に関する技能，能力，知識を持つものとする。

c)　契約の相手方は，本役務を履行するにあたり，必要な器材及び資材などは、契約の相手方で準備するものとし，かつ，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”（以下、“グリーン購入法”という。）に適合するものとし，この仕様書に規定していない事項は，契約の相手方が規定する社内規定及び商慣習による。

d)　契約の相手方は，本役務を履行するに先立ち，実施する場所に対する法律や条例に基づく指定地域や規制基準の適合の有無及び建設物，交通標識，消火設備類，境界線などの他工作物の有無を確認し，あらかじめ監督官と打ち合わせの上適切に措置する。

e)　契約の相手方は，本役務を履行するにあたり，別の契約の請負者と出会い作業となる場合は，監

督官の指示に従い，関係請負者間において十分協議を行い，相互に円滑な作業の実施に努める。

f) 契約の相手方は，本役務を履行するにあたり，定電圧電力ケーブル等の作業に関しては，“電気主任技術者”の資格をもつ者の管理下に“電気工事士”の資格をもつ者が実施する。

2.2 調査・設計

a) 現在設置してあるターミナルレーダ用防雷装置ＧＤＰ－４の据付図及び現物を調査するとともに，更新器材であるターミナルレーダ用防雷装置ＧＤＰ－４－Ｂへの更新を見据えた設計を行う。

b) 既設器材及び更新器材は**表１**による。

表１－既設器材及び更新器材

既設器材	品名・型式	ターミナルレーダ用防雷装置　ＧＰＤ－４
	製造会社	音羽電機工業株式会社
更新予定器材	品名・型式	ターミナルレーダ用防雷装置　ＧＰＤ－４－Ｂ
	設置納期	令和９年３月３１日
	設置会社	音羽電機工業株式会社

c) 既存器材の構成は**表２**による。

表２－既設器材構成品

構成品名	数　量
防雷環状地線	１５０ｍ
接地棒	５０本
防雷線	１２０ｍ
高圧避雷器	１台
電源用クラスＩＳＰＤ	１３台
電源用クラスⅡＳＰＤ	４台
サージシェルタ（７５ｋＶＡ）	１台
サージシェルタ（５０ｋＶＡ）	１台
サージシェルタ（５０ｋＶＡ）	１台
サージシェルタ（２０ｋＶＡ）	１台
通信用ＳＰＤ	５８０台
サージレコーダＡ	１台
サージレコーダＢ	３台

d) 設計の際，電源等の仮設処理が必要な場合は，その旨を記載するとともに，官側と協議するものとする。

e) 本役務の対象場所等は別冊図面による。

f) 契約の相手方は，設計成果として更新設計書を提出するものとする。

2.3 施工

更新設計書に基づく施工を行うものとする。

a) 契約の相手方は，本契約を履行するにあたり，官側の保有する施設，部品の損傷防止に留意し，養生などを行わなければならない。

b) 既存施設を取り外す場合は，銘板が表示されているかを必ず確認し，表示されている場合は銘板を全て取り外し，監督官に提出して確認を受けるものとする。

c) 本役務終了時には，整理・清掃を確実に行うとともに，養生などの撤去を役務期間内に完了する。

3　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官が定める監督・検査実施要領による。

4　その他の指示

4.1　保全

a)　契約の相手方は，本契約の履行によって直接または間接を問わず知りえた事項の管理に万全を期すとともに，それらの部外への利用，公表などを許可なく行ってはならない。

b)　撮影等については，作業の進捗がわかるもののみとし，本役務に直接必要ない施設等が映り込まないようにする。

4.2　駐屯地への立ち入り

a)　駐屯地への入門の際は，駐屯地所定の立ち入り手続きを行うものとする。

b)　駐屯地内での作業にあたっては，駐屯地内での行動（入門手続き、火気取扱い、作業用通行路、立入制限区画への立ち入りなど）は，駐屯地等の規則及び駐屯地関係者の指示を厳守して，作業地域及び厚生センター以外への立ち入りを禁止する。

c)　駐屯地内の施設等に損傷を与えないよう十分注意して施工するものとし，万一破損させた場合は，速やかに監督官に報告するとともに，契約相手方の負担において原形に復旧するものとする。また，第三者に損害を与えた場合は契約の相手方の責任において補修するものとする。

d)　駐屯地の定められた喫煙場所以外での喫煙は認めない。また，清掃を確実に実施し火災の予防に努めるものとする。

4.3　作業時間

a)　０８３０～１７００までを基準とし、その１７００以降の作業については監督官と調整をする。

b)　飛行場の運用及び航空機の運航に支障が発生する場合や停電及び通信機器の運用中断が発生する場合は，夜間を基準とし，工程表作成の際に事前に官側と調整をする。

4.4　撤去器材及び発生材の処理

a)　撤去器材は，銘板の表示が残ってないかを確認する。

b)　発生材は、鉄くず、銅線ケーブル，銅線以外のケーブル及びプラスチック等に区分するとともに，アスファルト，残土等は契約の相手側が処分する。

c)　撤去器材及び発生材は，フレコンバッグに入れ集積するものとする。ただし，フレコンバッグに入らない物品及び監督官の指示のある物品についてはそのままとする。

d)　撤去器材及び発生材は，別冊図面に示す場所に区分して搬入・集積する。細部の位置は監督官の指示による。

4.5　安全管理

a)　契約の相手方は，必要に応じて保安灯などの危険防止のための措置を講ずるとともに，機会あるごとに作業員に対しても注意喚起する。また，作業の工程ごとに安全に対する検討を行い，必要な措置を講ずるなど，安全管理を徹底する。

b)　契約の相手方は，器材等をクレーン等により積み込む又は荷下ろしする場合，実施者とは別に安全管理者を指定する。レッカーを操作する要員は熟練者とし，周辺に存在する官側の保有する施設，物品に損傷を与えないように十分は配慮を行う。また，作業中における適切な道路の誘導は別に道路誘導員を指定して行う。

4.6　提出書類

提出書類は、**表３**を基準とする。

表３－提出書類

番号	名　称	提出時期	提出形式	数　量	注　記
1	工程表	契約後	紙	1	様式随意
2	撤去設計書	現地調査後	紙	1	様式随意
3	作業日誌	作業終了後	紙	1	様式随意

4.7　不具合などの処理

この契約の履行にあたり，不具合などが発生した場合は，速やかに契約担当官の指示を受けるものとする。

4.8　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，すべて監督官と協議する。

ターミナルレーダ防雷装置GPD-4撤去役務図面

明野駐屯地案内図・・・１ページ

明野駐屯地配置図・・・２ページ

施設配置図面・・・３ページ

予備電源室配置図・・・４～５ページ

屋外キュービクル配置図・・・６ページ

予備電源室・屋外キュービクル電源系統図・・・７～８ページ

レーダ局舎１F配置図・・・８ページ～２２ページ

レーダ局舎２F配置図・・・２３ページ～２７ページ


レーダ局舎外配置図・・・２８ページ

陸上自衛隊　明野駐屯地


中部方面管制気象隊第１派遣隊

N

陸上自衛隊明野駐屯地周辺地図

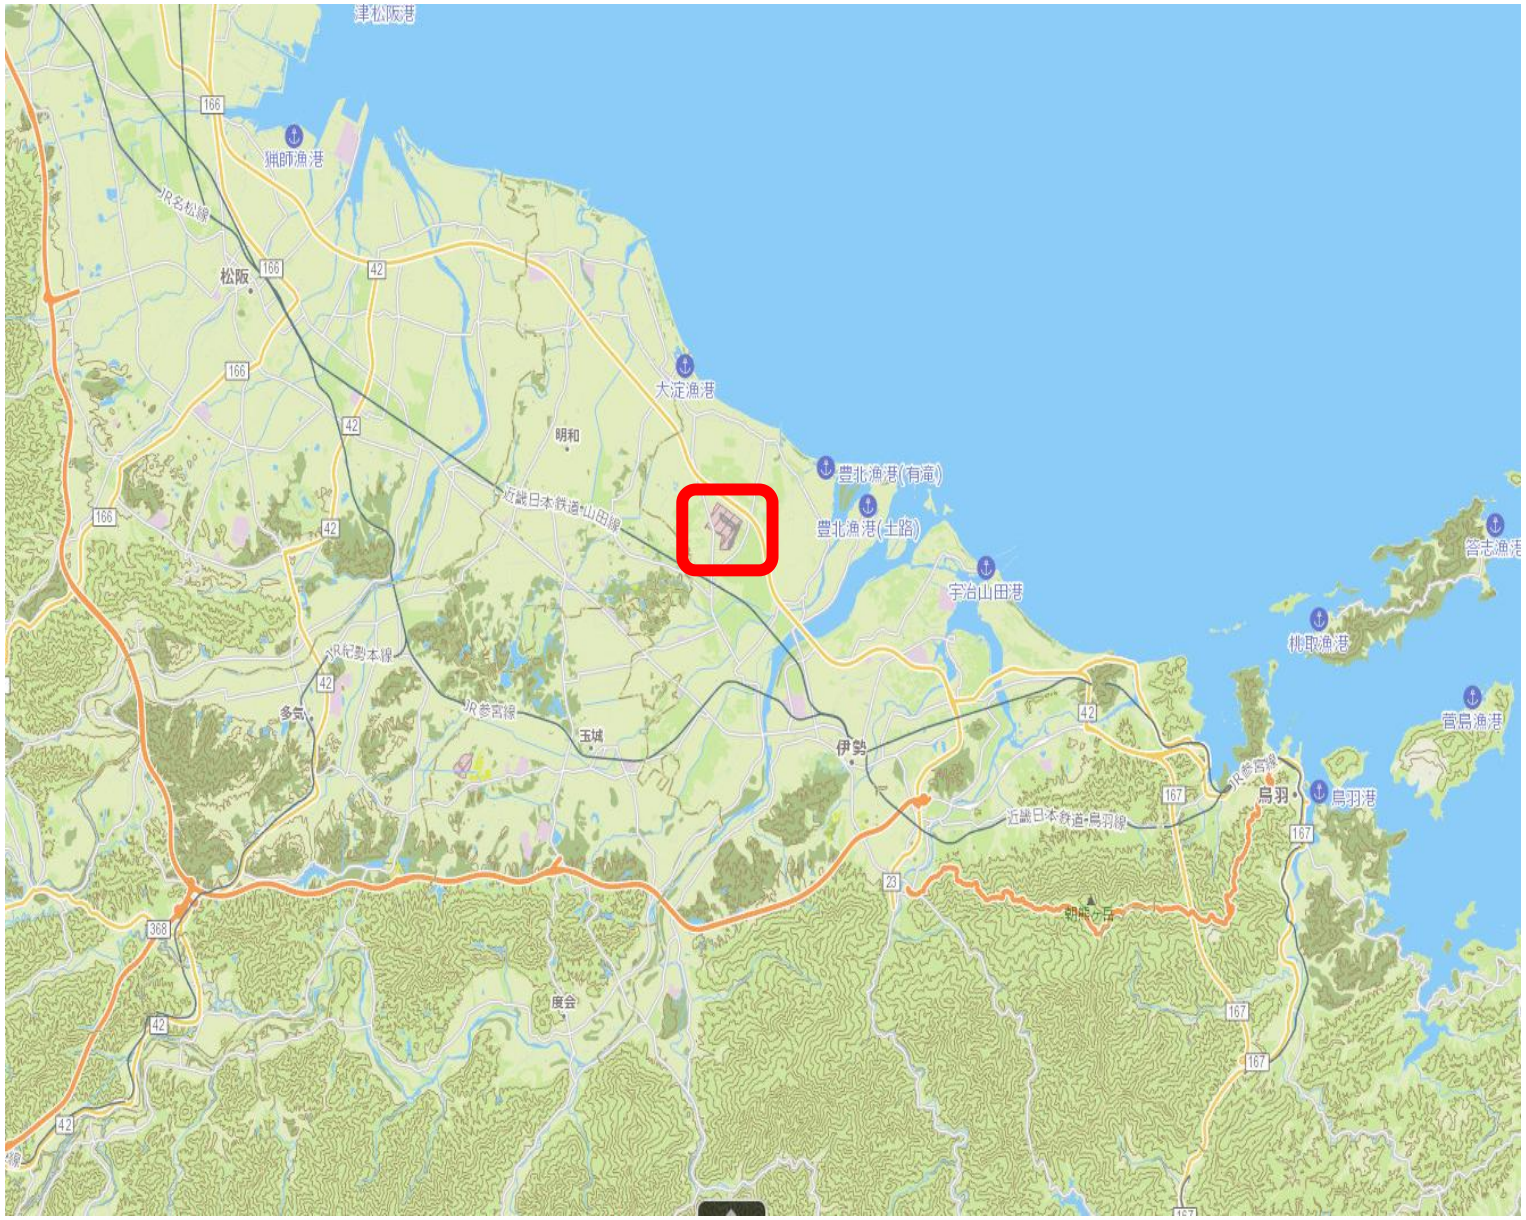


明野駐屯地配置図

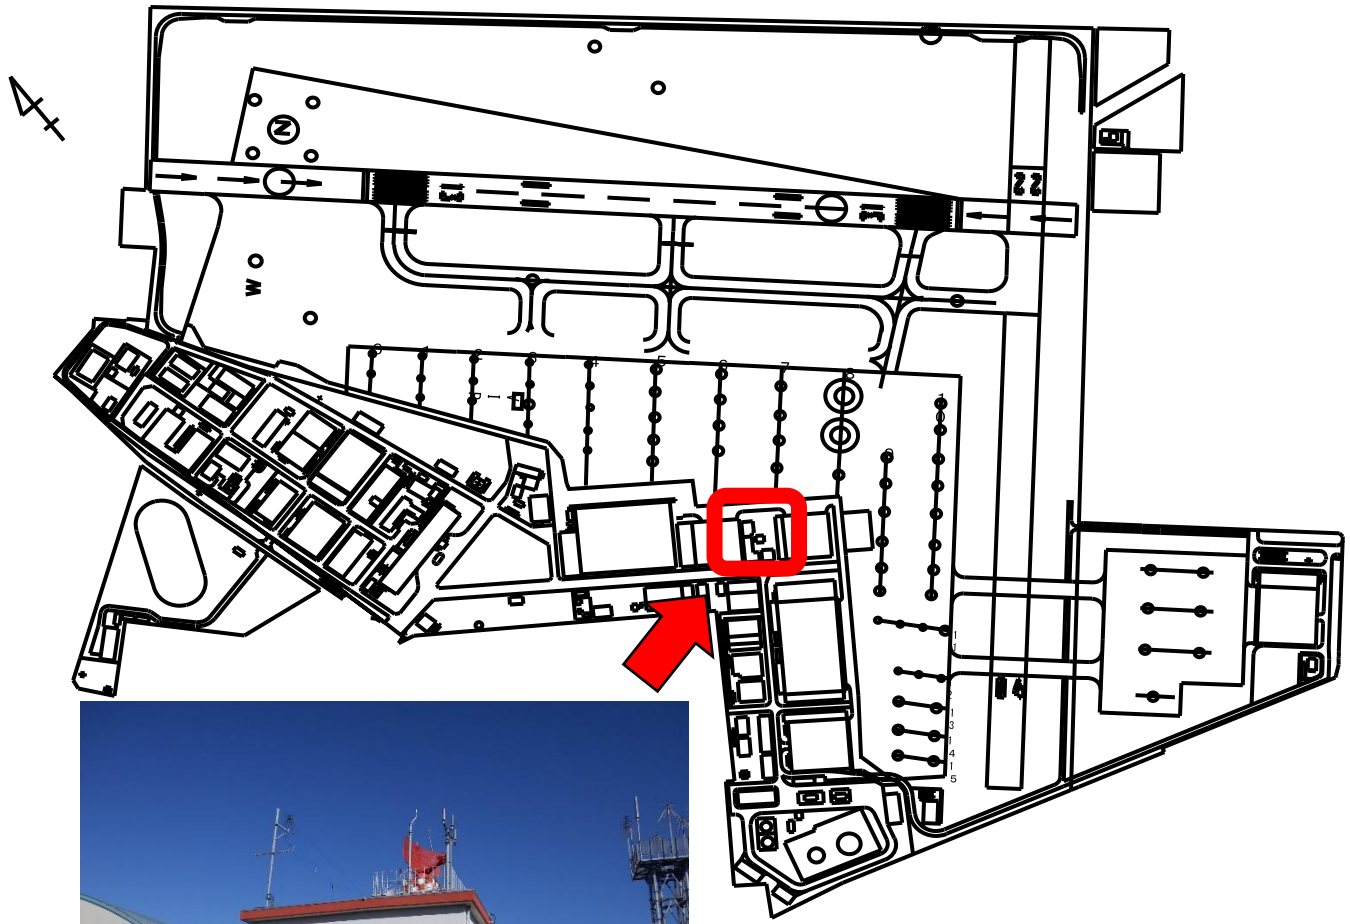




ターミナルレーダ局舎

施設配置図

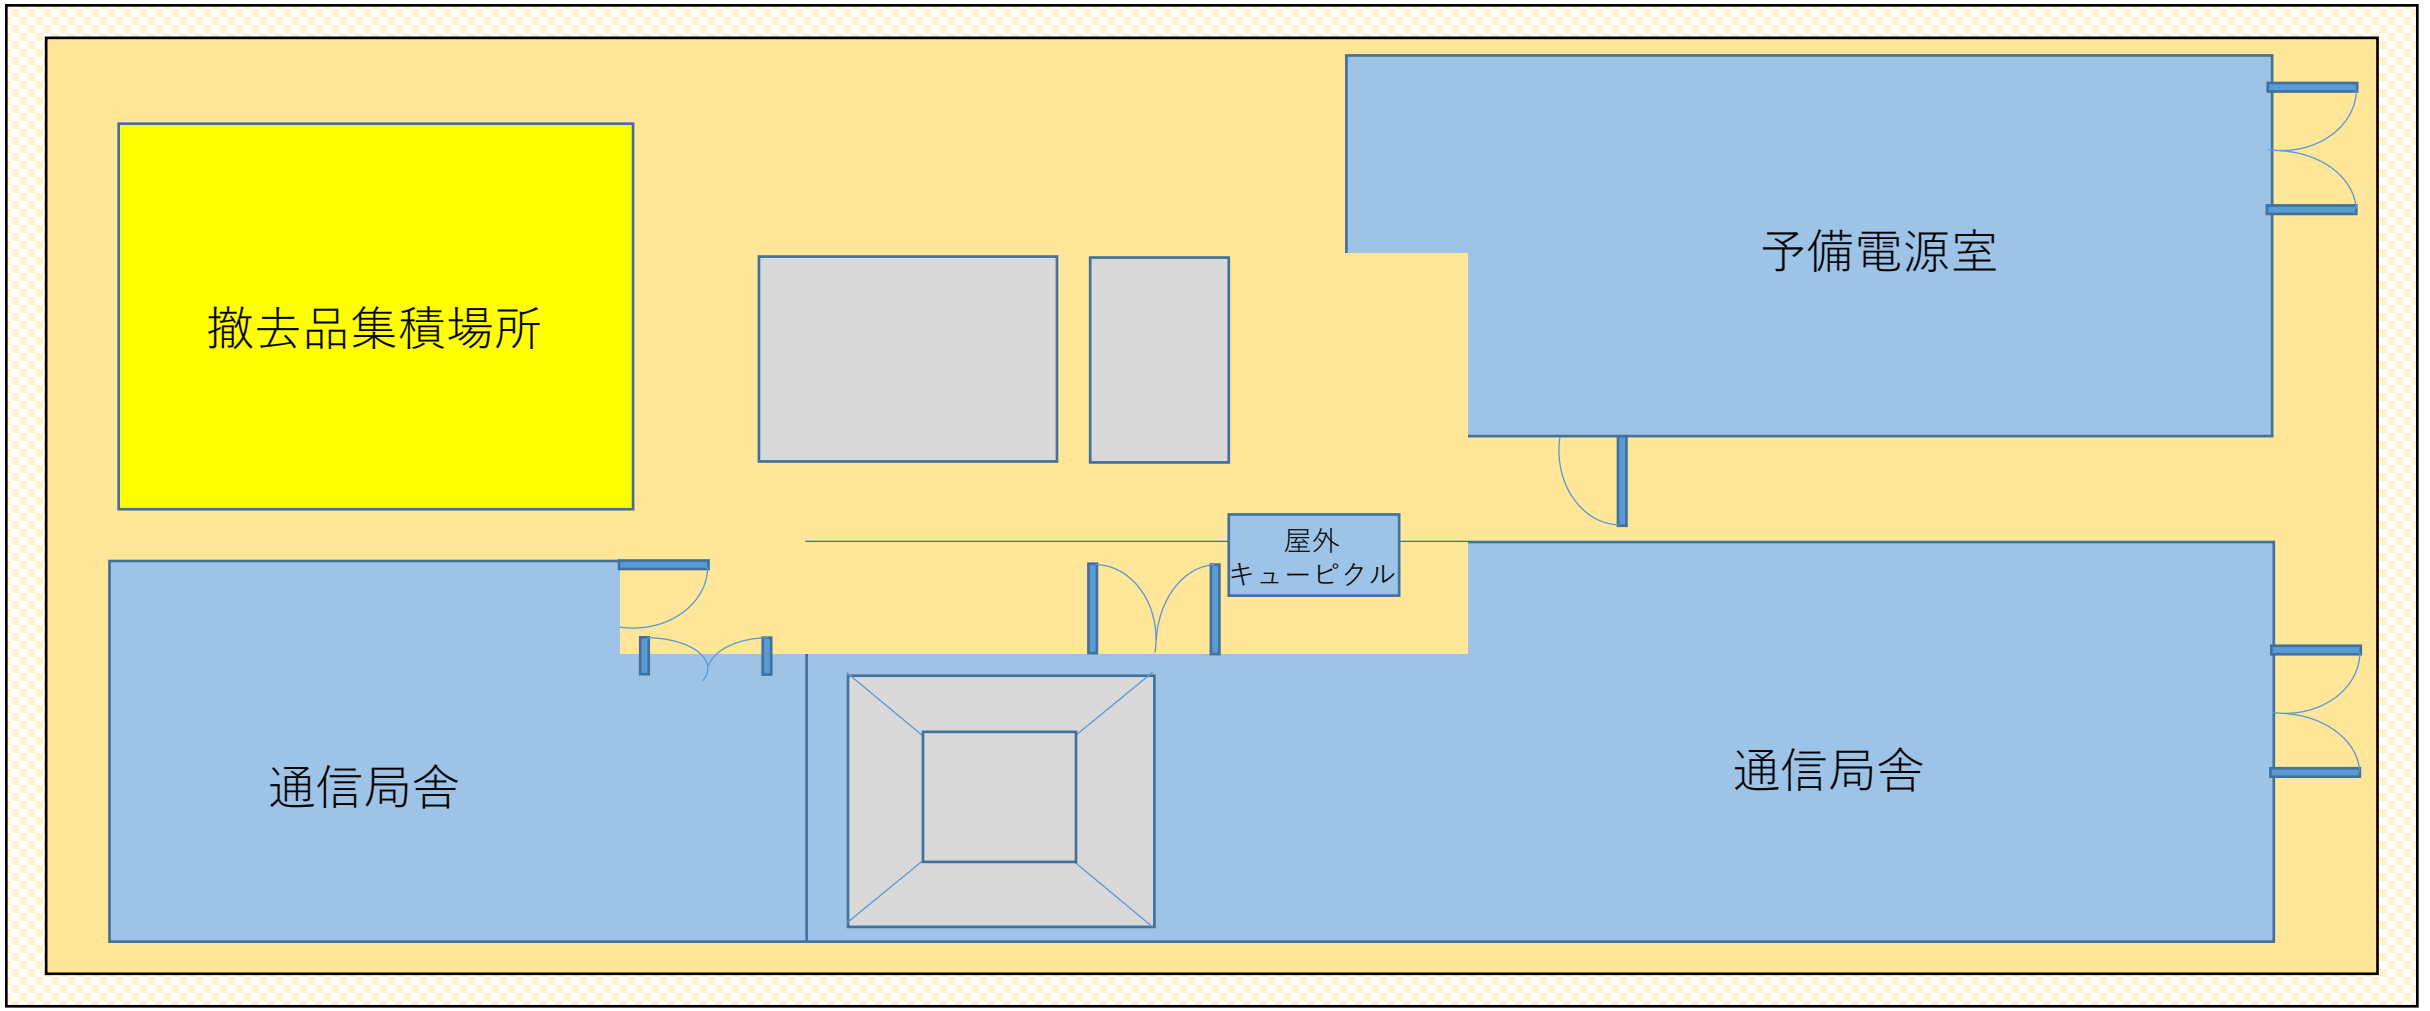

図に示す各施設にて装置を撤去していただきます
撤去品は図に示す撤去品集積場所へ運搬していただきます

予備電源室配置図

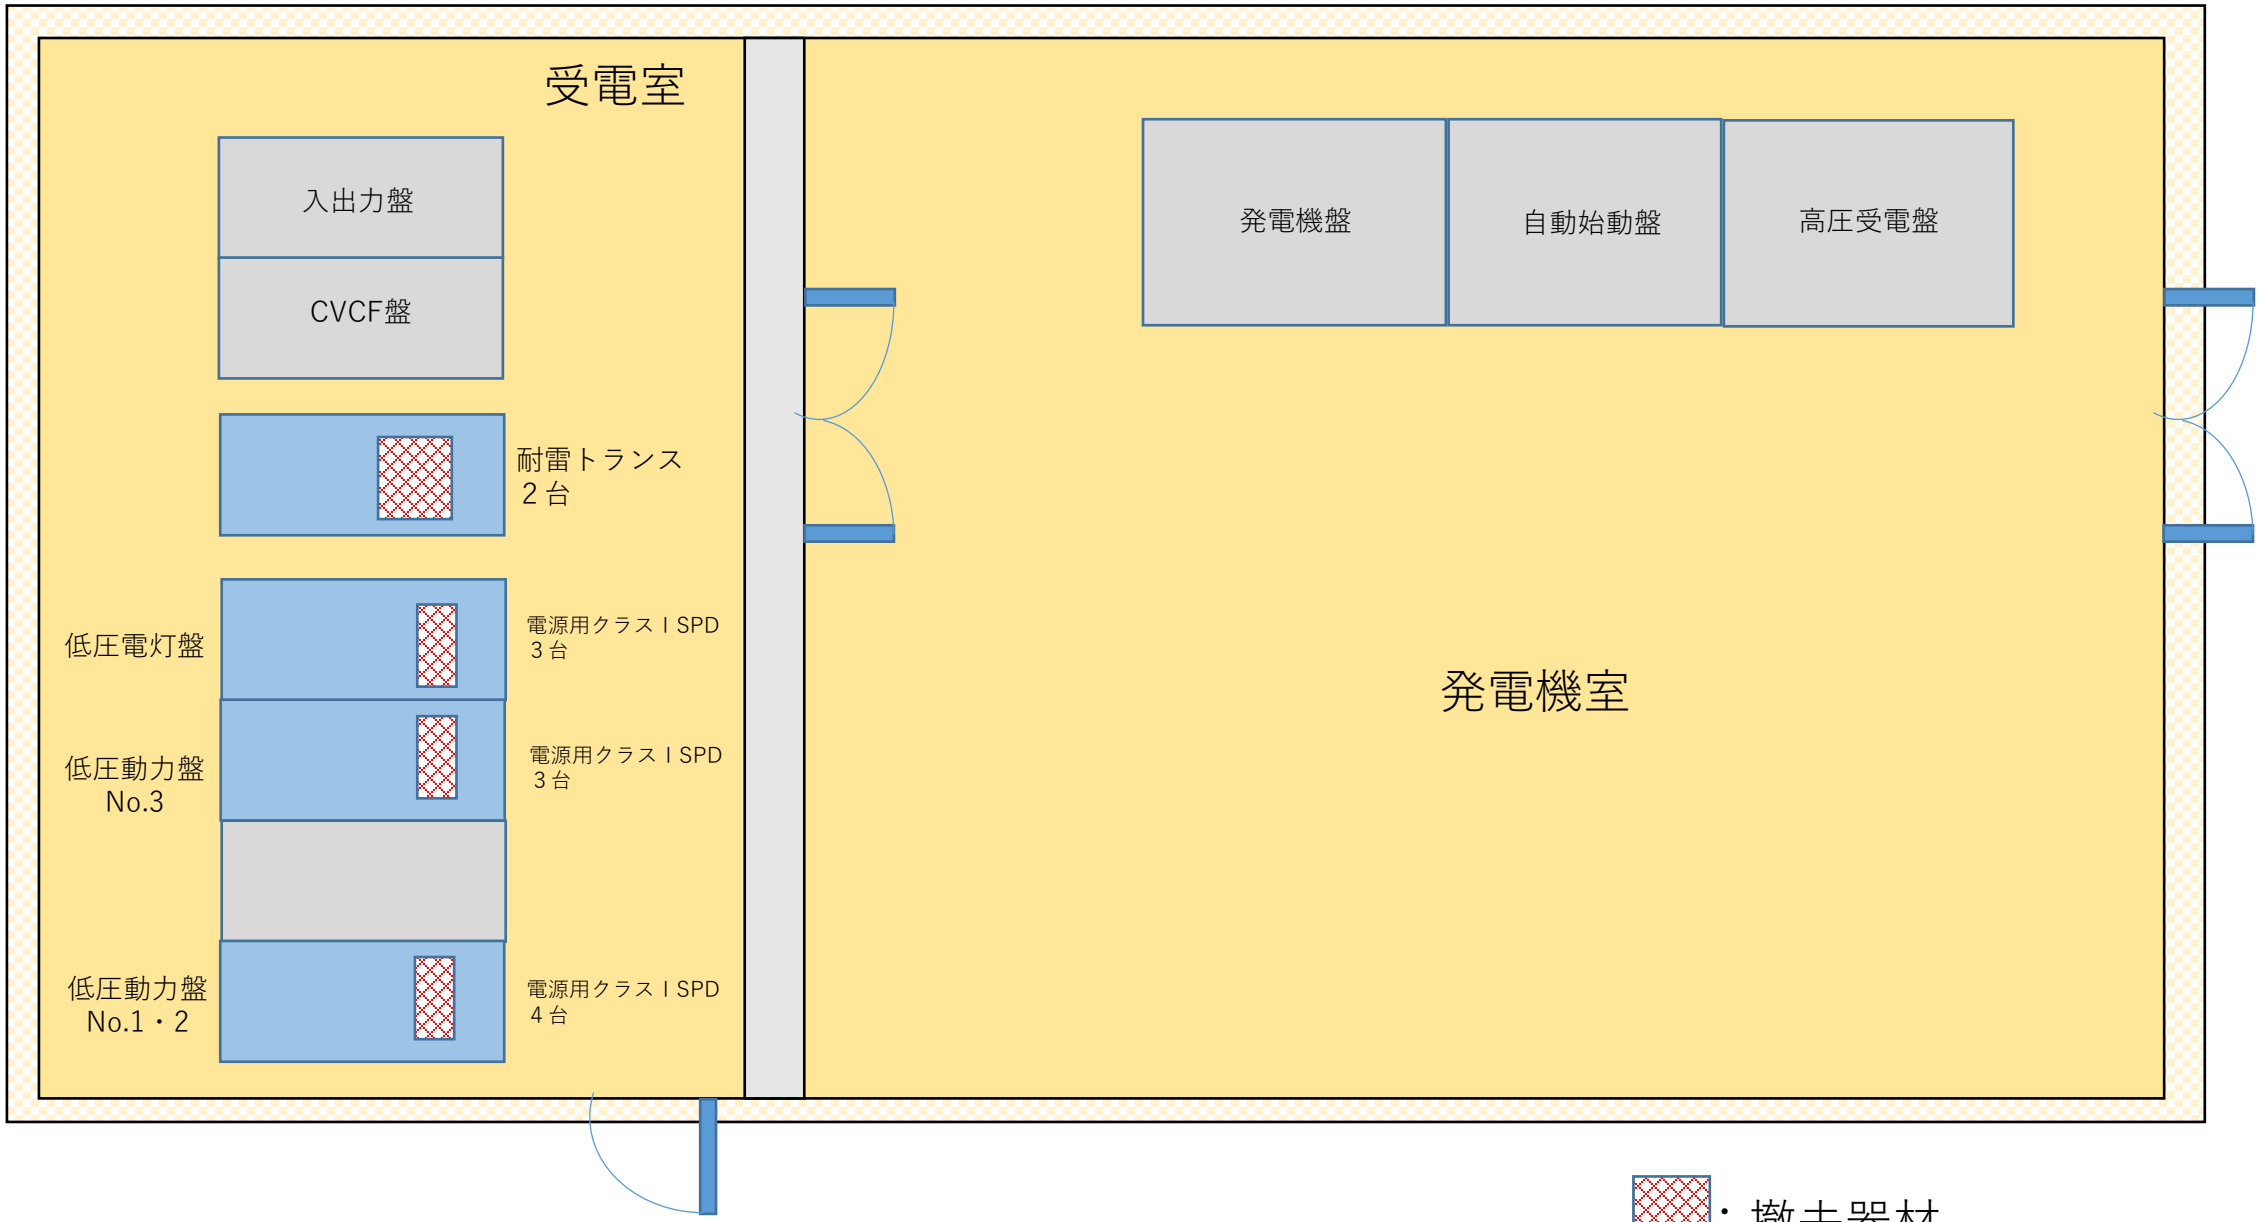



：撤去器材


耐雷トランス×２、電源用クラスⅠSPD×１０撤去していただきます

予備電源室配置図

受電室

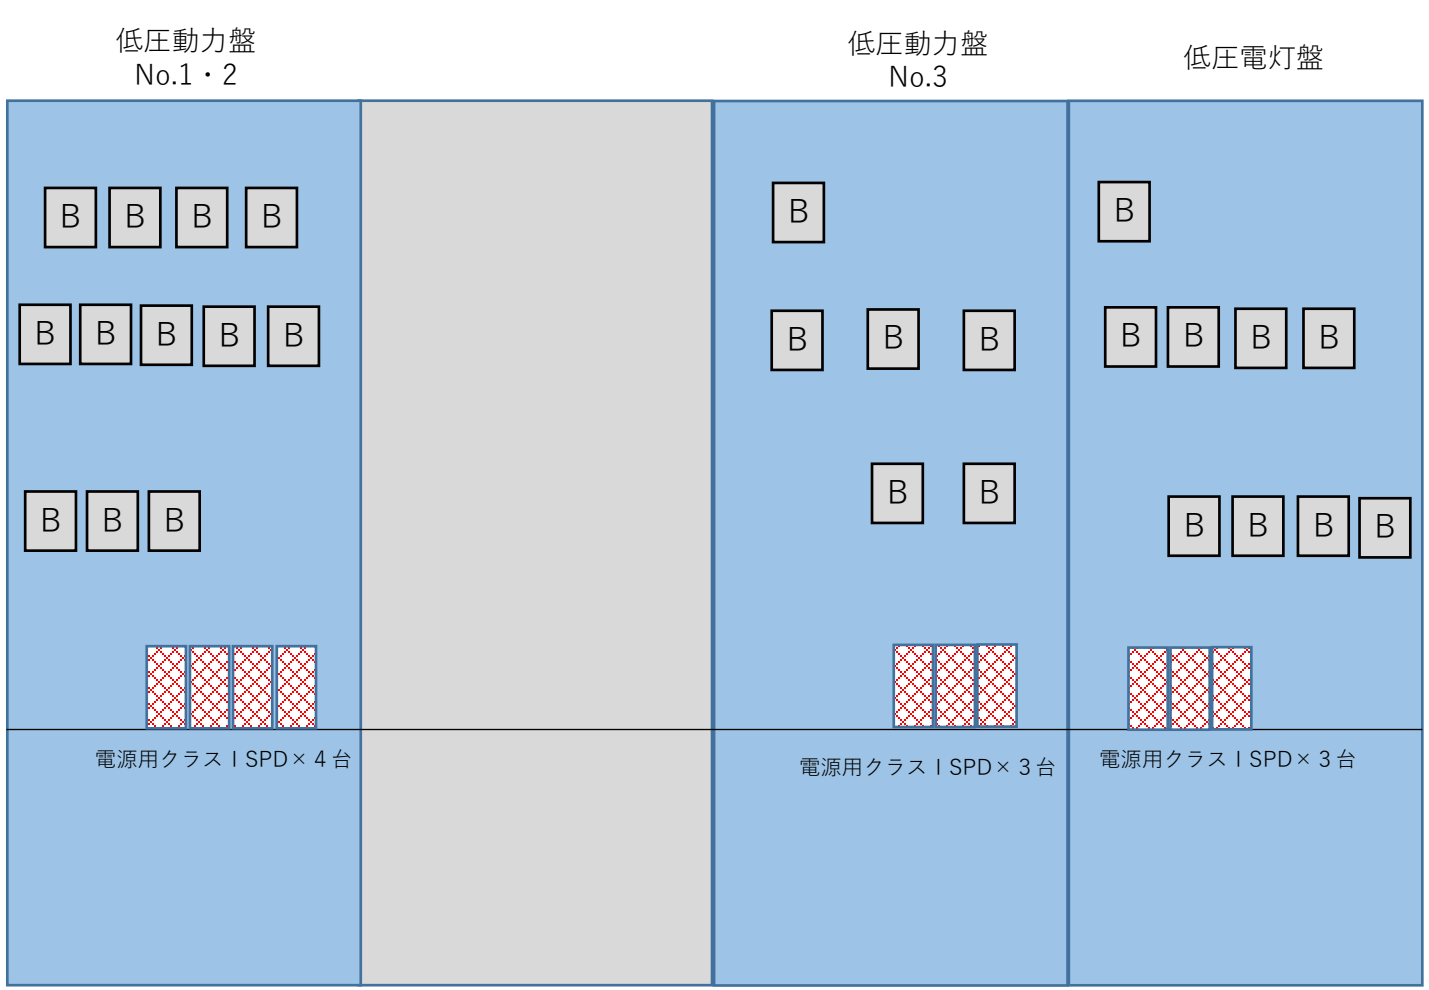

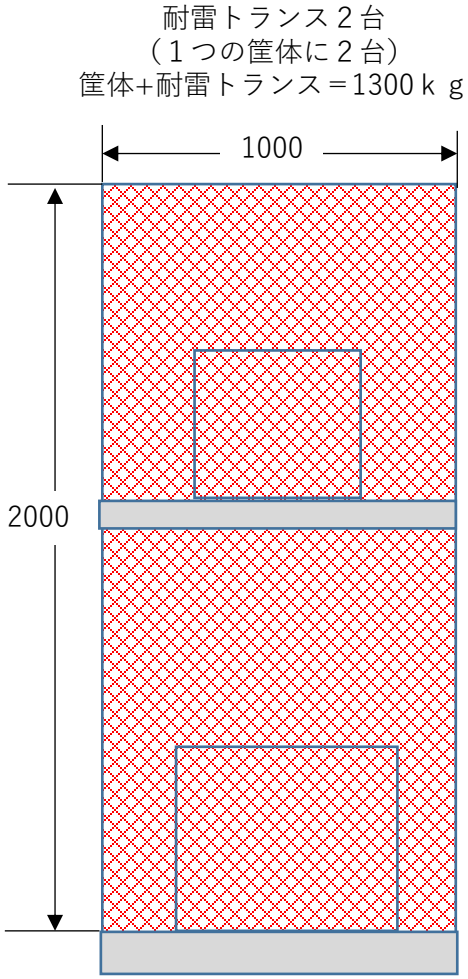


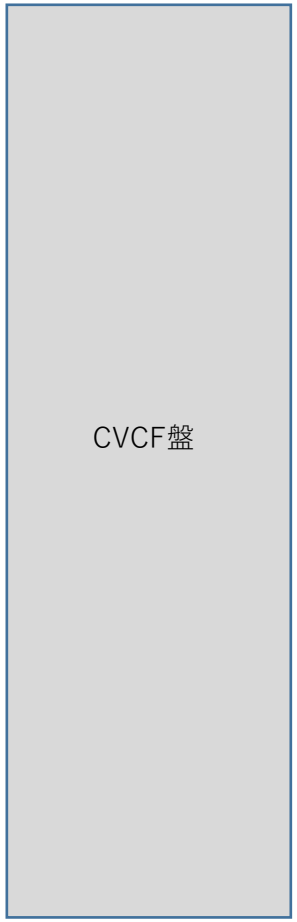

耐雷トランス×２を撤去し、入力側と出力側を接続して原状復帰していただきます。
電源用クラスⅠSPD×１０撤去していただきます

：撤去器材


屋外キュービクル配置図

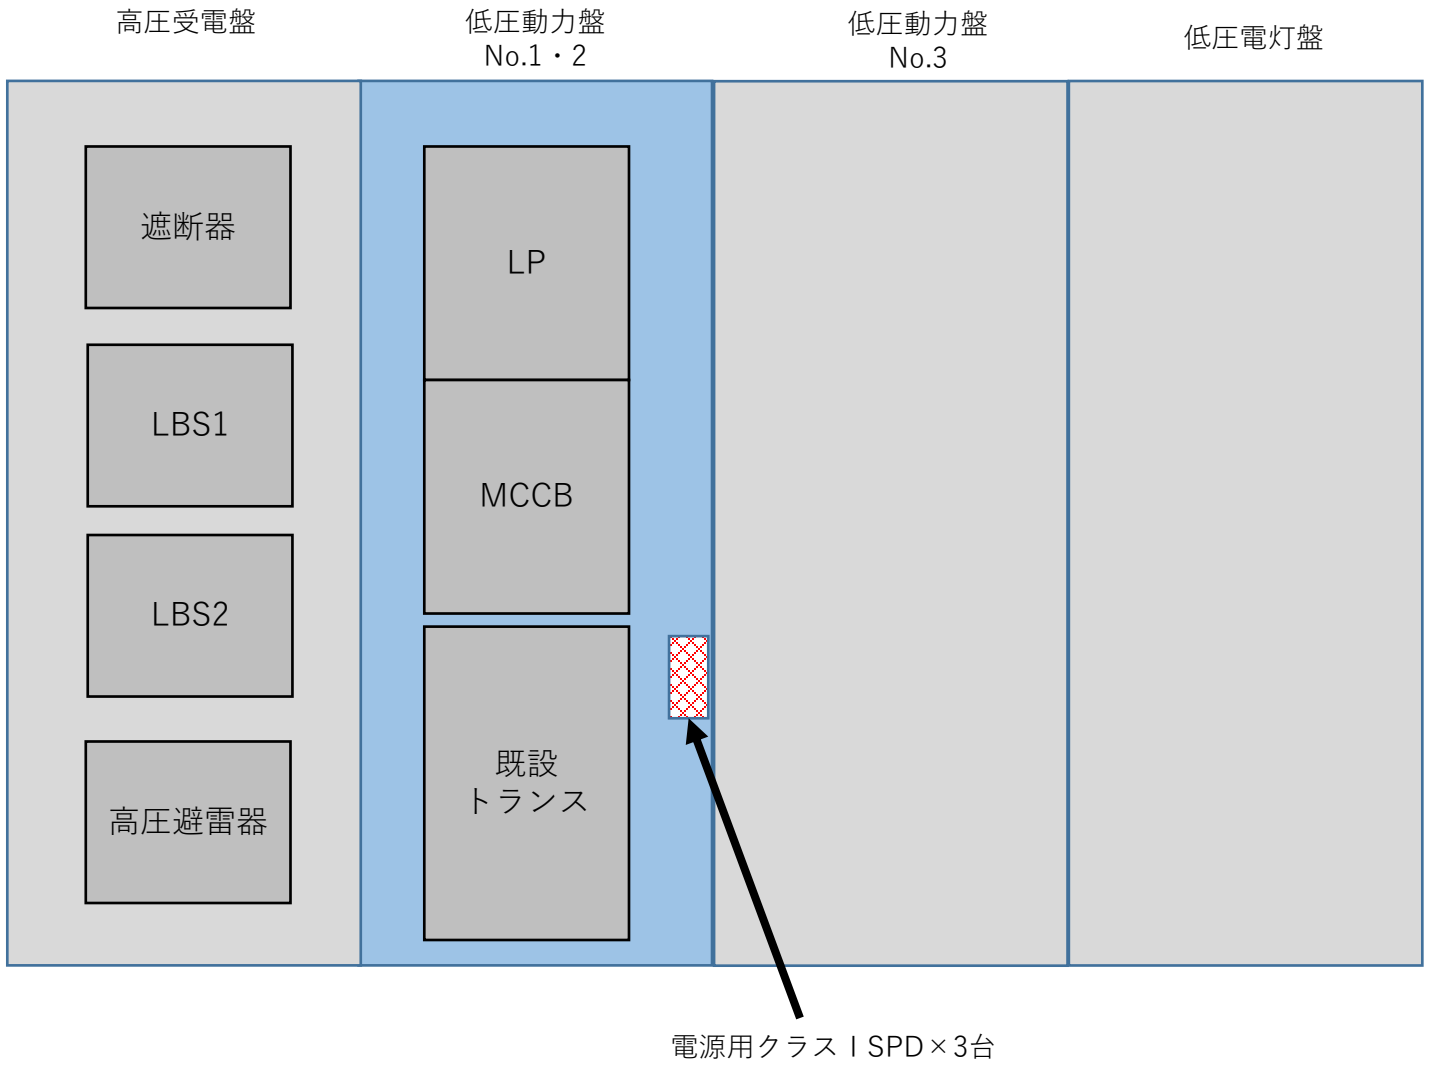


：撤去器材

電源用クラスⅠSPD×3台撤去していただきます


予備電源室・屋外キュービクル電源系統図（撤去前）

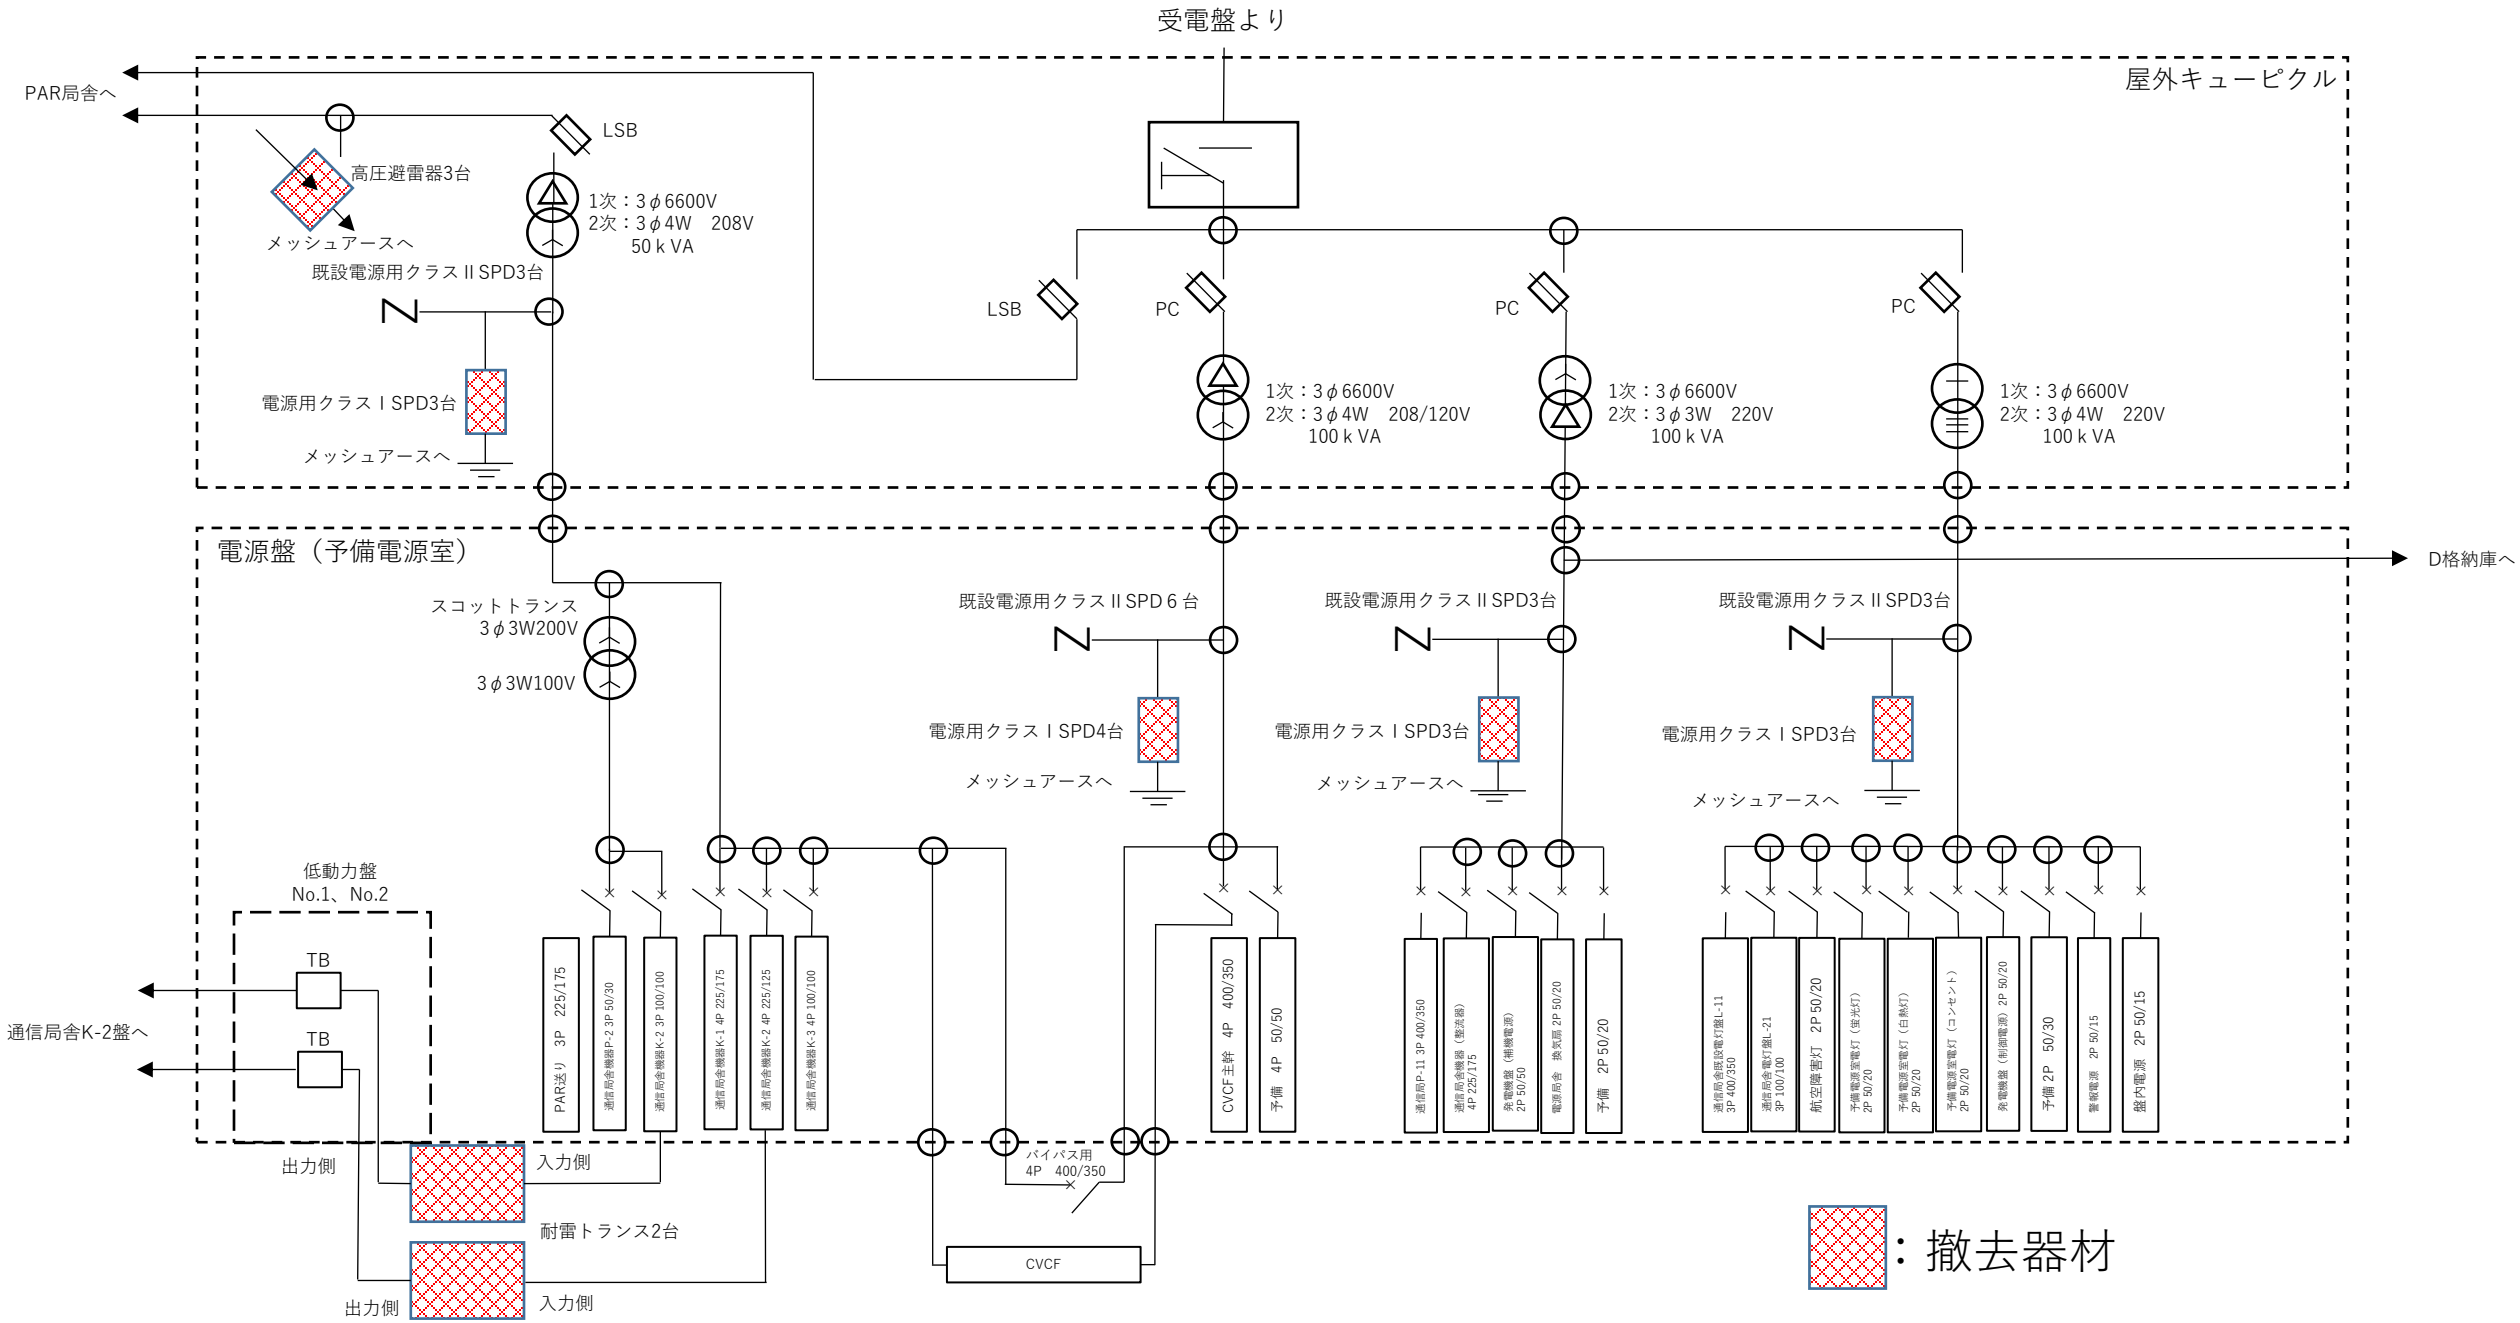

予備電源室・屋外キュービクル電源系統図（撤去後）

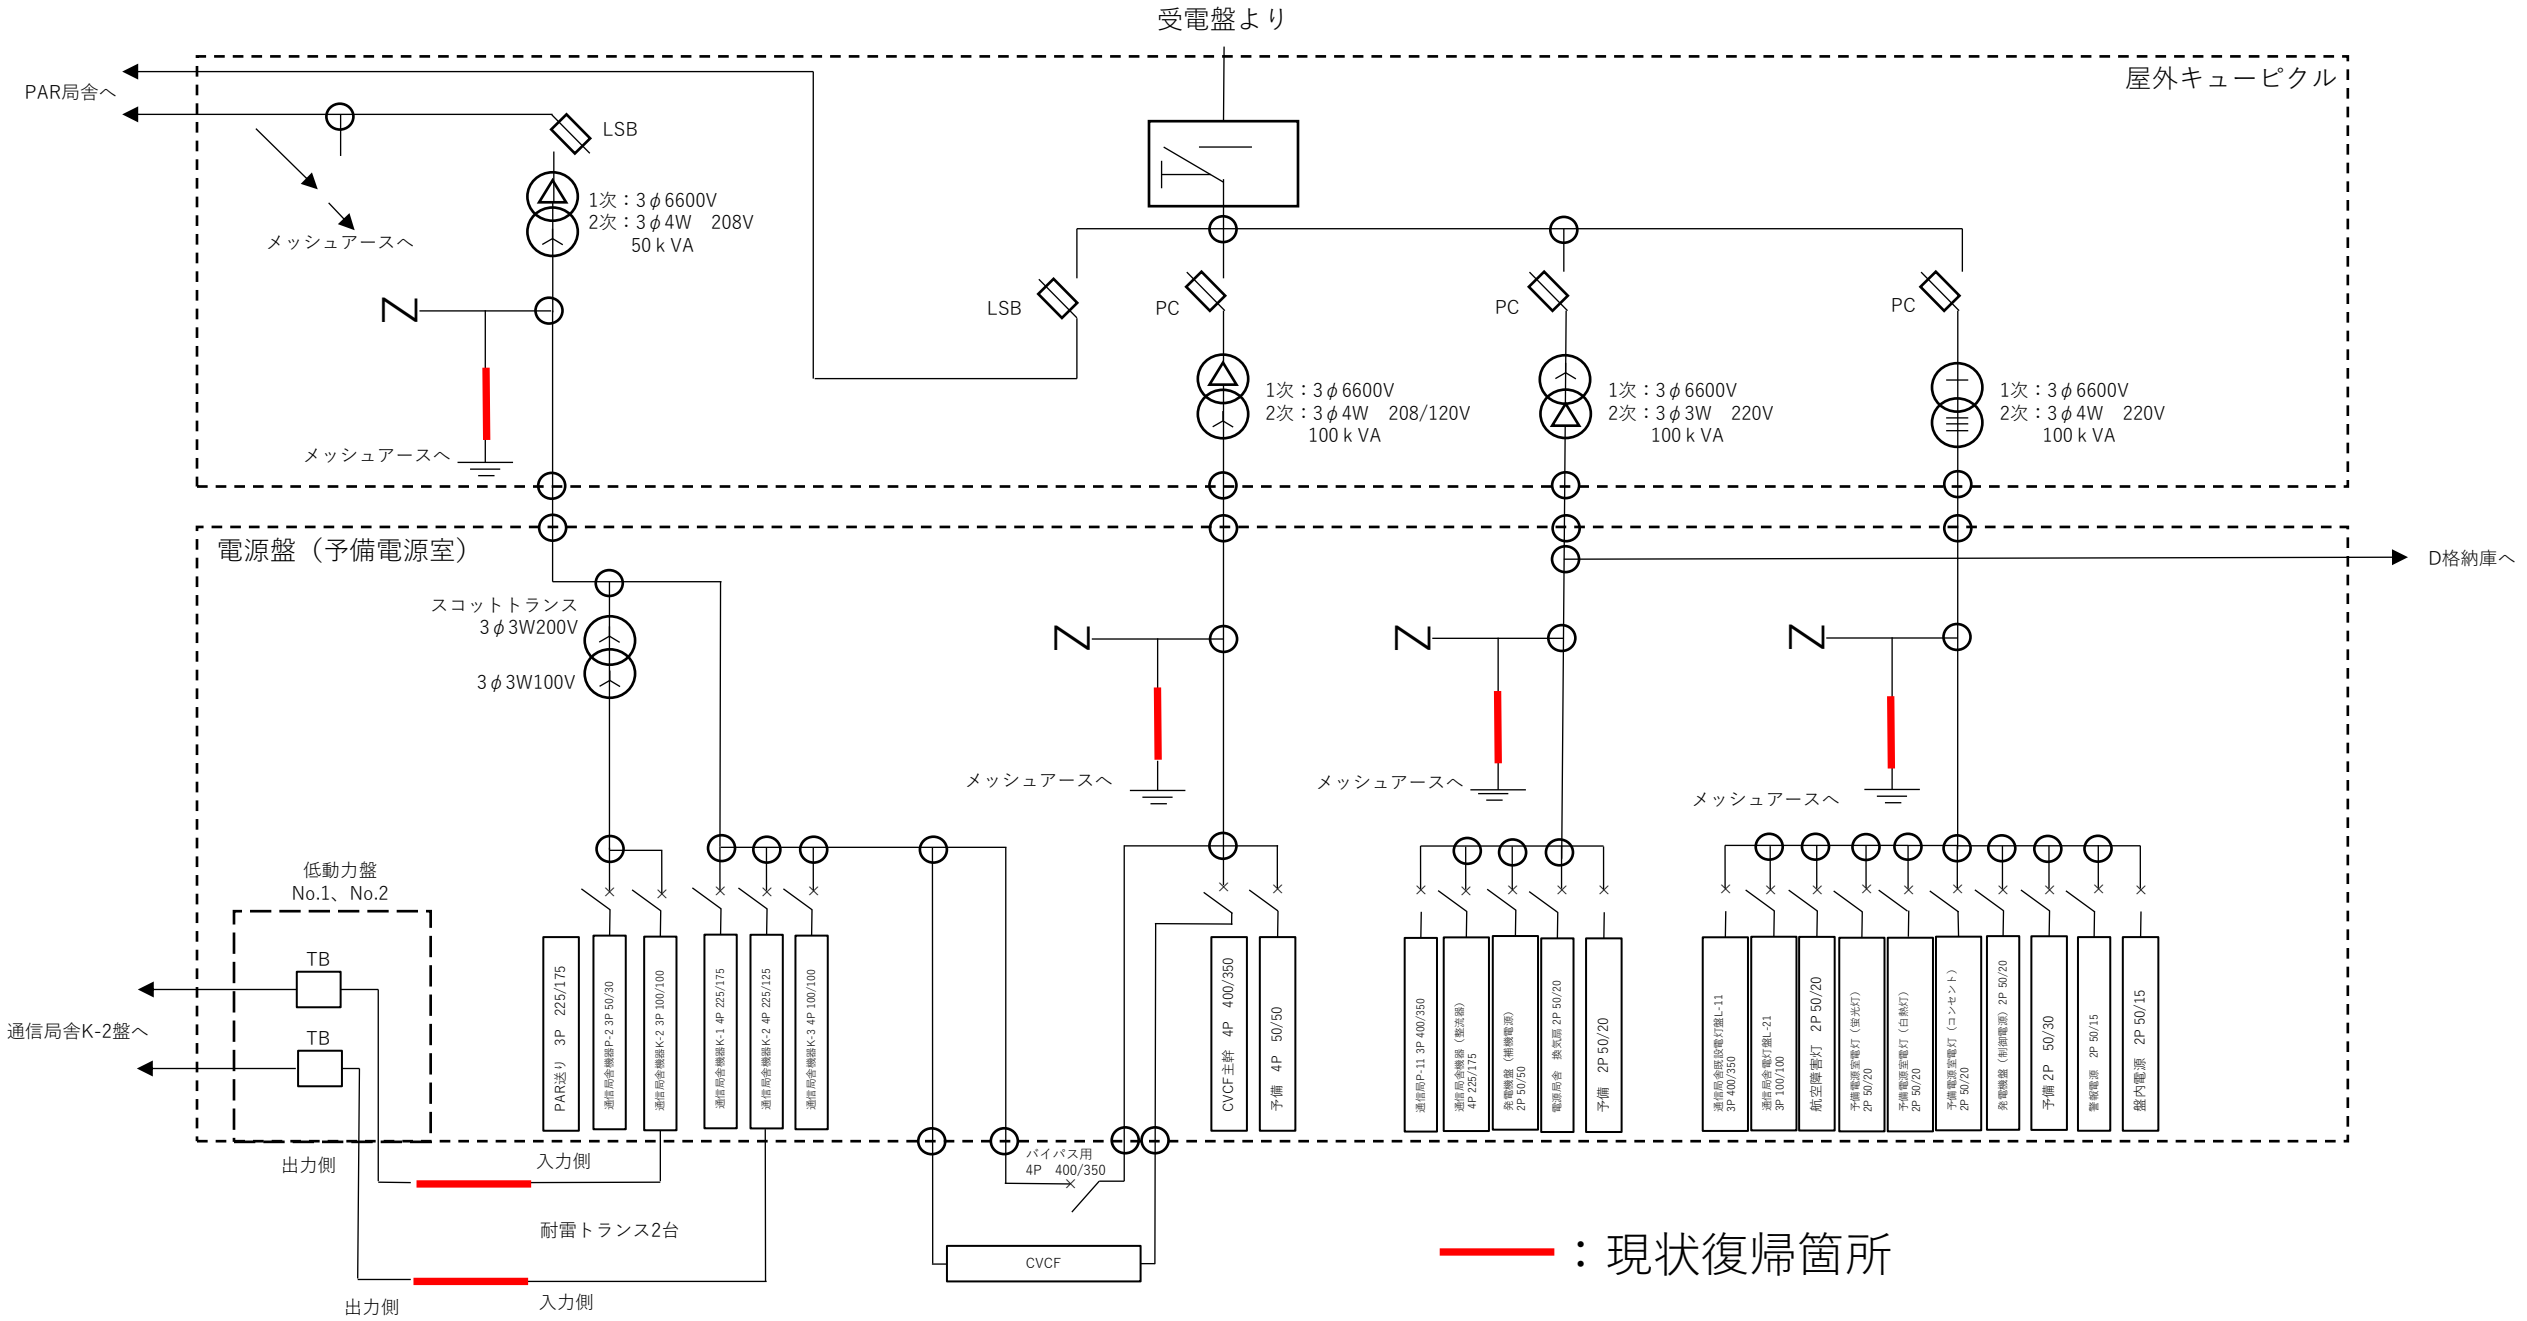

レーダ局舎1F配置図

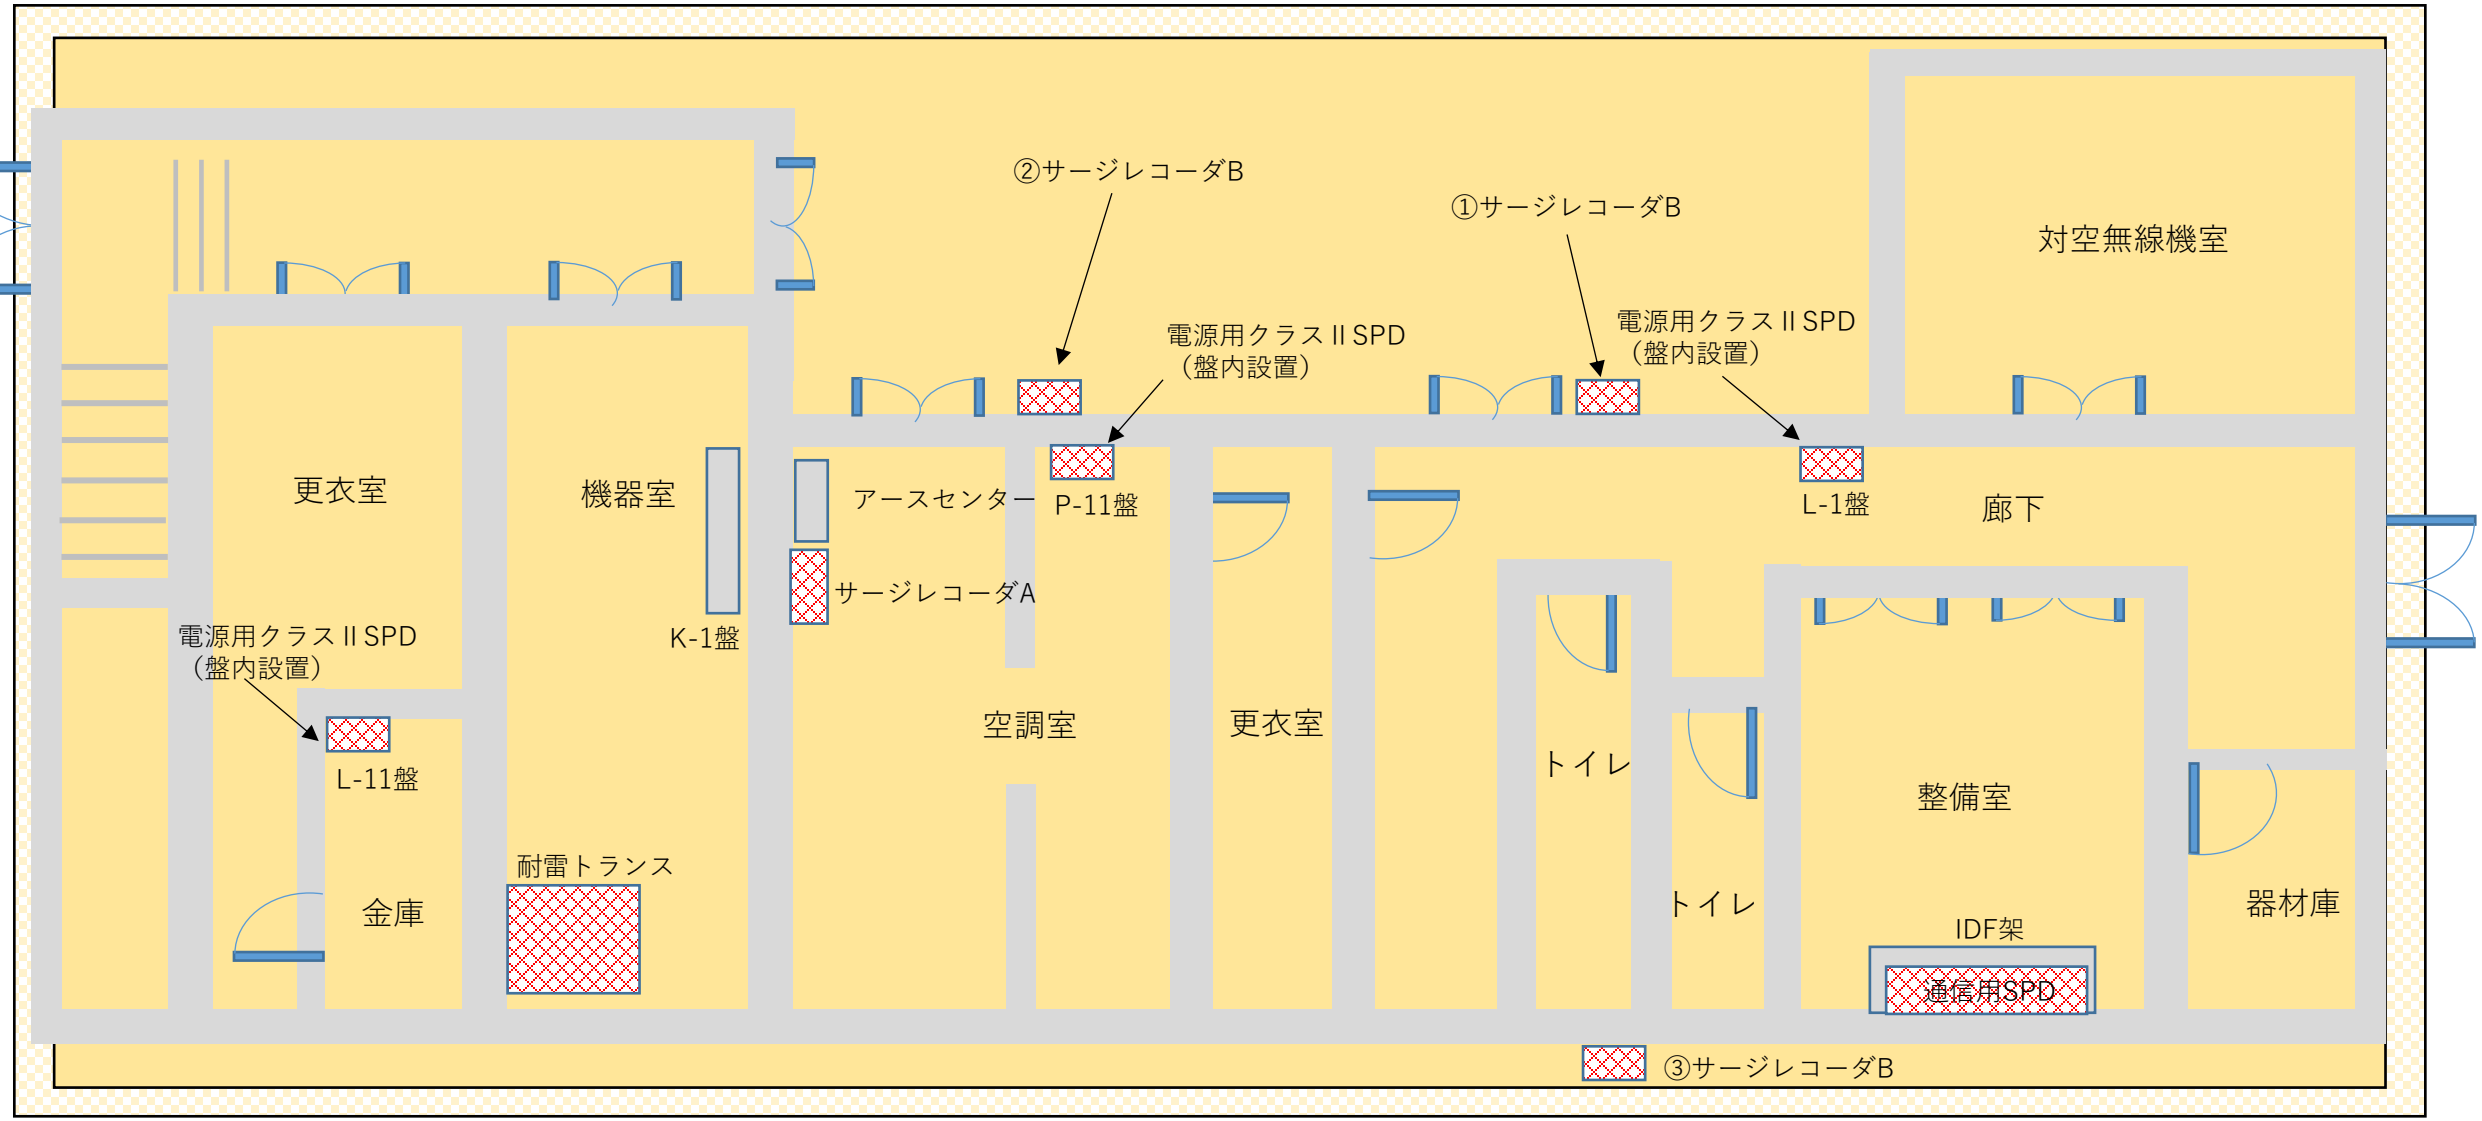


図に示す各施設にて装置を撤去していただきます

：撤去器材


L-1盤（1F廊下）

撤去前

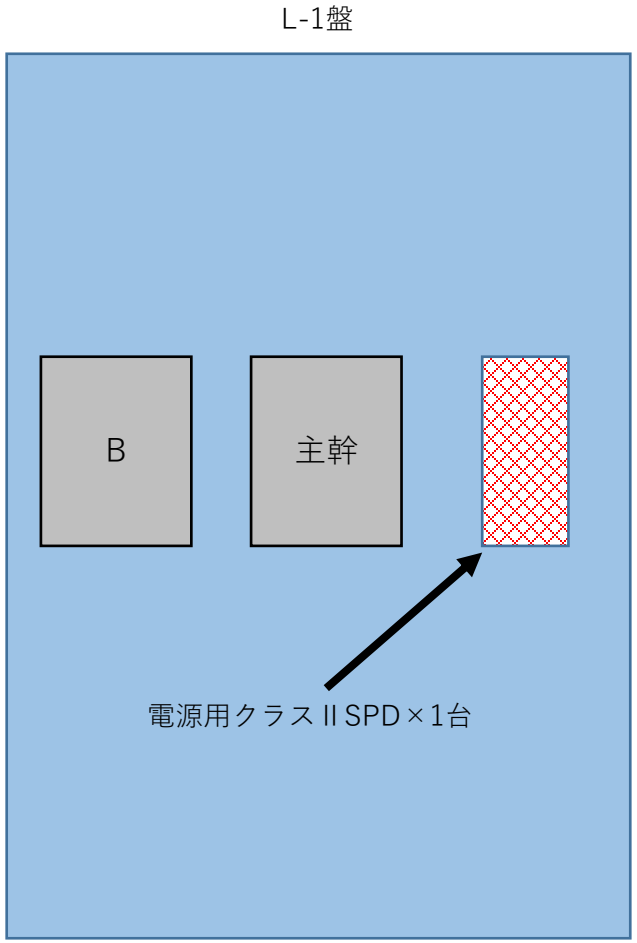

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

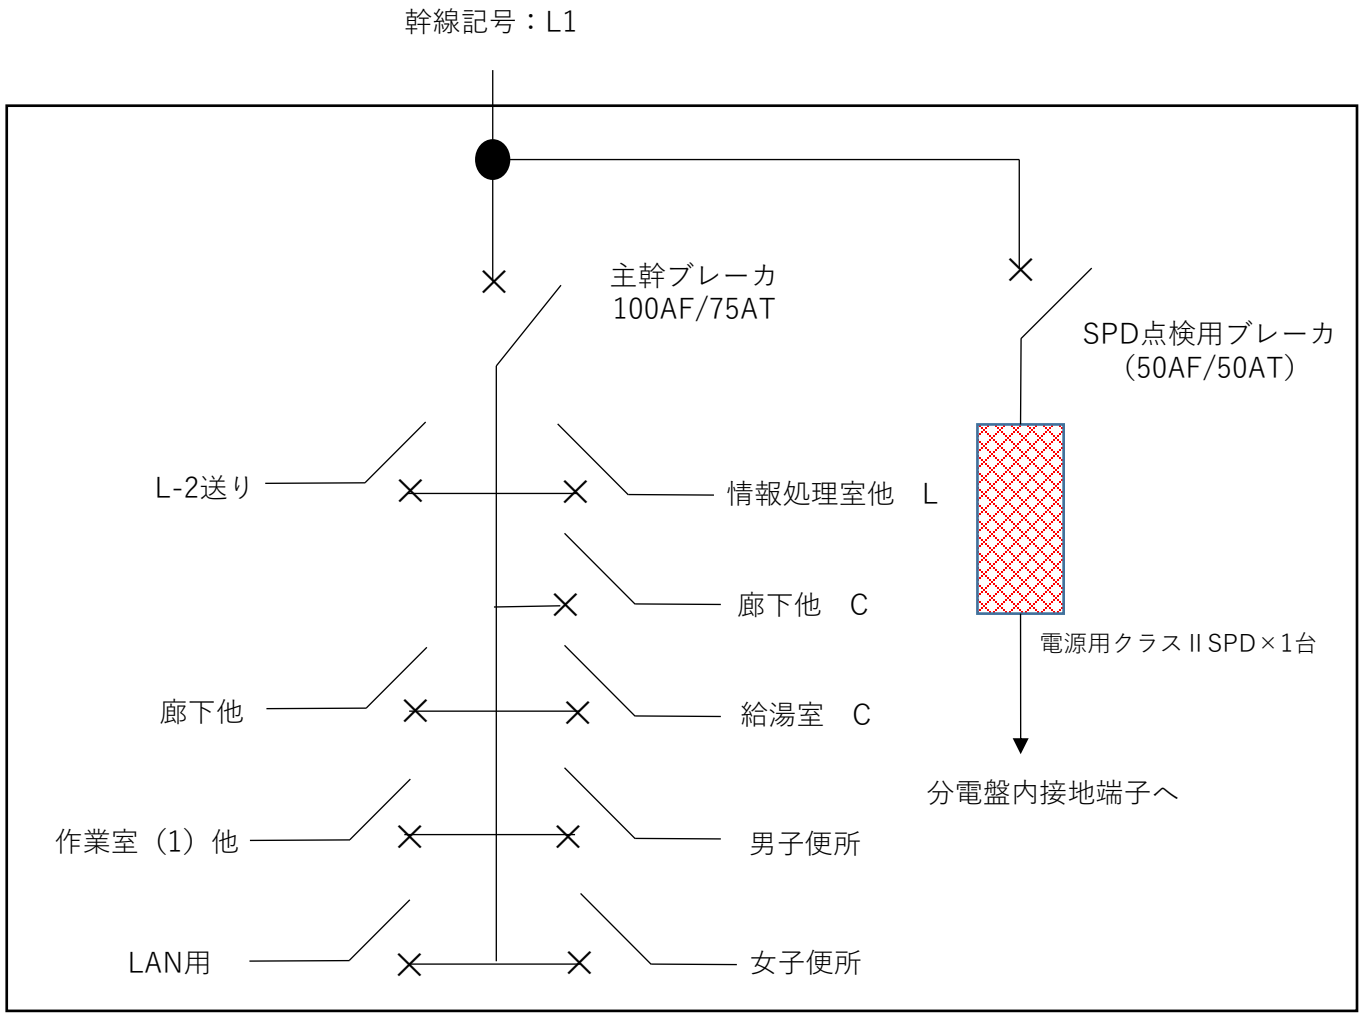


電源系統接続図

：撤去器材

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


L-1盤（1F廊下）

撤去後

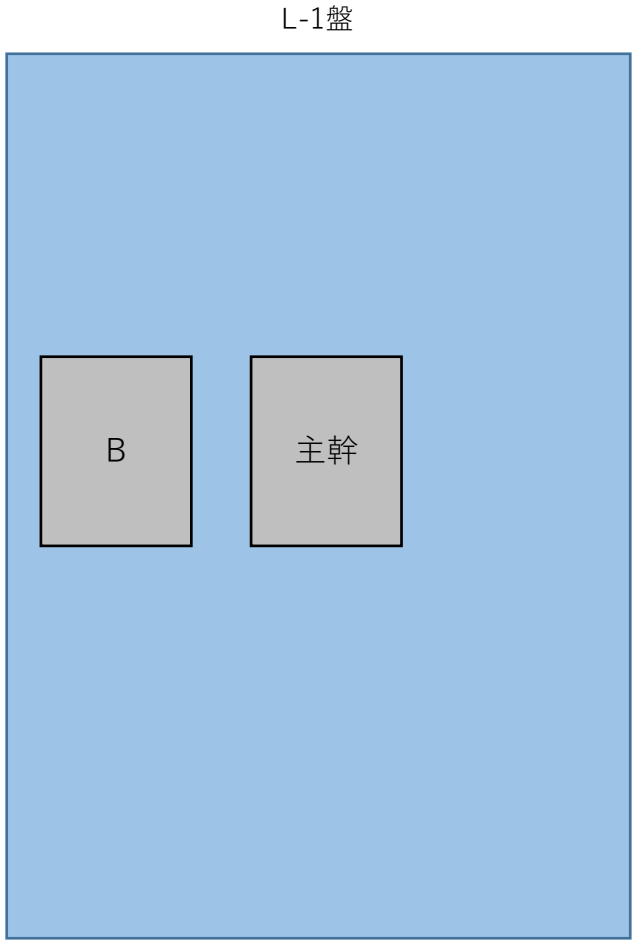

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

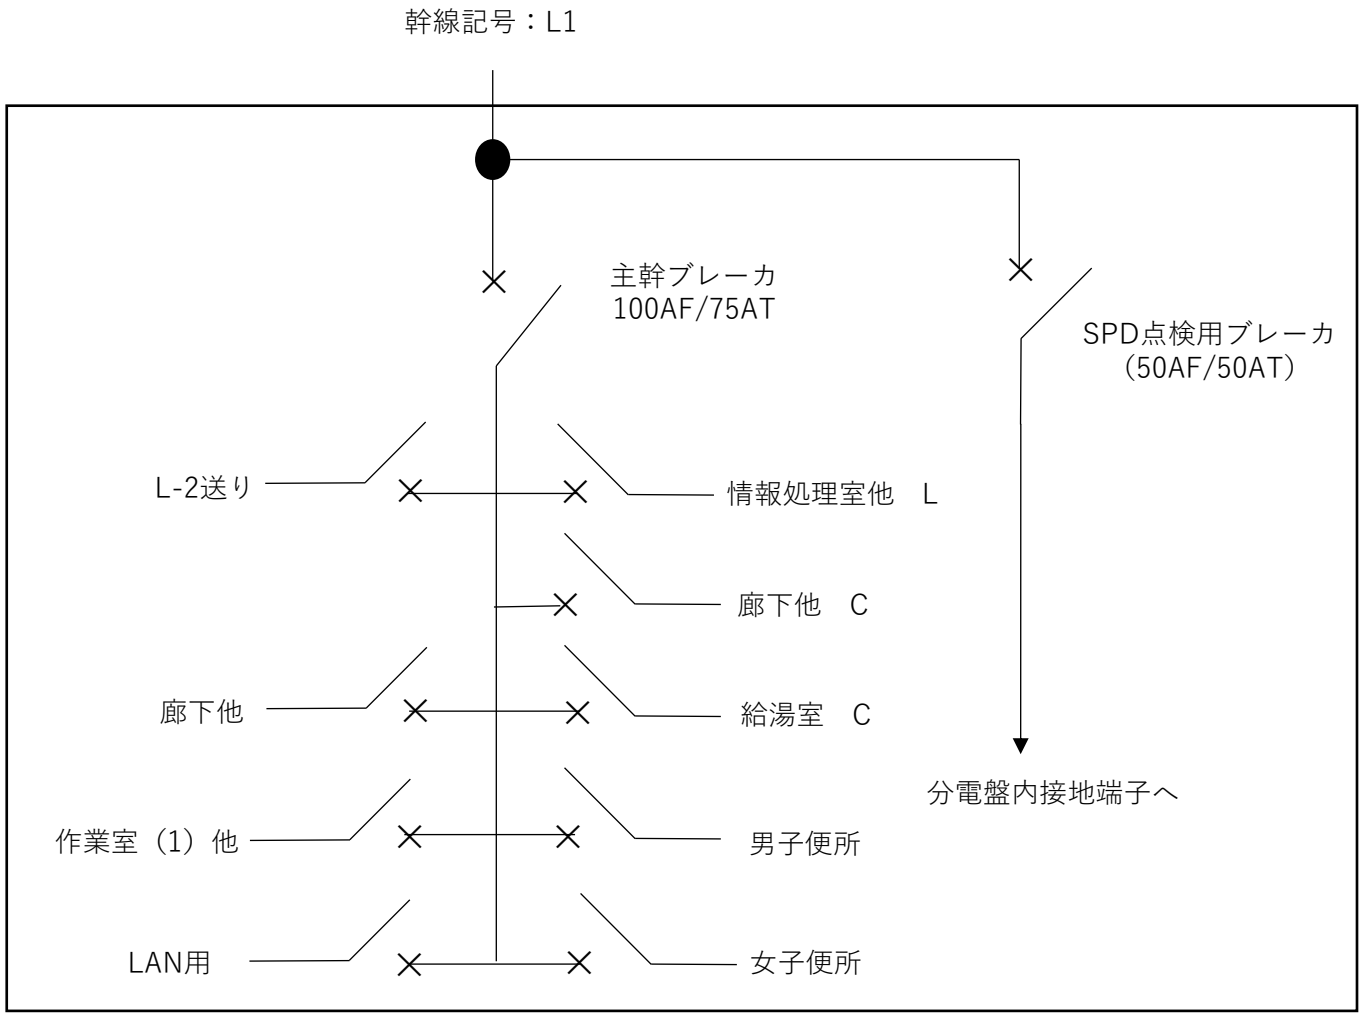


電源系統接続図

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


P-11盤（1F空調室）

撤去前

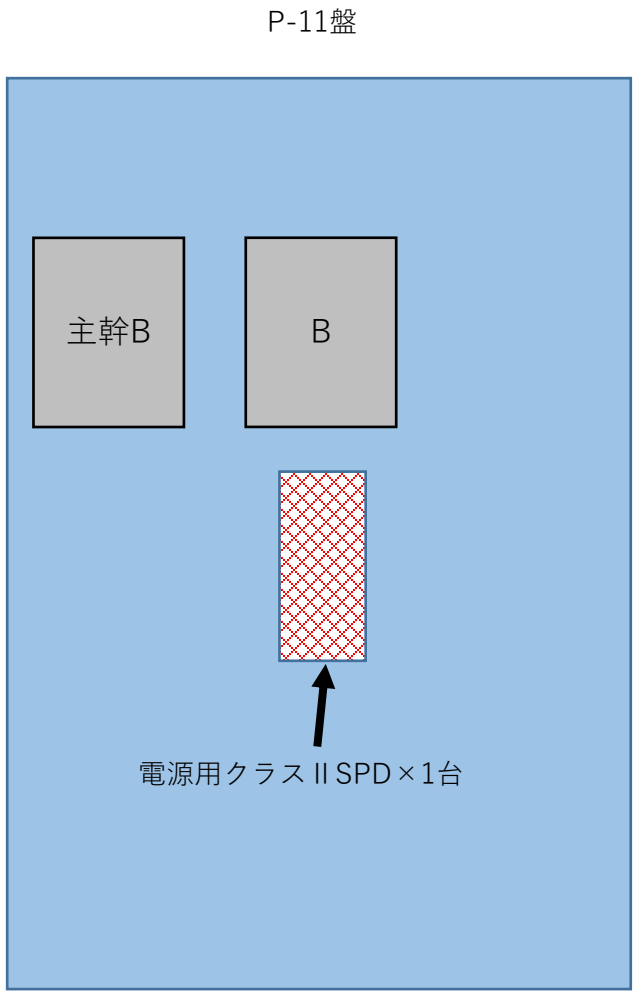

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

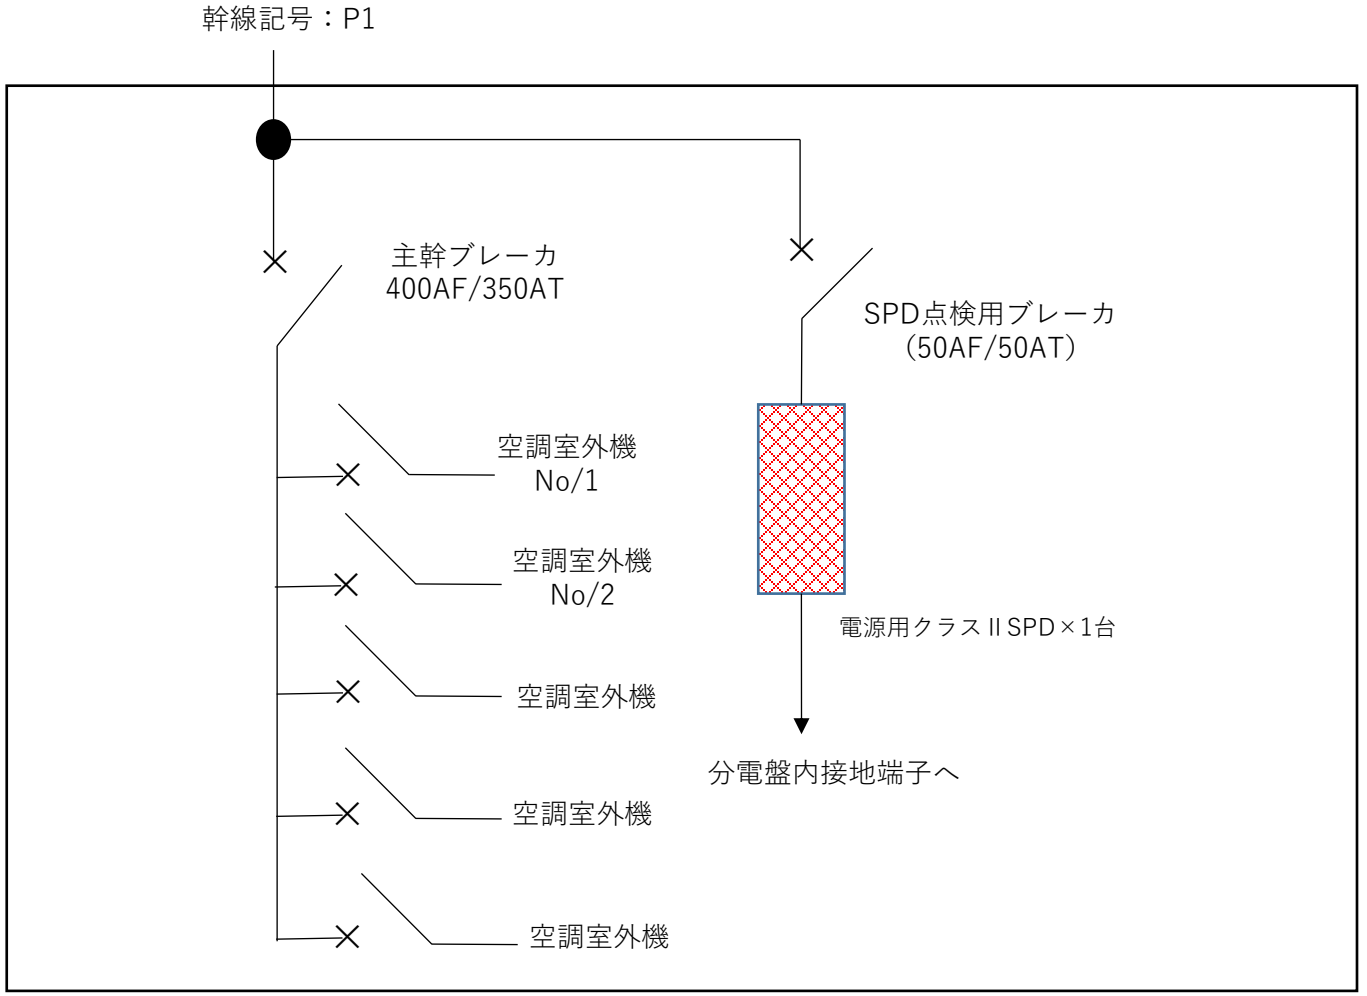


電源系統接続図

：撤去器材

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


P-11盤（1F空調室）

撤去後

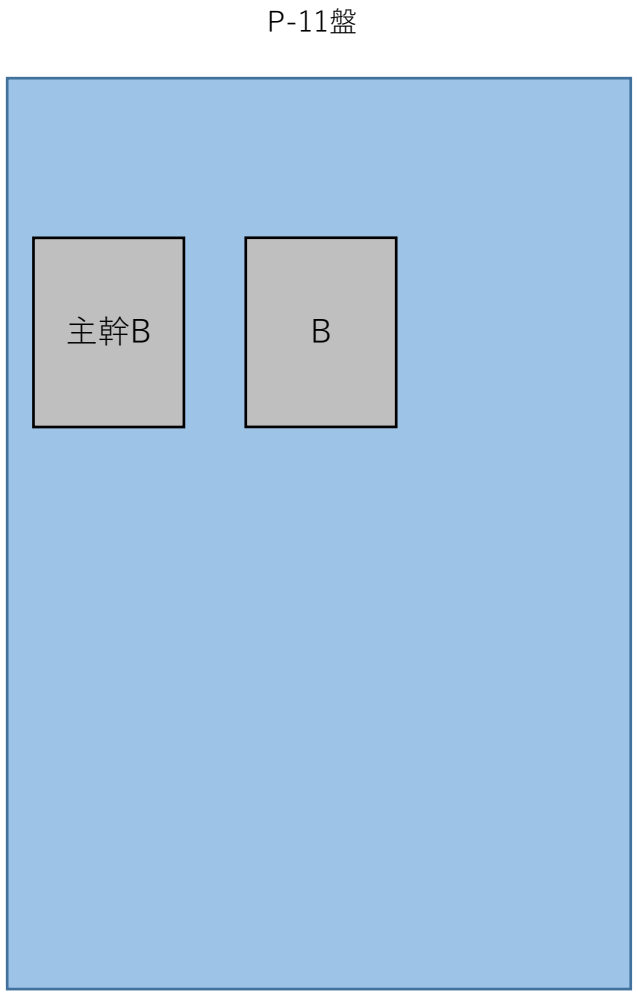

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

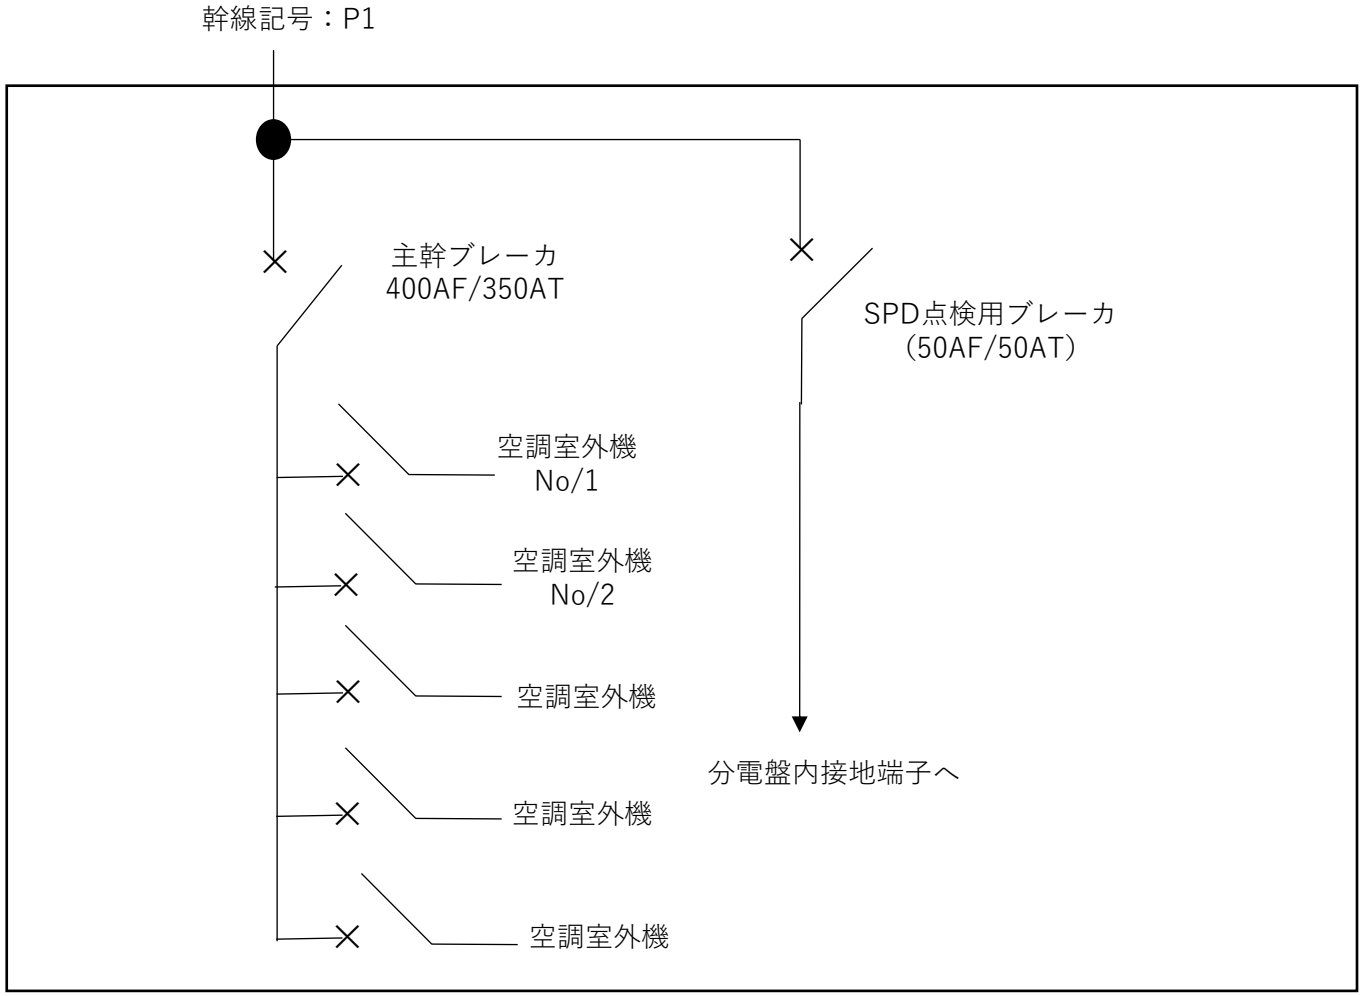


電源系統接続図

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます

アースセンター（1F空調室）


撤去前

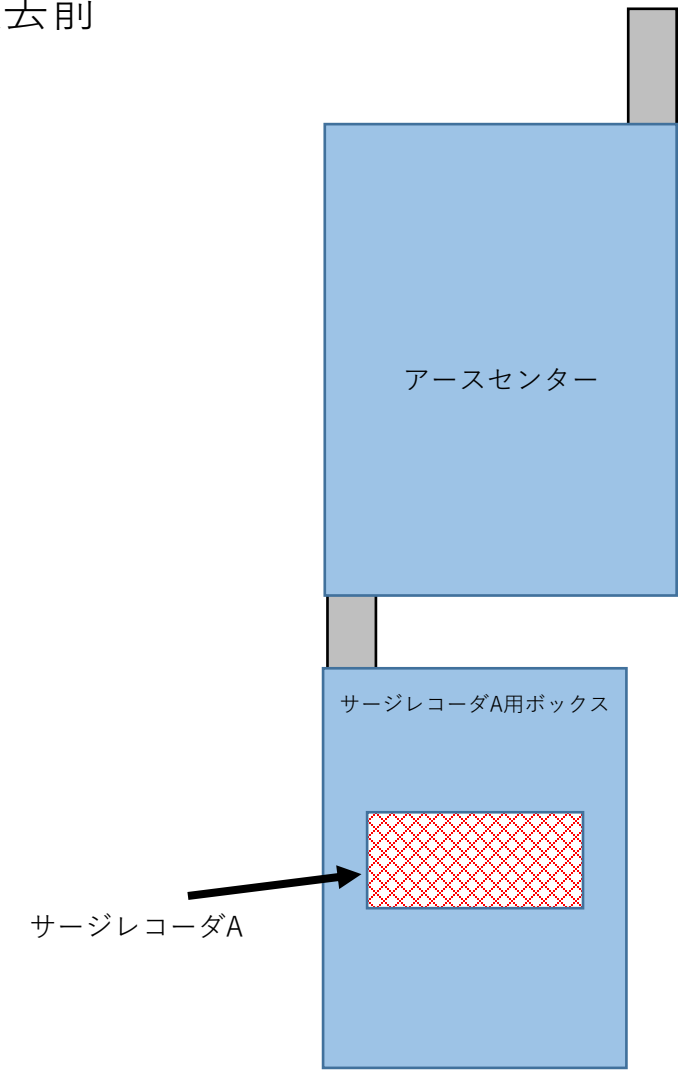

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

幹線記号：P1

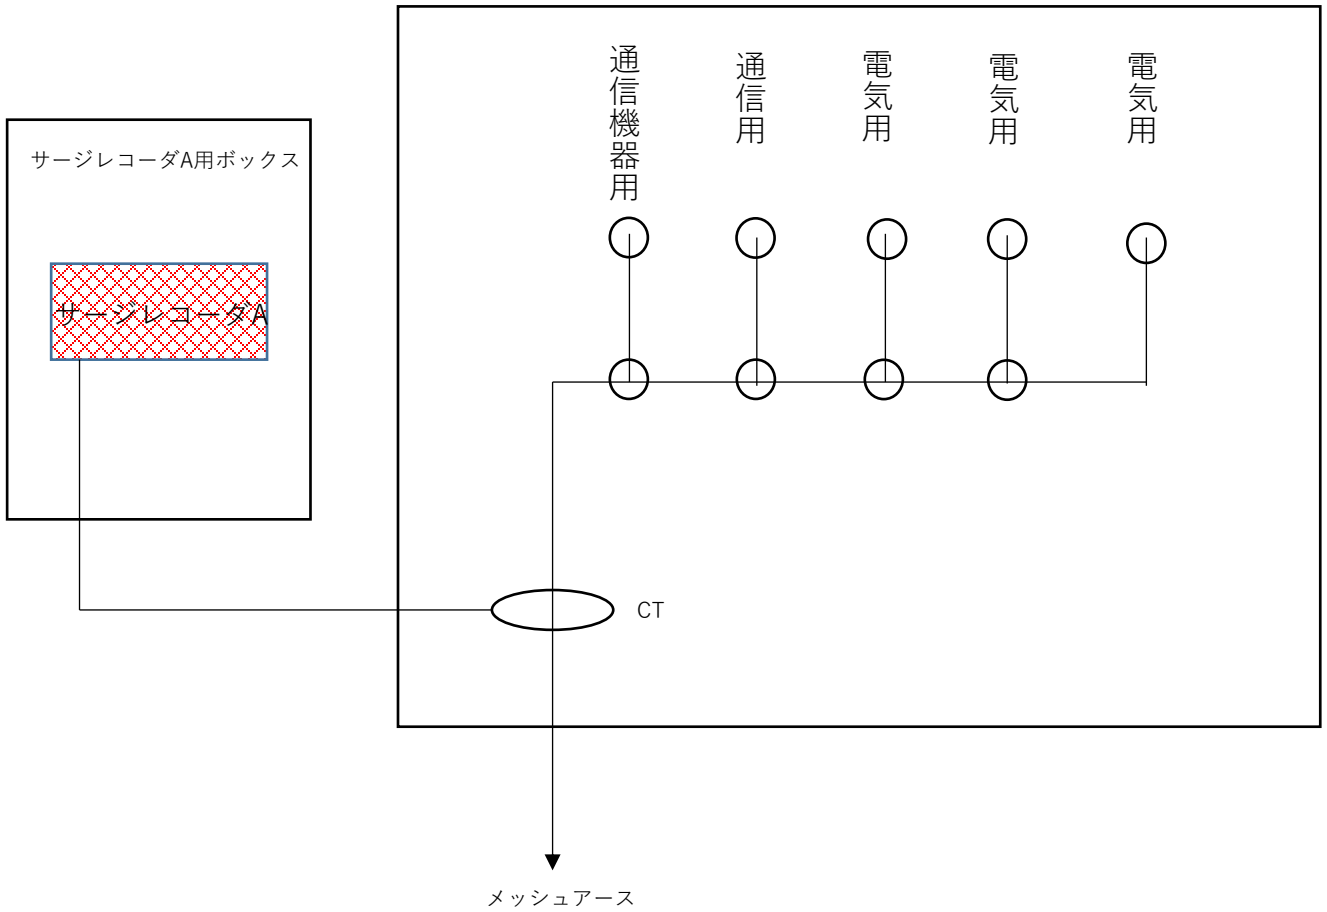


電源系統接続図

：撤去器材

サージレコーダA×１台撤去していただきます

アースセンター（1F空調室）

撤去後

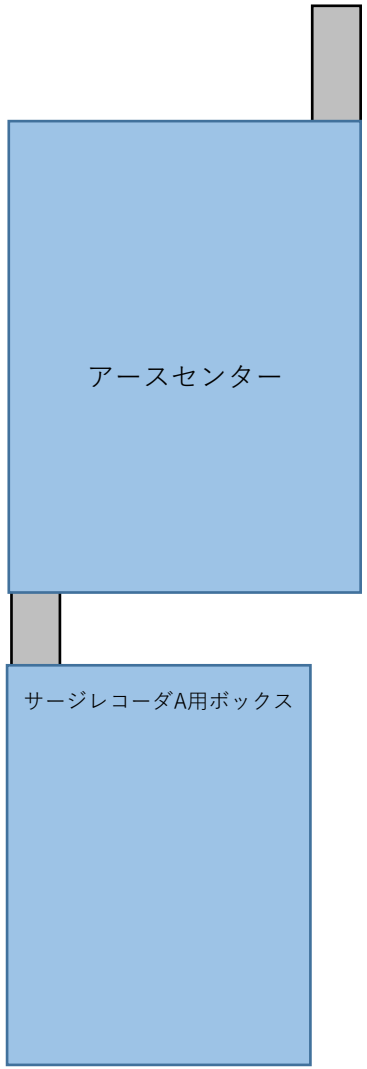


機器配置図

レーダ局舎1F配置図

幹線記号：P1



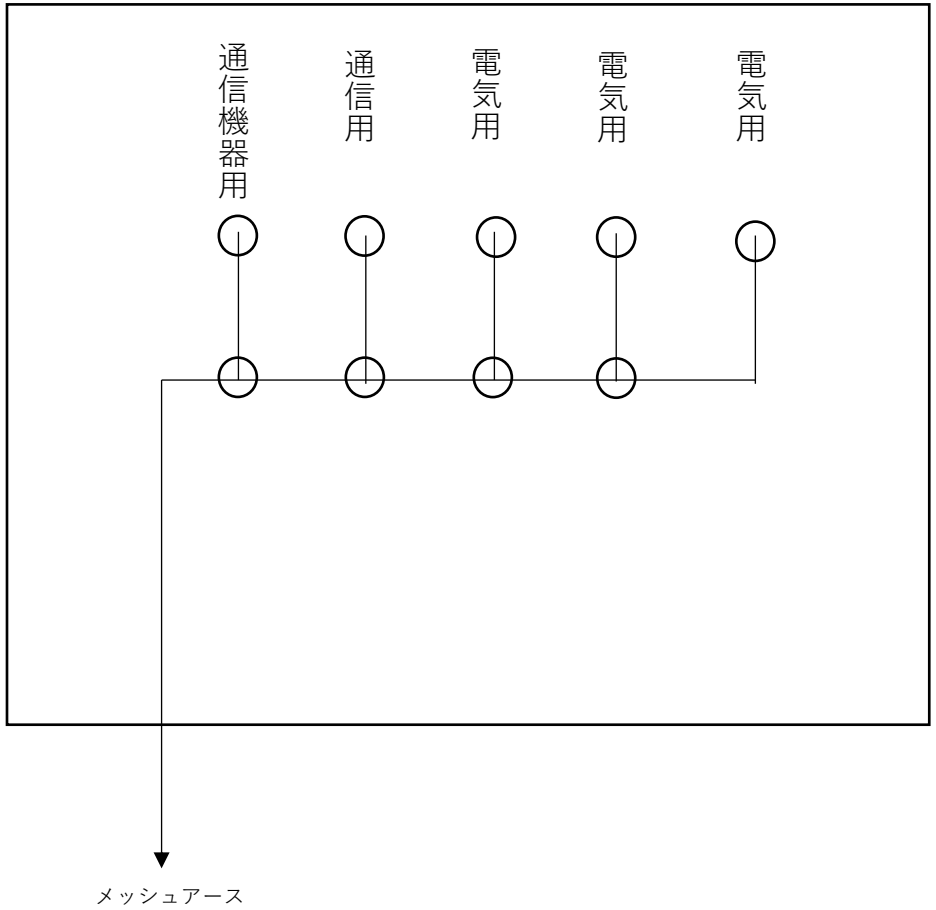


電源系統接続図

サージレコーダA×１台撤去していただきます


K-1盤（1F機器室）

撤去前

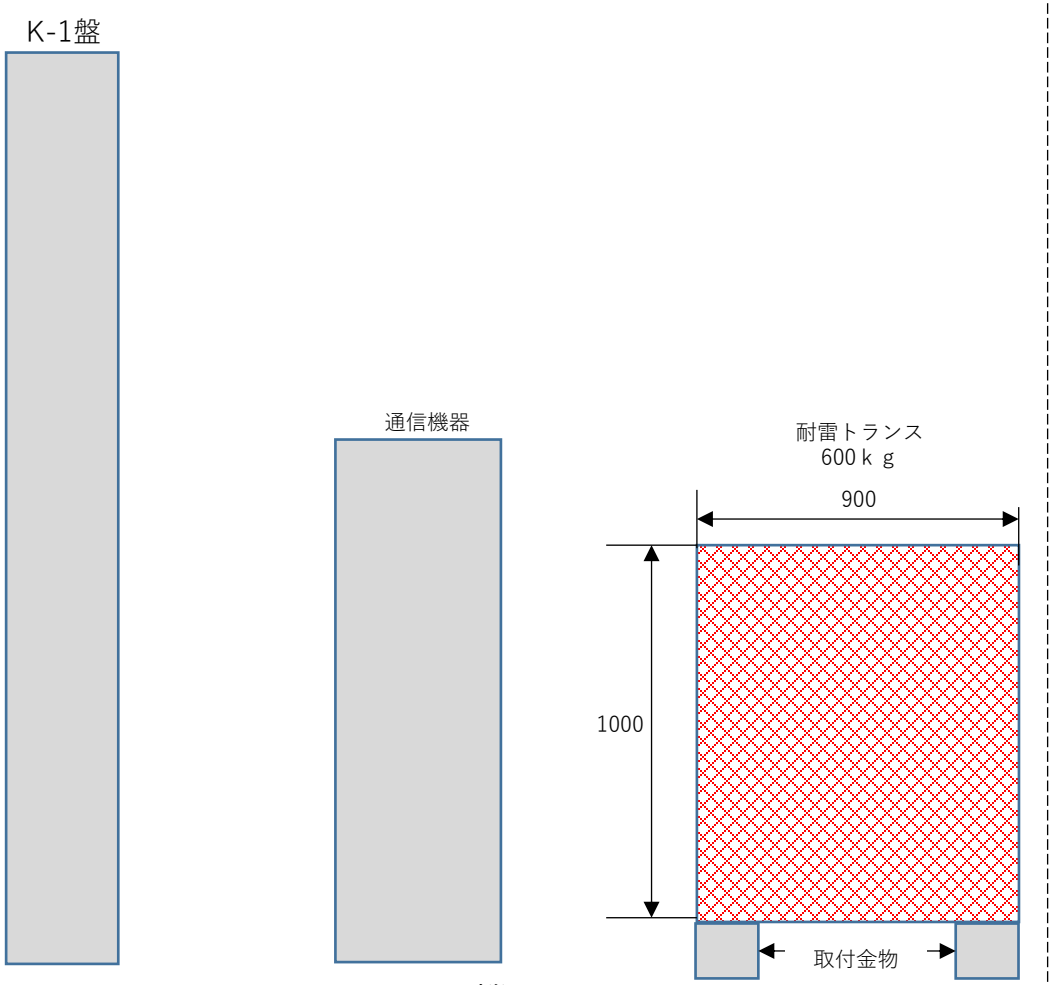

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

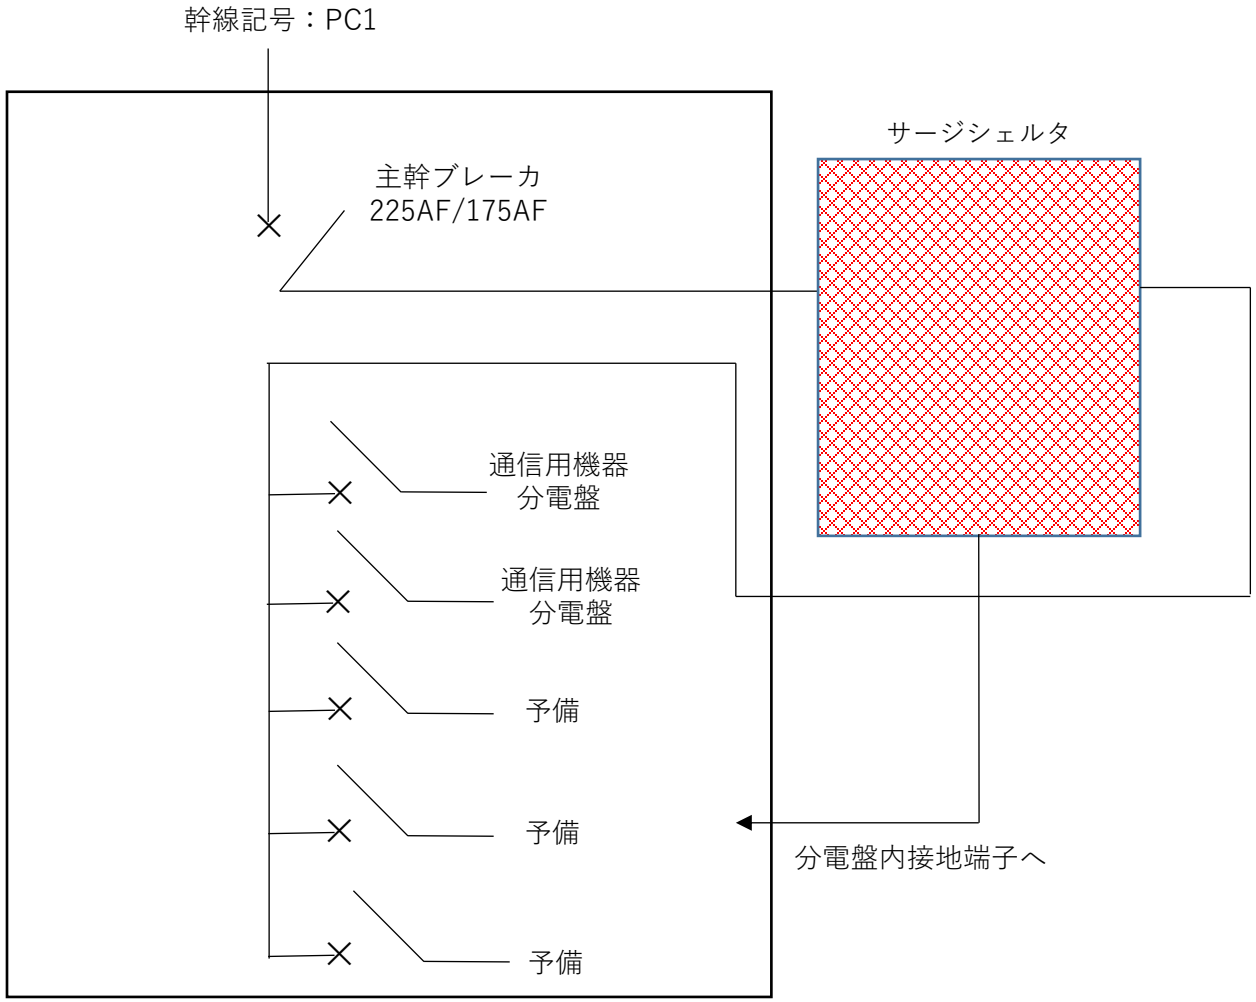


電源系統接続図

：撤去器材


サージシェルタ×１台撤去していただきます

K-1盤（1F機器室）
撤去後

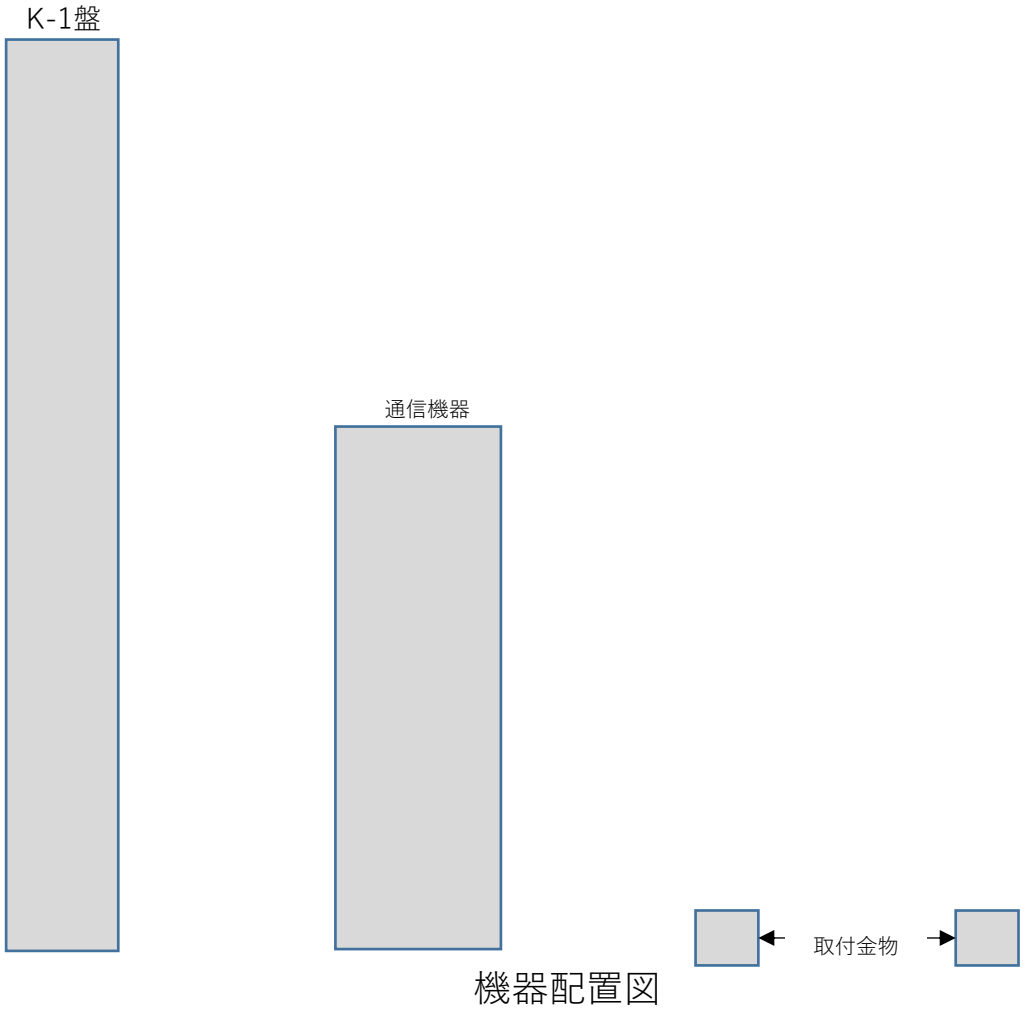

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

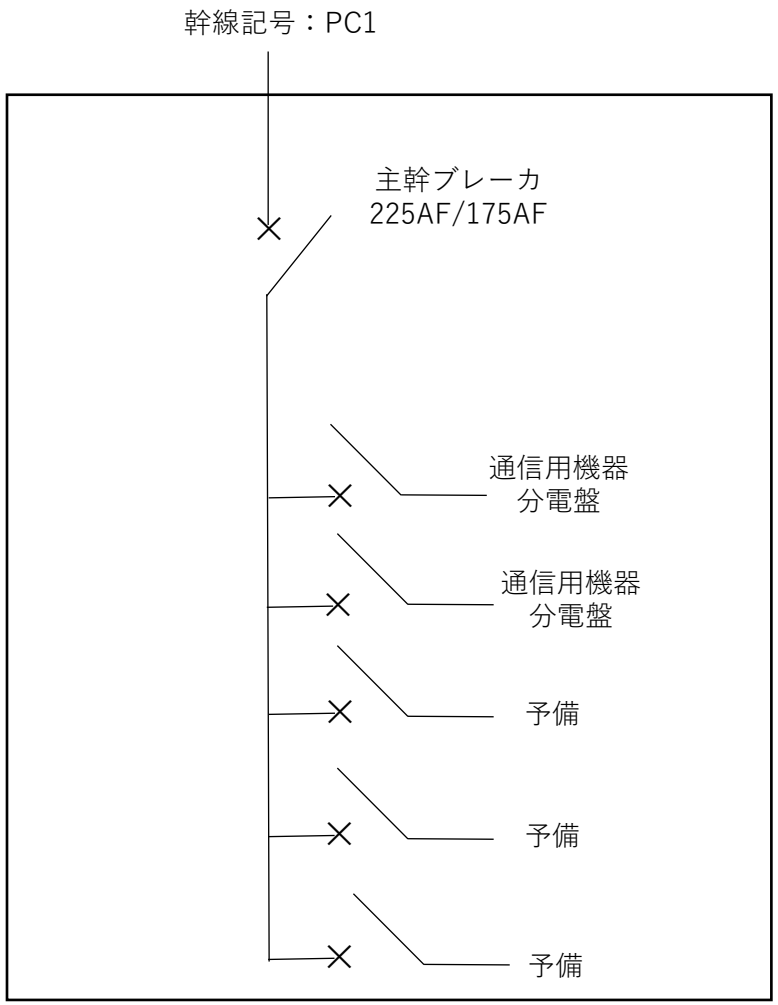


電源系統接続図

サージシェルタ×１台撤去していただきます


L-11盤（1F更衣室金庫）

撤去前

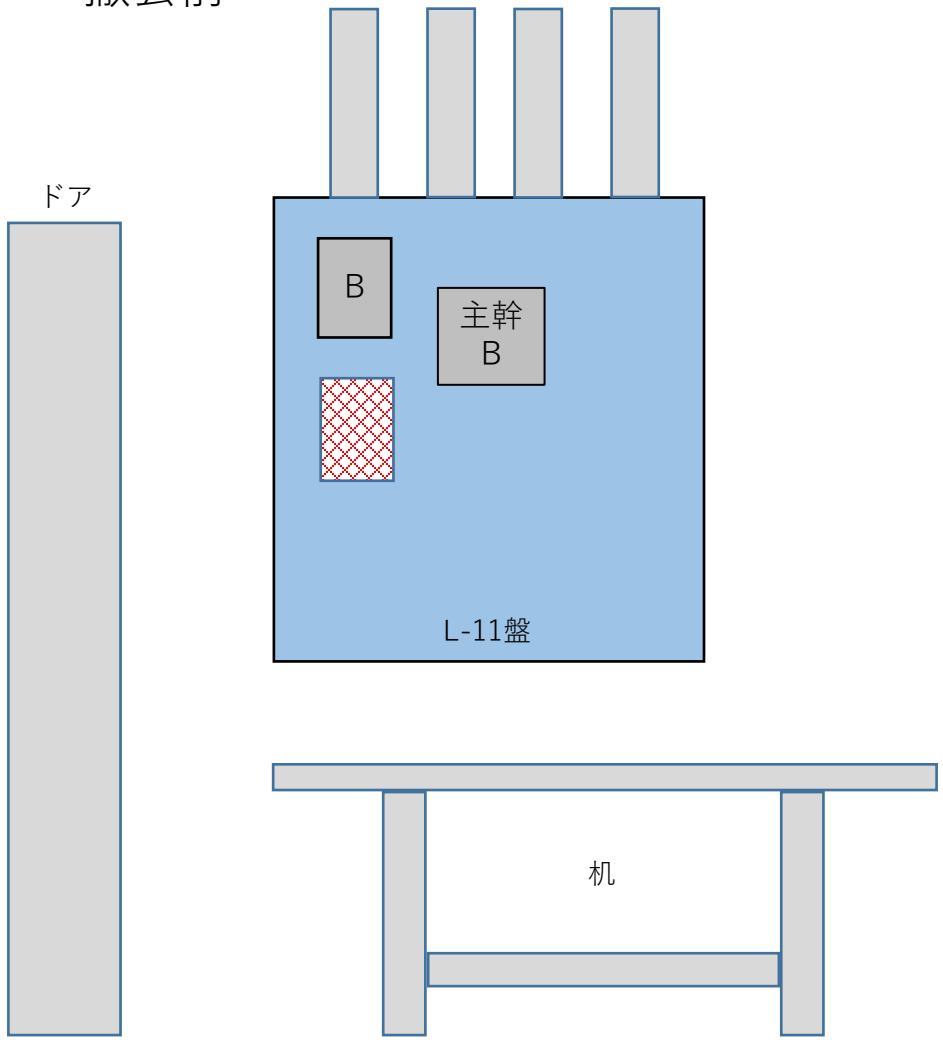

機器配置図

レーダ局舎1F配置図

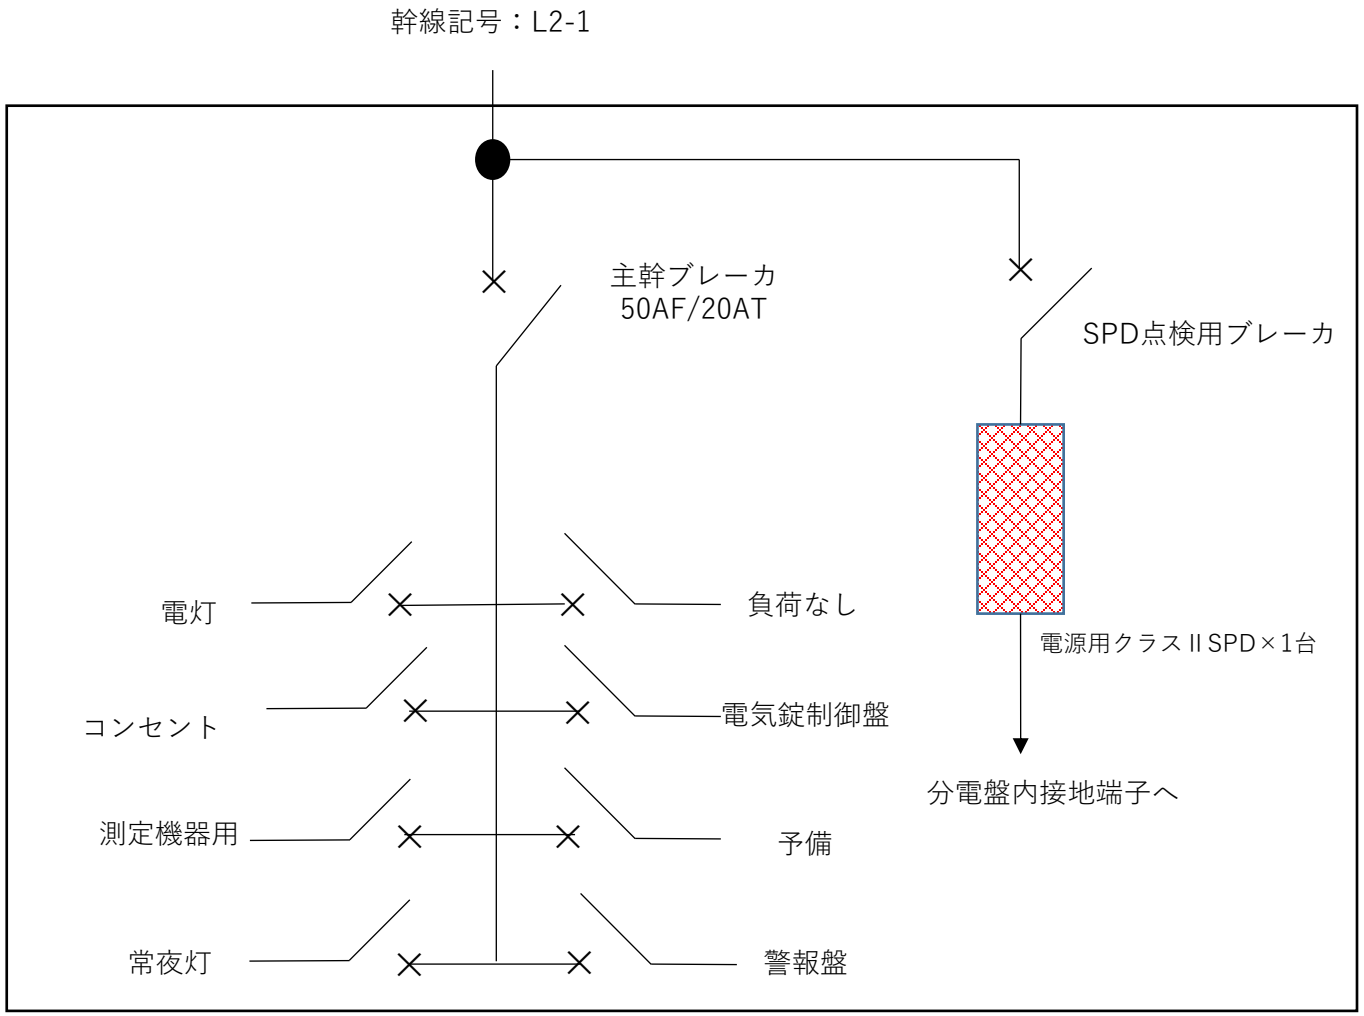


電源系統接続図

：撤去器材

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


L-11盤（1F更衣室金庫）

撤去後

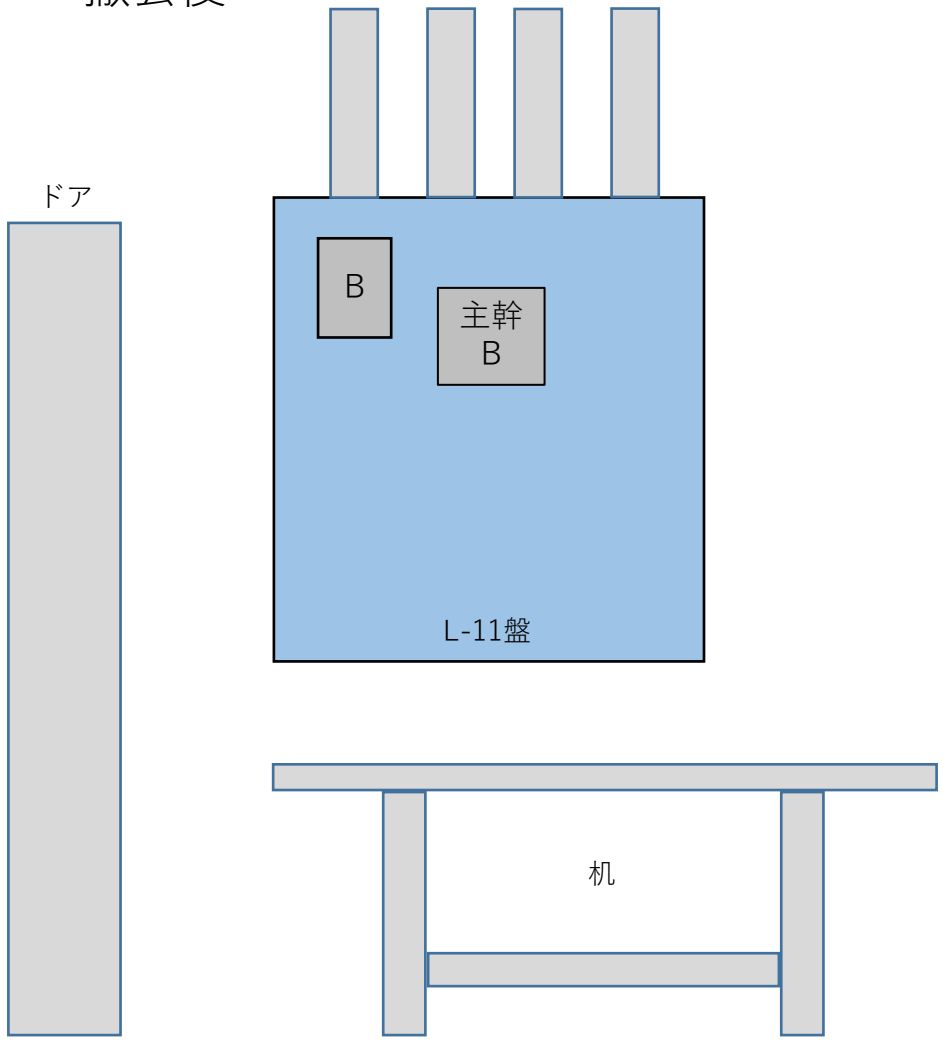

機器配置図


レーダ局舎1F配置図

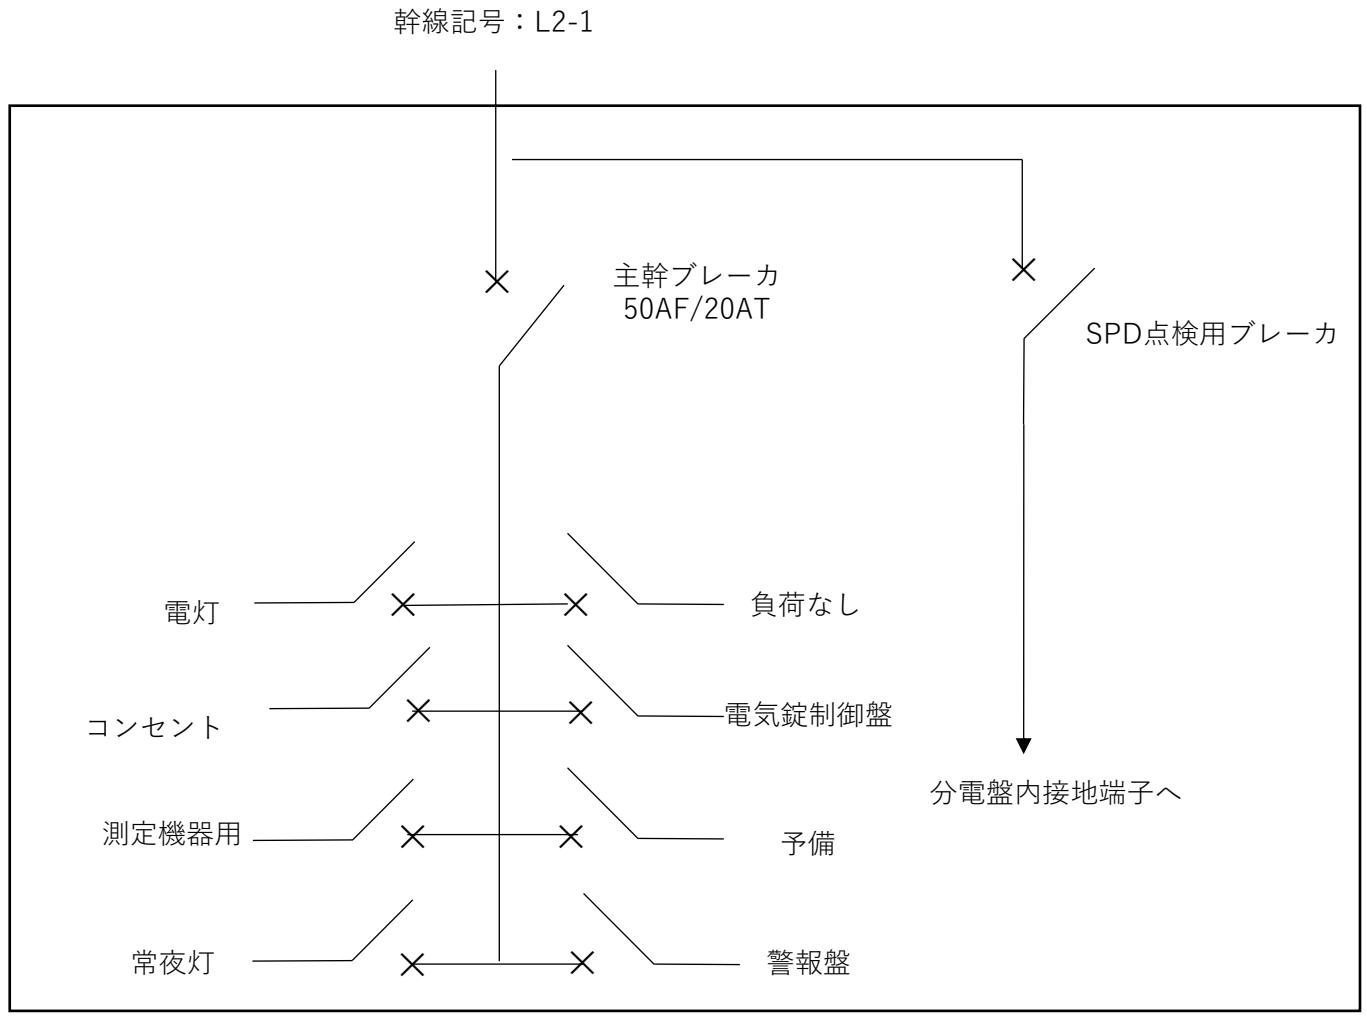

電源系統接続図

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


IDF架（1F整備室）

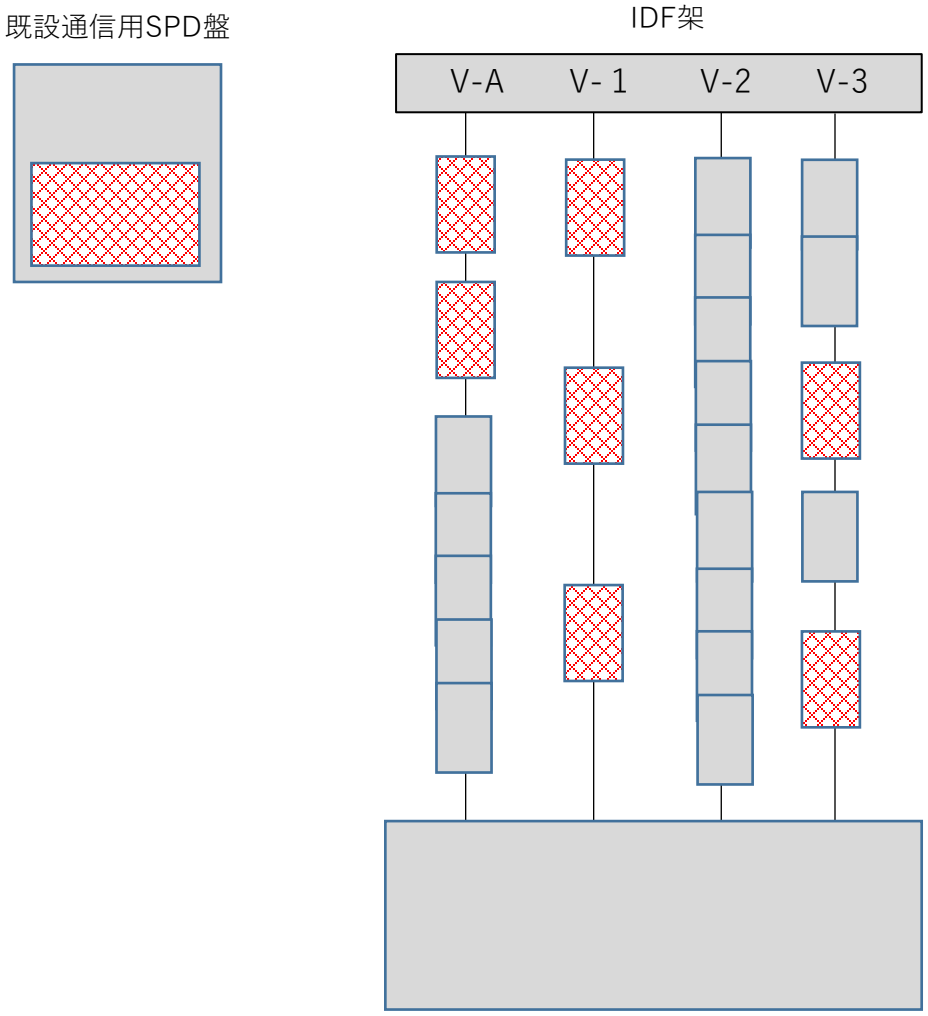

機器配置図

通信用SPDを撤去していただきます

レーダ局舎1F配置図

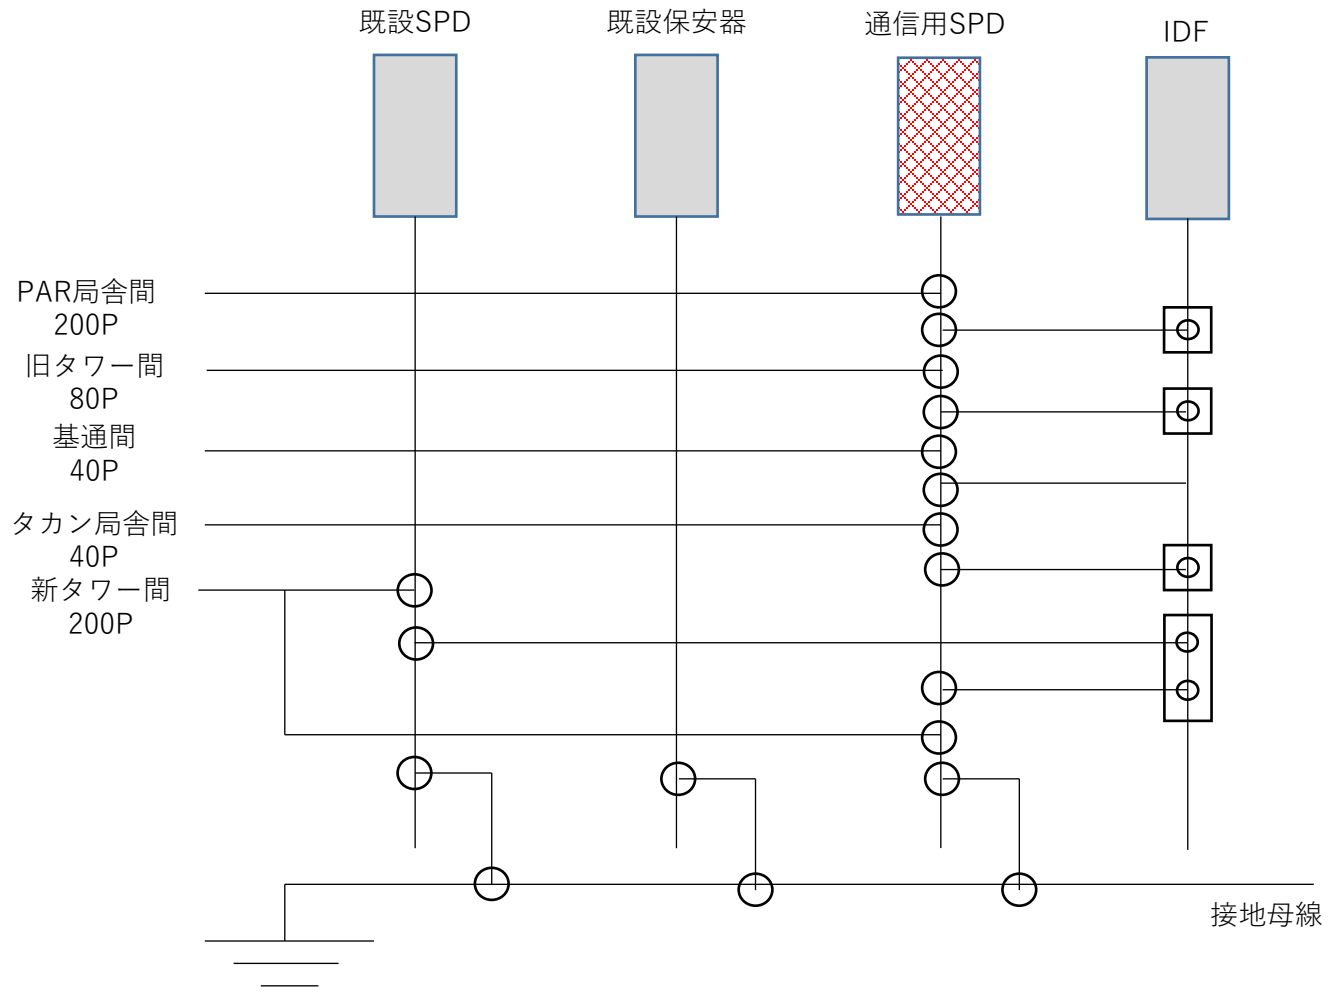


電源系統接続図

：撤去器材

レーダ局舎1F配置図

撤去前


①サージレコーダB（レーダ局舎屋外）

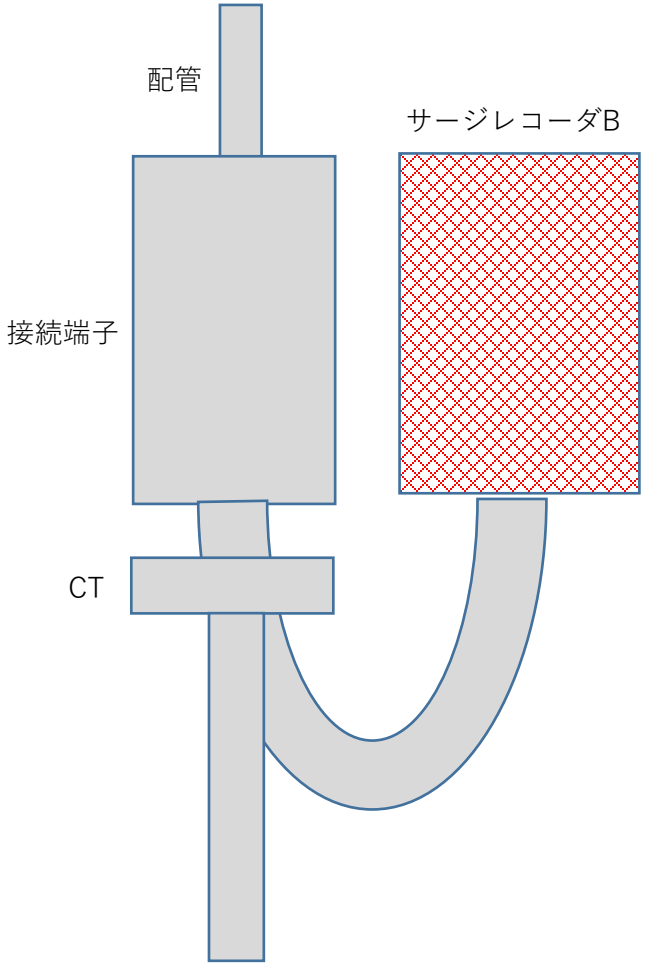

機器配置図

サージレコーダB× 3 台を撤去していただきます

②、③サージレコーダB（レーダ局舎屋外）

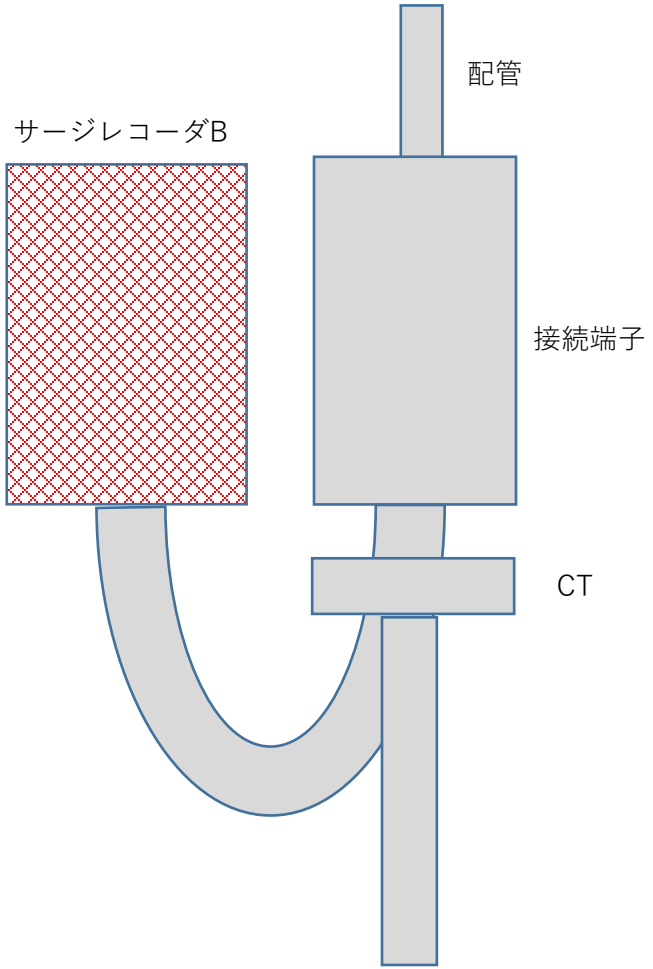


機器配置図

：撤去器材


レーダ局舎1F配置図

撤去後

①サージレコーダB（レーダ局舎屋外）

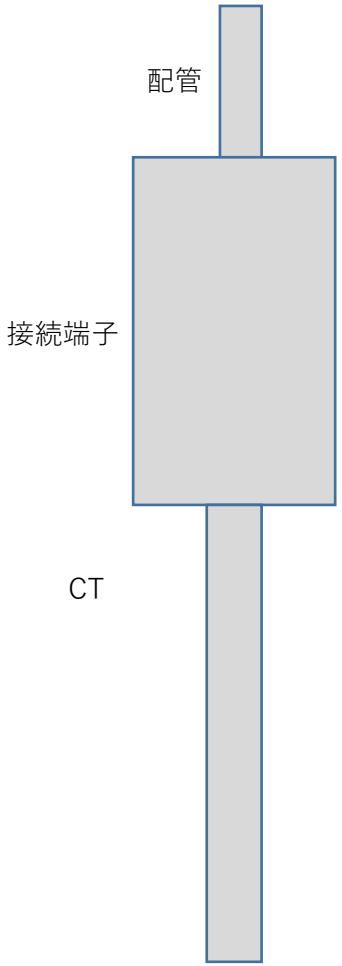


②、③サージレコーダB（レーダ局舎屋外）

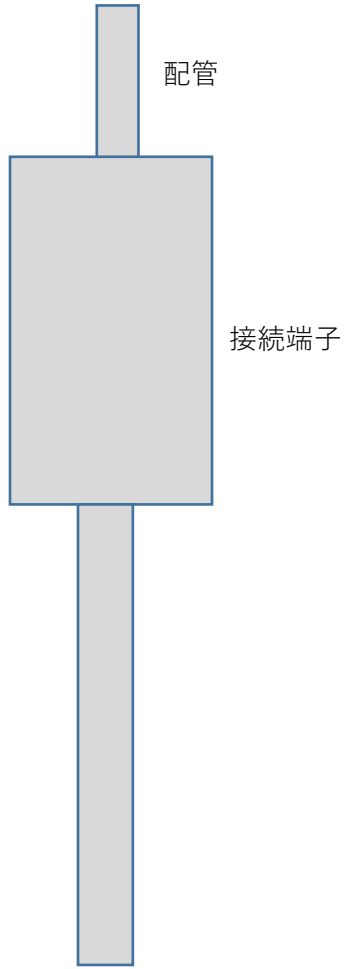

機器配置図

サージレコーダB× 3 台を撤去していただきます

レーダ局舎2F配置図

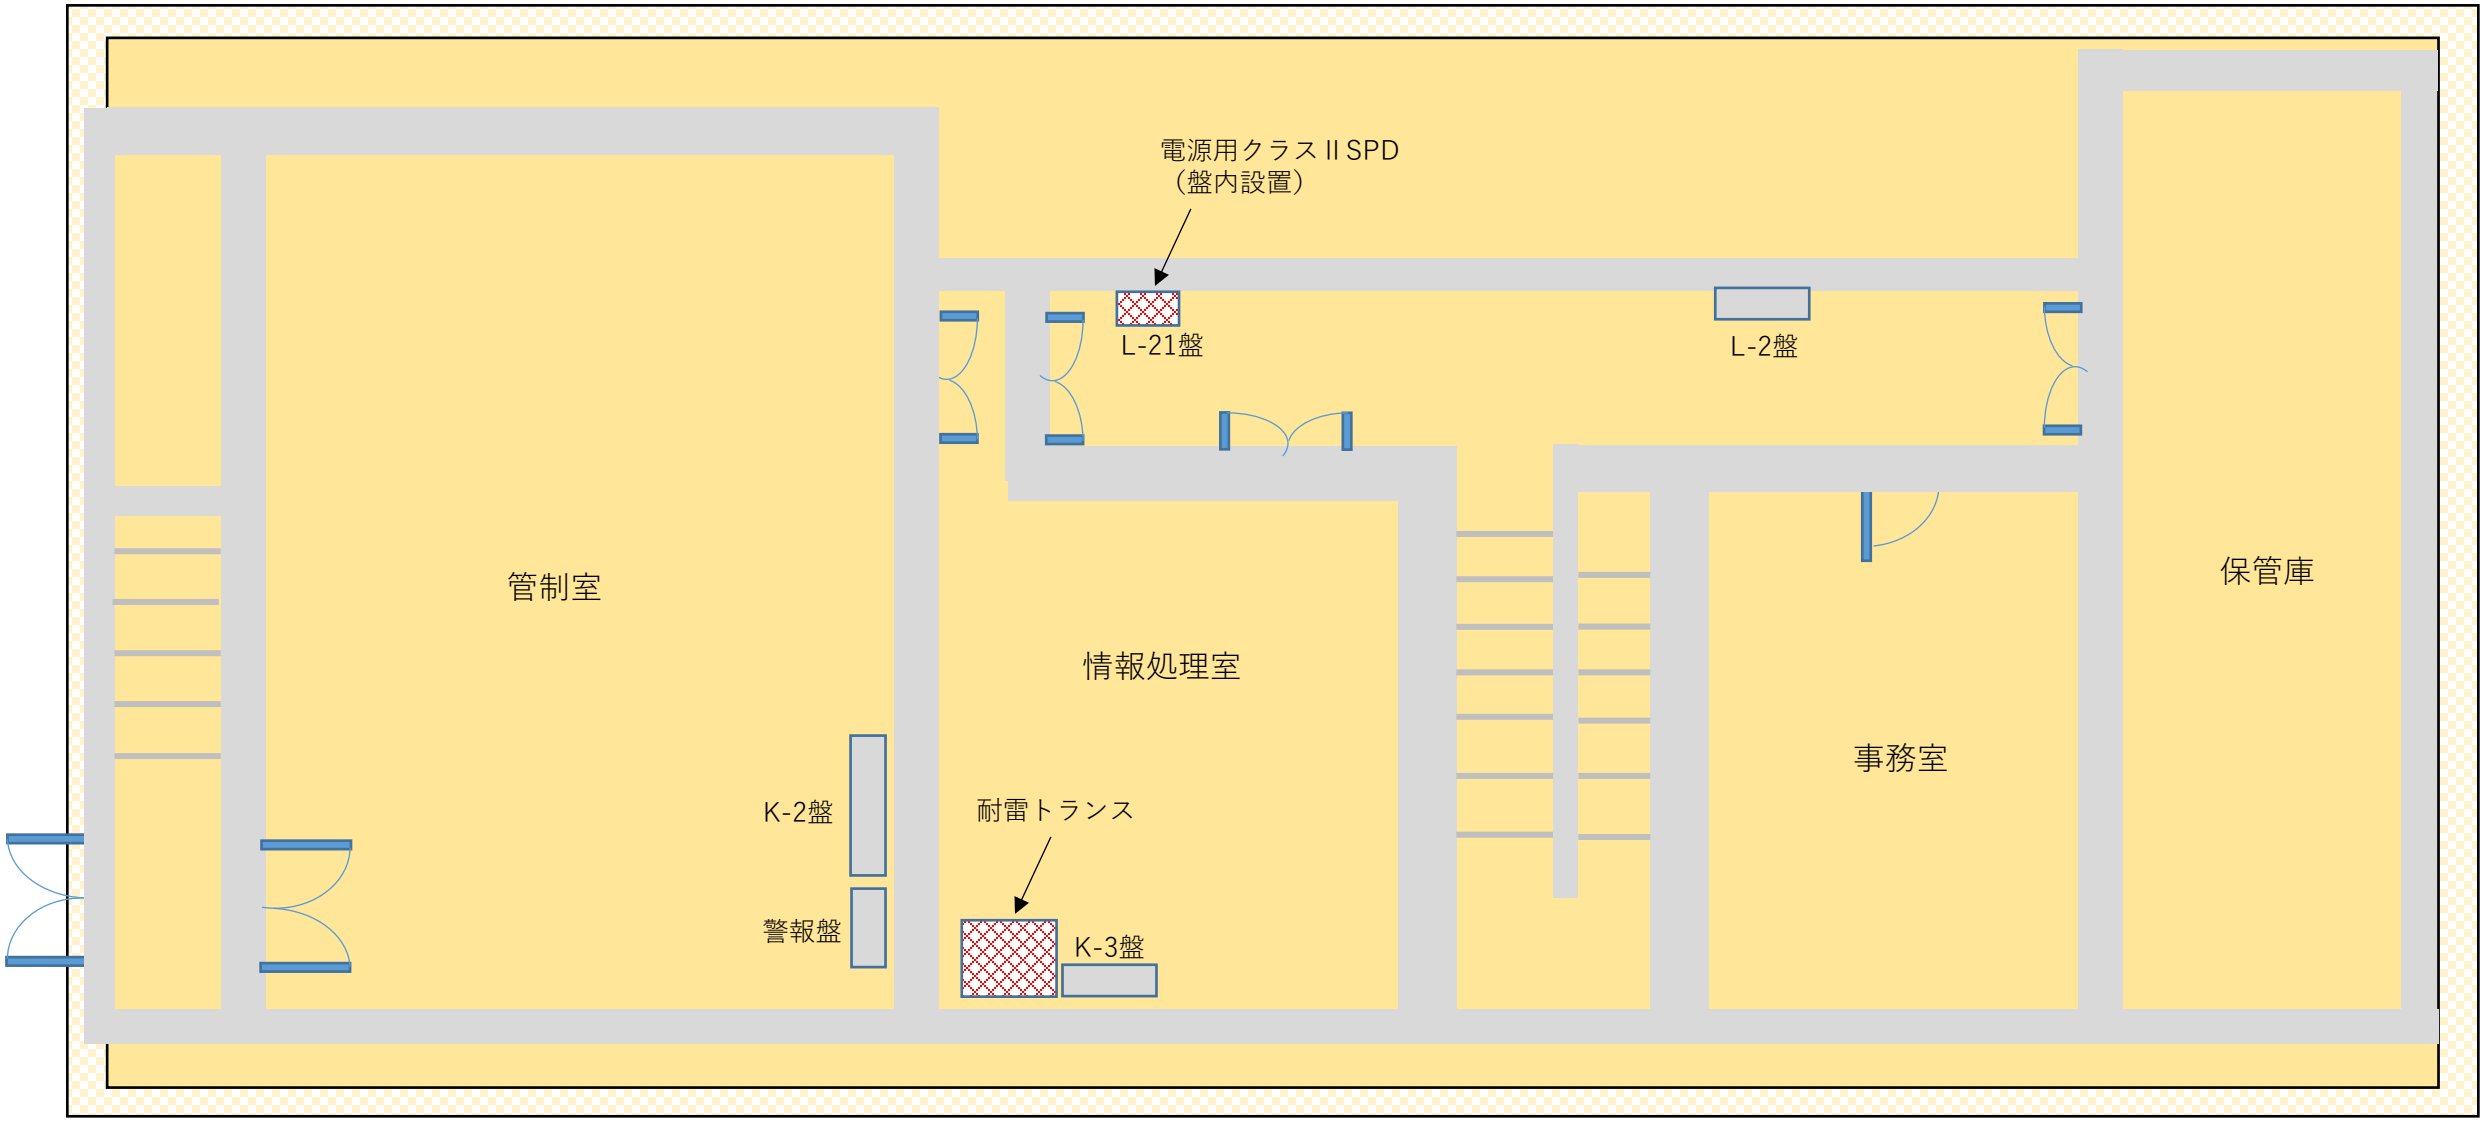


図に示す各施設にて装置を撤去していただきます

：撤去器材


L-21盤（管制室入口横）

撤去前

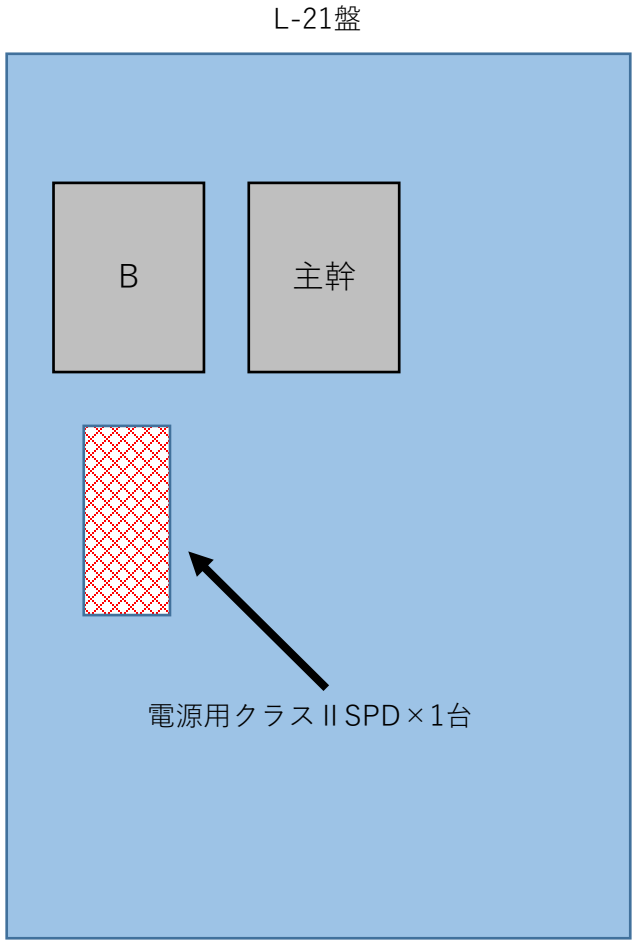

機器配置図

レーダ局舎2F配置図

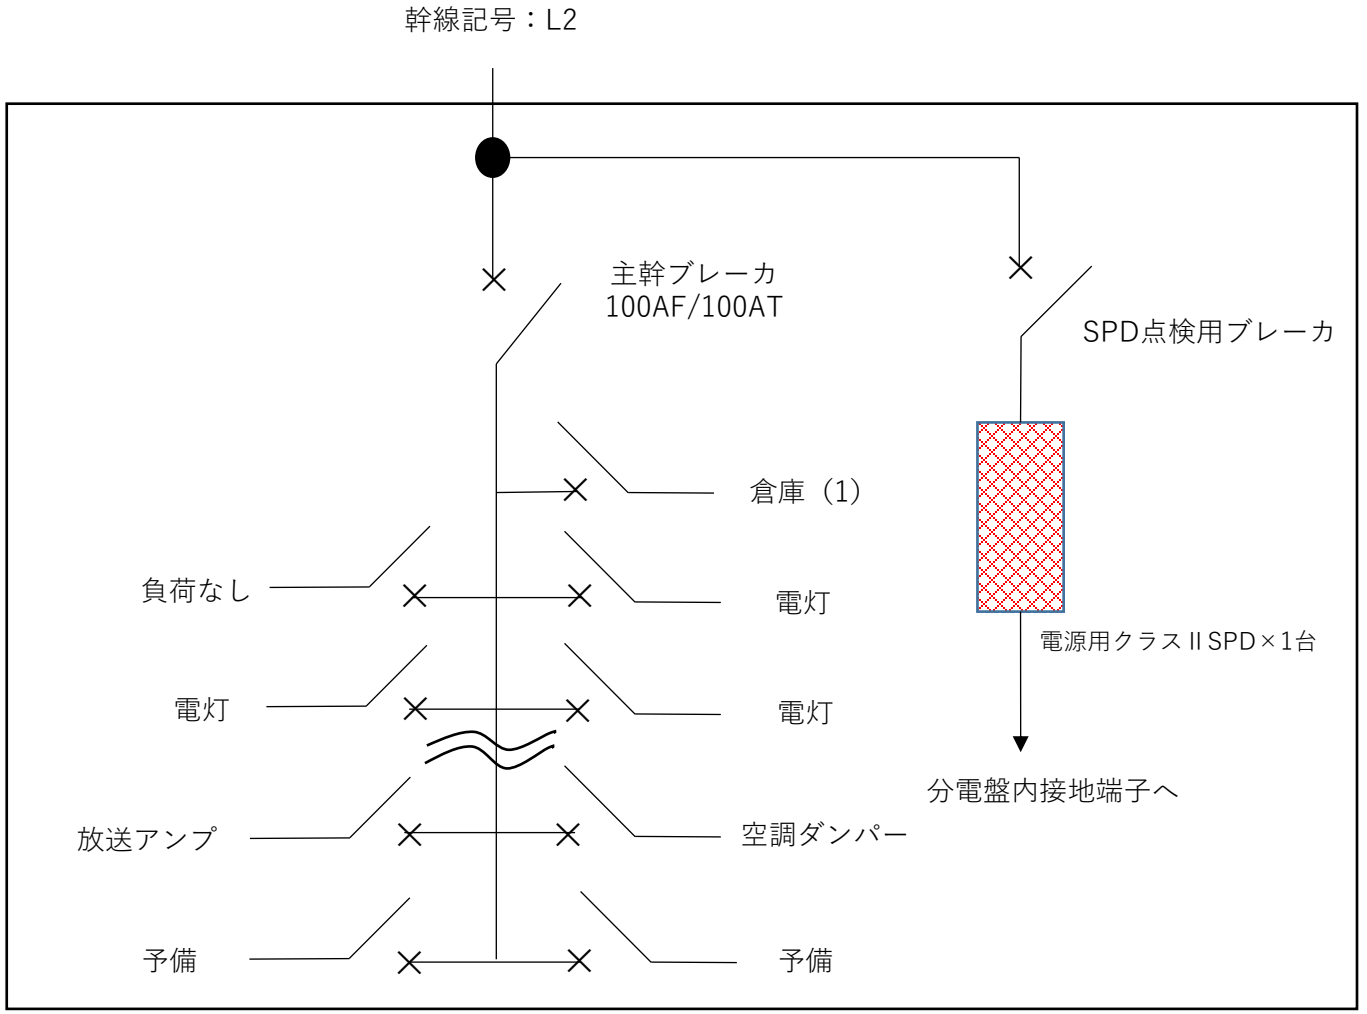


電源系統接続図

：撤去器材


電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます

L-21盤（管制室入口横）
撤去後

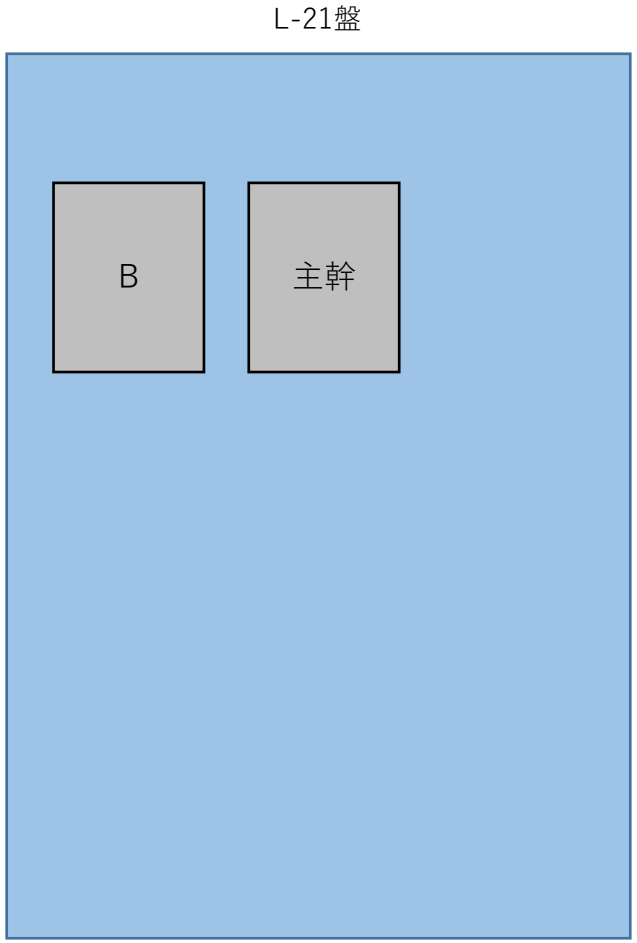

機器配置図

レーダ局舎2F配置図

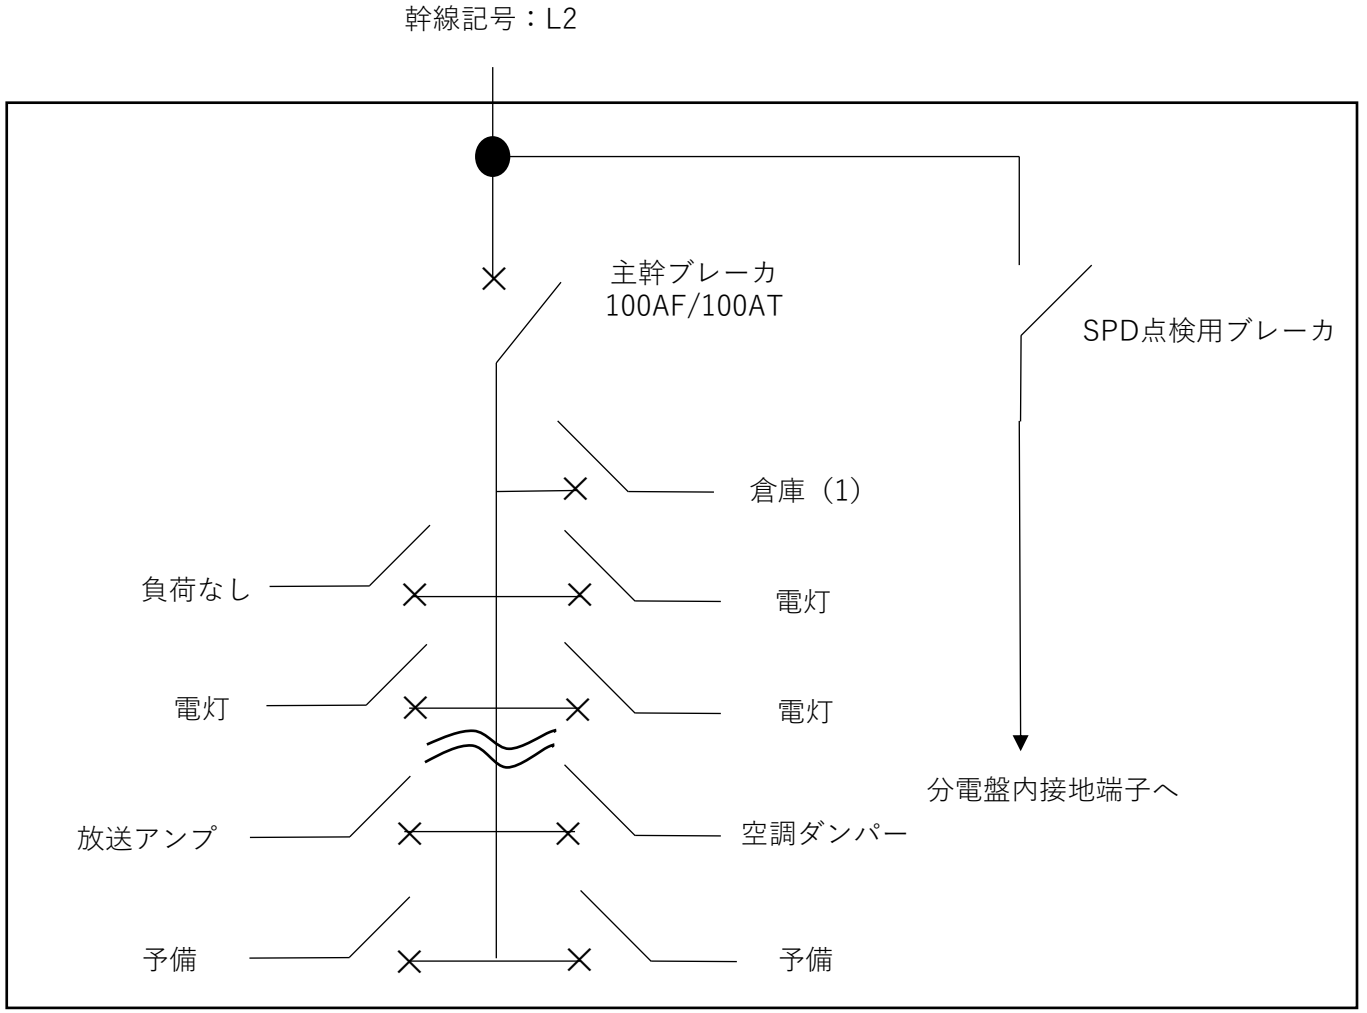


電源系統接続図

電源用クラスⅡSPD×１台撤去していただきます


K-3盤（情報処理室）

撤去前

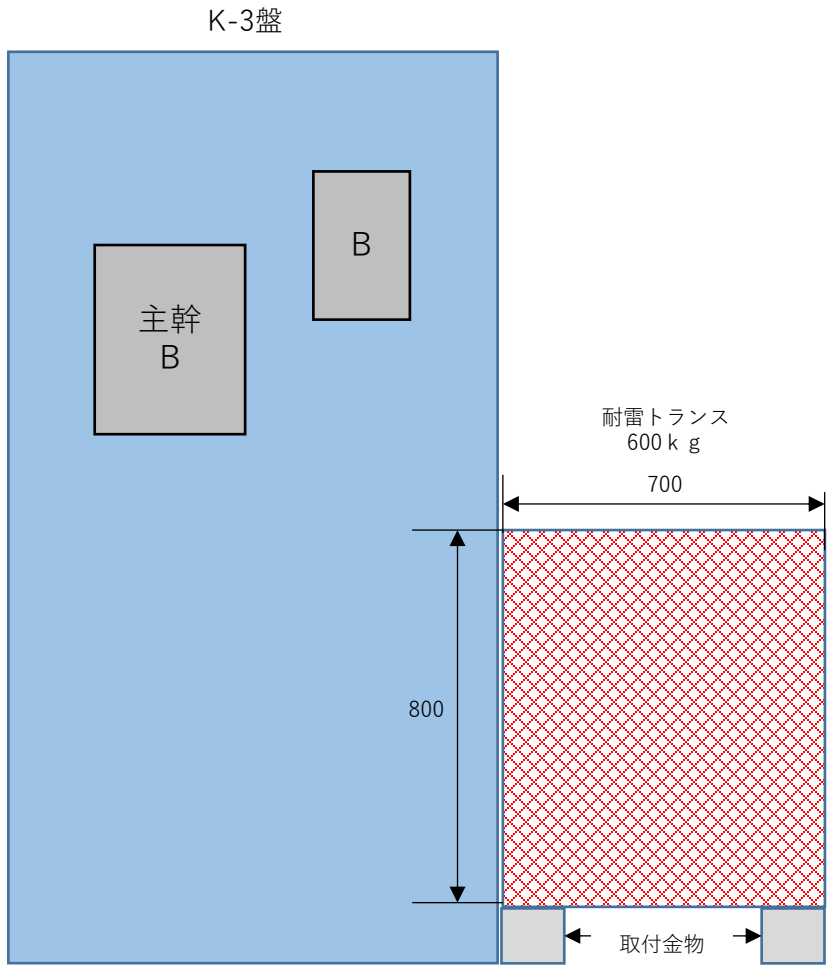

機器配置図

レーダ局舎2F配置図

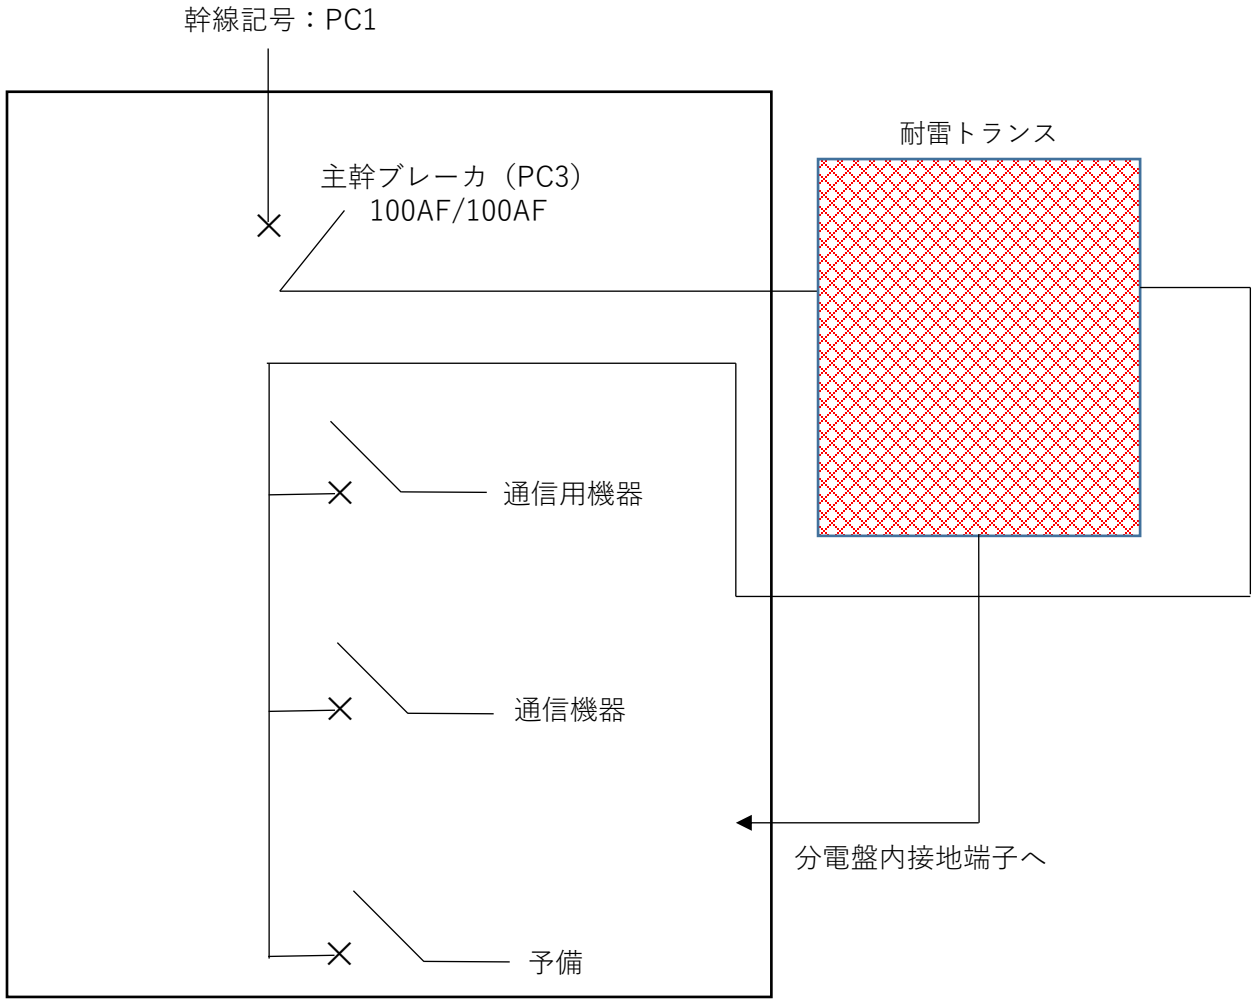


電源系統接続図

：撤去器材

サージシェルタ×１台撤去していただきます


K-3盤（情報処理室）

撤去後

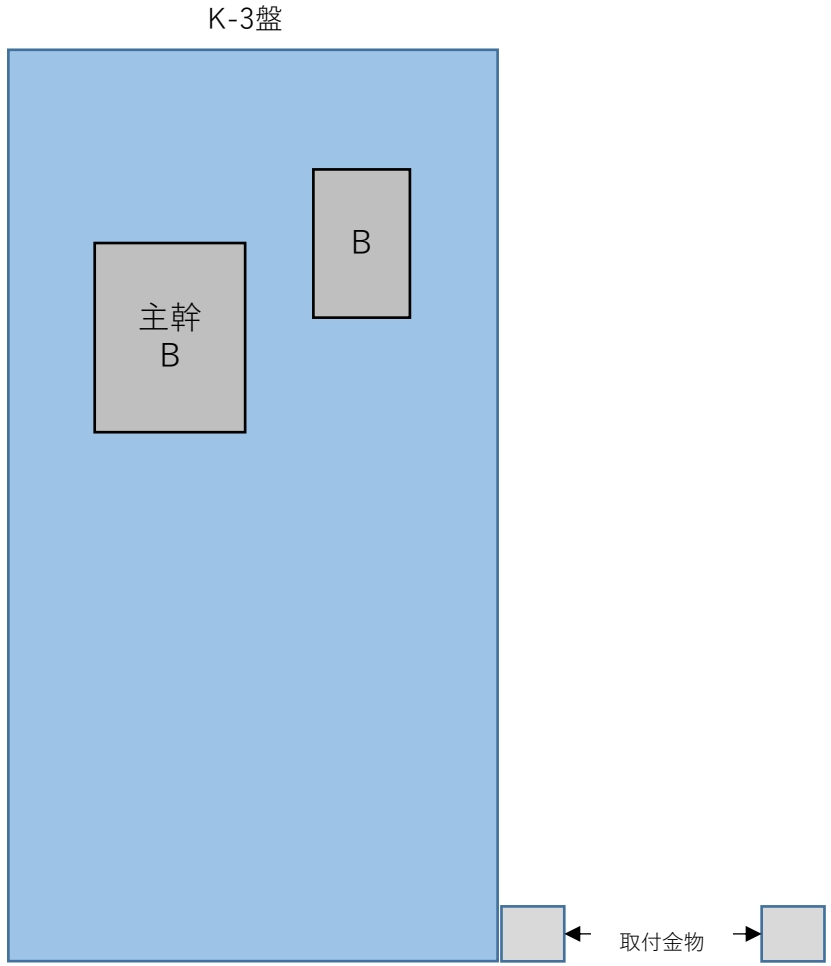

機器配置図


レーダ局舎2F配置図

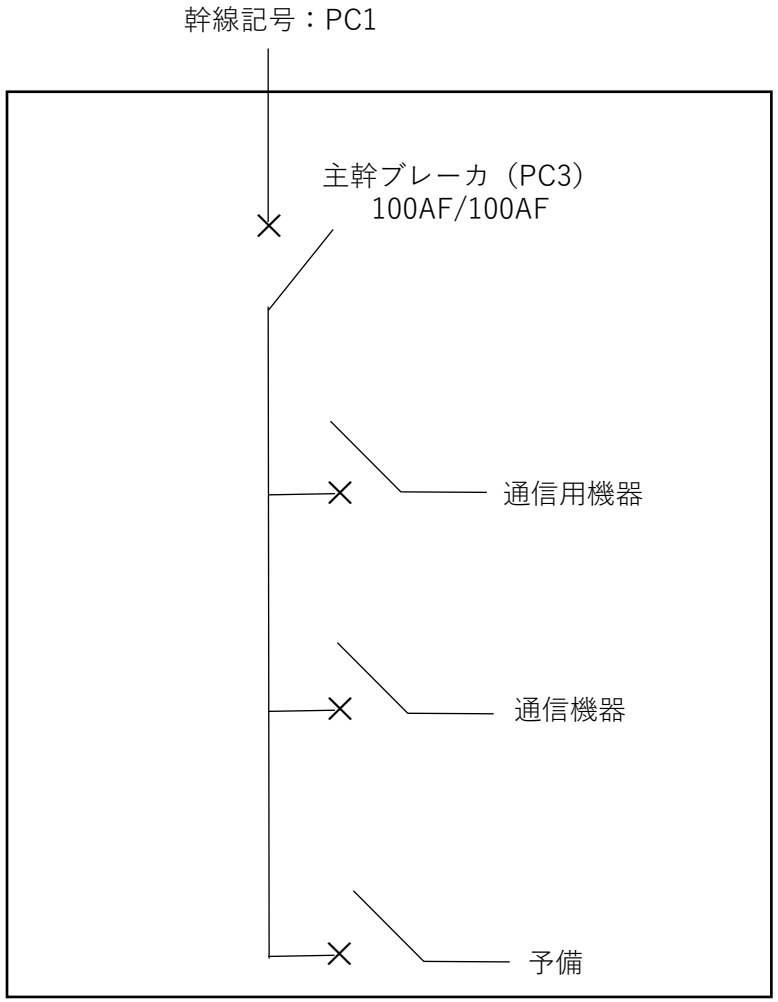

電源系統接続図

サージシェルタ×１台撤去していただきます

レーダ局舎外配置図

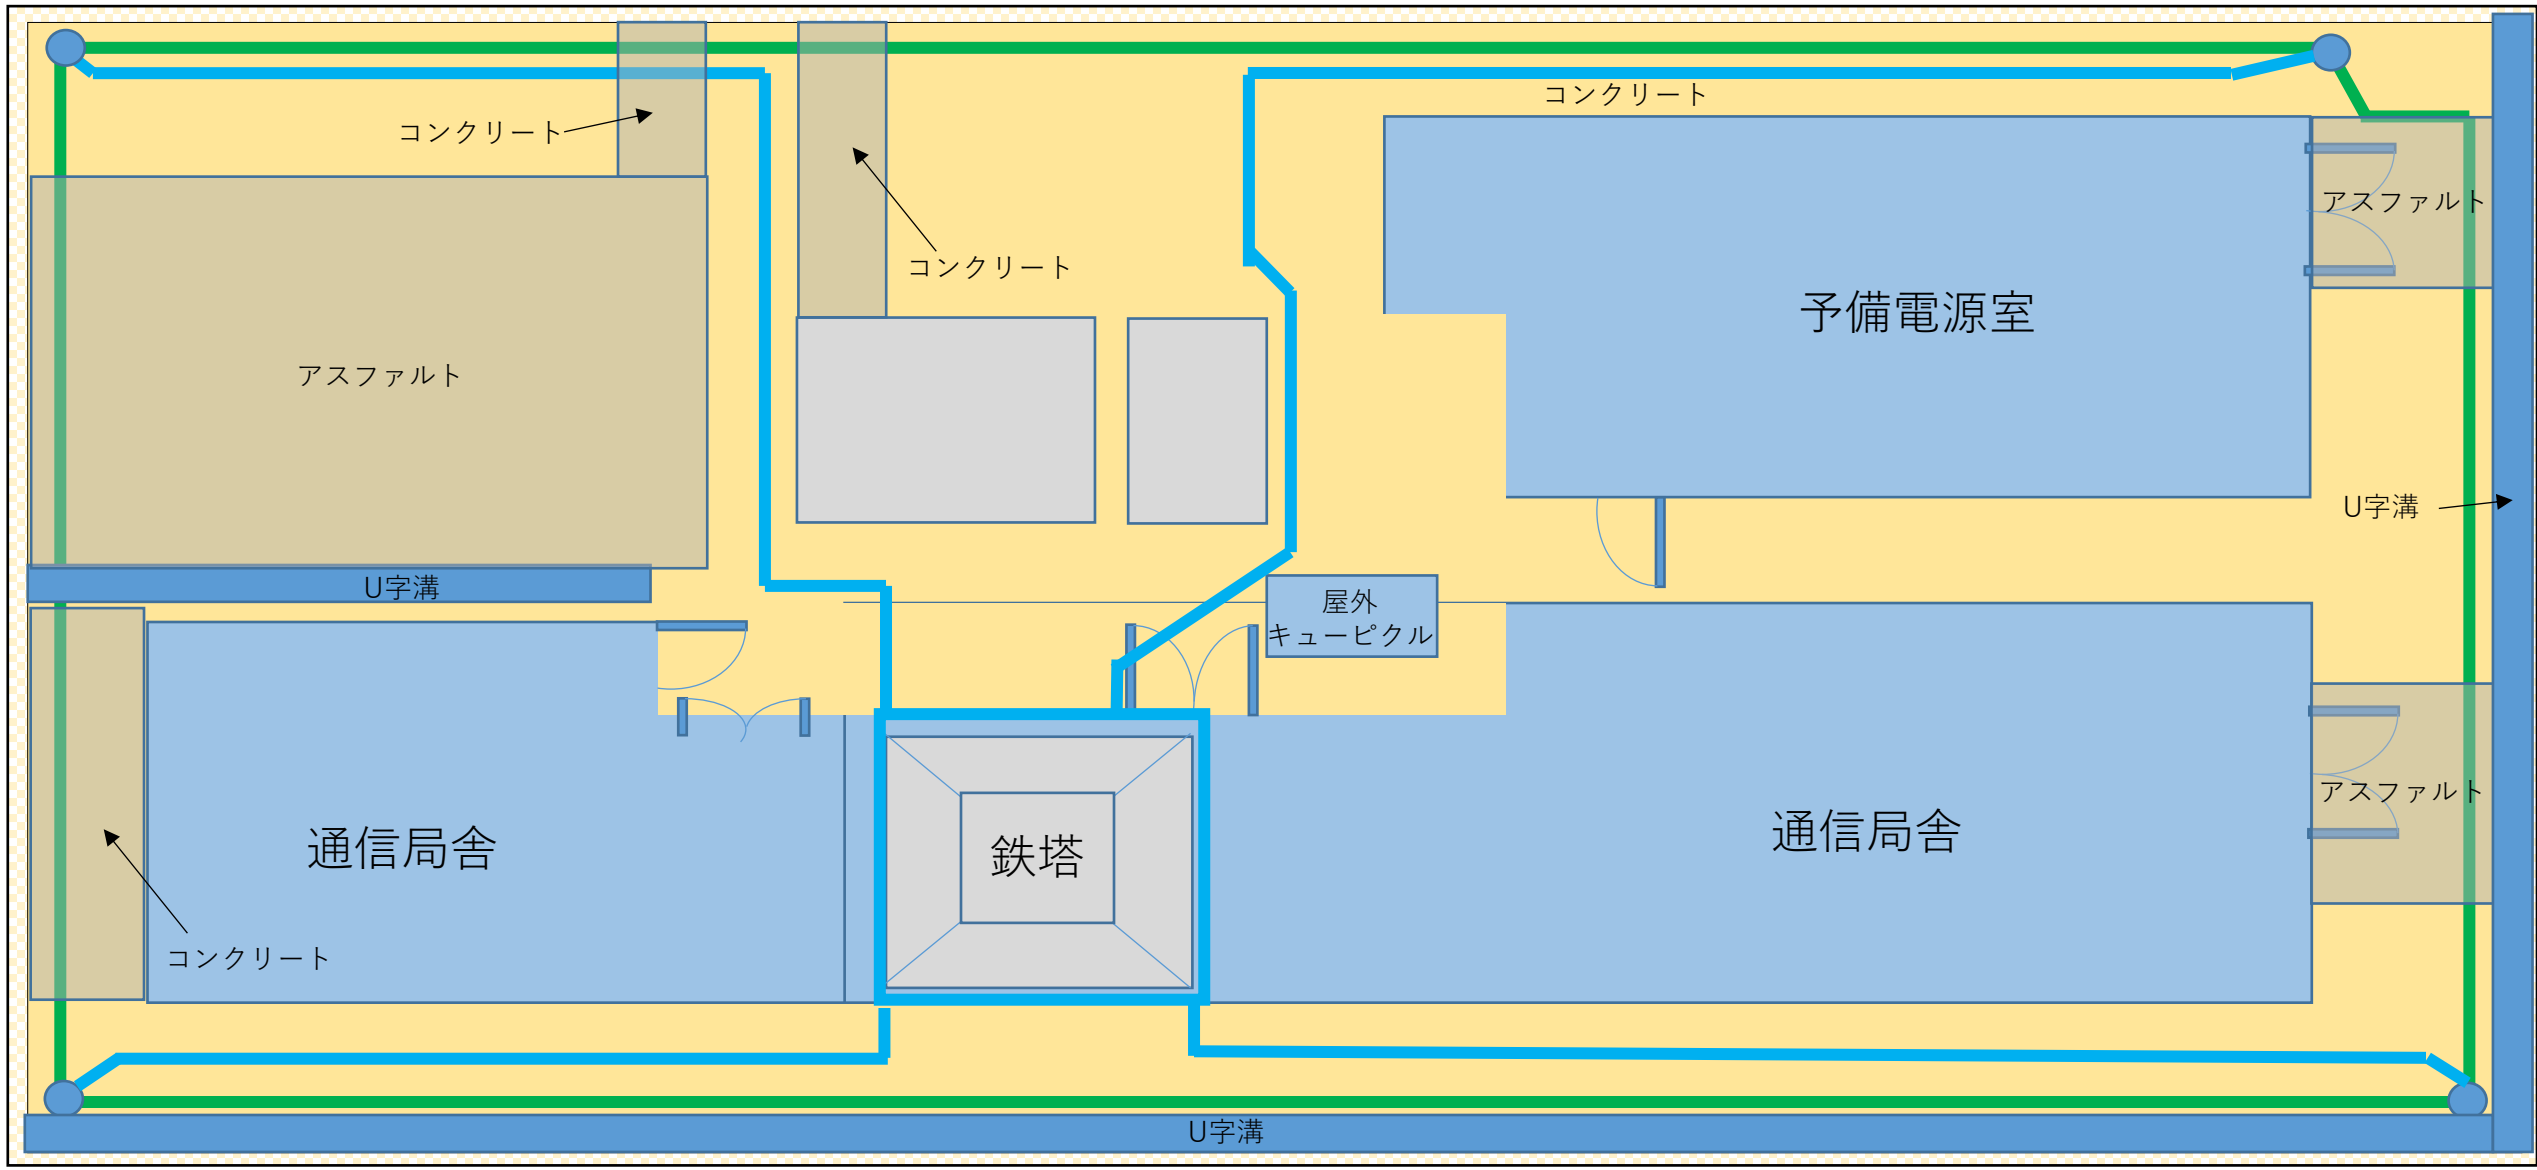

防雷環状地線、接地棒及び防雷線を撤去していただきます
各線を撤去後現状復旧（埋め戻し、アスファルト舗装及びコンクリート舗装）をしていただきます。

：防雷線
：防雷環状地線（接地棒含む）

入　札　書

令和8年12月15日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長　中内　優樹　　殿

金額 ￥　　（税抜）

住所・名称・代表者名
※押印は担当者氏名とその連絡先で代えることができます

1 履 行 期 限 ： 令和8年12月15日
～
令和9年2月19日

2 履 行 場 所 ： 陸上自衛隊八尾駐屯地

3 落 札 方 法 ： 総品目総額決定

担当者名:　　連絡先:

当社（私又は当団体）は、本入札の提出をもって、暴力団排除に関し、入札心得に定める事項について誓約いたします。
「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」

	品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額
1	ターミナルレーダ用防雷装置の撤去役務	仕様書のとおり	式	1		
2		以下余白				
	内訳明細書の添付をお願いします。					

市場価格調査書

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長　中内　優樹　　殿

令和　　年　　月　　日

金額 ￥　　（税抜）

1 履 行 期 限 ：令和8年12月15日
～
令和9年2月19日

2 履 行 場 所 ：陸上自衛隊八尾駐屯地

住所・名称・代表者名
※押印は担当者氏名とその連絡先で代えることができます

	品　　名	規　　格	単位	数 量	単　価	金　　額
1	ターミナルレーダ用防雷装置の撤去役務	仕様書のとおり	式	1		
2	【金額内訳】	下記の内訳の合計が、上記の一式価格と一致するよう記載をお願いします。				
	直接役務経費 下記①～⑩の合計		式	1		
	①	防雷環状地線撤去	m	150		
	②	接地棒撤去	本	50		
	③	防雷線撤去	m	120		
	④	SPD撤去	個	598		
	⑤	サージシェルタ撤去	台	4		
	⑥	サージレコーダ撤去	個	4		
	⑦	仮設用電源盤設置	台	1		
	⑧	重機　高所作業車	台	1		
	⑨	重機　トラッククレーン	台	1		
	⑩	その他の費用（様式随意により内訳のご提出お願いします。）	式	1		
	共通仮設費		式	1		
	現場管理費		式	1		
	一般管理費		式	1		
		以下余白				

入 札 参 加 申 込 書
(八尾駐屯地)

下記の入札に参加します。

入 札 件 名	ターミナルレーダ用防雷装置の撤去役務		
入 札 日 時	令和8年12月15日(火)　　10:00		
市価調査書 提 出 期 限	令和8年12月4日(金)　　10:00		
落札決定方式	**総品目総額決定**		
会 社 名		担 当 者 名	
連 絡 先	ＴＥＬ	ＦＡＸ	
入札書受取方法 (いずれかに〇)	1. インターネットホームページからダウンロードして受取 2. 電子メールで受取 (ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ記入欄:　　) ※過去にメール受け実績ありで、変更なければ記入不要 ※メールで受領を要望する場合は下記連絡先に連絡をすること。		
入札の方法	当日(持込)　・　事前(郵送等)		

※必ず全省庁統一資格決定通知書(写)を添えてFAX又はメールしてください。

TEL番号:072-949-5131(内線345中内宛)

FAX番号:072-949-5313　　メールアドレス: ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp