

令和8年6月29日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件 名	納入（履行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
SY108	無線中継所二酸化炭素消火設備 総合点検	仕様書の とおり	8.12.18	8.6.29	8.7.24 08時30分	8.7.24 08時30分		役務

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒463-0067

住所：愛知県名古屋市守山区守山3-12-1

契約機関名（担当）：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 山副(やまぞえ)

電話番号（内線）：052-791-2191（4347） FAX番号：052-791-2379

無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検
仕 様 書

陸上自衛隊守山駐屯地業務隊

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	電気係長		担 当	作成年月日
管理科 営繕班				図面番号	全 6	ページ中	1 ページ

仕 様 書

- 1 名 称：無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検
- 2 場 所：愛知県豊田市西市野々町856－1 三国山無線中継所
三重県桑名市多度町字猫ヶ裏1742－5 多度山無線中継所
- 3 期 間：契約締結日 ～ 令和8年12月18日
- 4 役務概要：消防法に基づく二酸化炭素消火設備の総合点検等一式（2ヶ所）
- 5 一般事項

(1) 本役務は本仕様書によるほか、消防法に定められている事項に基づき実施すること。疑義及び不明な点が生じた場合は、監督官と協議のうえ実施すること。また、仕様書等に記載なき事項であっても当然実施すべきものは請負者の責任において実施すること。

(2) 作業中における火災予防並びに在来施設等の保護に十分注意し、万一不注意により破損等が生じた場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。

(3) 提出書類については、監督官の指示する書類を提出すること。

(4) 作業現場は風紀・衛生・盗難予防について必要な処置を施すとともに請負者の責任において管理すること。

(5) 作業に必要な電気・水道は請負者が負担すること。

(6) 写真については、作業前・作業中・作業後及び監督官が指示する場所を撮影し、作業完了後速やかに提出すること。

- 6 二酸化炭素消火設備機器仕様
- (1) 多度山無線中継所
ア 製造会社：株式会社初田製作所
イ 主要機器

NO.	機 器 名	型 式	仕 様	数量
①	放出ヘッド	HN－20N	20A	2個
		HPS－25N	25A	1個
②	定温式スポット型熱感知器	BFDL118－75	1種 75℃	3個
③	光電式スポット型煙感知器	BTDL316A	3種	3個
④	二酸化炭素貯蔵器ユニット	C－68LH	68L 4本	1組
⑤	電磁式弁開放器	HCSV－025	25A	2組
⑥	ダンパー復旧装置	HDRB－W	露出型	2台
⑦	手動起動スイッチ	SPB－24ASS	屋内型	2台
⑧	手動閉止弁	HMV－25Y	集合管用	1台
⑨	ガス充満表示灯	E－NL14	屋内型	3個
		E－NL15	防滴型	1個
⑩	スピーカー（音声警報装置）	CT－150H	10W	4個
⑪	制御版	SCAA2－242	2回線	1面
⑫	蓄電池設備（電源装置）	HB－2410	DC24V	1面

- (2) 三国山無線中継所
ア 製造会社：深田工業株式会社
イ 主要機器



No.	機 器 名	型 式	仕 様	数量
①	噴射ヘッド	F20SA	20A	3個
②	定温式スポット型熱感知器	FDL118－75	1種 75℃	3個
③	二酸化炭素貯蔵器ユニット	4MSB－68G	68L 4本	1組
④	選択弁ユニット	SV2－225L	25A	1組
⑤	排出弁ユニット	EV－20A－G	20A	1組
⑥	操作箱（手動起動装置）	CB20A2	DC－24V	2箱
⑦	復旧弁箱（自動閉鎖装置）	STBS4－2		2箱
⑧	充満表示灯	DUW－333－G	DC－24V	4個
		DUW－222－3G	DC－24V	2個
⑨	スピーカー（音声警報装置）	NK－305T	5W	4個
⑩	制御版	TC100A型	3回線	1面
⑪	蓄電池設備（電源装置）	BU610RA	10Ah/5HR	1面

- 7 特記事項
- (1) 消防設備に不備等がある場合は、速やかに監督官に報告し不備内容・写真・対策見積り等について書面を作成し、2部提出すること。
- (2) 点検等に必要な資材、車両等については請負者が負担すること。
- (3) 点検は、令和8年10月1日から同年10月30日の平日10時から16時を基準とし、細部は官側と協議して日時を決定すること。
- (4) 点検結果は、消防法令に基づく点検報告書を製作し、2部提出すること。
- (5) 点検を実施した設備に消防法令に基づく「点検済証」を見やすい位置に貼付すること。
- (6) 無線中継所に至る経路は、山間部の狭隘な道路を通る必要があるため、状況に応じた車両及び作業計画を作成すること。
- (7) 点検者は、本役務に必要な資格を保有している者とし、資格者証の写しを事前に提出すること。
- (8) 点検項目は、平成16年消防庁告示第9号に定められた機器点検及び総合点検を実施すること。
- (9) 点検要領は、消防予第172号に定められた要領で実施すること。
- (10) 点検は消火剤を窒素とし、噴射ヘッドから放出する試験を実施すること。



- 8 提出書類
- (1) 着手届・・・2部（契約後速やかに）
- (2) 現場代理人等指名変更通知・・・1部（契約後速やかに）
- (3) 略歴書・・・1部（契約後速やかに）
- (4) 工程表・・・1部（契約後速やかに）
- (5) 完了届・・・2部（作業後速やかに）
- (6) 点検結果報告書・・・1部（作業後速やかに）
- (7) 作業写真・・・1部（作業後速やかに）
- (8) その他監督官から指示された書類

- 9 完了検査
- 点検完了後、点検結果等提出書類を速やかに提出し、検査官の完了検査を受け合格をもって役務完了とする。

件 名		無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検		
管理科	営繕班	図面番号	全 6	ページ中 2 ページ

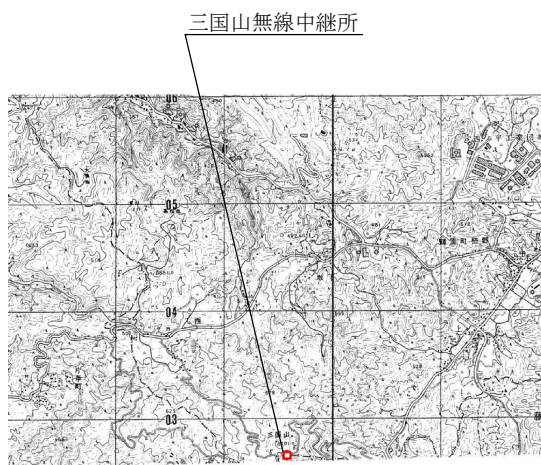


三国山案内図 S=1:Non

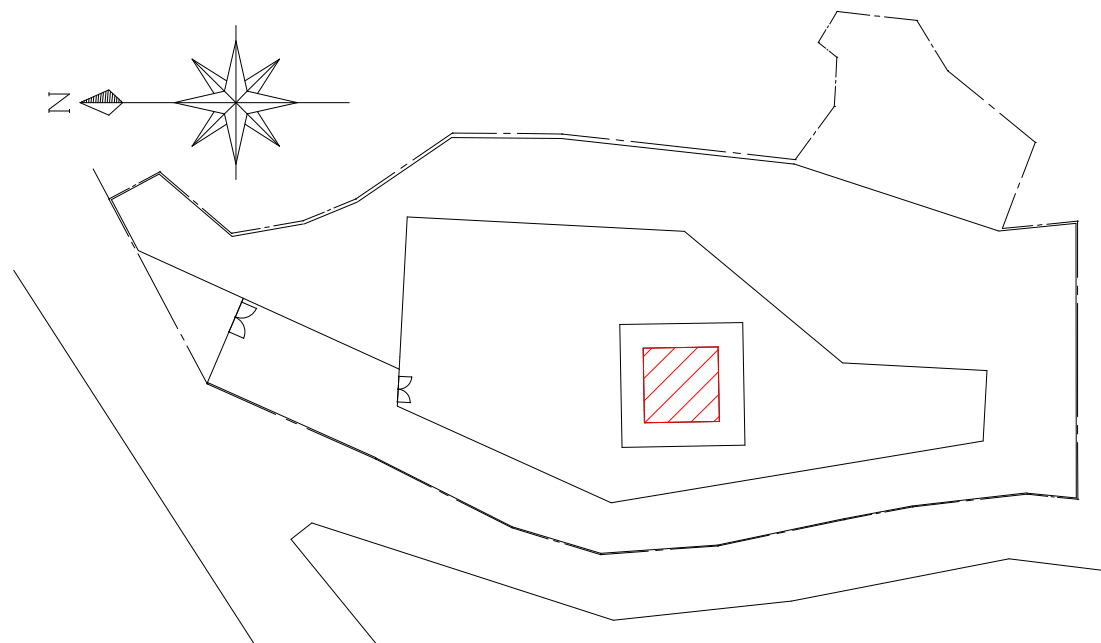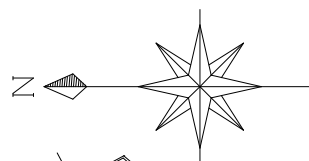


三国山配置図 S=1:500

件 名		無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検	
管理科 営繕班	図面番号	全 6 ページ中	3 ページ

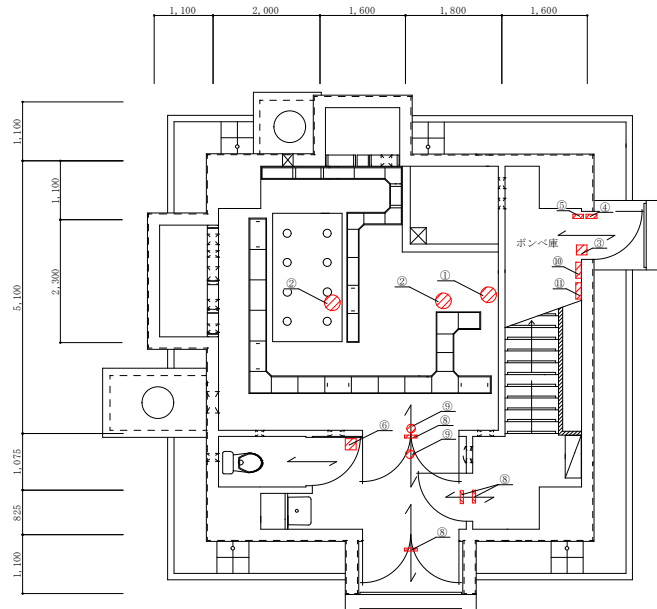


三国山 1 階平面図 S=1:100

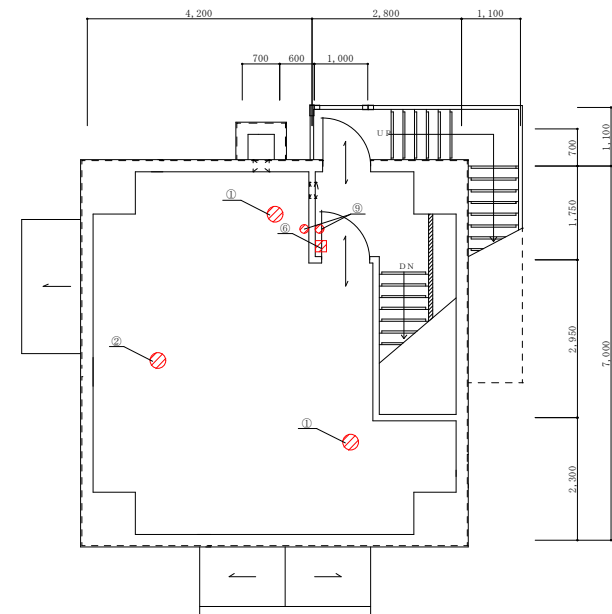

三国山 2 階平面図 S=1:100


件 名	無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検		
管理科 営繕班	図面番号	全 6	ページ中 4 ページ



多度山無線中継所



多度山案内図 S=1:Non

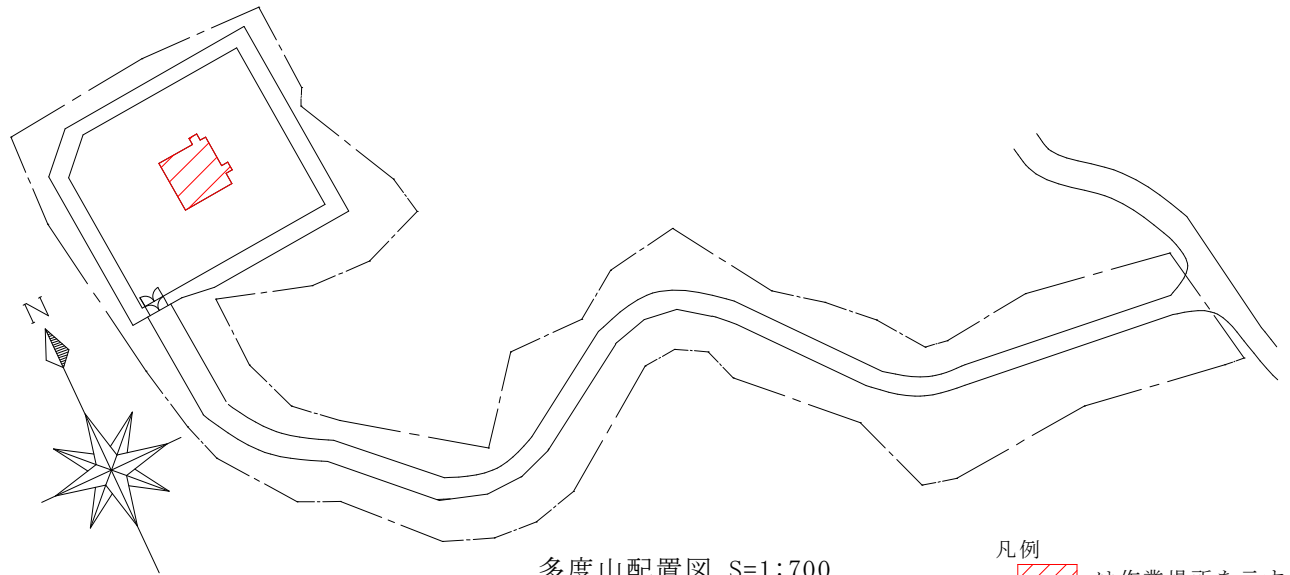


多度山配置図 S=1:700

凡例




は作業場所を示す。

件 名		無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検	
管理科 営繕班	図面番号	全 6	ページ中 5 ページ

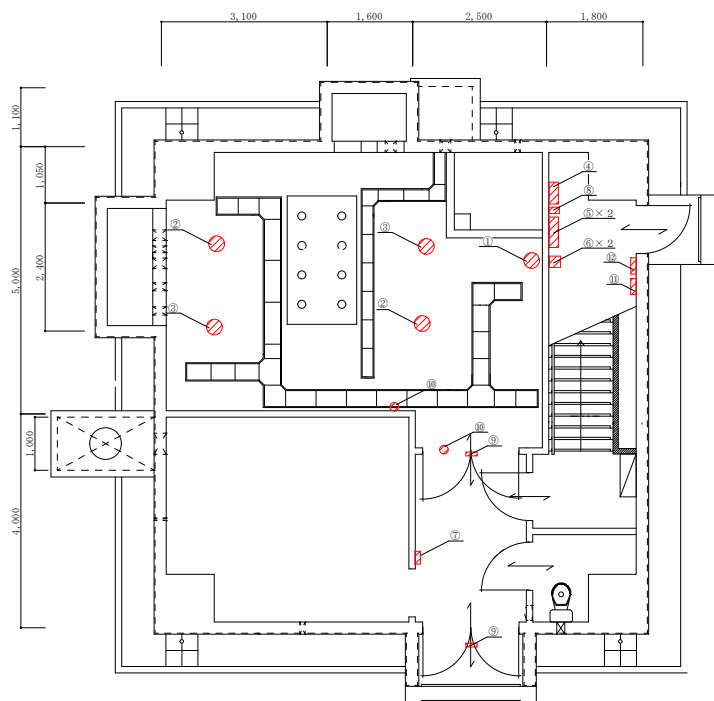

多度山 1 階平面図 S=1:100

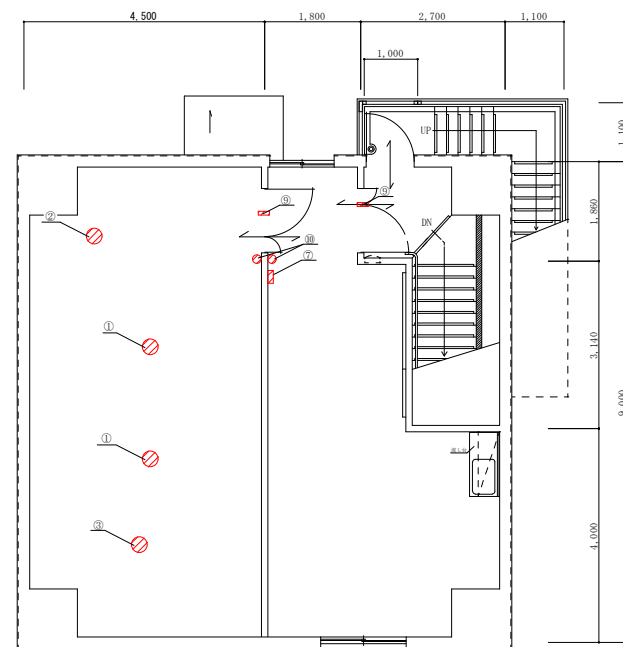

多度山 2 階平面図 S=1:100

件 名	無線中継所二酸化炭素消火設備総合点検		
管理科 営繕班	図面番号	全 6 ページ中	6 ページ

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY108
-----------	-------

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
無線中継所二酸化炭素消火 設備総合点検	仕様書のとおり	ST			
	以下余白				
納入（履行）場所	三国山無線中継所、多度山無線中継所			納期 (履行期限)	令和8年12月18日
契約保証金	(免除)	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号

メールアドレス：

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市 場 価 格 調 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY108
-----------	-------

市価調査提出期限

令和8年7月22日（水）17時00分

FAX等で提出をお願いします。

見積金額¥

（消費税及び地方税を含まない。）

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
無線中継所二酸化炭素消火 設備総合点検	仕様書のとおり	ST			
	以下余白				
納入（履行）場所	三国山無線中継所、多度山無線中継所			納期 （履行期限）	令和8年12月18日
契約保証金	（免除）	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号