

令和8年6月29日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件 名	納入（履行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
SY107	無線中継所燃料地下タンク漏洩 点検	仕様書の とおり	8.12.18	8.6.29	8.7.24 08時30分	8.7.24 08時30分		役務

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒463-0067

住所：愛知県名古屋市守山区守山3-12-1

契約機関名（担当）：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 山副(やまぞえ)

電話番号（内線）：052-791-2191（4347） FAX番号：052-791-2379

無線中継所燃料地下タンク漏洩点検 仕 様 書

陸上自衛隊守山駐屯地業務隊

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画		担 当	作成年月日
管理科 営繕班			図面番号	全 4 ページ中 1 ページ		

仕 様 書

- 1 名称

無線中継所燃料地下タンク漏洩点検
- 2 場所

(1) 愛知県豊田市西市野々町東山 8 5 6 - 1 三国山無線中継所

(2) 三重県桑名市多度町多度字猫ヶ裏 1 7 4 2 - 5 多度山無線中継所
- 3 期間

契約締結日 ～ 令和 8 年 1 2 月 1 8 日
- 4 概要

(1) 三国山無線中継所
地下タンク漏洩点検(付属ピット内配管を含む) 軽油 4 k l タンク × 1 基

(2) 多度山無線中継所
地下タンク漏洩点検(付属ピット内配管を含む) 軽油 5 k l タンク × 1 基
- 5 一般事項

(1) 本作業は、関係法令等及び本仕様書に基づき実施する。質疑及び不明な点等が生じた場合は、係官と協議し、仕様書等に記載なき事項といえども技術的に当然実施すべきものは請負者の責任において実施する。

(2) 作業中における火災予防並びに在来施設の保護には十分注意し、万一不注意により破損等が生じた場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。

(3) 作業関係者の出入及び行動範囲については、係官の指示に従い関係場所以外には、立ち入ってはならない。

(4) 作業日時については、令和 8 年 1 0 月 1 日から同年 1 0 月 3 1 日の平日 1 0 時から 1 6 時を基準として官側と協議すること。この際、作業日時が決まり次第、工程表を作成し提出すること。

(5) 提出書類は、係官の指示する書類を提出すること。

(6) 作業写真は、着手前、作業中、完了後及び係官が指示する箇所を撮影し、作業完了後は速やかに提出すること。
- 6 特記事項

(1) 漏洩点検は次による。

ア 点検箇所は気相部及び液相部とする。

イ 気相部の気密点検は、微加圧試験とする。

ウ 液相部の気密点検は、(財)全国危険物安全協会において性能評価を受けた試験方法で実施し、判定基準等はメーカーの仕様書による。

エ 検査に伴うパッキン等の消耗品は請負者が交換を行う。

オ 関係官公庁等への届出は、請負者側の責任において作成提出し、届出に必要な費用は請負者の負担とする。また、それに係る施設の情報等は官側から確認できるものとする。
- 7 提出書類

(1) 着手届

(2) 現場代理人等指名変更通知

(3) 略歴書

(4) 工程表

(5) 完了届


(6) 漏洩点検結果報告書

(7) 作業写真


(8) その他監督官から指示された書類

8 検査


作業終了後、点検報告書を提出し検査官の完成検査合格をもって完了とする。
- | | |
|------|------------------|
| 件 名 | 無線中継所燃料地下タンク漏洩点検 |
| 図面番号 | 全 4 ページ中 2 ページ |



三国山無線中継所

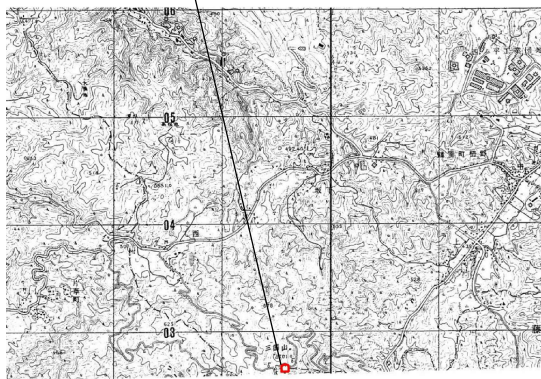



三国山案内図 S=1:Non




多度山無線中継所



多度山案内図 S=1:Non

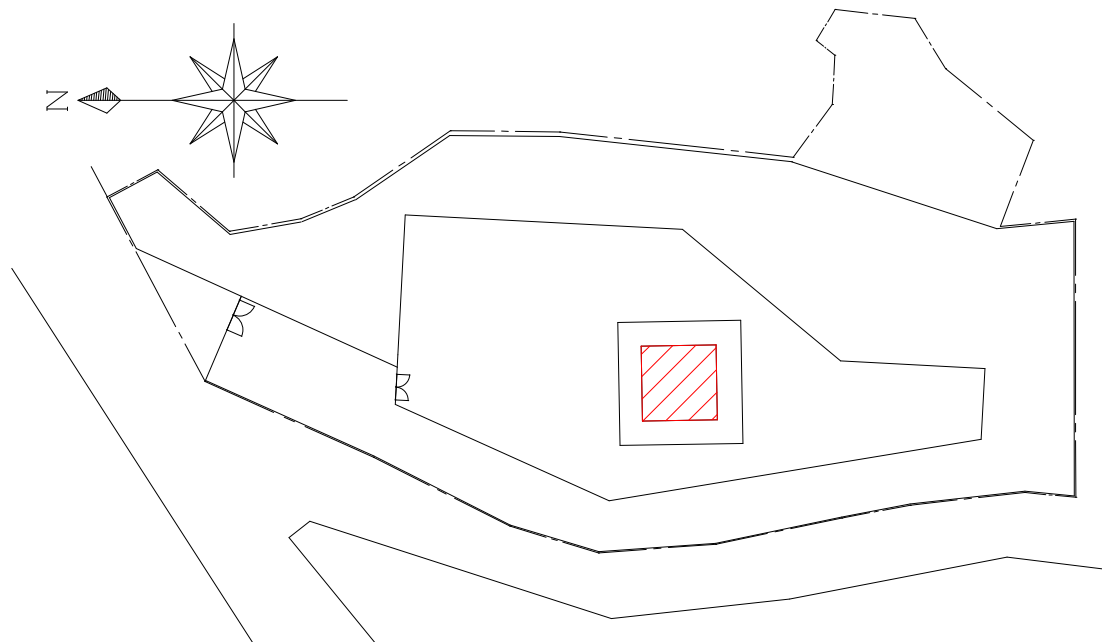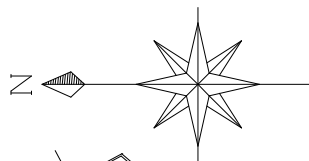

三国山配置図 S=1:500

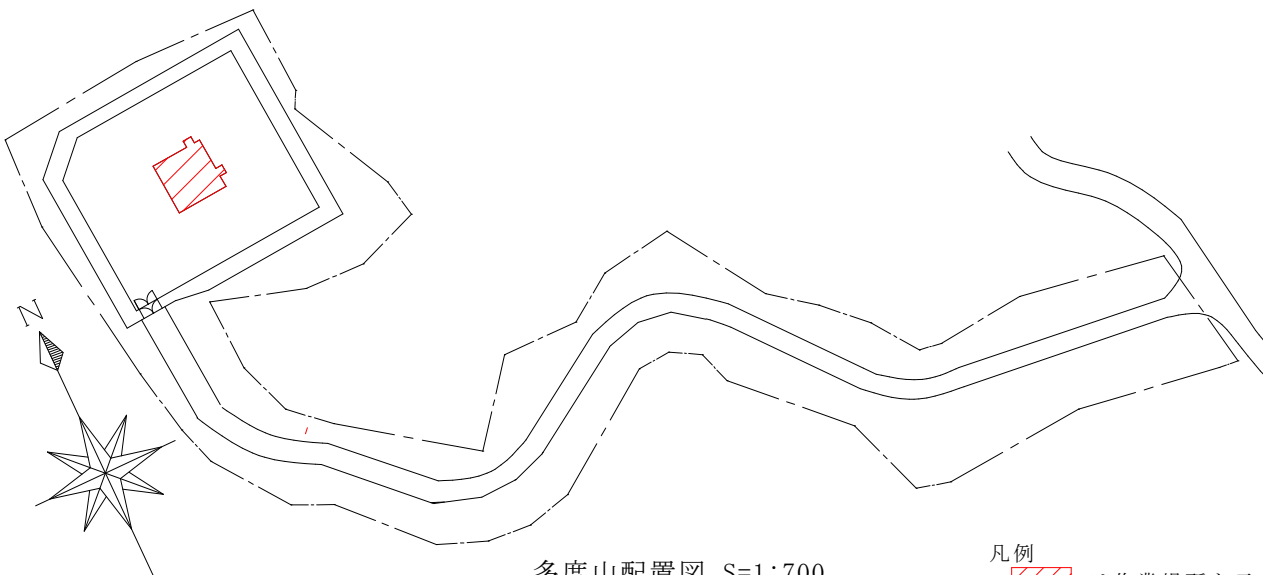


多度山配置図 S=1:700


凡例
 は作業場所を示す。

件 名	無線中継所地下タンク漏洩点検役務
図面番号	全 4 ページ中 3 ページ


三国山地下タンク

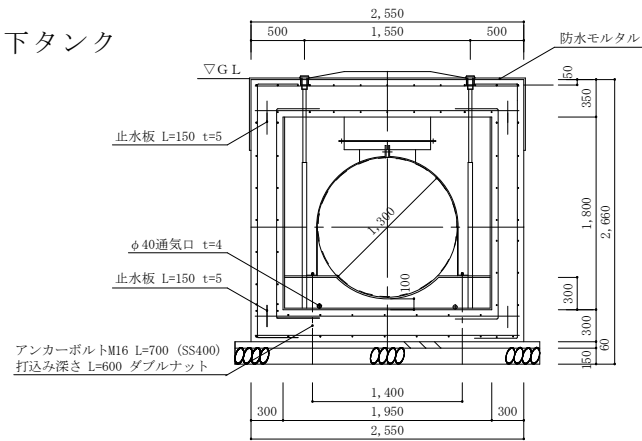

地下タンク断面図 S=1:100

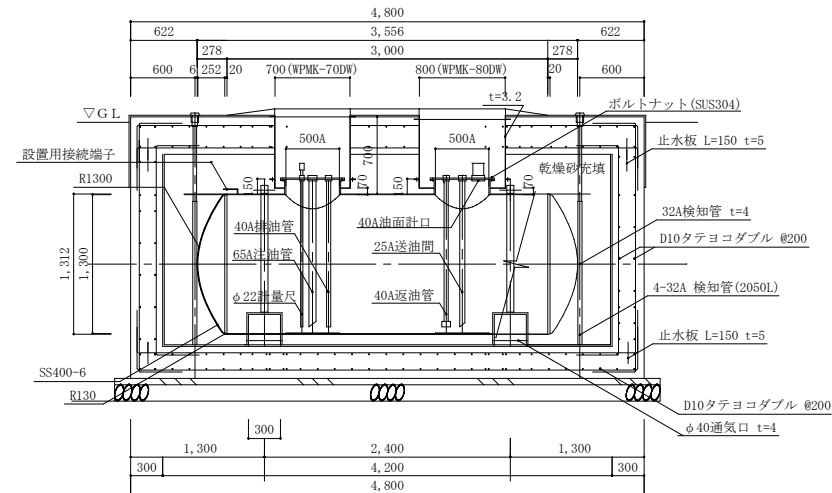


地下タンク断面図 S=1:100

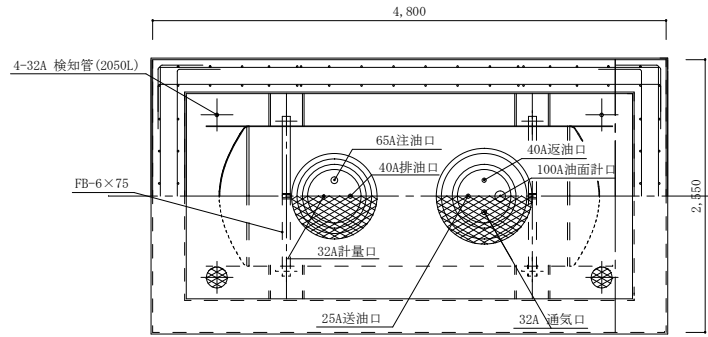


地下タンク平面図 S=1:100


多度山地下タンク

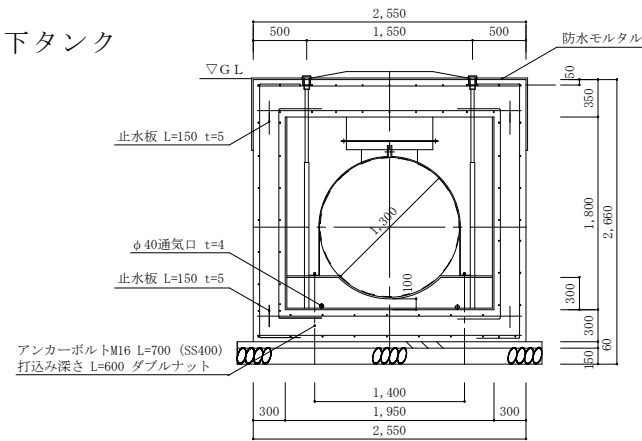

地下タンク断面図 S=1:100

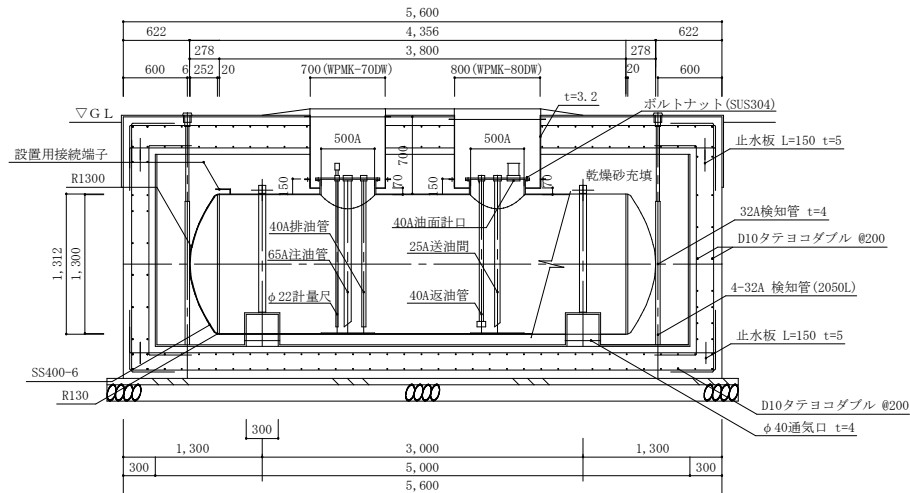

地下タンク断面図 S=1:100

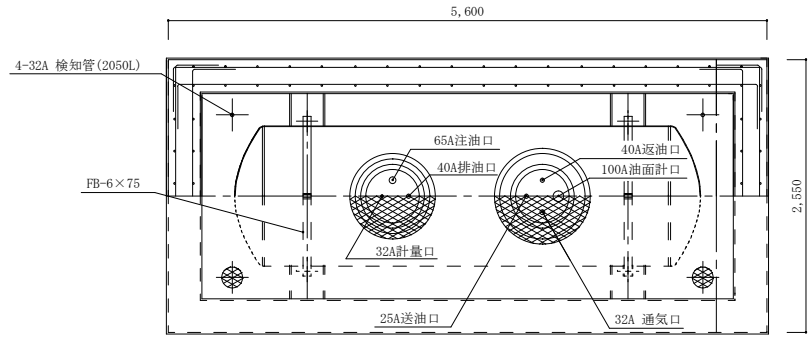

地下タンク平面図 S=1:100

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY107
-----------	-------

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
無線中継所燃料地下タンク 漏洩点検	仕様書のとおり	ST			
	以下余白				
納入（履行）場所	三国山無線中継所、多度山無線中継所			納期 (履行期限)	令和8年12月18日
契約保証金	(免除)	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号

メールアドレス：

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市 場 価 格 調 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY107
-----------	-------

市価調査提出期限

令和8年7月22日（水）17時00分

FAX等で提出をお願いします。

見積金額¥

（消費税及び地方税を含まない。）

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
無線中継所燃料地下タンク漏洩点検	仕様書のとおり	ST			
	以下余白				
納入（履行）場所	三国山無線中継所、多度山無線中継所			納期 （履行期限）	令和8年12月18日
契約保証金	（免除）	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号