

大久保駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	落札決定方式	防衛省競争参加資格	備考
14	大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用 発電機保守点検	大久保駐屯地	令和8年12月18日	令和8年6月30日	令和8年7月14日 10時00分	令和8年7月14日 10時00分	総品目総額	なし	

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、見積書に関する問い合わせ先及び提出先

- (1) 見積に関する問い合わせ先
〒611-0031
京都府 宇治市 広野町風呂垣外1の1
陸上自衛隊 大久保駐屯地 第397会計隊 契約班 担当 (上 野)
電 話 番 号:0774-44-0001 (内線 366)
F A X 番 号:0774-43-1818
MAIL:ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
- (2) 仕様書に関する問い合わせ先
陸上自衛隊大久保駐屯地 業務隊管理科 担当:井峯 (内線:751)

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 9
役務名称	大久保（８） 駐屯地及び深井戸用非常用 発電機保守点検	承認年月日	令和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日
		作成年月日	令和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	大久保駐屯地業務隊

1 役務場所 京都府宇治市広野町風呂垣外 1 - 1 陸上自衛隊大久保駐屯地

2 役務期間 契約締結日 ～ 令和 8 年 1 2 月 1 8 日（金）
役務実施日については 1 0 月頃に係官と調整し、実施をすること。

3 役務概要

本役務は、仕様書、図面、メーカー仕様、電気設備共通仕様書及び建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）により駐屯地及び深井戸用非常用発電機の保守点検を実施するもの。

また、別紙及び付表で記入していない点検項目に関しては上記共通仕様書を確認すること。

4 対象設備仕様

(1) 駐屯地用非常用発電機保守点検

ア 対象設備仕様

名 称	ディーゼル発電装置		製造者	株明電舎
構 成	キュービクル式		型 式	Z X K 5 0 0 H P B S S (屋内)
原動機	直列縦置水冷 4 サイクル過給機給気冷却器付エンジン			
	製造者	株小松製作所	型 式	S A 6 D 1 7 0 - B
	出 力	4 9 4 k W	冷却水量	8 8 L
	燃 料	軽 油	潤滑油量	1 1 9 L
	冷却方式	ラジエータ方式	始動方式	セルモーター
発電機	ブラシレス交流発電機			
	製造者	株明電舎	型 式	E - A F
	定格出力	5 0 0 k V A	定格電圧	6 , 6 0 0 V
	周波数	6 0 H z	相 数	3 相
	冷却方式	自己通風式	励磁方式	ブラシレス励磁方式
	蓄電池	制御弁式鉛蓄電池	充電器	全自動充電器

イ 保守点検範囲

- (ア) 家発電装置
- (イ) 配電盤
- (ウ) 補機付属装置
 - a 整流装置
 - b 始動用蓄電池
 - c 始動用空気圧縮装置
 - d 燃料タンク
 - e 燃料移送ポンプ等
 - f 冷却水タンク
 - g ラジエーター
 - h 換気装置
 - i 排気管
 - j 消音器（水抜き等含む。）
 - k バルブ 他

ウ 交換部品

(ア) 潤滑油 (オイル) シェルリムラ 15W-40	: メーカー純正同等品	新品に交換
(イ) 冷却水 (クーラント)	: メーカー純正同等品	新品に交換
(ウ) 潤滑油 (オイル) エレメント (フィルター)	: メーカー純正品	新品に交換
(エ) 燃料エレメント (フィルター)	: メーカー純正品	新品に交換
(オ) 吸気エアーフィルター (巻きつけ式)	: メーカー純正品	新品に交換
(カ) 燃料フィールドポンプ	: メーカー純正品	新品に交換
(キ) Vベルト	: メーカー純正品	新品に交換
(ク) 保守点検に必要な消耗部品、材料及び油脂類	: メーカー純正品	新品に交換

(2) 深井戸用非常用発電機保守点検

ア 対象設備仕様

北越工業(株) SDG100S-3A5 1台

イ 保守点検範囲

- (ア) 自家発電装置
- (イ) 配電盤
- (ウ) 捕機付属装置
 - a 整流装置
 - b 始動用蓄電池
 - c 始動用空気圧縮装置
 - d 燃料タンク
 - e 燃料移送ポンプ等
 - f 冷却水タンク
 - g ラジエーター
 - h 換気装置
 - i 排気管
 - j 消音器 (水抜き等含む。)
 - k バルブ 他

ウ 交換部品

(ア) 潤滑油 (オイル) シェルリムラ 15W-40	: メーカー純正同等品	新品に交換
(イ) 冷却水 (クーラント)	: メーカー純正同等品	新品に交換
(ウ) 潤滑油 (オイル) エレメント (フィルター)	: メーカー純正品	新品に交換
(エ) 燃料エレメント (フィルター)	: メーカー純正品	新品に交換
(オ) 吸気エアーフィルター (巻きつけ式)	: メーカー純正品	新品に交換
(カ) 燃料フィールドポンプ	: メーカー純正品	新品に交換
(キ) Vベルト	: メーカー純正品	新品に交換
(ク) 保守点検に必要な消耗部品、材料及び油脂類	: メーカー純正品	新品に交換

5 共通事項

- (1) 請負業者は、目詰まり、ベルトの緩み等軽微なものについては洗浄、調整等を適切に処置すること。
- (2) 請負業者は、不時故障や事故の際、係官より依頼があった時は、技術者を派遣し、迅速に適切な処置を行うとともに原因について報告書を提出すること。
- (3) 本役務は、本仕様書、図面及び公共建築工事標準仕様書の定めるところに従い実施するものとし、役務実施において、図面及び仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは請負業者の負担において良心的に行うものとする。
- (4) 本役務に伴い諸施設に損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万が一損傷させた場合は、速やかに係官に報告するとともに請負業者の責任において賠償するものとする。

- (5) 作業時間は08：30～17：00とする。
- (6) 電気及び水道を使用する場合は、発電機を持参する等請負業者が用意すること。
- (7) 役務に際し、養生及び補強が必要と思われる箇所については、適切に処置すること。
- (8) 役務に際し、現場の納まり等のため位置又は作業方法を変更し、それに伴う数量を幾分増減する等の軽微な変更については、係官と協議のうえ指示に従い実施すること。
なお、この場合の請負金額の変更はないものとする。
- (9) 使用する器材等については、すべて請負業者において準備する。
- (10) 役務写真は、着手前、作業中、完了後、完了後隠蔽となる箇所、使用材料及び係官の指示する箇所を撮影し、役務完了後にA4縦型カラー印刷した写真帳（様式不問）をクリップ留めで整頓し速やかに提出すること。
- (11) 本役務に必要な資材は全て新品とし、規格等について係官に承認を得たのち使用すること。
- (12) 本仕様書及び図面に記載されている寸法等は標準寸法であり、事前に必ず現地で採寸を実施したのち、作業をすること。
- (13) 各役務において産業廃棄物処分が発生した場合は、産業廃棄物管理票（電子マニフェスト可）のコピーを係官に提出すること。
- (14) 保守点検については、電気主任技術者もしくは自家用発電設備専門技術者が実施するものとし、資格の免状のコピーを係官に提出すること。
- (15) 点検完了後、速やかに係官に点検結果報告書を提出すること。


6 提出書類

- (1) 内訳明細書
- (2) 工程表
- (3) 作業日誌
- (4) 材料搬入報告書
- (5) 着手届、完了届
- (6) 作業写真
- (7) 各種試験等結果報告書
- (8) その他係官が指示した書類


7 検査等

検査官による役務状況及び書類の検査を受け、合格をもって完了とする。また、手直し等が発生した場合は、手直し完了後、再検査を実施し、検査合格をもって完了とする。

駐屯地案内図

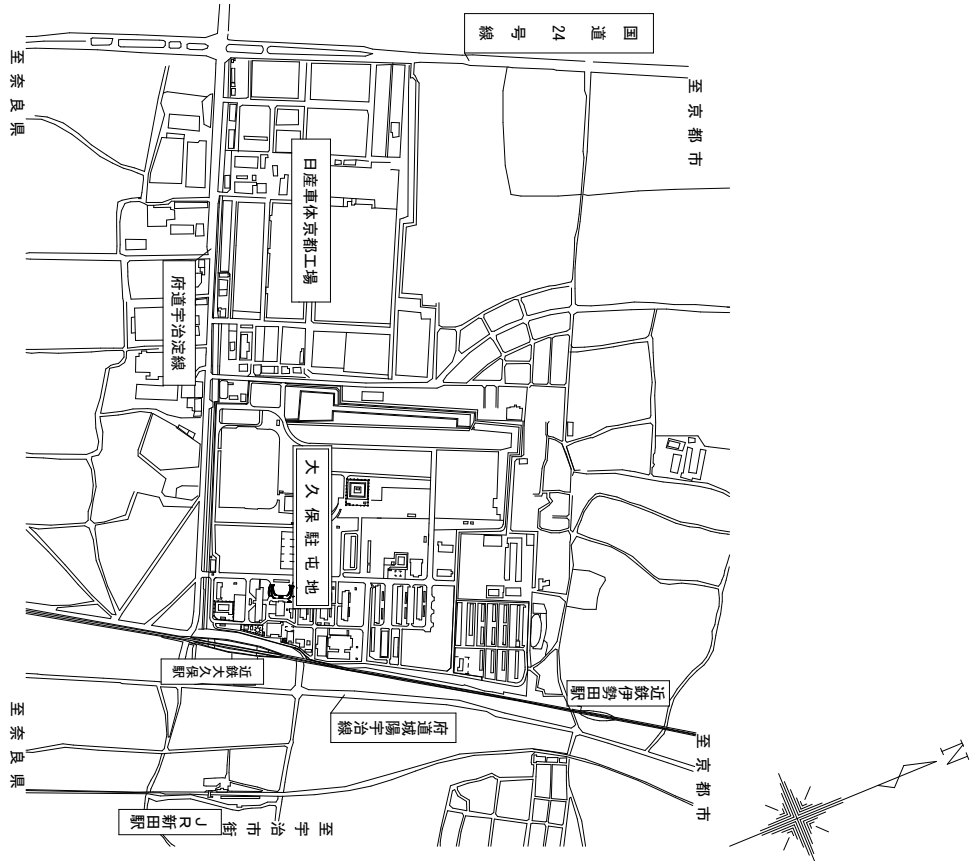


駐屯地配置図

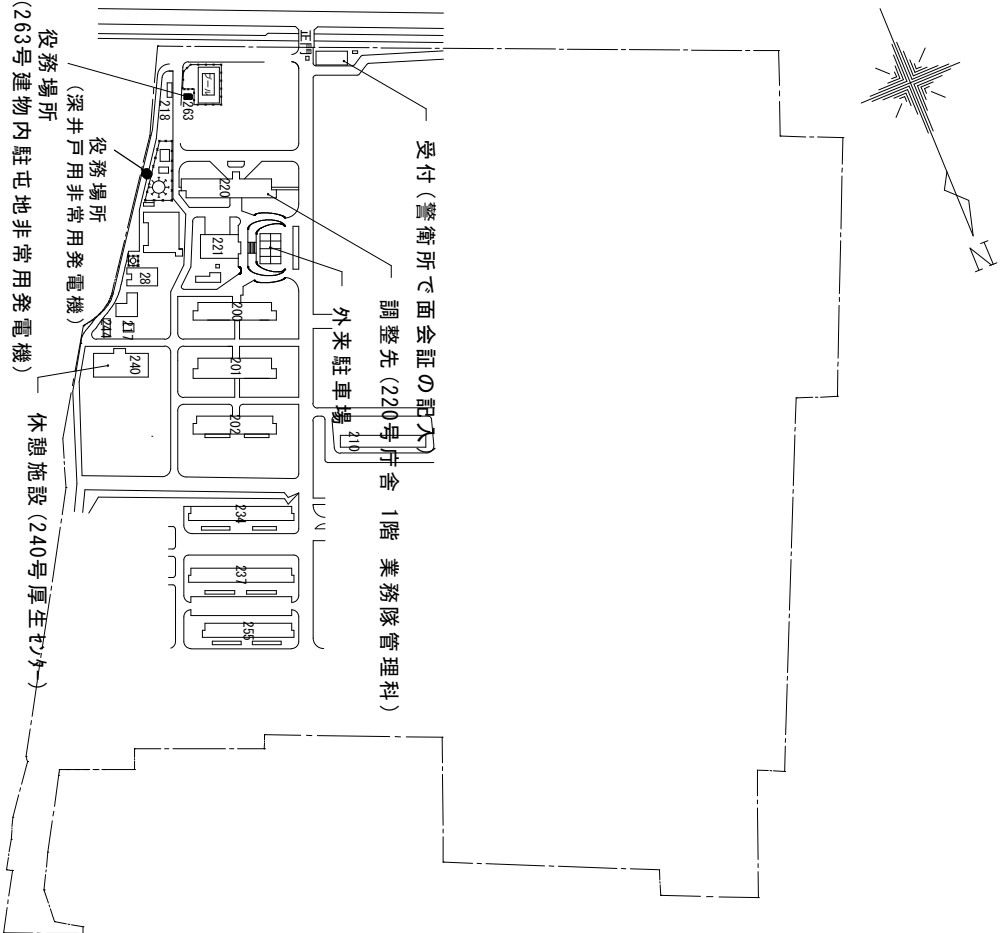


役務名称	大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用発電機保守点検	図面名称	案内図・配置図	縮尺	図面番号
			大久保駐屯地業務隊管理科営繕班	N.S.	4/9


駐屯地用非常用発電機

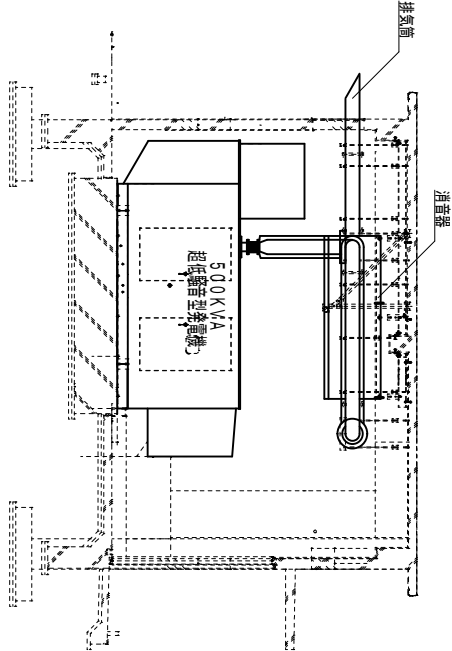

断面図 S=1:100

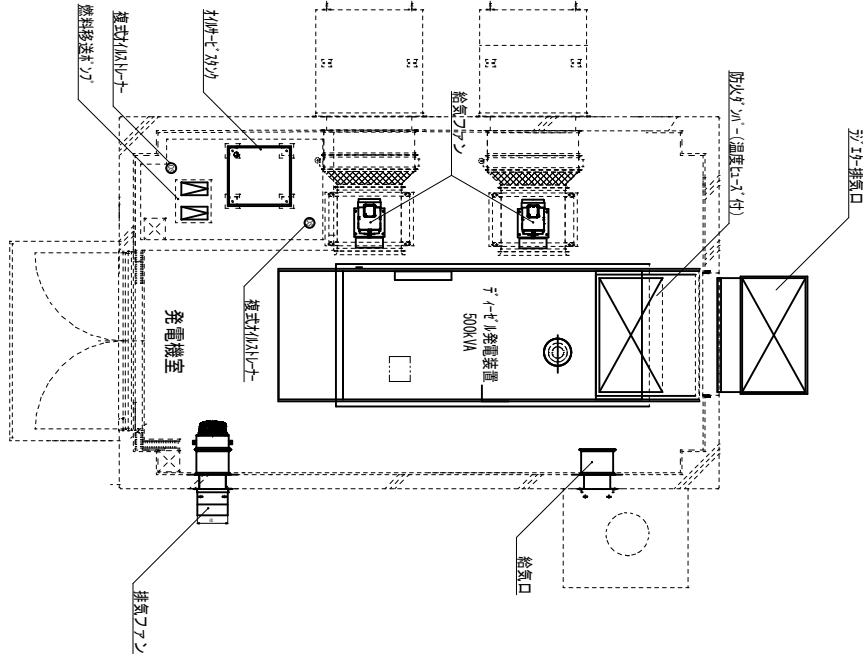


平面図 S=1:150

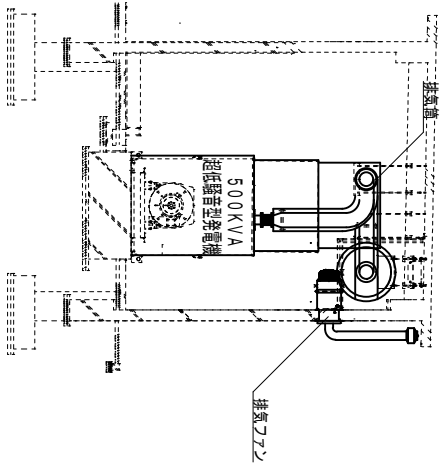

断面図 S=1:100

役務名称		大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用発電機保守点検	図面名称	平面図、断面図	縮尺	図面番号
		大久保駐屯地業務隊管理科営繕班				

深井戸用非常用発電機

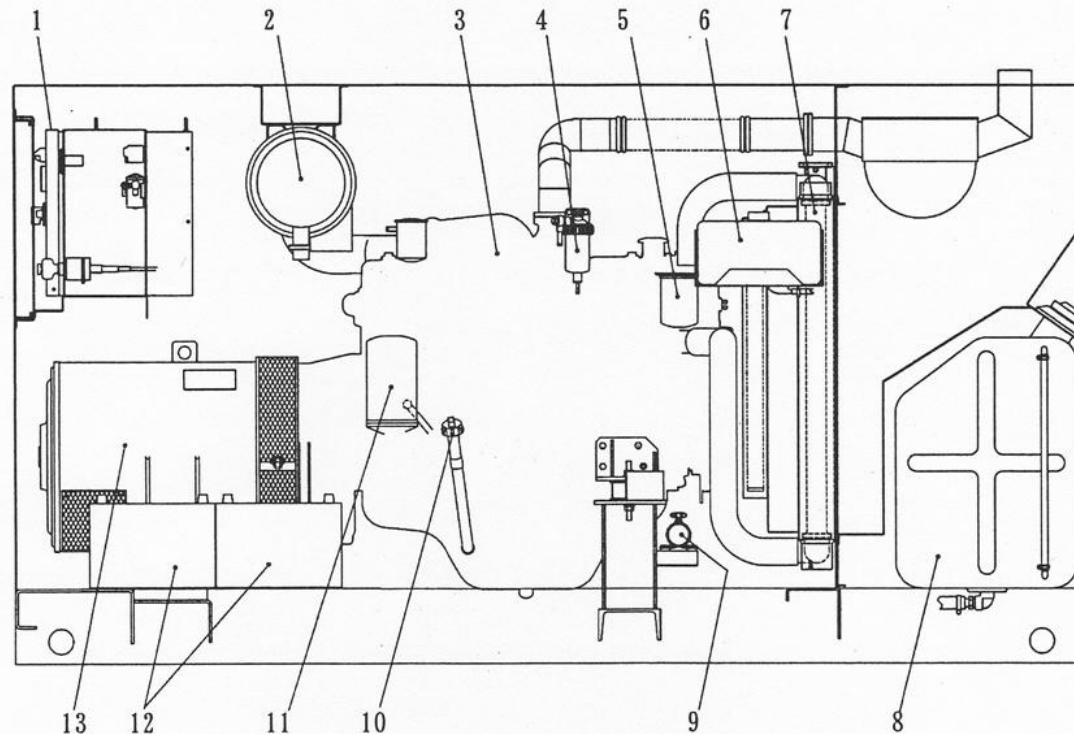


A020403





図は SDG100S-3A5

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 制御盤 | 8. 燃料タンク |
| 2. エアフィルタ | 9. 燃料エア抜き用電磁ポンプ |
| 3. エンジン | 10. エンジンオイル給油口
(オイルレベルゲージ兼用) |
| 4. セジメンタ | 11. エンジンオイルフィルタ |
| 5. 燃料フィルタ | 12. バッテリ |
| 6. リザーブタンク | 13. 発電機 |
| 7. ラジエータ | |

深井戸用非常用発電機

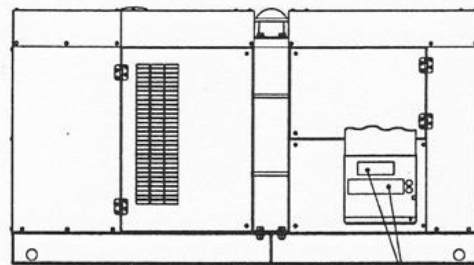

A 矢視

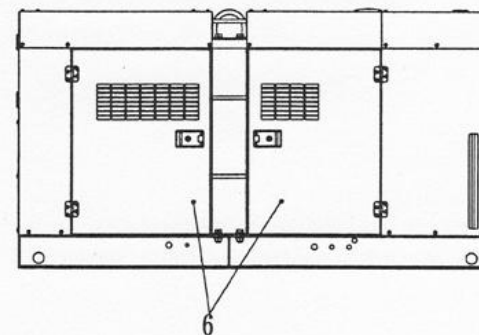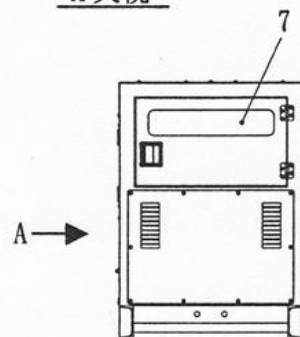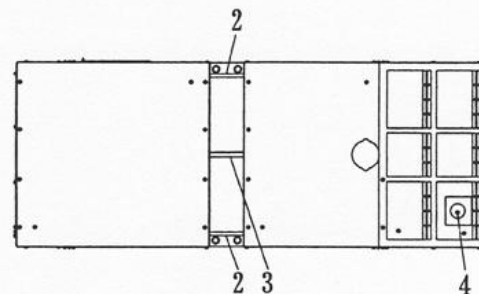

図は SDG100S-3A5

A020391-1

1. 出力端子台
2. ロープ掛け
3. 吊り金具
4. エンジン排気口

5. 燃料給油口
6. ドア
7. 運転パネル

点検実施日	年 月 日		天候：	気温：	湿度：	実施者：	®
点検項目	区 分	点検部分		作 業 項 目			点検結果
1	機 器 点 検	設 置 状 況	周囲の状況	周囲の整理整頓、状況点検			
2			区画等	区画、隔壁等の破損有無の点検			
3			水の浸透	水の浸透、漏れ等の有無の点検			
4			換気	換気装置の機能点検			
5			照明	照明設備及び機能点検			
6			標識	標識の表示状況の点検			
7		表示		表示の適否確認			
8		自 家 発 電 装 置	原動機・発電機	変形、損傷、脱落、漏れ等の有無点検			
9			冷却装置ラジエータ配管	ラジエータ、配管等の機能点検			
10			冷却装置冷却ファン	変形、損傷、腐食、及び駆動用Vベルトに緩み、損傷の有無点検			
11			潤滑油類	潤滑油の種類及び量の確認			
12			その他の付属機器類	変形、損傷、脱落、腐食、漏れ等の有無点検			
13		装 始 置 動	始動用蓄電池設備	蓄電池設備の機能点検に準ずる			
14		制 御 装 置	周囲の状況	周囲の整理整頓、状況点検			
15			発電機盤	外形上で変形等の異常有無点検			
16			自動始動盤	外形上で変形等の異常有無点検			
17			補機盤	外形上で変形等の異常有無点検			
18			電源表示灯	各表示灯の点灯状況の確認			
19			表示灯	各表示灯の点灯状況の確認			
20			開閉器・遮断器	開閉器及び遮断器の開閉機能確認			
21			ヒューズ類	適正ヒューズの使用有無点検			
22			継電器	各継電器の機能確認			
23		保護装置		確実に表示及び警報が動作するか否か確認			
24		計器類		設備を運転し、各計器の作動、指示値を点検			
25		器 燃 料 等 容	外形	外形上で変形等の異常有無点検			
26			燃料貯蔵量	規定の燃料油量があるか点検			
27		排 気 筒	周囲の状況	可燃物が放置されていないか周囲の状況点検			
28			外形	外形上で変形、損傷、指示金具の緩み等の有無点検			
29			貫通部	貫通部で変形、損傷、指示金具の緩み等の有無点検			
30		配管		変形、損傷、脱落、漏れ等の有無点検			
31		結線接続		回路、端末の変形、損傷等の有無点検			
32		接地		接地線の変形、接続部の損傷有無点検			
33		始動性能		タイムスケジュール及びシーケンス通りに、自動始動動作が完了するか否か点検			
34		運転性能		無負荷運転での各部点検性能チェック			
35		停止性能	手動停止	手動停止装置の機能点検			
36		耐震措置		アンカーボルト、防振装置、可とう管接手等耐震措置が適正に行われ、かつこれ等に変形、損傷等がないかどうか点検			
37	総 合 点 検	接地抵抗		抵抗値を測定し適正であるか否かを確認する			
38		絶縁抵抗		絶縁値を測定し適正であるか否かを確認する			
39		始動装置	始動用蓄電池設備	蓄電池設備の総合点検に準ずる			
40			始動補助装置	確実に作動するか否か確認			
41		保護装置		作動値が設定通りか否か確認			
42		負荷運転	運転状況	正常な運転状況であるか否かの確認			
43			換気	換気（吸気及び排気）の良否確認			

点検実施日		年 月 日	天候：	気温：	湿度：	実施者：	Ⓔ
点検項目	区 分	点検部分	作 業 項 目				点検結果
46	燃 料 系 統	燃料噴射ポンプ	ラック目盛位置・摺動点検				
48		燃料油こし器	ドレン抜きおよびブローオフ掃除				
49		燃料タンク	沈殿物・水分の排出				
50	潤 滑 油 系 統	機関潤滑油	汚れ点検				
51			油量点検				
52		潤滑油こし器	ドレン抜き				
53		潤滑油冷却器	外観目視点検 錆・損傷の有無				
54		ガバナ	油量点検				
55		燃料噴射ポンプ	油量点検				
56		過給機	油量点検				
57	冷却水 系 統	冷却水ヒータ	断線・接点等の点検				
58		温調弁	作動確認				
59	始動空気 系 統	停止ツレノイト	動作状況点検				
60	シリンダヘッド 弁装置	吸排気弁	弁バネ・バネ受点検				
61			弁調整				
62	過給系統	過給機	ブローフィルター清掃				
63	そ の 他 ・ 付 属 装 置	回転計	機関停止中指針が零を指しているか				
64		油圧低下スイッチ	配線ターミナルの点検				
65			動作値の確認調整				
66		冷却水温度スイッチ	配線ターミナルの点検				
67			動作値の確認調整				
68		燃料フロートスイッチ	配線ターミナルの点検				
69		セルモーター	始動状況、機能点検				
70		制御盤	計器の点検				
71			保護継電器の動作確認				
72		ラジエーター	ファンベルト緊度点検				
73			スバイダー谷底部点検				
特記事項			１．メーカーに準ずる機器点検及び総合点検を実施すること。 ２．抵抗値等の測定記録は、表にして報告書を作成すること。				

見 積 書

件名リストー連番号14

金額¥(税抜) ※御社様式の細部内訳書の提出をお願いいたします。

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額	各納地
大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用発電機保守点検	仕様書のとおり	セット	1.00			大久保駐屯地
				合計		
					ー以下余白ー	
納 入 場 所	大久保駐屯地			納期	令和8年12月18日	
入札(契約)保証金	免 除	入札(見積)書有効期間				

「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

住 所
会 社 名
役職・代表者名
代表者連絡先
担 当 者 名
連 絡 先

※ 押印を省略する場合には、担当者及び連絡先まで記載すること。

市場価格調査票依頼書

業者各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。お忙しいところ大変恐れ入りますが、本紙にご記入の上、

令和8年7月14日(火) 10時までにFAXまたはメールにて

ご返信頂きますようお願い申し上げます。価格調査にご協力をお願い致します。

(回答要領)

- ① 送料の項目はありませんので、送料を含めた金額をご記入下さい。
(内訳がわかる書類がありましたら、随意の様式で結構ですので提出をお願いします。)
- ② 消費税を含まない税抜き金額をご記入下さい。
- ③ その他必要な項目がありました場合は、空欄又は余白にご記入下さい。
- ④ 規格に同等品可と記載されている場合で同等品を申請する場合は、申請書が必要になります。
- ⑤ 辞退の場合は、余白に「辞退」と記載し回答をお願いします。

〒611-0031
京都府 宇治市 広野町風呂垣外1の1
陸上自衛隊 大久保駐屯地 第397会計隊
契約班 担当
TEL: 0774-44-0001 内線 366
FAX: 0774-43-1818
MAIL: ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

上野

市場価格調査票(回答)

大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用発電機保守点検

決定方法:総品目総額

履行期限(納期): 令和8年12月18日(金)

履行場所(納地): 大久保駐屯地

(住所・会社名・代表者氏名・担当者氏名・連絡先)(捺印不要です)

住所:

会社名:

代表者:

担当者:

TEL:

FAX:

オープンカウンター見積に 参加する ・ 参加しない

実施計画番号:6QGW10C00140

品名	規格	単位	数量	単価	金額	各納地
1 大久保(8)駐屯地及び深井戸用非常用発電機保守点検	仕様書のとおり	セット	1			大久保駐屯地
合計						(税抜)

(内訳)

項目	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額(税抜き)
1 直接工事費	仕様書のとおり				
2 材料費	仕様書のとおり				
3 諸経費	仕様書のとおり				
4 その他	仕様書のとおり				

※ 御社様式の細部内訳のご提出をお願いします。