

公告第 46－1 号
令和8年 7月 9日

変 更 公 告

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横地 康弘

令和8年7月3日付公告第46号「明野（8）1号建物他火災受信機取替工事」の仕様書を添付のとおり変更する。

本件に関する問い合わせ

〒519－0596 三重県伊勢市小俣町明野5593－1 陸上自衛隊明野駐屯地
航空学校総務部会計課 契約班 池田
TEL：0596－37－0111（内線235）
FAX：0596－37－2804（直通）

明野（8） 1 号建物他火災受信機取替工事

陸上自衛隊明野駐屯地

		管理課長	営繕班長	工事企画係	電気係	作成者
名 称	明野（8） 1 号建物他火災受信機取替工事					図面番号
図 面 名	表紙					1 / 3
航空学校総務部管理課営繕班				設計変更日	令和 8 年 7 月 8 日	
				作成年月日	令和 8 年 6 月 2 5 日	

仕 様 書

- 1 工事名称 明野（８）１号建物他火災受信機取替工事
- 2 工事場所 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地
- 3 契約期間 契約締結日 ～ 令和８年１２月２５日まで
- 4 工事概要

(1) P型１級受信機 20回線 取替 1面

(2) P型１級受信機 15回線 取替 1面

(3) P型１級受信機 10回線 取替 1面

(4) 受信機収納箱 露出型 3組
- 5 一般事項

(1) 本工事は、仕様書及び図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」及びメーカー仕様によるものとする。また、軽微な変更について請負金額の変更はしないものとする。

(2) 受注者は、工事日を監督官と調整のうえ、了解を得たのち工事を実施するものとする。

(3) 受注者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、工事前・工事中・隠蔽部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とするものとする。また写真は、工事完了後速やかに整理し提出するものとする。

(4) 本工事は受注者の責任とし、工事に際し、破損及び損傷した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。

(5) 本工事に際し、仕様書・図面に表記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施するものとする。

(6) 本工事実施に際し、受注者は工事現場の条件を工事関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な工事方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。

(7) 喫煙は所定の位置で行い、工事中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、工事場所以外の立ち入りを禁止するものとする。工事の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのもとで立ち入るものとする。

(8) 施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、監督官と協議し、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とするものとする。

(9) 本工事に際し、消防への申請、届け出及び立会等の費用については受注者負担とし、迅速に処理を行い、届け出等の書類を提出するものとする。

(10) 本工事で発生した金属類については、種類別に整理し、発生材調書とともに官側に引継ぐものとする。

(11) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うものとする。
- 6 特記事項

(1) 共通事項

ア 工事時間

工事時間は、午前８時３０分から午後５時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。

イ 試 験

機器取替後、火災受信機の機能試験を実施し総合受信盤への信号が問題なく受信できているかの確認を実施するものとする。


ウ 完成検査
工事完了後、検査官の検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。なお、隠蔽部については、現地又は写真により確認するものとする。

エ 資 格
電気工事士及び消防設備士（甲種 ４類）を保有している者が施工するものとする。


オ 官給品支給
（ア）1号建物用 P型１級受信機 20回線（FCSJ107N-R-20LT）1台
（イ）4号建物用 P型１級受信機 15回線（FCSJ107N-R-15LT）1台
（ウ）157号建物用 P型１級受信機 10回線（FAPJ107N-R-10LT）1台
（エ）受信機収納箱 露出型（FXPJ002-R）3組

7 提出書類		
(1) 工程表	（契約後速やかに）	1 部
(2) 現場代理人等指名・変更通知書	（契約後速やかに）	1 部
(3) 現場代理人略歴書	（契約後速やかに）	1 部
(4) 使用材料承認図	（契約後速やかに）	1 部
(5) 着工通知書	（着工前）	1 部
(6) 完成通知書	（竣工後速やかに）	1 部
(7) 工事日誌	（竣工後速やかに）	1 部
(8) 工事写真	（竣工後速やかに）	1 部
(9) 工事材料搬入報告書	（竣工後速やかに）	1 部
(10) 出荷証明書	（竣工後速やかに）	1 部
(11) その他監督が指示する書類		


名 称	明野（８）１号建物他火災受信機取替工事	図面番号
図 面 名	仕様書	2 / 3

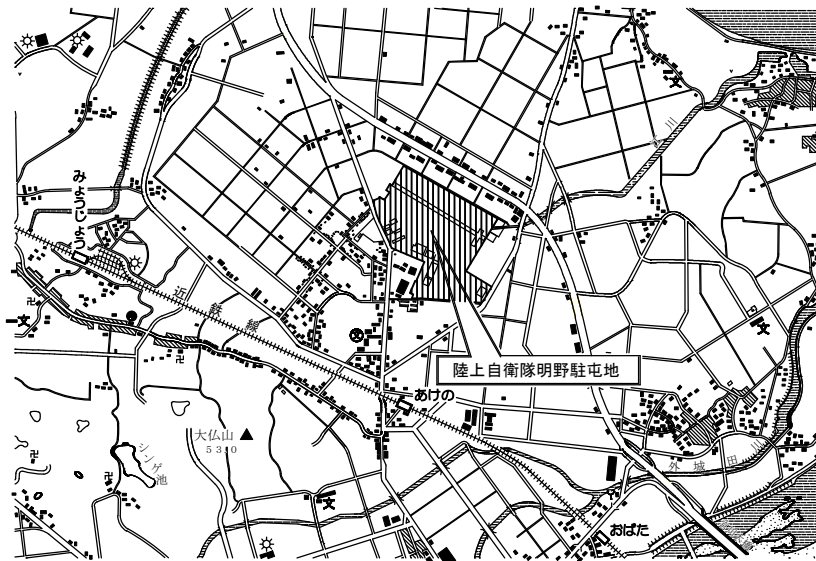

駐屯地案内図 S=1/NS

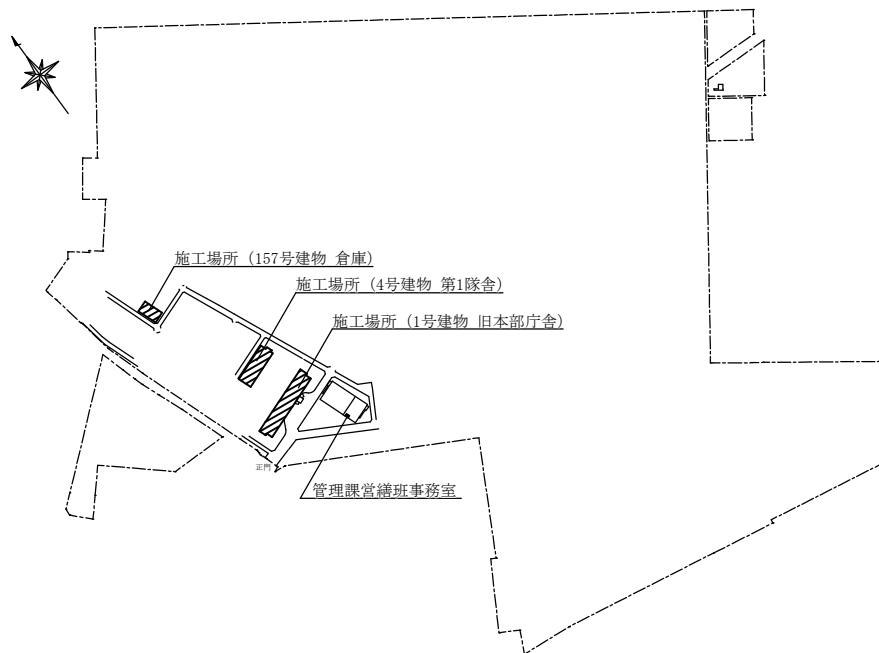


駐屯地配置図 S=1/NS

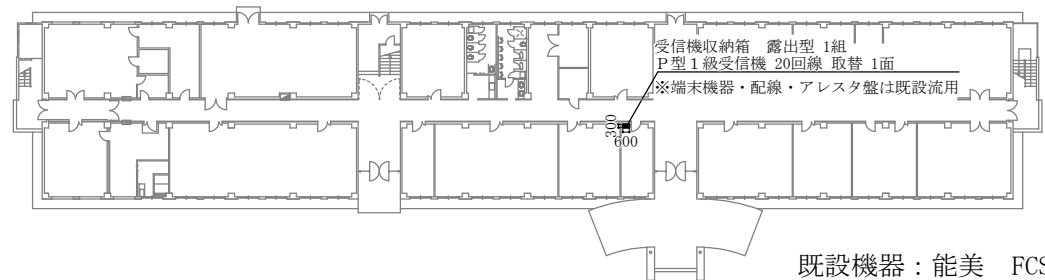


既設機器：能美 FCS121

1号建物1階平面図 S=1/500

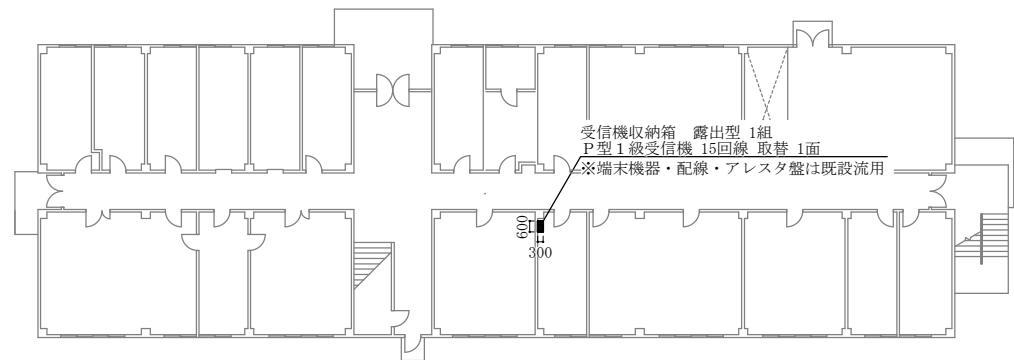

既設機器：能美 FCS121

4号建物1階平面図 S=1/300

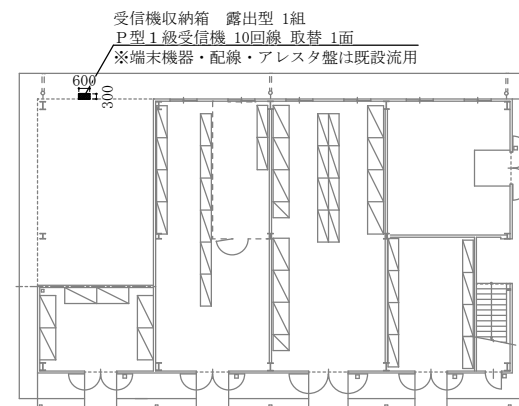

既設機器：能美 FAP129A

157号1階平面図 S=1/300

名 称	明野（8）1号建物他火災受信機取替工事	図面番号
図 面 名	案内図・配置図・平面図	3 / 3