

令和8年7月23日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 契約金額が100万円を超える場合は契約書を作成します。
- 4 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 (履 行) 場 所	納 期 (履行期限)	見積依頼書 公 告 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
13	伊丹(8)222号 建物空調機更新	陸上自衛隊伊丹駐屯地 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1)	8.12.18	8.7.23	8.8.6 13時30分	8.8.6 13時30分		

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所
〒664-0012 兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番地1
陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班(担当:長峯)
電 話 番 号 072-782-0001 (内線:3424) FAX番号 072-782-0035
- 6 仕様書に関する質問事項
陸上自衛隊伊丹駐屯地 業務隊 管理科 営繕班(担当:大西)
電 話 番 号 072-782-0001 (内線:3216)

(右記QRコードで中部方面会計隊入札公告HPにアクセスできます。)



仕 様 書

- 1 名 称：伊丹（8） 2 2 2 号建物空調機更新
- 2 場 所：兵庫県伊丹市緑ヶ丘 7 丁目 1ー1 （陸上自衛隊伊丹駐屯地）
- 3 納 期：令和 8 年 1 2 月 1 8 日（金）
- 4 概 要：

対象施設	概 要	備 考
2 2 2 号 建物	○天吊空調機撤去 1 台 リモコン共 既設機器：ダイキン工業 L S E H P 4 F	詳細 図面 参照
	○天吊空調機新設 1 台 リモコン共 新設参考品番：ダイキン工業 L S E H R 4 A A	
	○冷媒配管（電源線共巻）撤去・新設 一式 ○ドレン配管撤去・新設 一式 ○電源線、連絡線、リモコン線撤去・新設 一式	
	○冷媒配管窒素検圧漏れ試験 ○真空引き、試運転調整 ○既設空調機冷媒ガス回収・破壊処理	

- 5 適用仕様
- 本役務の仕様は、本仕様書・図面及び「公共建築工事標準仕様書（電気設備、機械設備工事編）（以下、標準仕様書）」「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備、機械設備工事）（以下、改修標準仕様書）」及び「公共建築工事設備工事標準図（電気設備、機械設備工事）（以下、標準図）」、の他関係諸規則による。
- 6 一般事項
- （1） 本役務は、本仕様書・標準仕様書・改修仕様書・図面及び関係諸規則等に基づき、監督官の指示により実施するものとし、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。また、その他不明な事項、提出書類等疑義が生じた場合はその都度係官と協議し指示に従うこと。

（2） 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該工事請負契約の請負者又は契約書等の規定により定められた現場代理人をいう。

（3） 役務に伴い解体した部分は在来にならい、納まりよく補修するものとする。

（4） 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。

（5） 現場管理・安全管理

ア 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対して現状復旧する。

イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。

ウ 本作業で使用する材料は、全て新品とし、特記事項に無いものは、JIS 規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致したものを選定し、監督官の承認を受ける。使用前に、監督官の検査を受け、合格品のみを使用すること。

- エ 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、施工状況の検査及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行う。
- オ 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。
- カ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
- キ 作業に際し、既設部分への養生等が必要と思われる箇所については、適切な養生を実施すること。

- （7） 電気・水道・火気等の使用について
- ア 作業に必要な電気・水については、監督官に申し出て監督官の許可する範囲において有料で利用できるものとする。
- イ 原則、作業エリアでの火気使用は厳禁とする。使用する場合は、あらかじめ監督官に申し出て、協議した後、指定した場所において使用するものとする。
- （8） 作業エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。

- 7 発生材の処理
- 本役務の発生材のうち鉄屑等有価物については、金属種別毎に計量の上、監督官の指示する場所へ集積すること。

- 8 提出書類
- （1） 工程表（契約後すみやかに）

（2） 着手届（着手前）

（3） 完了届（完了後すみやかに）

（4） 写真（竣工後すみやかに）※作業毎、特に隠ぺい箇所等を撮影し、整理して提出

（5） 材料承認図等（機器製作図、試験成績書等、メーカーカタログ等）

（6） 発生材調書


（7） 試験成績・試運転調整結果報告書

（8） 冷媒ガス破壊処理証明書

（9） その他監督官が指示したもの

- 9 検 査
- 作業終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て、作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については完了後、再検査をもって合格を作業完了とする。

件 名	伊丹(8)222号建物空調機更新	図 番
伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班		1／4

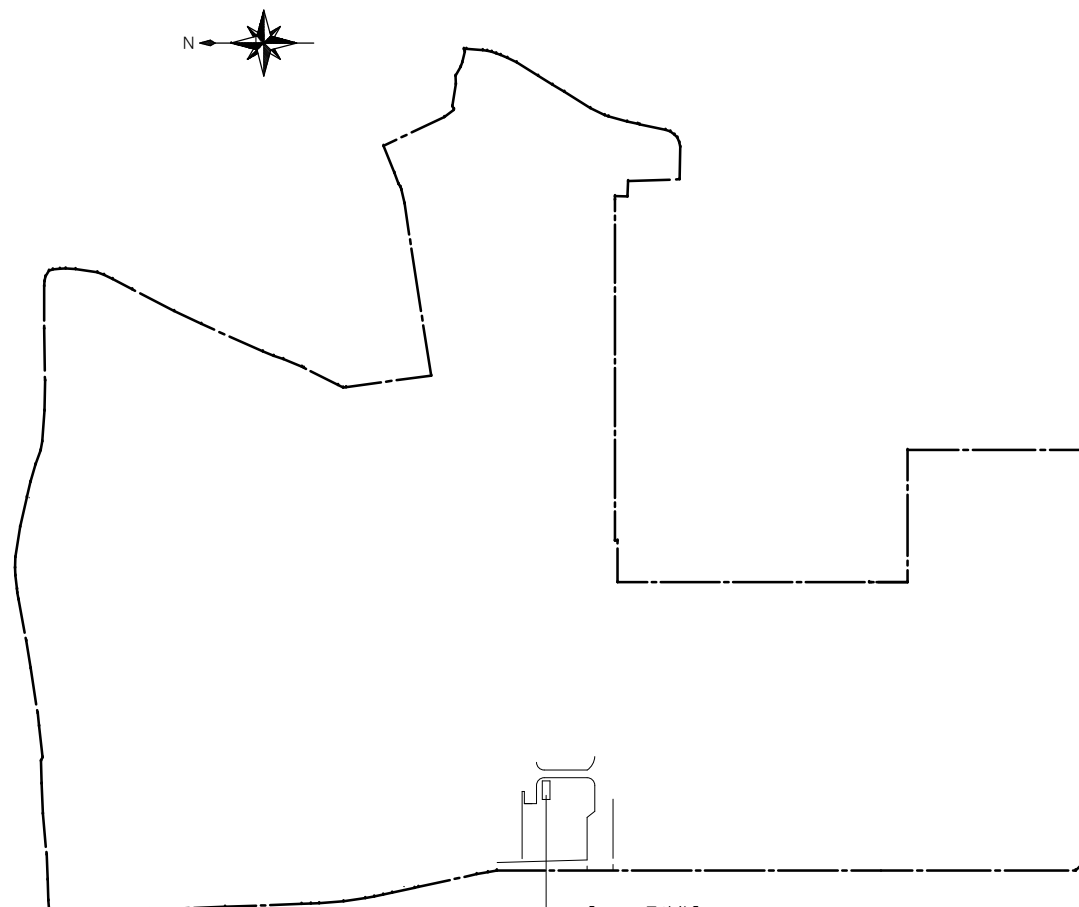

駐屯地配置図 S=1/3500


— 【222号建物】
— 空調機更新
(配管改修共) 1式

【撤去機器一覧】


名 称	仕様・規格等
業務用エアコン	型式：ダイキン工業 LSEHP4F 形式：天井吊型 三相200V 電源：三相200V

【新設機器一覧】

名 称	仕様・規格等
業務用エアコン	型式：ダイキン工業 LSEHR4AA 形式：天井吊型 三相200V 電源：三相200V

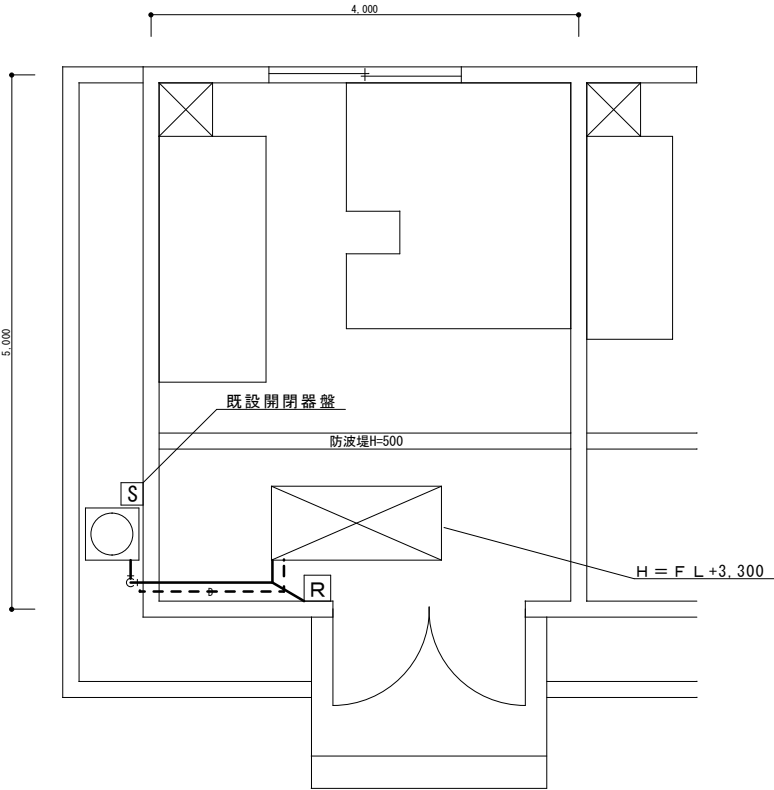

【凡 例】	
	撤去空調室内機 1台
	撤去空調室外機 1台
	撤去リモコン 1台
	撤去冷媒配管（電源線共巻） 6m
	撤去リモコン線 2.5m
	撤去ドレン配管 5m

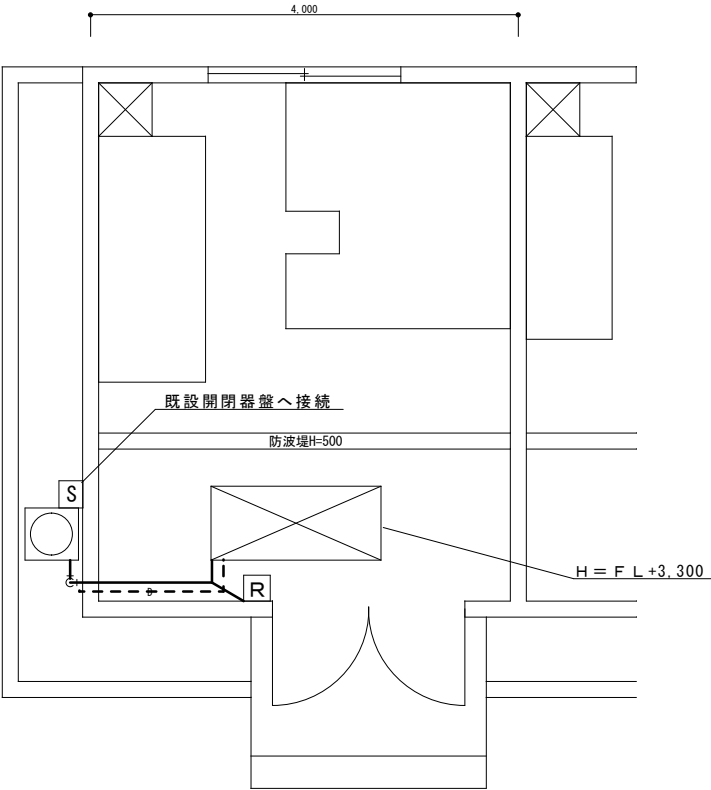

【凡 例】	
	新設空調室内機 1台
	新設空調室外機 1台
	新設リモコン 1台
	新設冷媒配管（電源線共巻） 6m
	新設リモコン線 2.5m
	新設ドレン配管 5m

冷媒管・連絡線 撤去・新設
冷媒管：ペアコイルφ9.5/φ15.9
連絡線：EM-EEF2.0-4C

既設貫通孔使用

ドレン管20 撤去・新設

室内機 撤去・新設

3,000

リモコン線 撤去・新設
CVV1.25-2C (電線管共)

リモコン 撤去・新設

既設開閉器盤

電源線 撤去・新設
CV5.5-4C
既設開閉器盤へ接続

3,800

室外機 撤去・新設


既設室外機基礎の上据付

冷媒管・連絡線 撤去・新設
冷媒管：ペアコイルφ9.5/φ15.9
連絡線：EM-EEF2.0-4C


屋外部：化粧カバー撤去・新設

砂利内に放流（防虫網設置共）

アイソメ図 NS

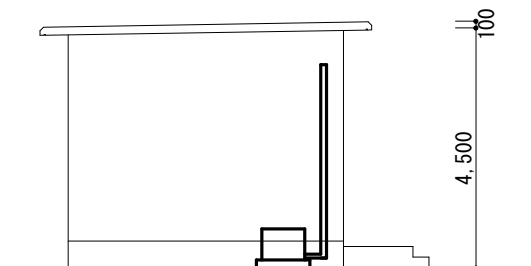

西側立面図 S=1/100

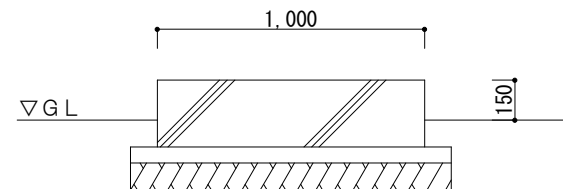

既設空調室外機基礎 S=1/20

オープンカウンター方式による見積り依頼となります。返信はFAXにて送信願います。
お問い合わせは、伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部 業務科契約班
Tel：072-782-0001（内線3424）Fax：072-782-0035 担当：長峯までお願いします。

見 積 書

件名リスト一連番号	13
-----------	----

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
伊丹(8)222号建物空調機更新	仕様書のとおり	ST	1		
積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。					
	ー以下余白ー				
納入（履行） 場 所	陸上自衛隊伊丹駐屯地 (兵庫県伊丹市緑ヶ丘7-1-1)	納 期 (履行期限)	令和8年12月18日		
契約保証金	(免 除)	入札（見積）書有効期間	令和8年8月6日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りをいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8年 8月 6日

分任契約担当官
陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

住 所
会 社 名
代表者名



市場価格調査書

【陸上自衛隊伊丹駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年8月6日 までに FAX(072-782-0035)に送信をしてください。 陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊契約班 担当:長峯

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿
令和 年 月 日
住所等

¥ _____

(各金額には消費税を含まない。)(単位:円)

	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	伊丹(8)222号建物空調機更新	仕様書のとおり	ST	1			
2	積算内訳書を添付してください(書式は貴社様式)。						
3		一以下余白一					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
合 計							