

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6QGF1KK00640		6RLR1A01327 0001					
品名 または 件名							
美保（８）非常用発電機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
美保分屯地			米子駐業 管理科 営繕班				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
仲埜事務官 内線 7 5 7			令和8年12月18日（金）				

- 2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
- 3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊 会計隊事務室
- 4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年8月7日（金）11時00分 第356会計隊 入札室
- 5 保証金
入札保証金：免除 契約保証金：免除
- 6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争
- 7 注意事項
公告等の注意事項は別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- (3) 全省庁統一資格登録手続きを完了した者のうち、令和 7, 8, 9 年度「役務の提供等」の登録格付「D」級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。
- (5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

2 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金は免除（但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。）
- (2) 契約保証金は免除（但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額を違約金として徴収する。）

3 入札の無効

- (1) 第 1 項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- (2) 入札開始時刻に遅れたものによる入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (5) 電報・電話・FAX による入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

4 入札書の提出

郵便による入札については、令和 8 年 8 月 7 日（金）11 時 00 分必着とする。その際、封筒には「入札件名」及び「入札執行日時」を明記して下さい。また、事前に郵便による入札の申し出を会計隊契約班まで行くとともに、必ず便着の確認をして下さい。

市場価格調査書については令和 8 年 8 月 5 日（水）までに FAX 又はメールにてご提出お願いいたします。
（積算内訳書を様式随意で添付してください）

5 落札決定方式

- (1) 総品目総額
- (2) 落札決定については、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の 10% に相当する額を加算した金額を持って落札金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

6 契約書の作成

落札決定後に遅滞なく作成する。(金額によっては省略する。)

7 その他

(1) 契約の成立時期については落札者を決定したときとする。

(2) 入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約します。」

「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」

(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状（様式任意）を提出すること。

(4) 1 回の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札時期は別示する。

(5) 入札に参加を希望する場合は、下記本項第 7 号の「入札及び契約に関する問い合わせ先」に電話にて連絡する。全省庁統一資格の写しを事前に提出すること。

(6) 本契約については、駐屯地用標準契約書役務請負契約条項を適用する。特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒683-0853

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班 (担当：森本)

TEL0859-29-2161 (内線 348) FAX0859-29-2164 (直通) mail アドレス

ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する問い合わせ

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地業務隊 管理科 (担当：中埜)

TEL0859-29-2161 (内線 757)

8 公告掲示場所

(1) 掲示場所：米子駐屯地第 356 会計隊

中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6QGF1KK00640											
NO	調達要求番号		物品番号				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定
	品 名						仕 様 書 番 号	使用期限等			引 渡 場 所	検 査	
	部品番号 または 規格										搬 入 場 所	包 装	
	使用器材名										グループ	納 期	
1	6RLR1A01327	0001			ST	1.00					美保分屯地		
	美保（８）非常用発電機保守点検										米子駐業 管理科 営繕班		
	仕様書のとおり										仲埜事務官 内線 7 5 7		
											令和8年12月18日		
					- 以 下 余 白 -								

市 場 価 格 調 書

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

担当
森本

¥ (消費税含まない)

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名・代表者印

納期 : 8.12.18

納地 : 美保分屯地

陸上自衛隊米子駐屯地

FAX:0859-29-2164

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
美保(8)非常用発電機保守点検	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

森本

(消費税含まない)

令和 年 月 日

以下余白

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

美 保（８）非 常 用 発 電 機 保 守 点 検

陸 上 自 衛 隊 米 子 駐 屯 地

美 保 分 屯 地

工事名称	美保（８）非常用発電機保守点検	図面番号	1 / 6
図面名称	仕 様 書		

仕 様 書

- 1 件 名
美保（８）非常用発電機保守点検
- 2 場 所
鳥取県境港市小篠津町 陸上自衛隊美保分屯地
- 3 期 間
契約締結後 ～ 令和８年 １２月１８日
- 4 概 要
本作業は美保分屯地の非常用発電機（容量２５０ＫVA）の保守点検を実施する。
- (1) 非常用発電機 : １台
(2) メーカー : 株式会社明電社
(3) 細部諸元 : 図面４／６参照
- 5 一般事項
- (1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ確実に施工する。
・ 建築保全業務共通仕様書 ・ 電気事業法
- (2) 仕様書になき事項であっても、施工上当然必要となるものについては請負業者の責任により実施する。
なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を遂行できる者により実施する。
- (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料および寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び後期の延長は実施しない。
- (5) 請負業者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6) 請負業者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7) 本作業中、後片付けについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場の資材を残置する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8) 請負業者の美保分屯地での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転などの本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。
- (10) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官へ速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (11) 作業写真は、作業前、作業中、作業後及び工程（特に隠蔽部分）ごとに撮影し、写真帳（Ａ４版）に整理し、速やかに提出する。

- 6 提出書類
- (1) 工程表 . . . １部
(2) 現場代理人通知書 . . . １部
(3) 着手・完了届 . . . １部
(4) 作業日誌 . . . １部
(5) 作業写真 . . . １部
(6) 材料検査簿 . . . １部
(7) 産業廃棄物管理票（Ａ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票）の写し . . . １部
(8) 保守点検報告書 . . . １部
(9) その他指示された書類


- 7 特記事項
- (1) 国が貸与する資料等に関しては、十二分に注意を払い、情報の流失が発生しないよう、管理を徹底する。また、契約期間中及び契約終了後に於いても、業務に関して知り得た情報については、他に漏らしたりまたは他の目的に使用してはならないものとする。

- (2) 本作業の点検期間については下表によるものとし、細部は担当官との調整による。

表	
実施期間（基準）	備考
契約締結日から同年１１月３０日までの内、 監督官の示す１日間	



- (3) 本作業は、メーカーの示す点検項目に基づき確実に実施する。なお、作業で使用する消耗品等に於いては、メーカー指定の製品を使用するものとする。
- (4) 作業実施の際に、作業方法により既設部分への補強・養生等が必要な場合は、請負者負託をもって確実に行うものとする。
- (5) 本作業に於いて、ファンベルトを取替える。なお、詳しい規格については、現地等を確認して、担当官の承認を得てから作業を実施する。
- (6) 点検終了後、点検結果に於いて非常用発電機の補修が必要となる事項については、補修見積書を速やかに提出するものとする。
- (7) 本作業は、本作業に必要な資格、知識、経験を有したものが実施する。
- (8) 本作業は、部隊側検査官の検査合格をもって作業完了とする。

件名	美保（８）非常用発電機保守点検		
	仕 様 書	図面番号	2 / 6
図面名称		陸上自衛隊米子駐屯地	

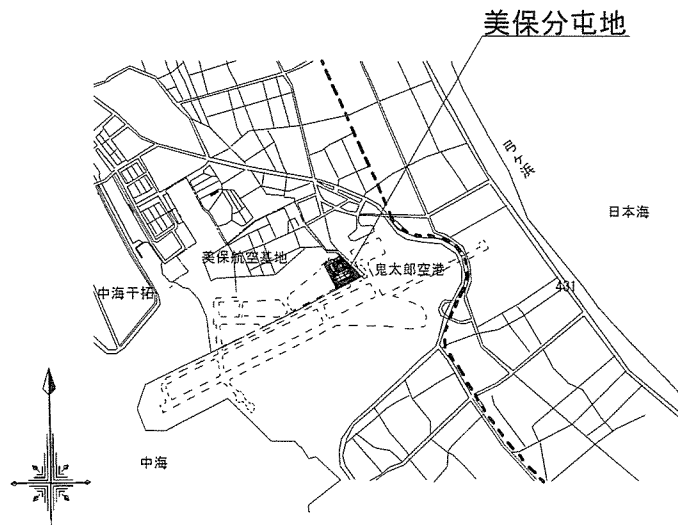

案内図


美保航空基地
エリア

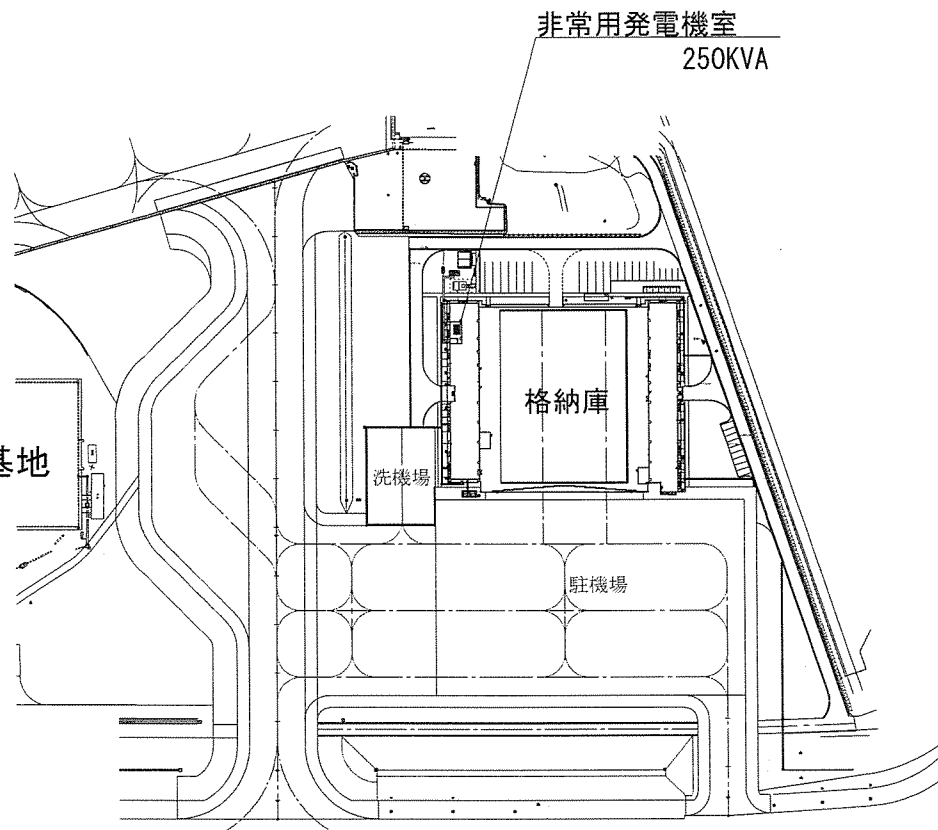


分屯地配置図

件名	美保（８）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	図面番号	3 / 6
陸上自衛隊米子駐屯地			

ディーゼル発電装置仕様		
交 流 発 電 機	形 式	E-AF 解放保護回転界磁突極形
	出 力	250 kVA
	相 数	3相
	極 数	4
	力 率	80%
	周 波 数	60Hz
	電 圧	6600V
	電 流	21.9A
	耐熱クラス	155 (F)
	励 磁 方 式	自励ブラスレス方式
デ ィー ゼ ル エ ン ジ ン	形 式	コマツ S6ロ125
	名 称	4サイクル水冷直列噴射式
	シリンダー数	6
	内径X行程	125×150
	総 排 気 量	11.04L
	出 力	224 kW
	回 転 速 度	1800min ⁻¹
	過 給 方 式	過給機付
	始動電動機	DC24V 7.5kW
	冷 却 水 量	34L
	潤 滑 油 量	40L+潤滑油タンク10L
	使用燃料	軽油
そ の 他	蓄 電 池	搭載型
	発 電 機 盤	DC24V MSE-150 (2V×12)
	塗 装 色	共通床台 マンセル 5B5/0.5
		発電機 N5
		エンジン 9.54B1.87/0.44
		盤 5Y7/1 半つや

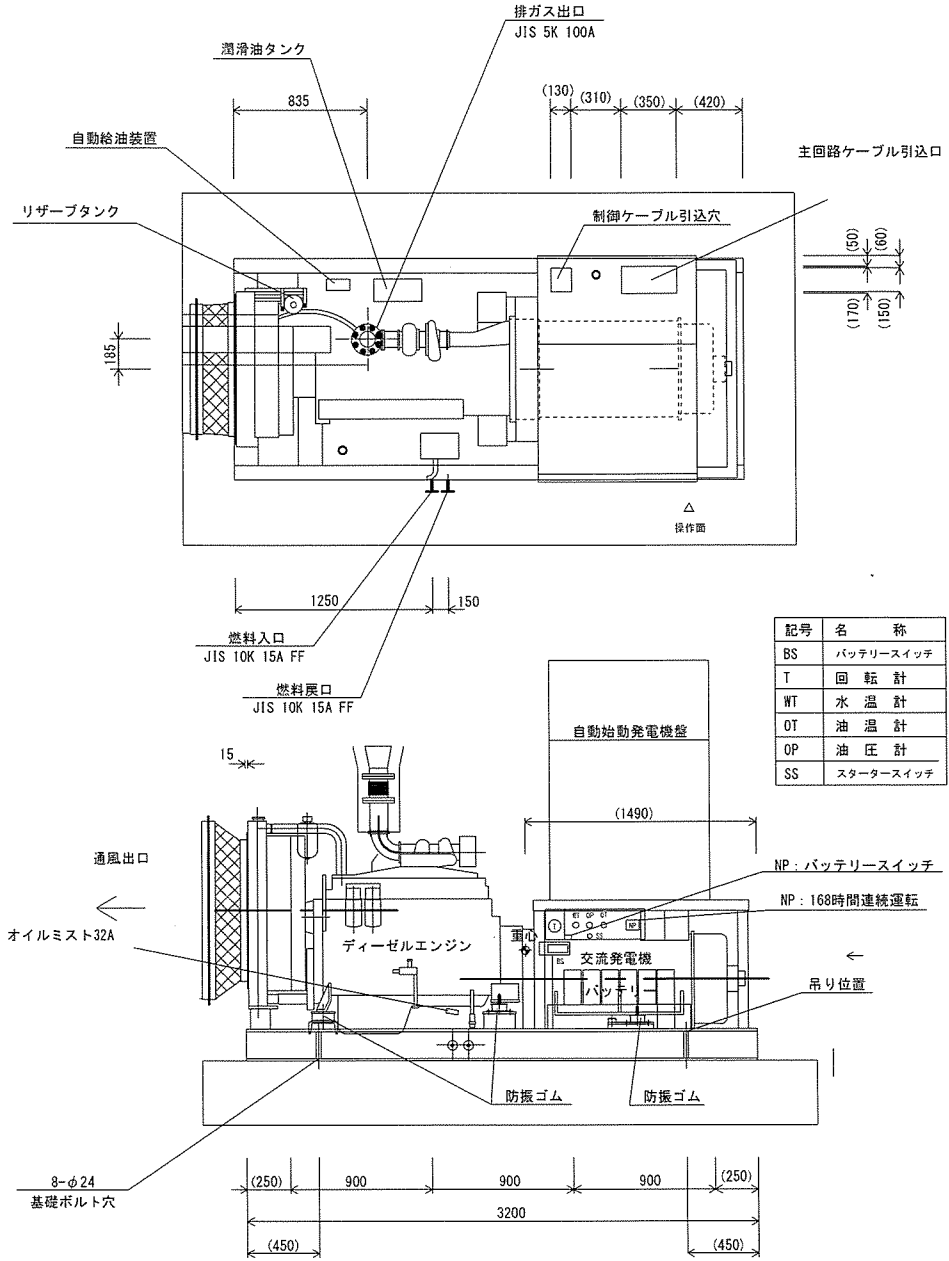

件名	美保（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕 様 書	図面番号	4 / 6
陸上自衛隊米子駐屯地			

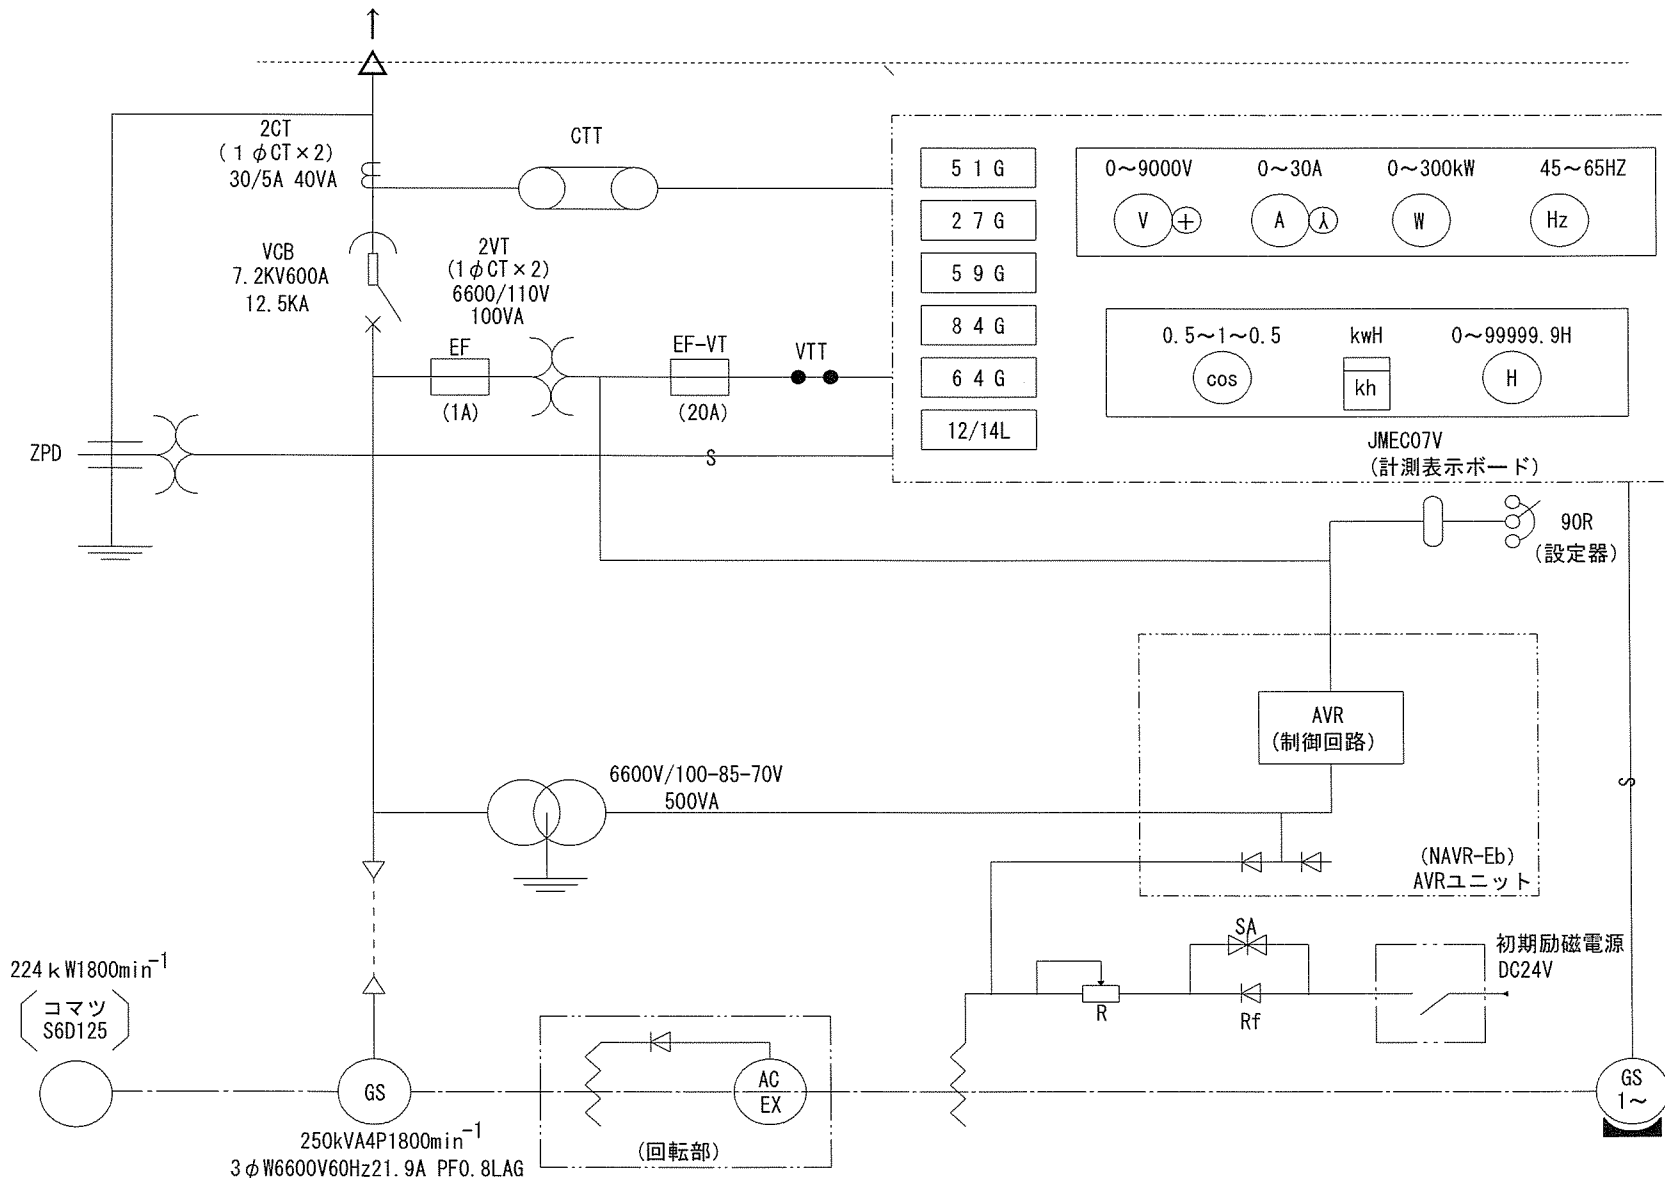

非常用発電機 単線図

件名	美保（８）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	図面番号	5 / 6
		陸上自衛隊米子駐屯地	

区分		点検項目	
		点検部	作業内容
エンジン本体		バルブクリアランス	点検調整
		外回りのボルトナット	点検増し締め
		外観	油、水、燃料漏れ
		排気の状態	排気色、ガス漏れ
		振動・騒音・異臭	異常有無点検 油量点検補修
潤滑油系統		エンジンオイル	水、燃料混入有無点検 交換
		オイルフィルタ	エレメント交換
		オイルバイパスフィルタ	交換
		オイルクーラ	漏油有無点検
		潤滑油圧力	点検
燃料系統		燃料タンク	油料点検補修 水抜き
		燃料フィルターペーパー式	エレメント交換
		燃料噴射ポンプ	ラックの動き確認(運転時)
		燃料入口、戻口ホース	点検
		燃料電磁弁	点検
冷却水系統		水ポンプ	水漏れ点検
		ファン	点検
		サーモスタット	点検
		冷却水レベル	点検
		ラジエータ	冷却水交換 フィン清掃
		オイルクーラ	外観点検
		冷却水パイプ	外観点検
		冷却水タンク	点検
		冷却水系部品	点検
		ラバーホース	点検
吸排気系統		エアクリーナー	エレメント交換 インジゲータ点検
		ターボチャージャ	汚れ、手回し点検
主要部品		バイブレーションダンパ	油漏れ、ラバー亀裂等の点検
始動系統	電気始動	スタータ	作動点検
		オルタネータ	作動点検・ベルト交換 電圧確認
		バッテリー（長寿命MSE）	内部抵抗測定
	始動補助	ウオータヒータ	機能点検
		サーモスイッチ	機能点検

区分		点検項目	
		点検部	作業内容
計器類		油圧計	作動点検
		水温計	作動点検
		油温計	作動点検
		排気温度計	作動点検
		回転計	作動点検
警報スイッチ類		油圧警報	作動点検
		冷却水警報	作動点検
		加速度警報	作動点検
保護装置		油圧低下	作動点検
		水温上昇	作動点検
		過速度	作動点検
		エアタンクの圧力低下	作動点検
		燃料油面低下	作動点検
		始動渋滞	作動点検
		非常停止	作動点検
		冷却水槽水位低下	点検
その他		防振ゴム	点検
		基礎ボルト	点検
		エンジン模擬装置	点検
		燃料移送ポンプ	点検
		ソレノイド	点検
		ゴム	点検
		冷却水（軟水のみ使用）	点検
		消音機・廃棄管の塗装保守	発錆・外観点検
発電機本体		パッキン（キュービクル扉用）	点検
		絶縁抵抗測定	点検
		端子の増し締め	点検
		各巻線	見える範囲で点検
発電機盤		発電機本体	点検
		AVR、マイコンユニット	運転前の目視点検
		絶縁抵抗測定	点検
		計器、制御リレー	運転前の目視点検
		端子の増し締め	運転前の目視点検

保守点検項目一覧

件名	美保（８）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	図面番号	6 / 6
		陸上自衛隊米子駐屯地	