

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6QGF1KK00630		6RLR1A01326 0001					
品名 または 件名							
米子（8）非常用発電機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
米子駐屯地			米子駐業 管理科 営繕班				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
仲埜事務官 内線 7 5 7			令和8年12月18日（金）				

- 2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
- 3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊 会計隊事務室
- 4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年8月7日（金）10時00分 第356会計隊 入札室
- 5 保証金
入札保証金：免除 契約保証金：免除
- 6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争
- 7 注意事項
公告等の注意事項は別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- (3) 全省庁統一資格登録手続きを完了した者のうち、令和 7, 8, 9 年度「役務の提供等」の登録格付「D」級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。
- (5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

2 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金は免除（但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。）
- (2) 契約保証金は免除（但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額を違約金として徴収する。）

3 入札の無効

- (1) 第 1 項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- (2) 入札開始時刻に遅れたものによる入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (5) 電報・電話・FAX による入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

4 入札書の提出

郵便による入札については、令和 8 年 8 月 7 日（金）10 時 00 分必着とする。その際、封筒には「入札件名」及び「入札執行日時」を明記して下さい。また、事前に郵便による入札の申し出を会計隊契約班まで行くとともに、必ず便着の確認をして下さい。

市場価格調査書については令和 8 年 8 月 5 日（水）までに FAX 又はメールにてご提出お願いいたします。
（積算内訳書を様式随意で添付してください）

5 落札決定方式

- (1) 総品目総額
- (2) 落札決定については、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の 10% に相当する額を加算した金額を持って落札金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

6 契約書の作成

落札決定後に遅滞なく作成する。(金額によっては省略する。)

7 その他

(1) 契約の成立時期については落札者を決定したときとする。

(2) 入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約します。」

「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」

(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状（様式任意）を提出すること。

(4) 1 回の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札時期は別示する。

(5) 入札に参加を希望する場合は、下記本項第 7 号の「入札及び契約に関する問い合わせ先」に電話にて連絡する。全省庁統一資格の写しを事前に提出すること。

(6) 本契約については、駐屯地用標準契約書役務請負契約条項を適用する。特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒683-0853

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班 (担当：森本)

TEL0859-29-2161 (内線 348) FAX0859-29-2164 (直通) mail アドレス

ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する問い合わせ

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地業務隊 管理科 (担当：中埜)

TEL0859-29-2161 (内線 757)

8 公告掲示場所

(1) 掲示場所：米子駐屯地第 356 会計隊

中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6QGF1KK00630											
NO	調達要求番号		物品番号		単	位	数	量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指定
	品 名										使用期限等	引 渡 場 所	検査
	部品番号 または 規格											搬 入 場 所	
	使用器材名					仕様書番号						グループ	
1	6RLR1A01326	0001			ST		1.00					米子駐屯地	
	米子（８）非常用発電機保守点検											米子駐業 管理科 営繕班	
	仕様書のとおり											仲埜事務官 内線757	
												令和8年12月18日	
				- 以 下 余 白 -									

市場価格調書

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

担当

森本

¥

(消費税含まない)

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名・代表者印

納期 : 8.12.18

納地：米子駐屯地

陸上自衛米子駐屯地

FAX:0859-29-2164

[illegible]

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(消費税含まない)

令和 年 月 日

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

米子（８）非常用発電機保守点検

陸上自衛隊米子駐屯地

工事名称	米子（８）非常用発電機保守点検	図面番号	1／6
図面名称	仕 様 書		

仕 様 書

- 1 件 名
米子（８）非常用発電機保守点検
- 2 場 所
鳥取県米子市両三柳２６０３ 陸上自衛隊米子駐屯地
- 3 期 間
契約締結日 ～ 令和８年 １２月 １８日
- 4 概 要 ： 米子駐屯地の非常用発電機（容量５０ｋVA）の保守点検を実施する。
- (1) 非常用発電機 ： １台
(2) メーカー ： 株式会社明電舎
(3) 諸元詳細 ： 図面５／６参照

5 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ確実に施工する。
・建築保全業務共通仕様書 ・電気事業法
- (2) 仕様書のなき事項であっても、施工上当然必要となるものについては請負業者の責任により実施する。なお、その他不明事項等疑義が生じた場合は、その都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を遂行できる者により実施する。
- (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料および寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は実施しない。
- (5) 請負業者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6) 請負業者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7) 本作業中、後片付けについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場の資材を残置する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8) 請負業者の駐屯地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転などの本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。
- (10) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官へ速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (11) 作業写真は、作業前、作業中、作業後及び工程（特に隠蔽部分）ごとに撮影し、写帳（Ａ４版）に整理し、速やかに提出する。

6 提出書類

- (1) 工程表 ・ ・ ・ １部
(2) 現場代理人通知書 ・ ・ ・ １部
(3) 着手・完了届 ・ ・ ・ １部
(4) 作業日誌 ・ ・ ・ １部
(5) 作業写真 ・ ・ ・ １部
(6) 材料検査簿 ・ ・ ・ １部
(7) 産業廃棄物管理票（Ａ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票）の写し ・ ・ ・ １部
(8) 保守点検報告書 ・ ・ ・ １部
(9) その他指示された書類


7 特記事項

- (1) 作業実施の際に作業方法により既設部分への補強・養生等生じた場合については、必要に応じ最適であると思われる方法により確実に実施するものとする。
- (2) 本作業に使用する材料はすべて新品とし、カタログ等を提出し、担当官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項にないもの、又は規格・品質等が明示されていないものは、JIS規格及び各種協会規格適合したものを使用する。
- (3) 本作業は、保守点検実施に必要な資格を有する者が実施する。
- (4) 保守点検は、メーカーの示す項目に基づき実施するものとする。
- (5) 消耗品の交換においてはメーカーの指定する製品を使用するものとする。
- (6) 本作業の作業期間については下表によるものとし、細部は担当官との調整による。


実施期間（基準）	備考
契約締結日から同年１１月３０日までの内、 監督官の示す１日間	

- (7) 取替作業に伴う安全処理（接地取付、検電等）については、請負者の責任において実施するものとする。
- (8) 回収した廃油等は、数量を確認した後、請負者の責任において場外搬出し処分を行うものとする。この際処分については「廃棄物の処理及び清掃に関する法令」等を遵守し契約期間内に確実に処置するものとする。廃棄物処理業者は都道府県知事等の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を請けたものとする。
- (9) 点検後速やかに報告書を作成し、担当官に提出するものとする。点検結果において補修が必要となる事項については、補修見積書等も併せて提出するものとする。
- (10) 本作業は、部隊検査官の検査合格をもって作業完了とする。

件 名	米子（８）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕 様 書	図面番号	2 / 6
		陸上自衛隊米子駐屯地	

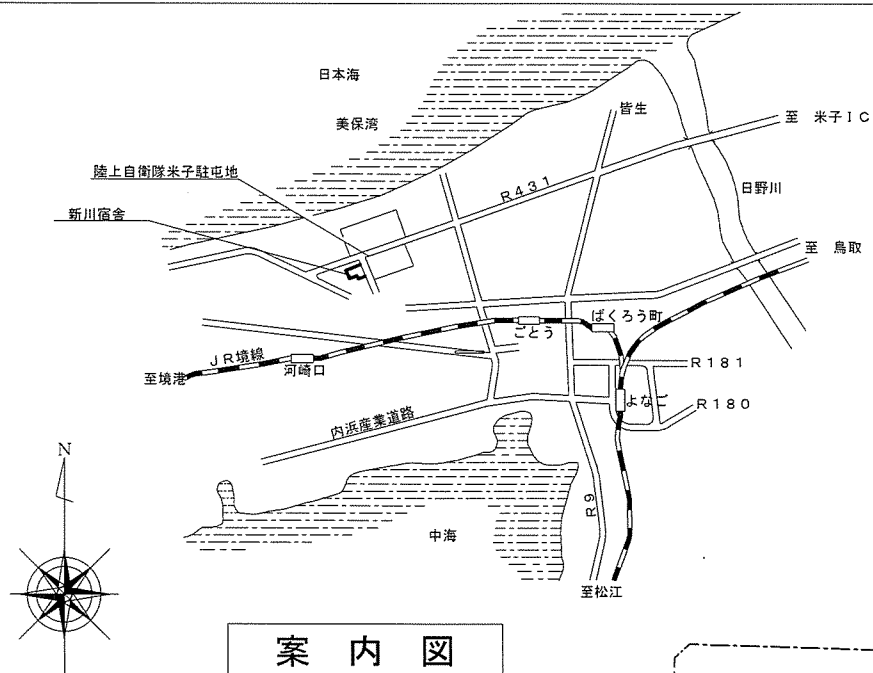

案内図

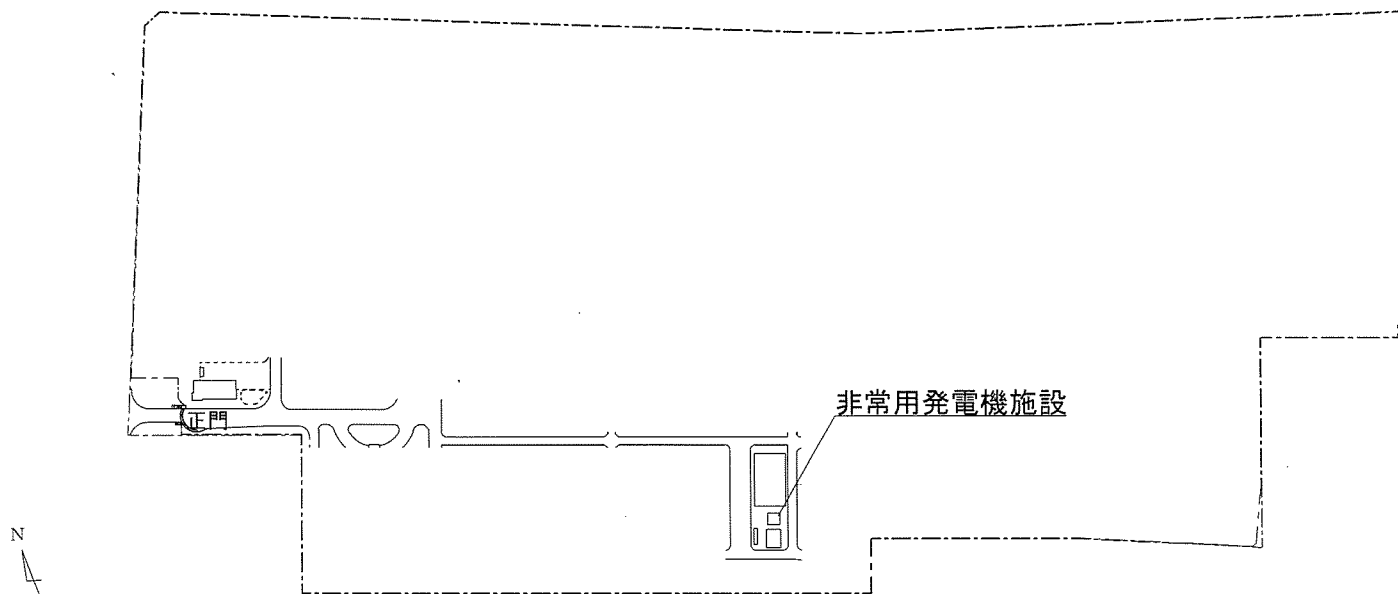

配置図

件名	米子(8)非常用発電機保守点検		
図面名称	案内図、配置図	図面番号	3/6
		陸上自衛隊米子駐屯地	

保 守 項 目

区 分			点 検	項 目	区 分			点 検	項 目
			点検部	作業内容				点検部	作業内容
エンジン 本体			バルブクリアランス	点検調整	警報 スイッチ類			油圧警報	作動点検
			外回りのボルトナット	点検増し締め				冷却水警報	作動点検
			外観	油、水、燃料漏れ				過速度警報	作動点検
			排気の状態	排気色、ガス漏れ				油圧低下	作動点検
			振動・騒音・異臭	異常有無点検、油量点検補修				水温上昇	作動点検
潤滑油系統			エンジンオイル	水、燃料混入有無点検	保護装置			過速度	作動点検
			オイルフィルタ	エレメント交換				エアタンクの圧力低下	作動点検
			オイルバイパスフィルタ	交換				燃料油面低下	作動点検
			オイルクーラー	漏油有無確認				始動渋滞	作動点検
			潤滑油圧力	点検				非常停止	作動点検
燃料系統			燃料タンク	油量点検補修、水抜き	その他			冷却水槽水位低下	点検
			燃料フィルタペーパー式	エレメント交換				防振ゴム	点検
			燃料噴射ポンプ	ラックの動き確認（運転時）				基礎ボルト	点検
			燃料入り口、戻り口ホース	点検				エンジン模擬装置	点検
			燃料電磁弁	点検				燃料移送ポンプ	点検
冷却水系統			水ポンプ	水漏れ点検	発電機 本体			ソレノイド	点検
			ファン	点検及びベルト交換				ゴム	点検
			サーモスタット	点検				冷却水（軟水のみ使用）	点検
			冷却水レベル	点検				消音機、排気管の塗装保守	発錆、外観点検
			ラジエータ	冷却水交換、フィン清掃				パッキン（キュービクル雇用）	点検
			オイルクーラー	外観点検				絶縁抵抗測定	点検
			冷却水ポンプ	外観点検				端子の増し締め	点検
			冷却水タンク	点検				各巻線	見える範囲で点検
			冷却水系部品	点検				発電機本体	
吸排気系統			ラバーホース	点検	発電機 機盤			AVR、マイコンユニット	運転前の目視確認
			エアクリーナ	エレメント交換、インタゲータ点検				絶縁抵抗測定	点検
			ターボチャージャー	汚れ、手回し点検				計器、制御リレー	運転の目視点検
主要部品			バイブレーションダンパ	油汚れ、ラバー亀裂等の点検				端子の増し締め	運転の目視点検
始動系統	電気始動		スタータ	作動点検					
			オルタネータ	作動点検、ベルト交換					
			バッテリー（長寿命MSE）	電圧確認、内部抵抗測定					
	始動補助		ウォータヒータ	機能点検					
			サーモススイッチ	機能点検					
計器類			油圧計	作動点検					
			水温計	作動点検					
			油温計	作動点検					
			排気温度計	作動点検					
			回転計	作動点検					

非常用発電機諸元

(株)明電舎 DEGV560HPBSS (長時間形60Hz)

1 交流発電機


形式 : E-AF開放保護回転界磁突極形
出力 : 500kVA
相数 : 3相
極数 : 4
力率 : 80%
周波数 : 60Hz
電圧 : 6600V
電流 : 43.7A
耐熱クラス : 155(F)
励磁方式 : 自励ブラシレス方式

2 ディーゼルエンジン

形式 : ボルボ社製 TAD1641GE
名称 : 4サイクル水冷直列直接噴射式
シリンダー数 : 6気筒
内径×行程 : 144×165
総排気量 : 16.12L
出力 : 485kW
回転速度 : 1800min⁻¹
過給方式 : 過給機空気冷却器付
始動電動機 : DC24V 7.0kw
冷却水量 : 60L
潤滑油量 : 48L+潤滑油タンク 15L
使用燃料 : 軽油

3 その他


発電機盤 : 搭載型
蓄電池 : DC24V MSE-200(2V×12)(長寿命)

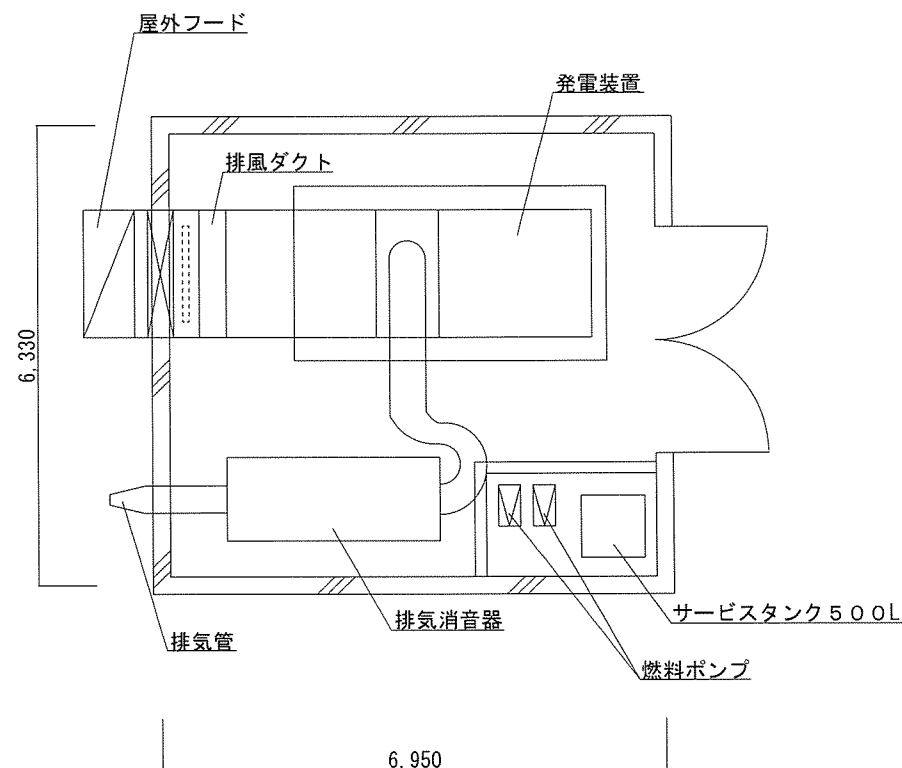


非常用発電機室平面図 S=1/100

件名	米子(8)非常用発電機保守点検		
図面名称	非常用発電機諸元・平面図	図面番号	5/6
		陸上自衛隊米子駐屯地	

負荷
屋外キュービクルへ
3Φ3W6600V

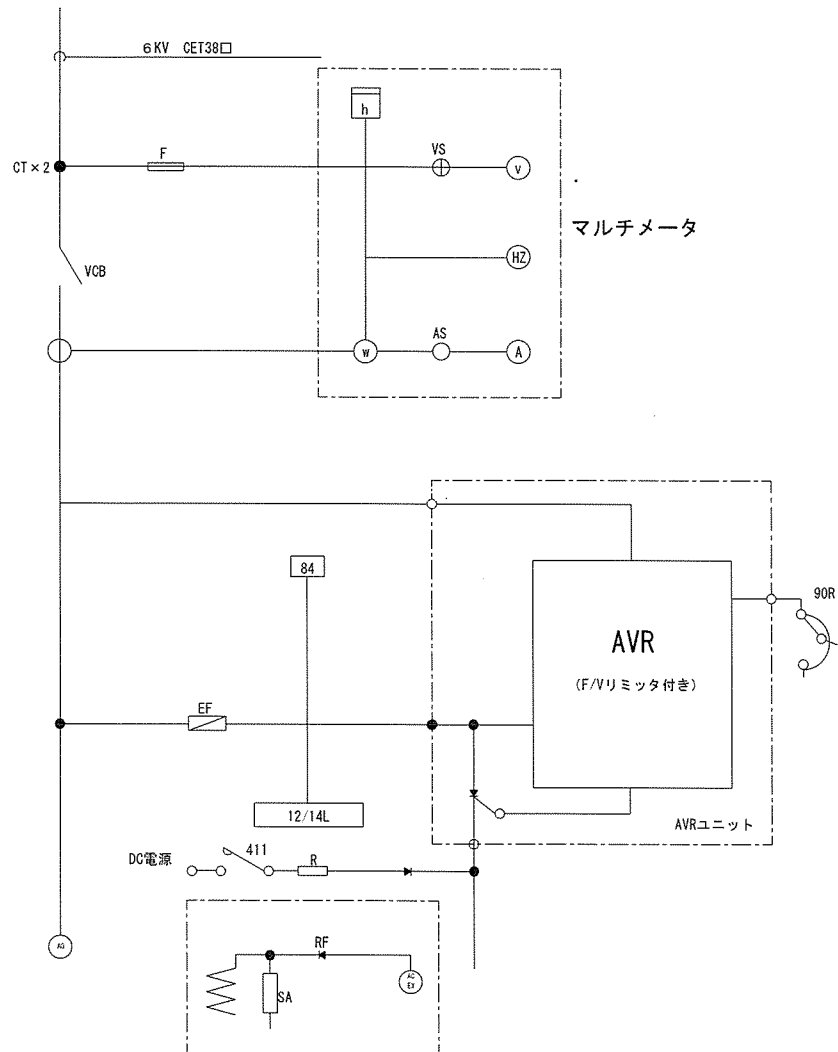

補機電源
受電室所内盤より
AC210V

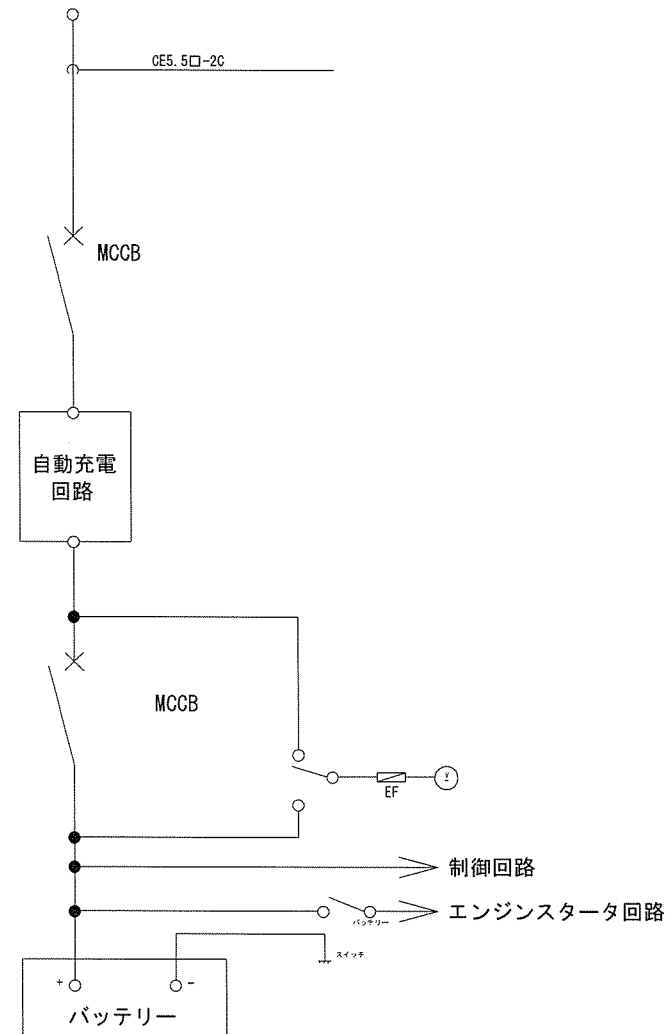

件 名	米子（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	単線結線図	図面番号	6 / 6
		陸上自衛隊米子駐屯地	