

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書ををもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積り依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	徳島（8）非常用自家発電設備保守点検	陸上自衛隊徳島駐屯地	9.3.31	8.8.28	8.9.10 09時30分	8.9.10 09時30分		
		以下余白						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒779-1116
住 所 徳島県阿南市那賀川町小延413番地1
契約機関名 陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊 (担当：藤島)
電話番号 0884-42-0991 (内線：348)
FAX 番号 0884-42-0993

オープンカウンター補足説明

1 契約条項を示す場所

徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊において示す。

2 見積合わせの場所及び日時

(1) 場 所：陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊 事務室

(2) 日 時：令和8年9月10日（木）09時30分（一連番号1）

3 説明会

実施しない。

4 見積方法

見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（外税）を記入すること。

5 見積決定方法

総品目総額

見積決定にあたっては、単価金額が最低の価格の見積書をもって申込した者を契約の相手方とし、当該金額の10%（軽減税率対象項目については8%）当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって決定金額とし、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象項目については108分の100）を記載すること見積金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の見積を決定者とする。なお、見積決定者となるべき最低価格の見積が2名以上ある場合は抽選により見積者を決定する。

6 契約書の作成

(1) 契約金額が100万円以上の場合は請書を、250万円以上の場合は契約書を作成する。契約書の記載要領については、落札決定後に説明する。

(2) 適用する条項は下記の条項を適用する。

ア 基本契約条項

役務請負特約条項

イ 特約条項

談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項。

7 その他

(1) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。

(2) この見積に関する公告及び陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領は陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊に掲示しています。

また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ

<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。

(3) 見積書は、随時第348会計隊徳島派遣隊事務所において配布します。

(4) 規格の確認及び落札後の日程等調整は、下記の連絡先までお願いします。

(5) 問い合わせ及び連絡先

見積及び契約に関する事項

〒779-1116 徳島県阿南市那賀川町小延413-1

陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊契約班 担当：藤畠

TEL 0884-42-0991（内線348）

FAX 0884-42-0993

仕様書に関する事項

陸上自衛隊徳島駐屯地 業務隊営繕班 担当：今井

TEL 0884-42-0991（内線354）

見 積 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥ (消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	徳島(8)非常用自家発電 設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納 入 (履 行) 場 所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和9年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額	見 積 書 有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。
また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年9月10日

分任契約担当官
陸上自衛隊徳島駐屯地
第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所
会 社 名
代表者名 _____ 印

市 価 調 査 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	徳島(8)非常用自家発電設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		内訳				
3	点検費		ST	1		
4	材料費		ST	1		
5	諸経費		ST	1		
6	処分費		ST	1		
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和9年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額				

令和8年9月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊徳島駐屯地
第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所

会 社 名

代表者名 _____ 印

特記仕様書

1 件 名 徳島（８）非常用自家発電設備保守点検

2 場 所 徳島県阿南市那賀川町小延４１３－１ 陸上自衛隊徳島駐屯地

3 概 要 保守点検及び部品交換 １式

4 一般事項

- (1) 本役務は、図面・本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」3.4.1 及び関係諸規則に基づき実施する。
- (2) 本特記仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。
- (3) 本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出するものとする。
- (4) 使用材料は全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
- (5) 請負者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
- (6) 請負者は、着工前、完成及び施工後隠蔽となる箇所、主要な段階状況、使用材料、その他監督官の指示するものを撮影し、サービス版サイズで整理、１部を提出するものとする。
- (7) 撤去品が発生した場合、金属類は、関係書類提出後監督官の指示する場所に集積するものとし、その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。また、処理の結果は書面（産業廃棄物管理票等）にて提出するものとする。
- (8) 本整備は、令和９年１月３１日までの間で、官側と調整した日時に実施するものとする。

5 特記事項

- (1) 点検者は、自家用発電設備専門技術者の資格を有する者とする。また、役務実施に先立ち資格の写しを提出すること。
- (2) 本役務で点検及び部品交換を行う対象設備の型式は次のとおりとし、細部仕様については別紙第１、第２を参照するものとする。
 - ア 非常用自家発電機 75kVA（別紙第１）
ヤンマー株式会社 立形単動４サイクルディーゼル機関 6HAL2 １台
株式会社 明電社 発電機 LX・G,E 40BL １台
 - イ 非常用自家発電機 500kVA（別紙第２）
ヤンマー株式会社 横軸回転界磁形同期発電機 AY20L-500L １台
- (3) 保守点検内容は、建築保全共通業務仕様書（令和５年度版）表 3.4.1「自家発電設備」の１Ｙ周期記載点検項目、メーカー仕様点検整備表記載項目の点検及び点検時異常があった箇所の調整とする。
- (4) 本役務での取替部品は次のとおりとする。また、使用する交換材料等は、メーカー指定品を使用するものとする。
 - ア 非常用自家発電機 75kVA （１８号建物）
 - (ア) 潤滑油エレメント １個
 - (イ) 燃料エレメント １個
 - (ウ) 潤滑油 約 29L
 - (エ) 不凍液 約 15L

件 名	徳島（８）非常用自家発電設備保守点検	図面番号	1 / 6
種 別	特記仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

イ 非常用自家発電機 500kVA (24 号建物)

- (ア) 潤滑油エレメント 2 個
- (イ) 燃料エレメント 1 個
- (ウ) 油水分離機エレメント 2 個
- (エ) 潤滑油 約 1 2 0 L
- (オ) 不凍液 約 5 0 L

- (5) 保守に必要な部品については、請負者負担により交換を行うものとする。
- (6) 部品交換後、試運転調整を実施し異常のないことを確認し監督官に報告するものとする。
- (7) 本役務実施日時については、令和 8 年 1 1 月中旬を基準とし、細部については官側と調整するものとする。

件 名	徳島 (8) 非常用自家発電設備保守点検	図面番号	2 / 6
種 別	特記仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

対象機器仕様書(18号建物非常用自家発電機)

主 要 目	機関型式		立形単動4サイクルディーゼル機関	
	メーカー		ヤンマー株式会社	
	機関名称		6HAL2	
	定格出力	k w	80	
	定格回転速度	m i n ⁻¹	1800	
	シリンダ配置—数		直列—6 気筒	
	シリンダ径×行程		m m 130×165	
	正味平均有効圧	M p a	0.41	
	機関単体質量(乾燥)	k g	1310(ラジエータ含)	
	燃焼方式		直接噴射式	
	回転方向		左(ハズミ車から機関を見て)	
	始動方式		セルモーターによる電気始動	
	停止方式		電磁ソレイド	
	ターニング方式		ターニングバー方式	
	使用燃料		ディーゼル軽油(ディーゼル機関用)JIS K 2204 2号	
	ラジエータファン	風量	m ³ /min	245/300
		静圧	P a	90
	排気消音器	騒音		85dB以下
		メーカー		(株)サンダイヤ
		型式		RSY125-851
	蓄電池	メーカー		(株)ジーエス・ユアサ パワーサプライ
		型式		MSE-150
		公称電圧	V	2
		個数	個	12
	潤滑油	潤滑方式		機付ギヤポンプによる強制潤滑方式
		サンプ方式		ウェットサンプ方式(オイルパン式)
		使用潤滑油		機関内:APIサービスグレードCD級以上 10W 30
				燃料噴射ポンプ(ガバナ):機関システム油と同じ
	冷却水	潤滑油保有量		エンジン29L
		冷却方式		ラジエータ冷却方式
				・機付冷却水ポンプによる冷却
		冷却水保有量		・機関 24.8L
				・ラジエータ 19.3L
機 関 性 能	燃料消費率(機関定格出力時)		g/kW・h	270+3% 以下
	潤滑油消費率		g/kW・h	0.54 以下
	過負荷耐力			110% 30分間
	加速度耐力			110% 1分間(無負荷時)
	速度変動率			瞬時:10%以内 整定:5%以内 整定秒時:8秒以内
				負荷変動:100%→0→100%
	連続運転時間			168時間以上
	発 電 機	出力	KVA	75
		電圧	V	210
		周波数	H z	60
		型式		LX-G, E 40BL
		重量	k g	375
		メーカー	—	株式会社 明電社

※メーカーの諸元表を基準に作成


件 名	徳島(8)非常用自家発電設備保守点検	図面番号	3/6
種 別	対象機器仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

対象機器仕様書(24号建物非常用自家発電機)


機 種		単位	AY20L-500L	備 考
発電機	形式		横軸回転界磁形同期発電機	ヤンマー株式会社
	周波数	Hz	60	
	容量	KVA	500	長時間系
		k w	400	
	定格電圧	V	210	
	定格電流	A	1800	
	回転数	min-1	80	
	力率	—	3相3線	遅れ
	相数	—	4	
	極数	—	H種	
	絶縁階級	—	Fラシス	
	励磁方式	—	IP20	保護形
	保護方式	—	IC01	自由通流形
	冷却方式	—	—	
	単相出力	電圧	V	—
エンジン		容量	KW	—
	乾燥質量	kg	1265	
	形式	—	AY20L-AP	ヤンマー株式会社
	定格出力	KW	544	
	回転数	min-1	1800	
	シリンダ数	—	6	
	内径×行程	mm	φ155×180	
	総排気量	L	20.379	
	燃焼方式	—	直接噴射式	
	冷却方式	—	ラジエータ冷却	
	冷却水量	L	94.9-54	Rad-Eng
	ラジエータファン排风量	m ³ /min	850	圧力損失を含まず
	使用燃料	—	ディーゼル軽油	
	燃料消費量(100%負荷時)	H/h	120.5	発電出力基準
	燃料タンク容量	L	—	タンク別置き
	燃料持続時間	h	—	
	潤滑方式	—	ポンプによる強制潤滑	
	使用潤滑油	—	CD級以上	
	潤滑油量	L	120-62	(全量-有効)
	始動方式	—	セルモータによる電気始動	
充電器	セルモータ容量	V-kw	24-8.0	
	バッテリー	種類	—	DC12-REH70×2
		容量	V-Ah	DC24-70
	乾燥質量	kg	2400	
	充電方式	—	半導体式全自動充電	ヤンマー株式会社
	出力方式	V	200	
	出力電圧	V	27.3	
	出力電流	A	4	
装備質量		kg	5735	

※メーカーの諸元表を基準に作成

件 名	徳島(8)非常用自家発電設備保守点検	図面番号	4/6
種 別	対象機器仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

役務該当場所
24号建物

警衛所

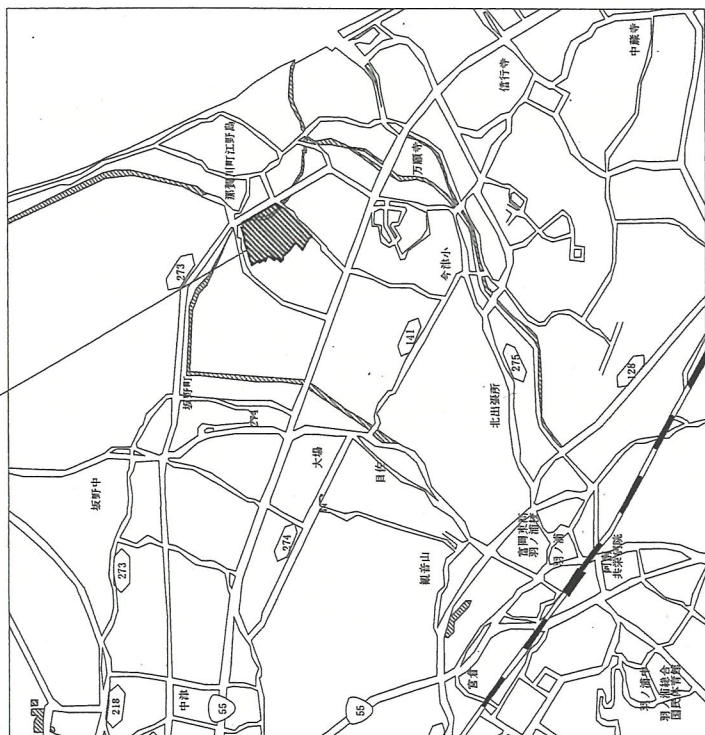


凶内案


圖 畫 記

件名	德島(8)非常用自家発電設備保守点検	図面番号	5 / 6
種別	案内図・配置図	縮尺	S=1:X
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		


18号建物平面図 1/200

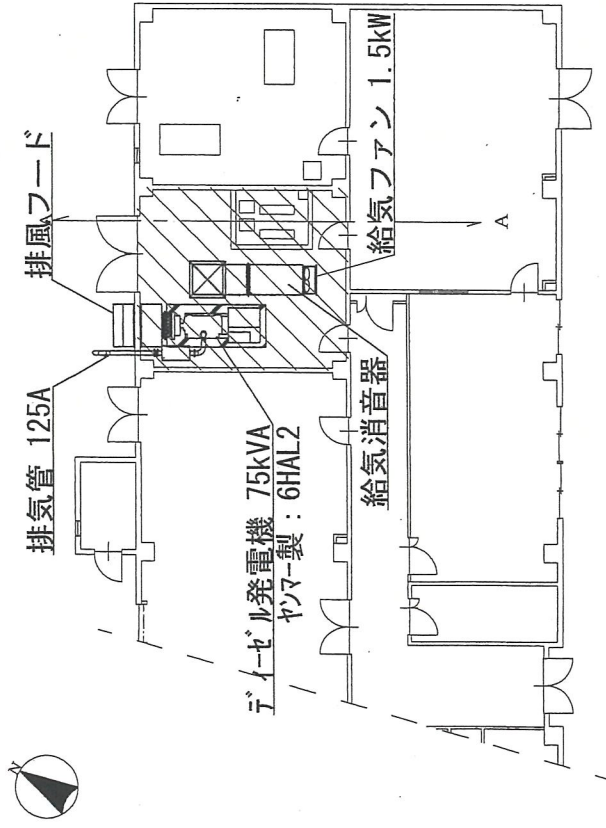


24号建物平面図 1/100

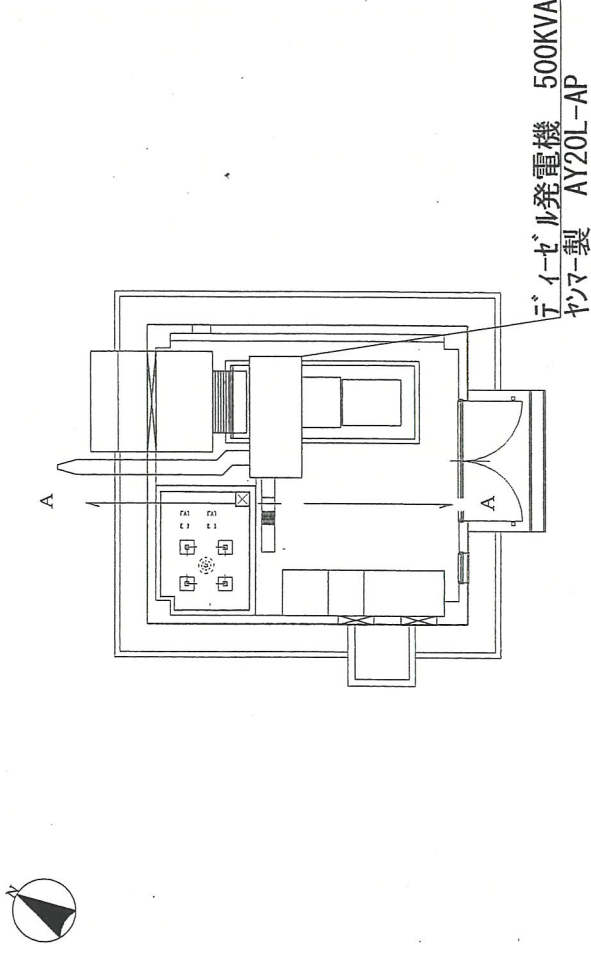

18号建物断面図 1/120

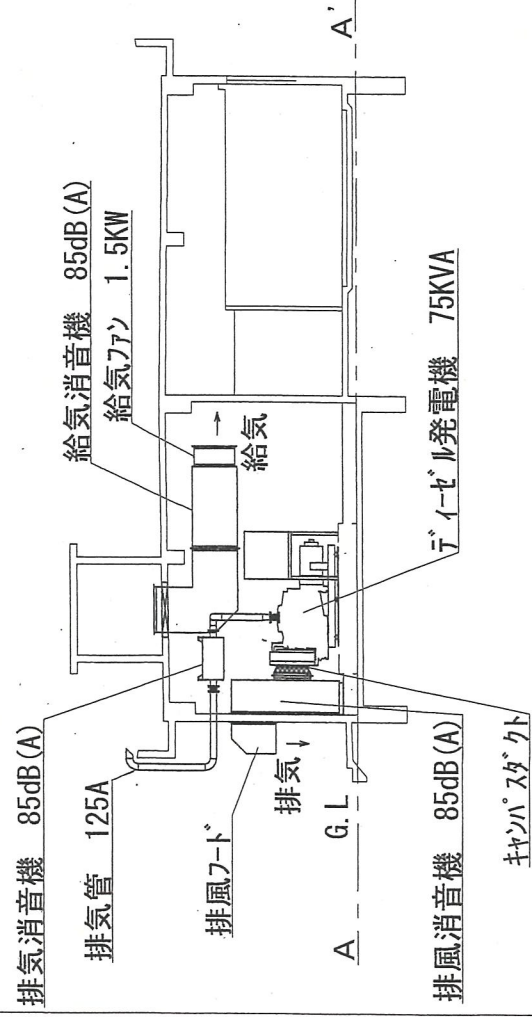

24号建物断面図 1/100

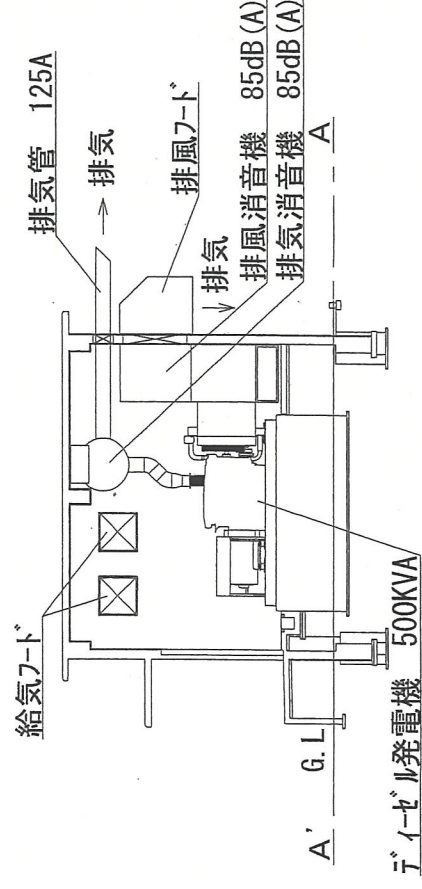

件名	徳島(8)非常用自家発電設備保守点検	図面番号	6 / 6
種別	平面図・断面図	縮尺	S=1:X
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

申込日年日： . .

見 積 参 加 申 込 票

公 開 日	令和8年8月28日（金）
件 名	徳島（8）非常用自家発電設備保守点検
見 積 日 時	令和8年9月10日（木）09時30分
見 積 場 所	陸上自衛隊徳島駐屯地 会計隊事務室

会 社 名		
電 話 番 号		
F A X 番 号		
メールアドレス		
担 当 者 名		
参 加 方 法 （該当する欄に○ をして下さい）	持 参	郵 便 / FAX

注意事項等

- 1 見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 2 見積書を郵送する場合
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、FAXでの提出を可とする。
その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。
- 3 連絡先
第348会計隊徳島派遣隊 契約班 担当：藤畠
TEL 0884-42-0991（内線：348）
FAX 0884-42-0993