

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊山口駐屯地
第322会計隊長 平木 博貴

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6QF911100640		6RRJ1AK1039 0001								
品 名 または 件 名										
1 3 2 号車両整備実習場空調設備取替										
部 品 番 号 または 規 格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単 位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
山口駐屯地				山口駐屯地管理科（内線3 2 8川端）						
搬 入 場 所				納 期 または 工 期						
山口駐屯地管理科（内線3 2 8川端）				令和9年3月19日（金）						

- 2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
- 3 契約条項を示す場所
入札資料等は、第322会計隊契約班窓口において配布する。
- 4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年10月6日（火）11時30分 第322会計隊入札室
- 5 保証金
入札保証金：免除 契約保証金：免除
- 6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争
- 7 注意事項
別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) **令和07・08・09年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上格付けされ中国地域**の競争参加資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

2 適用する契約条項

駐屯地用標準契約書の「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。

3 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 違 約 金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするため、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。

5 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

6 契約書の作成

契約金額が50万円を超える場合は、契約書を作成する。
契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

7 落札の決定方式

総品目総額

総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

8 その他

- (1) 本入札に参加を希望される場合は、**令和8年10月2日（金）17時00分**までに電話等（メール・FAX可）で連絡をお願いします。（途中辞退される場合は入札前日までに電話等でご連絡ください）
- (2) **郵便**による入札については、**令和8年10月5日（月）17時00分 到着分まで**を有効とします。なお、事前に郵便入札の申し出を第322会計隊契約班まで行くとともに到着の確認を必ずお願いします。
また入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (3) 電報・電話等による入札は認めません。
- (4) 入札に参加する者は、**開札前までに資格決定通知書の写し**を提出してください。（メール・FAX可）
- (5) 代金の支払時期については官側が請求書を受理した日から30日以内とすることを承諾し、入札書の提出をお願いします。
- (6) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (7) **市価調査等依頼**の場合はご協力をお願いします。**（締切日：令和8年10月2日（金）17：00まで）（※内訳の提出をお願いします。（様式は貴社の仕様をお願いします））**
- (8) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- (9) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒753-8503 山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊 契約班 担当：泰井（たいい）
TEL083-922-2281内線(342) FAX083-922-2286（直通）
E-mail: ma322fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
- (10) 仕様書に関する問い合わせ先
〒753-8503 山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地 業務隊管理科 担当：川端
TEL 083-922-2281内線(328)

本公告は、陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊

陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6QF911100640							
NO	調達要求番号		物品番号	単 位	数 量				
	品 名				単 価	金 額	銘 柄	納 地	指定
	部品番号 または 規格						使用期限等	引 渡 場 所	
								搬 入 場 所	検 査
使用器材名			仕様書番号				グループ	納 期	包装
1	6RRJ1AK1039	0001		ST	1.00			山口駐屯地	
	1 3 2号車両整備実習場空調設備取替						山口駐屯地管理科（内線3 2 8川端）		
	仕様書のとおり						山口駐屯地管理科（内線3 2 8川端）		
							令和9年3月19日		
			- 以 下 余 白 -						
				</					

1 3 2 号車両整備実習場空調設備取替

業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	施設管理	管 財				担 当
		秀方							

仕 様 書

1 名 称

1 3 2 号車両整備実習場空調設備取替

2 期 間

契約締結日 ～ 令和9年3月19日

3 作業場所

山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地

空調設備の取替作業は令和8年12月11日までに実施すること。

4 概 要

空冷ヒートポンプパッケージエアコン取替

空調室外機 1台 ・ 空調室内機 5台

電気配線・電気配管工事 1式

5 一般事項

- (1) 本作業は本仕様による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき、監督官の指示に従い誠実に実施する。
- ・ 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事・電気工事・機械設備工事）
- (2) 図面または仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは請負者の責任において良心的に施工する。
- (3) 請負者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに監督官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (4) 現場の納まり等で材料または工法等の軽微な変更が必要となる場合は、監督官と協議を行った上で指示に従い施工する。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は無いものとする。
- (5) 請負者は、現場代理人として作業実施条件を十分に把握すると共に、現場に立会し作業員に対し安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底する。
- (6) 請負業者の駐屯地内での行動については監督官の指示に従うものとし、工事現場以外に立ち入らないものとする。
- (7) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。

6 特記事項

- (1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し監督官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項に無いもの、または規格・品質等が明示されていないものは、J I S規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。
- (2) 本仕様書及び図面記載寸法は標準寸法であり、施工に際して請負者により細部を採寸確認し、各作業を実施する。
- (3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は監督官との調整による。

表1

施 工 期 間	備 考
契約締結日から令和9年3月19日(金)までの間	書類提出・完成検査を含む

(4) 本作業の使用材料については表2による。


表2

撤 去		新 設	
品名・規格	数量	品名・規格	数量
天井ボード 化粧石膏ボード（再利用）	2.07㎡	天井ボード 化粧石膏ボード（再利用）	2.07㎡
電気配線 電源線 低圧ケーブル EM-CE60mm ² -3C アースケーブル EM-IE22mm ²	3.8m 3.8m	電気配線 電源線 低圧ケーブル EM-CE60mm ² -3C アースケーブル EM-IE22mm ²	3.8m 3.8m
電気配管 厚鋼電線管（G54） 金属製可とう電線管（防水ﾌﾟﾘｶ50）	2.5m 0.8m	電気配管 厚鋼電線管（G54） 金属製可とう電線管（防水ﾌﾟﾘｶ50）	2.5m 0.8m
空調機 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室外機 3相200V 冷房能力40KW・暖房能力50KW	1台	空調機 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室外機 3相200V 冷房能力40KW・暖房能力50KW	1台
室内機 単相200V 冷房能力14.0KW・暖房能力16.0KW 冷房能力 8.0KW・暖房能力 9.0KW 冷房能力 5.6KW・暖房能力 6.5KW 冷房能力 4.5KW・暖房能力 5.0KW 冷房能力 3.6KW・暖房能力 4.0KW	1台 1台 1台 1台 1台	室内機 単相200V 冷房能力14.0KW・暖房能力16.0KW 冷房能力 8.0KW・暖房能力 9.0KW 冷房能力 5.6KW・暖房能力 6.5KW 冷房能力 4.5KW・暖房能力 5.0KW 冷房能力 3.6KW・暖房能力 4.0KW	1台 1台 1台 1台 1台
空調用配管 冷媒管 冷媒用被覆銅管	59.2m	空調用配管 冷媒管 冷媒用被覆銅管	59.2m
配管カバー（保温） SUS外装	3.8m	配管カバー（保温） SUS外装	3.8m


- (5) 作業で発生した廃棄物については、産業廃棄物として処分し、産業廃棄物管理票A票B2票、D票、E票の写しを提出すること。
- また、鉄屑等有価物は分別し、監督官が示す廃棄物については、官側に引き継ぐこと。
- (6) 撤去した空調機の冷媒ガスを回収し、破壊処理実施後、破壊証明書を工期までに提出すること。
- (7) 冷媒配管は配管完了後、窒素ガス等を用いて機密試験を実施すること。
- 気密試験終了後全系統の高真空蒸発脱水処理を行うこと。
- (8) 本作業の完成は、作業完了後、検査官の検査合格をもって完成とする。
- なお、手直しが生じた場合、速やかに手直しを実施し、再度検査を実施する。

7 提出書類


- (1) 現場代理人等通知書・略歴書 （契約後、速やかに） ・ ・ 1部
- (2) 下請負者等通知書 （契約後、速やかに） ・ ・ 1部
- (3) 工程表 （契約後、速やかに） ・ ・ 1部
- (4) 着手通知書 （着工前） ・ ・ 1部
- (5) 完成通知書 （完了後、速やかに） ・ ・ 1部
- (6) 出荷証明書 （完了後、速やかに） ・ ・ 1部
- (7) 写真 （完了後、速やかに） ・ ・ 1部
- ※写真については、各工程（着手前・作業中・完了後）、隠蔽箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。
- (8) その他監督官が指示する書類（その都度）

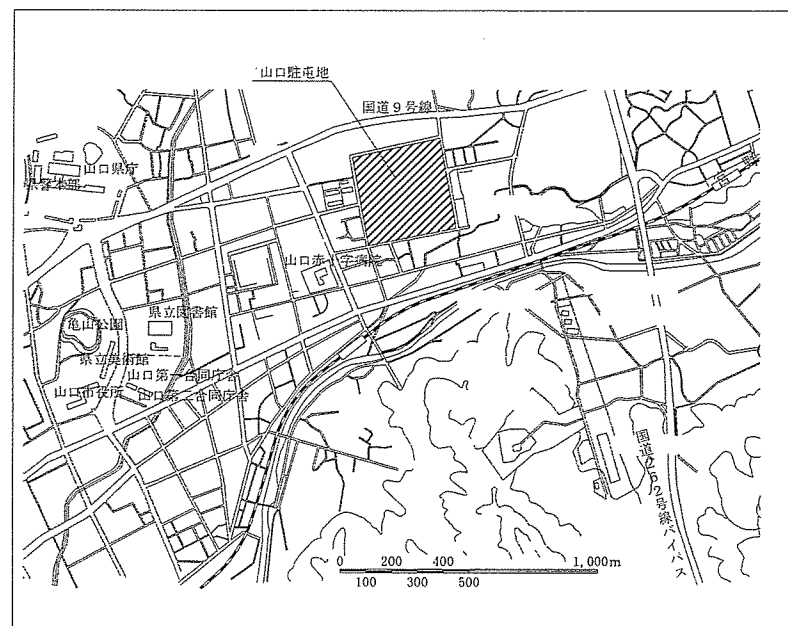


案内図 1:200,000

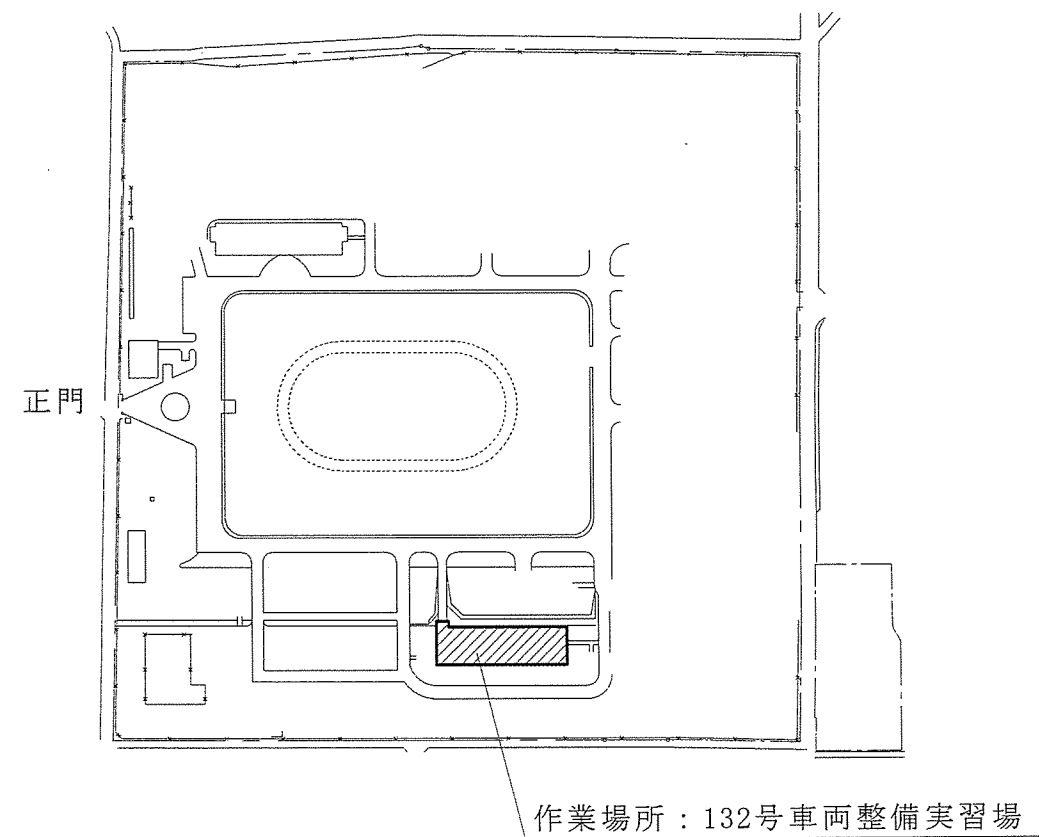

配置図 1:4,000

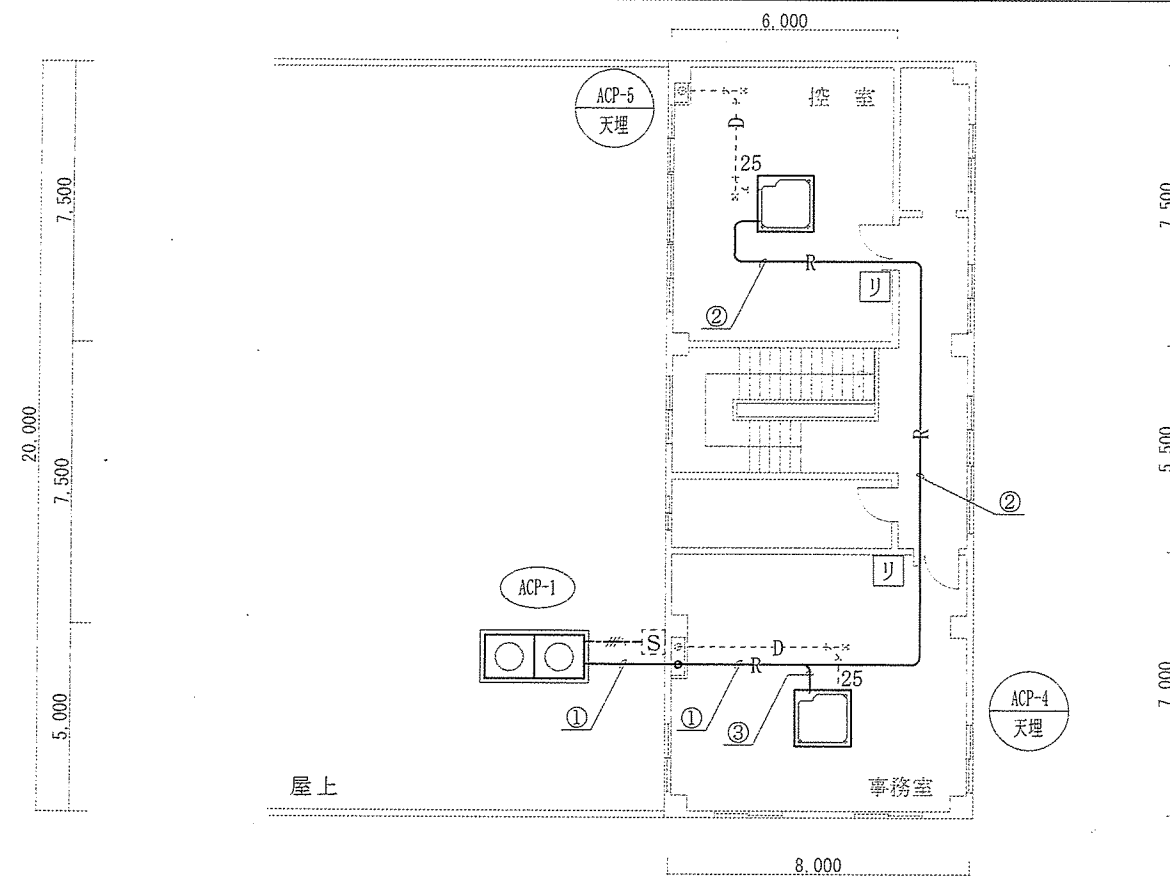

132号車両整備実習場 2階空調設備図 1:200

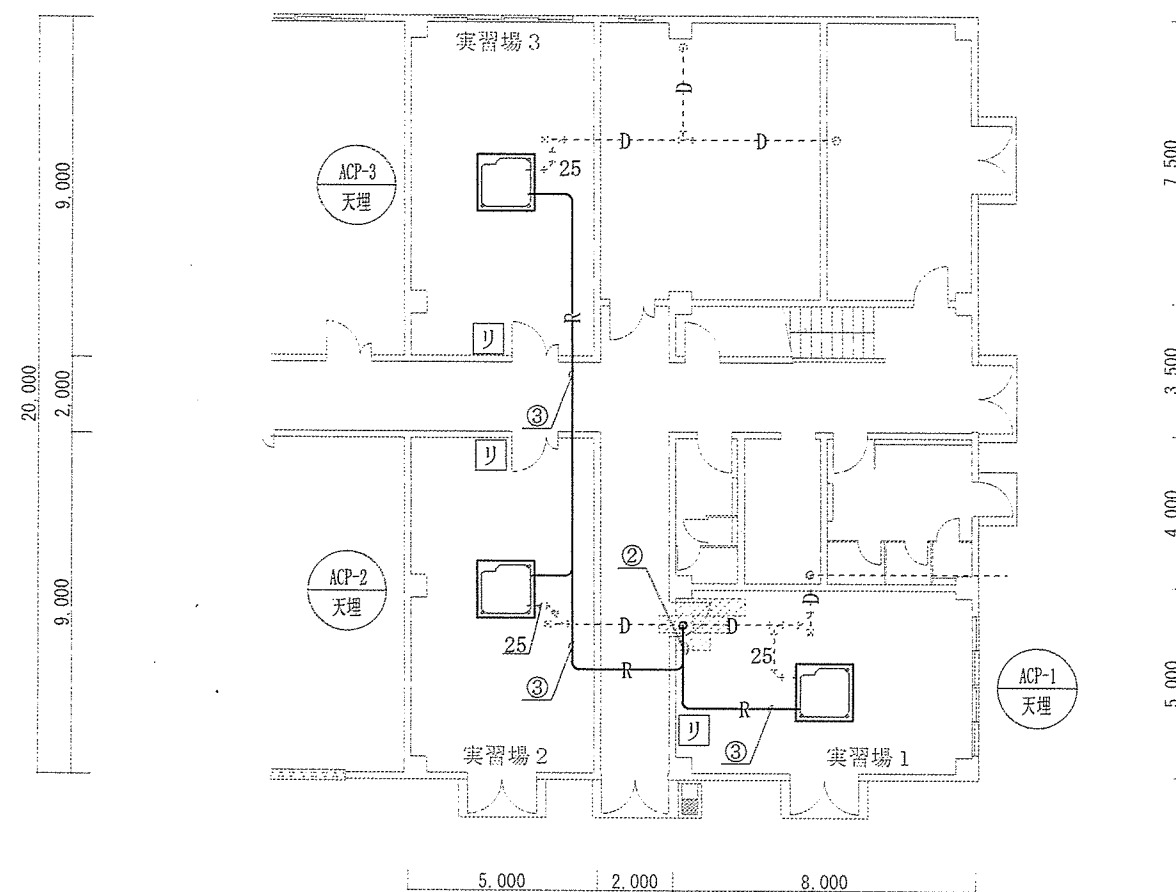

132号車両整備実習場 1階空調設備図 1:200

空調機器表（撤去・取替）

記号	名称	規格・仕様	電気容量	数量	備考
ACP-1	空冷式 パッケージエアコン	型式：床置形（室外機） 室外機能力：冷房 40.0kw 暖房 45.0kw	3φ200V （屋外） 圧縮機 11.0kw 3φ200V 送風機 0.75kw	1	屋上
ACP1-1 天埋	空冷式 パッケージエアコン	型式：天井埋込カセット形 4方向（室内機） 室内機能力：冷房 5.6kw 暖房 6.3kw コントロールスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管共	1φ200V （屋内） 送風機 0.03kw	1	整備室 1
ACP1-2 天埋	空冷式 パッケージエアコン	型式：天井埋込カセット形 4方向（室内機） 室内機能力：冷房 3.6kw 暖房 4.0kw コントロールスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管共	1φ200V （屋内） 送風機 0.03kw	1	整備室 2
ACP1-3 天埋	空冷式 パッケージエアコン	型式：天井埋込カセット形 4方向（室内機） 室内機能力：冷房 4.5kw 暖房 5.0kw コントロールスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管共	1φ200V （屋内） 送風機 0.03kw	1	整備室 3
ACP1-4 天埋	空冷式 パッケージエアコン	型式：天井埋込カセット形 4方向（室内機） 室内機能力：冷房 8.0kw 暖房 9.0kw コントロールスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管共	1φ200V （屋内） 送風機 0.03kw	1	事務室
ACP1-5 天埋	空冷式 パッケージエアコン	型式：天井埋込カセット形 4方向（室内機） 室内機能力：冷房 14.0kw 暖房 16.0kw コントロールスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管共	1φ200V （屋内） 送風機 0.12kw	1	控室

凡 例

ACP-D : 取替空調室外機

ACP-D : 取替空調室内機

リ : 取替ワイヤードリモコン

— R — : 取替冷媒配管（右表のとおり）

----- : 取替電気配線（EM-CE60mm²-3C(G54) L=3.8m）
（電線管共）（E EM-IE22mm² L=3.8m）

[S] : 既設手元開閉器盤

----D---- : 既設ドレン配管（再利用）

■ : 天井化粧石膏ボード撤去（再張付） 2.07m²

配管名称	配管径 (mm)		数量 (m)	
	液管	ガス管	屋内	屋外
①	φ 12.7	φ 25.4	3.5	3.8
②	φ 9.5	φ 15.9	27.4	
③	φ 6.4	φ 12.7	24.5	

※冷媒管の屋外露出箇所の保温はSUS外装とする。

※リモコン配線及び操作線は再利用とする。

※ドレン配管は既設ドレン配管に接続すること。

※取替電気配線は厚銅電線管（G54）L=2.5m 及びビニル被覆付金属製可とう電管（F50）L=0.8m を使用し配線すること。

※作業場所周辺は養生を施し、作業後は清掃後片付けを実施すること。

入札書

令和 8年 10月 6日

分任契約担当官
陸上自衛隊山口駐屯地
第322会計隊長 平木 博貴 殿

下記入札に対して入札等参加者心得の内容を承諾のうえ入札致します。

住所
社名
代表者名

当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、入札等参加者心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

$$\mathbb{Y}$$

(税抜き金額)

内訳

No.	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	132号車両整備実習場空調設備取替	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
	※細部は別紙内訳書のとおり					
納 地		山口駐屯地				
履 行 期 限		令和 9 年 3 月 19 日				

市場価格調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊山口駐屯地
第322会計隊長 平木 博貴 殿

下記入札に対して入札等参加者心得の内容を承諾のうえ入札致します。

住所
社名
代表者名

当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、入札等参加者心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

¥

(税抜き金額)

内訳

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	132号車両整備実習場空調設備取替	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
	※細部は別紙内訳書のとおり					
納 地		山口駐屯地				
履 行 期 限		令和 9 年 3 月 19 日				