


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊長 矢野 健



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
3QGQ1BA00150	3RLZ1AK2006 0001						
品名 または 件名							
(5) ボイラー洗缶等役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
出雲駐業				出雲駐屯地 業務隊			
搬入場所				納期または工期			
管理科営繕班 山本技官 (368)				令和5年11月30日(木)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 出雲駐屯地 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和5年5月15日(月)9時00分 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」D等級以上及び中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 違約金に関する事項

落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

3 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。

4 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判別し難い入札

5 契約書の作成









落札金額が50万円以上の場合には請書、150万円を超えた場合は契約書を作成する。
契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

6 その他

- (1) 郵便による入札については、令和5年5月12日(金)17時00分必着分までを有効とする。なお、事前に郵便入札の申し出を第356会計隊出雲派遣隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ず実施すること。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡を実施する。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 入札に参加する者は、令和5年5月11日(木)17時00分までに資格決定通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (5) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊 契約班窓口にて閲覧
- (6) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒693-0052 島根県出雲市松寄下町1142-1
陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊 契約班 担当：山岡
TEL0853-21-1045 内線(347) FAX0853-21-1045 (直通)

本公告は、陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin>に掲示している。

(5) ボイラー洗缶等役務

件名	(5) ボイラー洗缶等役務					図面番号	1 / 3
図名	表紙					縮尺	—
作成年月日	令和5年4月19日					調達要求番号	3RLZ1AK2006
業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	ボイラー係長	工事企画	管財係	施設管理
							

陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科

仕様書

1 件名

(5) ボイラー洗缶等役務

2 場所

島根県出雲市松寄下町1142-1 陸上自衛隊出雲駐屯地

3 内容

- (1) ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備） 2基
- (2) ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検 2基
- (3) 主蒸気バルブ摺合わせ整備 2基
- (4) 貯湯槽安全弁の分解整備（組立除く） 8基

4 概要

(1) 作業時期は2回に分けること。

ア 前期・・・性能検査日である6月27日の前日までに作業を終了すること。

イ 後期・・・9月前後の監督官が指定する日

(2) 前期作業

ア 1号ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備）

イ 1号ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検

ウ 1号ボイラー主蒸気バルブの摺合わせ整備

エ 貯湯槽安全弁の分解整備（7基）

整備場所	径	数量	区分
3号建物	40A	1基	貯湯槽
71号建物	25A	1基	貯湯槽No.1
71号建物	32A	1基	熱交換器
77号建物	25A	1基	貯湯槽
78号建物	25A	1基	貯湯槽
85号建物	25A	1基	貯湯槽
88号建物	25A	1基	貯湯槽

(3) 後期作業

ア 2号ボイラーの洗缶作業（炉筒、煙管、鏡板、煙室清掃整備）

イ 2号ボイラー安全弁（40A）の分解整備及び圧力点検

ウ 2号ボイラー主蒸気バルブの摺合わせ整備

エ 貯湯槽安全弁の分解整備

整備場所	径	数量	区分
71号建物	25A	1基	貯湯槽No.2

5 一般事項

- (1) 本作業は、この仕様書及び図面等によるほか、疑義及び不明な点が生じた場合は監督官と協議し、技術的良心をもって履行すること。
- (2) 作業現場の風紀・衛生及び盗難予防については必要な処置を施すとともに、受注者の責任において管理する。また、施設等を破損した場合は受注者の責任において速やかに原状復旧を行うこと。
- (3) 自衛隊施設からの電気・水道は、原則として使用しないものとする。ただし、やむを得ない場合は、監督官に申し出て所要の手続きをとること。
- (4) 作業時間は原則として平日の08:30から17:00とし、時間外及び休日は作業を実施しないものとする。
- (5) 火気を使用する場合は、あらかじめ「火気使用申請書」を監督官に提出し許可を受けること。
- (6) 作業写真は基本的に着手前、履行中、完了時で構成するが、特に見え隠れ部分及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後速やかに提出すること。
- (7) 作業完了後、速やかに作業場所の清掃・後片付けを行い、監督官の点検を受けること。

6 特記事項

- (1) 燃焼室、煙室その他付属品の清掃及び整備を入念かつ確実に行う。
- (2) ボイラー室及び圧力容器に付随する安全弁は分解、錆落とし清掃、本体・弁座その他の摺合わせ及び組み立てを行い、機能試験を実施すること。ただし、ボイラー本体及び圧力容器からの取外し及び復旧は本役務に含まれない。
- (3) 現場代理人及び洗缶実施責任者は6月及び9月頃に予定されている性能検査に立会すること。
- (4) ボイラー性能

種類	メーカー	品番	換算蒸発量	伝熱面積	数量
炉筒煙管式ボイラー	タクマ	RE-30F II	3.600t/h	34.2m ²	2基


件名	(5) ボイラー洗缶等役務	図面番号	2/3
図名	仕様書	縮尺	—
作成年月日	令和5年4月19日	調達要求番号	3RLZ1AK2006
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			

7 提出書類


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) 工程表 | 1部 (契約後速やかに) |
| (2) 内訳明細書 | 1部 (契約後速やかに) |
| (3) 現場代理人等通知書 | 1部 (契約後速やかに) |
| (4) 下請負者通知書 | 1部 (下請負者設定後速やかに) |
| (5) 着手届 | 1部 (作業着手前) |
| (6) 完了届 | 1部 (後期の作業完了日) |
| (7) 作業写真 | 各1部 (各期の作業完了後速やかに) |
| (8) ボイラー整備士を証明する書類の写し | 1部 (契約後速やかに) |
| (9) 作業報告書 | 各1部 (各期の作業完了後速やかに) |
| (10) その他監督官が指示した書類 | |

8 検査事項

本作業完了後、提出書類を提出し検査官の指示する完了検査の合格をもって完了とする。ただし、手直しが生じた場合は速やかに是正し、検査官の再検査を受けること。

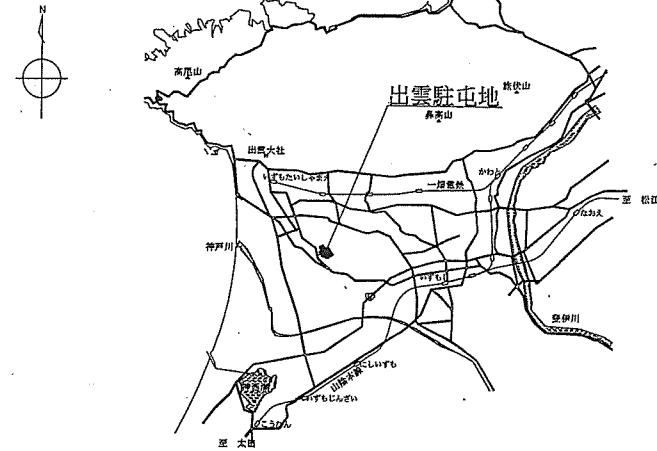

案内図 S=NS

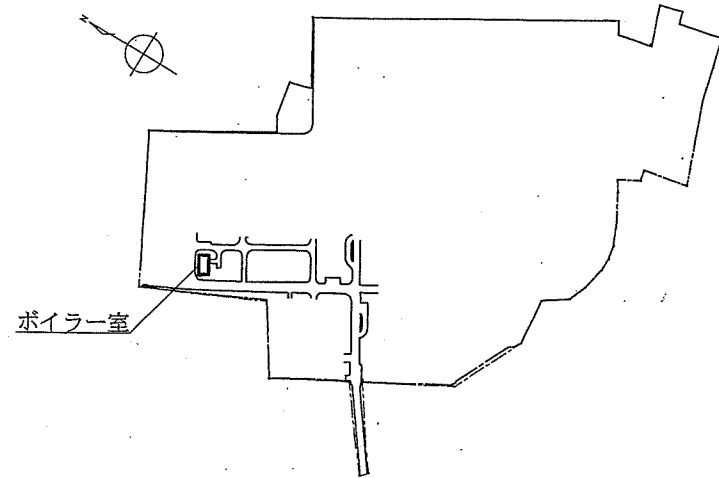

配置図 S=NS

件名	(5) ボイラー洗缶等役務	図面番号	3 / 3
図名	仕様書・案内図・配置図	縮尺	—
作成年月日	令和5年4月19日	調達要求番号	3RLZ1AK2006
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科			

