

姫路駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省 競争参 加資格	備考
76	姫路（5）7号建物空調機補修	陸上自衛隊 姫路駐屯地	令和6年 3月29日	令和6年 2月5日	令和6年 2月13日	令和6年 2月13日 9時30分	なし	総品目総額
			以下余白					

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒670-0881

兵庫県姫路市峰南町1-70

契約機関名（担当）：陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊（砂坂）

電話番号（内線）：079-222-4001（内線347）

FAX番号：079-222-4006

メールアドレス：ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する問合せ先：姫路駐屯地業務隊管理科 石塚（内線342）

見 積 書

件名リスト一連番号	76
-----------	----

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
姫路(5)7号建物 空調機補修	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊姫路駐屯地	納期(履行期限)	令和6年3月29日		
契約保証金	(免除)	見積年月日	令和6年2月13日 9時30分		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年2月13日

分任契約担当官

陸上自衛隊姫路駐屯地

第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

住 所
会社名
代表者

印

市 価 調 査 票

件名リスト一連番号	76
-----------	----

金 額 円

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
姫路(5)7号建物 空調機補修	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊姫路駐屯地	納期(履行期限)		令和6年3月29日	
契約保証金	(免除)	見積年月日		令和6年2月13日 9時30分	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年2月9日

分任契約担当官

陸上自衛隊姫路駐屯地

第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

住 所
会社名
代表者

印

仕 様 書

- 1 役務件名
姫路（５） 7号建物空調機補修
- 2 役務場所
兵庫県姫路市峰南町1－70（陸上自衛隊姫路駐屯地）
- 3 役務期間
契約締結日～令和6年3月29日（金）
- 4 役務概要
本役務は、7号建物1階に設置している空調機のプリント基板及びセンサ組立品の取替を実施するものである。
- 5 一般事項
 - (1) 総 則
ア 本仕様書は、陸上自衛隊姫路駐屯地における諸役務について、共通的な必要事項を規定する。
イ 本役務の仕様は、設計図書に記載してある事項のほか、本仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修各種工事標準仕様書、防衛省装備施設本部制定各種共通仕様書、建築保全センター発行建築保全業務共通仕様書及び関係法令並びに監督官の指示による。
 - (2) 適用範囲
本仕様書は、本役務に適用する。
 - (3) 役務工程
実施に先立ち、監督官と協議したのち工程表を作成し、監督官の承認後に実施する。
 - (4) 軽微な変更
現場の納まり、取合せ等のための軽微な変更は、監督官の指示により行う。
この場合、請負金額の増減又は期間の延長はしない。

また、実施に当たって当然必要と思われる事項は、監督官の指示を受け請負業者の責任において実施するものとする。

- (5) 疑 義
仕様書、設計図書等に明記なき事項又はその内容において疑義が生じた場合は、当該箇所の役務を一時中断し、監督官の指示を受けた後再開する。
- (6) 材 料
ア 使用材料はすべて新品とする。
イ 材料は監督官の検査を受け、合格したものを使用する。
ウ 材料は日本工業規格（JIS）等を標準とし、これらの規格のないものについては監督官の指示を受ける。
エ 材料置場等は、監督官の指示した場所とする。
- (7) 役務立会
ア 役務完了後、外部から明視できなくなる箇所は、監督官に立会の有無を確認の上、必要に応じて中間検査を受けるものとする。
イ 仕上げ又は見え掛かり部分の色合等は、あらかじめ見本を監督官へ提出し承諾を得ること。
- (8) 電気、水道料等の使用
役務に必要とする電気、水等は請負業者側が準備することとし、やむを得ず官側から使用する場合は事前に監督官へ申し出て承認の上、官側の算定に基づき使用料を請負業者が支払うものとする。
- (9) 作業時間
ア 役務実施時間は、特記事項による。
特記事項に記載がない場合は、原則平日08：15～17：00とするが、状況により休日作業の場合は監督官と事前協議による。
なお、日時を変更する場合は事前に監督官の承諾を受けること。
イ 役務工程の遅延回復、役務実施上の都合により、監督官において作業時間の伸縮又は夜間作業の必要を認めた場合は、請負業者はその指示に従うこと。

件名	姫路（５） 7号建物空調機補修	
種別	仕様書（１）	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	2/5

- (10) 後片付け
 役務終了に際して、役務現場の後片付け及び清掃を実施すること。
- (11) 施工要領
 事前に監督官と協議の上決定すること。
- (12) 役務現場の管理
 ア 役務場所への作業員、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り
 火災、盗難、及びその他事故防止については、請負業者の責任でこれを管理すること。
 イ 役務場所は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。
 ウ 役務場所及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施すこと。
 万一損傷を与えた場合は、請負業者の負担において修復するものとする。
- (13) 安全管理
 ア 請負業者は、安全管理に万全を期すること。
 イ 役務場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は安全係を置く等、安全確保に努めること
 ウ 現場代理人は、常駐とする。
- (14) 発生材の処置
 引渡しを要する鉄屑類等の発生材が出た場合は、発生材報告書を作成して監督官に提出し、駐屯地構内の監督官が示す場所に集積する。
- (15) 提出書類
 請負業者は、指定期日までに監督官の指示する書式に基づき必要書類を提出すること。
- ア 工程表 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
 イ 内訳明細書 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
 ウ 現場代理人等通知書・経歴書 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
 エ 打合せ簿 . . . 1部 (その都度)
 オ 着手届 . . . 1部 (役務着手時)
 カ 材料搬入報告書 . . . 1部 (着手前)
 キ 完成通知書 . . . 1部 (役務完了後速やかに)
 ク 作業写真 . . . 1部 (役務完了後速やかに)
 ケ 発生材報告書 . . . 1部 (役務完了後速やかに)
 コ 出荷証明書 . . . 1部 (役務完了後速やかに)

サ その他指示された書類 . . . 1部 (その都度)

- (16) 役務写真
 請負業者は、監督官の指示に従い、役務材料、役務前・中・後、役務隠ぺいとなる箇所、主要な役務段階の状況及び、その他監督官の指示した箇所の写真 (カラーサービス版) 1部を工程順に役務写真帳 (A4版)に整理し、監督官に提出する。
 なお、材料は、搬入の都度、本役務に関わる全数量・規格が分かるように撮影すること。
- (17) 完成検査
 請負業者は、本仕様書の役務を完了した場合、仕様書に基づき検査官が実施する完成検査を速やかに受けるものとする。
 なお、検査結果に不合格の箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い、再度検査を受けるものとする。
 その際、手直しに関する契約期間の延長はしないものとする。


6 特記事項

- (1) 補修に使用する材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該当する項目による他、下表のとおり及び同等品以上とする。
 細部現地確認し準備すること。また、使用する材料等は事前に承認図を提出し、監督官に承認を得てから準備すること。


品名	規格	数量
プリント基板	三菱重工 PCA505A253BD	1 個
プリント基板	三菱重工 RCT505A004AA	1 個
プリント基板	三菱重工 PCA505A068C	1 個
センサ組立品	三菱重工 SSA551A216M	1 個

- (2) プリント基板及びセンサ組立品取替後、試運転を実施し異常がないことを確認すること。

件名	姫路 (5) 7号建物空調機補修	
種別	仕様書 (2)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	3/5


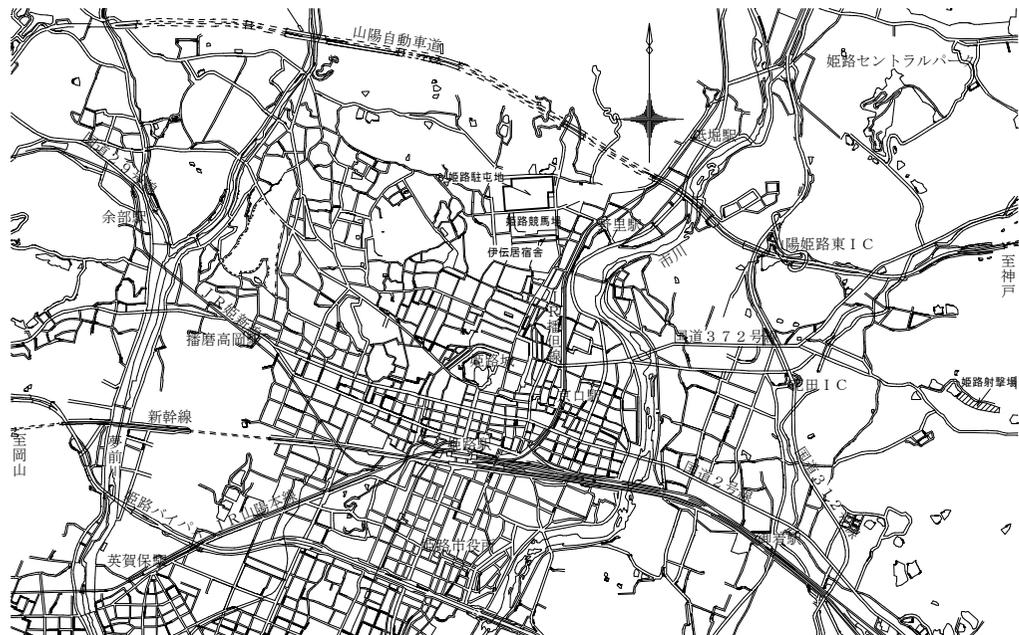


案内図 S=1:100,000

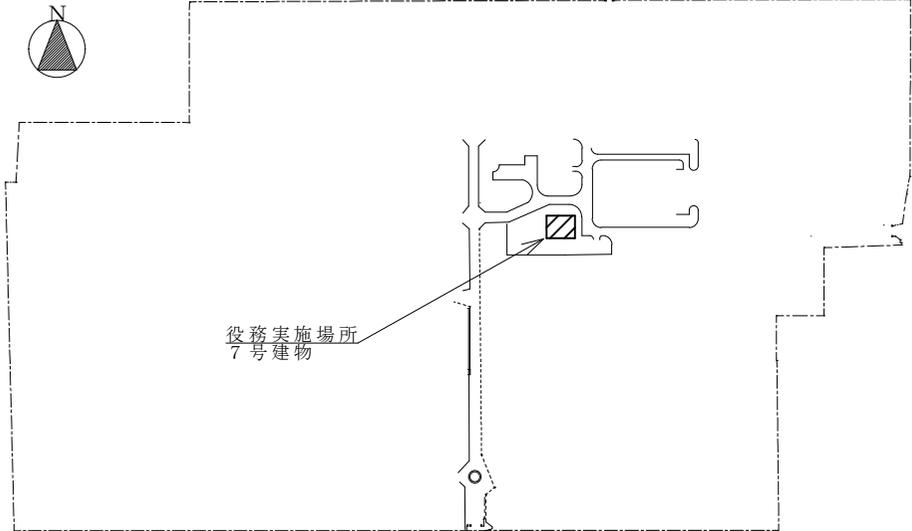


配置図 S=1:6,000

件名	姫路(5)7号建物空調機補修	
種別	案内図・配置図	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	4/5

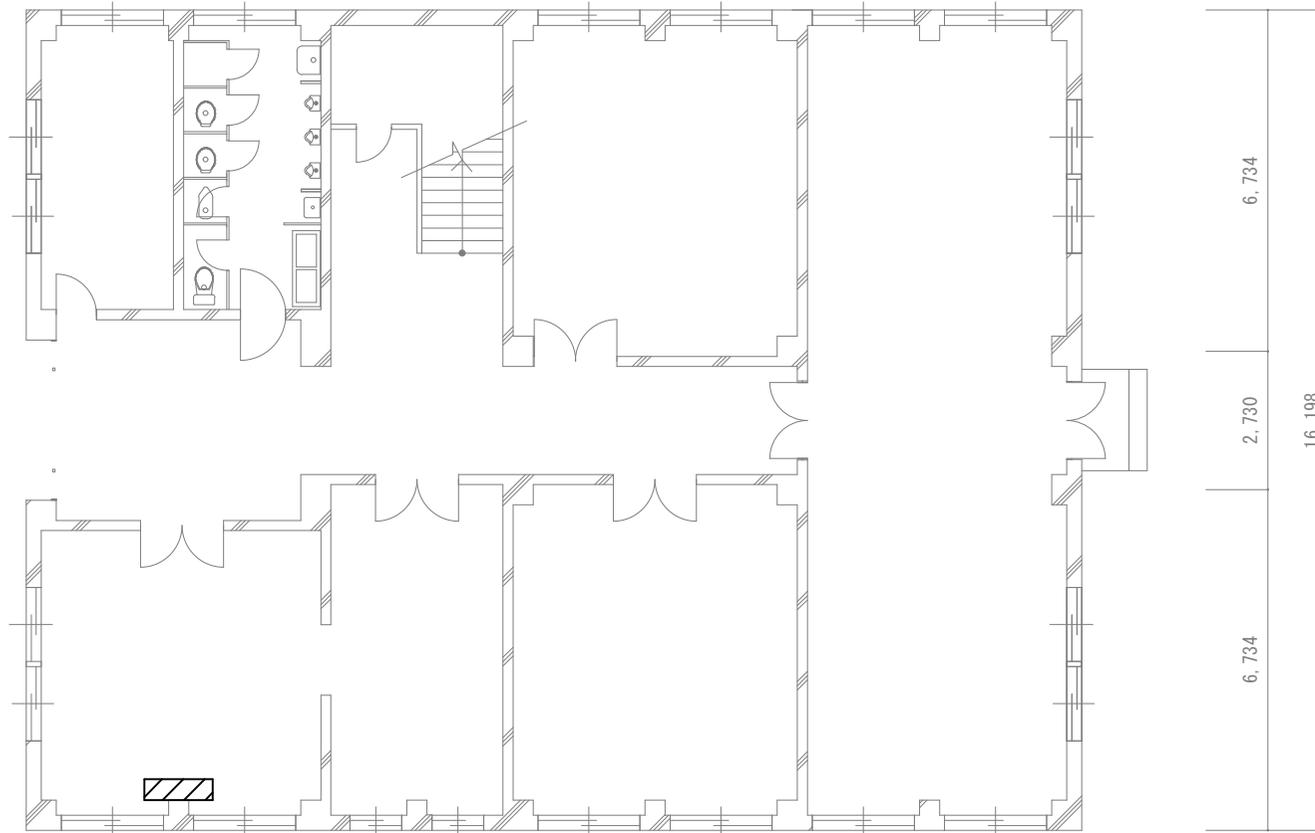

- | | | | |
|----------|------|--------------|----|
| プリント基板取替 | 三菱重工 | PCA505A253BD | 1個 |
| プリント基板取替 | 三菱重工 | RCT505A004AA | 1個 |
| プリント基板取替 | 三菱重工 | PCA505A068C | 1個 |
| センサ組立品取替 | 三菱重工 | SSA551A216M | 1個 |



7号建物1階平面図 S=1:150

件名	姫路(5)7号建物空調機補修	
種別	7号建物1階平面図	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	5/5