

令和6年2月29日

オープンカウンター方式による見積依頼について

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。

2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行)場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	ガス警報器借上	陸上自衛隊 八尾駐屯地	6.4.1~ 7.3.31	6.2.29	6.3.12 14:30	6.3.12 15:00	防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有しない者であっても、少額随契と同等規模の契約を常時継続的に締結していることを証明できる者、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者であれば参加可	・総品目総額決定
			以下余白					

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒581-0043

住所：大阪府八尾市空港1-81

契約機関名（担当）：陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊

（寺内）

電話番号（内線）：072-949-5131（内線:348）

FAX 番号：072-949-5313

メール：メール ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

見積書

件名リスト一連番号	1 (6.2.29)
-----------	--------------

(税抜き)

見積金額¥

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	ガス警報器借上	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊八尾駐屯地			納期 (履行期限)	6.4.1~7.3.31
	契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年3月12日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長 寺内 宏 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

市場価格調査書

件名リスト一連番号	1 (6.2.29)
-----------	--------------

(税抜き)

見積金額¥

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	ガス警報器借上	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊八尾駐屯地			納期 (履行期限)	6.4.1~7.3.31
	契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

市場価格調査について協力をお願いします。
お手数ですが、令和6年3月8日(金)1500までにFAX又はメールで返信ください
FAX:072-949-5313
メールアドレス: ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長 寺内 宏 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 氏 名
担 当 者 連 絡 先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

調達要求番号：4RSC1AB0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
ガス警報器借上	作	成	令和6年 2月18日
	変	更	年 月 日
	作成部隊等名		八尾駐屯地業務隊

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊八尾駐屯地において使用するガス警報器について規定する。

2 製品に関する要求

(1) ガス警報器の規格

金門株式会社 カナリヤLPガス警報器 KTS-P100 に相当する器材

(2) 設置数及び設置場所

設置数については5台とし設置場所については別紙第1「警報器設置場所(1)」及び別紙第2「警報器設置場所(2)」参照

(3) 設置期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

3 一般的事項

(1) 検 査

器材設置時及び各月末、本仕様書に基づき検査官が検査を実施し、合格をもって完了とする。

(2) その他

本仕様書で規定されていない事項は請負業者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

4 提出書類等

器材設置時に以下の書類を別紙の書式に基づき作成・提出

(1) 納品書・(受領)検査調書

1部

(2) その他指示された書類


必要部数 (必要な都度)

5 その他

本仕様書の内容について疑義がある場合は契約担当官との調整を実施。

警報器設置場所(1)


駐(分)屯 地名	八尾駐屯地	図面	食堂厨房平面図 (1F)	建物 番号	102	縮尺	作成年月	図面番号 及び番号	④-62
						1:200	28.3		

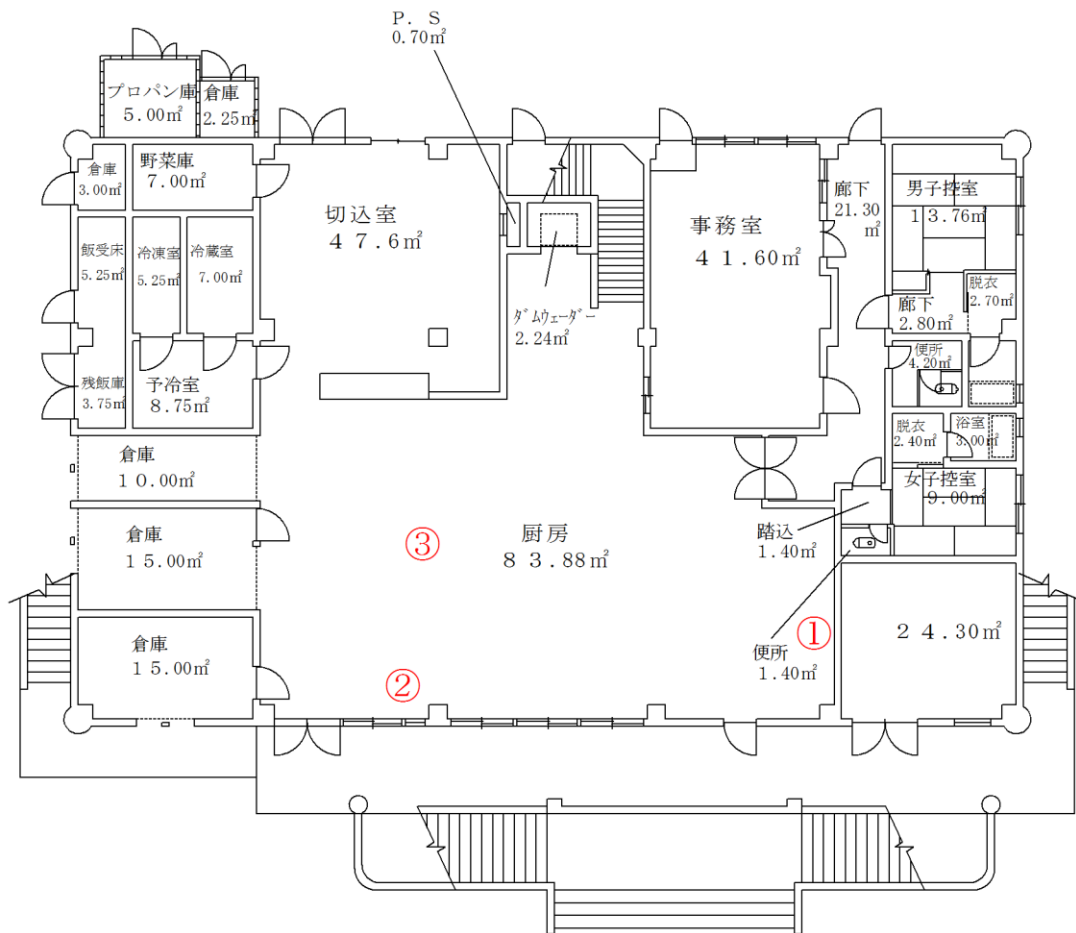

①～⑤の位置に設置する
 設置基準：ガス器具から半径4m以内、床から30cm
 ガス警報機の有効期限は5年

警報器設置場所(2)

駐(分)屯 地名	八尾駐屯地	図面	食堂厨房平面図 (2F)	建物 番号	102	縮尺	作成年月	図面番号 及び番号	④-63
						1:200	28.3		

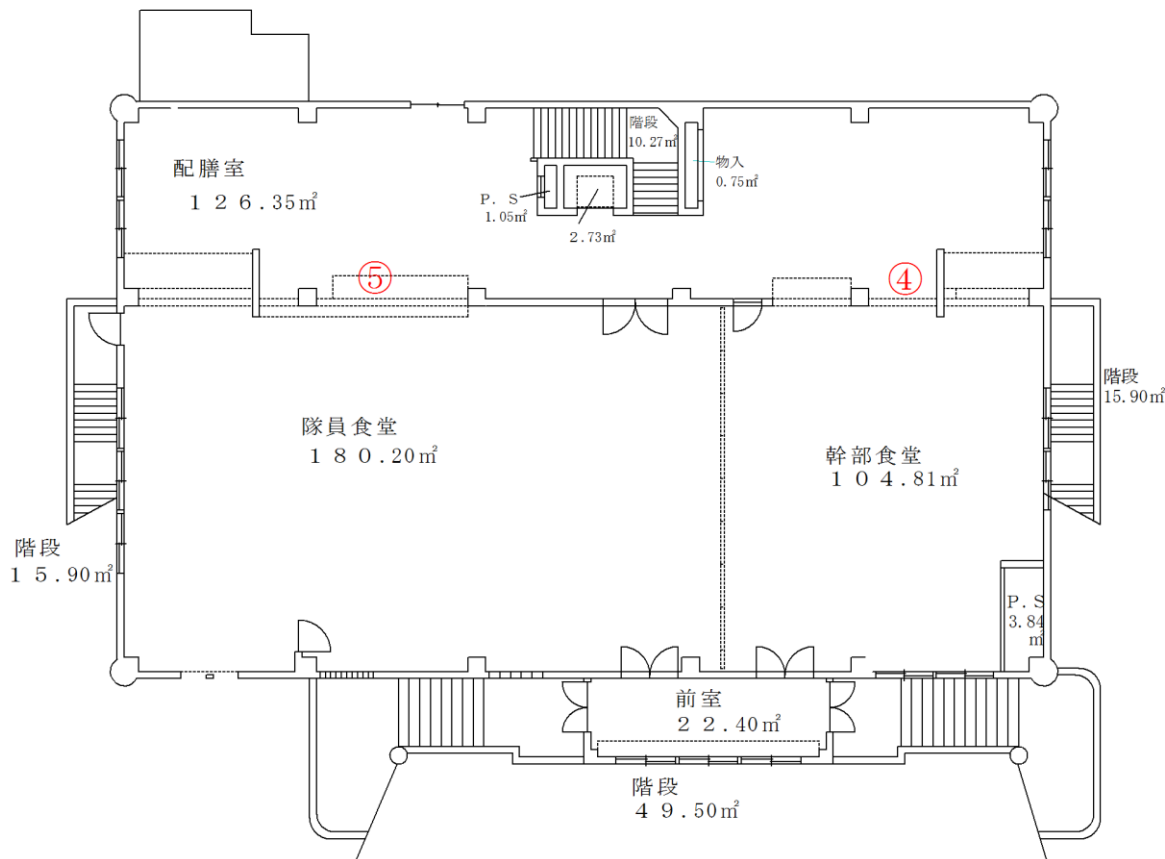

①～⑤の位置に設置する
 設置基準：ガス器具から半径4m以内、床から30cm
 ガス警報機の有効期限は5年