

令和6年3月1日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積り依頼書 公告日	見積書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	(5) 5号建物空調機取替	豊川駐屯地	6.3.29	6.3.1	6.3.8 10時30分	6.3.8 10時30分		
			以下余白					

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒442-0061

住所 愛知県豊川市穂ノ原1丁目1番

契約機関名 陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊契約班 (担当: 木村)

電話番号 0533-86-3151 (内線: 3347)

FAX番号 0533-84-7850

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
(5) 5号建物空調機取替	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入(履行)場 所	陸上自衛隊豊川駐屯地	納 期 (履行期限)	令和6年3月29日		
契約保証金	(免 除)	入札(見積)書有効期間	令和6年3月8日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊豊川駐屯地

第308会計隊長 藤岡 由裕 殿

住 所

会 社 名

代表者名

⑩

市場価格調査書

【陸上自衛隊豊川駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。各項目に記入の上、令和6年3月6日(水)17時までに
FAX(0533-84-7850)により送信をお願い致します。陸上自衛隊豊川駐屯地 会計隊 契約班 担当:木村

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊豊川駐屯地
第308会計隊長 藤岡 由裕 殿

住所等

¥

印

(各金額には消費税を含まない)

(単位:円)

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	(5)5号建物空調機取替	仕様書のとおり	セット	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
合 計							

表紙含む全5枚

仕様書番号5-100

(5) 5号建物空調機取替

陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊

役務件名	(5) 5号建物空調機取替				
図面名称	表紙				
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	電気係長	設計者
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊				図面番号	1/5

仕 様 書

調達要求番号	3RRA1AE0078	作成部隊	豊川駐屯地業務隊
役務件名	(5) 5号建物空調機取替	作成年月日	令和6年2月6日

1 作業場所

愛知県豊川市穂ノ原1-1 陸上自衛隊豊川駐屯地

2 作業概要

本作業は、陸上自衛隊豊川駐屯地5号建物の空調機更新に伴う取替を実施するものである。

3 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面・「公共建築基準標準仕様書（機械設備工事）」等を遵守して実施すること。なお、仕様書に記載なき事項等については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
- (2) 作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- (3) 駐屯地規定により、喫煙は所定の位置で行ない施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また、施工場所以外の立ち入りを禁止する。工事の都合によりやむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。
- (4) 作業時間は午前8時30分から午後5時迄とする。なお時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に作業を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。
- (5) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。
- (6) 受注者は作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ工程表を作成し、監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- (7) 工事に際し、関係官公署等への届出等が必要である場合については、受注者の責任において迅速に処理すること。
- (8) 受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、作業前・作業中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とする。写真は作業完了後速やかに、整理のうえ提出すること。
- (9) 作業は受注者の責任施工とし、作業に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
- (10) 作業に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本作業は図面より現地での取り合いを優先する。

役務件名	(5) 5号建物空調機取替		
図面名称	仕様書(1)		
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊	図面番号	2 / 5	

- (11) 現場の納まりや取り合わせ等に伴う、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行う。また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。
- (12) 発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する箇所に集積し、種類別に整理し、発生材調書と共に部隊側に引継ぐものとする。なお、その他の廃棄物についても官側に引継ぐものとし監督官の指示のもと集積すること。
- (13) その他不明な事項等はその都度、監督官と協議すること。

4 特記事項

(1) 材料

ア 共通

本作業で使用する材料は官側支給品を除き、すべて新品とし、共通仕様書によるほか、図面及び以下のとおりとする。ただし、事前に監督官に届け出て承認を得たものについては、同等品以上のものを使用することができる。その他記載なき事項については、標準仕様書及び J I S 規格並びに各種協会規格に準ずること。

イ 規格

天井ボード：石こうボード JIS A 6901 910×910

ウ 官側支給品明細

- (a) 室内機：三菱電機（株） PC-RP80KAL17(天吊) 冷房能力7.1kW 2台
- (b) 室外機：三菱電機（株） PUZ-ERMP80HA11 3馬力 2台

(2) 空調設備工事

- ア 冷媒配管やブレーカー等は既設品を利用することとし、据付位置等の納まりを確認し実施すること。
- イ 室内機の設置は吊ボルトで行い、振れ止めを施すこと。
- ウ 天井ボードは既設品を撤去し、空調機据付後新品で復旧すること。
- エ 既設空調機のフロンは室外機に封じ込めること。
- オ 作業終了後、試運転を実施し試運転結果を報告すること。



5 提出書類

- (1) 工程表 1部（契約後速やかに）
- (2) 打合せ簿 1部（その都度）
- (3) 現場代理人通知書・略歴書 1部（契約後速やかに）
- (4) 役務開始・完了届 2部（同上）
- (5) 作業日誌 1部（その都度）
- (6) 作業写真 1部（同上）
- (7) 納品書・受領書 2部（その都度）
- (8) 試運転結果報告書 1部（同上）
- (9) その他指示された書類 1部（その都度）


6 完成検査

作業終了後、現場清掃のうえ監督官に書類を届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け、合格を以て作業完了とする。

役務件名	(5) 5号建物空調機取替		
図面名称	仕様書 (2)		
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊	図面番号	3 / 5	

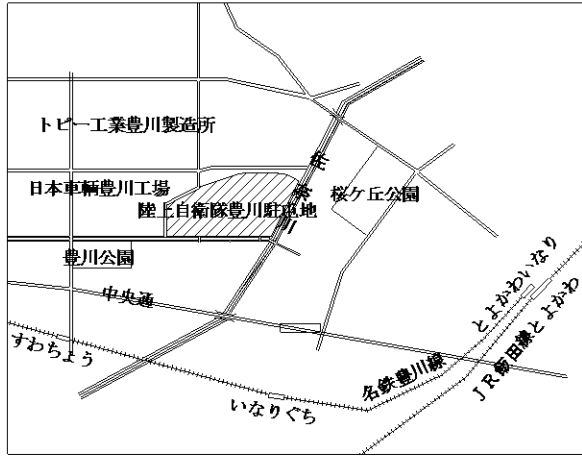


陸上自衛隊豊川駐屯地案内図 S : 1 / X

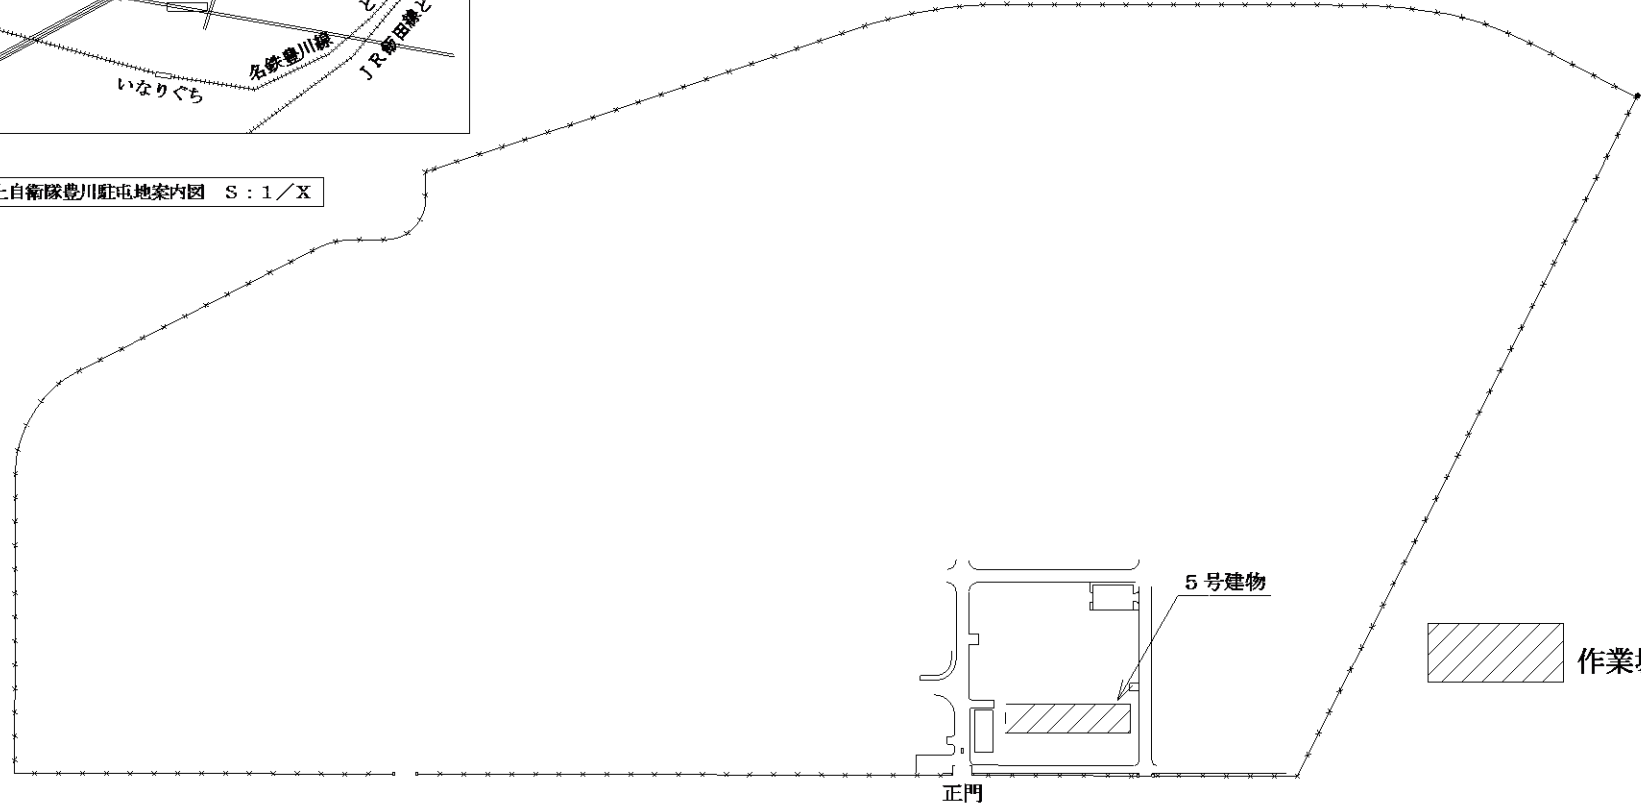

陸上自衛隊豊川駐屯地配置図 S : 1 / 4500

役務件名	(5) 5号建物空調機取替		
図面名称	案内図・配置図		
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊	図面番号	4 / 5	

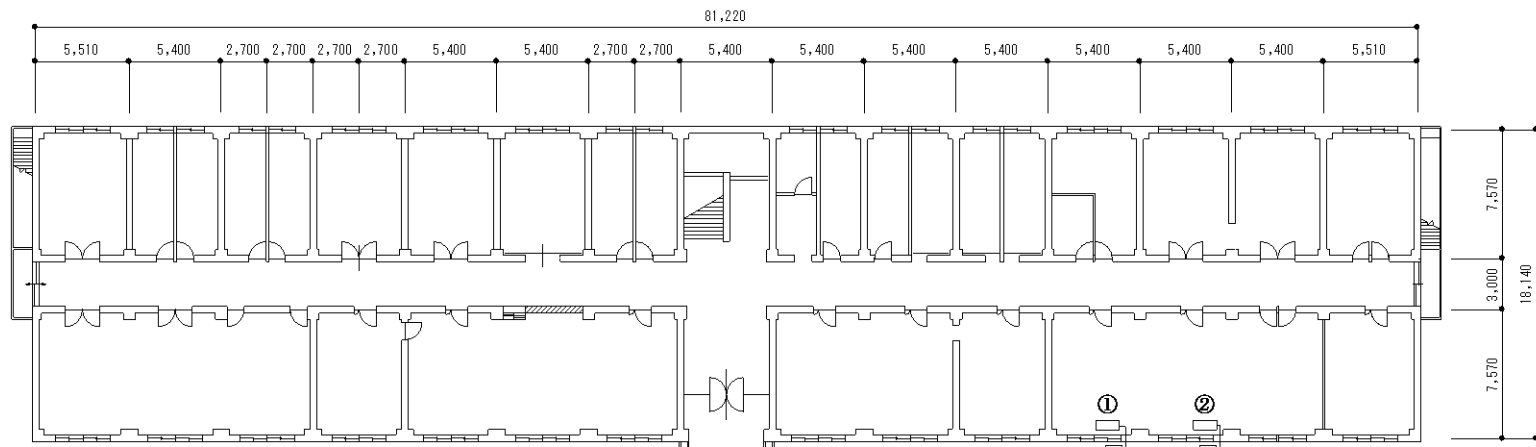

既設空調機 ①室内機撤去 東芝 RAV-714C
 ①室外機撤去 東芝 RAV-S712
 既設空調機 ②室内機撤去 東芝 RAV-1004C
 ②室外機撤去 東芝 RAV-S1002

新設空調機 室内機①・② 三菱 PC-RP80KAL17 冷房能力7.1kW 2台
 室外機①・② 三菱 PUZ-ERMP880HA11 3馬力 2台

役務件名	(5) 5号建物空調機取替		
図面名称	建物平面図		
陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊	図面番号	5 / 5	