

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊伊丹駐屯地  
中部方面会計隊本部業務科長 武下 克城

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4QF312304580	4RL01A30006 0001						
品名 または 件名							
伊丹（6）195号建物他空調機リース							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
伊丹駐業				伊丹駐屯地業務隊			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
管理科 山之内技官（3122）				令和6年4月16日（火）～令和7年3月31日（月）			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和6年4月16日（火）10時00分 会計隊 入札室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

- 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項  
次の各項目のすべての条件を満たす者
  - (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  - (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  - (3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
  - (4) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
  - (5) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
  - (6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  - (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
  - (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
  - (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
  - (10) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）において、近畿地域の競争参加資格を有する者
- 2 低入札価格調査について
  - (1) 予算決算及び会計令第85条による基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
  - (2) 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の資料作成、調査等に協力すること。
- 3 契約条項等を示す場所  
仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、中部方面会計隊本部業務科契約班窓口又は陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページにおいて掲載し配布する。  
令和6年3月28日～令和6年4月15日（0815～1700）
- 4 入札方法  
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（消費税を含まない。）を記載すること。
- 5 入札の無効
  - (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
  - (2) 入札に関する条項に違反した入札
  - (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- 6 契約書等の作成
  - (1) 契約金額が50万円以上は契約書を作成する。
  - (2) 細部の記載要領については、落札決定後落札者に説明・作成する。
- 7 適用する契約条項  
駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。
- 8 その他
  - (1) 郵便等による入札については、令和6年4月15日17時00分到着分までを有効とする。  
なお、事前に郵便入札の申し出を中部方面会計隊本部業務科契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。また、落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に係りの無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。
  - (2) 電報・電話等による入札は認めない。
  - (3) 入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時（令和6年4月15日17時00分まで）に資格審査結果通知書の写しを提出すること。（FAX可）
  - (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。  
（様式随意、なお郵便入札時は不要）
  - (5) 市価調査等依頼の場合は協力されたい。（FAX可）
  - (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊伊丹駐屯地中部方面会計隊本部契約班にて閲覧されたい。
  - (7) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
  - (8) 落札決定については品目毎予定価格の範囲内で最低の価格（単価）をもって申込をした者を落札者とする。  
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

〒664-0012 兵庫県伊丹市緑ヶ丘7-1-1  
 陸上自衛隊伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部 業務科契約班 担当：實田  
**072-782-0001 内線(3422) FAX072-782-0035 (直通)**  
 （仕様書等に関する事項）  
 陸上自衛隊伊丹駐屯地 業務隊 管理科 担当：山之内  
**072-782-0001 内線(3122)**



本公告は、陸上自衛隊伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部業務科契約班  
 大阪地方協力本部、自衛隊阪神病院、千僧駐屯地、尼崎商工会議所、伊丹商工会議所、西宮商工会議所  
 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載。  
 QRコードから公式サイトにアクセスできます。







# 伊丹（6）195号建物他空調機リース

陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊

# 仕様書

- 1 名称：伊丹（6）195号建物他空調機リース  
 2 場所：兵庫県伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1（陸上自衛隊伊丹駐屯地）  
 3 期間：契約締結日～令和7年3月31日(月)  
 リース期間：令和6年5月18日（土）～令和7年3月26日(水)  
 設置作業日：令和6年5月17日（金）までに設置完了  
 （※221号建物2階については、5月7日、8日、17日のいずれかとする。）  
 撤去期間：細部日程は担当官と協議し、契約納期までに完了

## 4 役務概要：

対象施設	区分	種別	概要	数量	備考
195号建物 1F	機械設備	空調機据付撤去	○床置パッケージエアコン 10台 冷房能力14.0 kW以上（3φ200V） 転倒防止処置、ドレン排水用の高さ調整含む	1式	詳細 図面 参照
		冷媒配管等据付撤去	○冷媒配管、ドレン排水管等 ○既設貫通孔利用 ○配管延長分の冷媒ガス追加充てん含む		
	電気	配線等据付撤去	○電源線、連絡線等 ○既設動力盤（主幹400A）を利用 ○各機器の手元開閉器も含む		
221号建物 2F	機械設備	空調機据付撤去	○床置パッケージエアコン 3台 冷房能力14.0 kW以上（3φ200V） 転倒防止処置、ドレン排水用の高さ調整含む		
		冷媒配管等据付撤去	○冷媒配管、ドレン排水管等 ○既設貫通孔利用 ○配管延長分の冷媒ガス追加充てん含む		
	電気	配線等据付撤去	○電源線、連絡線等 ○既設動力盤（主幹175A）を利用 ○各機器の手元開閉器も含む		
243号建物 2F <u>(※特記事項参照)</u>	機械設備	空調機据付撤去	○床置パッケージエアコン 3台 冷房能力14.0 kW以上（3φ200V） 転倒防止処置、ドレン排水用の高さ調整含む		
		冷媒配管等据付撤去	○冷媒配管、ドレン排水管等 ○既設貫通孔利用 ○配管延長分の冷媒ガス追加充てん含む		
	電気	配線等据付撤去	○電源線、連絡線等 ○既設動力盤から分岐 ○各機器の手元開閉器も含む		
共通	その他	試運転調整	○運転確認等		

## 5 適用仕様

本作業の仕様は、本仕様書・図面及び関係諸規則による。

## 6 一般事項

- 本作業は、本仕様書・標準仕様書・改修仕様書・図面及び関係諸規則等に基づき、監督官の指示により実施するものとし、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。また整備において、図面及び仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは請負業者の負担において良心的に行うものとする。その他不明な事項、提出書類等疑義が生じた場合はその都度係官と協議し指示に従うこと。
- 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該作業請負契約の請負者又は契約書等の規定により定められた現場代理人をいう。
- 作業に伴い解体した部分は在来にならぬ、納まりよく補修するものとする。
- 施工に際し、本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議し、また軽微な変更に対し請負金額の変更はしないものとする。
- 着工に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- 現場管理・安全管理
  - 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対して現状復旧する。
  - 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。
  - 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、施工状況の検査及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行なう。
  - 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。
  - 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
  - 作業に際し、既設部分への養生等が必要と思われる箇所については、適切な養生を実施すること。
- 電気・水道等の使用について
  - 設置に必要な電気・水については、監督官に申し出て監督官の許可する範囲において有料で利用できるものとする。
- 作業エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。

## 7 特記事項

- 室内機、室外機は地震等により転倒の恐れが無いように据え付けること。
- 冷媒ガスは配管長さを考慮し、必要であれば追加充てんすること。
- 243号建物内での作業従事者は日本国籍もしくは米国籍であることとする。

件名	伊丹(6)195号建物他空調機リース	図番
	伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班	

8 設置作業・撤去作業日

設置作業は令和6年5月17日（金）までに設置完了させ、撤去期間は令和7年3月31日（月）までに撤去すること。

9 提出書類

- (1) 工程表・・・2部（契約後速やかに）
- (2) 着手届・・・2部（着手までに）
- (3) 完了届・・・2部（完了当日）
- (4) 打合せ簿・・・その都度
- (5) 作業写真・・・1部（カラー印刷し、アルバム等に整理して提出すること。  
作業前、作業中、作業後、その他監督官が指示する箇所を  
撮影すること。）
- (6) その他監督官が指示する書類


10 検 査

設置及び撤収終了後、それぞれについて現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て、作業完了とする。


なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け合格を以て作業完了とする。

件名	伊丹(6)195号建物他空調機リース	図番
	伊丹駐屯地業務隊 管理科 営繕班	




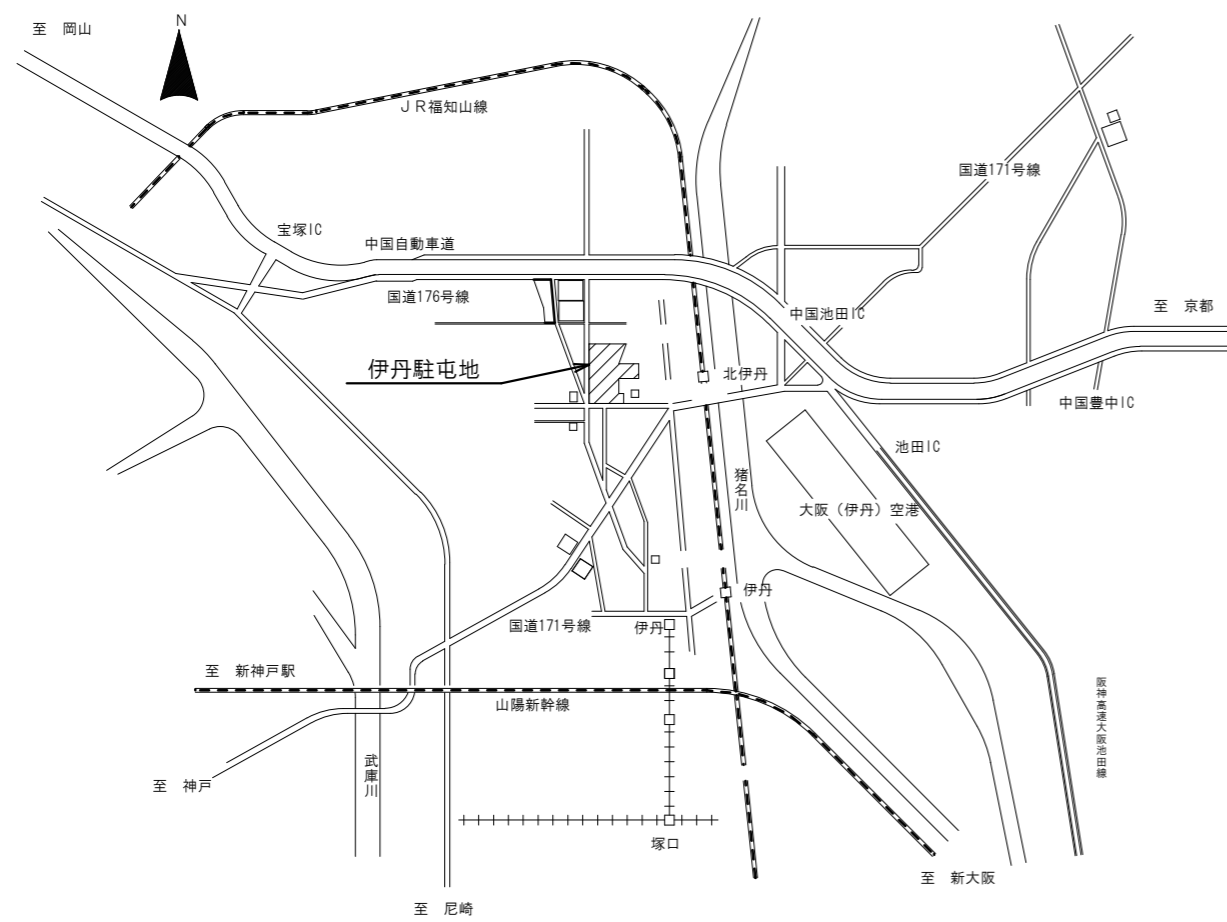

駐屯地案内図 S=NS

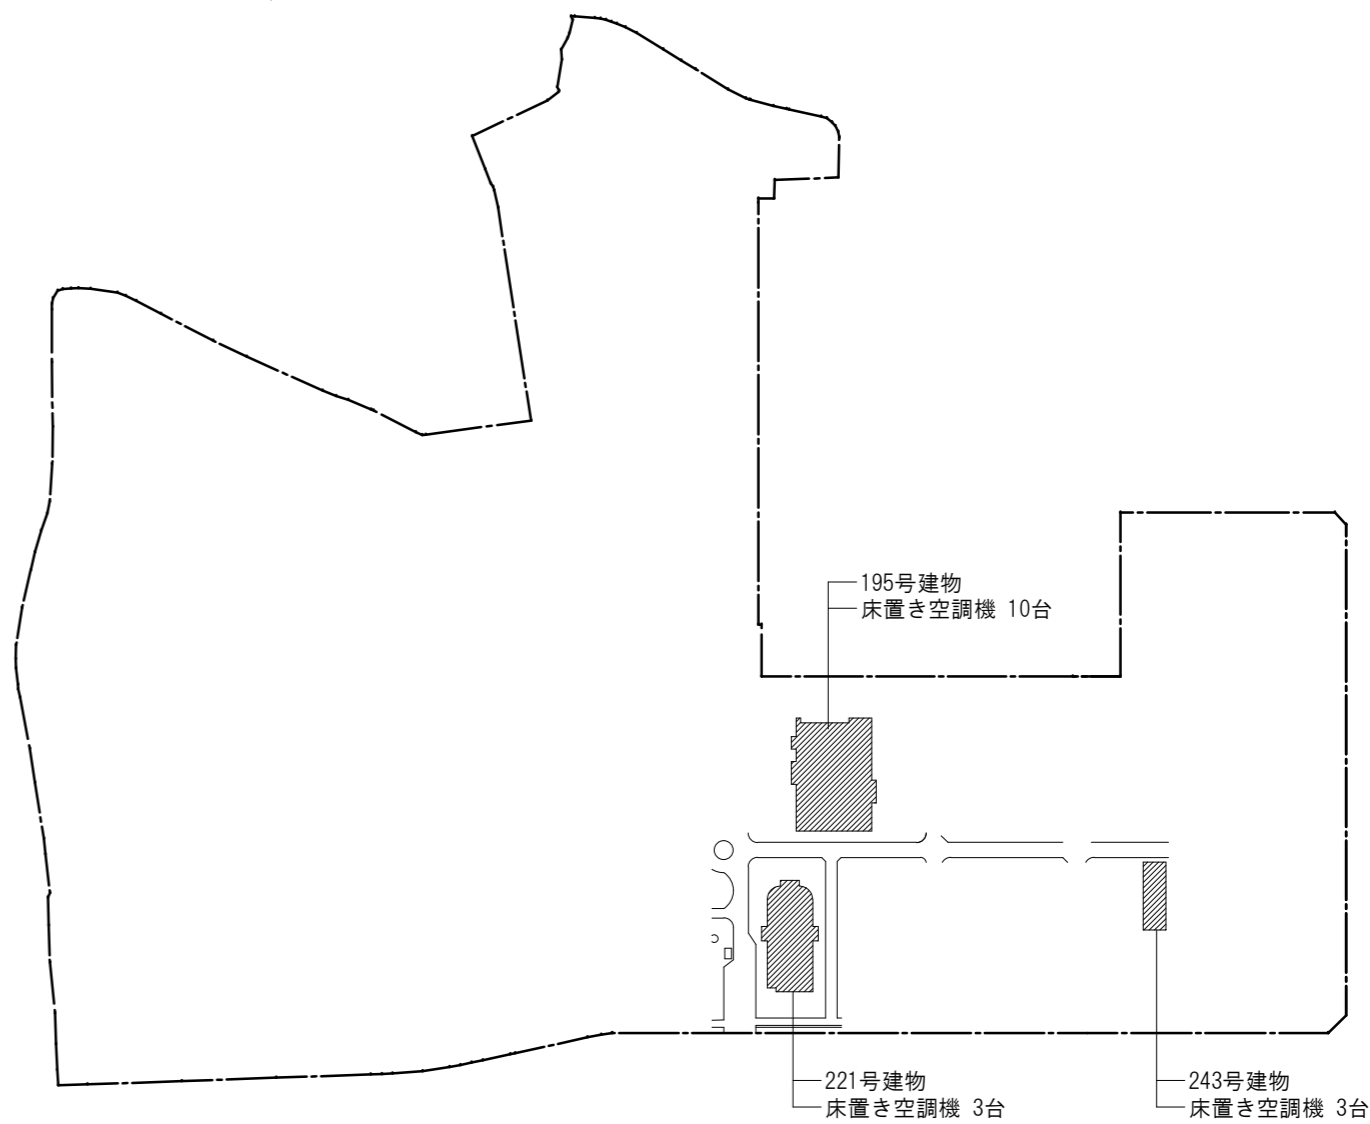


駐屯地配置図 NS

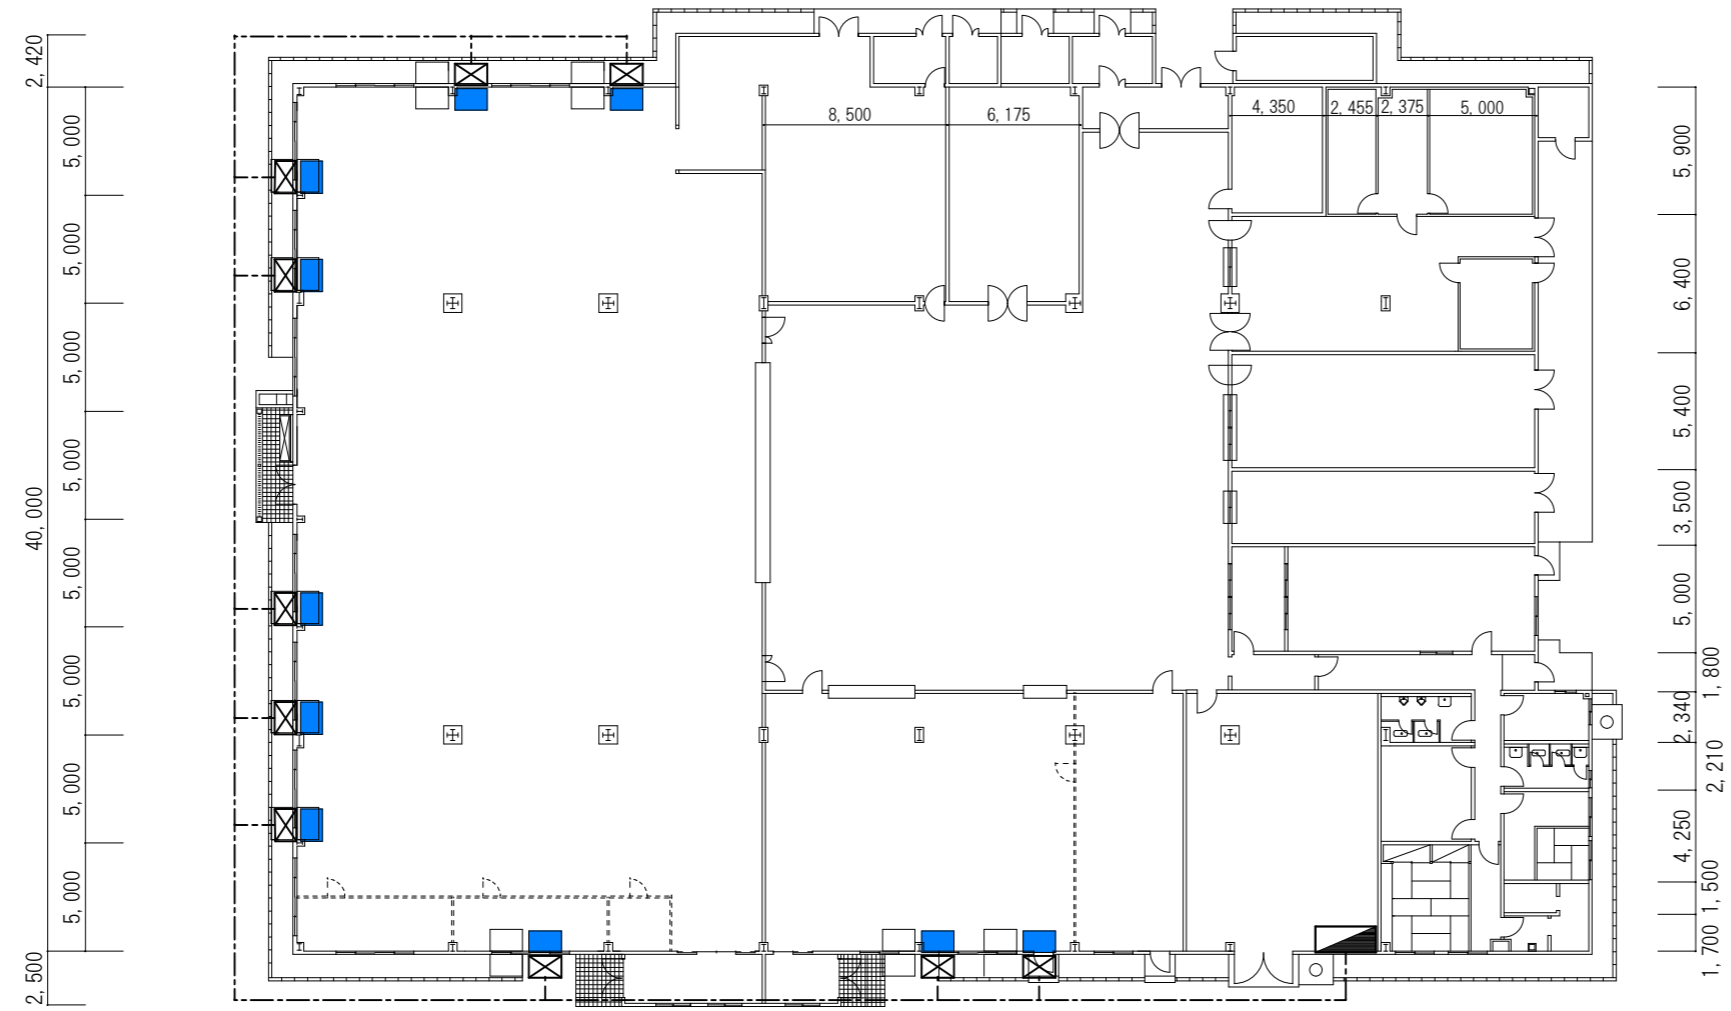


	21,600		14,400	5,100	9,010	5,690	4,000
7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	6,900	2,500
59,800							

【凡 例】

- …室内機設置場所  
5馬力床置10台
- …室外機設置場所
- …既存分電盤主幹400A



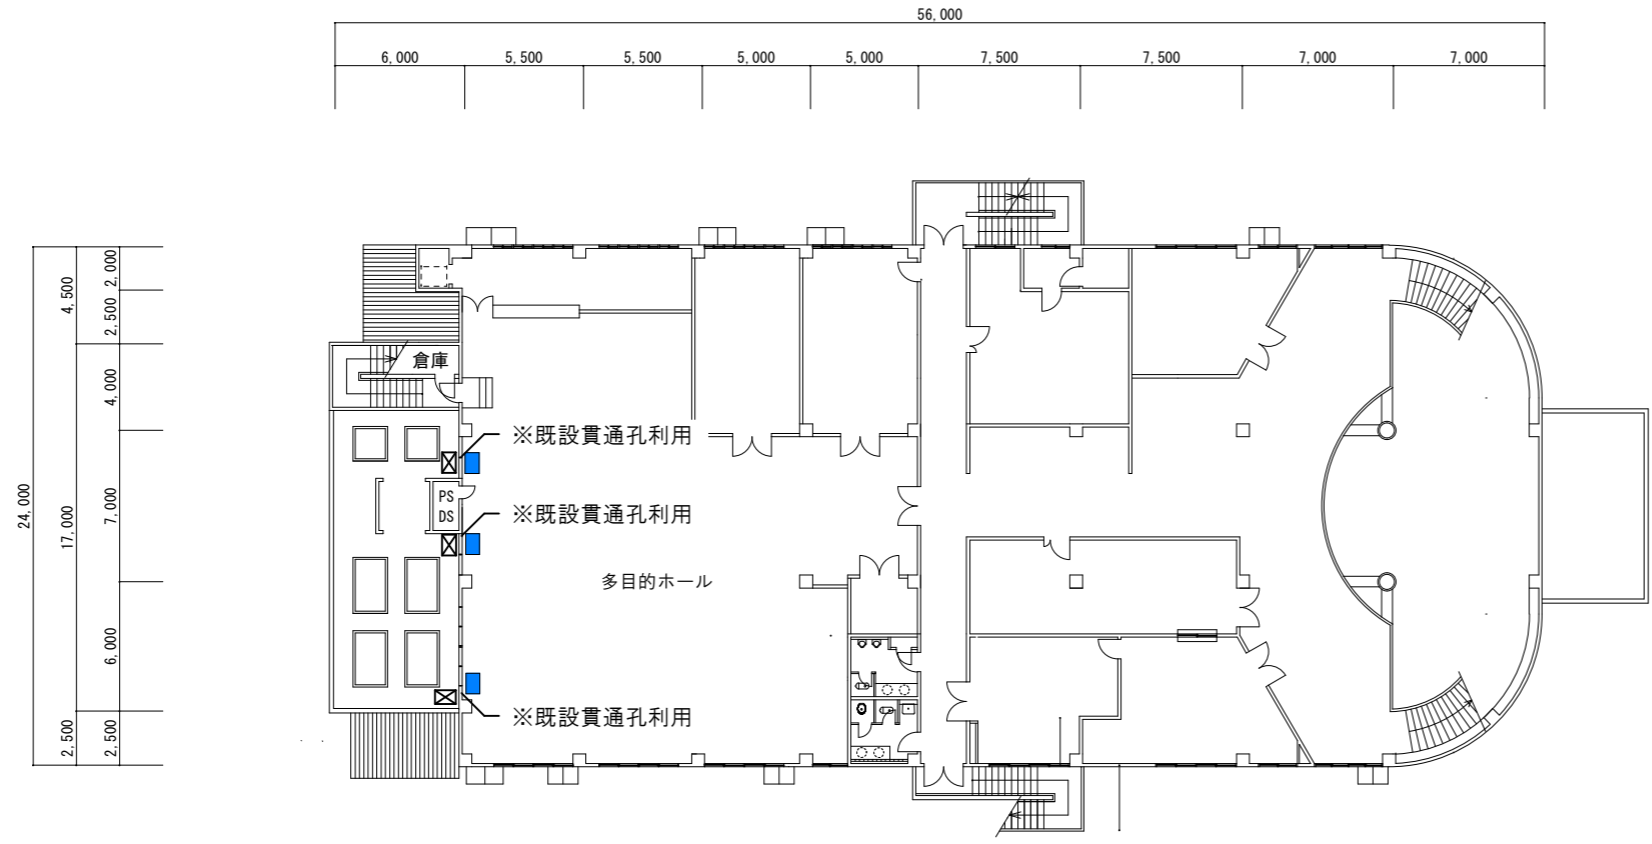


221号建物2階平面図

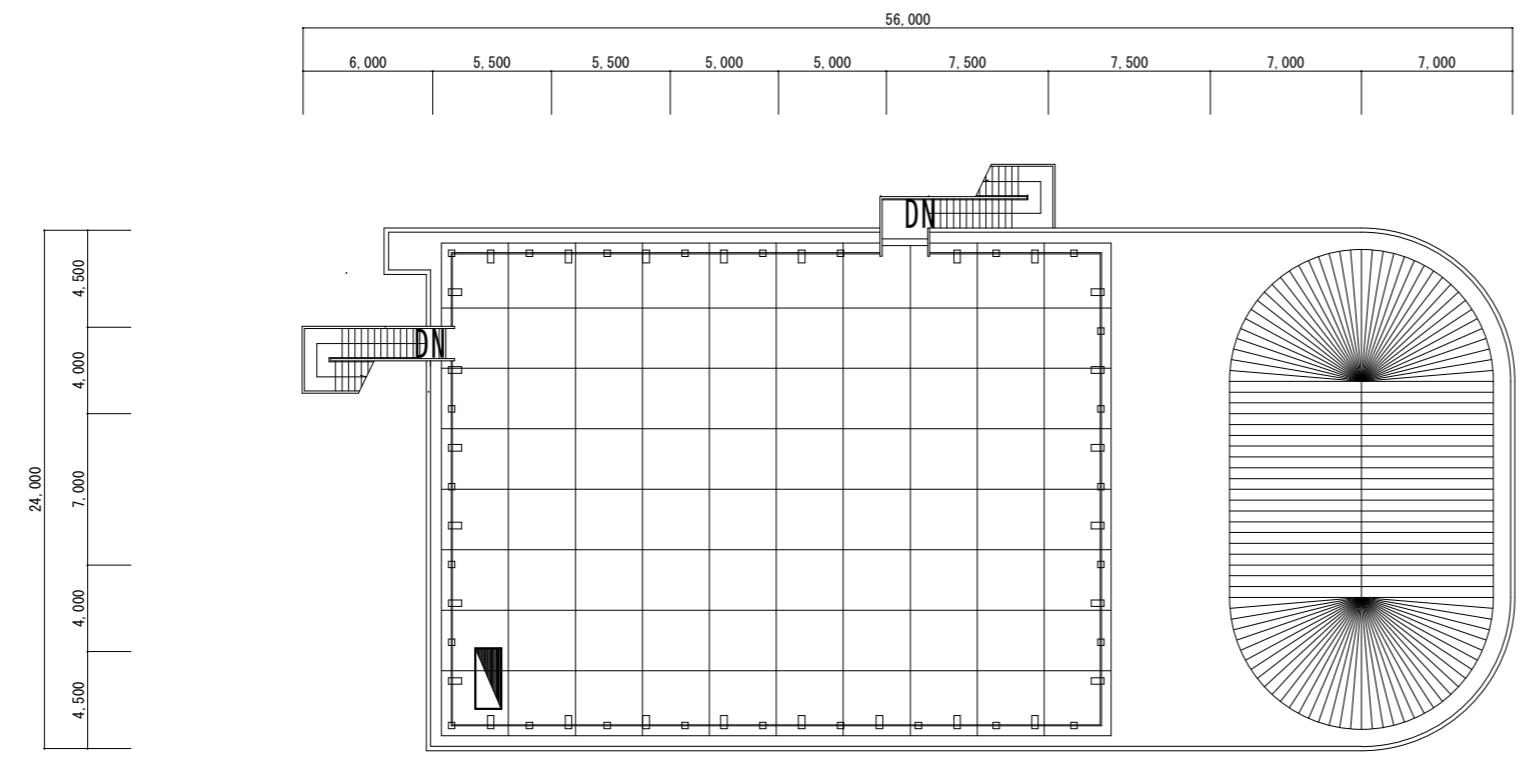

221号建物R階平面図

- 【凡例】
- …室内機設置場所  
5馬力床置3台
  - …室外機設置場所
  - …既存分電盤主幹175A

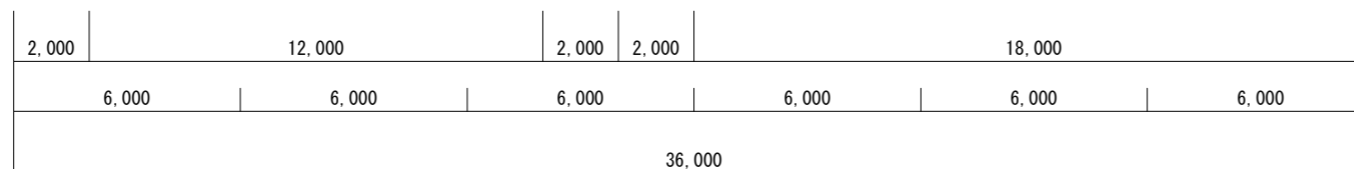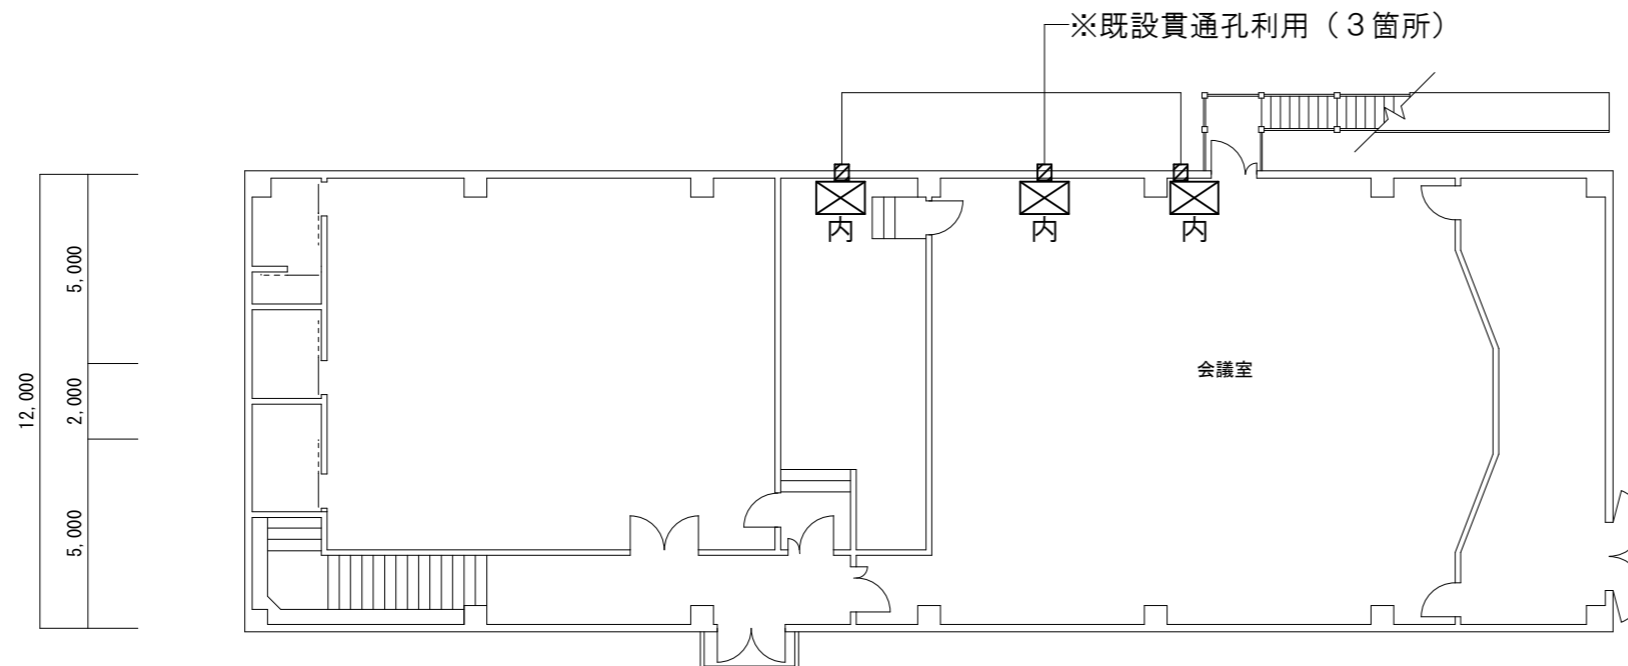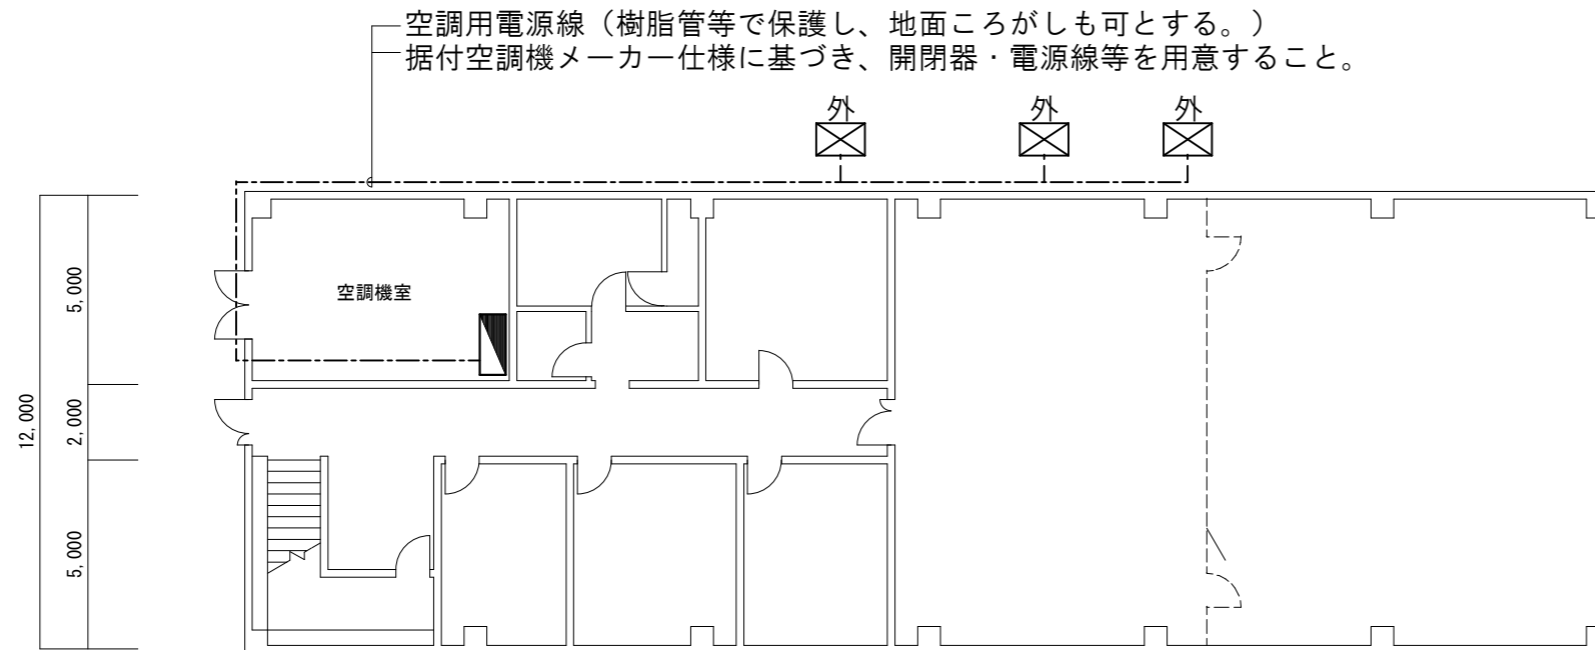

【凡例】

- …室内機設置場所  
5馬力床置3台
- …室外機設置場所
- …既存動力盤（端子より分岐）