

令和6年4月11日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
20	千僧（6）安全弁分解整備（1回目）	陸上自衛隊 千僧駐屯地	6.5.31	6.4.11	6.4.17	6.4.17 10時00分		

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒664-0014 住所 兵庫県伊丹市広畑1-1

契約機関名（担当） 第352会計隊（担当：谷口） 電話番号：072-781-0021（内線3346） F A X : 072-779-6700

仕様書等に関する事項（担当：橋爪 内線 3882）

千僧（6）安全弁分解整備（1回目）

千僧駐屯地業務隊

工事件名	千僧（6）安全弁分解整備（1回目）					図番	
図面名称	表紙					縮尺	
業務隊長	管理科長	営繕班長	ボイラー係長	工事企画	施設管理	作成	

仕 様 書

- 1 件 名：千僧（6）安全弁分解整備（1回目）
 2 場 所：兵庫県伊丹市広畑 1-1 陸上自衛隊千僧駐屯地
 3 期 間：契約締結日～令和6年6月7日
 ※実施期間 令和6年5月20日～令和6年5月31日の間

4 概 要

下記表に示す機器整備を実施する。

No.	種 類	メーカー	型 式	設定圧力 (MPa)	口 径	個 数	設置場所
1	貯湯槽	ベン	SL37V-D3	0.49	32A	1	107号(隊舎)
2	熱交換器(蒸)	ベン	SL38-D1	0.10	32A	1	
3	貯湯槽	ベン	SL37V-D3	0.49	40A	1	108号(隊舎)
4	熱交換器(湯)	ベン	SL37V-D3	0.49	32A	1	
5	貯湯槽	ベン	SL37V-D3	0.49	40A	1	109号(浴場)
6	フラッシュタンク	ベン	SL38-D4	0.69	20A	1	
7	貯湯槽	ベン	SL37V-D3	0.49	40A	1	111号(隊舎)
8	熱交換器(蒸)	ベン	SL38-D1	0.1	50A	1	
9	熱交換器(湯)	ベン	SL37V-D3	0.49	32A	1	
10	ボイラー	東亜バルブ	S1627 全量式	0.99	50A	1	160号 (ボイラー)
合計						10	

5 一般事項

- (1) 作業は、本仕様書及びメーカーの仕様に基づき実施する。
- (2) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
- (3) 請負者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また写真は、作業完了後速やかに現像し、A4判アルバム（プリント可）に整理のうえ1部提出すること。
- (4) 作業実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
- (5) 作業実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
- (6) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
- (7) 駐屯地の出入門時間は、08時30分～17時00分とする。ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
- (8) 作業中、故障等を発見した場合は、速やかに原因を調査するとともに、監督官に報告のうえ、修理費見積書を提出すること。

(9) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。

6 特記事項

(1) 作業内容

- ア 弁座及び弁体の腐食、傷、割れの確認、摺合せ整備
- イ 弁棒の腐食、傷、割れの有無の確認、研磨整備
- ウ バネ及びその他の部品腐食、変形、折損の有無の確認、ブラシ整備
- エ 吹出し及び吹止り調整圧力の確認
- オ 安全弁の納まり状況及び外観の確認
- カ 安全弁単独吹出し試験
- キ Oリング交換

(2) 作業要領

- ア 安全弁分解整備の細部実施要領や取替部品については、監督官の指示を受けて行うこと。
- イ 安全弁吹出し試験については、安全弁吹出し試験装置等を準備し、窒素ガスにより吹出し試験を行うこと。
- ウ 160号(ボイラー)の安全弁については、官側で取り外した安全弁等を分解整備し、Oリングを交換すること。

(3) ボイラー検査への立会

- ア 令和6年5月23日までに分解整備を完了させ、5月24日のボイラー性能検査に立会すること。
- イ 吹出し・吹止まり圧力の写真及び整備前後の部品写真を撮影し、試験結果表として整理し、検査前日までに提出すること。

7 提出書類

(1) 種類・部数

- | | |
|--------------------|------------------|
| ア 工程表 | 1部(契約後すみやかに) |
| イ 現場代理人等指名・変更通知書 | 1部(契約後すみやかに) |
| ウ 着工(着手)届 | 2部(着工(着手)当日) |
| エ 竣工(完了)届 | 2部(竣工(完了)当日) |
| オ 打合簿、日誌 | 1部(その都度) |
| カ 材料検査簿 | 1部(材料搬入時) ※必要時のみ |
| キ 使用材料承認願及び承認図等 | 1部(必要時のみ) ※必要時のみ |
| ク 作業写真 | 1部(完了後すみやかに) |
| ケ 契約金額内訳明細書 | 1部(契約後すみやかに) |
| コ 各種試験等結果報告書 | 1部(点検終了後すみやかに) |
| サ 修理費見積書 | 1部(すみやかに) ※必要時のみ |
| シ その他指示された書類(その都度) | |


(2) 提出方法

提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。

8 完了検査

作業及び提出書類の提出完了後、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

陸上自衛隊千僧駐屯地

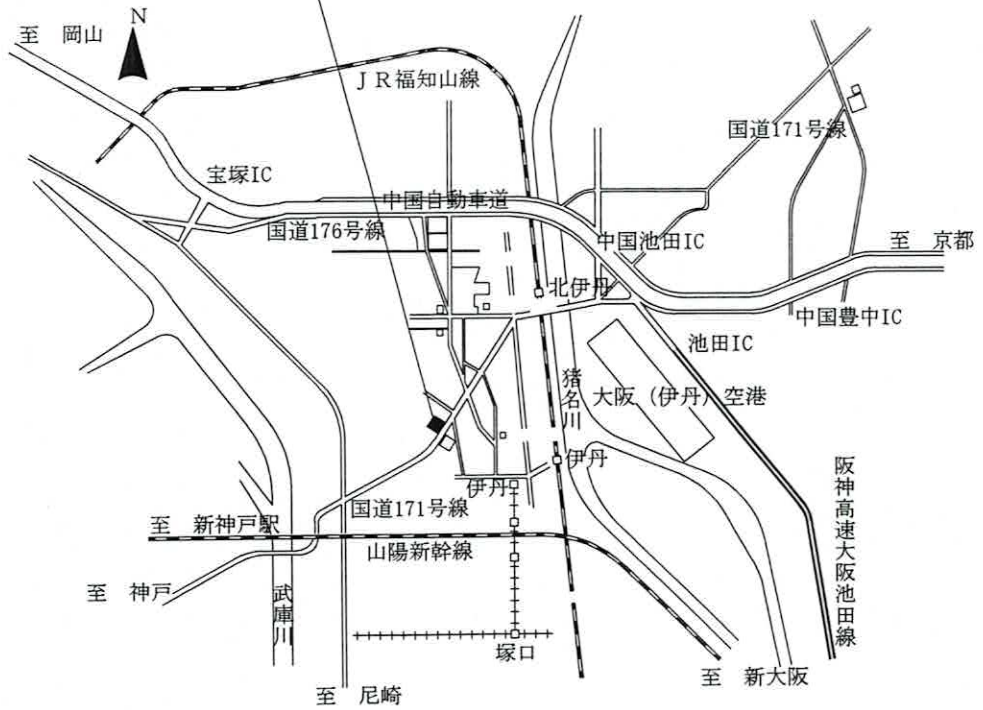

案内図 S=N/S



- 整備場所：111号 (隊舎)
- ・安全弁分解整備 (40A×1)
 - ・安全弁分解整備 (32A×1)
 - ・安全弁分解整備 (50A×1)

- 整備場所：108号 (隊舎)
- ・安全弁分解整備 (40A×1)
 - ・安全弁分解整備 (32A×1)

- 整備場所：109号 (浴場)
- ・安全弁分解整備 (20A×1)
 - ・安全弁分解整備 (40A×1)

- 整備場所：107号 (隊舎)
- ・安全弁分解整備 (32A×2)

- 整備場所：160号 (ホ-1)
- ・安全弁分解整備 (50A×1)

千僧駐屯地北側配置図 S=N/S

見 積 書

件名リスト一連番号	20
-----------	----

見積金額¥

内訳（税抜）

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
千僧（6）安全弁分解整備（1回目）	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
※別紙を添付すること。					
納入（履行）場所	千僧駐屯地	納 期（履行期間）		6.5.31	
契約保証金	（免 除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 4月 17日

分任契約担当官

陸上自衛隊千僧駐屯地

第352会計隊長 岩村 俊男 殿

住 所
会 社 名
代表者名

印

千僧(6)安全弁分解整備(1回目)

(内訳)

連番	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	安全弁整備費	仕様書のとおり	式	1		
2	消耗品費	仕様書のとおり	式	1		
3	現場管理費		式	1		
4	諸経費		式	1		
5	輸送費		式	1		
計						

千僧(6)安全弁分解整備(1回目)

(内 訳)

連番	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	安全弁整備費	仕様書のとおり	式	1		
2	消耗品費	仕様書のとおり	式	1		
3	現場管理費		式	1		
4	諸経費		式	1		
5	輸送費		式	1		
計						