

海田市駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。

2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
36	施設器材の据付等役務(3)	海田市駐屯地	6.8.30	6.7.8	6.7.17 09時30分	6.7.17 09時30分	なし	市価調査書期限 6.7.12 12時00分
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒736-0053

住所: 広島県安芸郡海田町寿町2-1

契約機関名(担当): 陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 蒲田(かばた)

電話番号(内線): 082-822-3101(内2341)

FAX番号: 082-823-4226

※中部方面会計隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>) の実施要領を確認の上、お問い合わせください。

見積書

件名リストー連番号	36
-----------	----

見積金額 ￥

(内訳添付して下さい) 総品目総額
(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
施設器材の据付等役務(3)	仕様書のとおり	ST	1.00		
	以下余白				
納入場所	海田市駐屯地	納期	6.8.30		
契約保証金	免除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の
契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))
は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

住 所
会 社 名
代表者名

市場価格調査書

件名リストー連番号	36
-----------	----

金 額 ￥ (内訳添付して下さい) 総品目総額
(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規格	単位	数量	単価	金額
施設器材の据付等役務(3)	仕様書のとおり	ST	1.00		
	以下余白				
納入場所	海田市駐屯地	納期	6.8.30		
契約保証金	免除	見積書有効期間			

本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努めるため、各取引業者の方々に
ご協力を頂いております。上記の市場価格調査表に金額をご記入の上、FAXでご返信お願いします。

FAX:082-823-4226

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

住 所
会 社 名
代表者名

調達要領指定書	調達要求書発簡番号	
	調 達 要 求 番 号	
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年 月 日
	作 成 部 課	海田市駐屯地業務隊 補給科
	作 成 年 月 日	令和6年 7月 1日
品 名	施設器材の据付等役務(3)	
仕 様 書 番 号	GE-Z000003	

指定事項：

2.1 据付実施場所・期間

- a) 広島県安芸郡海田町寿町2番1号(陸上自衛隊海田市駐屯地)
- b) 据付実施場所については、3号隊舎(第13施設隊)2箇所
- c) 期間については、締結日～令和6年8月30日(内5日間予定)

2.2.1 据付機器(取外)

表1-据付機器・取外機器(3号隊舎1F、第13施設隊)
(隊長室)新品

種別	品名・規格	メーカー	数量	備 考
据付	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛 2.0馬力三相200V)等一式	ダイキン	1組	室内機 FHP50FB 室外機 RZRP50BYT
取外	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛 2.0馬力三相200V相)等一式	ダイキン	1組	室内機 FAP63A 室外機 RYP63AAT

設置場所(高さ×2m、窓側からの横幅×50cm)

冷媒配管被覆銅管(規格は機器の仕様による)×5m

ドレン菅(VP20程度)×5m

樹脂カバー×6m【参考としてSD100】

内外渡線(EM-EEF1.6mm程度)×6m

アース線(EM・JE1.6m程度)×6m

プラロック基礎×2本

※ 既存の冷媒、ドレン、樹脂カバー、渡線は全て取外し(撤去)とし、業者側が
産廃廃棄物として処分する。

※ 空調機・冷媒配管等の有価物については、官側に引継ぐ。

表 2-据付機器・取外機器（3号隊舎1F、第13施設隊）
（隊本部事務室）古品（旧外来15号室）

種別	品名・規格	メーカー	数量	備 考
据付	冷暖房兼用空気調節装置（床 置 2.5 馬力三相 200 V）等 一式	三 菱	1 組	室内機 PS-RP63KA14 室外機 PUZ-ERMP63KA6
取外	AIRCON 2.5	三 菱	1 組	室内機 FDKVXP633GAG 室外機 FDCXP634HAG

設置場所（高さ×20cm、窓側からの横幅×50cm）

冷媒配管被覆銅管（規格は機器の仕様による）×3m

ドレン菅（VP20程度）×3m

樹脂カバー×4m【参考としてSD100】

内外渡線（EM-EF1.6mm程度）×4m

アース線（EM-JE1.6mm程度）×4m


プラロック基礎×2本

※既存の冷媒、ドレン、樹脂カバー、渡線は全て取外し（撤去）とし、業者側が
産廃廃棄物として処分する。


※空調機・冷媒配管等の有価物については、官側に引継ぐ。

4.4 その他（特記事項）


- 期間中、施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において賠償すること。
- 電気及び水道は、請負者の負担とする。
- 配管線等の撤去については、冷媒管・スリムダクト・電気配線も含む。
- 機器の撤去の際はガス回収も含む。
- 撤去した冷媒管・空調機の有価物については、官側に引継ぐ。
- 原則、既設と同様に据え付けるものとする。ただし、既設と設置型式や相種が異なる場合は、適宜必要な処置を図るものとする。
- 1次側電源線は既存を利用するものとする。
- 2次電源及び貫通孔は、新規に工事する。
- 冷媒管は配管接続完了後、高圧ガス保安法、「冷媒保安規則関係例示基準」「冷凍空調設置の施設基準」（高圧ガス協会）等に定めるところにより、窒素ガス、炭酸ガス、又は乾燥空気等を用いて気密試験を行う。気密試験後は、全系統の高真空蒸発脱水処理を行うこと。
- 電気配線完了後、絶縁抵抗試験及び動作試験を行うこと。
- 請負者は現地確認及び採寸等を実施すること。
- 撤去した機器については、官側が示した場所に集積すること。

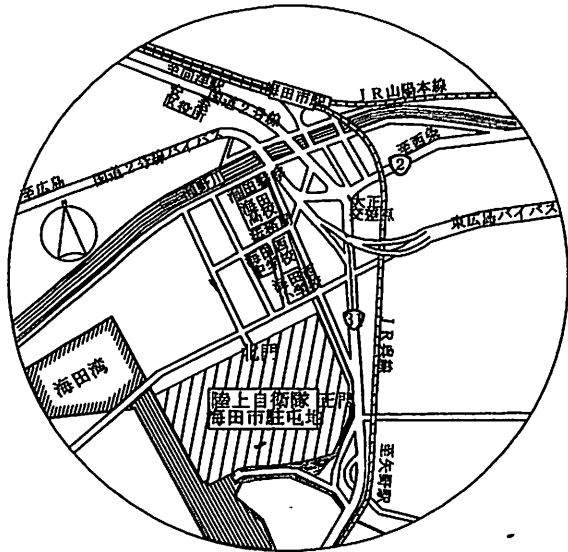


案内図 S = 1 / X

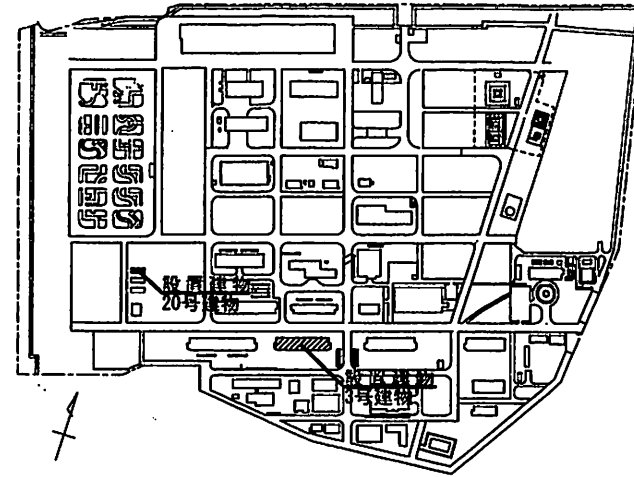


配置図 S = 1 / 4 0 0 0

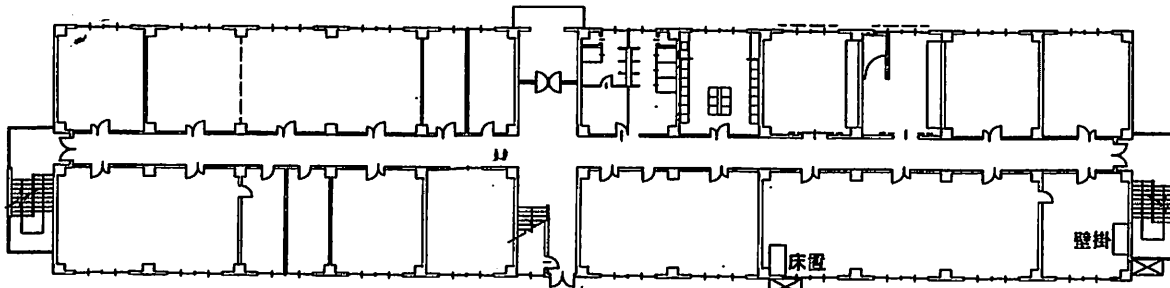

3号建物1階平面図 S = 1 / 6 0 0

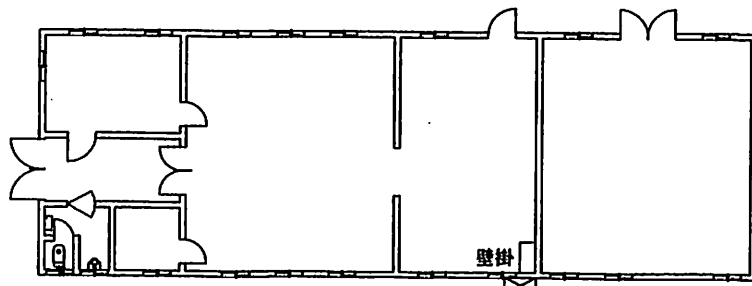

20号建物平面図 S = 1 / 2 0 0

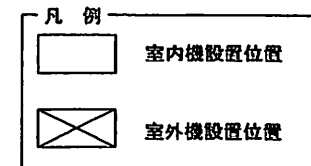

※設置位置は基準であり、請負業者は設置前に係官と調整を行い設置位置を決定する。

件 名	図面名称	案内図・配置図・対象建物平面図	縮 尺	図面番号
	陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊補給科補給班		図 示	1 / 1