

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 岩村 俊男

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
4QGB11002500		4RL81A00080 0001					
品名 または 件名							
千僧（6）2号建物他空調機取替							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
千僧駐屯地及び久代訓練場							
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和7年3月31日（月）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年2月28日（金）10時00分 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

詳細は別紙のとおり

1 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」でD等級以上または防衛省競争参加資格「管工事」でC等級以上に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等からは排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加は認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 契約条項等を示す場所

仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第352会計隊契約班窓口において配布する。
令和7年2月18日（火）～令和7年2月27日（木）

3 落札決定方式：総額決定。ただし、同価の場合は抽選を行う。

4 入札保証金及び契約保証金：免除

5 入札及び契約条件

- (1) 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額を記載した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者を消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。（消費税抜き金額を記載）
- (2) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- (3) 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (4) 落札者は、契約書を作成する。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

6 入札の無効

- (1) FAXによる入札
- (2) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札
- (5) 入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等は無効となる。

7 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

8 その他

- (1) 入札に参加を希望する者は、「入札及び契約心得」及び「契約条項」の内容について承知のうえ、参加して下さい。なお、入札及び契約心得等は、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ（アドレスは本公告 8 項(6)に記載）又は第 3 5 2 会計隊契約班窓口にて閲覧できます。
- (2) 電報・電話等による入札は認めません。
- (3) 郵便による入札の場合は、令和7年2月27日（木） ※ 1 7 時必着（書留郵便）
- (4) **競争に参加する者は、資格審査結果通知書(写)を入札日前日までに持参するか F A X にて送付されたい。**
- (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (6) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒 6 6 4 - 0 0 1 4 兵庫県伊丹市広畑 1 - 1

陸上自衛隊千僧駐屯地 第 3 5 2 会計隊契約班 担当 谷口

電 話 072-781-0021 （内線3345）

F A X 072-779-6700

メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書等に関する問い合わせ先

陸上自衛隊千僧駐屯地 業務隊管理科営繕班 担当 橋爪

電 話 072-781-0021 （内線3882）

本公告は、陸上自衛隊千僧駐屯地 第 3 5 2 会計隊契約班のほか
伊丹駐屯地、姫路駐屯地、青野原駐屯地、自衛隊阪神病院の各会計隊及び会計課
中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。

千僧（6）2号建物他空調機取替

千僧駐屯地業務隊

工事件名	千僧（6）2号建物他空調機取替						図 番	
図面名称	表 紙						縮 尺	
業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	工事企画			設 計	

仕 様 書

- 1 工事件名：千僧（6）2号建物他空調機取替
- 2 工事場所：兵庫県伊丹市広畑 1-1 陸上自衛隊千僧駐屯地
兵庫県山本野里 3-48-1 陸上自衛隊久代訓練場
- 3 工事期間：契約締結日～令和7年3月31日
- 4 工事概要

工 事 項 目	規 格	数 量	備 考
I 機械設備工事			
1 配管工事			
冷媒管	冷媒用断熱材被覆銅管 φ6.4～φ15.9	1 式	
ドレン管	14 mm～20 mm	1 式	
配管化粧カバー	冷媒・ドレン配管用	1 式	屋外部分のみ
2 空気調和設備工事			
空調機設置	室外機・室内機	32 組	官給品支給
3 撤去工事			
空調機撤去	室外機・室内機	20 組	官側引渡し
冷媒配管撤去	φ6.4～15.9 保温・カバー共	1 式	官側引渡し
ドレン配管撤去	14 mm～20 mm	1 式	
4 その他工事			
冷媒回収及び破壊処理		1 式	撤去 20 台分
試運転・調整		1 式	
II 電気設備工事			
1 配線工事			
電源接続	既設利用	1 式	

5 一般事項

- (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編・機械設備工事編）（以下、「標仕」という。）」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下、フロン排出規制法という。）」「労働安全衛生法」その他関係法令諸規則等に基づき実施する。
- (2) 請負者は作業に先立ち、監督官と協議のうえ工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- (3) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
- (4) 請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また写真は、作業完了後速やかにA4判アルバム（プリント可）に整理のうえ1部提出すること。
- (5) 作業実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
- (6) 作業実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
- (7) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。

- (8) 本作業に使用する材料は、標仕及び設計図書に定める規格及び品質並びに性能を有するものとし、全て新品とする。
- (9) 駐屯地及び訓練場の入出門時間は、08時30分～17時00分とする。ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
- (10) 本工事で発生した有価物等については、監督官が指示する所定の位置に搬入・集積する。
- (11) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。

6 特記事項

(1) 官給品（空調室内外機）

据付けを実施する空調機は全て千僧駐屯地内に保管中のため、請負者が設置場所まで運搬すること。

(2) 冷媒回収及び破壊処理

「フロン排出規制法」に基づき適正に処理するとともに、回収・破壊証明書その他、監督官の指示する書類を速やかに提出すること。またフロンの回収及び充填作業にあたっては、フロン類取扱技術者を専任し、資格証の写しを提示すること。

(3) 配管工事

冷媒管及びドレン管は、メーカーの推奨する配管サイズを採用するものとする。また、室内配管類はテープ巻きとし、屋外部分のみ配管化粧カバーを使用するものとする。

(4) 気密試験・試運転調整

据付のみの機種は、気密試験・試運転調整を請負者負担で発電機を準備して実施するものとする。

7 提出書類

(1) 種類・部数

ア 工程表	1部（契約後すみやかに）
イ 現場代理人等指名・変更通知書	1部（契約後すみやかに）
ウ 着工（着手）通知書	2部（着工当日）
エ 完成（完了）通知書	2部（完了当日）
オ 打合簿、日誌	1部（その都度）
カ 材料検査簿	1部（材料搬入時）
キ 使用材料承認図等	1部（すみやかに）
ク 作業写真	1部（工事完了後すみやかに）
ケ 契約金額内訳明細書	1部（契約後すみやかに）
コ 発生材報告書	1部（工事完了後すみやかに）
サ 冷媒回収・破壊証明書	1部（処分完了後速やかに）
シ フロン類充填回収業者登録証明書（写）	1部（契約後すみやかに）
ス 各種報告書、試験成績書等	1部（工事完了後すみやかに）
セ その他指示された書類（その都度）	

(2) 提出方法


提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。

8 完成検査


本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

据付空調機一覧


連番	据付場所			据付階		据付空調機				冷媒配管 (φ)		既設撤去	電源接続
	地区	建物番号	機器番号	室外機	室内機	メーカー	室外機型番	室内機型番	型式	液配管	ガス配管		
1	千僧駐屯地	2	ACP-1	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
2	千僧駐屯地	2	ACP-2	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
3	千僧駐屯地	2	ACP-3	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
4	千僧駐屯地	2	ACP-4	地上	1	ダイキン	RZRP40BYT	FHP40FB	天吊	6.4	12.7	有	既存接続
5	千僧駐屯地	2	ACP-5	地上	1	ダイキン	RZRP40BYT	FHP40FB	天吊	6.4	12.7	有	既存接続
6	千僧駐屯地	2	ACP-6	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
7	千僧駐屯地	2	ACP-7	地上	1	三菱	PUZ-ERMP80HA13	PS-RP80KA19	床置	9.52	15.88	有	既存接続
8	千僧駐屯地	2	ACP-8	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPC-GP40K3	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
9	千僧駐屯地	5	ACP-9	地上	1	日立	RAS-GP80RSH3	RPV-GP80K4	床置	9.52	15.88	有	既存接続
10	千僧駐屯地	5	ACP-10	地上	1	日立	RAS-GP80RSH3	RPV-GP80K4	床置	9.52	15.88	有	既存接続
11	千僧駐屯地	5	ACP-11	地上	1	三菱	PUZ-ERMP63KA13	PS-RP63KA19	床置	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
12	千僧駐屯地	5	ACP-12	地上	1	日立	RAS-GP40RSH3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	有	既存接続
13	千僧駐屯地	58	ACP-13	地上	1	三菱	PUZ-ERMP50SKA13	RPC-GP50K3	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
14	千僧駐屯地	91	ACP-14	地上	1	日立	RAS-GP40RSHJ3	RPK-GP40K3	壁掛	6.35	12.7	無	無(据付のみ)
15	千僧駐屯地	91	ACP-15	地上	1	ダイキン	R253AAS	F253ATAS-W	壁掛	6.4	9.52	無	無(据付のみ)
16	千僧駐屯地	98	ACP-16	地上	1	日立	RAS-GP63RSH3	RPK-GP63K3	壁掛	6.35	12.7	有	既存接続
17	千僧駐屯地	104	ACP-17	地上	1	日立	RAC-ZJ25R	RAS-ZJ25REEW	壁掛	6.35	9.52	無	無(据付のみ)
18	千僧駐屯地	112	ACP-18	地上	1	ダイキン	RZRP63BYT	FVP63FB	床置	6.4	12.7	有	既存接続
19	千僧駐屯地	112	ACP-19	地上	1	三菱	PUZ-ERMP80HA13	PS-RP80KA19	床置	9.52	15.88	有	既存接続
20	千僧駐屯地	116	ACP-20	地上	1	三菱	PUZ-ERMP63KA13	PK-RP63LA3	壁掛	6.35	12.7	有	既存接続
21	千僧駐屯地	116	ACP-21	地上	1	ダイキン	RZRP80BYT	FVP80FB	床置	9.5	15.9	有	既存接続
22	千僧駐屯地	116	ACP-22	地上	1	ダイキン	RZRP80BYT	FVP80FB	床置	9.5	15.9	有	既存接続
23	千僧駐屯地	116	ACP-23	地上	1	三菱	PUZ-ERMP50KA13	PK-RP50LA3	壁掛	6.35	12.7	有	既存接続
24	千僧駐屯地	116	ACP-24	地上	1	日立	RAS-GP50RSH3	RPC-GP50K3	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
25	千僧駐屯地	116	ACP-25	地上	1	三菱	PUZ-ERMP63KA13	PC-RP63KAL19	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
26	千僧駐屯地	116	ACP-26	地上	1	三菱	PUZ-ERMP50KA13	PC-RP50KAL19	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
27	千僧駐屯地	117	ACP-50	地上	1	三菱	PUZ-ERMP63KA13	PC-RP63KAL19	天吊	6.35	12.7	有	既存接続
28	千僧駐屯地	117	ACP-51	地上	1	三菱	PUZ-ERMP63KA13	PK-RP63LA3	壁掛	6.35	12.7	有	既存接続
29	千僧駐屯地	西門哨所	ACP-52	地上	1	ダイキン	R253AAS	F253ATAS-W	壁掛	6.4	9.52	無	無(据付のみ)
30	久代訓練場	1	ACP-53	地上	1	日立	RAC-XJ36R	RAS-XJ36RW	壁掛	6.35	9.52	無	無(据付のみ)
31	久代訓練場	1	ACP-54	地上	1	日立	RAC-XJ36R	RAS-XJ36RW	壁掛	6.35	9.52	無	無(据付のみ)
32	久代訓練場	1	ACP-55	地上	1	日立	RAC-XJ36R	RAS-XJ36RW	壁掛	6.35	9.52	無	無(据付のみ)

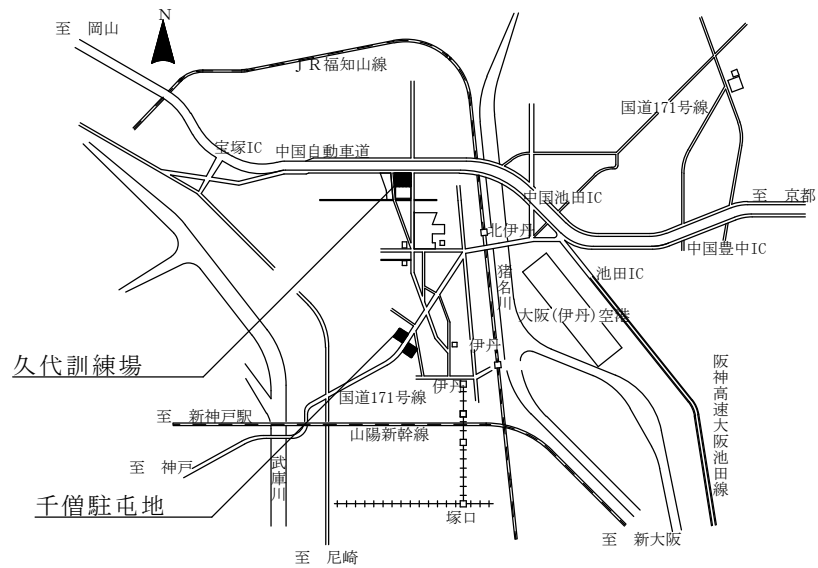


案内図 S=N/S

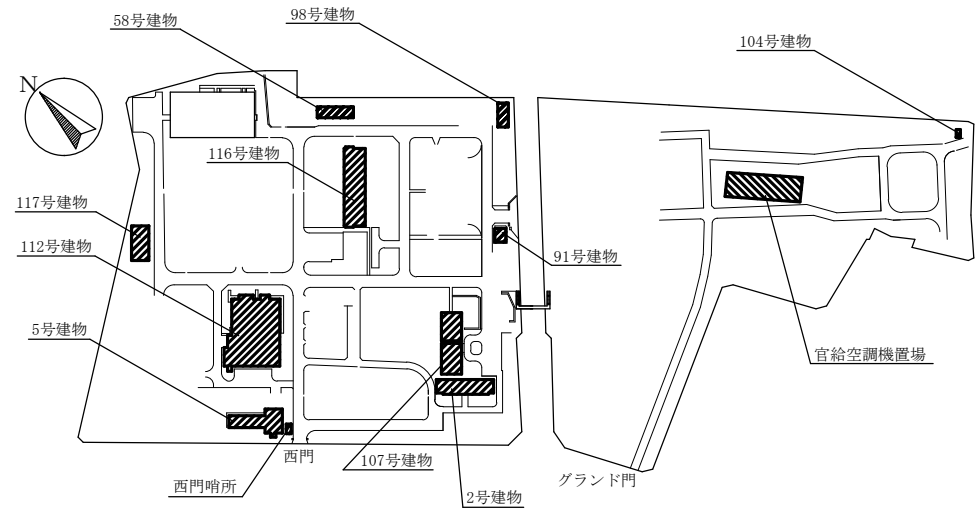


千僧駐屯地配置図 S=1/4,000

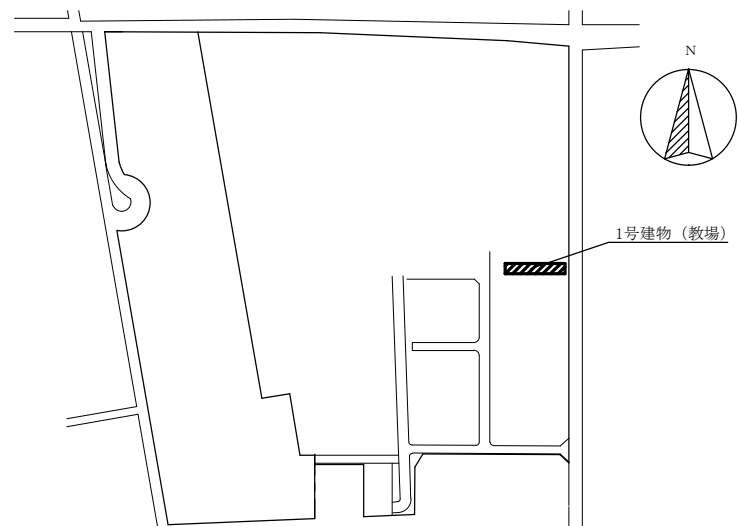


久代訓練場配置図 S=1/4,000

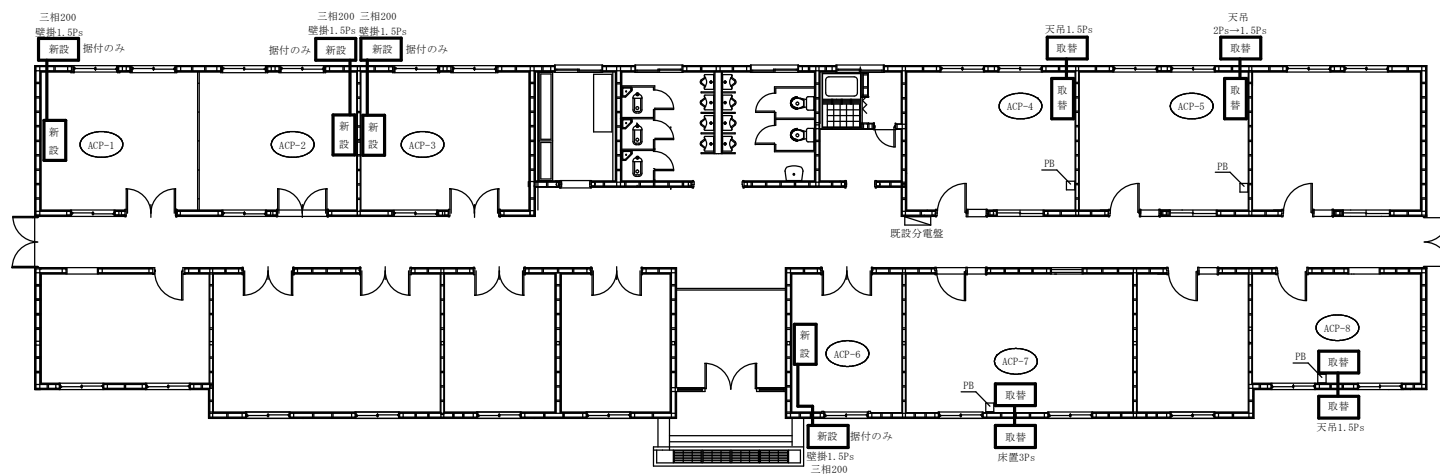


2号建物平面図 S/N

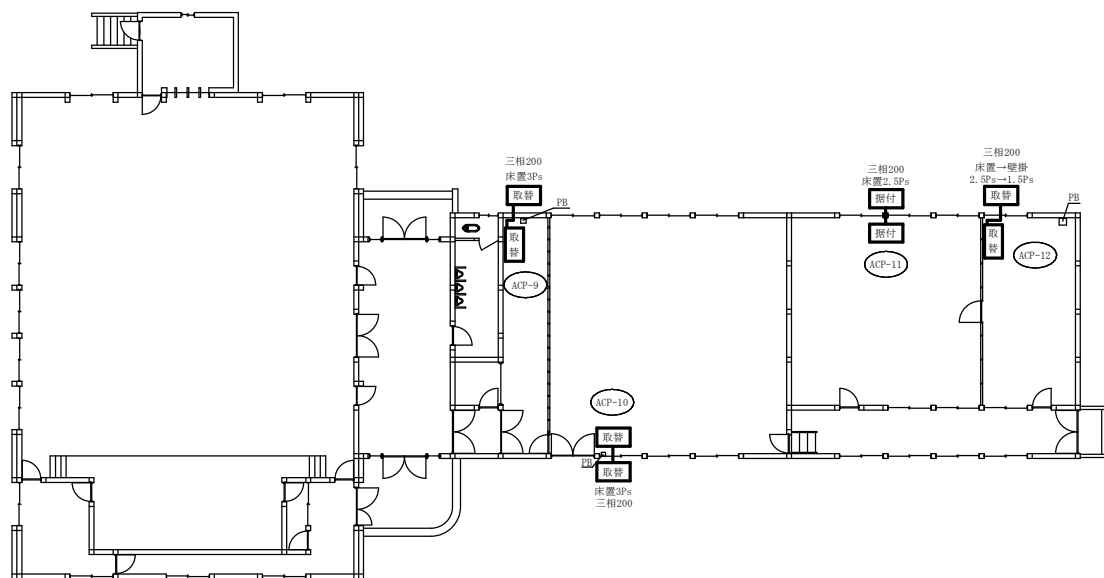


5号建物平面図 S/N

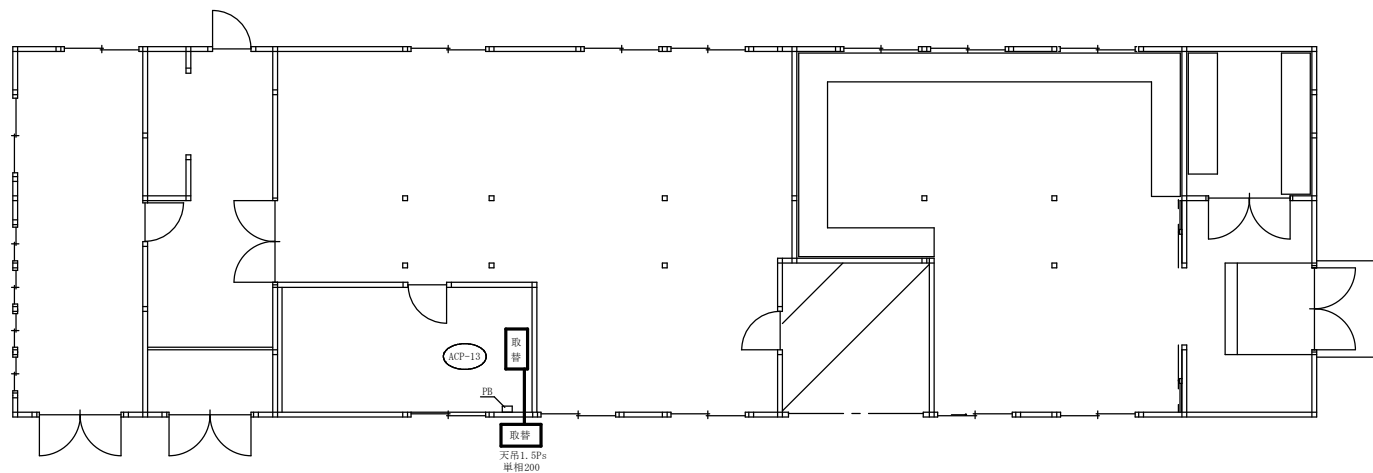


58号建物平面図 S/N

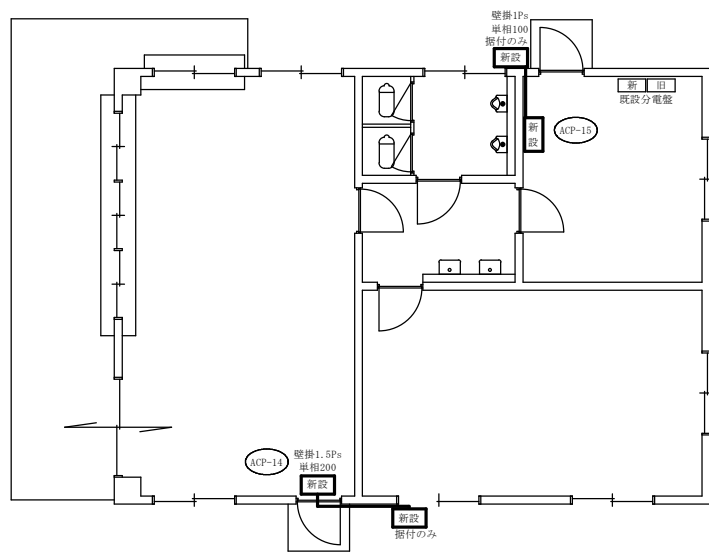


91号建物平面図 S/N

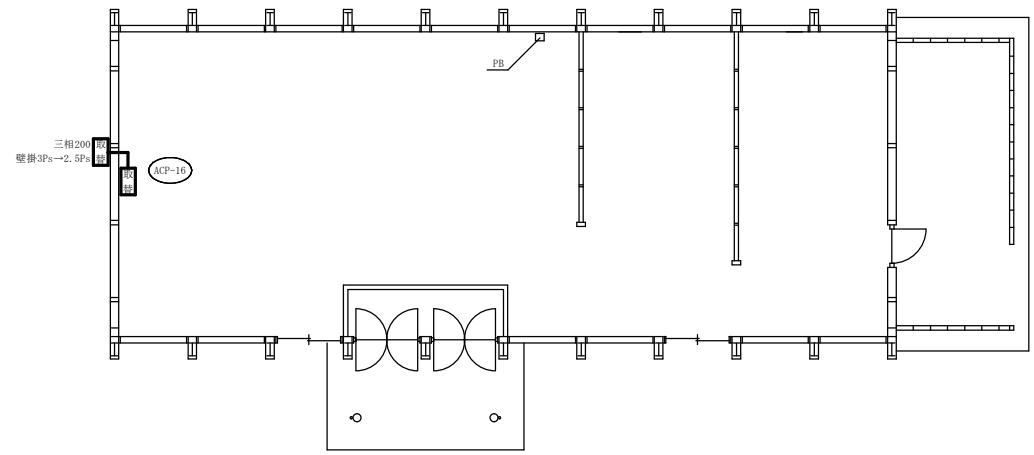


98号建物平面図 S/N

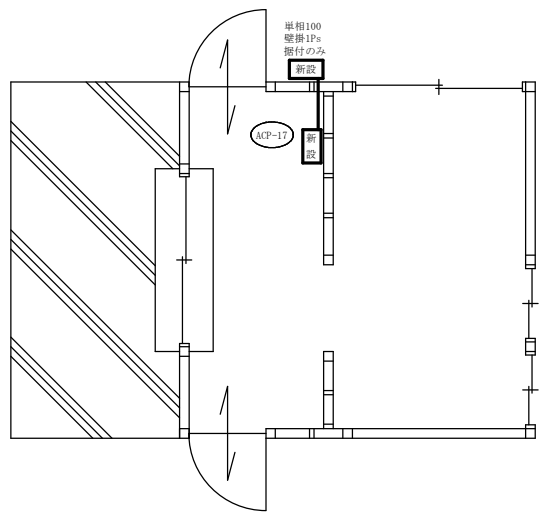


104号建物平面図 S/N

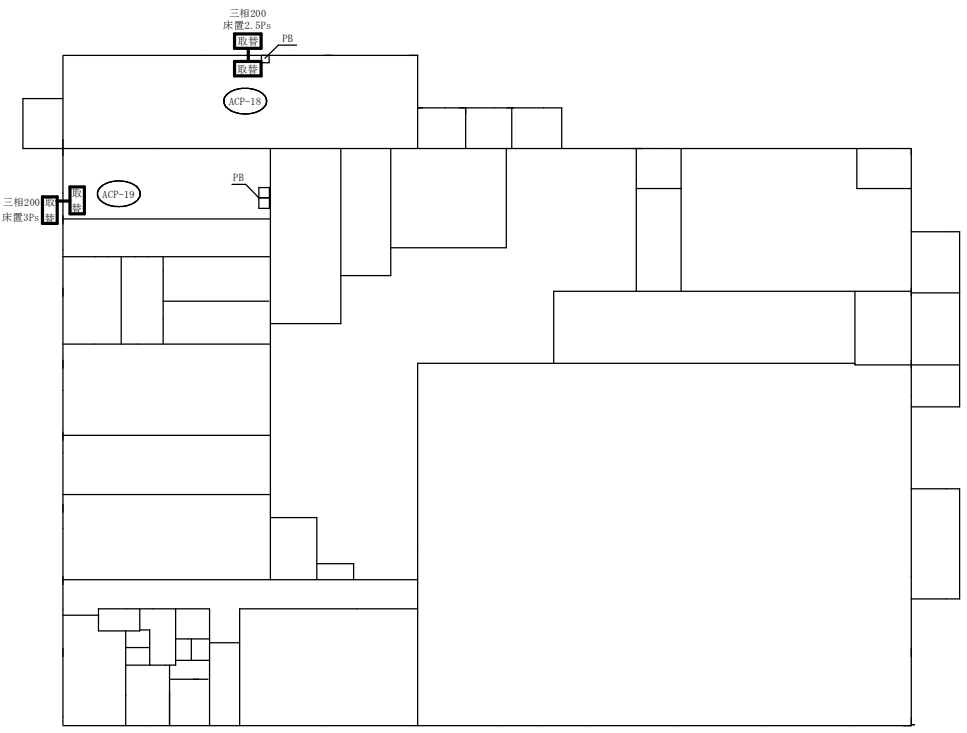



112号建物平面図 S/N

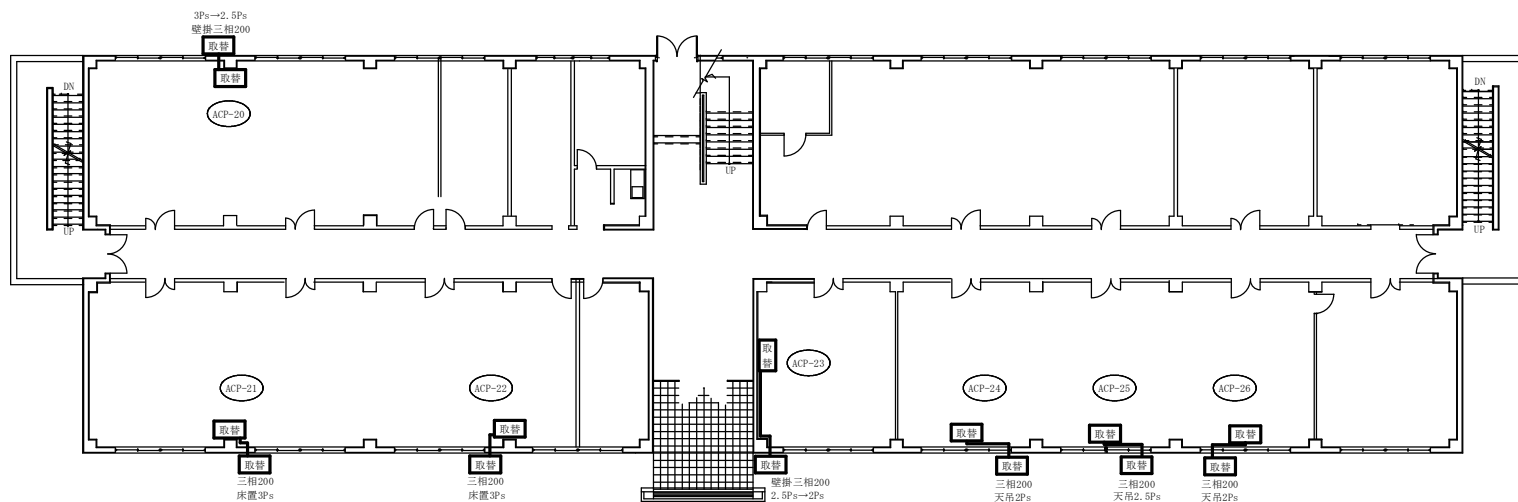

116号建物1階平面図 S/N

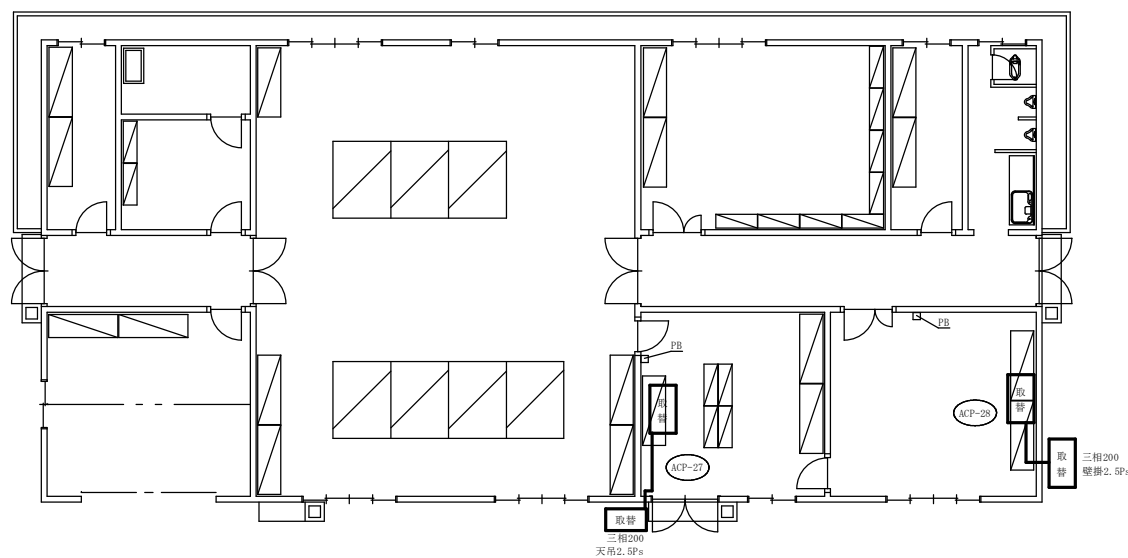

117号建物平面図 S/N

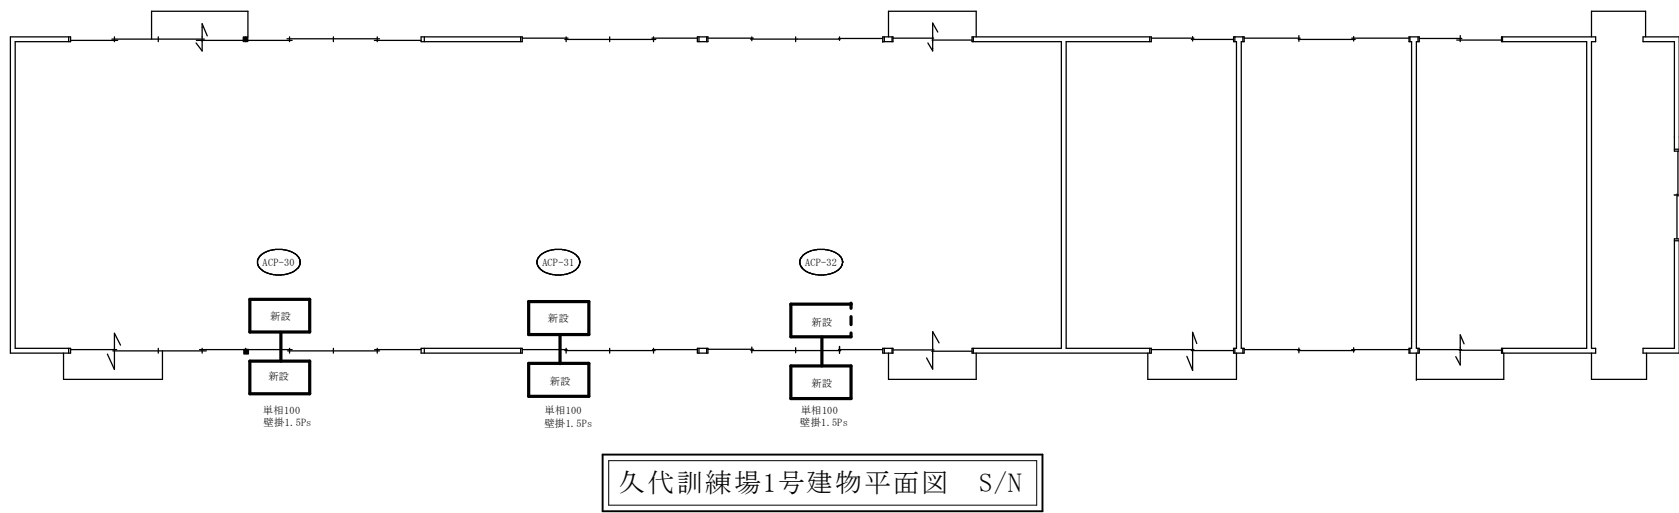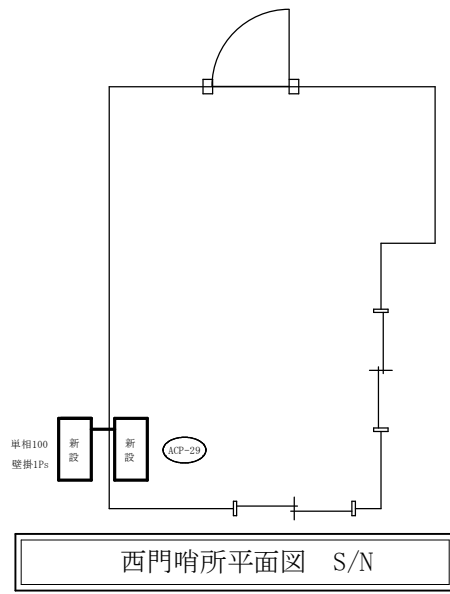

入 札 書

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 岩村 俊男 殿

入札金額 ￥

件 名 ：千僧(6)2号建物他空調機取替

上記の金額をもって入札心得書の条項を承諾の上、入札します。

入札内訳は別紙のとおり

令和 年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者名

印

当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 岩村俊男 殿

提出期日：2月25日（火）正午

までに提出お願いします。(FAX可)

1. 工 期： 令和7年3月31日

2. 工事場所： 陸上自衛隊千僧駐屯地

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

内 訳 (外税)

[illegible]