

公告第 130-1 号
令和7年2月25日

変 更 公 告

分任契約担当官代理
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊契約班長 井垣 隼弥

令和7年2月20日付公告第130号、令和7年3月5日(水)13時10分入札「高知(06)香我美宿舎浄化槽原水ポンプ等交換」の仕様書を添付のとおり変更する。

本件に関する問い合わせ先
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分3390
陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊 契約班 担当:井垣
電話0887-56-3471 (内線347)
FAX0887-56-3475

仕 様 書

1 名 称

高知（０６）香我美宿舎浄化槽原水ポンプ等交換

2 工 期

契約締結日 ～ 令和７年３月３１日（月）

3 作業場所

高知県香南市香我美町下分３３０８－４ 陸上自衛隊高知駐屯地香我美宿舎

4 概 要

香我美宿舎にある浄化槽の部品を交換する。

品 名	仕様・規格	単 位	数 量	備 考
原水ポンプ	鶴見製作所 50PU2.75-63×0.75kw 50口径	台	2	部品交換 同等品以上
調整ポンプ	鶴見製作所 40PU2.15-63×0.15kw 50口径	台	1	部品交換 同等品以上
放流ポンプ	鶴見製作所 40PU2.15-63×0.15kw 50口径	台	2	部品交換 同等品以上
中継ポンプ	荏原製作所 65DV26.75A×0.75kw 65口径	台	2	部品交換 同等品以上
No.1 ブロワー	(株)アンレット 型式6BER1800×1.5kw 40口径	台	1	部品交換 同等品以上
40-50取付パッキン		個	5	部品交換 同等品以上
引上げステンレスチェーン	5m×3本（ポンプ取付）	m	15	部品交換 同等品以上
ステンレスシャックル		個	5	部品交換 同等品以上

5 一般事項

- 本作業は、本仕様書、図面、次の関係法令等を遵守して実施すること。
【国土交通省大臣官房庁営繕部監修 令和４年版】
・公共建築工事標準仕様書（建築・電気・機械）
・公共建築改修工事標準仕様書（建築・電気・機械）
- 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは受注者の責任において良心的に施工すること。
- 本仕様書及び図面記載寸法は、標準寸法につき施工に際して細部を原寸確認し、各作業を実施すること。
- 現場の納まり等で材料・取付工法の軽微な変更は監督官の指示により行うこと。なお、軽微な変更に伴う契約金額の変更はないものとする。
- 本作業に使用する材料については、すべて新品とすること。規格・品質等が明示されていないものについては、監督官の承認を得てから使用すること。また特記事項にないものは、JIS規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致したものを使用すること。
- 受注者は、作業に先立ち、監督官と協議のうえ、工程表を作成し監督官に提出すること。
- 作業時間は０８：１５～１７：００とし、時間外及び休日は作業を実施してはならない。日曜日、祭日、祝日、土曜日及び特に指定した日は休日とする。ただし、事前に官側の許可を受けていればこの限りではない。
- 作業現場の風紀、衛生、火災予防、盗難予防については必要な処置を施すとともに、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、受注者の責任において管理すること。
- 作業完了後速やかに作業場所の清掃、後片付けを行い監督官の点検を受けること。
- 本作業は受注者の責任において実施するものとし、作業に際し建物及び物品等を損傷させた場合又は第三者等に損害を与えた場合には、監督官に報告のうえ受注者の責任において補償すること。
- 作業に際し、受注者は作業内容を作業関係者に十分掌握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を実施すること。
- 作業中、異常があった際は速やかに監督官へ報告すること。
- 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用できないものとする。ただし、使用する場合は監督官と協議のうえ、メーター等を設置し監督官算定に基づき有償とする。
- 作業で発生した廃棄物については、金属類とその他の発生材に区分し、監督官の指示する場所に整理集積し引き渡すこと。その際、金属類は発生材調書を添えて引き渡すこと。


6 特記事項

- 既設設備の諸元は下記のとおりとする。


製品名	仕様・規格	備 考
合併浄化槽	アムズ(株) FXF-365-3	
中継槽	アムズ(株) 容量1.12㎡	

- 作業完了後、検査官の行う完了検査に先立ち、監督官立ち会いのもと動作確認を実施し、通常使用ができることを確認するものとする。

件 名	高知（０６）香我美宿舎浄化槽原水ポンプ等交換		
種 別	仕様書（１）	図 番	
高知駐屯地業務隊管理科			1 / 3

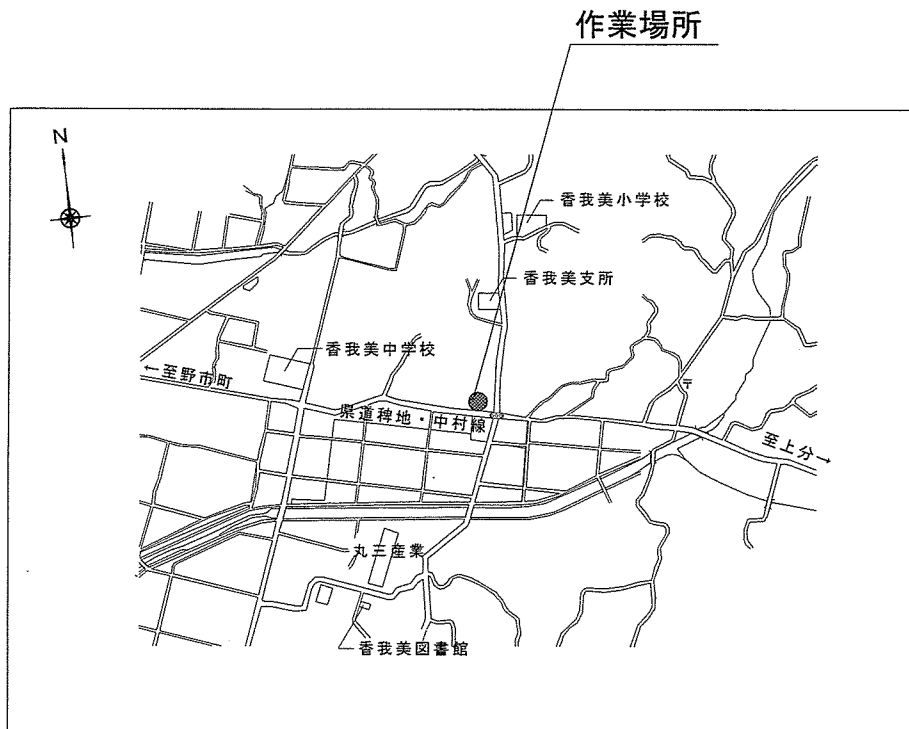

香我美宿舎 案内図

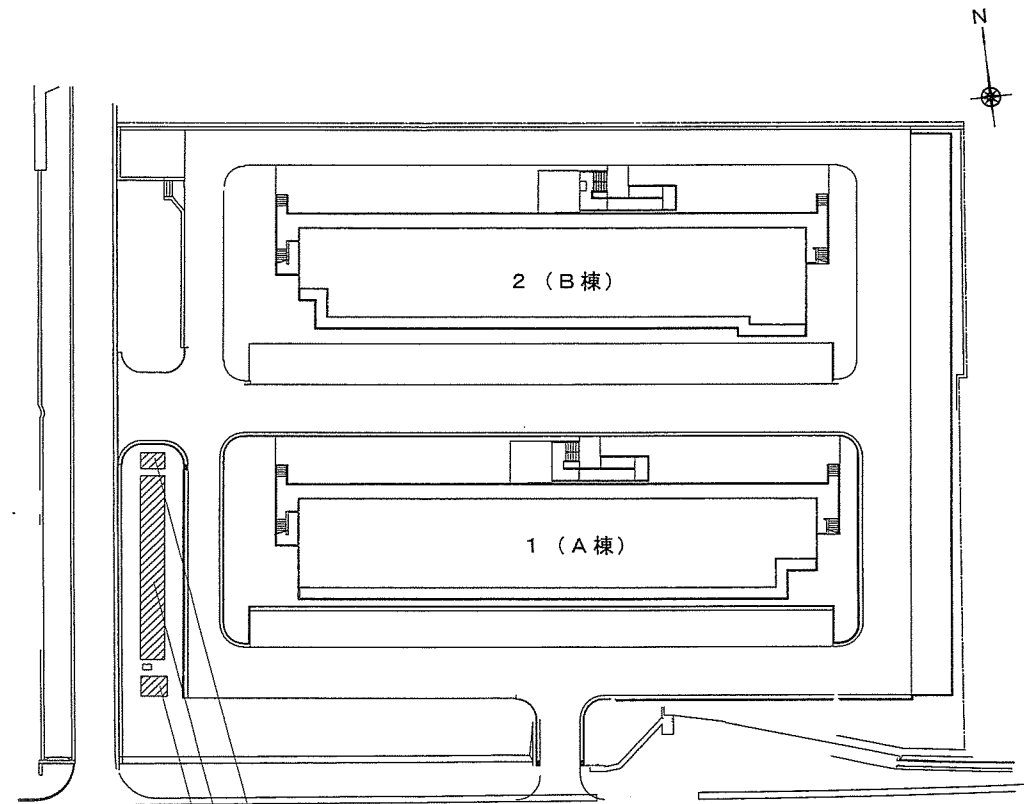

香我美宿舎 配置図

中継槽：中継ポンプ 2台交換

合併浄化槽：原水ポンプ 2台交換
調整ポンプ 1台交換
放流ポンプ 2台交換
40-50取付パッキン 5個交換
引上げステンレスチェーン (5m×3本) 15m交換
ステンレスシャックル 5個交換

制御盤：No.1ブローワー 1台交換

件名	高知(06)香我美宿舎浄化槽原水ポンプ等交換	
種別	案内図・配置図	図番
高知駐屯地業務隊管理科		3/3