

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第 3 4 8 会計隊長 佐藤 康平

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QFR10200020		5RML1A20002 0001					
品名 または 件名							
善通寺（7）エレベーター保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
善通寺駐屯地							
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和7年4月1日（火）～令和8年3月31日（火）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊善通寺駐屯地 第 3 4 8 会計隊契約班事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会は行わない。
入札日時場所：令和7年3月13日（木）9時00分 第 3 4 8 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

（1）競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- 次の各項目のすべての条件を満たす者
- （ア）全省庁統一資格の「役務の提供等」においてD等級以上（四国地区）の資格を有する者。
※令和 7・8・9 年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を申請中であることを確認できるものを提出（FAX可）
 - （イ）予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
 - （ウ）予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
 - （エ）都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
 - （オ）入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
 - （カ）入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
 - （キ）契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
 - （ク）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
 - （ケ）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省との契約を行おうとする者でないこと。
 - （コ）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。

(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

(4) 入札の無効

(ア) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

(イ) 入札に関する条項に違反した入札

(ウ) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

ただし、押印を省略する場合は、責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載がない入札

(5) 契約書の作成

落札金額が、50万円以上の場合には請書を、150万円以上の場合には契約書を作成する。契約書等の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

(6) 落札決定方法

落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

(7) 適用する契約条項

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

(8) その他

(ア) 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第348会計隊契約班窓口において配布する。

令和7年2月26日(水)～令和7年3月12日(水) (土曜日曜祝日を除く0900～1600)

(イ) 郵便による入札については、令和7年3月12日17時00分必着分までを有効とします。また、必ず着便の確認をすること。なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。

(ウ) 電報・電話等による入札は認めません。

(エ) 入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格決定通知書の写しを提出してください。(FAX可)

(オ) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。

(カ) 市場価格調査書は、令和7年3月12日(水)10時00分までにご協力をお願いします。(FAX可)

(キ) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。

(ク) お問い合わせ先

〒765-0002 香川県善通寺市南町2-1-1

陸上自衛隊善通寺駐屯地

TEL 0877-62-2311

FAX 0877-62-2315

入札及び契約事項に関する件

第348会計隊 契約班 担当：青木(内線2645)

仕様書に関する件

善通寺駐屯地業務隊 管理科 担当：前田(内線2332)

本公告は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊

自衛隊香川地方協力本部

陸上自衛隊中部方面会計隊HP <http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載している。

入札書

分任契約担当官陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

令和 7 年 3 月 13 日
住所・名称・代表者名

¥

- 1 納 期 : 7.4.1~8.3.31
- 2 納 地 : 陸上自衛隊善通寺駐屯地
- 3 決 定 方 法 : 総品目総額
- 4 消 費 税 : 消費税抜き

印

本入札に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備考
1	善通寺(7)エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

市場価格調査書

分任契約担当官陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

令和 7 年 3 月 12 日
住所・名称・代表者名

¥

- 1 納 期 : 7.4.1～8.3.31
- 2 納 地 : 陸上自衛隊善通寺駐屯地
- 3 決 定 方 法 : 総品目総額
- 4 消 費 税 : 消費税抜き

印

上記の条件で、調査価格は下記のとおりです。

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備考
1	善通寺(7)エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

善通寺 (7) エレベーター保守点検

善通寺駐屯地業務隊

業務隊長	管理科長	営繕班長	作成者
			
作成年月日	令和7年2月 日		
陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊			

仕様書

- 1 役務名称 普通寺 (7) エレベーター保守点検
- 2 役務場所 香川県普通寺市南町2-1-1 陸上自衛隊普通寺駐屯地
- 3 契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで
- 4 役務概要
本役務は、普通寺駐屯地内のエレベーター設備の保守を実施するものとする。
- 5 実施場所
 - (1) 271号建物 (エレベーター 2台)
 - (2) 280号建物 (エレベーター 1台)
 - (3) 299号建物 (エレベーター 1台)
 - (4) 300号建物 (エレベーター 2台)
- 6 一般事項
 - (1) 本役務は、本仕様書に基づき実施するものとする。仕様書、図面によるほか、建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) に基づき実施すること。
 - (2) 役務の実施により既存の施設に損傷を与えた場合は、請負者の負担において現状復旧するものとする。
 - (3) 役務実施場所以外への立入は禁止する。
 - (4) 請負者は、作業実施に先立ち、監督官と調整の上で工程表を作成し提出するものとし、了承を得た後に作業を実施すること。
 - (5) 請負者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する箇所において写真撮影を実施するものとし、項目は、着手前、実施中、見え隠れ部分、完了後、使用材料及び監督官の指示する箇所とする。なお、作業完了後速やかにA4判アルバムに整理の上、1部提出すること。
 - (6) 作業は請負者の責任作業とし、作業に際し損傷した部分については、監督官に報告の上、指示に従い速やかに復旧すること。
 - (7) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び点検を確実に実施すること。
 - (8) 自衛隊施設からの電気、水道は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合は、事前に監督官と調整の上でメーター等を設置し、部隊側の算定に基づき有償とする。
 - (9) その他不明事項、提出書類等については、その都度監督官と調整し指示に従うこと。
- 7 特記事項
 - (1) 保守作業実施に先立ち、監督官と調整の上で作業計画書及び緊急連絡先等連絡網図を作成し提出するものとする。
 - (2) 機器、装置等の点検に伴い、必要に応じて給油、調整、清掃を実施するものとする。
 - (3) 保守に伴い異常、故障等を発見した場合は、直ちに監督官に報告すると共に報告書及び補修見積を提出するものとする。
 - (4) エレベーター内から保守請負業者まで、緊急時の際に連絡がとれるようにインターホン設備を設置すること。また、エレベーターからの応答に24時間体制で対応するものとし、エレベーター内から連絡があった場合は、直ちに業務隊管理科営繕班 (夜間については業務隊当直室) まで連絡するものとする。なお、これらの通信設備、通信料等は請負者の負担とする。
 - (5) 保守点検に伴い異常、故障等を発見した場合は、直ちに監督官に報告すると共に報告書及び補修見積を提出するものとする。
 - (6) 故障、事故等緊急を要する場合は、通報により技術者を至急現地に派遣し、迅速に対処するものとする。そのため、24時間365日緊急時に対応できるよう安全管理及び連絡体制を十分に整えておくと共に関係者に周知徹底させるものとする。

- (7) 各種保守点検作業完了後、作業報告書を監督官へ1部提出するものとする。
- (8) 本役務で行う点検項目については、下記のとおりとする。
 - ア 機械室内環境状態
機械室への通行及び室内環境等
 - イ 機械室内各機器状態
巻き上げ機、電動機、そらせ車、制御盤、電磁ブレーキ、調速機
 - ウ かごの運転状態
 - エ 戸の開閉状態
 - オ かご関連機器状態
押ボタン、位置表示器、照明、停電灯、かご上環境状態、救出口
 - カ 外部連絡装置
 - キ かご室意匠
 - ク 乗場関連機器状態
押ボタン、位置表示器、ドアインターロック
 - ケ 昇降路関連機器状態
上・下部リミットスイッチ、非常止め装置、ロープ、レール
 - コ ビット内環境状態
 - サ 付加装置等各機器
地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転装置
- (9) 定期検査項目については、下記のとおりとする。
 - ア 電気抵抗測定検査項目
電源回路、制御回路、信号回路、照明回路、誘導電動機、外部線端子、低電圧回路等
 - イ 速度、作動距離及び摩耗量等測定検査項目
 - ウ 点検検査項目
機械室、かご室、かご上、乗り場、ビット、付加装置等
- (10) 保守点検に必要な工具、計器類は請負者の負担とする。
- (11) 消耗部品及び材料は、可動、固定コンタクト、ヒューズ、小型抵抗器、ベルト、給油器油芯、照明用ランプ、点検オイル、グリス類、ウエス、サンドペーパー、ビス、ナット、ワッシャー及びこれらに類するものとする。

件名	普通寺 (7) エレベーター保守点検		
種別	仕様書		
縮尺	—	図番	2/5

仕様書

(8) エレベーター仕様

ア 271号建物

271号建物において保守点検するエレベーターについては、下記表のとおりとする。

項目	仕様	数量
機種	三菱乗用エレベーター (グランディ) VFEL	2台
号機名	No.1・2号機	
用途	普及型エレベーター乗用	
制御方式	可変電圧可変周波数制御方式	
操作方式	2台乗合全自動方式	
積載質量	600kg・最大定員2名	
速度	90m/min	
電源	三相交流 210V 60Hz	
巻上機	EH-3500形 75KW	
綱車・そらせ車	綱車 (径) 410mm・そらせ車 (径) 360mm	
ロープ	(径) 10mm×6本 1:1ローピング	
停止箇所	1～8階 計8箇所	
レール	カゴ側 T75-3/8kg/m オモリ側 5kg/m	
かご内寸	間口 1,400mm×奥行 1,100mm	
出入口	幅 800mm×高さ 2,100mm	
戸形式	二枚戸中央開き	
戸開方式	電動式	
緩衝器	油圧式	
付加装置	火災時管制運転装置 (FER)	1台
	停電時自動着床装置 (WELD)	2台
	地震時管制運転装置 (EER)	1台

イ 289号建物

289号建物において保守点検するエレベーターについては、下記表のとおりとする。

項目	仕様	数量
機種	三菱油圧式荷物用エレベーター (YS-EUA)	1台
号機名	No.1号機	
用途	荷物用	
制御方式	油圧間接式	
操作方式	1BF-ADC	
積載質量	1,500kg	
速度	45m/min	
電源	三相交流 210V 60Hz	
巻上機	37KW 15SA	
綱車・そらせ車	綱車 (径) 480mm・そらせ車 (径) 500mm	
ロープ	(径) 12mm×3本 2:4ローピング	
停止箇所	1～2階 計2箇所	
レール	カゴ側 18kg/m オモリ側 8kg/m	
かご内寸	間口 2,200mm×奥行 2,400mm	
出入口	幅 1,700mm×高さ 2,100mm	
戸形式	二枚戸片開き	
戸開方式	電動式	
緩衝器	ばね式	
付加装置	停電時自動着床装置 (WELD)	
	地震時管制運転装置 (EER)	

ウ 299号建物

299号建物において保守点検するエレベーターについては、下記表のとおりとする。

項目	仕様	数量
機種	日立機械式レスロープ式荷物用エレベーター (OUF-2000-3S45)	1台
号機名	No.1号機	
用途	荷物用	
制御方式	インバータ制御方式	
操作方式	単式自動方式 (ボタンスイッチコントロール)	
積載質量	2,000kg (重量物は500kg以下/台車)	
速度	45m/min	
電源	三相交流 210V 60Hz	
巻上機	9.2KW (定格電流 40A、全負荷加速電流 80A)	
綱車・そらせ車	駆動綱車 (径) 500mm	
ロープ	(径) 12mm×5本 2:1ローピング	
停止箇所	1～2階 計2箇所	
レール	カゴ側 T127-1/B オモリ側 8kg/m	
かご内寸	間口 2,200mm×奥行 3,000mm	
出入口	幅 2,200mm×高さ 2,500mm	
戸形式	三枚戸片開き	
戸開方式	電動式	
緩衝器	油入式	
付加装置	停電時自動着床装置、地震時管制運転装置	
	火災時管制運転装置、マルチビームドアセンサー 遮断性能付乗場戸 (全階)	

件名	善通寺 (7) エレベーター保守点検		
種別	仕様書		
縮尺	—	図番	3/5

仕様書

エ 300号建物

300号建物において保守点検するエレベーターについては、下記表のとおりとする。



項目	仕様	数量
機種	東芝マシナールレス乗用エレベーター (SP13-C060)	2台
号機名	No.1・2号機	
用途	乗用 (No.1は車いす仕様)	
制御方式	交流インバータ制御方式 (回生無)	
操作方式	2台群集合全自動方式	
積載質量	900kg・最大定員13人	
速度	60m/min	
電源	三相交流 200V 60Hz	
巻上機	AC-5.7kW (ギヤレス)	
綱車・そらせ車	駆動綱車 (径) 202mm・そらせ車 (径) 200mm	
ロープ	(径) 5mm×8本 2:1ローピング	
停止箇所	1~5階 計5箇所	
レール	ISO (T114/B)	
かご内寸	間口1,600mm×奥行1,350mm	
出入口	幅900mm×高さ2,100mm	
戸形式	二枚戸中央開き	
戸開方式	電動式	
緩衝器	油入式	
付加装置	停層時自動着床装置、地震時管制運転装置 火災時管制運転装置、マルチビームドアセンサー 戸開走行保護装置	

8 提出書類


- (1) 作業計画書 (契約後速やかに)
- (2) 作業写真 (作業完了後)
- (3) 作業報告書 (毎月点検・定期点検) (作業完了後)
- (4) その他係官の指示するもの

9 検査


本役務に関しては、毎月の作業報告書の提出及び年1回の定期検査報告書の確認をもって検査とする。

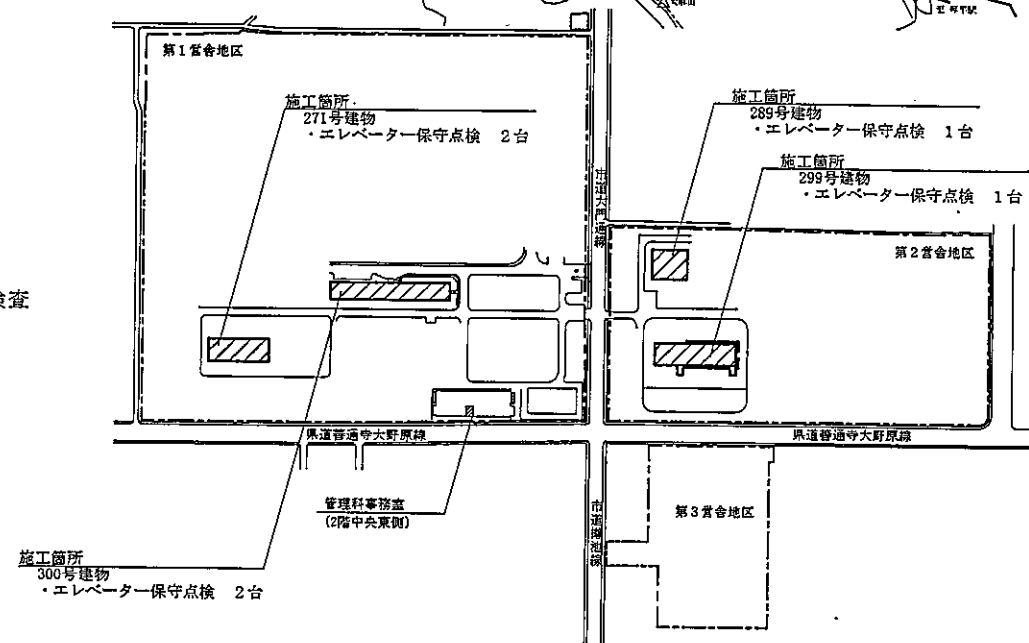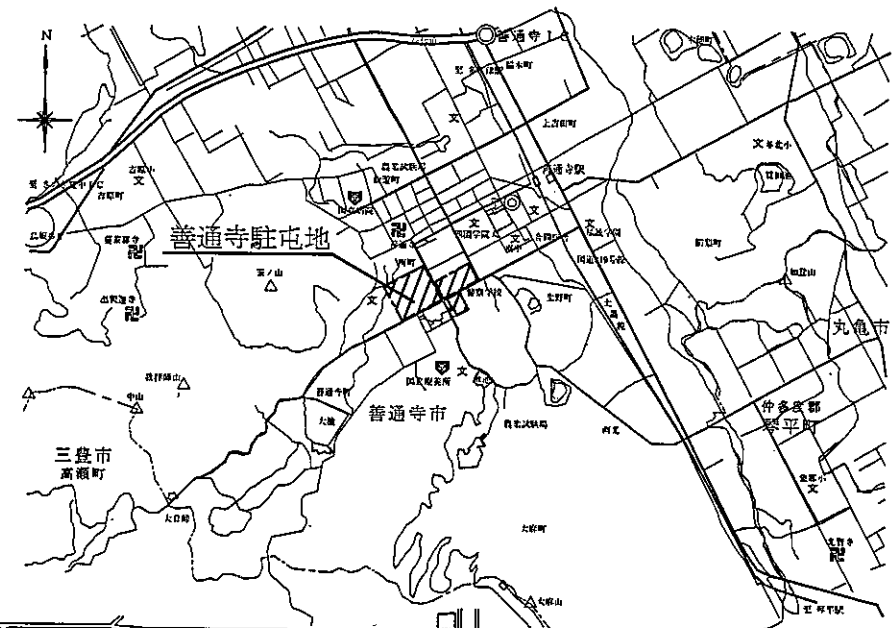


件名	善通寺 (7) エレベーター保守点検
種別	仕様書・案内図・配置図
縮尺	図番 4 / 5

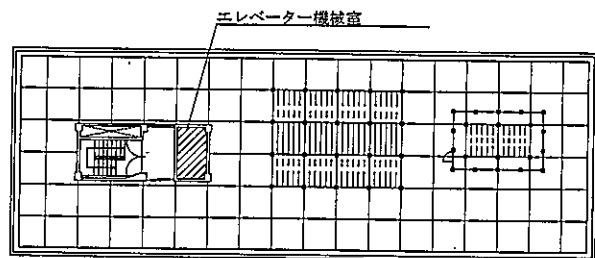


271号建物屋上平面図 S=1/500

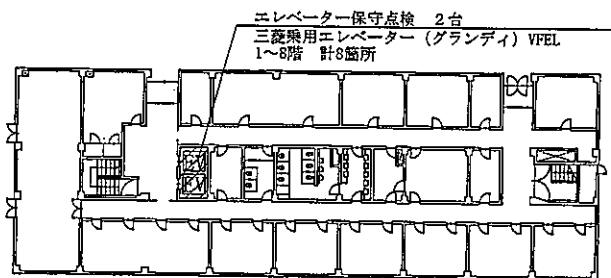


271号建物平面図 S=1/500

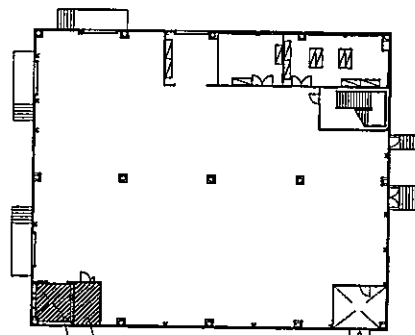


289号建物平面図 S=1/500

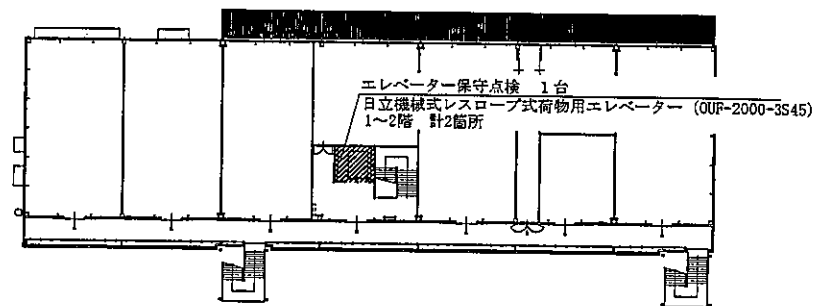

299号建物2F平面図 S=1/600

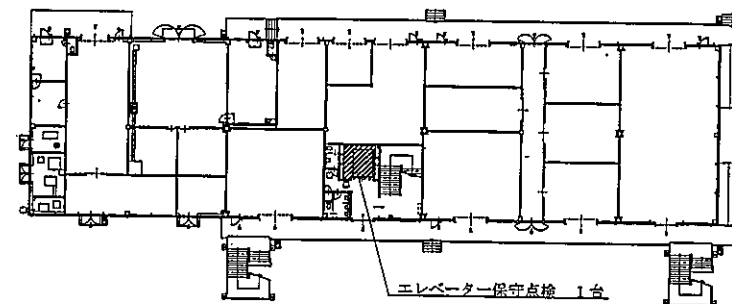

299号建物1F平面図 S=1/600

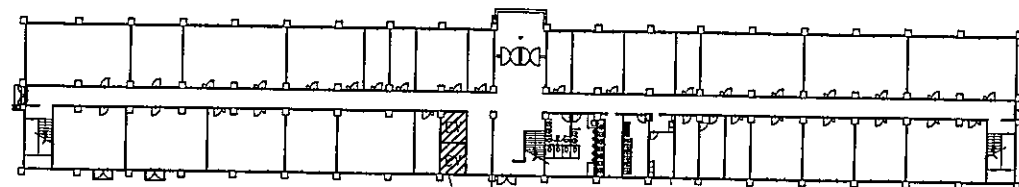

300号建物平面図 S=1/600

件名	善通寺(7)エレベーター保守点検		
種別	平面図		
縮尺	—	図番	5/5