

公 告

分任契約担当官代理
陸上自衛隊大久保駐屯地
第 3 9 7 会計隊契約班長 大久保 蓮

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QGW12500050		5RQ01AS0002 0001					
品名 または 件名							
大久保（7）空調機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
大久保駐屯地			大久保駐屯地業務隊				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
管理科 営繕班 若林事務官（506）			令和8年3月31日（火）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊大久保駐屯地 第 3 9 7 会計隊 契約班窓口

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和7年3月19日（水）10時30分 第 3 9 7 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (ア) 令和7・8・9年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」D等級以上（近畿地区）の資格を有する者。
ただし、7・8・9年度の資格について申請中であり、当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。
- (イ) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (ウ) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (エ) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- (オ) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (カ) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (キ) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (ク) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (ケ) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (コ) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

(4) 入札の無効

- (ア) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (イ) 入札に関する条項に違反した入札
- (ウ) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

(5) 契約書の作成

- (ア) 契約書は作成し、提出すること。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
- (イ) 適用する契約条項
 - 「役務請負契約条項」
 - 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - 「暴力団排除に関する特約条項」

(6) 押印の省略について

契約書以外の書類への押印省略は可能とする。契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者の氏名及び担当者の氏名と担当者の連絡先の3項目を記入すること。記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、責任者と担当者の氏名及び担当者の連絡先の記入は不要とする。

(7) その他

- (ア) 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第397会計隊契約班窓口において配布する。
令和7年3月3日(月)～令和7年3月18日(火)(土曜日曜祝日を除く0830～1630)
- (イ) 落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (ウ) 郵便による入札については、入札日前日の17時00分必着分までを有効とする。また、必ず便着の確認をすること
なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (エ) 電報・電話等による入札は認めない。
- (オ) 入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格審査結果通知書の写しを提出すること。(メール又はFAX)
- (カ) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (キ) 市場価格調査は、令和7年3月17日(月)17時00分までに提出をお願いする。(メール又はFAX)
- (ク) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班にて掲載している。
- (ケ) 入札に先立ち、現場確認が必要な者は個別に調整されたい。
現場確認調整先：陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊契約班 担当：大久保(内線365)
- (コ) 不明な事項等の問い合わせ先
〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1の1 陸上自衛隊大久保駐屯地
TEL 0774-44-0001
FAX 0774-44-0001 (FAX機は別棟にあるため送信後連絡すること)
 - a 入札に関する事項
第397会計隊 契約班 担当：大久保(内線365)
 - b 仕様書等に関する事項
大久保駐屯地業務隊厚生科 担当：若林(内線506)

本公告は、陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 メールアドレス：ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
陸上自衛隊中部方面会計隊HP <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載している

件名リスト 番 号	公告 第 10 号
--------------	-----------

令和7年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地 入 札 書
第397会計隊長 八木 健作 殿

- 1納入(履行)場所: 陸上自衛隊大久保駐屯地 住所・名称・代表者名
- 2納期(履行期限): 令和8年3月31日
- 3入札(契約)保証金: 免除
- 4落札方法: 総品目総額
- 5消費税: 消費税抜きの金額を記入

金額 ¥

本入札(見積)に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	大久保(7)空調機保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2							
3	【内訳】を記入 または、別紙で送付						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

市場価格調査書

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

金額 ¥

- 1 納 期 : 令和8年3月31日
- 2 納 地 : 陸上自衛隊大久保駐屯地
- 3 調 査 方 法 : 総品目総額
- 4 消 費 税 : 消費税抜きの金額を記入

上記の条件で、調査価格は下記のとおりです。

	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	大久保(7)空調機保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2							
3	【内訳】を記入 または、別紙で送付						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	1 / 2 6
役 務 名 称	大久保 (7) 空調機保守点検	承認年月日	令和 7 年 2 月 2 7 日
		作成年月日	令和 7 年 2 月 2 6 日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	大久保駐屯地業務隊

1 役務場所 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 (陸上自衛隊大久保駐屯地)

2 役務期間 契約締結日 ~ 令和7年3月31日 (月)
 空調機設備の点検は冷房、暖房の開始日に間に合うように行う。
 冷房開始日 (予定) : 令和7年5月8日 (木)
 暖房開始日 (予定) : 令和7年10月20日 (月)

3 役務概要

(1) 総 則
 本役務は、仕様書、図面及び建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) により冷暖房設備のシーズンイン点検を実施するもの。

(2) 対象建物

ア 200号庁舎 (冷・暖房)
 イ 201号隊庁舎 (冷・暖房)
 ウ 202号隊庁舎 (ユニットファンのみ)
 エ 203号食堂・厨房 (冷・暖房)
 オ 221号医務室 (冷・暖房)
 カ 234号隊舎 (ユニットファンのみ)
 キ 237号隊舎 (ユニットファンのみ)
 ク 247号警衛所 (冷・暖房)
 ケ 255号隊舎 (冷・暖房)
 コ 259号整備工場 (冷・暖房)

4 対象冷房設備仕様

(1) 200号庁舎

ア 吸収式冷温水機 : CH-KG70STU43 矢崎エナジーシステム : 2基
 イ 冷却塔 : SKB-62GR 空研工業 : 1基
 ウ 真空給水ポンプ : PZ-5S-1206 前田鉄工所 : 1基
 エ 冷却水ポンプ : GEL-806M-4MN7.5 川本製作所 : 1基
 オ 冷温水ポンプ : GEL-656M-4MN5.5 川本製作所 : 2基
 カ 環水圧送ポンプ : GEJ-40X326M-4MN0.4 川本製作所 : 2基
 キ ファンコイルユニット : CF-21N2V 床置型 昭和鉄工 : 28基
 ク ファンコイルユニット : CSR-CX21V 天吊型 昭和鉄工 : 5基
 ケ エアハンドリングユニット : CH-050EK 昭和鉄工 : 1基
 コ エアハンドリングユニット : CH-065EK 昭和鉄工 : 2基
 サ エアハンドリングユニット : CH-060EK 昭和鉄工 : 1基
 シ マルチ : PUSY-P140MH 三菱電機
 ビル用マルチエアコン シティマルチSシリーズ 室外機 : 2基
 ス マルチ : PLFY-P22LMG1 三菱電機
 ビル用マルチエアコン 天井カセット形 (2方向吹出) 室内機 : 6基
 セ マルチ : PUHY-P224DMG2 三菱電機
 ビル用マルチエアコン Y GRシリーズ 室外機 : 1基
 ソ マルチ : PLFY-P36BMG2 三菱電機
 ビル用マルチエアコン 天井カセット形 (4方向吹出) 室内機 : 6基

タ マルチ	: PLFY-P28BMG2 三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(4方向吹出)室内機	: 2基
チ マルチ	: PLFY-P45BMG2 三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(4方向吹出)室内機	: 1基
ツ パッケージ	: PFHV-P140DM-E 三菱電機 汎用空冷ヒートポンプパッケージエアコン	: 2基
テ パッケージ	: MSZ-GV224-W 三菱電機 空冷ヒートポンプインバータ冷暖エアコン	: 2基
ト パッケージ	: PCZ-ZRMP45KH 三菱電機 空冷ヒートポンプスリムZR・PAC(ムーブアイ)	: 3基
ナ パッケージ	: PLZ-ZRP40LF 三菱電機 空冷ヒートポンプスリムZR・PAC	: 3基
ニ 制御システム	: 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・ モジュールトルモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・ 電気伝導度検知器・他付属装置	

(2) 201号隊庁舎

ア 空冷式熱源機	: RUA-UP511HL1 東芝キャリア	: 1基
イ 冷温水ポンプ	: 65×50FS2J65.5 荏原製作所	: 2基
ウ ファンコイルユニット	: FS-300K 床置型 木村工機	: 2基
エ ファンコイルユニット	: FS-400K 床置型 木村工機	: 6基
オ ファンコイルユニット	: FS-600K 床置型 木村工機	: 25基
カ ファンコイルユニット	: FS-800K 床置型 木村工機	: 25基
キ ファンコイルユニット	: KCS-600GZK 天埋型 2方出 木村工機	: 1基
ク 制御システム	: 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・ モジュールトルモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・ 電気伝導度検知器・他付属装置	

(3) 203号食堂・厨房

空気調和機器	: SZVYCP560K ダイキン	: 4基
	: PFHV-P280DM-E1 三菱	: 1基

(4) 221号医務室

ア 空冷式熱源機	: RUA-SP333H1 東芝キャリア	: 1基
イ ファンコイルユニット	: FWHC27S 1方出 天カセ型 ダイキン	: 2基
ウ ファンコイルユニット	: FWHC47S 1方出 天カセ型 ダイキン	: 1基
エ ファンコイルユニット	: FWHC27D 2方出 天カセ型 ダイキン	: 1基
オ ファンコイルユニット	: FWHC37D 2方出 天カセ型 ダイキン	: 3基
カ ファンコイルユニット	: FWHC47D 2方出 天カセ型 ダイキン	: 3基
キ ファンコイルユニット	: FWHC67D 2方出 天カセ型 ダイキン	: 8基
ク ファンコイルユニット	: FWHC26B 2方出 天埋型 ダイキン	: 1基
ケ ファンコイルユニット	: FWHC86B 天埋型 ダイキン	: 2基
コ エアハンドリユニット	: AH10EA 2.2kw 天井横型 ダイキン	: 1基
サ 全熱交換器(HEA)	: LGH-25 天埋型 三菱電機	: 2基
シ 換気扇	: 天井取付型	: 17基
ス 換気扇	: V-20LM2 壁取付型 三菱電機	: 1基
セ 換気扇	: QG30ASC 壁取付型 三菱電機	: 1基
ソ シロッコファン	: ALF-U-20M 三菱電機	: 1基
タ 制御システム	: 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・ モジュールトルモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・ 電気伝導度検知器・他付属装置	

(5) 247号警衛所

ア パッケージ	: 東芝キャリア RUSA08033M	: 1基
イ パッケージ	: 東芝キャリア RUSA11233M	: 2基
ウ パッケージ	: 東芝キャリア RUSA05633M	: 1基
エ パッケージ	: 東芝キャリア RUSA04033M	: 1基
オ マルチ	: 東芝キャリア RUSB14033M	: 1基

(6) 255号隊舎

ア マルチ	: RXY P140DD	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
イ マルチ	: RXY P400FC	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
ウ マルチ	: RXY P500FC	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
エ マルチ	: RXY P775FC	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 2基
オ マルチ	: FXYLP28NB	ビル用マルチエアコン室内機 床置ローボーイ形	ダイキン	: 23基
カ マルチ	: FXYLP36NB	ビル用マルチエアコン室内機 床置ローボーイ形	ダイキン	: 46基
キ マルチ	: FXYLP45NB	ビル用マルチエアコン室内機 床置ローボーイ形	ダイキン	: 1基
ク ルームエアコン	: S28ZVV-W			: 2基

(7) 259号整備工場

ア マルチ	: RSXY P140M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
イ マルチ	: RSXY P450M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
ウ マルチ	: RSXY P560M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
エ マルチ	: FXYCP22M	ビル用マルチエアコン室内機 天カセ型 2方出	ダイキン	: 2基
オ マルチ	: FXYFP56M	ビル用マルチエアコン室内機 天カセ型 4方出	ダイキン	: 4基
カ マルチ	: FXYFP71M	ビル用マルチエアコン室内機 天カセ型 4方出	ダイキン	: 6基
キ マルチ	: FXYFP80M	ビル用マルチエアコン室内機 天カセ型 4方出	ダイキン	: 4基

5 対象暖房設備仕様

(1) 200号庁舎

ア 吸収式冷温水機	: CH-KG70STU43	矢崎エナジーシステム	: 2基
イ 真空給水ポンプ	: PZ-5S-1206	前田鉄工所	: 1基
ウ 冷温水ポンプ	: GEL-656M-4MN5.5	川本製作所	: 2基
エ 環水圧送ポンプ	: GEJ-40X326M-4MN0.4	川本製作所	: 2基
オ ファンコイルユニット	: CF-21N2V	床置型 昭和鉄工	: 28基
カ ファンコイルユニット	: CSR-CX21V	天吊型 昭和鉄工	: 5基
キ エアハンドリングユニット	: CH-050EK	昭和鉄工	: 1基
ク エアハンドリングユニット	: CH-065EK	昭和鉄工	: 2基
ケ エアハンドリングユニット	: CH-060EK	昭和鉄工	: 1基
コ マルチ	: PUSY-P140MH	三菱電機 ビル用マルチエアコン シェイタルSシリーズ 室外機	: 2基
サ マルチ	: PLFY-P22LMG1	三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(2方向吹出)室内機	: 6基
シ マルチ	: PUHY-P224DMG2	三菱電機 ビル用マルチエアコン YGRシリーズ 室外機	: 1基
ス マルチ	: PLFY-P36BMG2	三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(4方向吹出)室内機	: 6基
セ マルチ	: PLFY-P28BMG2	三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(4方向吹出)室内機	: 2基
ソ マルチ	: PLFY-P45BMG2	三菱電機 ビル用マルチエアコン 天井カセット形(4方向吹出)室内機	: 1基
タ パッケージ	: PFHV-P140DM-E	三菱電機 汎用空冷ヒートポンプパッケージエアコン	: 2基
チ パッケージ	: MSZ-GV224-W	三菱電機 空冷ヒートポンプ インバータルームエアコン	: 2基
ツ パッケージ	: PCZ-ZRMP45KH	三菱電機 空冷ヒートポンプ スリムZR・PAC(ムーブアイ)	: 3基
テ パッケージ	: PLZ-ZRP40LF	三菱電機 空冷ヒートポンプ スリムZR・PAC	: 3基
ト ファンコンベクター	: AW-S	昭和コンベクタ(蒸気・壁掛式)	: 25基

ナ 制御システム : 山武製制御 (計装) 機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(2) 201号隊庁舎

ア 空冷式熱源機 : RUA-UP511HL1 東芝キャリア : 1基
 イ 真空給水ポンプ : PZ-5D-106 前田鉄工所 : 1基
 ウ 冷温水ポンプ : 65×50FS2J65.5 荏原製作所 : 2基
 エ ファンコンベクター-2 : FCV-2 200SK 天吊型 木村工機(株) : 11基
 オ ファンコンベクター-4 : FCV-4 400SK 天吊型 木村工機(株) : 2基
 カ ユニットヒーター : 301V-72 V型 木村工機(株) : 2基
 キ ファンコイルユニット : FS-300K 床置型 木村工機(株) : 2基
 ク ファンコイルユニット : FS-400K 床置型 木村工機(株) : 6基
 ケ ファンコイルユニット : FS-600K 床置型 木村工機(株) : 25基
 コ ファンコイルユニット : FS-800K 床置型 木村工機(株) : 25基
 サ ファンコイルユニット : KCS-600GZK 天埋型 2方出 木村工機 : 1基
 シ 制御システム : 山武製制御 (計装) 機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(3) 202号隊庁舎

ア 熱交換機 : 熱交換量 253,000kcal/h 島倉鉄工所 : 1基
 イ 真空給水ポンプ : EDR800m² 荏原製作所 : 1基
 ウ 全熱交換器 (HEA) : FY-16ZBS 2/11-W 天井隠蔽型 松下電器産業 : 1基
 エ 全熱交換器 (HEA) : FY-250ZB3 天井隠蔽型 松下電器産業 : 3基
 オ 全熱交換器 (HEA) : FY-350ZD3-K 天井隠蔽型 松下電器産業 : 2基
 カ 全熱交換器 (HEA) : FY-500ZB3 天井隠蔽型 松下電器産業 : 2基
 キ 全熱交換器 (HEA) : FY-500ZD3-K 天井隠蔽型 松下電器産業 : 1基
 ク 全熱交換器 (HEA) : FY-650ZD3-K 天井隠蔽型 松下電器産業 : 2基
 ケ 全熱交換器 (HEA) : FY-800ZD3-K 天井隠蔽型 松下電器産業 : 5基
 コ ユニットヒーター : 301V-71 木村工機 : 2基
 サ ユニットヒーター : 401V-71 木村工機 : 1基
 シ 制御システム : 山武製制御 (計装) 機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(4) 203号食堂・厨房

空気調和機器 : SZVYCP560K ダイキン : 4基
 PFHV-P280DM-E1 三菱 : 1基

(5) 221号医務室

ア 空冷式熱源機 : RUA-SP333H1 東芝キャリア : 1基
 イ ファンコイルユニット : FWHC27S 1方出 天カセ型 ダイキン : 2基
 ウ ファンコイルユニット : FWHC47S 1方出 天カセ型 ダイキン : 1基
 エ ファンコイルユニット : FWHC27D 2方出 天カセ型 ダイキン : 1基
 オ ファンコイルユニット : FWHC37D 2方出 天カセ型 ダイキン : 3基
 カ ファンコイルユニット : FWHC47D 2方出 天カセ型 ダイキン : 3基
 キ ファンコイルユニット : FWHC67D 2方出 天カセ型 ダイキン : 8基
 ク ファンコイルユニット : FWHC26B 2方出 天埋型 ダイキン : 1基
 ケ ファンコイルユニット : FWHC86B 天埋型 ダイキン : 2基
 コ エアハンドリンユニット : AH10EA 2.2kw 天井横型 ダイキン : 1基
 サ 全熱交換器 (HEA) : LGH-25 天埋型 三菱電機 : 2基

シ 制御システム : 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(6) 234号隊舎

ア 熱交換機 : 350A×1400L 熱交換量 227,300kcal/h
三成鉄工㈱ : 1基

イ 真空給水ポンプ : PZ-8D-106 前田鉄工所 : 1基

ウ 全熱交換器(HEA) : FY-16ZBS 2/11-W 天井隠蔽型
松下電器産業 : 1基

エ 給湯循環ポンプ : LP25A6.10 テラルキョクトウ : 2基

オ 全熱交換器(HEA) : 天カセ型 三菱電機 : 11基

カ エントヒーター : 4,700kcal/h 木村工機㈱ : 2基

キ エントヒーター : 8,800kcal/h 木村工機㈱ : 2基

ク エントヒーター : 15,500kcal/h 木村工機㈱ : 1基

ケ 制御システム : 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(7) 237号隊舎

ア 熱交換機 : φ355.5×2,000L
加熱能力225,000kcal/h 島倉製作所 : 1基

イ 真空給水ポンプ : No.5 ACⅡK型 荏原製作所 : 1基

ウ 給湯循環ポンプ : 25LPS6.15 荏原製作所 : 2基

エ 全熱交換器(HEA) : LGH-15CST 天カセ型 三菱電機㈱ : 6基

オ 全熱交換器(HEA) : LGH-35CST 天カセ型 三菱電機㈱ : 6基

カ 全熱交換器(HEA) : LGH-50CST 天カセ型 三菱電機㈱ : 2基

キ エントヒーター : 352H2型 木村工機㈱ : 6基

ク 制御システム : 山武製制御(計装)機器・温度設定器・温度調節器・電動三方弁・モジュールモーター・電動ボール弁・電磁弁・変圧器・遠隔設定器・電気伝導度検知器・他付属装置

(8) 247号警衛所

ア パッケージ : 東芝キャリア RUSA08033M : 1基

イ パッケージ : 東芝キャリア RUSA11233M : 2基

ウ パッケージ : 東芝キャリア RUSA05633M : 1基

エ パッケージ : 東芝キャリア RUSA04033M : 1基

オ マルチ : 東芝キャリア RUSB14033M : 1基

(9) 255号隊舎

ア マルチ : RXYP140DD ビル用マルチエアコン室外機 ダイキン : 1基

イ マルチ : RXYP400FC ビル用マルチエアコン室外機 ダイキン : 1基

ウ マルチ : RXYP500FC ビル用マルチエアコン室外機 ダイキン : 1基

エ マルチ : RXYP775FC ビル用マルチエアコン室外機 ダイキン : 2基

オ マルチ : FXYLP28NB ビル用マルチエアコン室内機
床置ローボーイ形 ダイキン : 23基

カ マルチ : FXYLP36NB ビル用マルチエアコン室内機
床置ローボーイ形 ダイキン : 46基

キ マルチ : FXYLP45NB ビル用マルチエアコン室内機
床置ローボーイ形 ダイキン : 1基

ク ルームエアコン : S28ZVV-W : 2基

(10) 259号整備工場

ア	マルチ	: RSXYP140M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
イ	マルチ	: RSXYP450M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
ウ	マルチ	: RSXYP560M	ビル用マルチエアコン室外機	ダイキン	: 1基
エ	マルチ	: FXYCP22M	ビル用マルチエアコン室内機	天カセ型	
		2方出	ダイキン	: 2基	
オ	マルチ	: FXYFP56M	ビル用マルチエアコン室内機	天カセ型	
		4方出	ダイキン	: 4基	
カ	マルチ	: FXYFP71M	ビル用マルチエアコン室内機	天カセ型	
		4方出	ダイキン	: 6基	
キ	マルチ	: FXYFP80M	ビル用マルチエアコン室内機	天カセ型	
		4方出	ダイキン	: 4基	

6 保守範囲

(1) 空冷式熱源機

- ア 機器外観点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 運転電流、電源電圧及び絶縁抵抗の測定（高圧圧力及び低圧圧力）
- ウ 異常音及び異常振動の有無
- エ 各安全装置の動作テスト
- オ ガス漏れの有無
- カ 各配線状況の良否
- キ 各電磁接触器の作業状況、異常音、異臭及び過熱の有無
- ク 配線接続部の緩み点検（緩んでいる場合は増締めを実施）
- ケ 空冷式熱源機本体の清掃
- コ その他異常事項の有無

(2) ファンコイルユニット

- ア 機器外観点検及び清掃（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ フィルターの清掃（水洗い等）及び劣化の有無、劣化しているフィルターについては交換
- ウ 配管及びドレンの漏水有無
- エ 異常音及び異常振動の有無
- オ 吹出し及び吸込み温度の測定
- カ その他異常事項の有無

(3) 制御システム、ユニットファン、制御システム

- ア 外観目視点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 温度設定器のモード切替及び調整
- ウ 挿入型温度調節機の調整
- エ 模擬入力による温度設定器及び温度調節機各設定値の電動弁作動確認
- オ 電動弁のグランドパッキン部からの漏水の有無
- カ 模擬入力信号による電動弁のフルスロットル動作確認及び調整
- キ 変圧器の電圧測定（一次側及び二次側電圧が許容範囲にあるかの有無）
- ク 各配線状況の良否
- ケ 各電磁接触器の作動状況、異常音、異臭及び過熱の有無
- コ 配線接続部の緩み点検（緩んでいる場合は増締めを実施）
- サ その他異常事項の有無

(4) 吸収式冷温水機

- ア 機器外観点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 運転電流・電源電圧及び絶縁抵抗の測定及び真空度の測定
- ウ 異常音及び異常振動の有無
- エ 各安全装置の動作テストの良否
- オ 年1回 溶液分析
- カ 年1回の溶液分析結果、必要時インヒビターGセット・アルカリ調整液の投入
- キ その他異常事項の有無

(5) エアーハンドリングユニット（空気調和機）

- ア 機器外観点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ フィルターの清掃（水洗い等）及び劣化の有無、劣化しているフィルターについては交換
- ウ ファンベルト張り具合点検及び調整
- エ プーリー及び軸受の腐食、磨耗、異常音及び振動の有無及びグリス給油
- オ ファンライナーの腐食、変形、汚れ有無及び回転バランスの良否
- カ 送排風機の運転電流、電圧及び絶縁抵抗の測定
- キ 電動機の異常音、異常振動、過熱有無及び回転方向の良否
- ク 保温材及び吸音材の破損の有無
- ケ 熱交換機コイルの腐食、破損、変形の有無及び流水状況の良否
- コ 加湿ノズルの詰まり及び加湿状況の良否
- サ ドレンパンの錆、腐食、漏水の有無及び清掃ドレン排水の点検
- シ 給気温度、換気温度及び外気温度の測定
- ス その他異常事項の有無

(6) エアーハンドリングユニット（空気調和機）全熱交換機組込型

- ア 上記（5）の項目
- イ 熱交換状況の良否
- ウ エレメントの腐食、変形、破損及び汚れの有無
- エ 駆動ベルトの緩み、錆や汚れの有無及び調整
- オ その他異常事項の有無点検

(7) 全熱交換型、天井取付型及び壁取付型換気扇

- ア 機器外観点検及び清掃（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ フィルターの清掃（水洗い等）及び劣化の有無、劣化しているフィルターについては交換
- ウ 電動機の異常音、異常振動、過熱の有無及び回転方向の良否
- エ 熱交換及び換気状況の良否
- オ その他異常事項の有無

(8) ミニシロッコファン、ファンコンベクター

- ア 機器外観点検及び清掃（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ フィルターの清掃（水洗い等）及び劣化の有無、劣化しているフィルターについては交換
- ウ 電動機の異常音、異常振動、過熱の有無及び回転方向の良否
- エ ファンライナーの腐食、変形、汚れの有無及び回転バランスの良否
- オ その他異常事項の有無

(9) ユニットヒーター

- ア 機器外観点検及び清掃（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 電動機の異常音、異常振動、過熱の有無及び回転方向の良否
- ウ ファンライナーの腐食、変形、汚れの有無及び回転バランスの良否
- エ 配管及びドレン管の漏水有無
- オ その他異常事項の有無

(10) コンベクター

- ア 機器外観点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 機器内部及び外部の清掃
- ウ スチームトラップの作動確認
- エ 温水の温度測定（吐出及び吸入温度）
- オ 表面温度の測定
- カ その他異常事項の有無

(11) 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

- ア 機器外観点検（腐食、変形、破損及び劣化の有無）
- イ 機器内部、外部及びドレン受口の清掃
- ウ フィルターの清掃（水洗い等）及び劣化の有無、劣化しているフィルターについては交換

- エ 電動機の運転電流、電圧及び絶縁抵抗の測定
- オ 冷媒管等の損傷及びガス漏れの有無
- カ 熱交換器の損傷及び汚れの有無の確認
- キ 異常音及び異常振動の有無
- ク ドレン管の詰まりの有無及び清掃
- ケ 圧力開閉器の作動確認
- コ クランクケースヒータの異常の有無
- サ 室外機及び室内機吹出空気温度測定
- シ リモコン他付属装置の異常の有無
- ス Vベルトの点検、損耗しているVベルトについては交換
- セ その他異常事項の有無

(12) 電気系統

- ア 操作及び動力回路の絶縁抵抗の測定（1 MΩ以上）
- イ 端子の緩み、変色、劣化及び過熱の有無点検
- ウ 盤の異物の付着、接続部の緩み、変形及び劣化の有無点検（緩みがある場合は増締めを実施）
- エ 各制御システムの連動、個別動作テスト

(13) その他

- ア 冷暖房切替（試験運転調整含む）
- イ 各機器の圧力計、温度計の狂い及び破損の有無
- ウ 各継電器（リレー含む）の清掃及び動作テスト
- エ 各配管の腐食、変形及び漏水有無
- オ 202号隊庁舎・234号237号隊舎の熱交換器等ユニットヒーター作動設備の点検

7 一般事項

(1) 現場管理

- ア 請負者は、本役務にあたり、隣接建築物その他に対し損害及び損傷を生じないよう養生を施すこと。万が一損傷させた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、請負業者の責任において賠償するものとする。
 - イ 作業現場の風紀、衛生及び盗難予防については、必要な措置を施すと共に請負者の責任において管理すること。
- (2) 作業時間は08:15～17:00とし、時間外及び休日は役務を実施してはならないものとする。休日は、土曜日、日曜日、祝日及び特に指定した日とする。
 - (3) 本役務は本仕様書及び図面に準拠し実施するものとする。また、本仕様書に明記なき事項であっても、当然実施すべき事項は請負者の負担において実施するものとする。
 - (4) 使用する器材等については、すべて請負者において準備する。
 - (5) 電気及び水道を使用する場合は、監督官に申し出て、指示に従うこと。
 - (6) 保守に必要な消耗部品、材料等は、請負者の負担とする。
 - (7) 役務写真は、着手前、作業中、完了後、完了後隠蔽となる箇所、使用材料及び監督官の指示する箇所を撮影し、役務完了後にA4縦型カラー印刷した写真帳（様式不問）をクリップ留めで整頓し速やかに提出すること。

8 特記事項

- (1) 役務に際しては、第1種冷媒フロン類取扱技術者、給水装置工事主任技術者、1級配管技能士（建築配管作業）及び1級管工事施工管理技士の全ての資格を有する請負者が実施し、その免状のコピーを提出すること。
- (2) 作業日時は、事前に監督官と調整すること。
- (3) 油、冷媒ガス補充、ポンプ類の分解点検、部品の取替及び計器類の校正試験は、本役務に含まない。
- (4) 空冷式熱源機及び吸収式冷温水機は、製造メーカーによる冷媒濃度管理調整等を含む保守点検を契約期間において実施すること。
- (5) 請負者は、故障等の発見及び官側から異常の連絡を受けた場合は、速やかに現地に赴き、原因を究明するとともに状況を監督官まで報告すること。

- (6) 点検結果及び整備内容報告書をパイプファイルに各建物ごと整理した後、速やかに提出すること。
- (7) 点検結果において、異常がみられた箇所については、速やかに修理見積を提出すること。

9 提出書類



監督官が指示する書類

10 検査等

検査官による役務完了後の状況及び書類の検査を受け、合格をもって完了とする。また、手直し等が発生した場合は、手直し完了後、再検査を実施する。

駐屯地案内図


駐屯地配置図

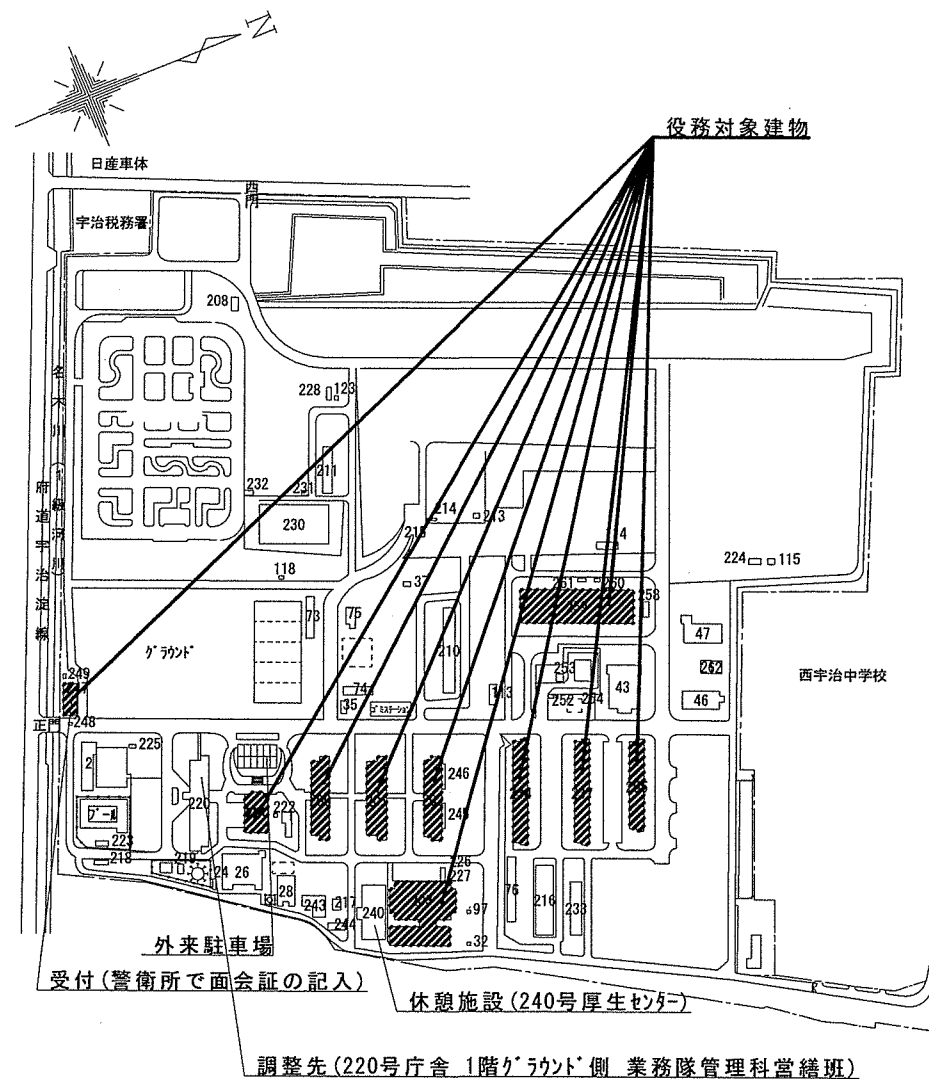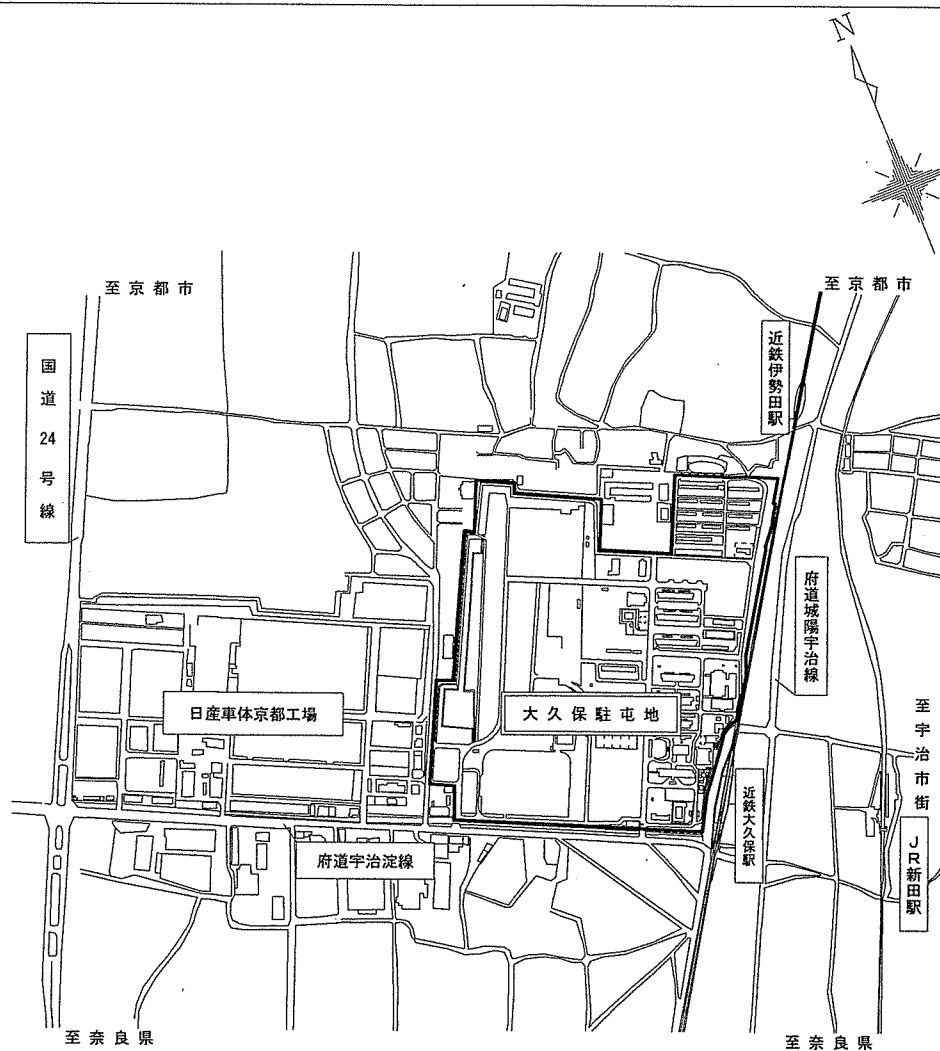


役務名称	大久保(7)空調機保守点検	図面名称	駐屯地案内図・配置図	縮尺	図面番号
大久保駐屯地業務隊管理科當番班				N. S.	10/26

200号庁舎平面図


1 階 平 面 図

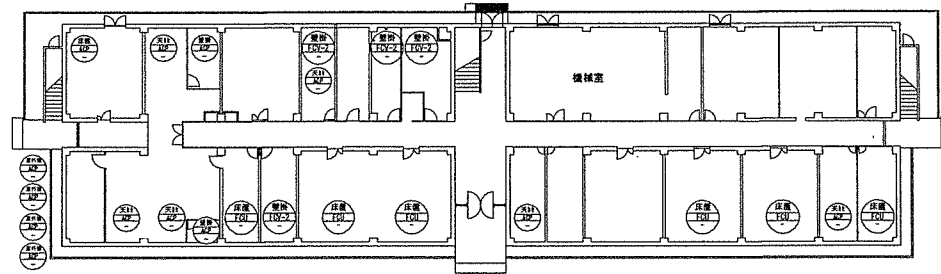


2 階 平 面 図

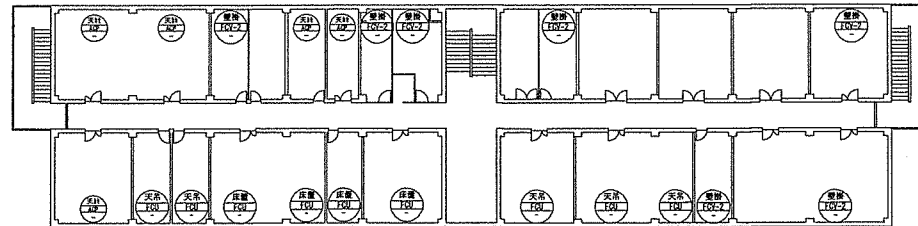

3 階 平 面 図

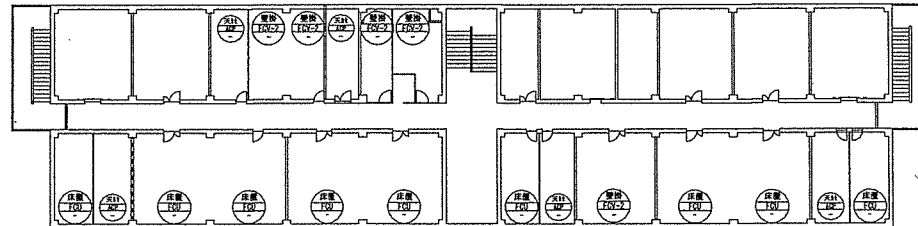


4 階 平 面 図

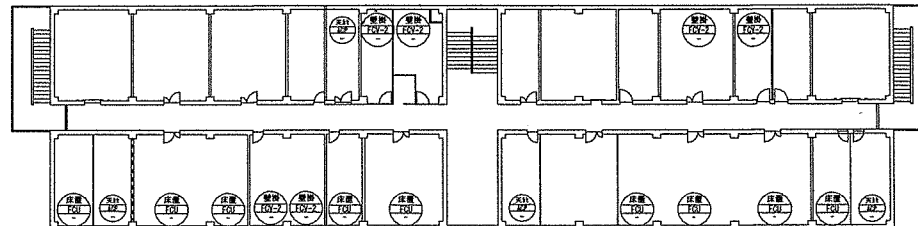


【凡例】

	ファンコイルユニット		天井エアコン(天吊、吊付式)		天井エアコン(室外機)
	ファンコイルユニット		天井エアコン(床置)		
	ファンコイルユニット		天井エアコン(壁掛)		


201号隊庁舎平面図

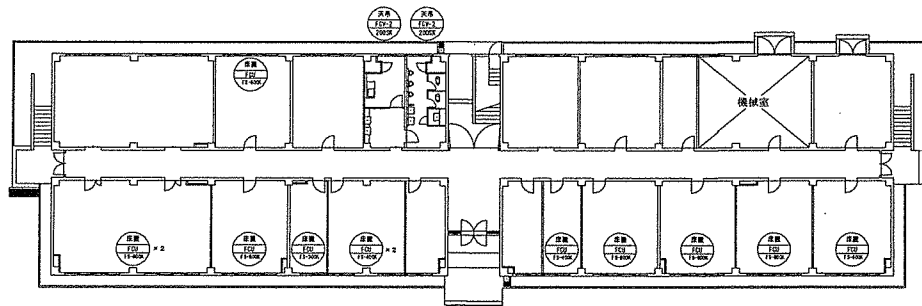


1 階平面図

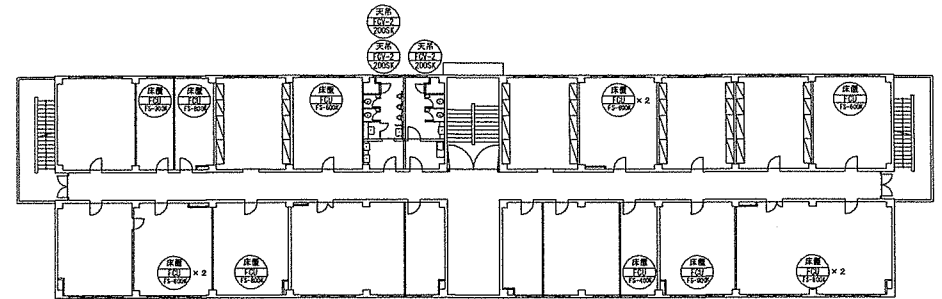

2 階 平 面 図

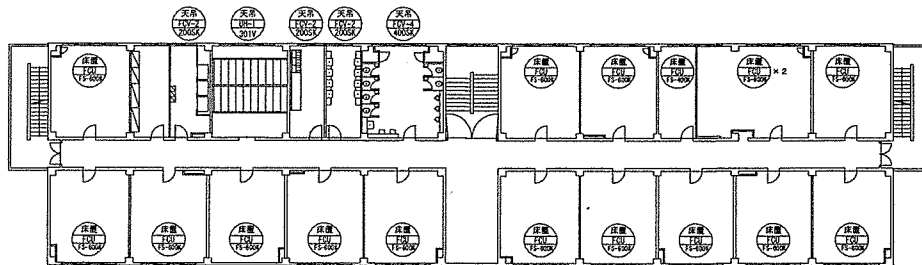

3 階平面図

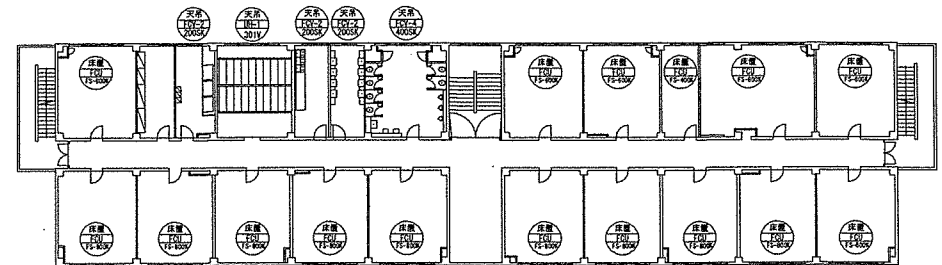


4 階平面図

【凡例】


	ファンコイルユニット						
	ファンコンベクター						

役務名称	大久保(7)空調機保守点検	図面名称	201号隊庁舎平面図	縮尺	図面番号
大久保駐屯地業務隊管理科営繕班				N.S	12/26


202号隊庁舎平面図

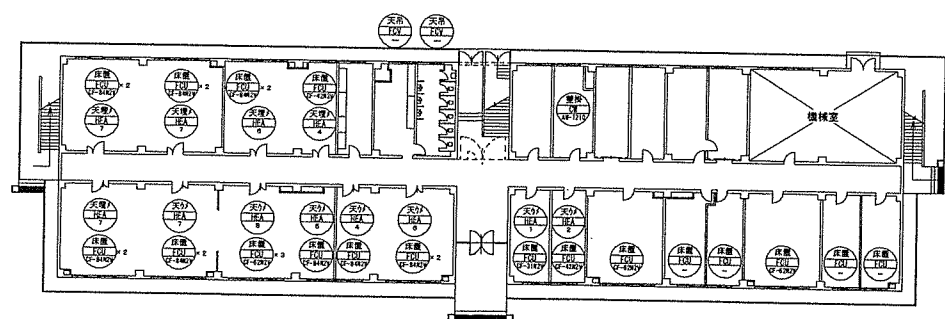


1 階 平 面 図

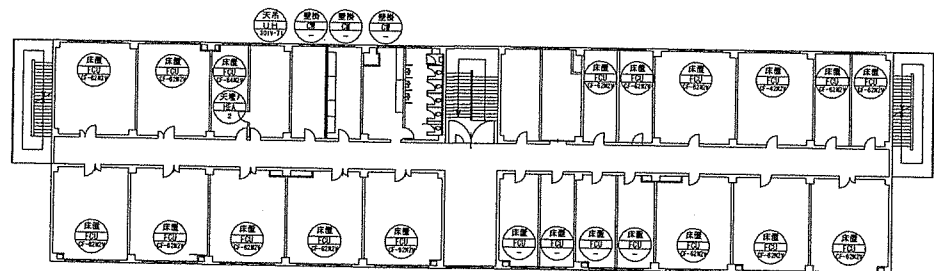

2 階 平 面 図

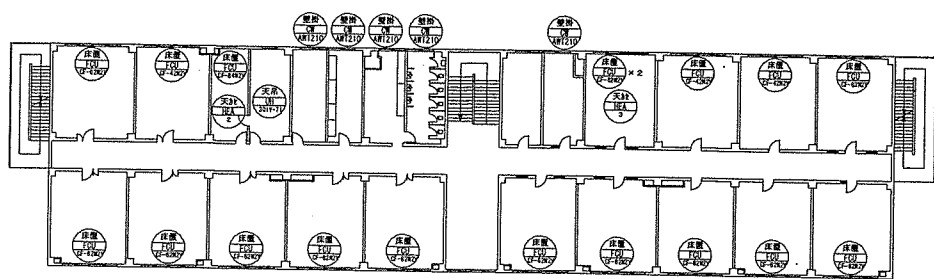

3 階 平 面 図

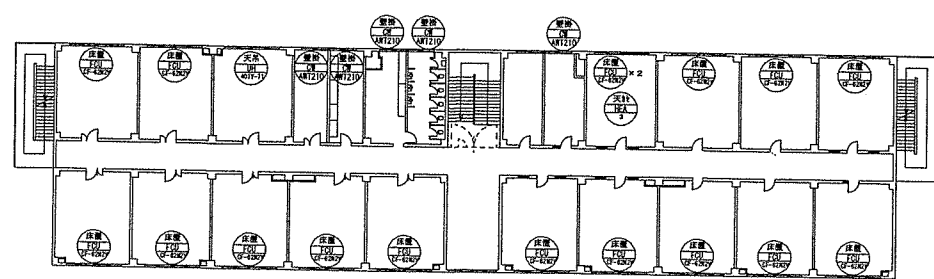


4 階 平 面 図

【凡例】


	ファンコイルユニット		ユニットヒーター
	ファンコンベクター		全熱交換換気扇
	コンベクター		

234号隊舎平面図


1 階 平 面 図

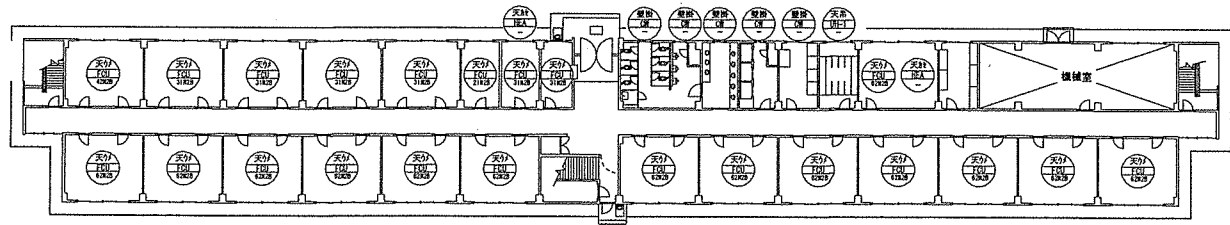

2 階 平 面 図

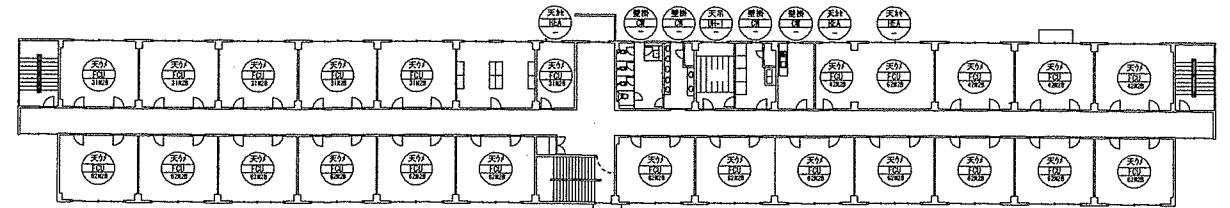


3 階 平 面 図

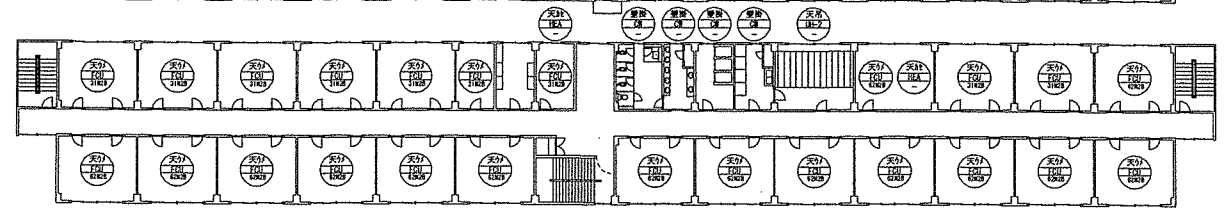


237号隊舎平面図


1 階 平面図

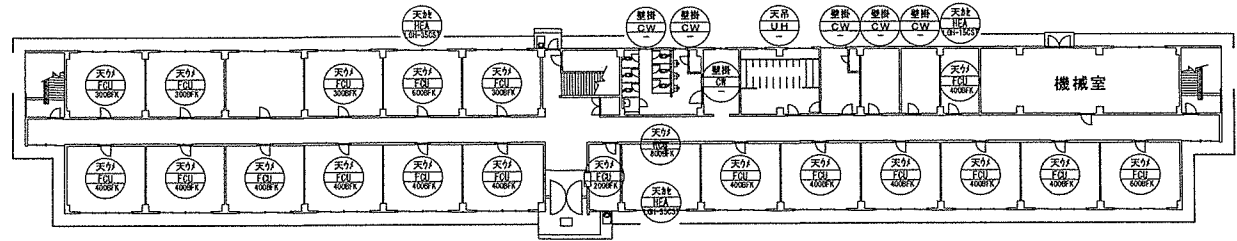


2 階 平面図

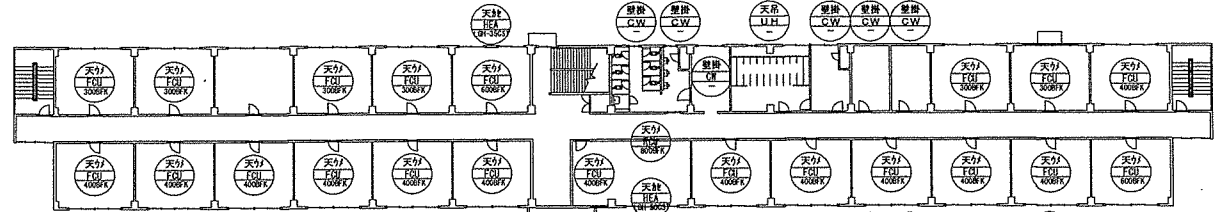


3 階 平面図

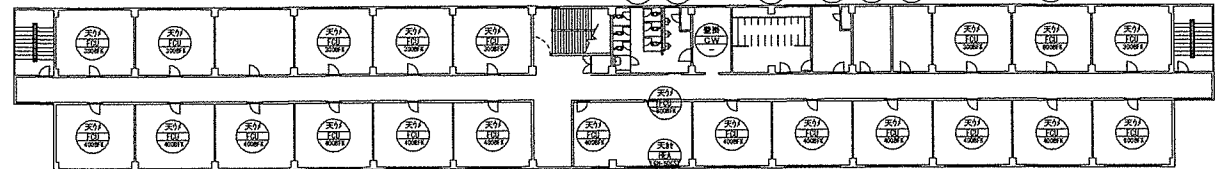

4 階 平面図

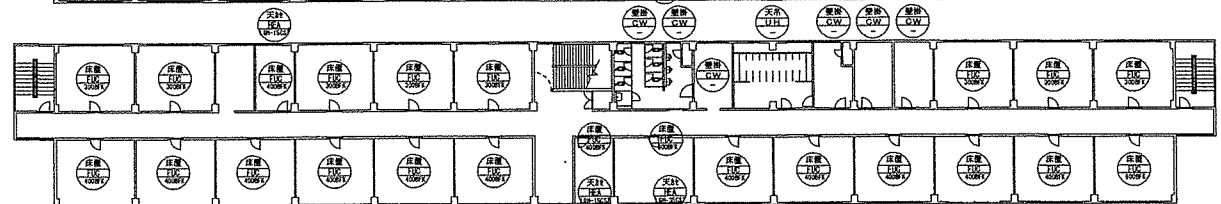

5 階 平面図

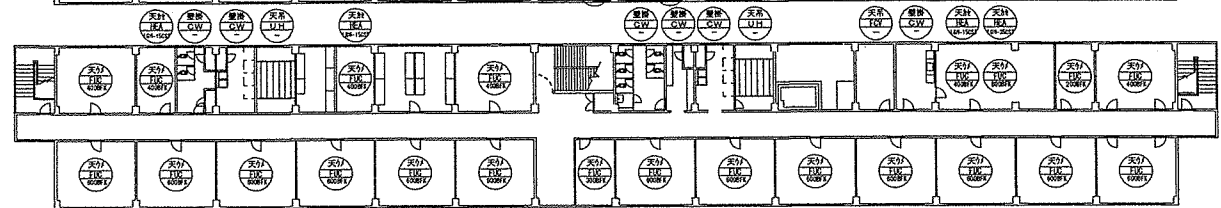

【凡例】

	ファンコイルユニット		ユニットカー						
	ファンコンベ'カー		全熱交換換気扇						
	コンベ'カー								

役務名称 大久保(7)空調機保守点検

図面名称 237号隊舎平面図

縮尺


図面番号

大久保駐屯地業務隊管理科営繕班

N.S

17/26

247号 警 衛 所 平 面 図

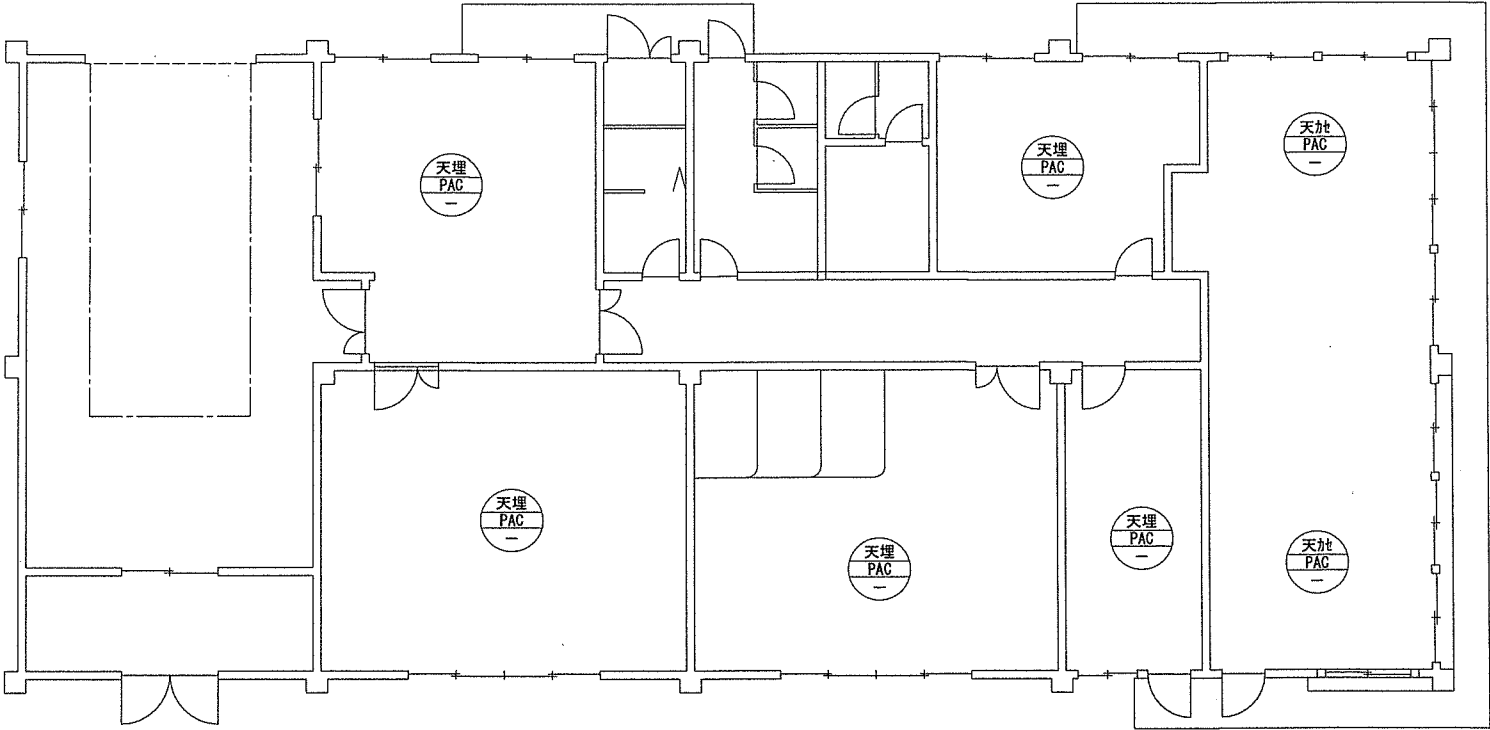

【 凡 例 】

	パッケージエアコン								
	マルチエアコン								

空氣調節表

記号	器具名称	器具仕様	電圧 (相-V)	消費電力 (kW)	最大電流 (A)	台数	設置室名	備考
ACP 1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室外機 (南西寄窓系統)	形式 : 床置型 28馬力相当 冷房能力 : 77.5 kW 暖房能力 : 90.0 kW 圧縮機 : 14.5+11.5 kW 付属品 : 断熱ゴムパッド、アンカーボルト (SUS)、アクティブフィルタ、油種分岐管X20	3-200	冷房 23.0 暖房 29.3	105	1	屋外	RC基礎:新設(本工事) 設計排水水平位置 0.6
ACP 1-1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 3.6 kW 暖房能力:4.0 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		20	1階~5階 居室	
ACP 2	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室外機 (南東居窓系統)	形式 : 床置型 28馬力相当 冷房能力 : 77.5 kW 暖房能力 : 90.0 kW 圧縮機 : 14.5+11.5 kW 送風機 : (0.66X2)+1.03 kW 付属品 : 断熱ゴムパッド、アンカーボルト (SUS)、アクティブフィルタ、油種分岐管X20	3-200	冷房 23.0 暖房 29.3	105	1	屋外	RC基礎:新設(本工事) 設計排水水平位置 0.6
ACP 2-1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 3.6 kW 暖房能力:4.0 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		19	1階~5階 居室	
ACP 2-2	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 4.5 kW 暖房能力:5.0 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		1	5階 居室	
ACP 3	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室外機 (北東居窓系統)	形式 : 床置型 18馬力相当 冷房能力 : 50.0 kW 暖房能力 : 56.0 kW 圧縮機 : 12.6 kW 送風機 : 0.67 kWX2 付属品 : 断熱ゴムパッド、アンカーボルト (SUS)、アクティブフィルタ、油種分岐管X14	3-200	冷房 16.6 暖房 15.3	70	1	屋外	RC基礎:新設(本工事) 設計排水水平位置 0.6
ACP 3-1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 2.8 kW 暖房能力:3.2 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		12	2階~4階 居室	
ACP 3-2	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 3.6 kW 暖房能力:4.0 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		3	5階 居室	
ACP 4	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室外機 (北東・調理室系統)	形式 : 床置型 14馬力相当 冷房能力 : 40.0 kW 暖房能力 : 45.0 kW 圧縮機 : 12.3 kW 送風機 : 0.42 kWX2 付属品 : 断熱ゴムパッド、アンカーボルト (SUS)、アクティブフィルタ、油種分岐管X10	3-200	冷房 11.4 暖房 13.6	60	1	屋外	RC基礎:新設(本工事) 設計排水水平位置 0.6
ACP 4-1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 2.8 kW 暖房能力:3.2 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		7	1階~5階 調理室 5階 北東室	
ACP 4-2	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 3.6 kW 暖房能力:4.0 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		4	1階~4階 納庫室	
ACP 5	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室外機 (2~5階自警室系統)	形式 : 床置型 5馬力相当 冷房能力 : 14.0 kW 暖房能力 : 16.0 kW 圧縮機 : 3.30 kW 送風機 : 0.22 kW 付属品 : 断熱ゴムパッド、アンカーボルト (SUS)、油種分岐管X3	3-200	冷房 3.6 暖房 3.67	20	1	屋外	RC基礎:新設(本工事) 設計排水水平位置 0.6
ACP 5-1	空気熱源ヒートポンプ マルチエアコン 室内機	形式 : 床置ローボイ型 冷房能力 : 2.8 kW 暖房能力:3.2 kW 送風機 : 0.025 kW 付属品 : ワイヤードリモコン	1-200	0.075		4	2階~5階 自警室	

[illegible]

注記 1. 電気容量は参考値とする。(60Hz)


2. 機器仕様は、令和4年度公共建築工事標準仕様書（建設設備工事編）による。


3. 室内温湿度条件是夏期28℃-50%、冬期19℃-40%

4. パッケージエアコンの冷暖房能力はJIS条件とする。

5. グリーン購入法(特定調達物品等)適合品とする。


6. 冷媒ガスは、新冷媒とする。

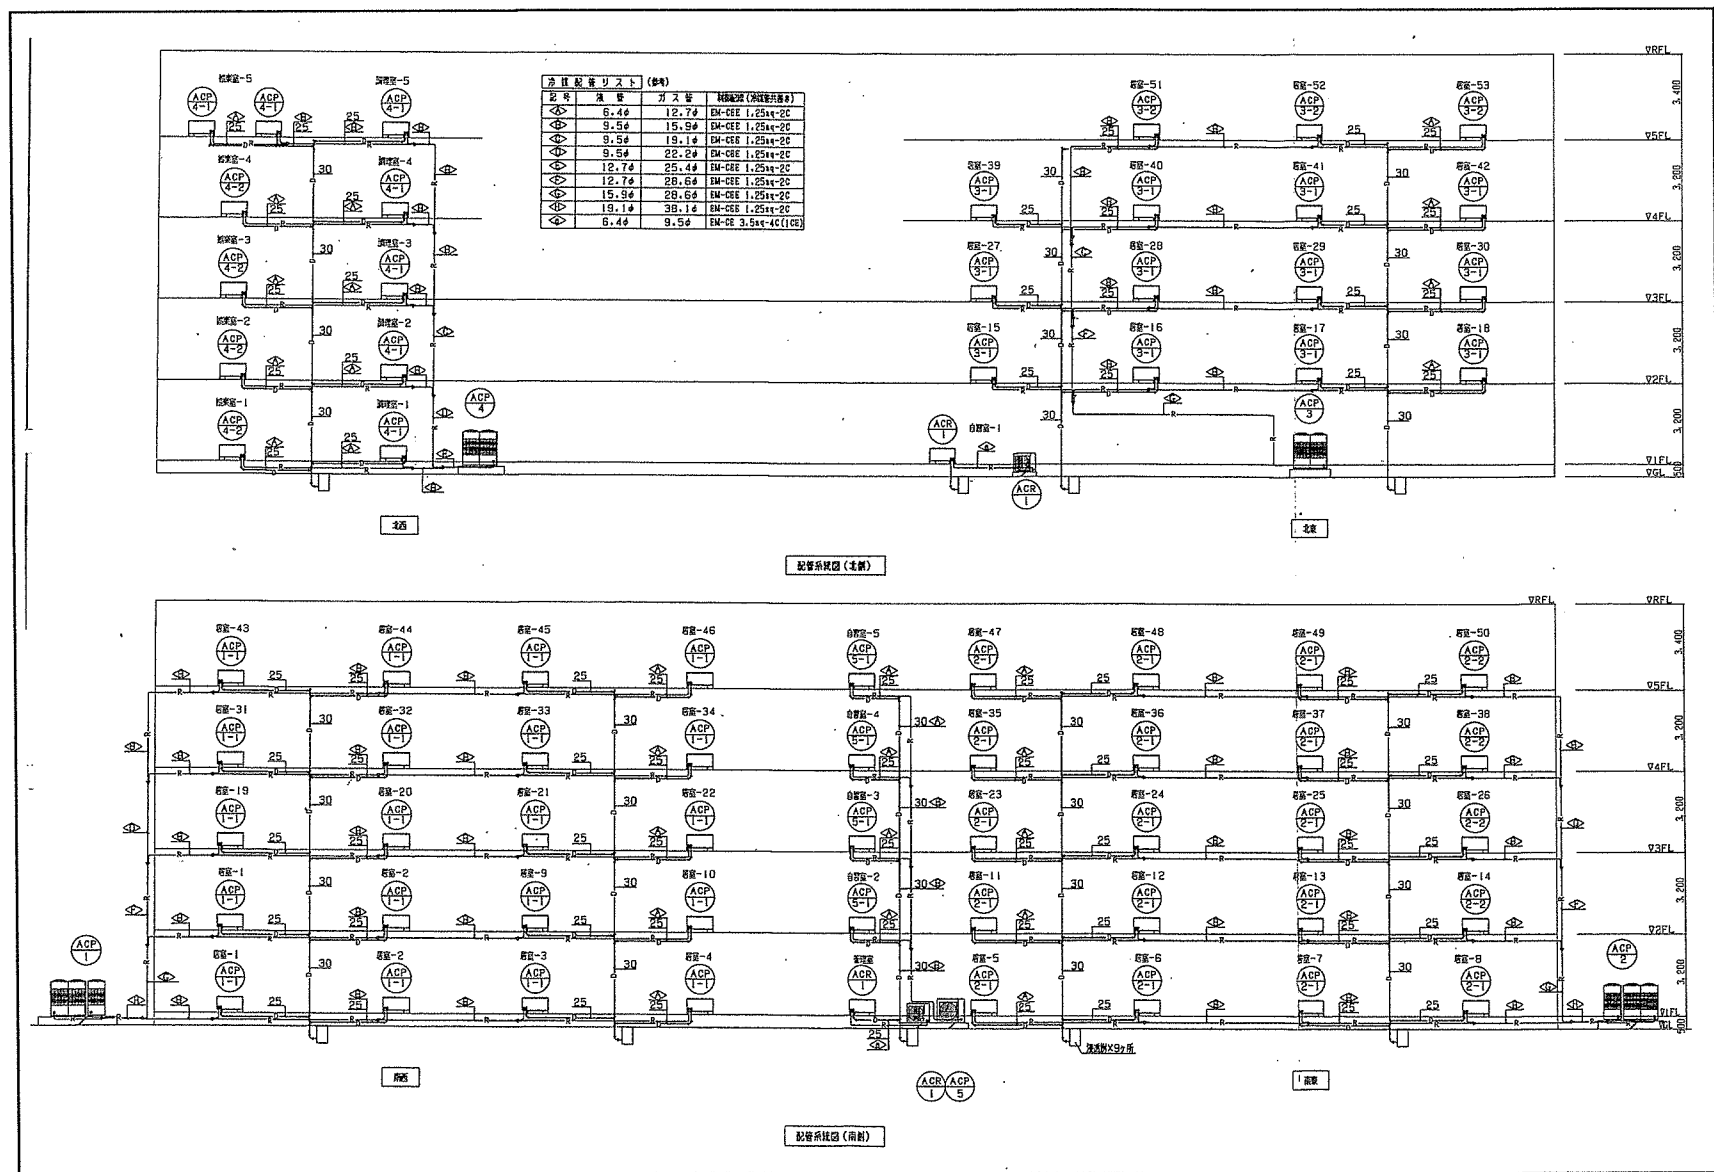



船名	港名	入 港	船 体 記 号 (港 船 配 置 表 記)
◇	6.4	12.7	BM-CER 1.25sq-2C
◇	9.5	15.9	BM-CER 1.25sq-2C
◇	9.5	19.1	BM-CER 1.25sq-2C
◇	9.5	22.2	BM-CER 1.25sq-2C
◇	12.7	25.4	BM-CER 1.25sq-2C
◇	12.7	28.6	BM-CER 1.25sq-2C
◇	15.9	28.6	BM-CER 1.25sq-2C
◇	6.4	9.5	EM-CR 3.5sq-4C1C

※国外輸出価格はSUSラッキングとする

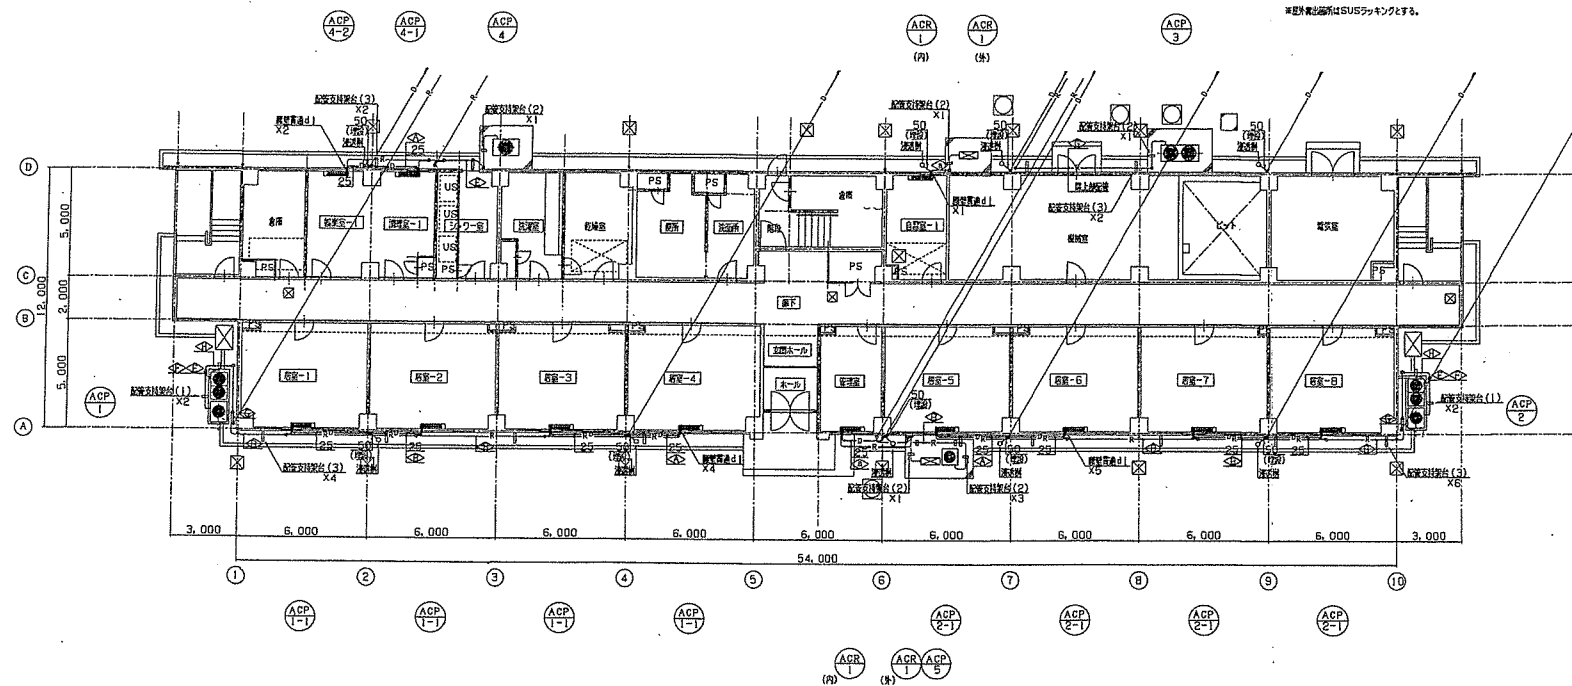

1 層平面図 1/100

※ 配管サイズは斜付図参照

品リスト			
品番	仕様	数量	適合管サイズ
d1	タイプ普通 125φX150L	12	径種 A、フレソ 25


注記 1. 型、床開口はダイヤ貫通とし、鉄線検査の上、鉄線配管等保護しない様施工する。
2. 開口部はモルタル充填すること。



記号	名称	備考
A	天井照明	
B	天井換気	
C	天井排水	
D	天井配線	
E	天井配管	
F	天井配線	
G	天井配管	
H	天井配線	
I	天井配管	
J	天井配線	
K	天井配管	
L	天井配線	
M	天井配管	
N	天井配線	
O	天井配管	
P	天井配線	
Q	天井配管	
R	天井配線	
S	天井配管	
T	天井配線	
U	天井配管	
V	天井配線	
W	天井配管	
X	天井配線	
Y	天井配管	
Z	天井配線	

記号	名称	単位	数量	単位	数量
A	天井照明	個	12	天井照明	個
B	天井換気	個	12	天井換気	個
C	天井排水	個	12	天井排水	個
D	天井配線	個	12	天井配線	個
E	天井配管	個	12	天井配管	個
F	天井配線	個	12	天井配線	個
G	天井配管	個	12	天井配管	個
H	天井配線	個	12	天井配線	個
I	天井配管	個	12	天井配管	個
J	天井配線	個	12	天井配線	個
K	天井配管	個	12	天井配管	個
L	天井配線	個	12	天井配線	個
M	天井配管	個	12	天井配管	個
N	天井配線	個	12	天井配線	個
O	天井配管	個	12	天井配管	個
P	天井配線	個	12	天井配線	個
Q	天井配管	個	12	天井配管	個
R	天井配線	個	12	天井配線	個
S	天井配管	個	12	天井配管	個
T	天井配線	個	12	天井配線	個
U	天井配管	個	12	天井配管	個
V	天井配線	個	12	天井配線	個
W	天井配管	個	12	天井配管	個
X	天井配線	個	12	天井配線	個
Y	天井配管	個	12	天井配管	個
Z	天井配線	個	12	天井配線	個

※図面記載の記号はSUSラッピングとする。

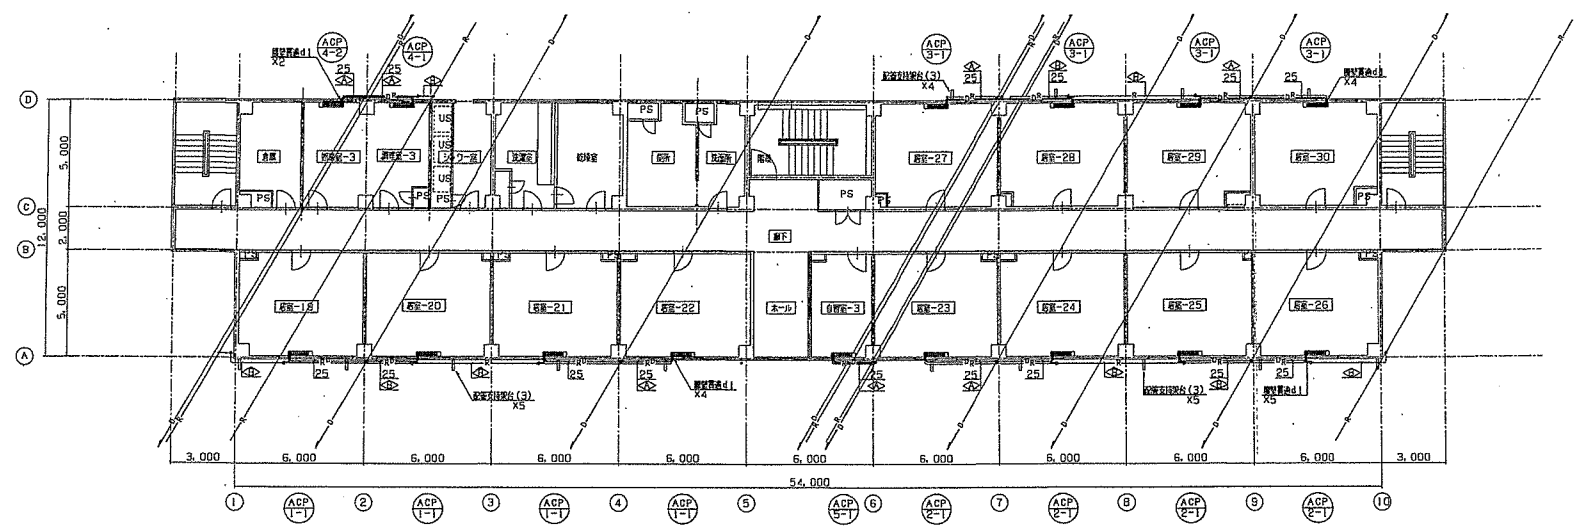

3階平面図 1/100
※ 設備サイズは系統図参照。

記号	名称	単位	数量	単位	数量
A	天井照明	個	12	天井照明	個
B	天井換気	個	12	天井換気	個
C	天井排水	個	12	天井排水	個
D	天井配線	個	12	天井配線	個
E	天井配管	個	12	天井配管	個
F	天井配線	個	12	天井配線	個
G	天井配管	個	12	天井配管	個
H	天井配線	個	12	天井配線	個
I	天井配管	個	12	天井配管	個
J	天井配線	個	12	天井配線	個
K	天井配管	個	12	天井配管	個
L	天井配線	個	12	天井配線	個
M	天井配管	個	12	天井配管	個
N	天井配線	個	12	天井配線	個
O	天井配管	個	12	天井配管	個
P	天井配線	個	12	天井配線	個
Q	天井配管	個	12	天井配管	個
R	天井配線	個	12	天井配線	個
S	天井配管	個	12	天井配管	個
T	天井配線	個	12	天井配線	個
U	天井配管	個	12	天井配管	個
V	天井配線	個	12	天井配線	個
W	天井配管	個	12	天井配管	個
X	天井配線	個	12	天井配線	個
Y	天井配管	個	12	天井配管	個
Z	天井配線	個	12	天井配線	個


注記 1、 壁、天井はタイヤ貫通とし、防音対策の上、防音材を埋め込み施工する。
2、 開口部はモルタル充填すること。



凡例	名称	備考
R	冷却配管	
D	ドレン配管	
【器具】	天井UV	
※	天井ホリ	

冷媒配管リスト (参考)			
記号	管径	ガス管	液管配管 (分岐管径等)
<A>	6.4φ	12.7φ	BM-CSE 1.25sq-2C
	9.5φ	15.9φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<C>	9.5φ	19.1φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<D>	9.5φ	22.2φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<E>	12.7φ	25.4φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<F>	12.7φ	28.6φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<G>	15.9φ	28.6φ	BM-CSE 1.25sq-2C
<H>	6.4φ	9.5φ	BM-CSE 3.5sq-4C(11E)


※器具露出箇所はSUSタッキングとする。

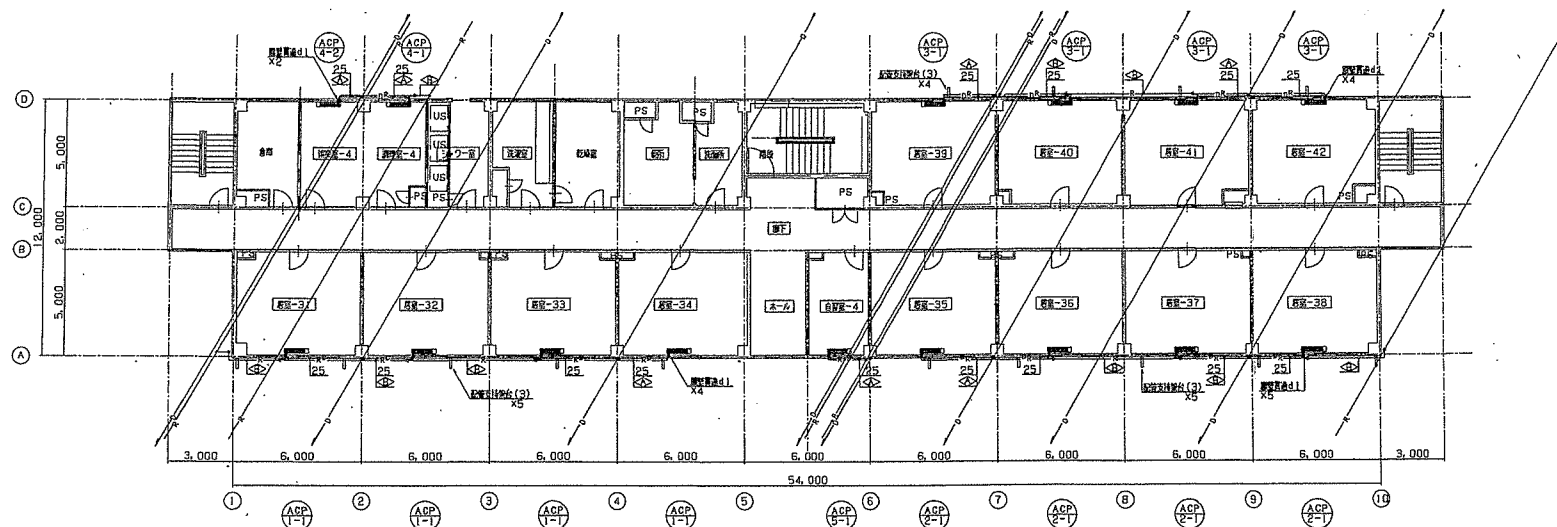

4階平面図 1/100
※ 配管サイズは系統図参照。

開口リスト			
記号	仕様	数量	減価償却サイズ
d1	ダイヤ網目 125φX150L	15	冷機A、ドレン25


注記 1. 窓、扉開口はダイヤ網目とし、防犯対策の上、防犯網設置等実施しない場合は施工する。
2. 開口部はモルタル充填工事を行うこと。

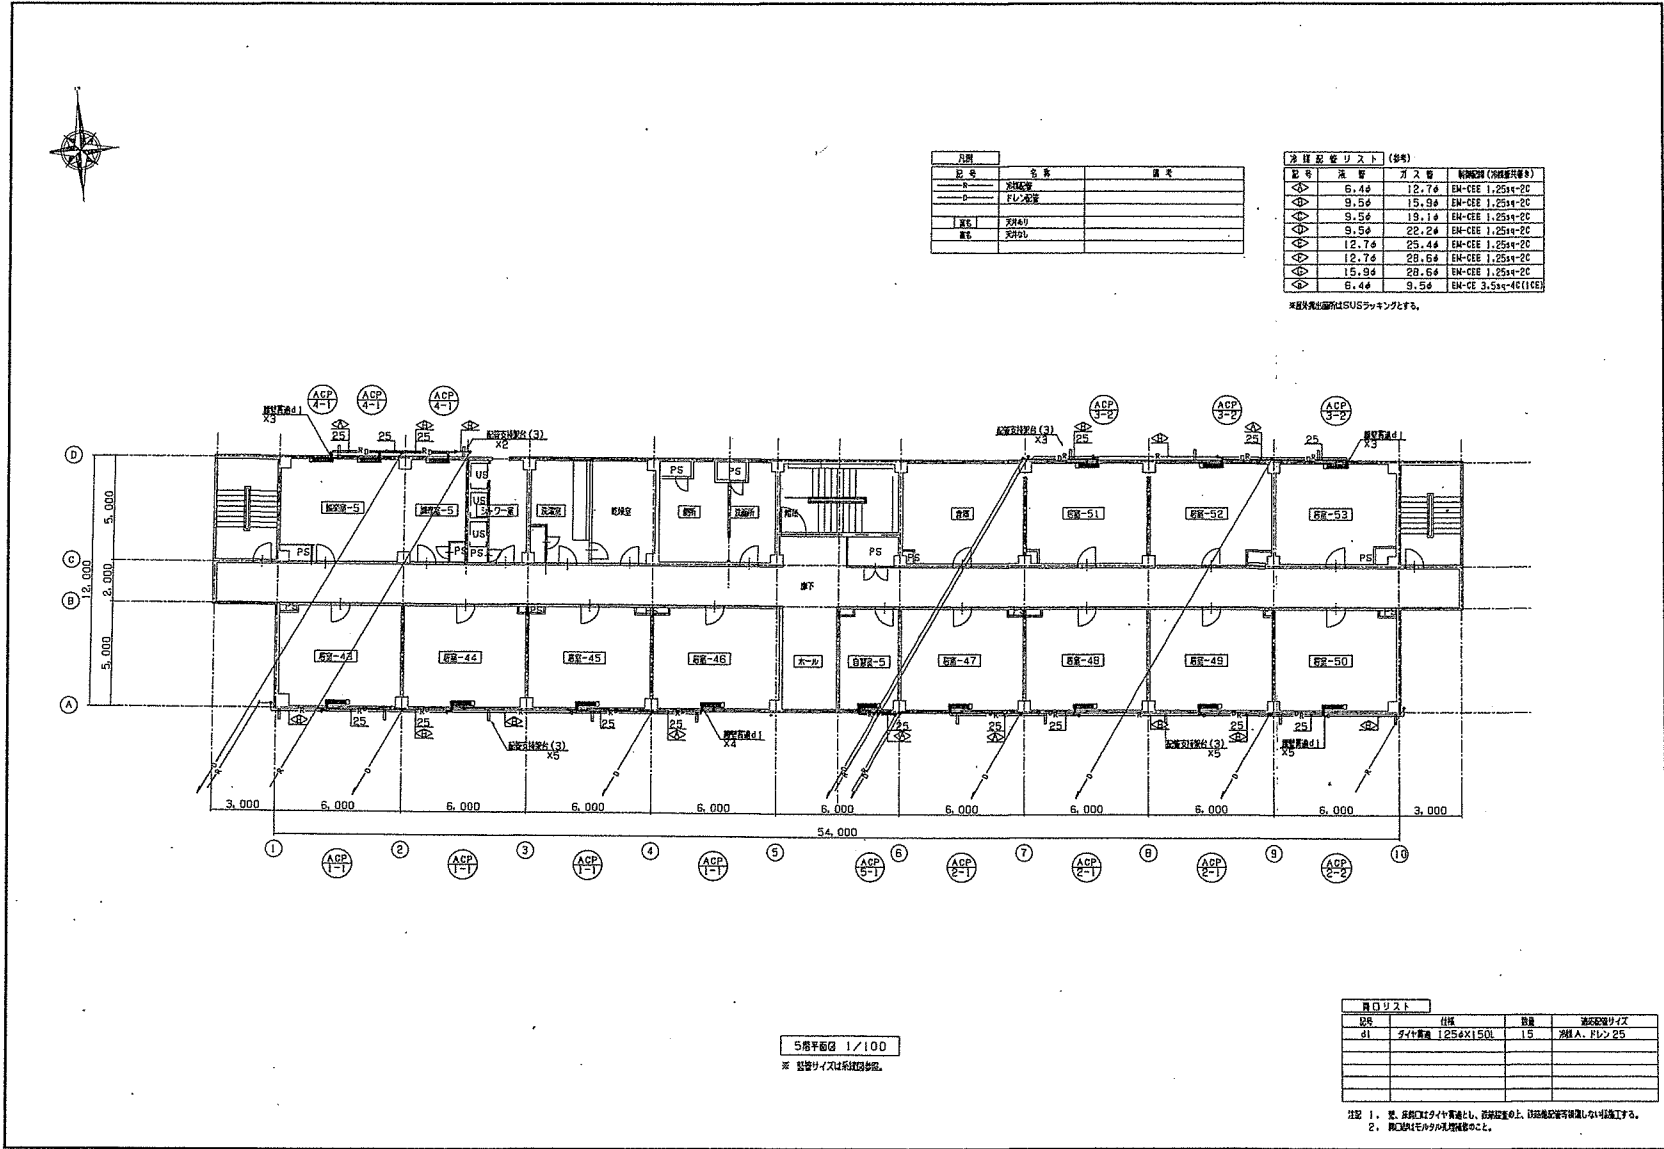


役務名称：大久保(7)空調機保守点検 図面名称：255号隊舎5階平面図 図面番号：25/26

259号整備工場平面図

1 階平面図

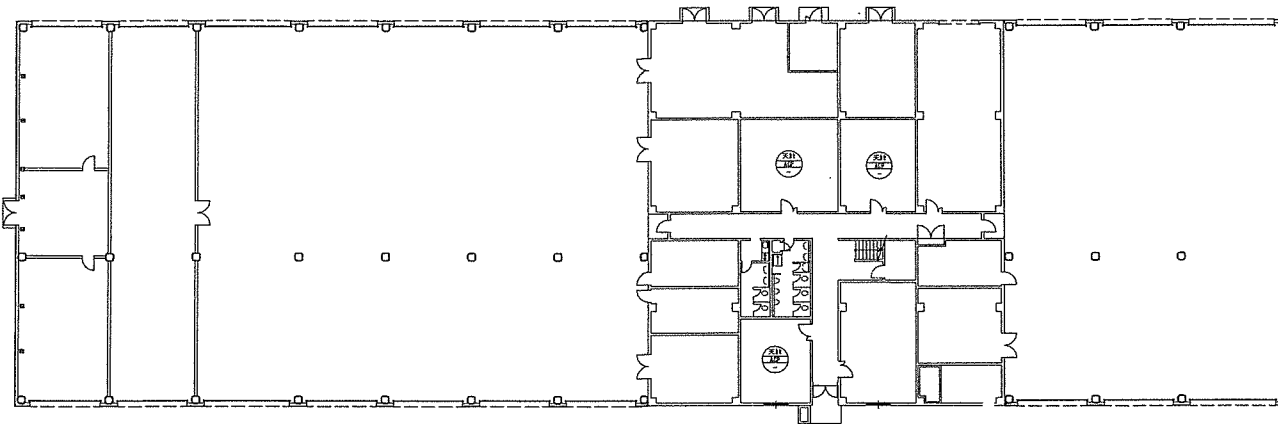

2 階平面図

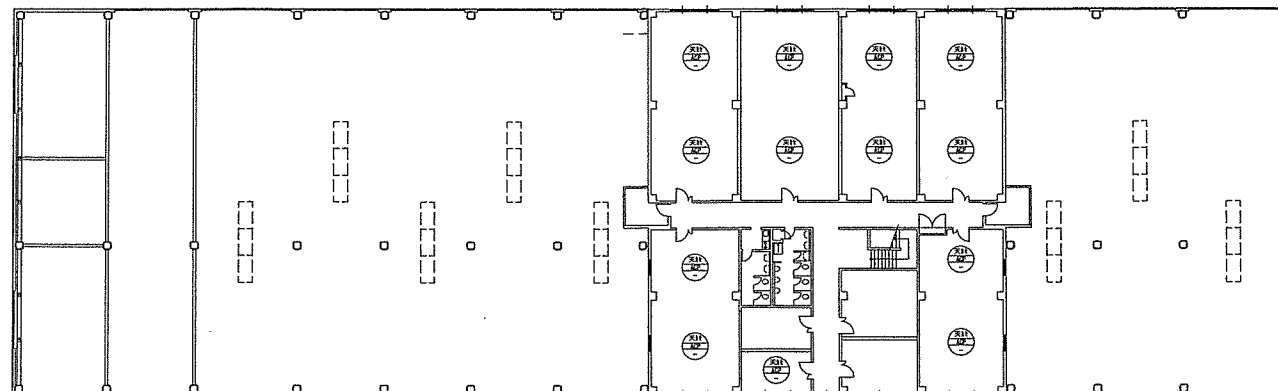

【凡例】

マルチエアコン					

役務名称	大久保(7)空調機保守点検	図面名称	259号整備工場平面図	縮尺	図面番号
大久保駐屯地業務隊管理科営繕班				N.S	26/26