

令和7年3月4日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	明野（7）水質検査	明野駐屯地	7.4.1～ 8.3.31	7.3.4	7.3.12 (1700)	7.3.13 (0900)		総額決定
2	明野（7）下水水質検査	明野駐屯地	7.4.1～ 8.3.31	7.3.4	7.3.12 (1700)	7.3.13 (0900)		総額決定
3	明野（7）ボイラー洗缶	明野駐屯地	7.4.1～ 7.10.31	7.3.4	7.3.12 (1700)	7.3.13 (0900)		総額決定

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒519-0596

住所 三重県伊勢市小俣町明野 5593-1

契約機関名（担当） 明野駐屯地 総務部会計課（島田）

電話番号 0596-37-0111（内236）

明野（7）水質検査

工事件名	明野（7）水質検査				図面番号	1 / 3
図面名称	表 紙				縮 尺	
管理課長	営繕班長	企画係長	給排水係長			施設管理
航空学校総務部管理課				作成年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日	

仕 様 書

- 1 役務件名 : 明野（7）水質検査
- 2 役務場所 : 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地
- 3 役務期間 : 令和7年4月1日～令和8年3月31日
- 4 役務概要 : 駐屯地飲料水の水質検査
水質検査項目一覧表

項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
一般水質検査		○	○		○	○		○	○		○	○	8
全項目検査（処理水）	○												1
全項目検査（原水）2箇所					○								2
4半期検査				○			○			○			3
蒸発残留物検査				○			○			○			3
指標菌検査（嫌気性胞菌）2箇所	○			○			○			○			8
指標菌検査（大腸菌）2箇所	○			○			○			○			8

※全項目検査（原水）、指標菌検査（嫌気性胞菌）、指標菌検査（大腸菌）については、2箇所の水源を検査する。

- 5 適用基準 : 水道法第20条第1項（施行規則第15条第1項第3号）


6 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書に基づき関係法令を遵守し、適正に履行する。また、仕様書に記載なき事項で疑義が生じた場合は、係官と調整のうえ協議するものとする。
- (2) 本役務実施に伴う必要書類については、契約締結後、係官の指示に従い速やかに提出するものとする。

工事件名	明野（7）水質検査	図面番号	2 / 3
図面名称	仕様書（1）	縮 尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

7 特記事項

- (1) 検体採取用の容器については、請負業者で準備し、係官の示す日時までに提出するものとする。
- (2) 検体採取は、官側が実施する。
- (3) 検体採取後の容器引き取り日時については、事前に係官と調整し了解を得た上で決定するものとする。官側の都合によりやむを得ず引取り日を変更する場合は、原則3日前までに請負業者に通知するものとする。
- (4) 請負業者は天変地異等自己の責めによらない理由により、示された日に引取りが出来ない場合は、努めて早期に官側へ連絡するものとする。
- (5) 検査結果は毎月ごとに速やかに提出するものとする。

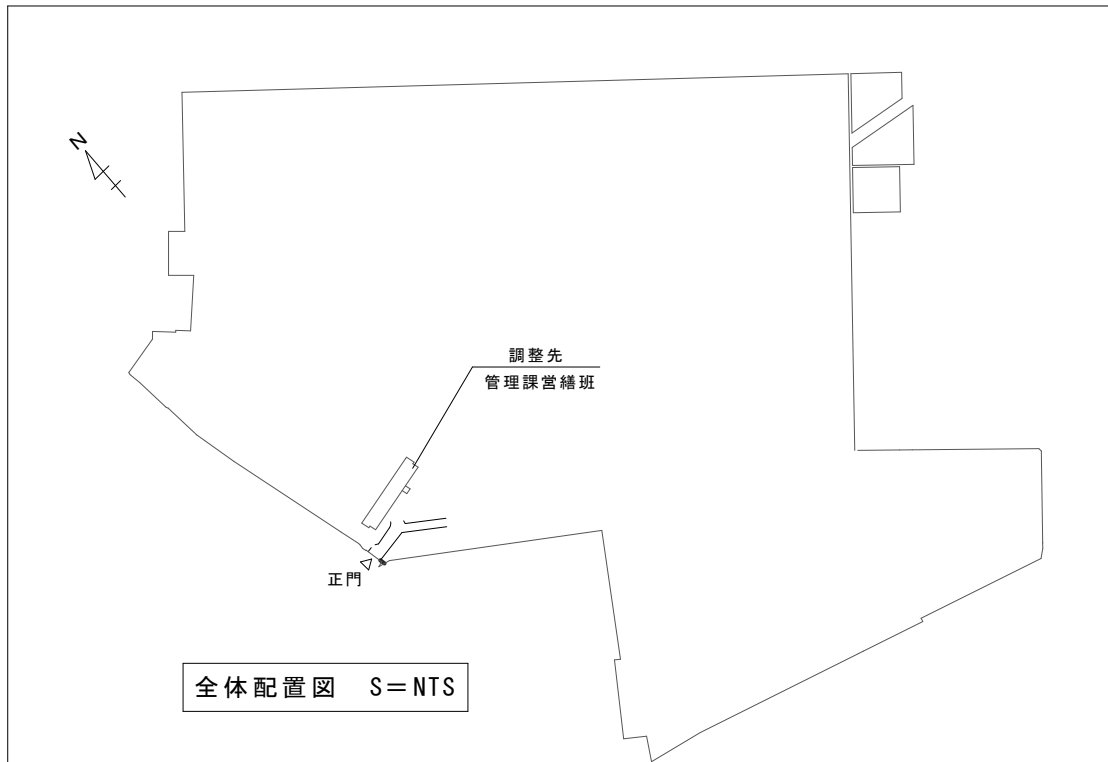

工事件名	明野（7）水質検査	図面番号	3 / 3
図面名称	仕様書（2）ほか	縮尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

市 価 調 査 (1)

NO	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	明野（7）水質検査	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官

陸上自衛隊航空学校

会計課長 山田 武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
明野 (7) 水質検査	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	7.4.1~8.3.31		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7年3月13日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 山田武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

明野（7）下水水質検査

工事件名	明野（7）下水水質検査				図面番号	1 / 3
図面名称	表 紙				縮 尺	
管理課長	営繕班長	企画係長	給排水係長			施設管理
航空学校総務部管理課				作成年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日	

仕 様 書

- 1 役務件名 : 明野（7）下水水質検査
- 2 役務場所 : 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地
- 3 役務期間 : 令和7年4月1日～令和8年3月31日
- 4 役務概要 : 駐屯地最終下水樹で採取した下水水質検査

検体採取場所	検査項目	測定月	測定回数
駐屯地最終下水樹	① 鉱油類含有量：1 検体	4月、6月 8月、10月 12月、2月	1回／2ヶ月
	② 動植物油脂類含有量：1 検体		
	③ 沃素消費量：1 検体		
	④ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量：1 検体		

- 5 適用基準 : 下水道法第12条の12及び下水道法施行規則第15条、伊勢市公共下水道条例第8条


6 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書に基づき関係法令を遵守し、適正に履行する。また、仕様書に記載なき事項で疑義が生じた場合は、係官と調整のうえ協議するものとする。
- (2) 本役務実施に伴う必要書類については、契約締結後、係官の指示に従い速やかに提出するものとする。

工事件名	明野（7）下水水質検査	図面番号	2 / 3
図面名称	仕様書（1）	縮 尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

7 特記事項

- (1) 検体採取用の容器については、請負業者で準備し、係官の示す日時までに提出するものとする。
- (2) 検体採取は、官側が実施する。
- (3) 検体採取後の容器引き取り日時については、事前に係官と調整し了解を得た上で決定するものとする。官側の都合によりやむを得ず引取り日を変更する場合は、原則3日前までに請負業者に通知するものとする。
- (4) 請負業者は天変地異等自己の責めによらない理由により、示された日に引取りが出来ない場合は、努めて早期に官側へ連絡するものとする。
- (5) 検査結果は毎月ごとに速やかに提出するものとする。

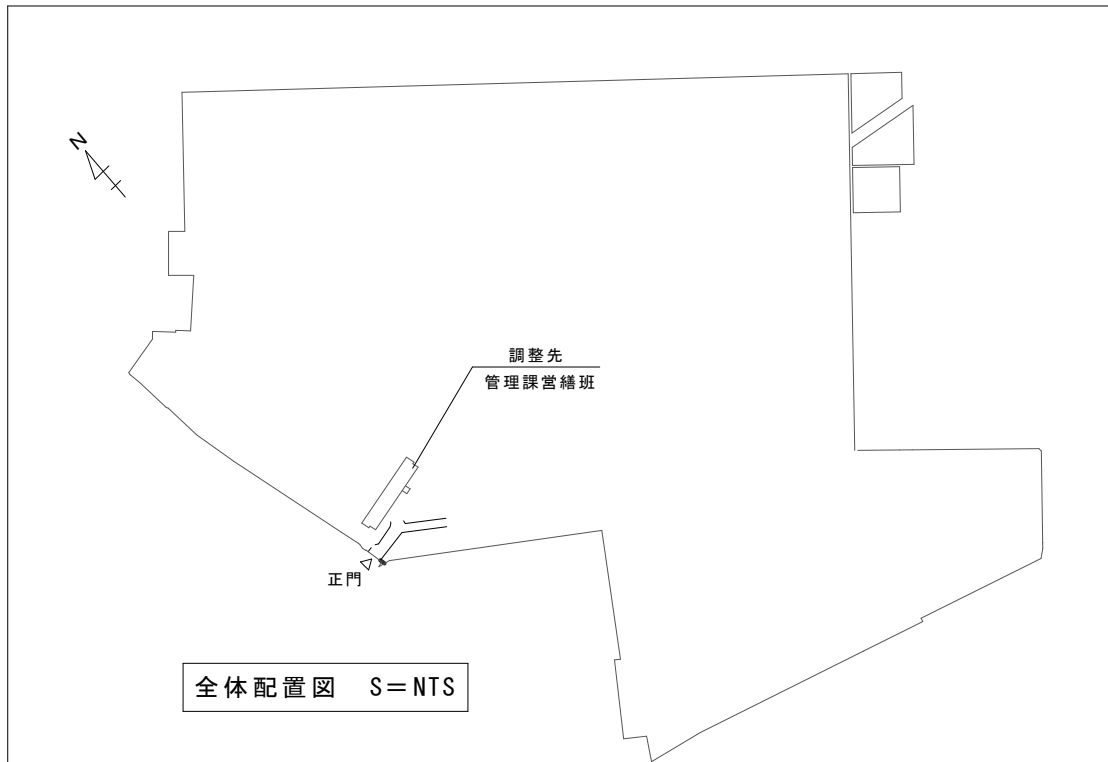

工事件名	明野（7）下水水質検査	図面番号	3 / 3
図面名称	仕様書（2）ほか	縮尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

市 価 調 査 (2)

NO	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	明野（7）下水水質検査	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官

陸上自衛隊航空学校

会計課長 山田 武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
明野（7）下水水質検査	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	7.4.1～8.3.31		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7年3月13日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 山田武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

明野（7）ボイラー洗缶

工事件名	明野（7）ボイラー洗缶				図面番号	1 / 5
図面名称	表紙				縮尺	
管理課長	営繕班長	企画係長	ボイラー係長			施設管理
航空学校総務部管理課				作成年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日	

仕 様 書

- 1 役務件名 : 明野(7)ボイラー洗缶
- 2 役務場所 : 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地
- 3 役務概要 : 1号ボイラー1基 洗缶役務一式
2号ボイラー1基 洗缶役務一式、安全弁整備及び吹出しテスト 40A、32A 各1個

4 ボイラー仕様

1号・2号ボイラー	型 式	炉筒煙管式ボイラー タクマRE-30F型		
	伝熱面積	34.2m ²	使用燃種	A重油
	最高使用圧力	1.0Mpa	設置年度	平成6年度
	バーナー容量	260ℓ/h		

5 一般事項

- 本役務は、本仕様書及びメーカー仕様にに基づき実施するものとする。
- 洗缶作業完了後、速やかに点検報告書作成し監督官へ2部提出すること。
- 役務実施に際し、細部寸法等はメーカーの仕様を確認し実施する。
- 作業に際し、他の構造物に損傷を与えた場合には、速やかに係官に報告し、請負者の負担において復旧する。
- 役務実施にあつては十分な安全対策を施し、作業員に対しては注意喚起を徹底させる。
- 作業後、検査困難な場所については、その作業に係官の立会を受けるものとする。
- 役務写真は、着工前・中・後をそれぞれ撮影し、アルバムに整理して1部を係官に提出する。
また、写真撮影が困難な箇所については、係官の指示を受けた箇所を撮影して提出する。
- 本役務全般に関して、疑義が生じた場合は、その都度係官と調整するものとする。

6 特記事項

- 整備・組立・洗缶完了後、官側係員が試運転調整を実施し、ボイラーが正常に運転されているか確認を行う。
- ボイラー検査において速やかに処置できるよう、係官と調整し検査合格をもって役務完了とする。
- 各ボイラー本体の安全弁整備・吹出しテストと併せて、2号洗缶時は圧力容器の安全弁整備・吹出しテストを実施するものとする。
- 1号ボイラーの洗缶日は令和7年4月下旬2日間とし、2号ボイラーの洗缶日は令和7年9月中旬2日間とする。日にちの変更が生じる場合は速やかに係官と調整するものとする。

7 その他

1号ボイラーの性能検査は令和7年6月上旬予定とする。2号ボイラーの性能検査については令和7年10月上旬予定であり、細部日時については契約後に連絡調整する。性能検査にあたり、請負役務内容に関する指摘があった場合は官側の指示に従い、指摘事項の整備を再度実施するものとする。

工事件名	明野(7)ボイラー洗缶	図面番号	2/5
図面名称	仕様書(2)	縮 尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日


点検内訳表（建築保全業務共通仕様書抜粋）

No	点検項目	点検及び保守内容
1	基礎	① 亀裂、沈下等の異常の有無を点検する。 ② ボルトの緩み、腐食の有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。
2	本体 (1) 外観状況 ア 本体 イ 保温材 ウ 管台及び付属品 取付部 (2) 蒸気又は水側部 ア 胴、ドラム鏡板 管寄せ、炉筒及び水分分離器の内部 イ ドラム内装置 (給水内管等) ウ マンホール検査 穴及び掃除穴 (3) ガス側部 ア 炉筒、火室、管 板、ドラム及び管寄せ イ 煙管、管ステー 煙突管、水管及び降水管	腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。 ① 蒸気又は水漏れ及びボルトの緩みの有無を点検する。漏れ又は緩みがある場合はガスケットもしくはシーリング材を鋼管又は増締めする。 ② 曲り、損傷等の劣化の有無を点検する。 ① スケール、スラッジ、酸化物等の付着の有無を点検する。付着がある場合は清掃する。 ② 内面の過熱及び変色の異常並びに変形、割れ、腐食等の劣化の有無を点検する。 ③ 煙管、管ステー及び煙突管の曲り、変形等の劣化の有無を点検する。 ④ 管台及び管取付穴の内部のスケール、錆の詰まり及び腐食の有無を点検する。詰まりがある場合は、清掃する。 ① スケール、スラッジ、酸化物等の付着の有無を点検する。付着がある場合は清掃する。 ② 取外し可能なものにあつては取外しのうえ清掃する。 ③ 目詰まり及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。目詰まりがある場合又は劣化が軽微な場合は、清掃または交換する。 ④ ボルト等の緩み及び損傷等の劣化の有無を点検する。緩みがある場合又は劣化が著しい場合は、増締めまたは交換する。 ① 開放のうえふた板の内面及びガスケットの当り面を清掃する。 ② 蒸気又は水漏れ及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。漏れがある場合又は劣化が軽微の場合は、ガスケットを鋼管又は補修する。 ③ ボルトの緩み及び損傷等の劣化の有無を点検する。緩みがある場合又は劣化が著しい場合は、増締め又は交換する。 ① 煤、未燃分等の付着物の有無を点検する。付着物がある場合は清掃する。 ② 過熱の異常並びに漏れ及び変形、割れ等の劣化の有無を点検する。 ① 煤、未燃分等の付着物の有無を点検する。付着物がある場合は清掃する。 ② 管壁面の過熱及び変色の異常並びに変形、腐食等の劣化の有無を点検する。 ③ 管取付部の漏れ及び詰まり並びに変形、腐食等の有無を点検する。詰まりがある場合は清掃する。

工事件名	明野（7）ボイラー洗缶	図面番号	3 / 5
図面名称	仕様書（2）	縮尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

点検内訳表（建築保全業務共通仕様書抜粋）

No	点検項目	点検及び保守内容
3	ウ 燃焼室、バーナ タイル、仕切壁 煙室内の耐火材 及び断熱材	① 煤、カーボン等の付着物の有無を点検する。付着物がある場合は清掃する。 ② 亀裂及び脱落の有無を点検する。亀裂が軽微の場合は補修する。
	エ 煙室扉、爆発扉 点検口扉及び掃 除口扉	① 開放のうえ内部を清掃する。 ② 扉の腐食、焼損、内張り断熱材及び耐火材の脱落並びに締付けボルトの焼損の有無を点検する。ボルトの焼損がある場合は交換する。
	オ 煙道及び煙突	① 排ガス漏れ、過熱及び変色の異常、腐食並びに割れの有無を点検する。腐食又は割れが軽微の場合は補修する。 ② 煤、灰及び水溜りの有無を点検する。煤の付着が著しい場合は清掃する。
	付属品 安全弁及び逃し弁	① 分解のうえ清掃する。 ② 弁及び弁座の損傷の有無を点検する。損傷が軽微の場合は摺合せをする。 ③ 各部を清掃し、腐食、損傷等の有無を点検する ④ 組立後、原則として吹出しテストをする。作動不良の場合は点検調整する。

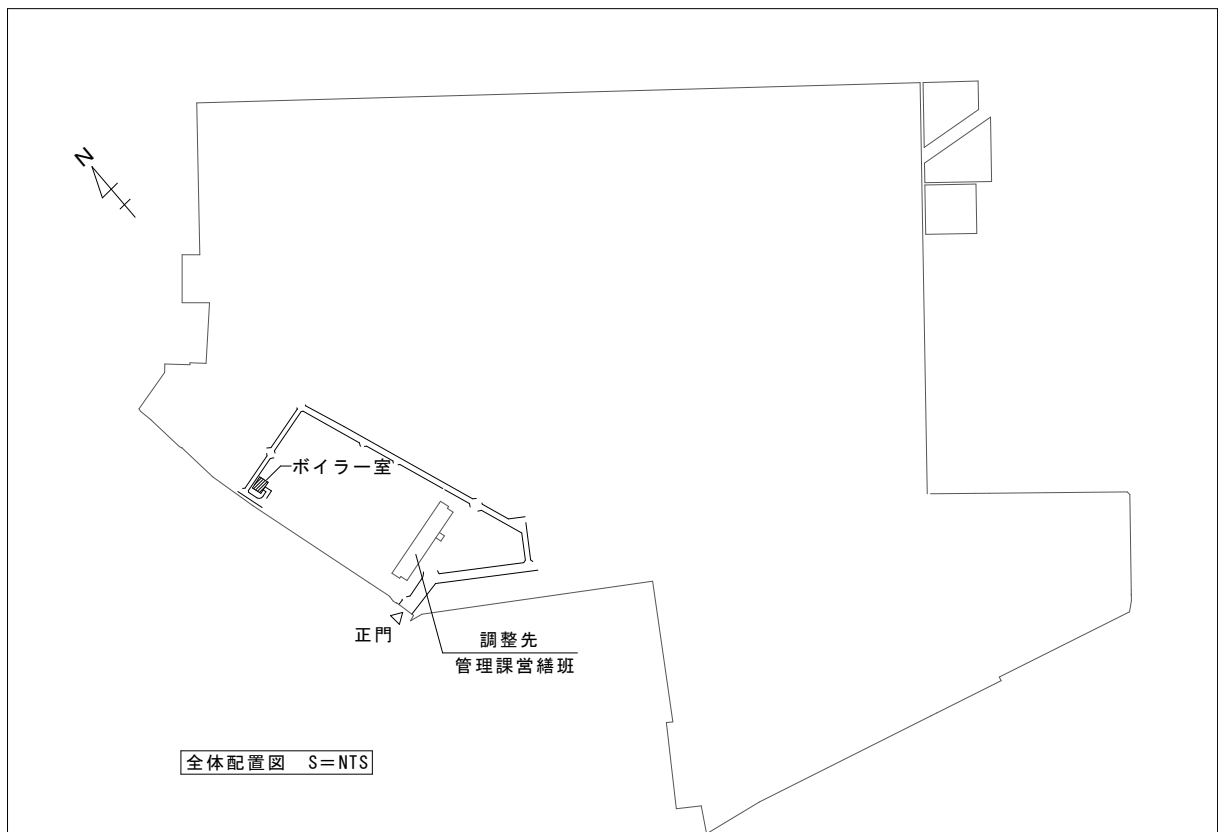

工事件名	明野（7）ボイラー洗缶	図面番号	4 / 5
図面名称	仕様書（3）ほか	縮尺	
航空学校総務部管理課		作成年月日	令和7年2月28日

市 価 調 査 (3)

NO	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	明野（7）ボイラー洗缶	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官
 陸上自衛隊航空学校
 会計課長 山田 武彦 殿

住 所
 会 社 名
 代表者名
 担当者名
 電話番号

見 積 書

件名リスト一連番号	3
-----------	---

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
明野(7) ボイラー洗缶	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地	納 期	7.4.1~7.10.31		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7年3月13日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 山田武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号