

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QHY10G00120		5RSL1AV0002 0001					
品名 または 件名							
ボイラー洗缶等整備							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
春日井駐業			陸上自衛隊春日井駐屯地				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
業務隊管理科施設管理綾戸事務官 3 7 2			令和7年11月28日 (金)				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊で使用する入札及び契約心得並びに標準契約書によるものとし、会計隊事務室に備え付ける。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年3月27日（木）10時20分 春日井駐屯地会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 違約金について
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約条項について
陸上自衛隊で使用する入札及び契約心得並びに標準契約書は、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページに掲載しています。
- (3) 別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び、第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 「令和07・08・09年度 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）「役務の提供等」D級以上かつ競争参加地域「東海・北陸」の資格を有する者であること（入札参加時においては、令和04・05・06年度の競争参加資格を受けており、令和07・08・09年度も引き続き資格を申請して認められることを前提とする。申請の結果、規定の資格を有しない場合には入札参加は無効となる。）」
- (3) 防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進について、入札参加者は、入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行うものとする。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基く指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 落札決定方法

- (1) 総品目総額決定（消費税抜）
- (2) すべての品目について同等品は可とするが、同等品で見積もる場合は、入札日前日までに承認を受けるものとする。
- (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。（同価の場合は抽選決定）
- (4) 入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を入札書に記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。なお、軽減税率を適用する物品については、入札書に記載された金額に8%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を入札書に記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。

3 仕様書及び入札書の配布

当会計隊事務室にて配布する。

4 入札及び契約条件

違 約 金：落札者が契約を結ばない場合、落札金額の100分の5以上、落札者が契約締結後その義務を履行しないときは契約金額の100分の10以上を徴収する。

5 入札の無効

- (1) 第1項で示した入札資格のない者の入札、入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合。
- (2) 指定の時間に遅れた入札。

- (3) 入札金額及び入札者氏名が判明し難い入札。
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札。
- (5) 入札書の内容の訂正に押印、若しくは署名のないもの及び親金額の訂正
- (6) 同一業者がした2以上の入札

6 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

7 契約書の作成

落札決定後、速やかに作成する。(契約金額が50万円未満の場合は作成省略)

8 公告掲示場所

本公告は、陸上自衛隊春日井駐屯地、守山駐屯地、久居駐屯地、豊川駐屯地各会計隊ほか中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/> に掲示してあります。

下記QRコードからでも閲覧が可能です。



9 その他

- (1) 電信・電話、FAXによる入札は認めないが指定期日内の郵便による入札は可とする。尚、郵便入札の締切は入札日直前の平日までとする。
- (2) 再度入札になった際は、別途通知する。
- (3) 入札参加者は資格審査結果通知書(写)を入札日の前日までに郵送又はFAXにより提出する。
- (4) 代理人による入札の場合は、入札執行に先立ち委任状を提出すること。(書式は随意)
- (5) 市場価格調査にご協力ください。
- (6) 入札に関する事項の問い合わせ先

〒486-0803

愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地

TEL 0568-81-7183

FAX 0568-81-9072

入札関係 担当：尾方 (内線377)

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		5QHY10G00120											
NO	調達要求番号		物品番号				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指定
	品 名										使用期限等	引 渡 場 所	
	部品番号 または 規格											搬 入 場 所	検 査
	使用器材名						仕様書番号				グループ	納 期	包 装
1	5RSL1AV0002	0001			ST	1.00					春日井駐業		
	ボイラー洗缶等整備										陸上自衛隊春日井駐屯地		
	仕様書のとおり										業務隊管理科施設管理綾戸事務官 3 7 2		
											令和7年11月28日		
				- 以 下 余 白 -									

ボイラー洗缶等整備

件 名	ボイラー洗缶等整備					図 番
図 名	表紙					1 / 8
業務隊長	管理科長	営繕班長	ボイラー係長	工事企画	管 財	施設管理
陸 上 自 衛 隊 春 日 井 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科						

仕様書

1 件 名

ボイラー洗缶等整備

2 役務場所

愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地

3 役務時期

契約日～令和7年11月28日

4 役務概要

- (1) 炉筒煙管ボイラーの整備 2基
(2) 貯湯槽の分解整備及び組立 1台
(3) 安全弁の分解整備及び組立・吹出調整 24個

5 整備箇所

(1) 前段整備

ア 炉筒煙管ボイラー（1号缶） 1基 249号建物
株式会社日本サーモエナジー RE-40FⅡ

イ 貯湯槽 1台 258号建物
縦円筒型貯湯槽 内容積 温水側：3.215m³ 蒸気側：0.044m³

ウ 安全弁

- (ア) フライ 50A 1.0MPa 1個 ボイラー本体
(イ) ヨシタケ AL-150 32A 0.49MPa 1個 222号建物貯湯槽
(ウ) ヨシタケ AL-15 20A 1kg/cm³ 1個 222号建物貯湯槽
(エ) ヨシタケ AL-15R 40A 4.1～6.5kg/cm³ 1個 246号建物貯湯槽
(オ) ヨシタケ AL-15 20A 0.49MPa 1個 246号建物貯湯槽
(カ) ヨシタケ AL-15 25A 0.49MPa 1個 246号建物貯湯槽
(キ) ヨシタケ AL-15 32A 0.1MPa 1個 246号建物貯湯槽
(ク) フライ 25A 0.034MPa 1個 254号建物貯湯槽
(ケ) ヨシタケ AL-150 40A 0.49MPa 2個 254号建物貯湯槽
258号建物貯湯槽
(コ) ヨシタケ AL-300 40A 0.1MPa 1個 258号建物貯湯槽
(サ) ヨシタケ AF-5B-3 20A 0.98MPa 1個 272号建物ボイラー

(2) 後段整備

ア 炉筒煙管ボイラー（2号缶）
株式会社日本サーモエナジー RE-40FⅡ

イ 安全弁

- (ア) フライ 50A 1.0MPa 1個 ボイラー本体
(イ) ヨシタケ AL-150 40A 0.29MPa 1個 205号建物貯湯槽
(ウ) ヨシタケ AL-150 32A 0.19MPa 1個 205号建物貯湯槽
(エ) ベン SL-38VL 25A 0.28MPa 1個 268号建物貯湯槽
(オ) ベン SL-32VL 32A 0.5MPa 1個 268号建物貯湯槽
(カ) ベン SL-38 25A 0.4MPa 1個 272号建物貯湯槽
(キ) ベン SL-38VI 25A 0.49MPa 1個 272号建物貯湯槽
(ク) ベン SL-37VL 40A 0.35MPa 1個 248号建物貯湯槽
(ケ) ベン SL-44 50A 0.1MPa 1個 248号建物貯湯槽

6 整備内容

(1) 前段整備内容

ア 炉筒煙管ボイラー
燃料調整

イ 縦円筒型貯湯槽

- (ア) 加熱コイル取出し
(イ) 内部清掃（水洗い、スケール除去、ウエス拭き）
(ウ) コイル・シェルカバー整備（水洗い、ブラシ磨き）
(エ) 組立復旧、水貼昇温

ウ 安全弁

- (ア) 分解清掃及び組立
(イ) 吹出圧力及び吹止圧力の試験及び調整

件 名	ボイラー洗缶等整備	図 番	2 / 8
図 名	仕様書	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 春 日 井 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科			

(2) 後段整備

ア 炉筒煙管ボイラー

- (ア) 本体水側内部及び燃焼側清掃
- (イ) 燃料調整
- (ウ) 水缶部及び燃焼部の清掃（スケール除去）
- (エ) 水面計及びブロー弁の分解整備
- (オ) 組立復旧




イ 安全弁

- (ア) 分解清掃及び組立
- (イ) 吹出圧力及び吹止圧力の試験及び調整


7 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書及び日本ボイラー協会発刊の「ボイラー洗缶作業指針」等関係諸規則に従い実施する。また、仕様書及び役務実施に際し疑義又は不明な点が生じた場合は、事前に監督官と協議しその指示に従い、仕様書に記載なき事項といえども技術上当然実施すべき事項は、請負者の責任において実施する。
- (2) 作業中に施設等を損傷させた場合は、速やかに監督官に報告するものと共に請負者の責任において原形に復旧する。


件 名	ボイラー洗缶等整備	図 番	3 / 8
図 名	仕様書	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 春 日 井 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科			

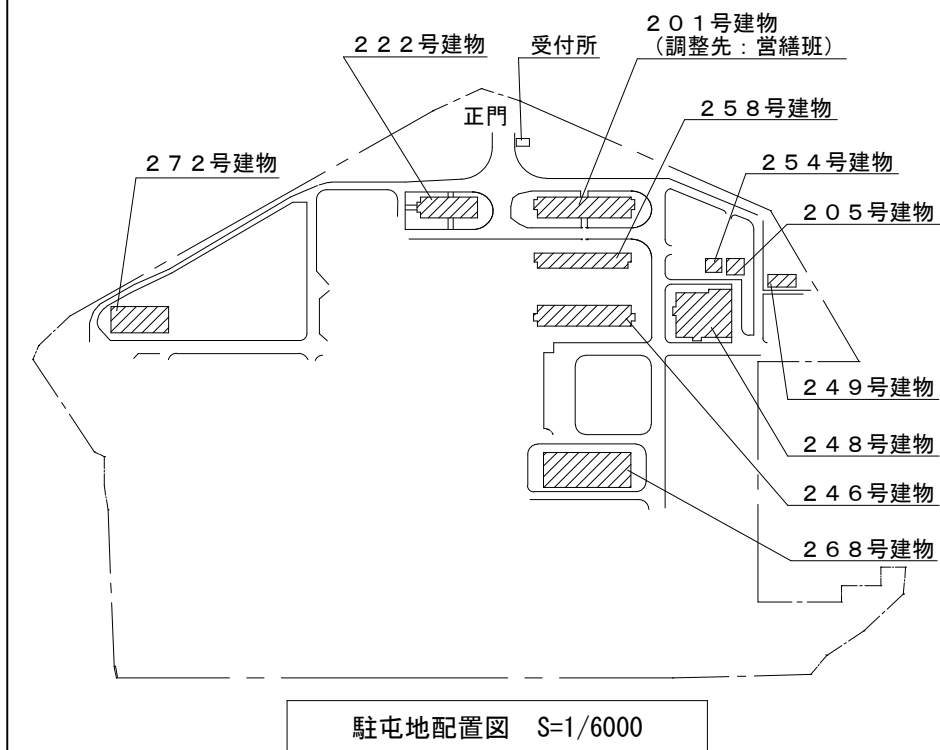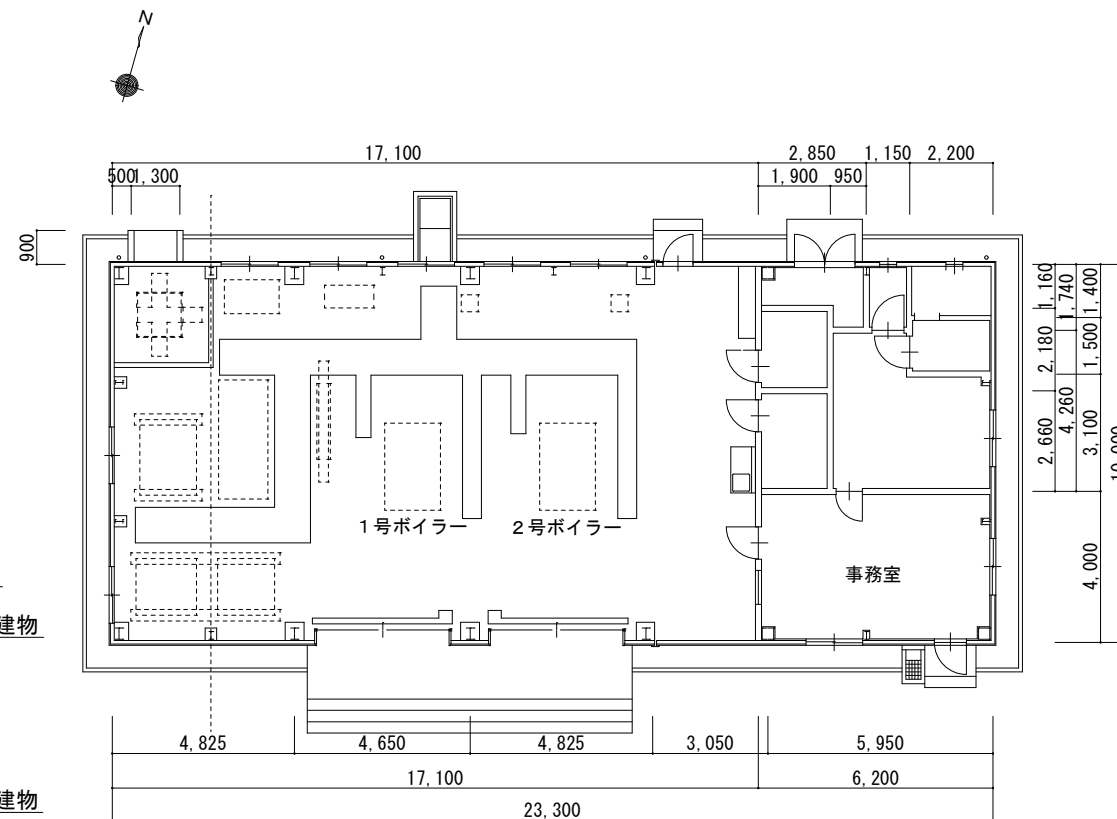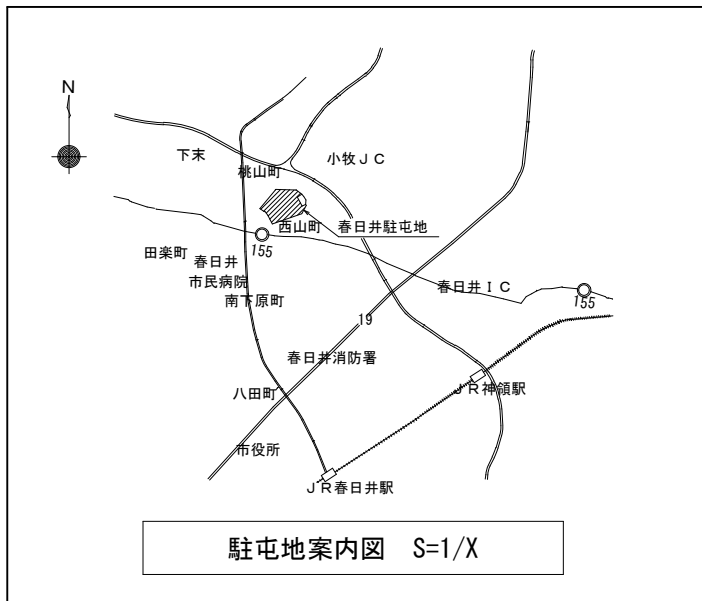

件 名	ボイラー洗缶等整備	図 番	4 / 8
図 名	駐屯地案内図・配置図 249号建物平面図	縮 尺	図 示
陸 上 自 衛 隊 春 日 井 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科			

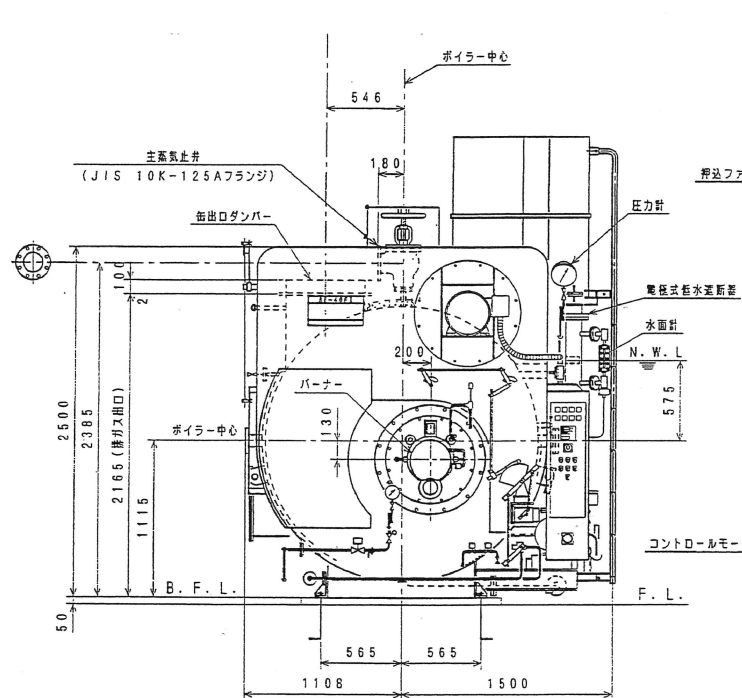


1号ボイラー立面図（正面）

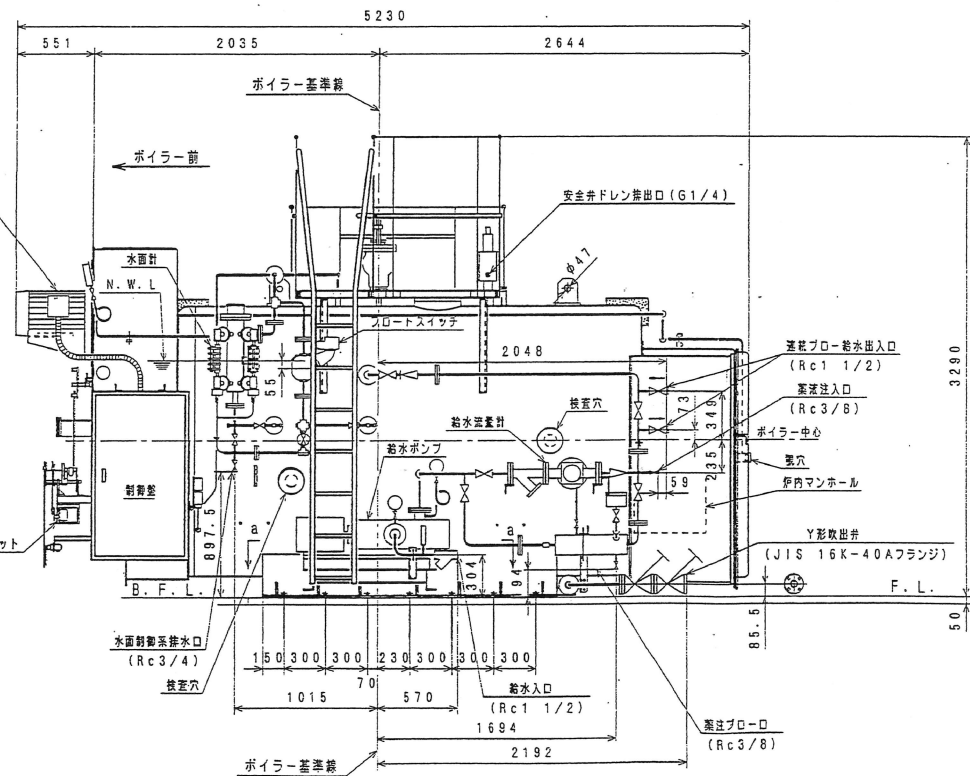


1号ボイラー立面図（側面）

件名	ボイラー洗缶等整備	図番	5 / 8
図名	1号ボイラー本体立面図	縮尺	—
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科			


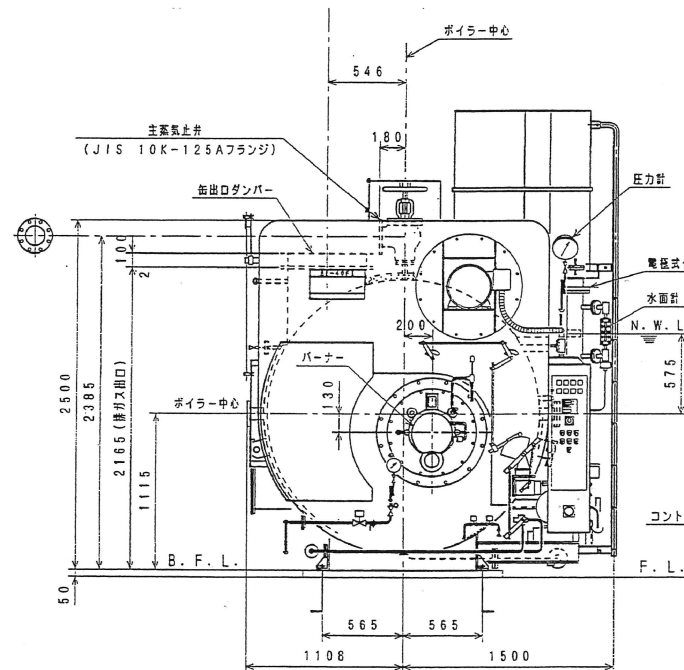


2号ボイラー立面図（正面）

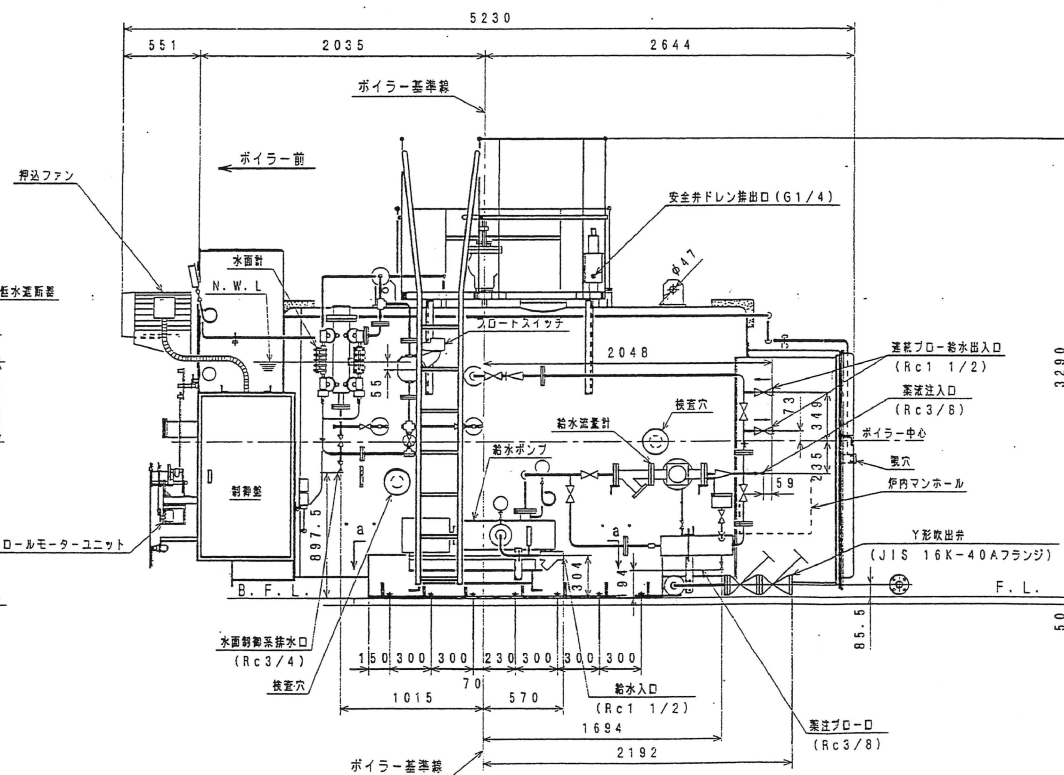

2号ボイラー立面図（側面）






件名	ボイラー洗缶等整備	図番	6 / 8
図名	2号ボイラー本体立面図	縮尺	—
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊管理科			

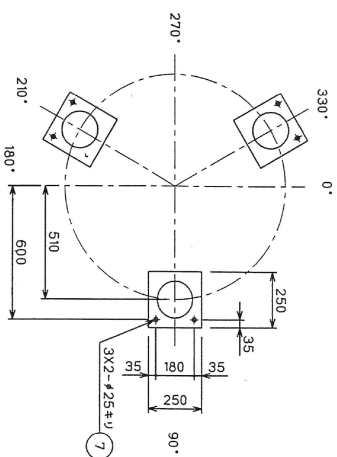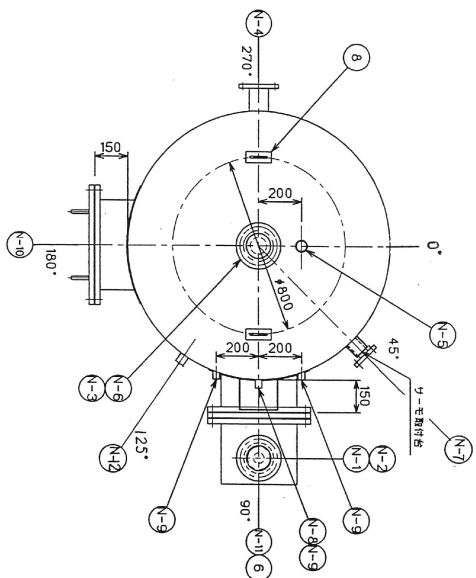

ストレージタンク仕様

型 式	SUS-A-1200 X 2500	1	主
製作台数	KH = 2/3 G	3.215	m ³
設計水平露度			
容 量			
適用法規	第一種圧力容器		
最高使用圧力	温水槽 5.0 kgf/cm ² 蒸気槽 3.0 kgf/cm ²		
運転圧力	温水槽 kgf/cm ² 蒸気槽 0.25 kgf/cm ²		
圧 熱 管	C1220T φ32 X 12 X 221 m	2.21	m ²
交換熱量	18700		kcal/h
給湯温度	5 ~ 60		°C
造 り 弁	弁座径φ、電圧力 kgf/cm ²		
ノズル長さ	ブラジ 120L、ブラジ接続		
仕 上	SS鋼内張りパイプ2重リ		
保 温	SUS鋼内張り/断熱イ		
重 量		915	kg
付 属 品			
N-11	熱交換器出口	350A	1 350A5KF
N-10	リッホー	400A	1 400A5KF
N-9	温度計・圧力計口	20A	3 ヴァット
N-8	リッホー接続口	20A	1 ヴァット
N-7	給湯出口	50A	1 10KF
N-6	給湯出口	100A	1 10KF
N-5	送リ管口	40A	1 ヴァット
N-4	給湯口	80A	1 10KF
N-3	排水口	65A	1 10KF
N-2	足端口	40A	1 10KF
N-1	給湯口	100A	1 10KF
ノズル	名	サ イ ス	個 数
8	品リ全具	SUS	2 16
7	アノド-板付	SS400	6 M20X250L (7ミカ)
6	板	A050P	1
5	座	SS	3 19
4	当	SOP	3 150A
3	当	SUS	3 16
2	当	SUS444	2 16
1	品	SUS444	1 16

(材 質)
ノズル・ランジハ、SUS304+
リッホー・アノド、SUS316+
ソケットハ、SUS316+
ランジ・ランジハ、SS400、SUS444ランジニソ、
熱交換器取付ランジハ、SS400、SUS444ランジニソ。

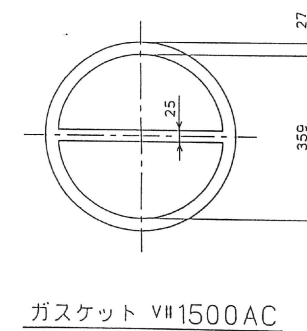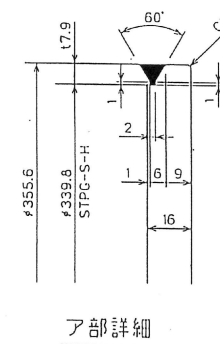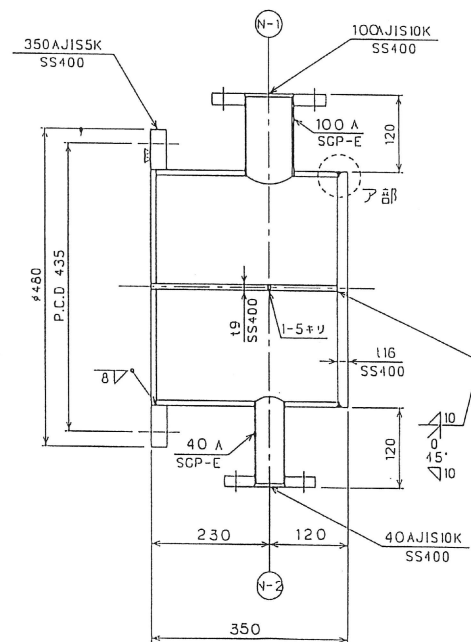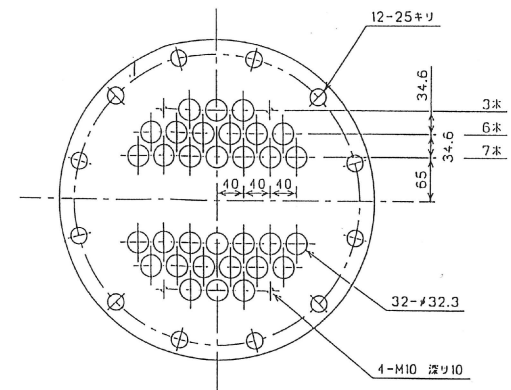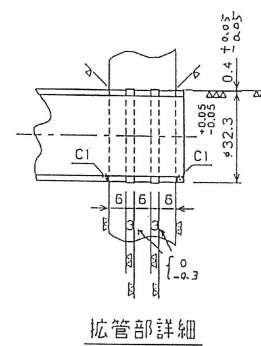

件 名	ボイラー洗缶等整備	図 番	8 / 8
図 名	258号建物貯湯槽詳細図	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 春 日 井 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科			

市 場 価 格 調 査 書

調達要求番号	5RSL1AV0002
契約実施計画番号	5QHY10G00120

提出期限：令和7年3月25日（火）10時00分

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、
FAX（0568-81-9072）により送信をお願い致します。 陸上自衛隊春日井駐屯地会計隊 担当：尾方

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札（見積）する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿

住所・会社名・代表社名・担当者氏名・担当者連絡先

金額 ￥

（各金額には消費税を含まない） （単位：円）

品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	担当者	調達要求番号
ボイラー洗缶等整備	仕様書のとおり	ST	1.00			春日井駐屯 陸上自衛 隊春日井駐屯地 業務 隊管理科施設管理課戸 事務官372	5RSL1AV0002
以下余白							
合 計							
納入（履行） 場 所	陸上自衛隊春日井駐屯地		納 期 （履行期限）		令和7年11月28日		
契約保証金	免 除		入札（見積）書有効期間		令和7年11月28日		

入 札 書

調達要求番号	5RSL1AV0002
契約実施計画番号	5QHY10G00120

金額 ￥

（消費税及び地方消費税を含まない。）
提出期限：令和7年3月27日（木） 10時20分

品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
ボイラー洗缶等整備	仕様書のとおり	ST	1.00		
以下余白					
合 計					
納入（履行） 場 所	陸上自衛隊春日井駐屯地	納 期 （履行期限）	令和7年11月28日		
契約保証金	免 除	入札（見積）書有効期間	令和7年11月28日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年3月27日

分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長
赤塚 弘樹 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。