

令和7年4月2日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
13	地下燃料タンク定期点検	陸上自衛隊善通寺駐屯地	7.6.20	7.4.2	7.4.10 10時00分	7.4.10 10時00分	なし	総品目総額
		—	以下余	白—				

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒765-0002
香川県善通寺市南町2-1-1
契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(青木)
電話番号(内線)0877-62-2311(2645) FAX : 0877-62-2315

見 積 書

件名リスト一連番号	13
-----------	----

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	地下燃料タンク定期点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 善通寺駐屯地	納 期		7.6.20	
落 札 方 法		総品目総額	見 積 書 有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年4月10日

分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名

(印)

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号	13
-----------	----

¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	地下燃料タンク定期点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 善通寺駐屯地	納 期		7.6.20	
落 札 方 法		総品目総額				

令和7年4月9日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

(印)

地下燃料タンク定期点検

善通寺駐屯地業務隊

調達要求番号：5RML1A00022

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
地下燃料タンク定期点検	普通寺駐業-Z000179	
	作 成	令 和 4 年 4 月 6 日
	変 更	
	作成部隊等名	普通寺駐屯地業務隊補給科

1 総 則

この仕様書は、普通寺駐屯地において実施する地下燃料タンク定期点検作業について規定する。

2 実施場所：香川県普通寺市南町2-1-1 陸上自衛隊普通寺駐屯地

3 実施時期

契約締結日～令和7年6月20日

4 実施概要：本作業は普通寺駐屯地内地下燃料タンク(60KL1基・50KL2基・20KL1基)及び配管等の漏洩点検及び清掃を実施するものである。

5 一般事項

(1) 本作業は、仕様書及び図面によるほか各種関係諸法令に基づき実施すること。

(2) 作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。

(3) 請負者は、作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。

(4) 請負者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
項目は、着手前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とする。

また写真は、作業完了後速やかに現像し、A4版アルバムに整理し1部提出すること。

(5) 作業は請負業者の責任作業とし、作業に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。

(6) 作業に際し仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。

(7) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。

(8) 駐屯地規定により、喫煙は所定の位置で行ない作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。

また、作業場所以外の立ち入りを禁止する。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。

(9) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。

(10) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。


6 特記事項

- (1) 付属配管等漏洩点検に関しての施工方法は加圧（加圧・微加圧）又は微減圧法により実施すること。
- (2) 点検に際し、異常を認めた箇所がある場合については異常個所を特定すると共にその原因を究明・明らかにし適切な補修方法を監督官に報告すること。


7 提出書類

- (1) 作業報告書 1部（作業完了後すみやかに）
- (2) 作業写真 1部（作業完了後すみやかに）

- 8 検 査： 本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

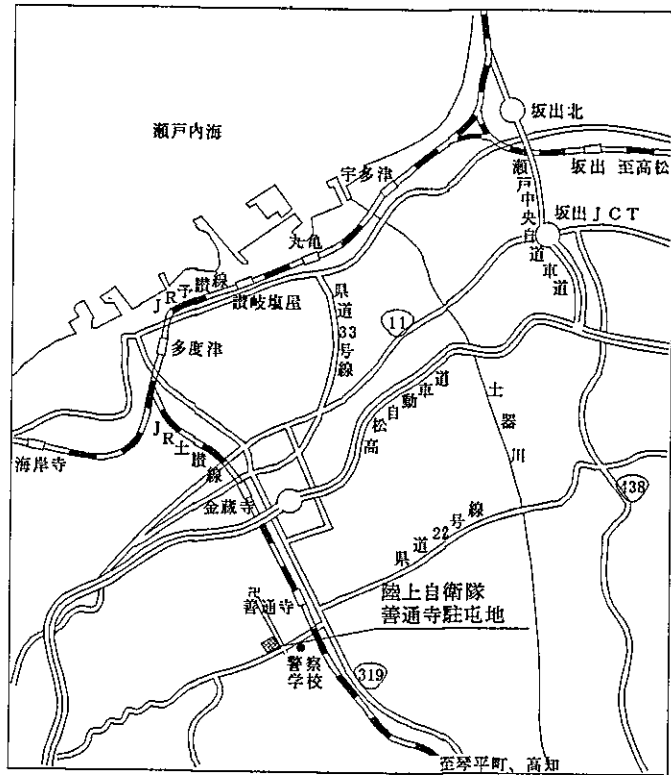


案内図 S = 1 : X

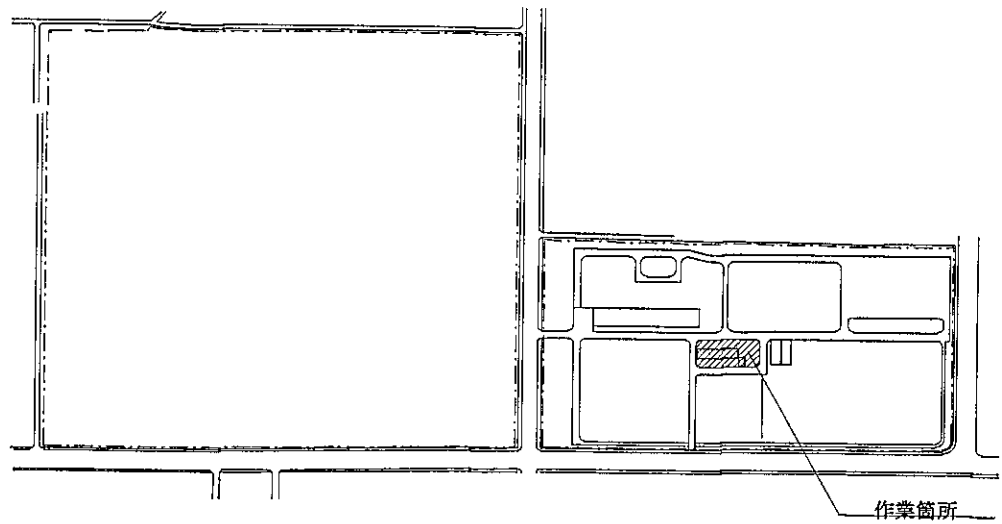

配置図 S = 1 : 4, 000

関係者以外不許複製

件名	地下燃料タンク等漏洩点検	図面番号
名称	案内図・配置図	3 / 4

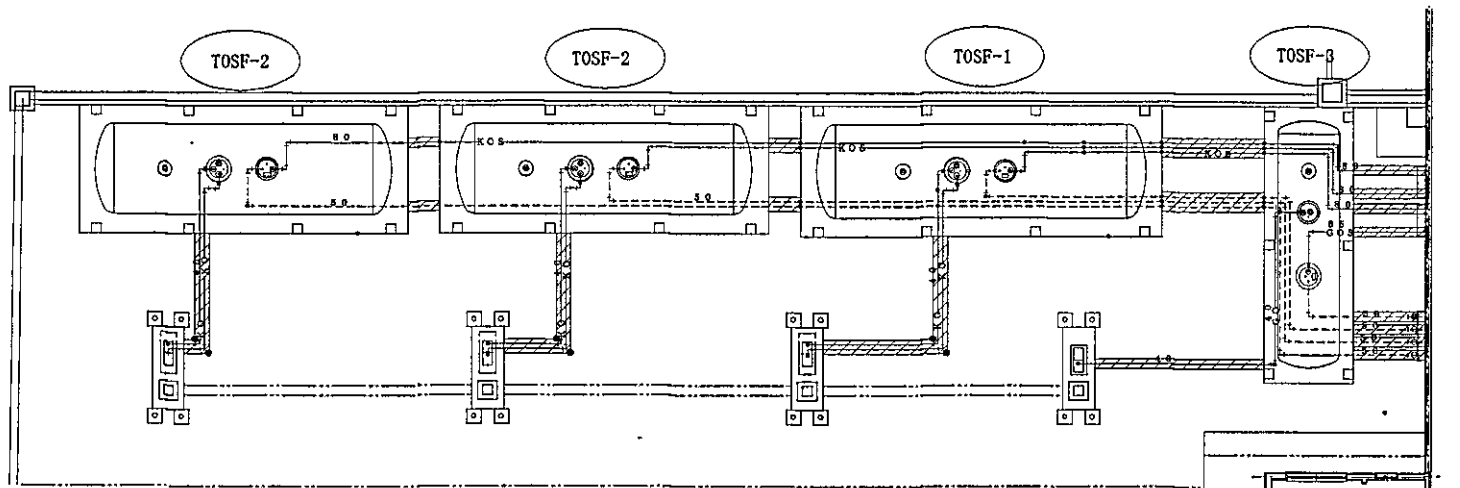

- 凡例)
- KO — : 油漏管 (縦線) を示す。
 - GO — : 油漏管 (ガソリン) を示す。
 - KOG — : 油漏管 (縦線) を示す。
 - GOG — : 油漏管 (ガソリン) を示す。

設備仕様 諸君表

記号	名称	仕様
TOSF-1	地下オイルタンク	材質 : 鋼製強化プラスチック製二重壁タンク 80KL 貯容量 : 80KL (縦線) 寸法 : 2900φ×9100L
TOSF-2	地下オイルタンク	材質 : 鋼製強化プラスチック製二重壁タンク 50KL 貯容量 : 50KL (縦線) 寸法 : 2800φ×8200L
TOSF-3	地下オイルタンク	材質 : 鋼製強化プラスチック製二重壁タンク 20KL 貯容量 : 20KL (ガソリン) 寸法 : 1900φ×7100L

給油取扱所平面図

関係者以外不許複製

図面番号 4 / 4