

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
5QFN1ET00080		5RN71AE0010 0001								
品名 または 件名										
姫路（7）空調設備保守点検										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
姫路駐屯地				業務隊 管理科営繕班						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
業務隊 藤尾技官（384）				令和8年3月31日（火）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

第352会計隊姫路派遣隊 事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和7年5月13日（火）10時30分 陸上自衛隊姫路駐屯地 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名：姫路（7）空調設備保守点検
- (2) 履行場所：仕様書のとおり
- (3) 履行期間：仕様書のとおり

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」D等級以上の資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項等を示す場所

入札資料等は、下記に示す期間、第352会計隊姫路派遣隊 契約班窓口において配布する。
令和7年4月12日（金）～令和7年5月12日（月）（土曜日曜祝日を除く0900～1600）

4 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない
- (2) 入 札
ア 場 所 : 陸上自衛隊姫路駐屯地 会計隊入札室
イ 日 時 : 令和7年5月13日（火）10時30分から

5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免 除
- (2) 契約保証金 : 免 除
- (3) 違 約 金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%（**軽減税率対象品目については8%**）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

7 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

8 契約書の作成

落札金額が50万円以上の場合に請書、250万円以上の場合に契約書を作成する。

9 落札の決定方式

総品目総額決定

価格が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とし、
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

10 その他

- (1) 郵便等による入札については、**令和7年5月12日（月）17時必着分まで**を有効とします。なお、事前に郵便入札の申し出を第352会計隊姫路派遣隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 電報・電話等による入札は認めません。
- (3) 入札に参加する者は、**令和7年5月8日（木）13時まで**に**資格決定通知書の写しを提出してください。**
(FAX・メール可)
- (4) 代表者以外の押印での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (5) **市価調査書は、令和7年5月8日（木）13時までの提出**にご協力ください。
- (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70
陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 契約班 担当：濱尾
TEL：079-222-4001 内線(347) FAX：079-222-4006（直通）
メール：ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ先
陸上自衛隊姫路駐屯地 姫路駐屯地業務隊 担当：藤尾
TEL：079-222-4001 内線(384)

本公告は、陸上自衛隊姫路駐屯地 会計隊掲示板に掲示しています。

陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。

仕 様 書

1 役務件名

姫路(7)空調設備保守点検

2 役務場所

兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地

3 役務期間

契約締結日～令和8年3月31日(火)

4 役務概要

- (1) 本役務は各隊舎に設置された空調機及びその関連機器等の冷暖房開始前保守点検を行い、良好な空調運転を行うものとする。その際フロン排出規制法に基づくフロンガスの定期点検を行うものとする。

- (2) 本役務の内容及び対象機器は下記のとおりである。

ア 冷房開始前保守点検

イ フロンガス定期点検(年1回)

ウ 暖房開始前保守点検

エ 臨時点検(設備不具合の都度)

・冷房開始前保守点検対象機器

機 器 名	建 物 番 号				計
	2号	200号	206号	232号	
蒸気吸収式冷温水発生機	1				1
冷却塔	1				1
冷却水ポンプ(冷却水循環ポンプ)	1				1
冷温水ポンプ(冷温水循環ポンプ)	2				2
ビル用マルチ空調機(室外機)		1	4	1	6
ビル用マルチ空調機(室内機)		3	22	10	35
氷蓄熱ユニット			2	1	3
ファンコイルユニット	35				35

・暖房開始前保守点検対象機器

機 器 名	建 物 番 号				計
	2号	200号	206号	232号	
蒸気吸収式冷温水発生機	1				1
冷温水ポンプ	2				2
ビル用マルチ空調機(室外機)		1	4	1	6
ビル用マルチ空調機(室内機)		3	22	10	35
ファンコイルユニット	35				35

5 一般事項

(1) 総 則

ア 本仕様書は、陸上自衛隊姫路駐屯地における諸役務について、共通的な必要事項を規定する。

イ 本役務の仕様は、設計図書に記載してある事項のほか、本仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修各種工事標準仕様書、防衛省装備施設本部制定各種共通仕様書、建築保全センター発行建築保全業務共通仕様書及び関係法令並びに官側の指示による。

(2) 適用範囲

本仕様書は、本役務に適用する。

(3) 役務工程

実施に先立ち、監督官と協議したのち工程表を作成し、監督官の承認後に実施する。

(4) 軽微な変更

現場の納まり、取合せ等のための軽微な変更は、監督官の指示により行う。

この場合、請負金額の増減又は期間の延長はしない。

また、実施に当たって当然必要と思われる事項は、監督官の指示を受け請負業者の責任において実施するものとする。

件名	姫路(7)空調設備保守点検	
種別	仕様書(1)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	1/7

(5) 疑 義

仕様書、設計図書等に明記なき事項又はその内容において疑義が生じた場合は、当該箇所の役務を一時中断し、監督官の指示を受けた後、再開する。

(6) 材 料

ア パッキン等の使用材料はすべて新品とする。

イ 材料は監督官の検査を受け、合格したものを使用する。

ウ 材料は日本工業規格（JIS）等を標準とし、これらの規格のないものについては監督官の指示を受ける。

エ 材料置場等は、監督官の指示した場所とする。

(7) 役務立会

役務完了後、外部から明視できなくなる箇所は、監督官に立会の有無を確認の上実施する。

(8) 水道、電気料等の使用

役務に必要とする水道、電気は請負業者が負担することとし、官側より使用する場合は事前に監督官に申し出て、所定の手続きの上、官側の算定に基づき請負業者が支払うものとする。

(9) 作業時間

ア 役務実施時間は、特記事項による。

特記事項に記載がない場合は、原則平日08：15～17：00とする。

なお、日時を変更する場合は事前に監督官の承諾を受けること。

イ 役務工程の遅延回復、役務実施上の都合により、監督官において作業時間の伸縮又は夜間作業の必要を認めた場合は、請負業者はその指示に従うこと。

(10) 後片付け

役務終了に際して、役務現場の後片付け及び清掃を実施すること。

(11) 物品等の返納

貸与された設計図書等は、すべて検査合格後、監督官に返納すること。

(12) 役務現場の管理

ア 役務場所への実施者、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り
火災、盗難、及びその他事故防止については、請負業者の責任でこれを管理すること。

イ 役務場所は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。

ウ 役務場所及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施すこと。

万一損傷を与えた場合は、請負業者の負担において修復するものとする。

(13) 安全管理

ア 役務実施者は、安全管理に万全を期すること。

イ 役務場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は見張人を置く等、安全確保に努めること

ウ 現場代理人は、常駐とする。

(14) 提出書類

請負業者は、指定期日までに監督官の指示する書式に基づき必要書類を提出すること。

なお、下請負契約を締結して役務を実施する場合は、施工体制台帳を提出すること。

ア	工程表	1部（契約締結後速やかに）
イ	内訳明細書	1部（契約締結後速やかに）
ウ	現場代理人等通知書・経歴書	1部（契約締結後速やかに）
エ	打合せ簿	1部（その都度）
オ	着手届	1部（役務着手時）
カ	完成通知書	1部（役務完了後速やかに）
キ	作業写真	1部（役務完了後速やかに）
ク	保守点検結果報告書	1部（仕様書に示された期日までに）
ケ	資格証明書	1部（契約締結後速やかに）
コ	フロンガス点検結果報告書	1部（仕様書に示された期日までに）
サ	フロンガス点検資格者証明書	1部（契約締結後速やかに）
シ	その他指示された書類	1部（その都度）

件名	姫路(7)空調設備保守点検	
種別	仕様書(2)	図番
姫路駐屯地業務隊管理科		2/7

(15) 役務写真

請負業者は、監督官の指示に従い、役務材料、役務前・中・後、役務後隠ぺいとなる箇所、主要な役務段階の状況及び、その他監督官の指示した箇所の写真（カラーサービス版）1部を工程順に役務写真帳（A4版）に整理し、監督官に提出する。

なお、材料は、搬入の都度、本役務に関わる全数量・規格が分かるように撮影すること。

(16) 完成検査

請負業者は、本仕様書の役務を完了した場合、速やかに監督官の完成検査を受けるものとする。

なお、検査結果に不合格の箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い、再度検査を受けるものとする。

その際、手直しに関する契約期間の延長はしないものとする。

6 特記事項

(1) 作業周辺は養生及び、周辺の安全と周辺物に損傷を与えないよう適切に処置を行うこと。

(2) 本役務は「保守及び点検内容一覧表」に基づき実施すること。

(3) 細部作業日程については、あらかじめ監督官と協議の上決定するものとする。

(4) 冷房開始前保守点検については令和7年5月下旬までの完了を基準とする。また、点検完了後には点検結果報告書を提出すること。

暖房保守点検については令和7年10月下旬までの完了を基準とすること。

(5) 本役務は、各隊舎の機器試運転及び居室等の温度測定を実施すること。実施箇所は2号建物ファンコイルユニット、その他の建物については系統ごとに監督官が指示した箇所とする。

(6) 冷房・暖房期間中に空調設備に関する異常と思われる事象が発生した場合は、監督官の要請のもと直ちに点検を実施し原因の究明を行うこと。

ただし、消耗品（ストレーナー・ポンプ等のパッキン、Vベルト等）及び軽微な調整復旧費は請負業者の負担とする。

その際、復旧に部品材料等が必要な場合は、監督官に見積書を提出し改善提案を行なうこと。

(7) フロンガスの定期点検にあたっては、令和7年5月下旬及び令和7年10月下旬までに完了を基準とし、冷媒フロン類取扱技術者または、一定の資格等を有し、かつ、点検（充填）に必要な知識等の習得を伴う講習（講義及び考査）を受講した者が直接実施するか立会うこと。また、その資格証明書等の写しを監督官に提出すること。


点検完了後にはフロンガス点検結果報告書を提出すること。

(8) フロンガスの点検方法は業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏洩点検・修理ガイドライン（日本冷凍空調設備工業連合会）に準拠した方法で実施すること。


(9) 点検の内容は建築保全業務仕様書の下記の項にもとづき実施すること。

ア	表4.3.5 (A)	吸収式冷温水機
イ	表4.3.6 (A)	パッケージ型空調和機（室外機）
ウ	表4.3.6 (B)	パッケージ型空調和機（室内機）
エ	表4.3.8	氷蓄熱ユニット
オ	表4.3.9	冷却塔
カ	表4.4.7	ポンプ

件名	姫路(7)空調設備保守点検	
種別	仕様書(3)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	3/7

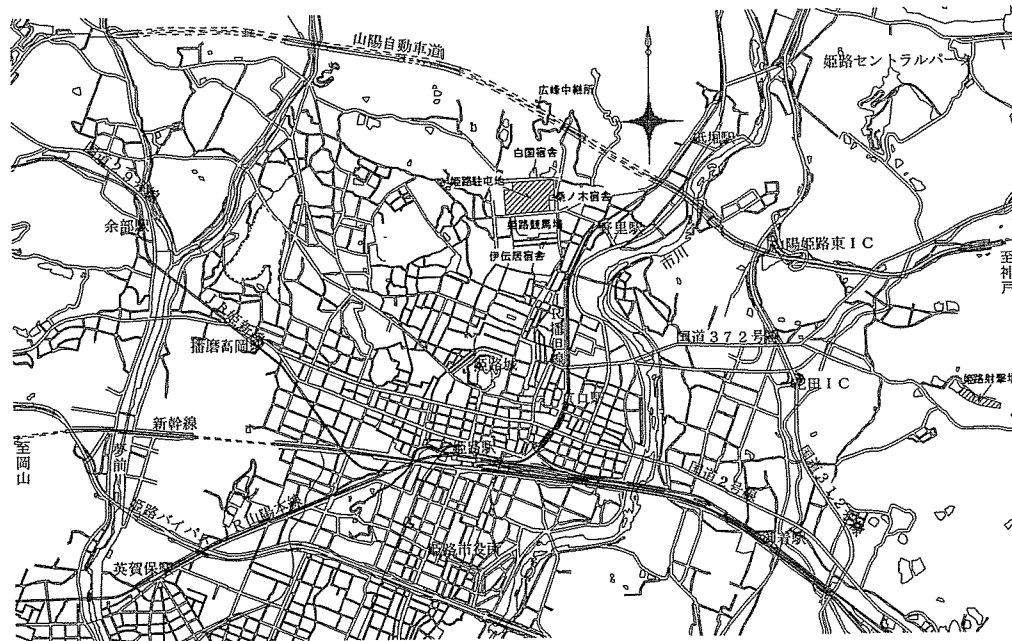

案内図 S=1:100,000

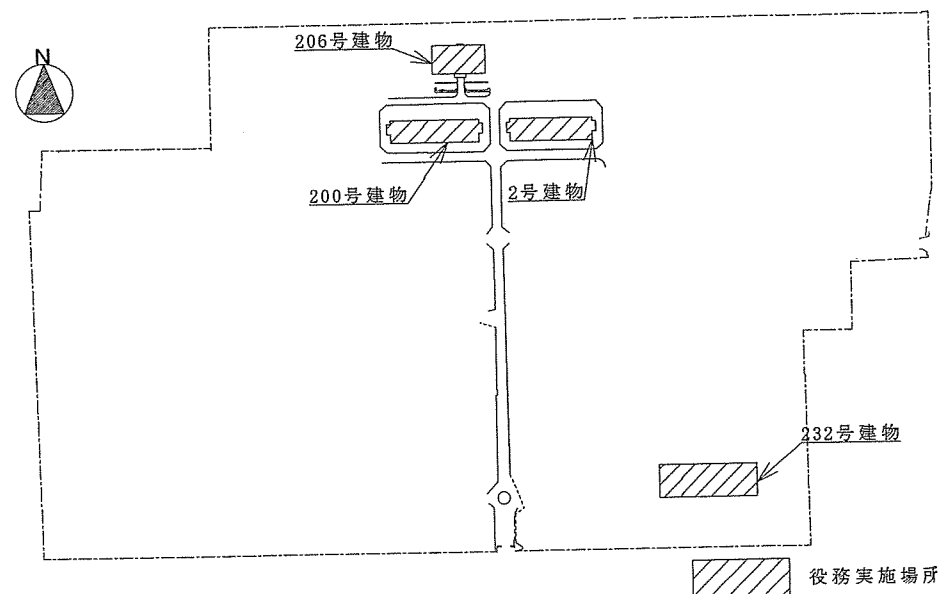

配置図 S=1:6,000

件名	姫路(7)空調設備保守点検		
種別	案内図・配置図		図番
	姫路駐屯地業務隊管理科		4/7

保守機器一覽表

機器名	仕 様	電気容量	電 源	台 数	冷房点検	暖房点検	フロン点検	設置場所
冷却塔	MT-4014LK 低騒音型（丸形） 冷却能力:143,000kcal/h 冷却水量:480L/min	1.0kw	3-200V	1 台	○			2号隊舎
冷却水ポンプ	片吸込渦巻型 吸込側口径:65A 吐出側口径:50A 吐出量:480L/min 全揚程:21m 防振架台	3.7kw	3-200V	1 台	○			
冷温水ポンプ	片吸込渦巻型 吸込側口径:65A 吐出側口径:50A 吐出量:420L/min 全揚程:31m 防振架台	5.5kw	3-200V	2 台	○	○		
蒸気吸収式冷温水発生機	矢崎総業製:CH-KG70STU43 型式:蒸気式小型 (二重効用吸収式)(70RT) 冷凍能力:212kw 暖房能力:286kw 冷水量:608L/min 冷水出入口温度:7℃~12℃ 温水出口温度:55.0℃ 冷却水量:1,043L/min 蒸気消費量(夏):276.0kg/h 蒸気圧:600kpa 蒸気消費量(冬):499.0kg/h 付属品:流量調整弁×1個、遮断弁×1個	1.65kw	3-200V	1 台	○	○		
ファンコイルユニット	昭和鉄工株式会社 型式:CF-42N2V 冷房能力:3.48kw 暖房能力:6.40kw	0.058kw	100V	35 台	温度測定	温度測定		

保守機器一覧表

機器名	仕 様	電気容量	電 源	台 数	冷房点検	暖房点検	フロン点検	設置場所
ビル用マルチ空調機(室外機) ACP-1 (1)	ダイキン工業株式会社 型式：RSXYP450P 冷房能力：45kw 暖房能力：50kw	15.5kw	3-200V	1 台	○	○	○	206号建物
ビル用マルチ空調機(室外機) ACP-1 (2)	ダイキン工業株式会社 型式：RSXYP400P 冷房能力：40kw 暖房能力：45kw	12.8kw	3-200V	1 台	○	○	○	
ビル用マルチ空調機(室外機) ACP-2	ダイキン工業株式会社 型式：RXYP400BA 冷房能力：40kw 暖房能力：45kw	9.15kw	3-200V	1 台	○	○		
ビル用マルチ空調機(室外機) ACP-3	ダイキン工業株式会社 型式：RSXYP335P 冷房能力：33.5kw 暖房能力：37.5kw	12.1kw	3-200V	1 台	○	○		
ビル用マルチ空調機(室内機)	ダイキン工業株式会社 型式：FXYFP56MC9 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	0.056kw	3-200V	22 台	○	○		
氷蓄熱ユニット ACP-1	ダイキン工業株式会社 型式：TSSP1174P	24.7kw	3-200V	1 台	○			
氷蓄熱ユニット ACP-2	ダイキン工業株式会社 型式：TSSP560P	11.3kw	3-200V	1 台	○			

保守機器一覧表

機器名	仕 様	電気容量	電 源	台 数	冷房点検	暖房点検	フロン点検	設置場所
ビル用マルチ空調機(室外機)	株式会社三菱電機 型式：PUHY-P224DM-G 冷房能力：24.4kw 暖房能力：25.0kw	5.74kw	3-200V	1 台	○	○		200号建物
ビル用マルチ空調機(室内機)	株式会社三菱電機 型式：PEFY-P112MG1 冷房能力：11.2kw 暖房能力：12.5kw	0.49kw	3-200V	3 台	○	○		
ビル用マルチ空調機(室外機) ACP-1 (1)	ダイキン工業株式会社 型式：RSXYP450P 冷房能力：45kw 暖房能力：50kw	15.5kw	3-200V	1 台	○	○	○	232号建物
ビル用マルチ空調機(室内機)	ダイキン工業株式会社 型式：FXYP56MC9 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	0.056kw	3-200V	10 台	○	○		
氷蓄熱ユニット ACP-1	ダイキン工業株式会社 型式：TSSP560P	11.3kw	3-200V	1 台	○			

入 札 書

分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

¥ (消費税を含まない。)

- 1 件 名 : 姫路(7)空調設備保守点検
2 履 行 場 所 : 仕様書のとおり
3 履 行 期 間 : 仕様書のとおり

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

令和7年5月13日

住所・名称・代表者名

内 訳

※単価・金額には消費税を含まない。

件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	納 地
姫路(7)空調設備保守点検	仕様書のとおり	式	1			
別途内訳書を添付してください(様式随意)						

当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

市価調査書

分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

令和7年5月8日(木)13時までに提出をお願い致します。
(FAX又はメールで構いません。)

¥ (消費税を含まない。)

- 1 件 名 : 姫路(7)空調設備保守点検
- 2 履行場所 : 仕様書のとおり
- 3 履行期限 : 仕様書のとおり

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

令和7年5月8日

住所・名称・代表者名

内 訳

※単価・金額には消費税を含まない。

件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	納 地
姫路(7)空調設備保守点検	仕様書のとおり	式	1			
別途内訳書を添付してください(様式随意)						
また、下記の内訳についてもご協力ください。						
フロンガス定期点検	仕様書のとおり	式	1			

当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。