

令和7年6月16日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
32	善通寺(7)油分離槽清掃 ほか1件	仕様書のとおり	8.3.31	7.6.16	7.6.26 10時00分	7.6.26 10時00分	なし	予定総価
		ー	以下余	白ー				

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
- 〒765-0002
- 香川県善通寺市南町2-1-1
- 契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(青木)
- 電話番号(内線)0877-62-2311(2645) FAX : 0877-62-2315

見 積 書

件名リスト一連番号	32
-----------	----

見積金額¥ (消費税及び地方税を除く。)

NO	件名	規格	単位	予定数量	単価	金額
1	善通寺(7)油分離槽清掃	仕様書のとおり(清掃・運搬費)	ST	2		
2	善通寺(7)油分離槽清掃	仕様書のとおり(処分費)	KG	17523		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納入場所		仕様書のとおり	納期		8.3.31	
落札方法		予定総価	見積書有効期間			
契約保証金		免除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年6月26日
分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所
会 社 名
代表者名

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号	32
-----------	----

¥ (消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単位	予定数量	単 価	金 額
1	善通寺(7)油分離槽清掃	仕様書のとおり(清掃・運搬費)	ST	2		
2	善通寺(7)油分離槽清掃	仕様書のとおり(処分費)	KG	17523		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		仕様書のとおり	納 期		8.3.31	
落 札 方 法		予定総価				

令和7年6月25日
分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名



善通寺（7）油分離槽清掃

善通寺駐屯地業務隊

業務隊長				
	管理科長	営繕班長	企画係長	担当者
				
	作成年月日			
令和7年6月11日				
善通寺駐屯地業務隊管理科営繕班				

仕 様 書

1 役務件名：普通寺（7）油分離槽清掃

2 実施場所：香川県普通寺市南町2-1-1 陸上自衛隊普通寺駐屯地

3 実施期間

契約締結日～令和8年3月31日

実施予定日 令和7年9月8日～令和7年9月12日のうち1日（1回目）

実施予定日 令和8年1月19日～令和8年1月23日のうち1日（2回目）

4 実施概要

- (1) 本作業は、本仕様書及び図面によるほか、関係諸規則に基づき実施すること。
- (2) 作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- (3) 請負者は、作業の主要な段階で写真撮影を実施すること。項目は、着手前・実施中・見え隠れ部・完成とする。
- (4) 作業は請負者の責任作業とし、作業に際し破損した箇所については、速やかに復旧すること。
- (5) 作業に際し仕様書及び図面に明記なき事項であっても、当然必要な事項については、協議の上指示に従い実施すること。
- (6) 作業に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に、作業員に対し安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
- (7) 自衛隊施設からの電気・水道は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合は、メーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とする。
- (8) その他不明事項等については、その都度、指示に従うこと。

5 特記事項


- (1) 清掃は、官側が予定している期間に実施回数を行なうものとする。
- (2) 清掃は、水分の油面及び底部沈殿汚泥をバキューム車により汲み取り、高圧洗浄機により壁面及び仕切板を洗浄し、洗浄水も汲み取ること。
- (3) 油分離槽内の油面と底部沈殿汚泥の中間水については、清掃前に汲取り、清掃後槽内に戻すものとする。
- (4) 汲み取った汚泥及び油面を含む洗浄水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法令」を遵守し、適正に処分し産業廃棄物管理票を提出すること。
- (5) その他不明事項については、その都度官側と協議すること。

6 提出書類

- | | |
|-------------------------|-----------|
| (1) 着手届 | (着手前) |
| (2) 現場代理人等指名・変更通知書 | (契約後速やかに) |
| (3) 工程表 | (着手前) |
| (4) 作業日誌 | (作業中その都度) |
| (5) 作業写真 | (完了後速やかに) |
| (6) 産業廃棄物管理票（A～E票） | (完了後速やかに) |
| (7) 産業廃棄物収集運搬及び処分許可書の写し | (契約後速やかに) |
| (8) その他指示された書類 | |

7 検 査


作業完了後、検査官による検査を受け合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は手直し完了後、再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

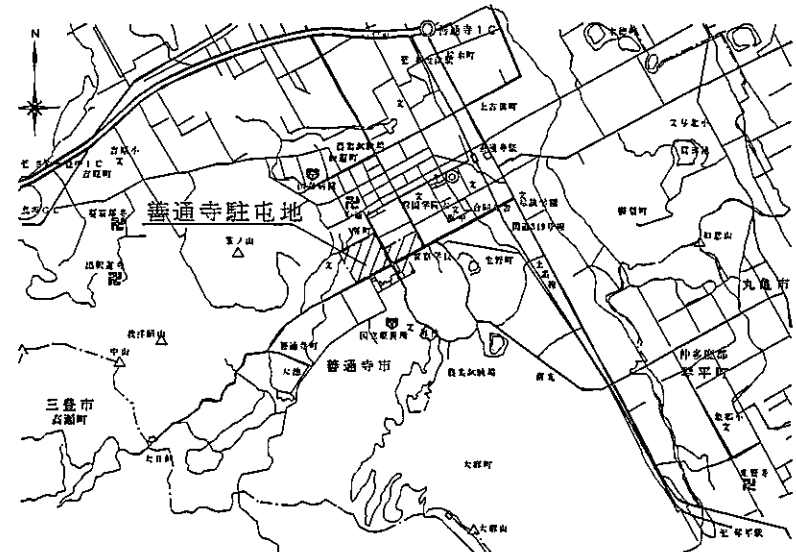

普通寺駐屯地案内図 S : 1 / X



名 称	普通寺（7）油分離槽清掃	図面番号
図面名	仕様書・案内図	2 / 4

油分離槽標準図 (S=NS)

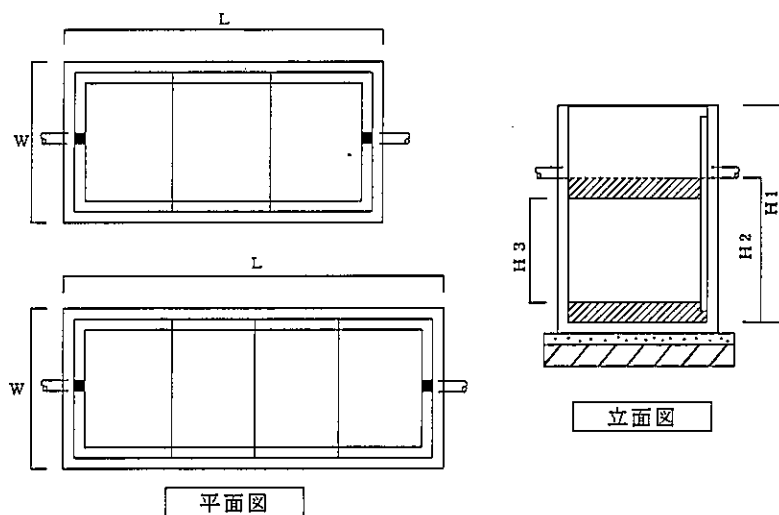

※寸法については、図面番号 4 / 4 の油分離槽、汚泥等収集運搬・処分予定数量参照

汚泥保管容器 (S=1/40)

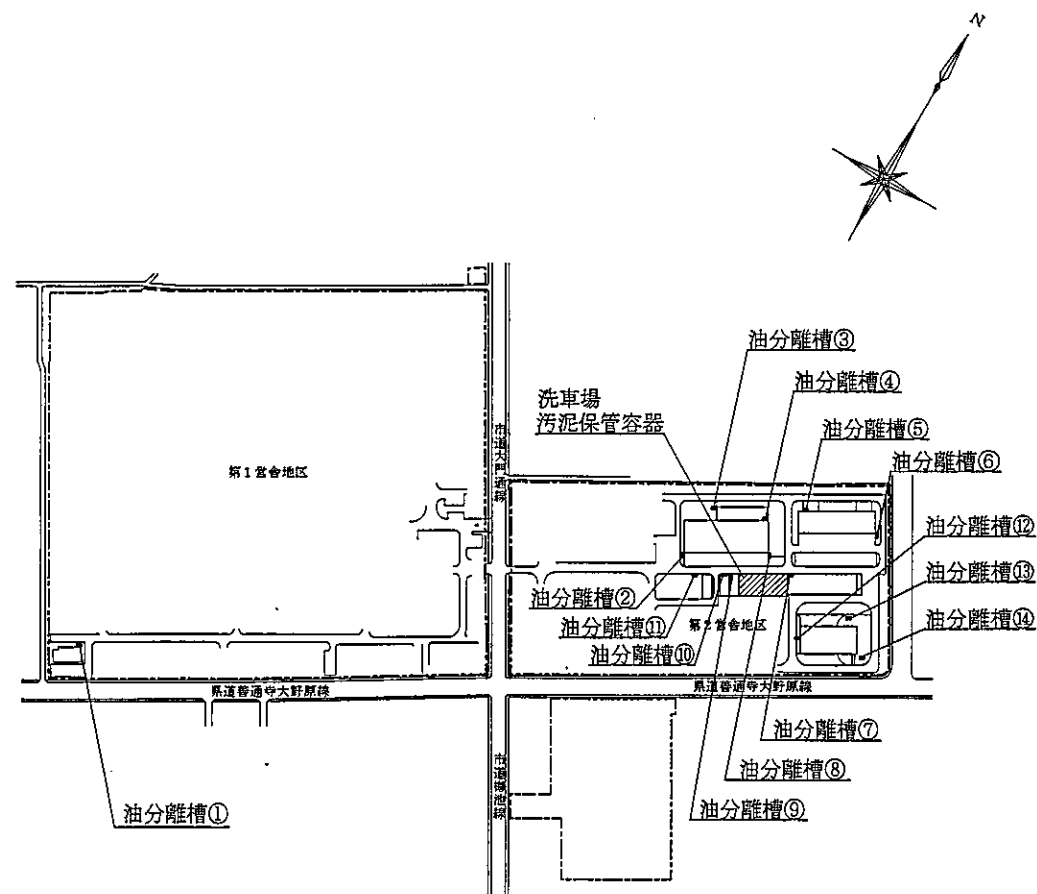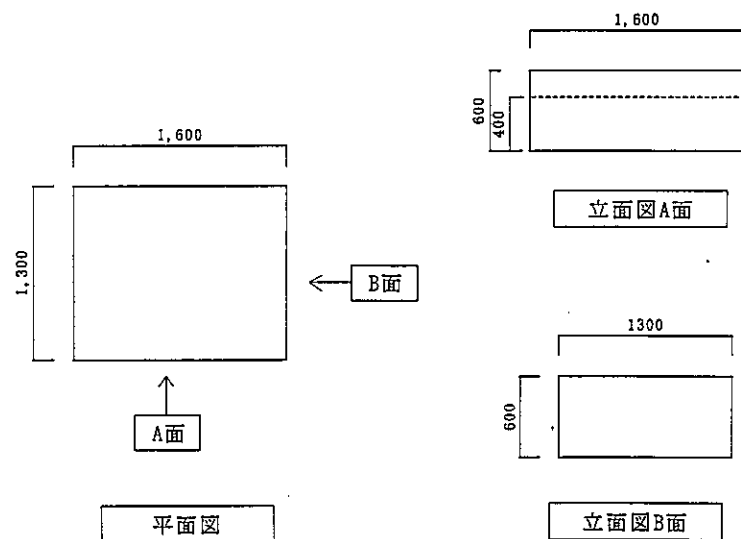

普通寺駐屯地配置図 S=1/5,000

件名	普通寺(7)油分離槽清掃	図面番号
図面名	配置図・油分離槽標準図	3 / 4

油分離槽清掃、污泥等収集運搬・処分予定数量表

項 目	場 所	長さ(m) (L)	幅(m) (W)	高さ(m) (H1)	槽内水量 高さ(m) (H2)	中間水量 高さ(m) (H3)	槽数	数 量 計 算	槽内予定水量 (汚泥含む) (m³)	槽内予定水量 (換算)	第1期	第2期
油分離槽清掃 污泥汲取処分	油分離槽①	1.5	0.9	1.8	0.6	0.4	3槽	$1.5 \times 0.9 \times (0.6 - 0.4) = 0.27$	0.27	297.00	○	○
	油分離槽②	1.3	0.9	1.4	0.7	0.4	3槽	$1.3 \times 0.9 \times (0.6 - 0.4) = 0.351$	0.351	386.10	○	○
	油分離槽③	1.3	0.8	1.3	0.6	0.4	3槽	$1.3 \times 0.8 \times (0.6 - 0.4) = 0.208$	0.208	228.80	○	○
	油分離槽④	1.3	0.8	1.3	0.1	0	3槽	$1.3 \times 0.8 \times (0.3 - 0.2) = 0.104$	0.104	114.40	○	○
	油分離槽⑤	1.2	0.9	1.2	0.4	0	3槽	$1.2 \times 0.9 \times (0.4 - 0.3) = 0.433$	0.432	475.20	○	○
	油分離槽⑥	1.3	0.9	1.4	0.65	0.35	3槽	$1.3 \times 0.9 \times (0.6 - 0.4) = 0.351$	0.351	386.10	○	○
	油分離槽⑦	2.0	1.1	1.0	0.5	0.3	3槽	$2.0 \times 1.1 \times (0.6 - 0.4) = 0.44$	0.44	484.00	○	○
	油分離槽⑧	1.3	0.9	1.3	0.2	0	3槽	$1.3 \times 0.9 \times (0.5 - 0.3) = 0.234$	0.234	257.40	○	○
	油分離槽⑨	2.4	1.5	2.1	1.35	0.8	3槽	$2.4 \times 1.5 \times (0.6 - 0.4) = 2.7$	1.98	2,178.00	○	○
	油分離槽⑩	3.2	0.9	1.1	0.6	0.4	4槽	$3.2 \times 0.9 \times (0.6 - 0.4) = 0.576$	0.576	633.60	○	○
	油分離槽⑪	3.1	0.8	1.2	0.6	0.4	4槽	$3.1 \times 0.8 \times (0.5 - 0.3) = 0.496$	0.496	545.60	○	○
	油分離槽⑫	1.5	1.0	1.3	0.6	0.4	3槽	$1.5 \times 1.0 \times (0.8 - 0.6) = 0.3$	0.3	330.00	○	○
	油分離槽⑬	1.3	0.9	1.8	0.6	0.4	3槽	$1.3 \times 0.9 \times (0.7 - 0.5) = 0.234$	0.234	257.40	○	○
	油分離槽⑭	1.3	0.9	1.5	0.25	0.15	3槽	$1.3 \times 0.9 \times (0.6 - 0.4) = 0.117$	0.117	128.70	○	○
小 計										6,702.30	6702.3	6702.3

項 目	場 所	長さ(m)	幅(m)	高さ(m)	汚泥高さ(m)	中間水量高さ (m) (H3)	数量	数 量 計 算	汚泥量(m³)	汚泥量 (換算)	第1期	第2期
污泥汲取処分	洗車場 (汚泥保管容器)	1.6	1.3	0.6	0.4		3	$1.6 \times 1.3 \times 0.6 \times 3 = 3.744$	3.744	4,118.40	○	-
小 計										4,118.40	4118.4	-
合 計										10,820.70	10820.7	6702.3
										17,523.00		