

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 大山 堅郎

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QGB10401000		5RL81A00033 0001					
品名 または 件名							
千僧（7）129号建物他空調機用電源借上げ							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST					4	L1
納地または工事場所				引 渡 場 所			
千僧駐屯地							
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
				令和7年6月30日（月）～令和7年8月31日（日）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない

入札日時場所：令和7年6月30日（月）10時00分 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

詳細は別紙のとおり

1 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「**役務の提供等**」であつて、**D等級以上**に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等からは排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加は認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「**装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領**」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 契約条項等を示す場所

仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第352会計隊契約班窓口において配布する。

令和7年6月18日（水）～令和7年6月30日（月）（土曜日・曜祝日を除く0900～1600）

3 落札決定方式：**総額**決定。ただし、同価の場合は抽選を行う。

4 入札保証金及び契約保証金：免除

5 入札及び契約条件

- (1) 落札決定にあつては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を記載した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者を消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。（**消費税抜き金額を記載**）
- (2) **落札者が「入札及び契約心得」に従つて契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。**
- (3) 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。また、入札金額が同額による場合は当該入札に係りの無い職員によりくじ引きを実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (4) 落札者は、契約書を作成する。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

6 入札の無効

- (1) FAXによる入札
- (2) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札
- (5) 入札者等が実施した誓約に虚偽があつた場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等は無効となる。

7 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の賃貸借契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

8 その他

(1) **入札に参加を希望する者は、「入札及び契約心得」及び「契約条項」の内容について承知のうえ、参加して下さい。**なお、入札及び契約心得等は、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ（アドレスは本公告8項(6)に記載）又は第352会計隊契約班窓口にて閲覧できます。

(2) 電報・電話等による入札は認めません。

(3) 郵便による入札の場合は、**令和7年6月27日(金) ※17時必着(書留郵便)**

(4) 競争に参加する者は、資格審査結果通知書(写)を入札日前日までに持参するかFAXにて送付されたい。

(5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。

(6) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒664-0014 兵庫県伊丹市広畑1-1

陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班 担当 谷口

電話 072-781-0021 (内線3346)

FAX 072-779-6700

メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書等に関する問い合わせ先

陸上自衛隊千僧駐屯地 業務隊管理科

担当 橋爪

電話 072-781-0021 (内線3338)

本公告は、陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班のほか
伊丹駐屯地、姫路駐屯地、青野原駐屯地、自衛隊阪神病院の各会計隊及び会計課
中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。

入札書

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 大山 堅郎

殿

※契約金額については見積金額に10%に相当する額を加算（円位未満切捨て）した金額とします。

¥

(消費税を含まない)

履行場所：千僧駐屯地

履行期間：令和7年6月30日～令和7年8月31日

入札期日：令和7年6月30日 10:00

契約保証金：免除

㊞

内訳（外税）

	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考	
1	千僧（7）129号建物他空調機用電源借上げ	仕様書のとおり	ST	1				
2		以下余白						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	1 なつ印は鮮明に、訂正箇所には代表者印を 2 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。 3 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。							
14								
15								

市価調査書

6月26日(木)
17時まで返送をお願いします

分任契約担当官
陸上自衛隊千僧駐屯地
第352会計隊長 大山 堅郎 殿

※契約金額については見積金額に10%に相当する額を加算（円位未満切捨て）した金額とします。

¥ (消費税を含まない)

履行場所： 千僧駐屯地

履行期間： 令和7年6月30日～令和7年8月31日

内 訳 (外税)

㊞

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 千僧(7)129号建物他空調機用電源借上げ	仕様書のとおり	ST	1			
2	以下余白					
3	※価格算定の内訳が確認できる資料を添付していただくか、下記の内訳を記入してください					
4						
5 (内訳)						
6 発電機リース	45KVA 相当	台	2			
7 発電機リース	100KVA 相当	台	2			
8 電気配線工事		式	1			
9 分電盤設置工事		式	1			
10 運搬費		式	1			
11 諸経費		式	1			
12						
13						
14						
15						

- なつ印は鮮明に、訂正箇所には代表者印、2枚続きには割印を
- 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
- 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

千僧（7）129号建物他空調機用電源借上げ

千僧駐屯地業務隊

工事件名	千僧（7）129号建物他空調機用電源借上げ					図番	
図面名称	表紙					縮尺	
業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	工事企画	施設管理	作成	

仕 様 書

- 1 件 名：千僧（7）129号建物他窓用空調機電源借上げ
- 2 場 所：兵庫県伊丹市広畑1丁目1番 陸上自衛隊 千僧駐屯地
- 3 期 間：契約締結日～令和7年8月31日（日）
（借上げ完了時期 7月31日（木）まで）

4 概 要

工 事 項 目	規 格	数 量	備 考
129号建物			
発電機リース	45KVA 相当	2 台	
電気配線工事	1階～4階 平行1口コンセント	1 式	
分電盤設置工事	発電機、各階	1 式	
137号建物			
発電機リース	100KVA 相当	2 台	
電気配線工事	1階～7階 平行1口コンセント	1 式	
分電盤設置工事	発電機、各階	1 式	

5 一般事項

- (1) 本役務は、仕様書及び図面にに基づき実施する。
- (2) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
- (3) 本仕様書及び図面に記載されてある寸法・規格については、あくまでも標準寸法・規格であるため、実際の作業に際しては、必ず現地にて採寸・調査を行い実施すること。
- (4) 請負者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また写真は、作業完了後速やかに現像し、A4判アルバム（プリント可）に整理のうえ1部提出すること。
- (6) 作業実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
- (7) 作業実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
- (8) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
- (9) 駐屯地の出入門時間は、8時30分～17時00分とする。ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
- (10) 本工事は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。
- (11) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。

6 特記事項

(1) 共通工事

- ア 窓用空調機は、各建物へ既に別工事で設置完了している。
- イ 借上げ品の取付・撤去及びこれに係る資材等の準備は受注者において実施すること。
- ウ 借上げ期間中に借上げ品に不具合が発生した場合は、速やかに交換等を実施すること。
- エ 発電機、配線等の借上げ品の設置にあたって、設置済の窓用空調機の消費電力に見合うものを設置、整備すること。

(2) 電気工事

ア 配線工事

配線の設置場所は、129号建物の廊下及び部屋内の天井又はラック吊りとし、廊下からの入線は扉上部の窓とする。また、137号建物は廊下及び部屋内の天井内ころがしとし、部屋への入線は天井内の仕切りをコア抜きするものとする。天井から室内の入線は天井材へのコア抜きを基本とするも、その他の施工方法を実施する場合は監督官と協議することとする。

イ 分電盤設置工事

分電盤については、各建物とも各フロアごとに管理用の分電盤を設置するものとする。


7 提出書類

(1) 種類・部数


- | | |
|---------------------|-----------------|
| ア 工程表 | 1部 (契約後すみやかに) |
| イ 工事打合簿、工事日誌 | 1部 (その都度) |
| ウ 作業写真 | 1部 (工事完了後すみやかに) |
| エ 契約金額内訳明細書 | 1部 (契約後すみやかに) |
| オ その他指示された書類 (その都度) | |

(2) 提出方法

提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。

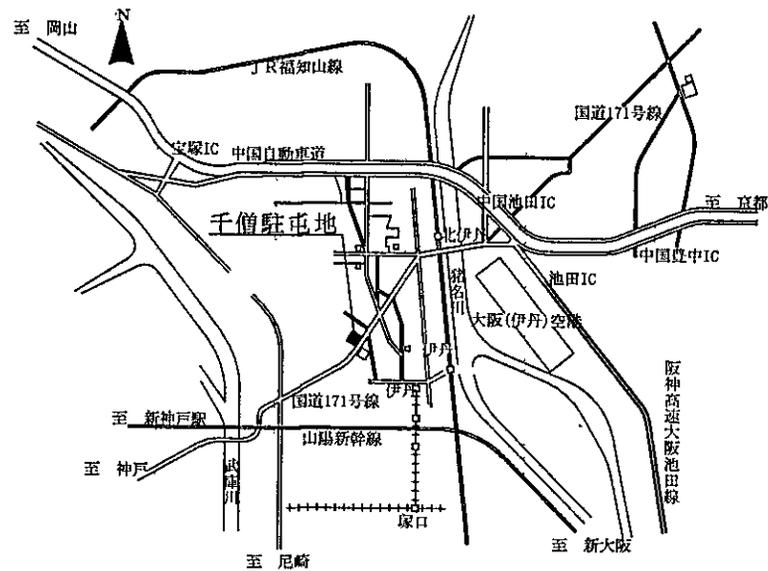


案内図 S=N/S

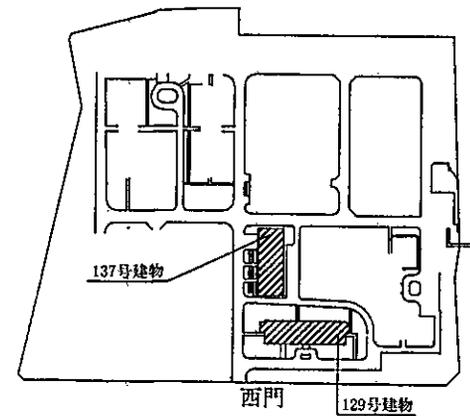


千箇駐屯地配置図 S=1/4,000

取付済窓用エアコン仕様


規格	コロナ CW-1623R
	コロナ CW-1624R
	コロナ CW-1625R
消費電力	1台あたり 635W (60Hz)

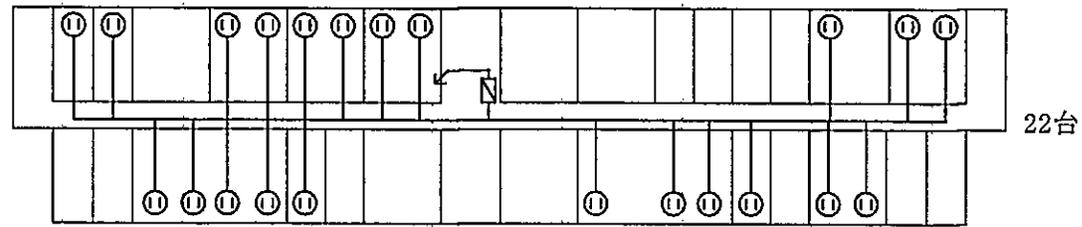


4F平面図

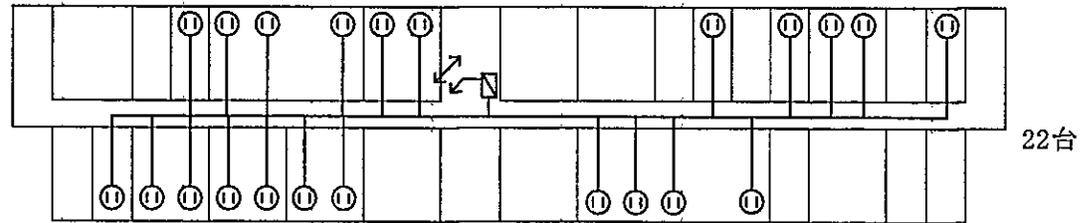

3F平面図

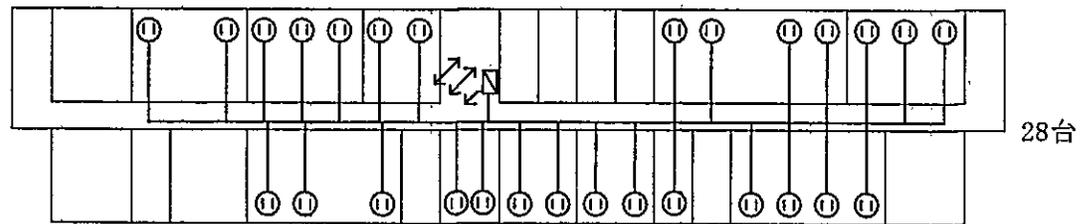



2F平面図

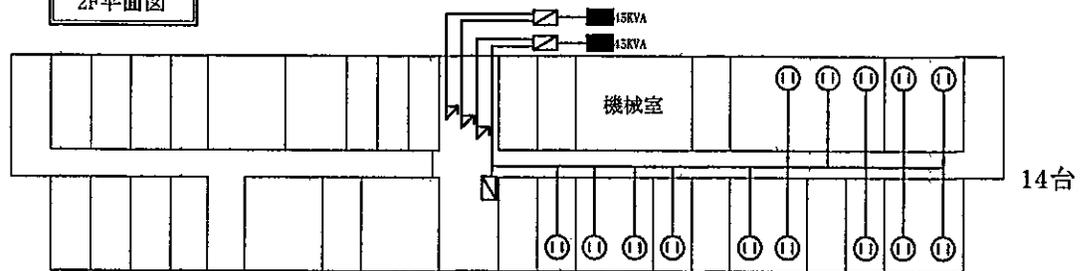





1F平面図

129号建物平面図 1/400

- 凡例
- 発電機
 - 分電盤
 - ⊙ 平行コンセント

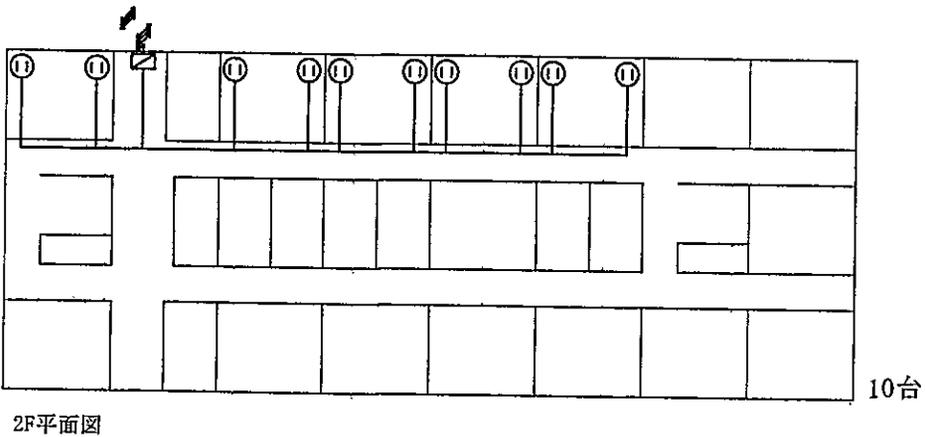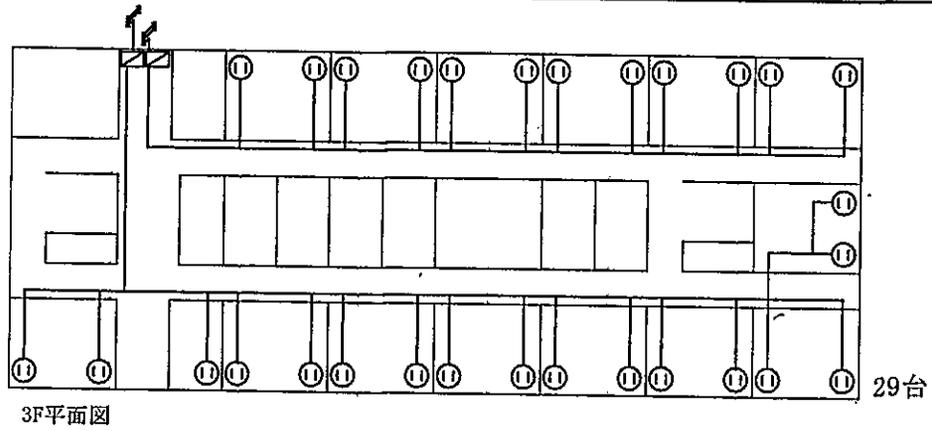

100kVA
100kVA

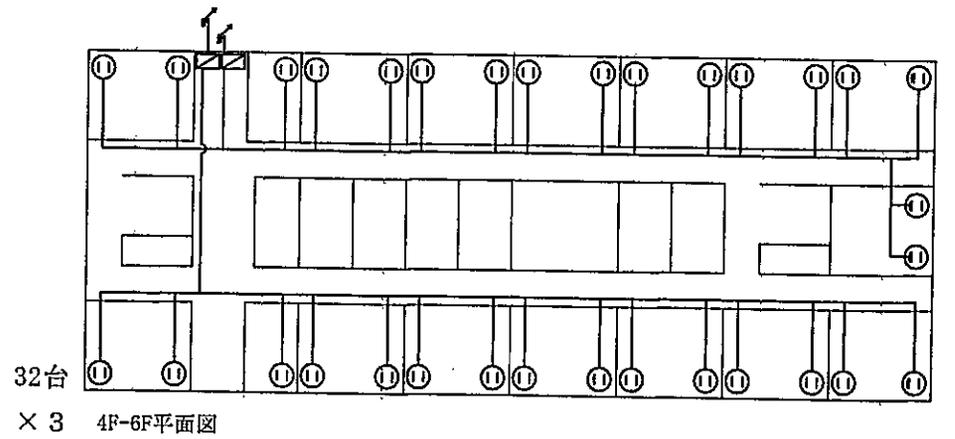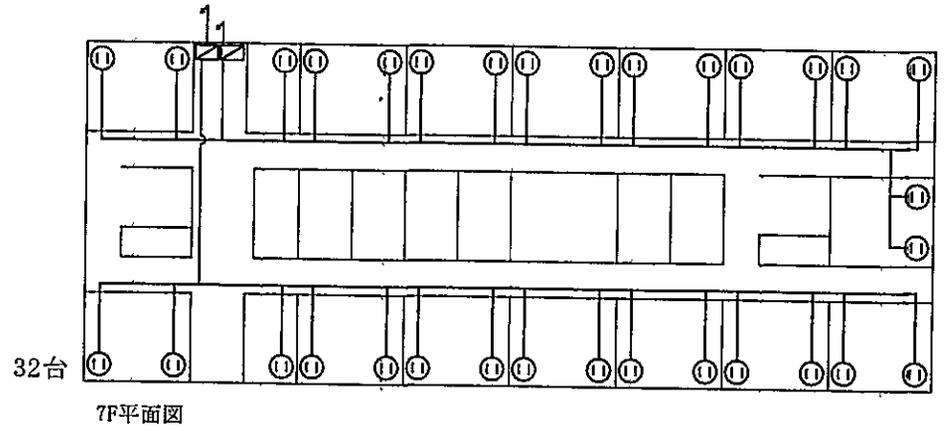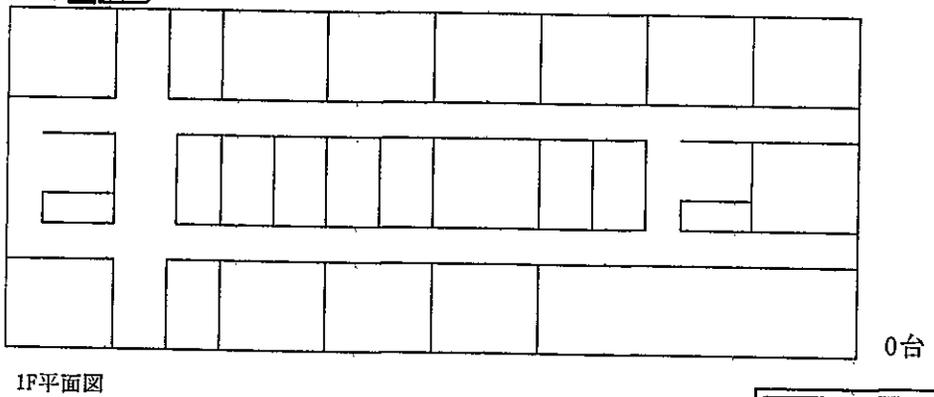

137号建物平面図 1/400