

令和7年6月25日

福知山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 （ 履 行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競 争参加資 格	備考
18	福知山（7）1号ボイラー 給水配管補修	陸上自衛隊 福知山駐屯 地	令和7年11 月28日	令和7年6月 25日	令和7年7月 1日（9時3 0分）	令和7年7月 1日（9時3 0分）	なし	総品目総額 決定

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒620-8502

住所 京都府福知山市字天田無番地

契約機関名（担当）陸上自衛隊福知山駐屯地

第349会計隊 担当：山下

電話番号（内線） 0773-22-4141（内線347）

FAX 0773-22-9549

Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問合せ先：福知山駐屯地業務隊 管理科 荷川取（内線546）

福知山（7） 1号ボイラー給水配管補修

福知山駐屯地業務隊

作 業 名 称	福知山（7） 1号ボイラー給水配管補修				図 面 名 称	全5葉 の内1
図 面 名 称	表 紙				縮 尺	
					—	
業務隊長	管理科長	営繕班長	ボイラー	給排水	施設管理	担当

仕 様 書

- 1 件 名：福知山（7）1号ボイラー給水配管補修
- 2 場 所：京都府福知山市字天田無番地（陸上自衛隊福知山駐屯地）
- 3 概 要：1号ボイラー給水配管の補修を実施するもの。

項 目	規 格 等	数 量	備 考
給水配管補修	ボイラー内外部給水配管取替 （フランジ溶接共）	1 式	
その他	取替に必要な消耗品等	1 式	
試運転調整	配管の漏れ点検等	1 式	

4 一般事項

- (1) 本作業は、仕様書及びメーカー仕様書に基づき、丁寧かつ確実に実施するものとする。また作業において、仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは請負者の責任によって行うものとする。
- (2) 請負者は、実条件を作業関係者に十分把握させるとともに、全作業員に対して安全教育を実施し、常に安全に留意し、事故及び災害の防止に努めること。
- (3) 現場管理
 - ア 請負者は、本役務の実施によって部内外周辺施設等に対し損害を与えた場合は、損害事項に対して賠償するものとする。
 - イ 後片付けについては、現場に残す資材等の紛失がないよう必要な措置を施すること。
 - ウ 作業に必要な場所以外には立ち入らないものとする。
- (4) 作業前に現場状況をよく確認のうえ、作業を実施すること。
- (5) 作業に際し、関係機関等への届出等は、請負者の責任において処理すること。
- (6) 作業終了後、速やかに作業場所の清掃・片付けを行い、監督官の点検を受けること。

5 特記事項

- (1) 取替えた配管については、芯だしを確実に実施すること。
- (2) 既設配管を接続する際、消耗品は請負業者が準備すること。

作 業 名 称	福知山（7）1号ボイラー給水配管補修	図 面 名 称	全5葉 の内2
図 面 名 称	仕様書	縮 尺	
		—	

- (3) ボイラー内部で作業を実施するに当たり、必要部分の解体及び復旧は請負業者の責任で行うこと。
- (4) 作業完了後、試運転調整を実施すること。
(漏水・異状振動確認、水圧テスト等)

6 発生材について

発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。


7 提出書類

- | | | |
|------|-----------|-------------|
| (1) | 内訳明細書 | (契約後速やかに) |
| (2) | 工程表 | (契約後速やかに) |
| (3) | 現場代理人等通知書 | (契約後速やかに) |
| (4) | 現場代理人経歴書 | (契約後速やかに) |
| (5) | 下請負者通知書 | (契約後速やかに) |
| (6) | 打ち合せ簿 | (その都度) |
| (7) | 着手届 | (役務着工時) |
| (8) | 完成通知書 | (役務完了時) |
| (9) | 写真 | (役務完了後速やかに) |
| (10) | その他必要な書類 | (役務完了後速やかに) |


8 検 査

本役務の完了検査は、役務完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了とする。その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了とする。

作 業 名 称	福知山（7）1号ボイラー給水配管補修	図 面 名 称	全5葉 の内3
図 面 名 称	仕様書	縮 尺	—


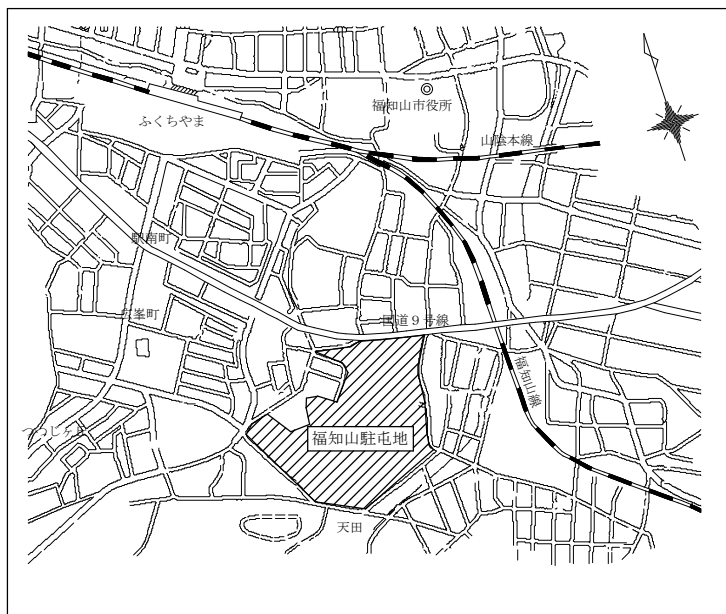


案内図

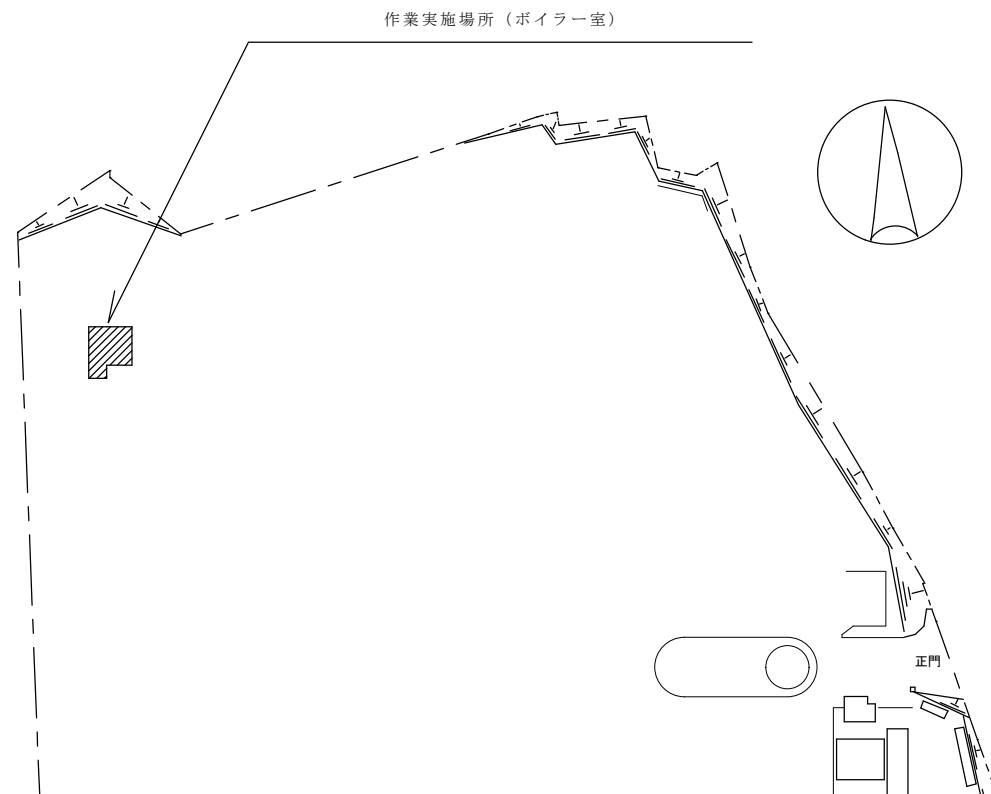


配置図

作業 名称	1号ボイラー給水配管補修	図 番	面 号	全 の	5 内	葉 4
図 面 名	案内図・配置図	縮 尺				

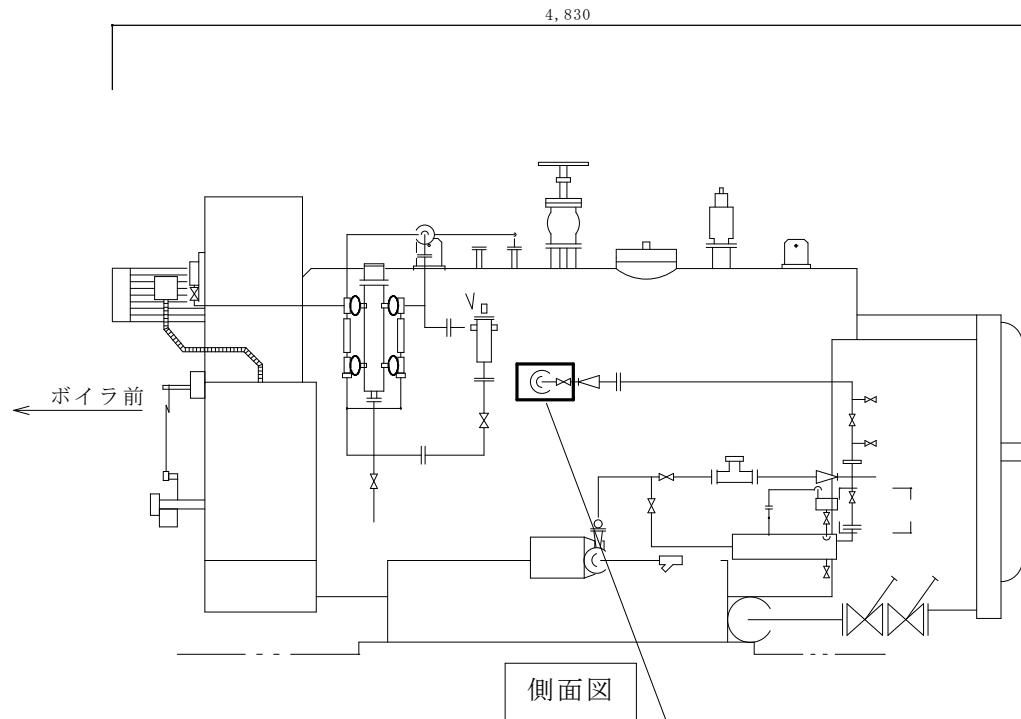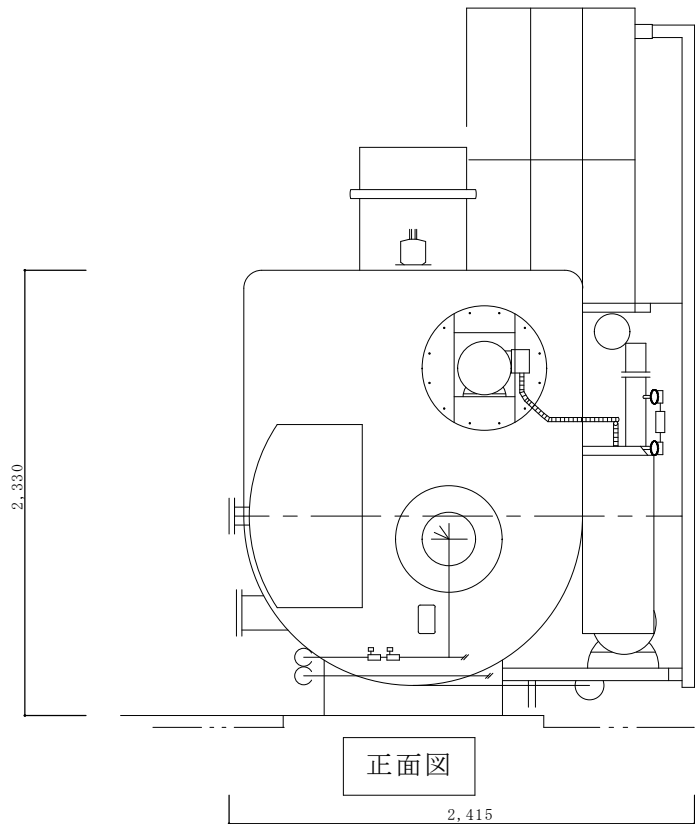

補修箇所：給水配管

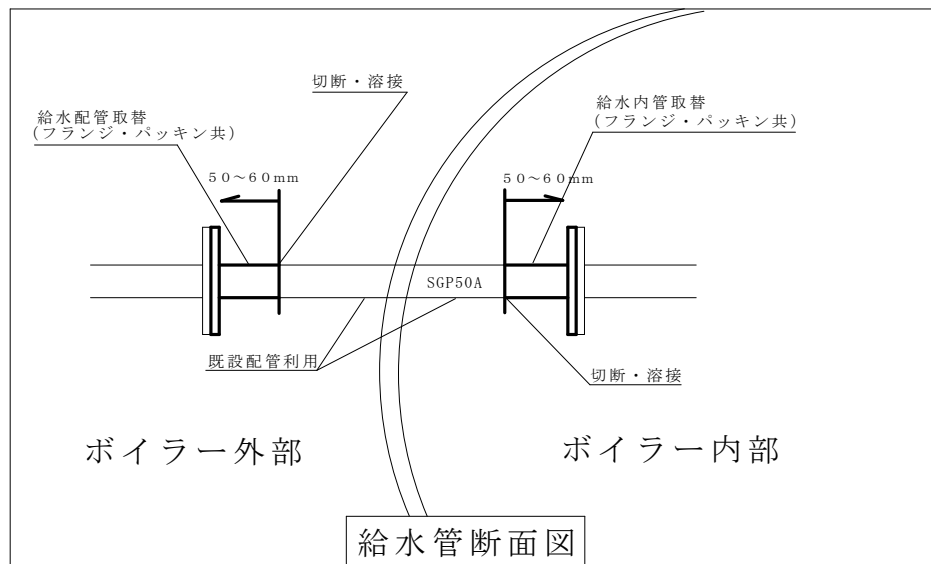

作業 名称	福知山（7）1号ボイラー給水配管補修	図 番	全 5 葉 の 内 5
図 面 名	改修図	縮 尺	

見 積 書

件名リスト一連番号	18
-----------	----

見積金額¥ (総品目総額決定)
(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額
福知山(7)1号ボイラー給水配管補修	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
見積金額の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 (以下にご記入いただいても構いません。)					
納入(履行)場所		陸上自衛隊福知山駐屯地		納期 (履行期限)	令和7年11月28日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長 塩津 幸孝 殿

住 所

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長 塩津 幸孝 殿

お問い合わせの際は
0773-22-4141（内線347）
担当 山下までお願いします。

¥_____（消費税を含まない）

総品目総額決定

1. 履行期限：令和7年11月28日
2. 履行場所：陸上自衛隊福知山駐屯地
3. 市価調査書期限：令和7年6月30日

住 所

令和7年 月 日

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

内 訳（外税）

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

No.	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	福知山（7）1号ボイラー給水配管補修	仕様書のとおり	ST	1			
2		以下余白					
3	市場価格の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 （以下にご記入いただいても構いません。）						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							