

令和7年7月9日

オープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期 限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省 競争参 加資格	備考
1	高知（07）2号建物食 堂冷媒漏洩検査	高知県香南市香我美町上分3390 陸上自衛隊高知駐屯地	7.10.31	7.7.9	7.7.16 13時10分	7.7.16 13時10分		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒781-5451

住所 高知県香南市香我美町上分 3390

契約機関名（担当）第 419 会計隊（中山）

電話番号（内線）0887-56-3471（347） ※電話の自動音声案内の際は、「4」を押してください。

FAX 番号 0887-56-3475

高知（07）2号建物食堂冷媒漏洩検査
仕 様 書

業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	工事企画	担 当

仕 様 書

役務名称： 高知（０７）２号建物食堂冷媒漏洩検査

1 役務場所

高知県香南市香我美町上分３３９０ 陸上自衛隊高知駐屯地

2 期間等

- (1) 役務期間：契約締結日～令和７年１０月３１日（金）
- (2) 作業実施日：契約締結日～令和７年７月下旬
細部は契約後に監督官と調整

3 役務概要

駐屯地内の空気調和機の冷媒漏洩点検を行い、漏洩箇所を特定する。

機器名	概要	数量	備考
三菱電機(株) パッケージ型空気調和機	窒素耐圧冷媒漏洩検査 室内機、室外機、冷媒配管	1式	ACP-7

作業概要	予定数量	備考
冷媒ガス回収破壊処分 R410A	20kg	ACP-7

冷媒ガス回収の数量は予定数量とし、作業後に回収量の証明書を監督官に提出。それをもって実績数量とする。

4 役務数量

2号建物

NO.	設 備 機 器	数 量	備 考
1	パッケージ形空気調和機（室外機：床置） 三菱電機（株）PUHV-P450SCM-E	1 基	ACP-7
2	パッケージ形空気調和機（室外機：床置） 三菱電機（株）PUHV-P400SCM-E	1 基	
3	パッケージ形空気調和機（室内機：床置） 三菱電機（株）PFAV-P800CM-E	1 基	
4	冷媒配管	屋外配管10m 屋内配管30m (天井内配管含む)	

5 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面によるほかメーカーの定める点検項目及び次の関係法令等を遵守して実施すること。
【国土交通大臣官房庁営繕部監修 令和５年版】
・建築保全業務共通仕様書
- (2) 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは受注者の責任において良心的に施工すること。
- (3) 作業時間は０８：１５～１７：００とする。ただし、作業時間を延長する場合は、事前に官側の許可を受けていればこの限りではない。

- (4) 作業場所の風紀、衛生、火災予防、盗難予防については必要な処置を施すとともに、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、受注者の責任において管理すること。
- (5) 作業完了後速やかに作業場所の清掃、後片付けを行い監督官の点検を受けること。
- (6) 本作業は、受注者の責任において実施するものとし、作業に際し建物及び物品等を損傷させた場合又は第3者等に損害を与えた場合には、監督官に報告のうえ受注者の責任において補償すること。
- (7) 作業に際し、受注者は作業内容を作業関係者に十分掌握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び安全点検を実施すること。
- (8) 作業中、異常があった際は速やかに監督官へ報告すること。
- (9) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用できないものとする。ただし、使用する場合は監督官と協議のうえ、メーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。

6 特記事項

- (1) 受注者は作業に先立ち、監督官と協議の上、作業計画書及び工程表を作成し監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施するものとする。
- (2) 作業時は別途官側が契約している空調機保守点検の受注者を立会させること。
- (3) 空調機及び冷媒配管の窒素耐圧冷媒漏洩検査においては、室外機、室内機、冷媒配管をバルブの閉鎖によって分断し、各個に漏洩箇所の特定制が行える状態で検査を実施すること。
- (4) 窒素ガスの充填後、圧力をかけた状態で24時間保持し、圧力の変化や漏洩箇所について確認すること。
- (5) 漏洩箇所の点検方法は直接法とし、以下の方法のいずれかにより検査を実施すること。
 - ・発泡液法
 - ・電子式漏洩ガス検知装置法
 - ・蛍光剤法
- (6) 検査の実施により漏洩箇所を特定し、検査実施後一週間程度を目途に検査結果報告書及び修繕見積書を速やかに監督官に提出すること。
- (7) 既存冷媒ガスは関係法令等を遵守し、回収・処分すること。また、フロンガス破壊証明書等を契約期間内に必ず提出すること。

7 提出書類


本作業の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

- | | |
|--------------------|-------------|
| (1) 着手届 | (着手前) |
| (2) 完了届 | (完了後速やかに) |
| (3) 作業写真 | (完了後速やかに) |
| (4) フロンガス破壊証明書等 | (完了後速やかに) |
| (5) 検査結果報告書及び修繕見積書 | (検査作業後速やかに) |
| (6) その他、指示された書類 | (その都度) |

※写真については、各工程ごと（着手前・作業中・完了後）及び指示する箇所を撮影し、写真帳に整理し提出すること。


8 完了検査

検査結果報告書、修繕見積書、フロンガス破壊証明書等の書類提出をもって完了とする。フロンガス破壊証明書等の提出期限は令和7年10月31日とする。

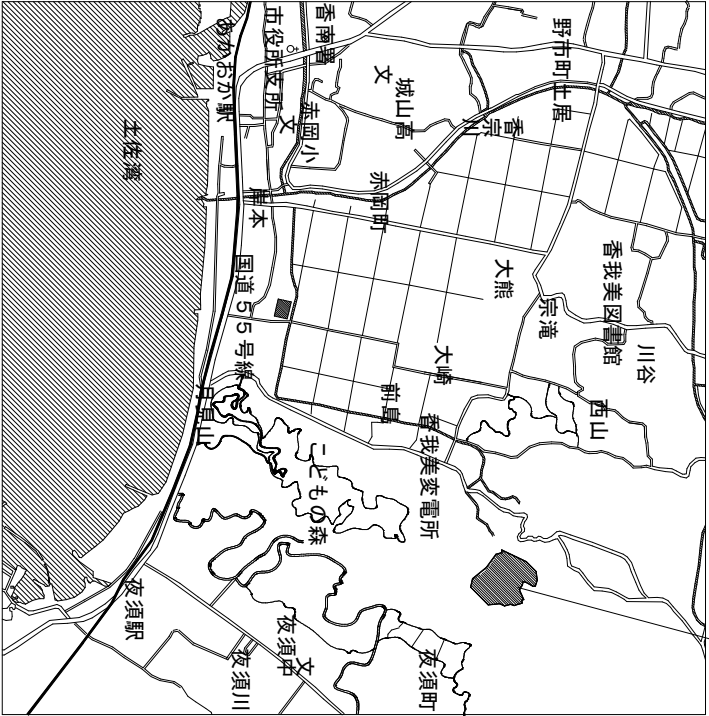



役務場所


高知駐屯地(第1営舎地区)案内図

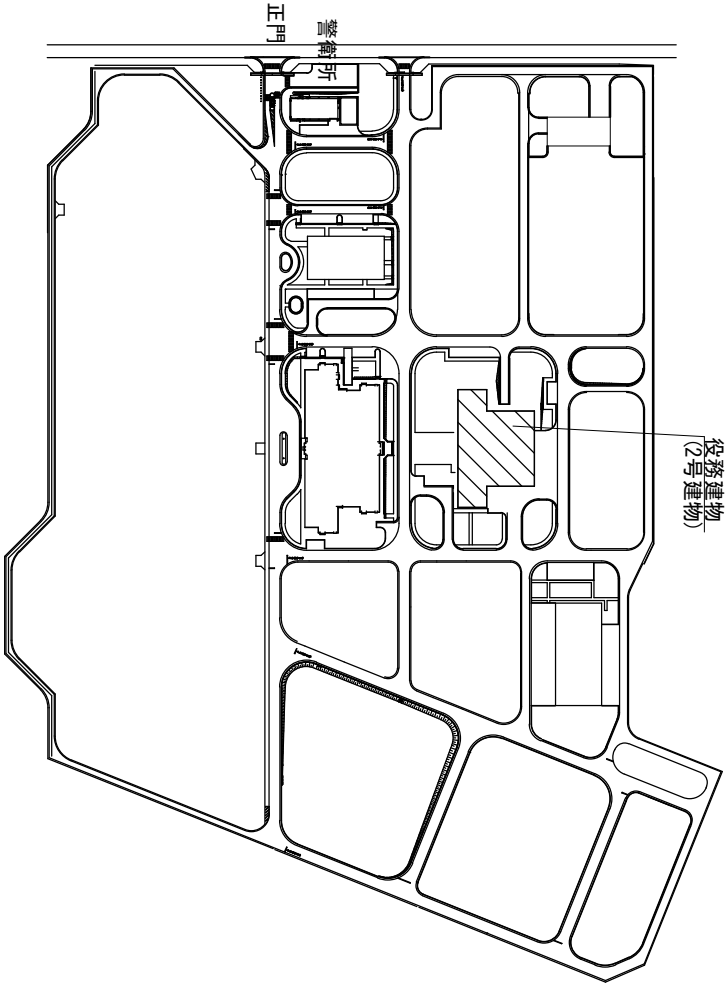

役務建物
(2号建物)

空調設備設置建物配置図

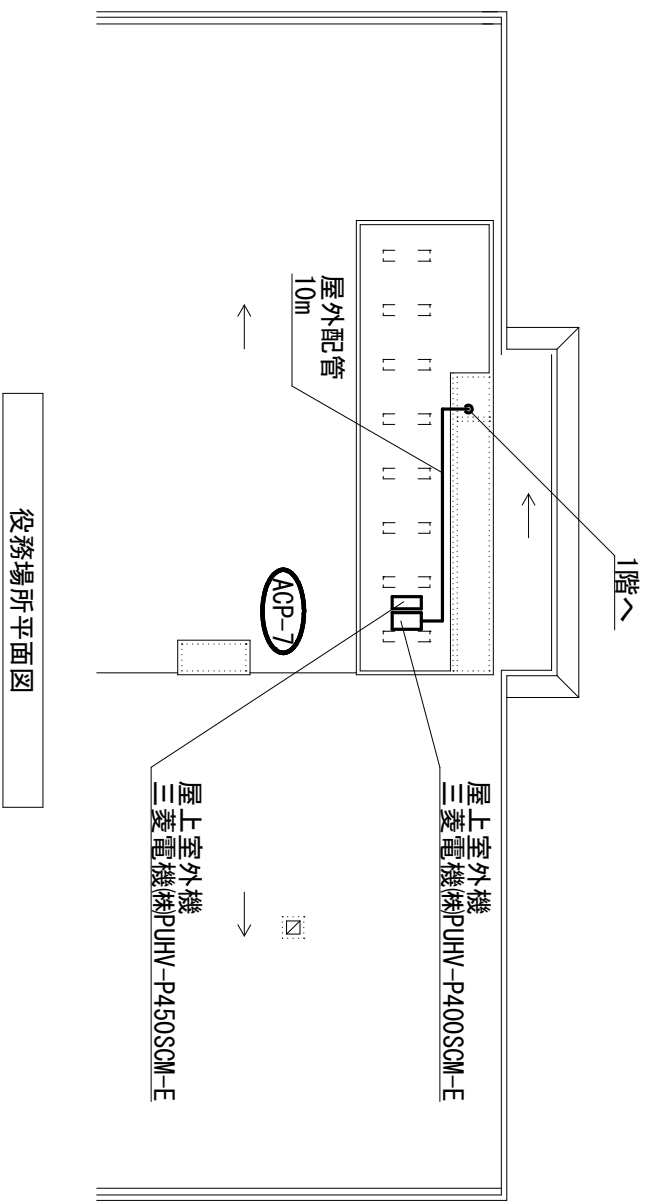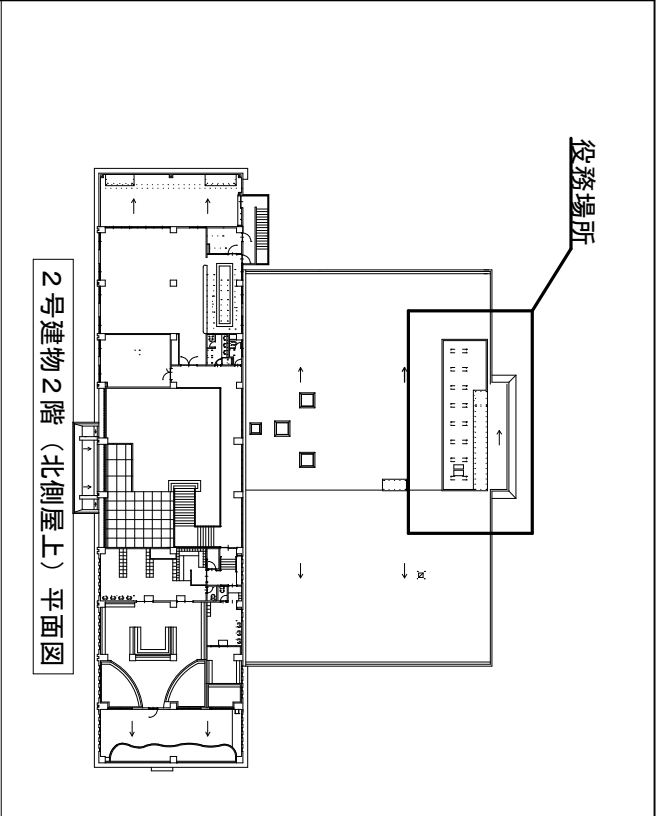


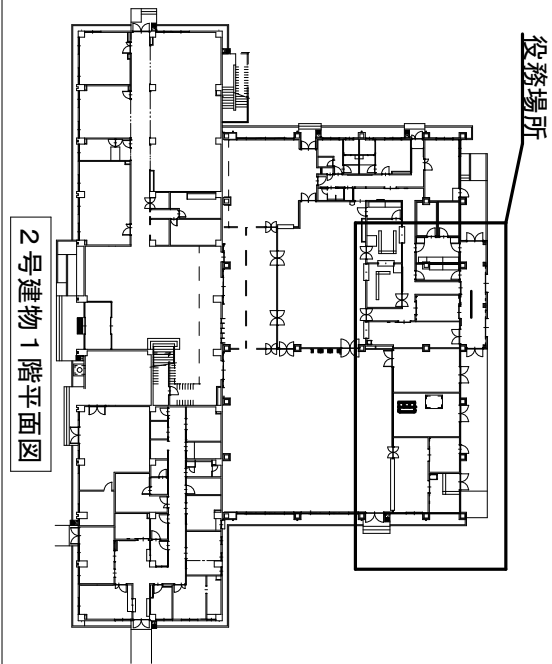

2号建物 1階平面図

⊗	天井点検口
□	空調機吹出口 (四方向)
▢	空調機吹出口 (二方向)
— R —	冷媒配管

※冷媒配管の位置は参考
詳細は現地にて確認

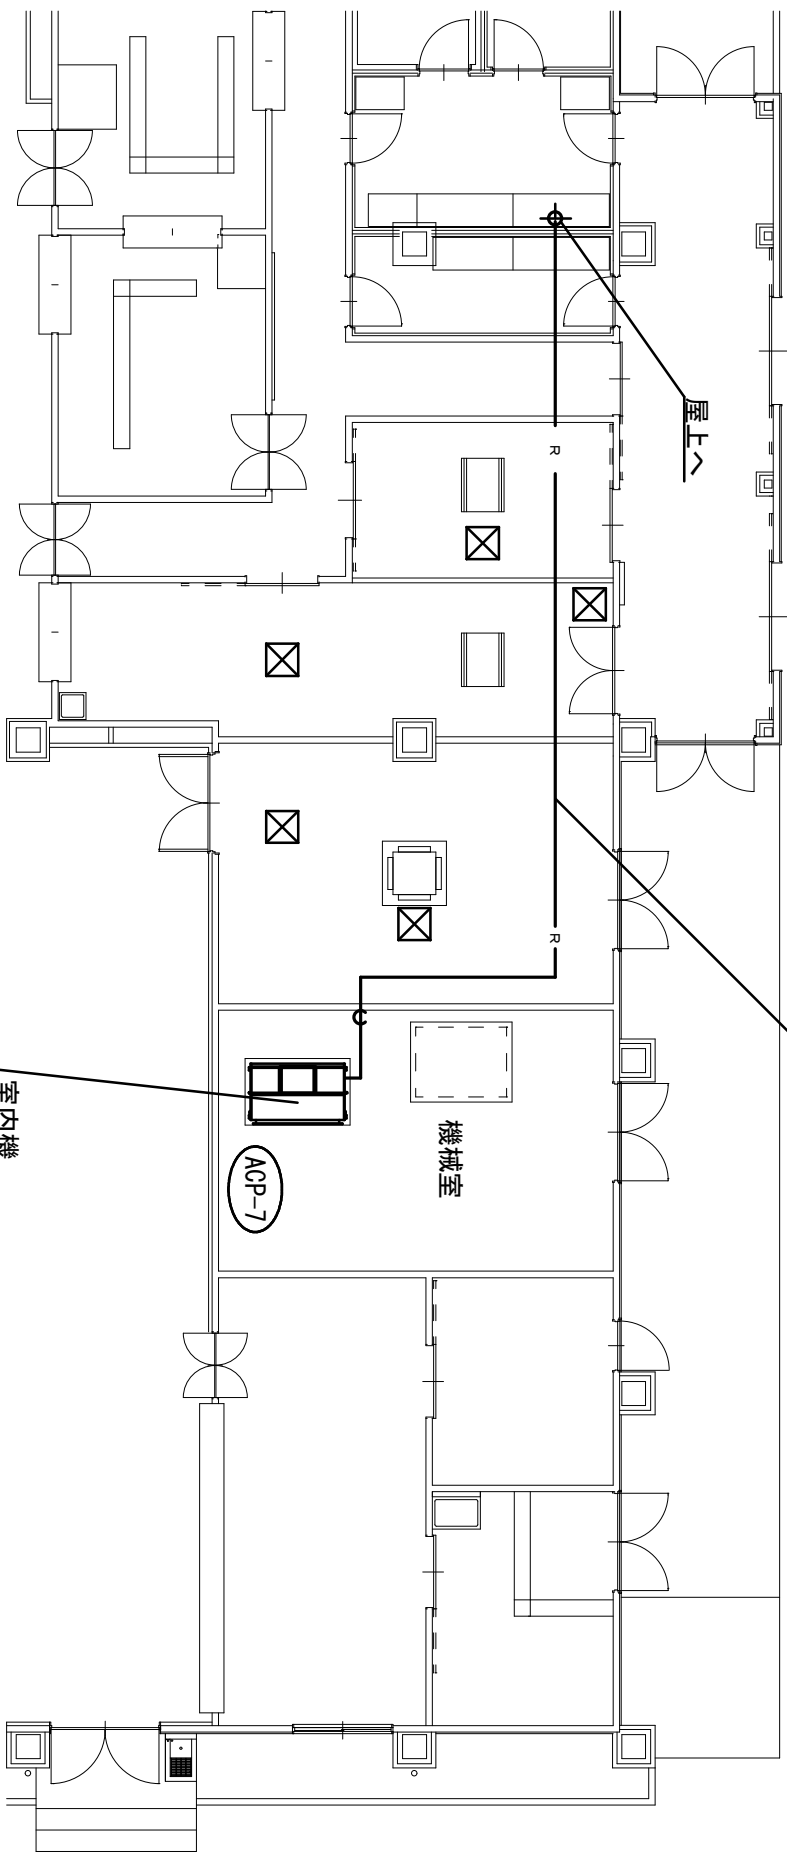

役務場所平面図

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
高知（０７）２号建物食堂冷媒漏洩検査					
内 訳					
窒素耐圧冷媒漏洩検査		式	1		
冷媒回収作業費	材 工	式	1		
機器及び部材等、搬入搬出作業費		式	1		
消耗部材費		式	1		
諸経費		式	1		
合 計					
納入（履行） 場 所	陸上自衛隊高知駐屯地		納 期 (履行期限)		7 . 1 0 . 3 1

令和 7 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊高知駐屯地

第419会計隊長 中平 友則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
高知（07）2号建物 食堂冷媒漏洩検査					
内 訳					
窒素耐圧冷媒漏洩検査		式	1		
冷媒回収作業費	材 工	式	1		
機器及び部材等、搬入 搬出作業費		式	1		
消耗部材費		式	1		
諸経費		式	1		
合 計					
納入（履行） 場 所	陸上自衛隊高知駐屯地		納 期 (履行期限)		7 . 1 0 . 3 1
契約保証金	(免 除)		入札（見積）書有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（個人の場合）、当団体（団体の場合）は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年7月16日

分任契約担当官

陸上自衛隊高知駐屯地

第419会計隊長 中平 友則 殿

住 所

会 社 名

代表者名