

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長 中平 友則

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QHK1E100150	5RUM1A10016 0001						
品名 または 件名							
高知（07）高圧電気設備保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
高知駐業				高知駐業 管理科 営繕班			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
高知駐業 管理科 営繕班				令和8年3月27日（金）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊高知駐屯地 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：陸上自衛隊高知駐屯地 会計隊入札室
入札日時場所：令和7年8月4日（月）13時45分 陸上自衛隊高知駐屯地 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上で四国地域の資格を有する者
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については、認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(11) 解約に伴う違約金

本公告条件に基づき契約したものについては、天災・地変による場合その他特別の事情がある場合を除き、本公告第3項(3)に規定する「契約業者がその義務を履行しない場合」に該当することとなるため違約金を徴収する。

2 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

(1) 入札説明会 : 実施しない

(2) 入札

ア 場所 : 陸上自衛隊高知駐屯地第419会計隊入札室
イ 日時 : 令和7年8月4日(月) 13時45分から

3 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除
- (2) 契約保証金 : 免除
- (3) 違約金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。（税抜）

5 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (4) 入札者が誓約した誓約書に虚偽があった場合又は誓約に反する行為があった場合

6 契約書の作成

契約書を作成する。

契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

7 落札の決定方式

総額

総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

8 その他

- (1) 郵便による入札については、令和7年8月3日(日)17時00分必着分までを有効とします。なお、事前に郵便入札の申し出を第419会計隊まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施します。
- (2) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施します。郵便による入札がない場合は当日実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡します。
- (3) 電報・電話等による入札は認めません。
- (4) 入札に参加する者は、令和7年7月30日(水)13時00分までに資格決定通知書の写しを提出してください。（FAX可）
- (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (6) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
- (7) 入札心得等関係事項を承知の上参加してください。
- (8) 適用する契約条項
ア 役務請負契約条項
イ 談合等の不正行為に関する特約条項
ウ 暴力団排除に関する特約条項
- (9) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊高知駐屯地第419会計隊契約班窓口にて閲覧してください。
- (10) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分3390番地
陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊 担当：中山（なかやま）
TEL 0887-56-3471 内線(347) FAX 0887-56-3475（直通）
（仕様書等に関する事項）
陸上自衛隊高知駐屯地 業務隊管理科営繕班 担当：川添（かわぞえ）
TEL 0887-56-3471 内線(618)

本公告は、陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。

高知（07）高圧電気設備保守点検

仕 様 書

業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	工事企画	担当者

仕 様 書

役務名称 高知（０７）高圧電気設備保守点検

1 役務場所

- (1) 高知県香南市香我美町上分3390 陸上自衛隊高知駐屯地
- (2) 高知県香南市香我美町上分字長畑1580 陸上自衛隊高知演習場

2 期間等

- (1) 役務期間：契約締結日から令和８年３月２７日まで
- (2) 点検時期：令和８年１月下旬から２月上旬
役務期間中の休日（土・日）のうち１日を基準とする。
細部は契約後に監督官と調整。

3 役務概要

本役務は、以下に示す陸上自衛隊高知駐屯地及び陸上自衛隊高知演習場内の高圧電気設備の定期点検を実施するものである。

作業内容と対象設備の詳細は「高圧電気設備保守点検内容」を参照。

作業種別	作業概要	設置場所	台数
1. 変圧器点検	油中変圧器の点検	2号建物 屋外キュービクル	17台
2. 盤内点検	各種電気設備盤の点検 及び清掃	1号建物 2号建物 7号建物 8号建物 屋外キュービクル	35台
3. 保護継電器試験	各種継電器の動作試験	1号建物 2号建物 7号建物 8号建物 屋外キュービクル	48台
4. 絶縁抵抗測定	各電力路の絶縁抵抗測定	駐屯地内各建物 屋外キュービクル	33区間

4 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面、次の関係法令等を遵守して実施すること。
【国土交通大臣官房庁営繕部監修 令和５年版】
・建築保全業務共通仕様書
- (2) 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは受注者の責任において良心的に施工すること。
- (3) 受注者は点検に先立ち、監督官と協議の上、工程表を作成し監督官に提出すること。
- (4) 作業時間は０８：１５～１７：００とする。ただし、作業時間を延長する場合は、事前に官側の許可を受けていればこの限りではない。
- (5) 作業場所の風紀、衛生、火災予防、盗難予防については必要な処置を施すとともに、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、受注者の責任において管理すること。

- (6) 作業完了後速やかに作業場所の清掃、後片付けを行い監督官の点検を受けること。
- (7) 本作業は、受注者の責任において実施するものとし、点検に際し建物及び物品等を損傷させた場合又は第三者等に損害を与えた場合には、監督官に報告のうえ受注者の責任において補償すること。
- (8) 作業に際し、受注者は点検内容を作業関係者に十分掌握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び安全点検を実施すること。
- (9) 作業中、異常があった際は速やかに監督官へ報告すること。
- (10) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用できないものとする。ただし、使用する場合は監督官と協議のうえ、メーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。

5 特記事項

- (1) 主任技術官は、電気主任技術者（第3種以上）を有するものとする。
- (2) 点検内容は、別紙に示す「高圧電気設備保守点検内容」によるものとする。
- (3) 点検で使用する測定器は、校正試験を受けたものを使用するものとする。
- (4) 点検実施予定日の1ヶ月前までに点検計画書と測定器校正試験成績表(写)を監督官に提出し、協議のうえ点検実施日を決定する。
- (5) 点検及び清掃、手入れ作業の際に必要なグリス、オイル等消耗品、また試験のために採取した絶縁油の補充は受注者負担とする。
- (6) 点検の結果、著しい破損や劣化、消耗品以外の部品等交換の所要を確認した場合は、監督官に報告し、指示を受けるものとする。
- (7) 点検時の停電時間は、駐屯地内運用の都合上6時間以内とする。ただし、細部時間調整及びやむを得ずこの時間を超える場合は監督官と協議し指示に従うこと。

6 提出書類

本作業の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

- (1) 現場代理人等通知書 (契約後速やかに)
 - (2) 現場代理人略歴書 (契約後速やかに)
 - (3) 着手届 (点検前)
 - (4) 完了届 (完了後速やかに)
 - (5) 点検結果報告書 (完了後速やかに)
 - (6) 点検計画書 (点検実施予定日1ヶ月前)
 - (7) 測定器校正試験成績表(写) (点検実施予定日1ヶ月前)
 - (8) 作業写真 (完了後速やかに)
- ※写真については、各工程ごと(着手前・作業中・完了後)及び指示する箇所を撮影し、写真帳に整理し提出すること。
- (9) その他監督官が指示するもの。

7 完了検査

本作業完了後、点検結果報告書と監督官の指示する書類の提出をもって完了とする。書類の提出期限は令和8年3月27日とする。

高知駐屯地 高圧電気設備保守点検内容(点検・清掃・継電器試験)

番号	作業種別	機器種類	点検内容	台数	使用場所/建物番号	用途	容量	
1	変圧器点検	油中変圧器	(1)機器外面の損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色の有無 (2)本体の取付け状態及び配線接続状態の良否 (3)接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無 (4)防振装置の劣化の有無 (5)タップ切替器の破損、変色の有無 (6)絶縁抵抗を測定し、その良否 (7)油面計等により、油量の良否 (8)放圧装置の外面の汚れ、損傷等の有無 (9)絶縁油を採取して次の試験を行い、その良否 ア 絶縁破壊全圧試験(5回) イ 酸化度試験 (※採取分の絶縁油を補充する)	17台	電気室	2号建物	電灯	200 kVA
							X線	30 kVA
							動力①	500 kVA
							動力②	200 kVA
							動力③	200 kVA
					屋外QB	3号建物	電灯	30 kVA
							動力	20 kVA
						4号建物	電灯	50 kVA
							動力	75 kVA
						6号建物	電灯	30 kVA
							動力	20 kVA
						9号建物	電灯	20 kVA
							動力	20 kVA
						グラウンド	電灯	20 kVA
							動力	100 kVA
						射撃場	電灯	150 kVA
							動力	150 kVA

高知駐屯地 高圧電気設備保守点検内容(点検・清掃・継電器試験)

番号	作業種別	機器種類	点検内容	使用場所/建物番号	種類/個数			
2	盤内点検・清掃	断路器(DS)	(1)機器外面の損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色の有無 (2)本体の取付け状態及び配線接続状態の良否 (3)接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無 (4)主接触子、可動部、絶縁ガイシの手入れ(清掃・注油)	電気室	7号建物	VCB	52S1 ◎	
						52S2 ◎		
						52R ◎		
						52F1 ◎		
							52F2	
							52F3	
							52C	
							52F4	
					1号建物	DS	1	
				LBS		5		
					2号建物	LA	1	
						VCB	52F1	
			DS	1				
			8号建物	LBS	5			
				LA	1			
				VCB	1			
				DS	2			
			屋外QB	LBS	2			
				LA	1			
				VCB	1			
				DS	1			
		高圧真空遮断機(VCB) 真空電磁接触器(VMC)	(1)機器外面の損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色の有無 (2)本体の取付け状態及び配線接続状態の良否 (3)遮断機の開閉表示及び端子接続部の良否 (4)引出し型の場合は、出入操作の円滑性及び導体接触部の良否 (5)制御回路の断線、端子接続部の緩み等の有無 (6)絶縁抵抗を測定し、その良否 (7)操作機構、主回路部の損傷、変形、さび等の良否及び清掃 ※以下、(8)~(11)は指定された4台(右表◎印)に実施 (8)可動部及び、機構部の劣化グリスを取除き適量グリスを注油 (9)接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無 (10)真空バルブに規定電圧を加え、真空度の良否 (11)開閉特性試験	射撃場				
		高圧カットアウト(PC)	(1)機器外面の損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色の有無 (2)本体の取付け状態及び配線接続状態の良否 (3)接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無 (4)主接触子、可動部、絶縁ガイシの手入れ(清掃)					

高知駐屯地 高圧電気設備保守点検内容(点検・清掃・継電器試験)


番号	種別	点検内容	場所	種類	台数	
3	保護継電器試験	地絡方向継電器(SOG/DGR)	電気室	7号建物	SOG	2
					UVR	3
					OCR	8
					GR	2
					DGR	4
		過電流継電器(OCR)	屋外QB	射撃場	UVR	1
					OCR	1
					OCR	1
		不足電圧継電器(UVR)	合計	OCR	1	
				SOG	2	
地絡継電器(GR)	合計	UVR	4			
		OCR	12			
		GR	2			
		DGR	4			

高知駐屯地 高圧電気設備保守点検内容(絶縁抵抗測定)

番号	設置場所		回路・機器名		測定種別			
4	引込柱	⇔	受電室(主)	本線 PAS	⇔	常用線 DS	R,S,T-E	一括測定
				本線 DS	⇔	常用線 VCB(52S1)	L-E	
	引込柱	⇔	受電室(予備)	予備線 PAS	⇔	予備線 DS	R,S,T-E	
				予備線 DS	⇔	予備線 VCB(52S2)	L-E	
	7号建物	⇔	28号建物	本線・予備線 VCB(52S1,2)	⇔	分岐盤 受電室送り VCB(52R)	L-E	
	28号建物	⇔	受電室	分岐盤(DTMC) 受電室送り VCB(52F1)	⇔	受電室 VCB(52R)	L-E	
	28号建物	⇔	1号建物VCB盤QB	1号建物VCB盤QB送り VCB(52F2)	⇔	1号建物VCB盤QB DS	R,S,T-E	
	28号建物			分岐盤(DTMC)	⇔	発電機用 VCB(52G)	L-E	
				発電機用 VCB(52G)	⇔	発電機	L-E	
	7号建物			主変受電用 VCB(52R)	⇔	各フィーダ用 VCB(52F1~4,52C)	L-E	
				コンデンサ用 VCB(52C)	⇔	各コンデンサ用 VCS(42C~3)	L-E	
				No1コンデンサ用 VCS(42C1)以下	⇔	SR1 SC1		
				No2コンデンサ用 VCS(42C2)以下	⇔	SR1 SC2		
				No3コンデンサ用 VCS(42C3)以下	⇔	SR1 SC3		
				変圧器用 VCB(52F4)以下	⇔	電灯1φ 30KVA	L-E	
					⇔	動力3φ 75KVA	L-E	
	7号建物	⇔	3号建物屋外QB	重要施設送り VCB(52F1)	⇔	3号建物屋外QB受電用 LBS 高圧分岐開閉器盤(A)送り LDS	R,S,T-E	
		⇔	4号建物屋外QB	作業・生活関連施設送り VCB(52F2)	⇔	4号建物屋外QB受電用 LBS グラウンド盤QB送り LDS	R,S,T-E	
		⇔	6号建物屋外QB	2号建物送り VCB(52F3)	⇔	6号建物屋外盤QB受電用 LBS 高圧分岐開閉器盤(B) LDS	R,S,T-E	
	3号建物屋外QB			3号建物屋外QB受電用 LBS以下			L-E	
				3号建物屋外QB受電用 LBS	⇔	各PC		
				PC以下	⇔	変圧器 1φ 30KVA 変圧器 3φ 20KVA		
	高圧分岐開閉器盤(A)			高圧分岐開閉器盤(A) 3号建物	⇔	3号建物屋外QB LDS	R,S,T-E	
高圧分岐開閉器盤(A) 1号建物				⇔	1号建物受電用 DS	R,S,T-E		
高圧分岐開閉器盤(A) 1号建物				⇔	9号建物屋外QB LDS	R,S,T-E		
1号建物			1号建物受電用 DS	⇔	1号建物受電用 VCB(52F11)	L-E		
			1号建物VCB盤 DS	⇔	1号建物VCB盤QB VCB(52F12)			
			1号建物受電用 VCB(52F11)	⇔	各LBS 1号建物VCB盤 VCB(52F12)			
			LBS以下	⇔	電灯No1 1φ 200KVA			
				⇔	電灯No2 1φ 200KVA			
				⇔	動力No1 3φ 300KVA			
	⇔	動力No2 3φ 300KVA						
	⇔	動力No3 3φ 100KVA						


高知駐屯地 高圧電気設備保守点検内容(絶縁抵抗測定)

4	4号建物屋外QB		4号建物屋外QB受電用 LBS以下		L-E	一括測定	
			4号建物屋外QB受電用 LBS	⇔	各PC		
			PC以下	⇔	変圧器 1φ 50KVA 変圧器 3φ 75KVA		
	4号建物屋外QB	⇔	グラウンド	4号建物屋外QB グラウンド送り LDS	⇔	グラウンド盤QB受電用 LBS	R,S,T-E
	グラウンド		グラウンド盤QB受電用 LBS以下		L-E	一括測定	
			グラウンド盤QB受電用 LBS	⇔	各PC		
			PC以下	⇔	変圧器 1φ 50KVA 変圧器 3φ 75KVA		
	6号建物屋外QB		6号建物屋外QB受電用 LBS以下		L-E	一括測定	
			6号建物屋外QB受電用 LBS	⇔	各PC		
			PC以下	⇔	変圧器 1φ 30KVA 変圧器 3φ 20KVA		
	高圧分岐開閉器盤(B)		高圧分岐開閉器盤(B) 6号建物屋外QB	⇔	6号建物屋外盤QB LDS	R,S,T-E	
			高圧分岐開閉器盤(B) 2号建物	⇔	2号建物受電用 DS	R,S,T-E	
			高圧分岐開閉器盤(B) 7号建物	⇔	7号建物受電用 LDS	R,S,T-E	
	2号建物		2号建物受電用 DS以下(VCB入り)	⇔	各LBS	L-E	一括測定
			各LBS	⇔	変圧器 1φ 30KVA		
				⇔	変圧器 3φ 500KVA		
				⇔	変圧器 3φ 200KVA (No.78952902)		
				⇔	変圧器 3φ 200KVA (No.78952901)		
	7号建物		7号建物受電用 DS以下(VCB入り)	⇔	各LBS		一括測定
			各LBS	⇔	変圧器 1φ 100KVA		
⇔				変圧器 3φ 200KVA			
7号建物	⇔	9号建物屋外QB	7号建物 9号建物屋外QB送り DS	⇔	9号建物屋外QB受電用 LDS	R,S,T-E	
9号建物屋外QB		9号建物屋外QB受電用 LBS以下		L-E	一括測定		
		9号建物屋外QB受電用 LBS	⇔	各PC			
		PC以下	⇔	変圧器 1φ 20KVA 変圧器 3φ 20KVA			
9号建物屋外QB	⇔	射撃場QB	9号建物屋外QB 射撃場QB送り LDS	⇔	射撃場QB受電用 LBS	R,S,T-E	
射撃場QB		射撃場受電用 DS以下(VCB入り)	⇔	各LBS	L-E	一括測定	
		各LBS	⇔	変圧器 1φ 150KVA			
			⇔	変圧器 3φ 150KVA			

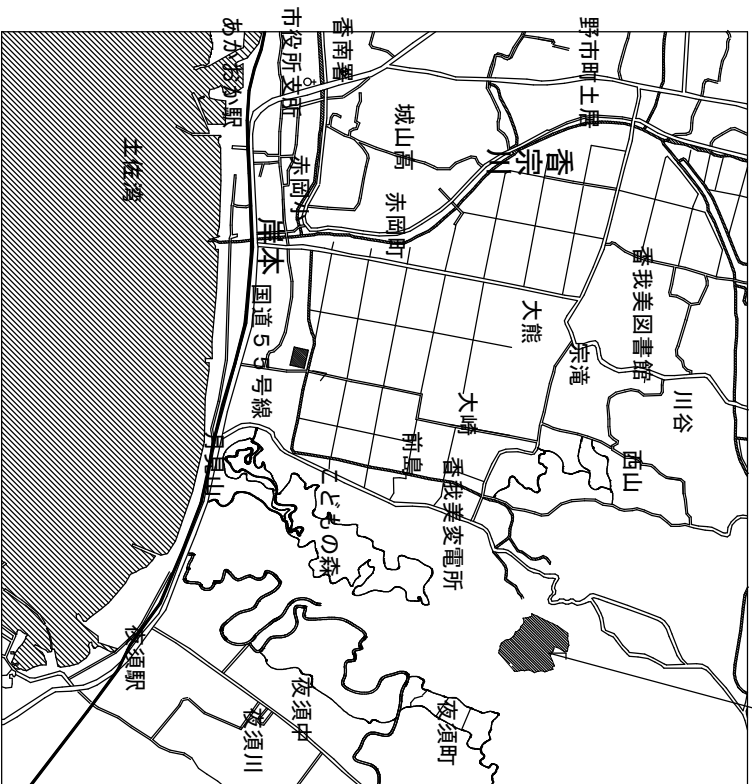

役務場所

電力引込柱
四回電力1株
カミフラ29
地域方向継電器×2台

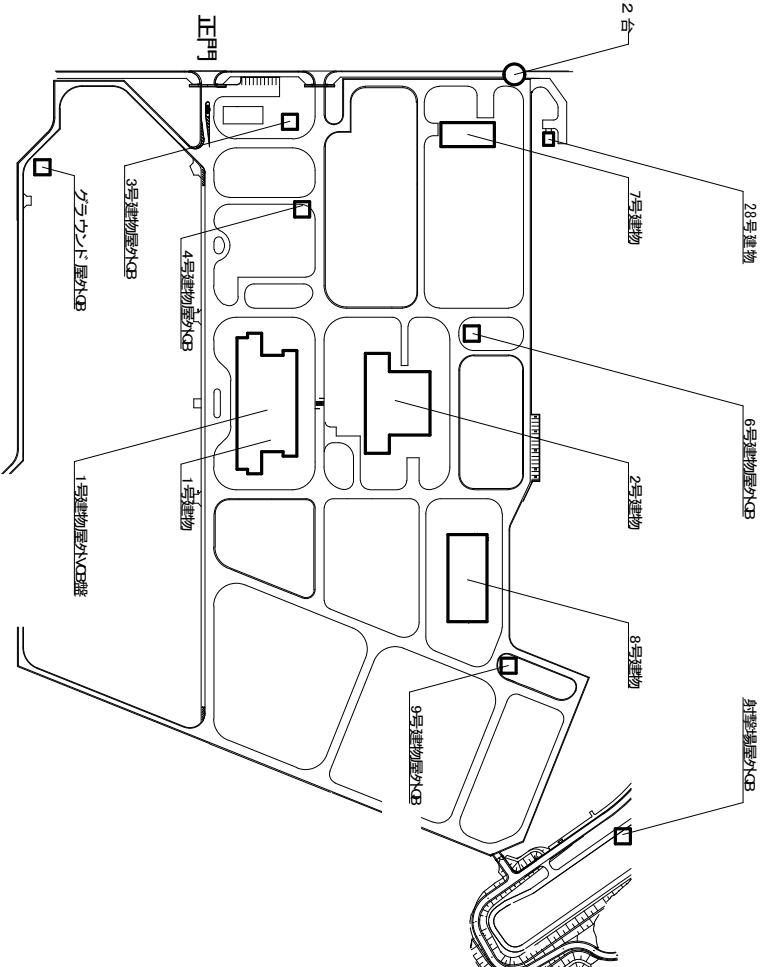

高知県高知市地案内図 S=1/×

駐在地敷配置図 S=1/×

入 札 書

令和7年8月4日

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長 中平 友則 殿

¥

- 1 履行期間 契約締結日～令和8年3月27日まで
点検時期 令和8年1月下旬から2月上旬
- 2 履行場所 高知県香南市香我美町上分3390 陸上自衛隊高知駐屯地
高知県香南市香我美町上分字長畑1580 陸上自衛隊高知演習場
- 3 決定方法 総額決定
- 4 消費税を含まない。

上記入札条件及び入札（見積）・契約心得承諾の上入札します。

住所・名称・代表者名

⑨

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価 (税 抜)	金 額 (税 抜)	備 考
高知(07) 高圧電 気設備保守点検	仕様書のとおり	式	1			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のう
え入札見積いたします。

また、当社（私、当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。



高知県香南市香我美町上分3390
陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊
担当者 中山 (なかやま)
TEL 0887-56-3471 (内347)
Fax 0887-56-3475

市場価格調査ご依頼

入札に先立ちまして、下記のとおり市場価格調査を致しますので、ご協力をお願いします。
なお、本調査票は、現在の市場の動向を調査するためであり、入札価格を制限するもの
ではなく、許可なく公表も致しませんので、ご承知ください。

敬具

記

- 1 調査事項 調査票内容の市場価格（消費税は含まない）
- 2 提出要領 7月30日（水）13時までに下記「市場価格調査票」に記入のうえ、
そのままFAXで返信願います。（内訳（様式随意）も必要になります）

「市場価格調査票」

分任契約担当官

陸上自衛隊高知駐屯地

第419会計隊長 中平 友則 殿

住所・名称・代表者名

印

件名：高知（07）高圧電気設備保守点検							
品名	規格	単位	数量	単価（税抜）	金額	備考	
受変電設備定期点検							
1 高圧絶縁抵抗測定		式	1				
2 高圧真空遮断機点検		台	4				
3 油入変圧器点検		式	1				
4 変圧器絶縁油試験		台	17				
5 地絡方向継電器試験	1台当たり2要素	台	6				
6 地絡継電器試験		台	2				
7 過電流継電器試験	1台当たり2要素	台	12				
8 不足電圧継電器試験		台	4				
9 停電・復電操作		式	1				
10 諸経費		式	1				
合計							

委任状

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長 中平 友則 殿

(住所)

私は、(氏名) _____ を代理人と定め

下記事項に関する一切の権限を委任します。

記

令和7年8月4日、陸上自衛隊高知駐屯地において実施される「高知(07)高圧電気設備保守点検」の契約に関する次の件
ただし、第 _____ 項を除く。

- 1 入札及び見積に関する件
- 2 契約締結に関する件
- 3 入札保証金および契約保証金の納付・還付に関する件
- 4 各種証明書等の発行に関する件
- 5 その他契約に関する一切の件
- 6 復代理人の選任に関する件

受任者使用印鑑

令和 年 月 日

住 所
社 名
代表者 _____ 印