

令和7年12月8日

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納入（履行期限）	見積依頼書公表日	見積提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	久居（7）ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃	陸上自衛隊久居駐屯地	R8.3.31	R7.12.8	R7.12.18 09:00	R7.12.18 10:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

住所 〒514-1118

三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（種田）

電話番号（内線）059-255-3133（内349）

FAX 059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	久居（7）ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入（履行）場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納 期		8. 3. 31	
契約保証金		(免除)	見積年月日		R7. 12. 18 10:00	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住 所
会 社 名
代表者名

(注) 押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号	()	担当者氏名 及び連絡先	()	
FAX番号	()	FAX	()	

市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

こちらは市場価格調査書になります。貴社の見積最低価ではなく、一般的な市場価格に送料・諸雑費等を含めた金額をご記入の上、下記期日までにFAX又はメールによりご提出をよろしくお願いいたします。

※内訳書の添付をお願いします。（様式は貴社様式）

市場価格調査書提出期限：令和7年12月18日（木）

送付先（会計隊FAX番号）：059-255-3290（直通）

見積金額¥ （消費税及び地方税を含まない。）

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	久居（7）ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
第3						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入（履行）場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納期		8.3.31	
契約保証金		（免除）	見積年月日		R7.12.18 10:00	

令和 年 月 日






分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住 所
会 社 名
代表者名

（注）押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号 () 担当者氏名 及び連絡先 ()

久居（7）ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃

名称	久居（7）ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃			担当	
業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理		
					
久居駐屯地業務隊管理科営繕班					図番 1/4

仕 様 書

1 作業名称：久居(7)ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃
 2 作業期間：契約締結日～令和8年3月31日
 (令和8年1月7日～令和8年2月28日を基準に実施すること)

3 作業場所：三重県津市久居新町975 (陸上自衛隊久居駐屯地)

4 概要：点検施設は下記による

項目	場所	燃種	容量	数量	残量(予定)
漏洩点検	整備工場 東側	重油	15KL (配管を含む)	1基	10KL以下

5 一般事項：(1) 本作業については、本仕様書・図面及び国土交通省建築保全業
 務共通仕様書に基づき作業する。

なお、記載なき事項であっても当然実施を要する箇所は良心的
 かつ入念に作業を実施すること。

(2) 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
 (3) 請負者は作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた
 場合、損害の事項に対して現状復旧すること。

(4) 請負者は作業条件を関係者に十分把握させるとともに作業員に
 対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施
 するものとする。

(5) 電気・水道・火気等の使用について

ア 作業に必要な電気・水については、監督官に申し出て係官の
 許可する範囲において有料で利用できるものとする。

イ 火気を使用する場合は、あらかじめ監督官に許可を得た後使
 用すること。

(6) 作業実施場所以外への立入及び指定場所以外での喫煙は禁止
 する。

6 特記事項：(1) 漏洩点検

ア 漏洩点検方法は、消防法等の関係法令に定める点検方法とし、微
 加圧による点検を標準とする。

イ 危険物の温度が0～30℃の範囲外時には点検は実施しないこと。

ウ タンクの点検においては、概ね2KPaに加圧後15分間静止時間をお
 いて、その後の15分間(容量10KLを超える地下貯蔵燃料タンクにつ
 いては当該容量を10KLで除いた値を15分間に乗じた時間)の圧力降
 下が2%以下であること。

エ 配管の点検においては、概ね2KPaに加圧後15分間静止時間をお
 いて、その後の15分間の圧力降下が2%以下であること。

オ 液層部の点検について、直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部
 からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行うこと。

(2) 清掃

ア 燃料タンク内部について、錆その他付着物や底部の水分・スラッジ等
 を除去し、全面の不仕上げを行う。

イ 回収したスラッジは、請負者の責任において処分し、マニユフェストを
 提出すること。

ウ 清掃時、危険物の飛散防止及び静電気による災害防止に努めること。

(3) その他

燃料タンク周辺の人や施設に危害を加える恐れがある場合は、作業を
 中断し問題解決に努めるとともに、監督官に速やかに報告すること。

また、異常の発見にも努め、異常が発生した場合も速やかに監督官に
 報告すること。

7 提出書類：(1) 現場代理人指名・変更通知書 (契約後すみやかに)

(2) 現場代理人略歴書 (契約後すみやかに)

(3) 受任者・下請負者等通知書 (設定後すみやかに)

(4) 工程表 (契約後すみやかに)

(5) 着手届 (着手前)

(6) 完了届 (完了後すみやかに)


(7) 作業写真 (完了後すみやかに)

(8) その他監督官が指示するもの


8 検査：作業完了後、検査官による検査を受け合格をもって完了とする。また手直
 しが生じた場合は、手直し後再検査を受け合格をもって完了とする。

件名	久居(7)ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃
種別	仕様書
図番	2 / 4

作業場所：整備工場東側
 飛行用燃料地下タンク

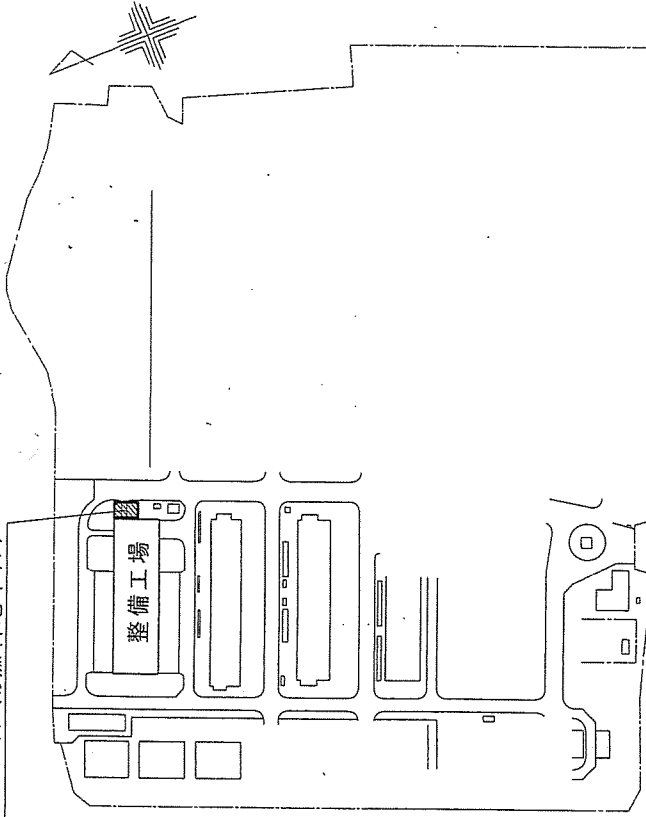

駐屯地配置図 1:X

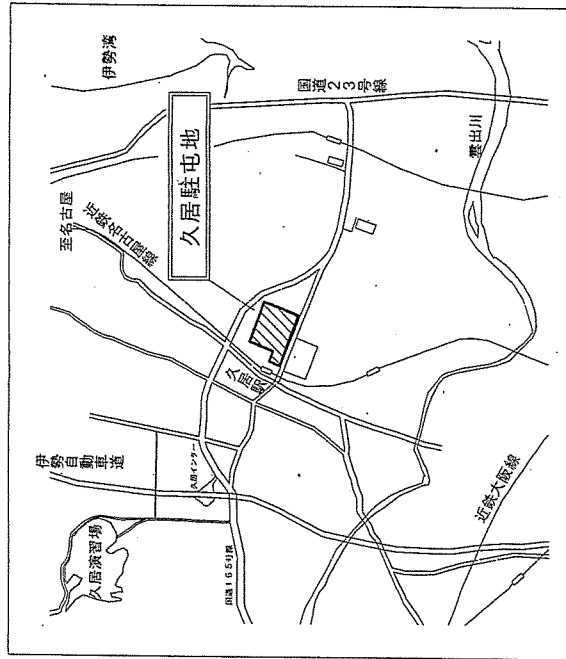

駐屯地案内図 1:X

件名	久居(7)飛行用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃	
種別	案内図・配置図	図番
	久居駐屯地業務務隊管理科管轄班	3/4


通気金物50A
(GL+4000)

0-25A, OR-40A

機械室

燃料地下タンク (15000L)

通気50A, OS-25A, OR-40A

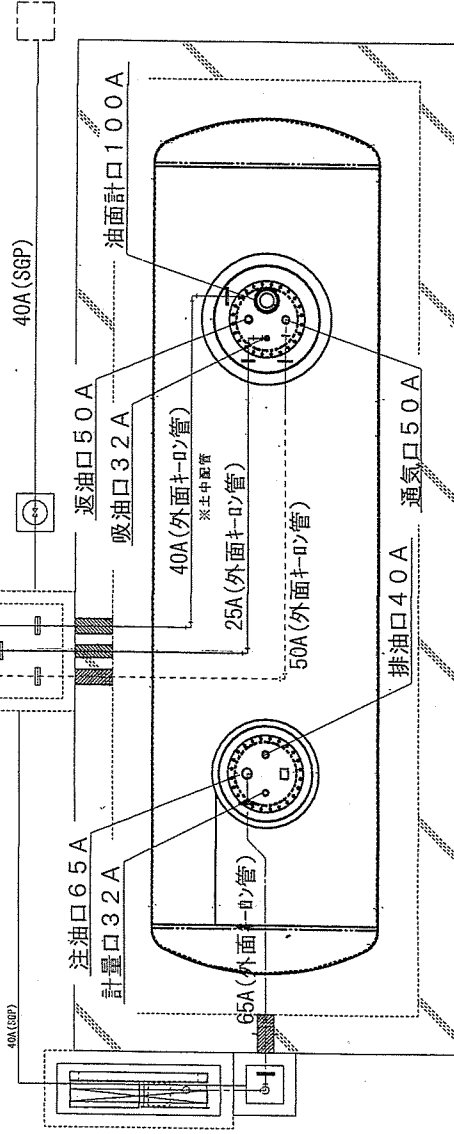

300	2450	3050
-----	------	------

3500 | 500 | 4000

燃料地下タンク配置図 1/X

件名	久居(7)ボイラー用燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃
種別	燃料地下タンク配置図
図番	4/4
久居駐屯地業務隊管理科管轄班	