

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QGWI2300090	5RQ01AK0018 0001						
品名 または 件名							
大久保（7）駐屯地電源改修工事							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
大久保駐屯地				大久保駐屯地業務隊			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
管理科 川添技官（507）				令和8年3月31日（火）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班窓口

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和7年12月19日（金）10時00分 第397会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり。

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 令和7・8年度の競争参加資格（防衛省競争参加資格）において「電気工事」C等級以上の資格を有する者。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (7) 入札者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (11) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

2 契約条項等を示す場所

- (1) 陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班
- (2) 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>内の「入札及び契約心得」による。

3 競争入札執行の場所及び日時等

- (1) 場 所

陸上自衛隊大久保駐屯地会計隊入札室

(2) 日 時

令和7年12月19日（金）10時00分

4 保証金等

(1) 入札保証金及び契約保証金：免 除

(2) 違約金： 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

5 入札説明会

実施しない。ただし、現場確認の希望者には個別に対応する。

6 入札方法

入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額（外税）を記入すること。

7 落札決定方法

総品目総額決定

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10%（軽減税率対象品目8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって落札（決定）金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）を記載すること。入札金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の入札書を落札者とする。なお、落札者となるべき最低価格入札が2名以上ある場合は抽選により落札者を決定する。

8 契約書の作成

(1) 落札者は落札決定後、契約書を陸上自衛隊「建設工事に係る標準契約書」の様式により遅滞なく作成し提出することとし、適用する特約条項として「談合等の不正防止に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」を付す。

(2) 契約金額が100万円に満たない場合は契約書を省略する場合がある。

9 入札の無効

(1) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2) 入札に関する条項に違反した入札

(3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札

(4) 入札者等が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合の入札

10 その他

(1) 電報・電話・FAXによる入札は、認めない。

- (2) 代理人による入札については、委任状を提出すること。
- (3) 郵便による入札の場合は入札日前日17時までに必着となるよう発送すること。なお、郵送する際は、封緘後の封緘印の処置を実施し、事前に連絡をするとともに、便着の確認を電話にて行うこと。
- (4) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施する。郵便による入札がない場合は当日実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡します。
- (5) 契約書以外の書類への押印省略は可能とする。契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、担当者の氏名及び連絡先の記入は不要
- (6) この入札に関する公告は、
陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊
陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊大津派遣隊
陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊
に掲示しています。
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
[http s ://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/](http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/) に掲載しています。
- (7) 入札へ参加を希望する者は入札前までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(FAX可)
- (8) 入札書は、随時第397会計隊事務所において配布します。また、中部方面隊ホームページよりダウンロードすることもできる。
- (9) 問い合わせ及び連絡先
- ア 入札及び契約に関する事項
〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1
陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班 担当：梶原
TEL 0774-44-0001 (内線365)
FAX 0774-43-1818 (直通)
- イ 仕様書及び現場確認に関する事項
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科
担当：川添 (内線507)

大久保(7)駐屯地電源改修工事

大久保駐屯地業務隊

仕 様 書

- 1 件 名
大久保（7）駐屯地電源改修工事
- 2 場 所
京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地内
- 3 概 要
- | | | |
|------------------------|----------|-----|
| (1) 247号建物内 | 分電盤撤去・新設 | 1面 |
| (2) 電柱① | | |
| ア 漏電遮断器撤去・新設 | | 1台 |
| イ 電源ケーブル撤去・新設 | | 各8m |
| ウ その他配線（保護）付属品 | | 1式 |
| (3) 電柱② | | |
| ア 電灯盤（漏電遮断器・接地端子台含む）新設 | | 1組 |
| イ 電源ケーブル新設 | | 各8m |
| ウ D種接地工事（配線及び付属品含む） | | 1式 |
| エ その他配線（保護）付属品 | | 1式 |
- 4 期 間
契約締結日 ～ 令和8年3月31日まで
- 5 一般事項
- (1) 設計に関する事項
設計図書に記載のない事項については、監督官の指示に従う。また、軽微な設計変更については、金額の増減及び工期延長を行わない。
- (2) 施 工
施工は最新の「公共建築・改修工事標準仕様書（電気設備工事編）等」に基づき実施する。
- (3) 工 程
請負者は停電実施計画書を含む工程表を事前に監督官へ提出し承認を受けるものとする。停電日の施工は0830～1550までとする。
- (4) 材 料
使用材料は監督官の検査を受け合格した物を使用する。
- (5) 安全管理
施工中は安全管理に留意し、予防対策を講じる。事故が生じた場合は速やかに監督官へ報告し、指示に従うものとする。
- (6) 仮設電力使用
施工に伴い必要となる電力は請負者により準備する。
- (7) 発生材
金属は官側の指定する場所に搬入し、金属以外は処分を証明する書類を工期までに提出できるよう請負者が処分する。
- (8) 写真及び提出書類
工程ごと施工前・中・後及び隠ぺいとなる箇所、主要な施工段階の状況、その他監督官の指示部を黒板等を用いて撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。不備な場合は再度撮影する。また、その他提出書類は官側の指定する様式に基づき提出する。

6 特記事項

- (1) 電気設備工事
- ア 本工事は官側の指定する停電日に施工を実施する。また、停電を伴わない施工については官側と協議の上、施工日時を決定する。
- イ 電柱の新設電線管の経路上にある障害物等については、プリカチューブ管にて処置を実施する。
- ウ 分電盤撤去・新設にあたり、配線経路の整合性について現地調査を実施する。
- エ 電柱②において施工を実施する際は、立制限区画であるため、官側が指定する立入に必要な書類を別途提出する。
- (2) 材料詳細（新設部材）


電気設備工事		
番号	品 名	規 格
1	分電盤	図面番号4/6結線図のとおり ・外灯タイマー回路及びON/OFFスイッチ ・NFB/漏電ELB回路 ・発電機電源切替手動スイッチ ・接地端子台 ・予備NFB回路
2	電灯盤BOX（屋外防水型）	W300*H500*D160 ・漏電ELB回路 ・盤取付金具等付属品 ・固定式接地端子台
3	電灯用漏電遮断器	2P30A
4	電源ケーブル	CV-3.5mm ² -2C
5	電源ケーブル	CCV-3.5mm ² -2C
6	電源ケーブル	IV-5.5mm ²
7	厚鋼電線管	GP-16
8	防水プリカチューブ管	PV15

- (3) 全 体
- ア 材料詳細による部材はあくまで参考であり、工事に使用する材料は同等以上のものを使用する。また、材料同士の互換性等により変更が生じる場合は施工前に監督官へ報告し、同等以上の材料を選定する。その際、金額の増減は行わない。
- イ 本仕様書上の寸法はあくまで参考寸法であるため、契約締結後改めて現地確認にて数量を精査する。その際、数量の変更による金額の増減は行わない。
- (4) 検 査
工事完成後、現場清掃の上監督官に届出た後、検査官の竣工検査を受け合格をもって完成とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完成とする。

件 名	大久保（7）駐屯地電源改修工事	図面番号	1 / 6
名 称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊			




案内図 S = N, S

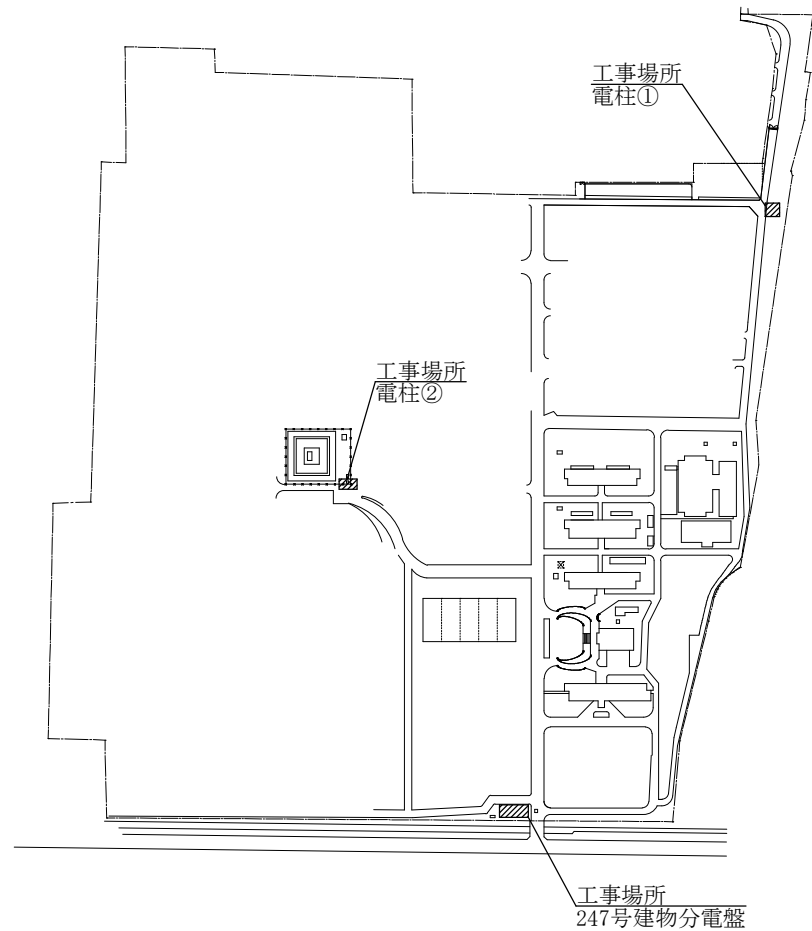

配置図 S = 1 : 7, 000

件名	大久保(7)駐屯地電源改修工事	図面番号	2 / 6
名称	案内図・配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

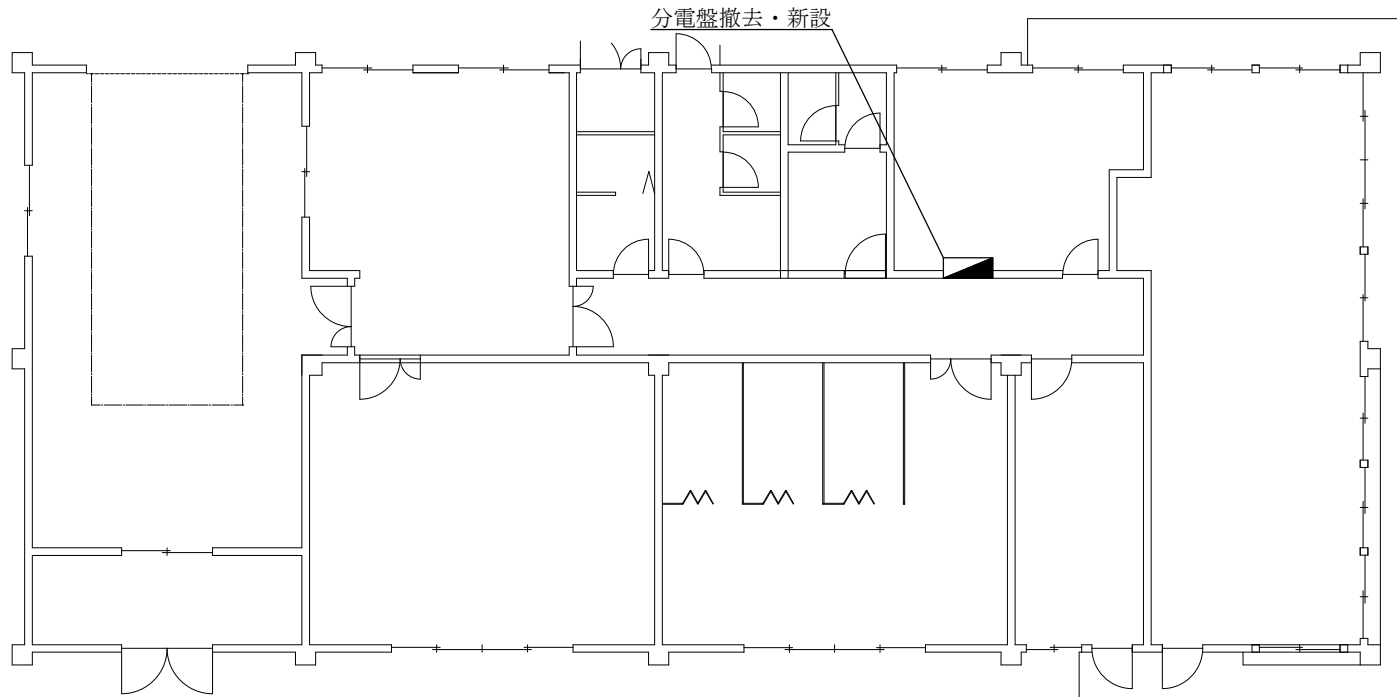


247号建物平面図 S=1:200


【配管工事】

撤去	数量	新設	数量	備考
分電盤	1面	分電盤	1面	既設配線繋ぎ込み調整含む
外灯タイマー回路及びON/OFFスイッチ		外灯タイマー回路及びON/OFFスイッチ		プログラムタイマーでも可
NFB・漏電ELB回路		NFB・漏電ELB回路		
発電機電源切替手動スイッチ		発電機電源切替手動スイッチ		
接地端子台		接地端子台		
—		予備NFB*4回路（発電機系統は3回路）		


件名	大久保（7）駐屯地電源改修工事	図面番号	3 / 6
名称	平面図	縮尺	S=1:200
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

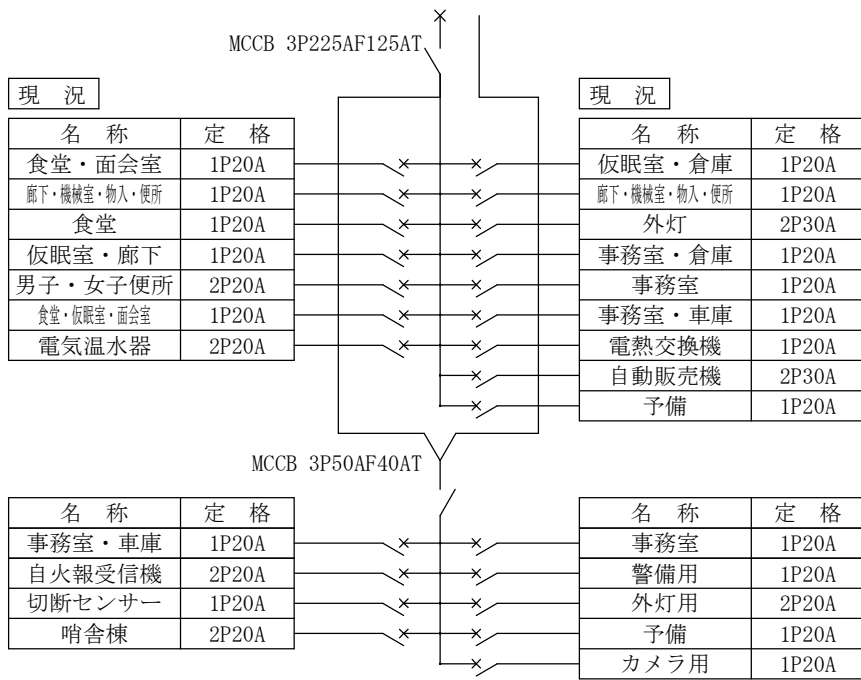


247号建物分電盤結線図（改修前）S=1：X

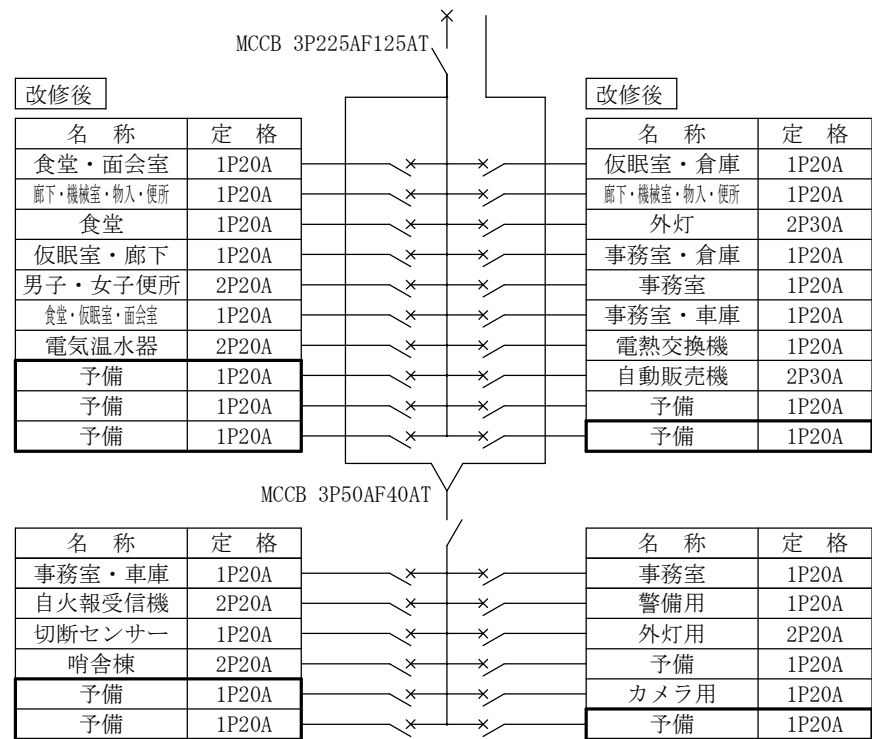

247号建物分電盤結線図（改修後）S=1：X

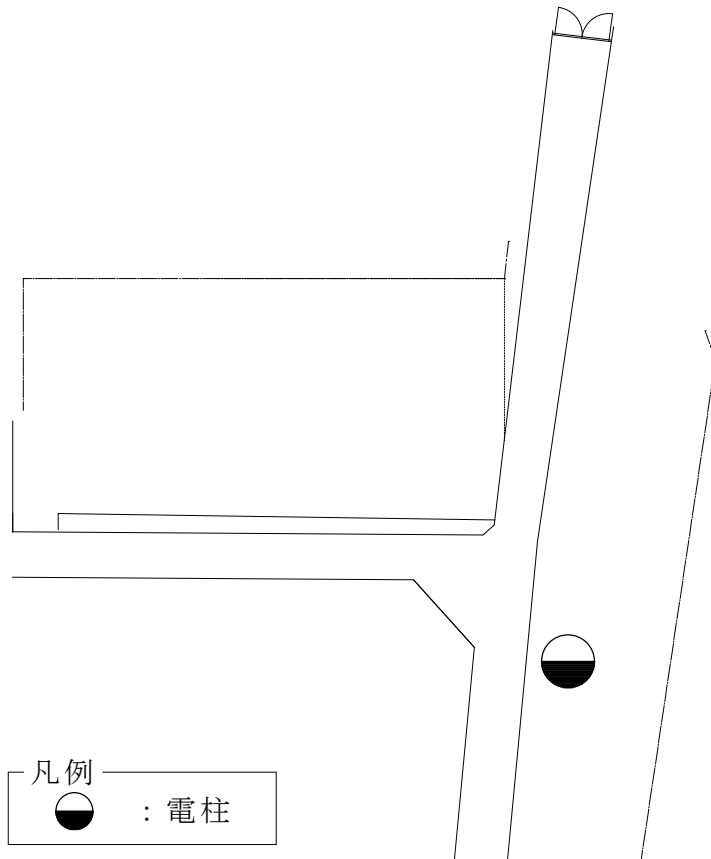


凡例
 : 電柱

電柱①位置詳細平面図 S=1:1,000


【電気設備工事】

撤去	数量	新設	数量	備考
漏電遮断器2P15A	1台	漏電遮断器2P30A	1台	既設配線繋ぎ込み調整含む
電源ケーブルCV3.5mm2-2C	8m	電源ケーブルCV-3.5mm2-2C	8m	既設電線管+防水プリカチューブ再利用
—	—	電源ケーブルCVV-3.5mm2-2C	8m	末端部防護処置含む
—	—	厚鋼電線管GP-16	6m	支持材及び先端用キャップ含む
—	—	防水プリカチューブ(被覆型)	1組	15mm管両端接続コネクター含む

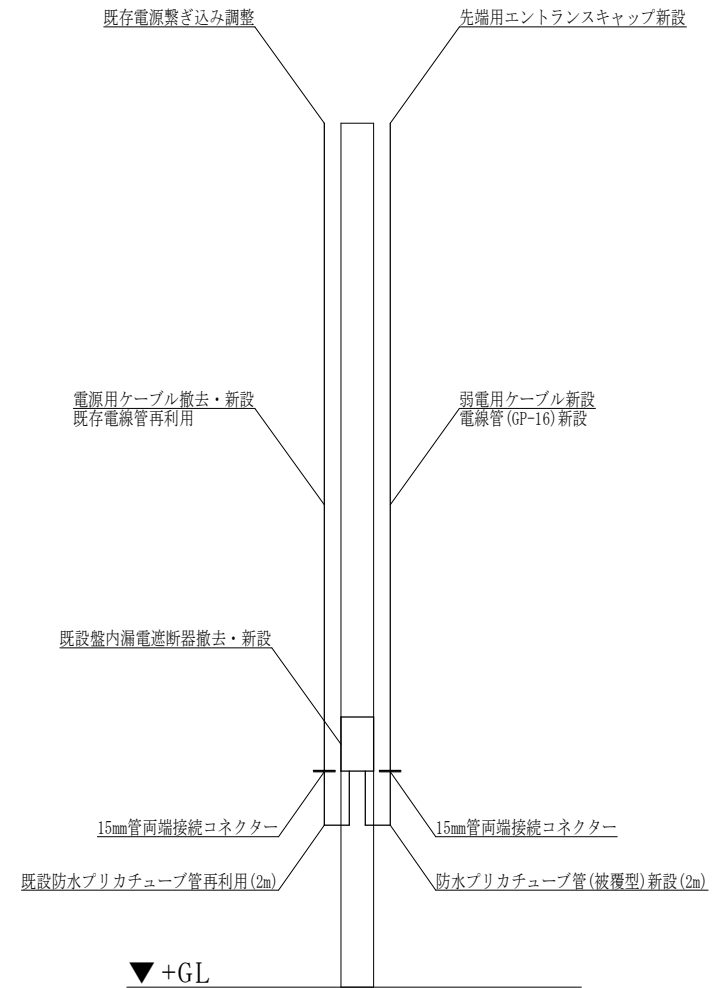

電柱①配線改修詳細図 S=1:70


件名	大久保(7)駐屯地電源改修工事	図面番号	5/6
名称	詳細平面図・詳細図	縮尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

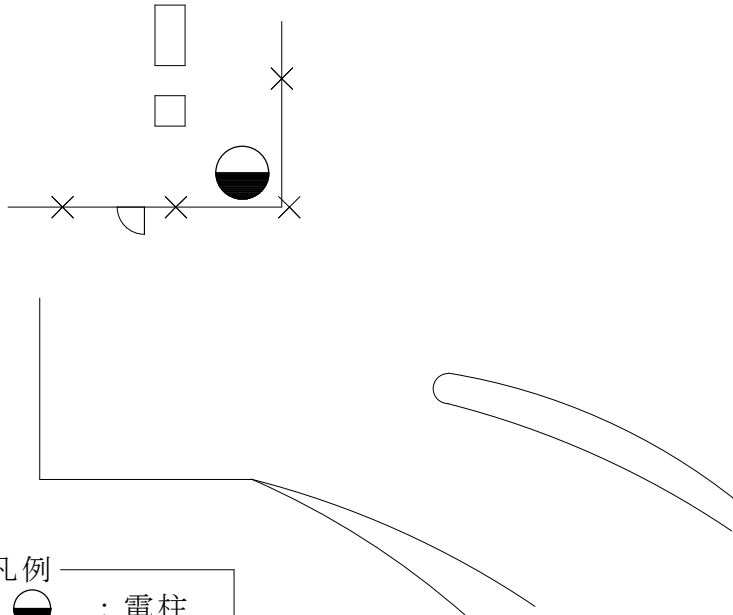

電柱②位置詳細平面図 S=1:500

【電気設備工事】

新設	数量	備考
電灯盤ボックス(屋外防水型)	1組	盤取付金具類共
漏電遮断器2P30A	1台	配線繋ぎ込み調整含む
固定式接地端子台30A用6P端子	1台	
電源ケーブル3.5mm2-2C	8m	既設配線繋ぎ込み調整含む
電源ケーブルCVV-3.5mm2-2C	8m	末端部防護処置含む
電源ケーブルIV-5.5mm2	3m	
D種接地工事	1箇所	接地工事付属品含む
厚鋼電線管GP-16	15m	支持材及び先端用キャップ含む
防水ブリカチューブ(被覆型)	2組	15mm管両端接続コネクタ-含む

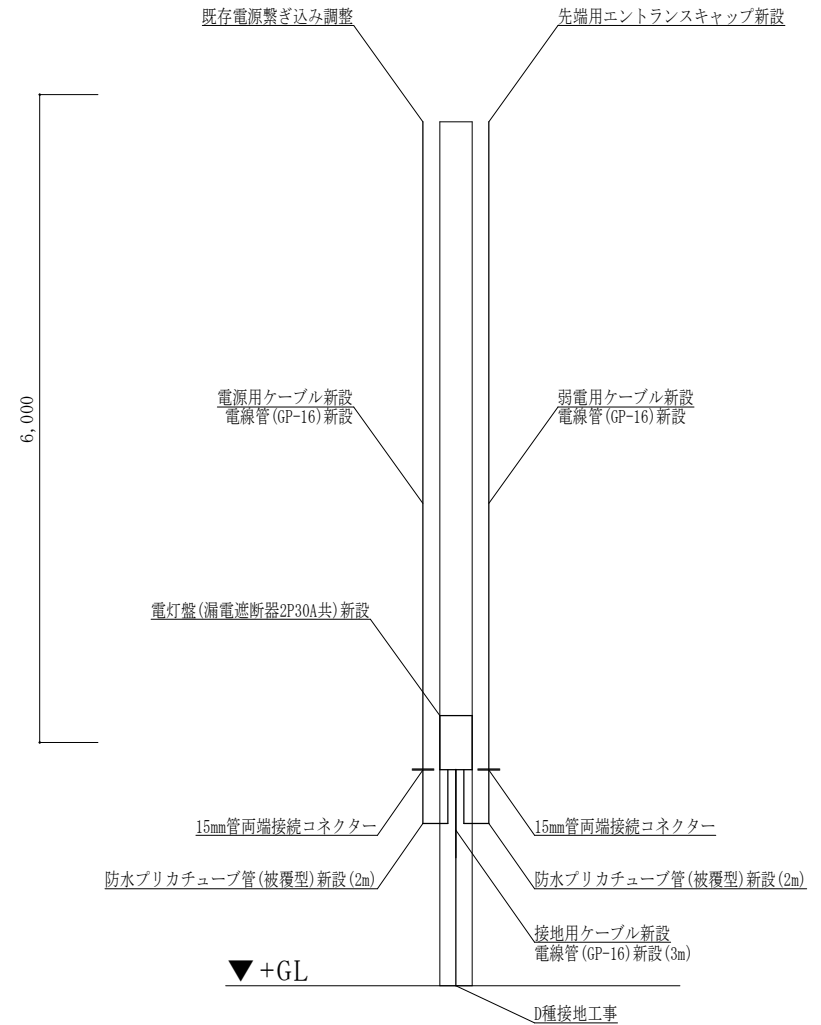

電柱②配線改修詳細図 S=1:70

件名	大久保(7)駐屯地電源改修工事	図面番号	6/6
名称	詳細平面図・詳細図	縮尺	図示
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班			

数量算出書

件名：大久保（7）駐屯地電源改修工事

項目	規格	数量	単位	内 訳
(建築工事)				
1 仮設工事				
高所作業車	10m級	2.00	回	各電柱 (①、②) 1回
(電気設備工事)				
1 配管工事				
(1) 厚鋼電線管	GP16	21.0	m	図面5 6m、図面6 6+6+3=15m 合計 21m
(2) 防水プリカチューブ管	被覆型 15mm管両端接続コネクター付	3.0	組	図面5 1組、図面6 2組 合計 3組
(3) 先端用エントランスキャップ	GP16用	2.0	組	図面5、6 弱電用ケーブル末端
(4) 電線管支持材	コン柱バンドサドル共	1.0	式	図面5、6 各電線管用
2 配線工事				
(1) ケーブル取付	CV-3.5mm ² -2C	16.0	m	図面5 6+2=8m、図面6 6+2=8m 合計 16m
(2) ケーブル取付	CVV-3.5mm ² -2C	16.0	m	図面5 6+2=8m、図面6 6+2=8m 合計 16m
(3) ケーブル取付	IV5.5mm ² 材工共	3.0	m	図面6 2+ (地中1m) = 3m
3 電灯設備				
(1) 電灯盤	材料(漏電遮断器等)・労務費込	1.0	面	図面3 1面
(2) 電灯盤	材料(漏電遮断器等)・労務費込	1.0	面	図面6 1面
(3) 漏電遮断器	材料・労務費込	1.0	台	図面5 1台
4 接地工事				
D種接地工事	銅覆鋼棒打込式	1.0	箇所	図面6 1箇所
5 撤去工事				
(1) ケーブル撤去	CV3.5mm ² -2C	8.0	m	図面5 6+2= 8m
(2) 既設電灯盤	回路調査費+試験調整費含む	1.0	式	図面3 既存分電盤の回路調査及び試験調整

市場価格調査書

令和 年 月 日

(住所)

(会社名)

(氏名)

名称	規格	単位	数量	単価	金額(税抜)	備考
大久保(7)駐屯地電源 改修工事	仕様書のとおり	ST	1			
工事費内訳明細書のとおり						

【市場価格調査書の提出要領】

- 提出期限:令和7年12月17日(水)17時00分まで
- 提出方法:FAX送信
- その他
 - 調査価格は消費税抜き価格です。
 - この市場価格調査にかかる工事費内訳明細書の添付をお願いします。

【担当部署】

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 担当:梶原

TEL:0774-44-0001(内線365) FAX:0774-43-1818(直通)

市場価格調査書(物品等)

令和 年 月 日

(住 所)

(会社名)

(氏 名)

大久保(7)駐屯地電源改修工事

名 称	規 格	数量	単位	金 額(税抜)	備 考
厚鋼電線管	GP16	1	m		
防水プリカチューブ管	被覆型 15mm管両端接続コネクター付	1	組		
先端用エントランスキャップ	GP16用	1	組		
電線管支持材	コン柱バンドサドル共	1	式		
ケーブル取付	CV-3.5mm ² -2C 材工共	1	m		
ケーブル取付	CCV-3.5mm ² -2C 材工共	1	m		
ケーブル取付	IV-5.5mm ² 材工共	1	m		
電灯盤	材料(漏電遮断器等)・労務費込	1	面		
漏電遮断器	材料・労務費込	1	台		
ケーブル撤去		1	m		
産業廃棄物運搬処分		1	式		

※こちらの市場価格調査は全体分とは別

委任状

令和7年12月19日

陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

委任者

印

私は、下記の者を代理人と定め、令和7年12月19日に実施される入札に関する
下記は一切の権限を委任します。

記

受任者(代理人)

- 委任事項
- 1 入札に関する件
 - 2 契約の締結に関する件
 - 3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
 - 4 契約物品の納入及び取下げに関する件
 - 5 契約代金の請求及び受領に関する件
 - 6 復代理人の選任に関する件

受任者(代理人)使用印鑑