

令和8年1月9日

福知山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履 行） 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競 争参加資 格	備考
72	福知山（7）ボイラー燃料調 節弁他部品交換整備	福知山駐屯 地	令和8年3月 31日	令和8年1月 9日	令和8年1月 15日（9時 30分）	令和8年1月 15日（9時 30分）	なし	総品目総額 決定

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒620-8502

住所 京都府福知山市字天田無番地

契約機関名（担当）陸上自衛隊福知山駐屯地

第349会計隊 担当：山下

電話番号（内線） 0773-22-4141（内線347）

FAX 0773-22-9549

Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問合せ先：福知山駐屯地業務隊 管理科 荷川取（にかどり）（内線318）

福知山（7）ボイラー燃料調節弁他部品交換整備

陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科営繕班

業務隊長	管理科長	営繕班長	ボイラー係長	管財	施設管理	作成者

仕 様 書

- 1 工事件名：福知山（7）ボイラー燃料調節弁他部品交換整備
- 2 工事工期：契約締結日～令和8年3月31日（火）
（実施時期：令和8年3月中旬～3月下旬）
- 3 工事場所：京都府福知山市宇田無番地（陸上自衛隊福知山駐屯地）
- 4 工事概要

工 種	項 目	数 量	単 位	備 考
機械設備工事	給気設備	1	式	
	炉筒煙管ボイラーRE-40F 部品・消耗品取替 動作・燃焼調整	1	式	

- 5 一般事項
 - (1) 本仕様書は、「福知山（7）ボイラー燃料調節弁他部品交換整備」に摘要する。
 - (2) 本役務は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工するものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確実に実施すること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築・電気設備工事編）」
 - (3) 役務は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
 - (4) 図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。
 - (5) 駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また役務場所以外の立ち入りを禁止する。
役務の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。
 - (6) 役務時間は午前8時15分から午後5時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に役務を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。
 - (7) 駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監督官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。
 - (8) 請負業者は、役務実施に先立ち、監督官と協議のうえ役務工程表を作成し、監督官に提出することとし、了解を得たのち工事を実施すること。
 - (9) 役務に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅速に処理すること。
 - (10) 役務に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。
 - (11) 請負業者は、役務の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
項目は、着工前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後速やかにA4判アルバムに整理のうえ提出すること。
 - (12) 役務は請負業者の責任施工とし、実施に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
 - (13) 着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本役務は、図面より現地の取合いを優先する。
 - (14) 現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行うこと。
また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。
 - (15) 役務に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に処置を施すこと。
 - (16) 役務中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるものとする。

- (17) 発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。
なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。この際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し（A・E票）を工期末までに提出できるよう処分すること。
- (18) 本役務の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

ア	内訳明細書	（契約後速やかに）
イ	工程表	（契約後速やかに）
ウ	現場代理人等通知書	（契約後速やかに）
エ	現場代理人経歴書	（契約後速やかに）
オ	下請負者通知書	（契約後速やかに）
カ	打合せ簿	（その都度）
キ	着手届	（着工時）
ク	材料等承認願	（その都度）
ケ	材料搬入報告書	（その都度）
コ	完成通知書	（竣工時）
サ	出荷証明書	（その都度）
シ	写真	（竣工後速やかに）
ス	発生材調書	（竣工後速やかに）
- (19) 本役務の完成検査は、役務完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了とする。その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了とする。
- (20) その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。

件 名	福知山（7）ボイラー燃料調節弁他部品交換整備	縮 尺	—
種 別	仕様書①	図面番号	1 / 4
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			


6 特記事項

- (1) 本仕様書及び図面記載数量及び寸法は、標準数量及び寸法につき施工に際して細部を現地確認し各作業を実施すること。
- (2) 本役務に使用する主要材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該当する項目によるほか下表のとおり及び同等品以上とし、事前に承認図を提出とする。また、下表に示さないその他の材料については監官の承認を得たのち使用すること。



工 種	材 料 名	メ-カ-規 格 等	備 考
機械設備工事	ボイラー部品	「仕様書 4 / 4」中部品交換・整備項目のとおり	

- (3) 機械設備に係る特記事項は下記のとおりとする。
- ア 本役務において使用する部品は、メーカー純正品とし同等品は認めない。
- イ 部品交換に必要な潤滑剤・ガスケット等の雑材料は全て請負業者の負担とする。
- ウ 部品交換・整備完了後は、官側ボイラー技師立会のもと燃焼調整及び通常運転確認を行い異常がないことを確認すること。
- (5) その他特記事項は下記のとおりとする。
- ア 有価物を除き、ガスケット等の廃棄物は請負業者側で全て処分すること。
- イ 本役務の範囲外にて、ボイラー本体及び付帯設備に異常がみられた場合は、監督官に報告の上修繕見積を提出すること。


件 名	福知山（7）ボイラー燃料調節弁他部品交換整備	縮 尺	—
種 別	仕様書②	図面番号	2 / 4
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			

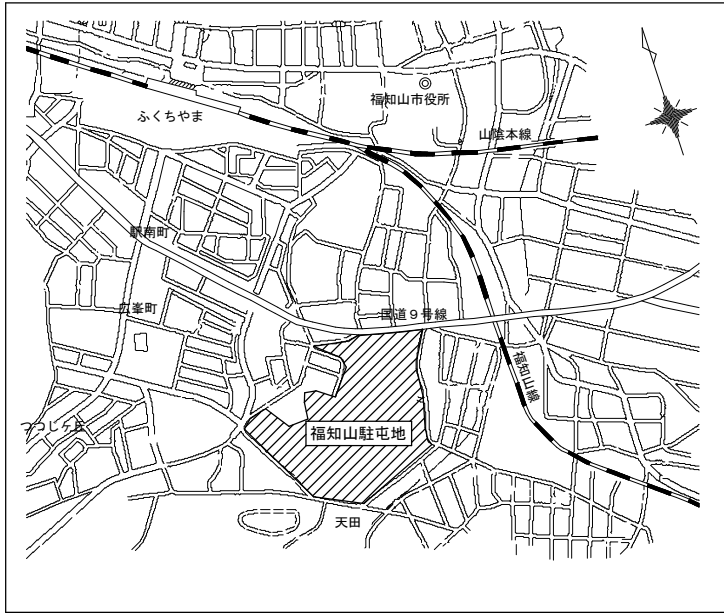

案内図

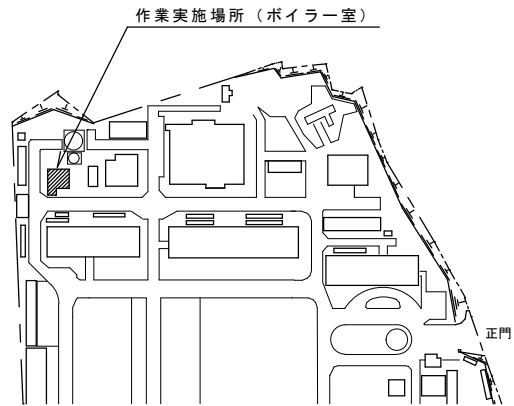



配置図

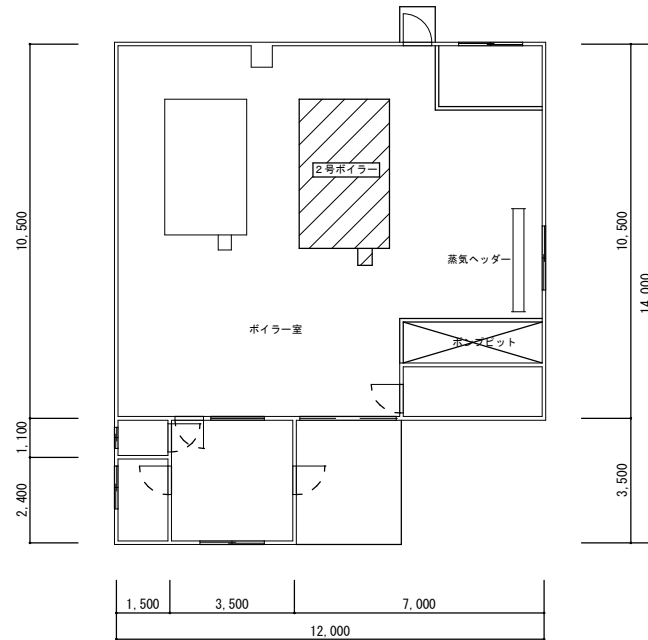

ボイラー室平面図 1 : 150

件名	福知山(7)ボイラー燃料調節弁他部品交換整備	縮尺	—
種別	案内図・配置図・平面図	図面番号	3 / 4
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			

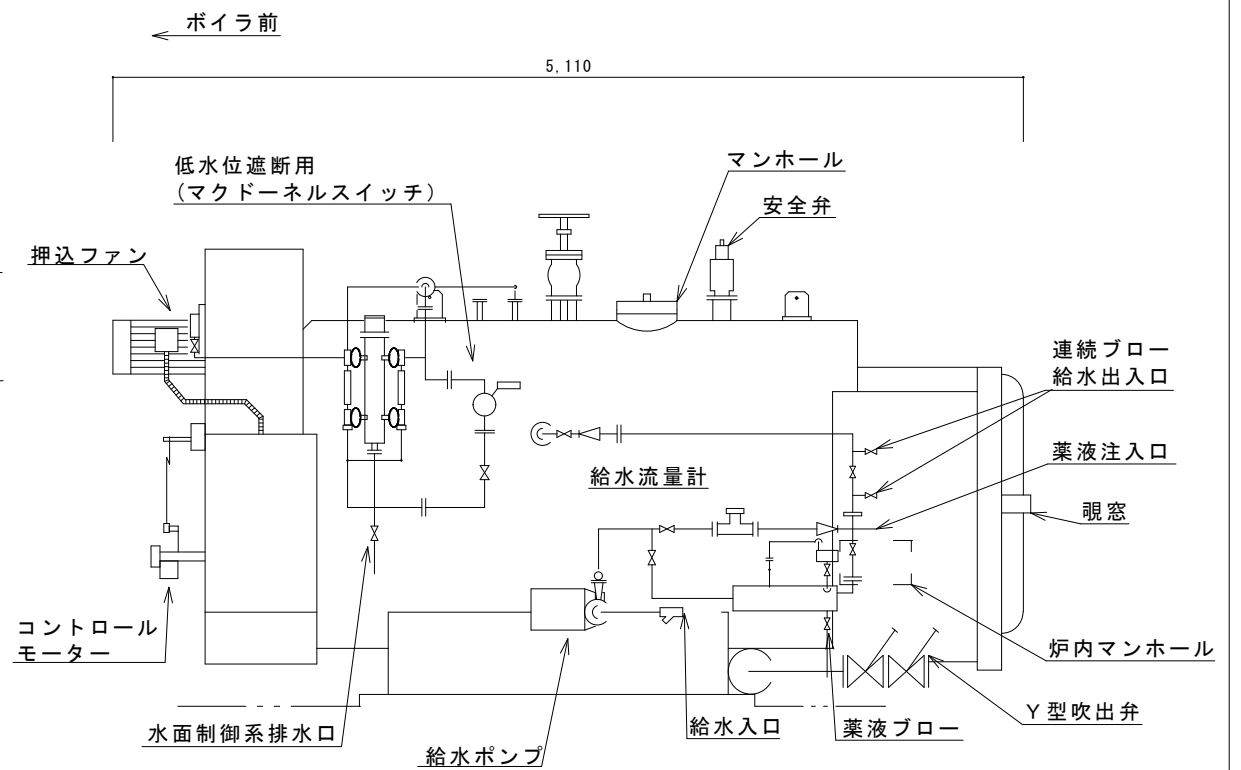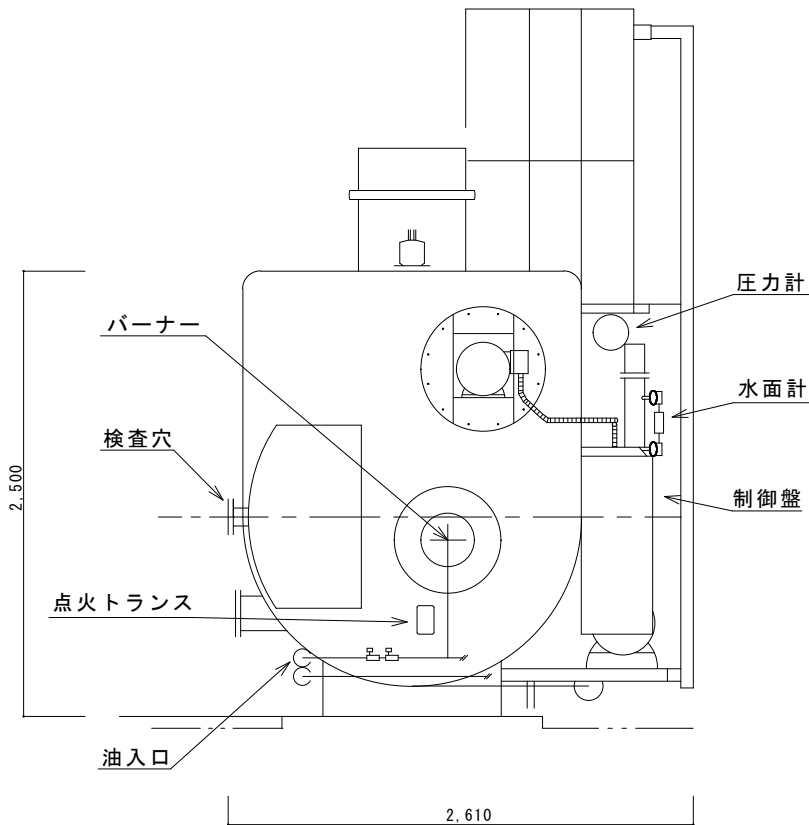

ボイラー立面図 (概要)

整備実施ボイラー：タワRE-40F (2号機 15-)
部品交換・整備項目

名称	品番	数量
空燃比SET B	UXX-1052-00	1式
中間軸受 (D型/20φ)	UXX-1051-00	2個
中間軸 (φ20×250L)	UXX-1069-00	1個
カバー (20φ)	UXX-1050-00	2個
油量調節弁 (1813-02D 10A)	VXX-1008-00	1個
連結棒 (φ8×300L 片側M8×30L)	UXX-1072-00	1個
連結棒 (φ10×450L 片側8M×30K)	UXX-1057-00	1個
連結棒 (φ10×600L 片側M8×30L)	UXX-1058-00	1個
角ジョイント (φ8×6M)	UXX-1031-00	2個
リンクボール (M8×21.5×9T)	UXX-1054-00	3個
ボールジョイント (D10×M8×9T)	UXX-1055-00	1個
油電磁弁ASSY (VLD3-2050-10AUKJ) PT	VSA-1011-00	3個
部品交換後試運転・燃焼調整		1式

件名	福知山(7)ボイラー燃料調節弁他部品交換整備	縮尺	—
種別	ボイラー立面図	図面番号	4 / 4

陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長 塩津 幸孝 殿

お問い合わせの際は
0773-22-4141 (内線347)
担当 山下までお願いします。

¥ _____ (消費税を含まない)

総品目総額決定

- 履行期限：令和8年3月31日
- 履行場所：陸上自衛隊福知山駐屯地
- 市価調査書期限：令和8年1月14日

住 所

令和7年 月 日

商号又は名称

代表者氏名

担当者氏名

担当者電話番号

内 訳 (外税)

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	福知山(7)ボイラー 燃料調節弁他部品交換 整備	仕様書のとおり	式	1			
2		以下余白					
3	市場価格の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 (以下にご記入いただいても構いません。)						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

