

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QFH1IE00020		5RQX1A40497 0001					
品名 または 件名							
久居（7）真空給水ポンプ修理役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
久居駐業				久居駐屯地			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
業務隊管理科 忠岡事務官 内線368				令和8年3月31日（火）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊久居駐屯地 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない

入札日時場所：令和8年2月10日（火）10時00分 9号隊舎1階中央西 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

ア. 第2項「競争参加資格」に付して、令和7・8・9年度の競争参加資格（全省庁統一資格）が東海・北陸または近畿地域の競争参加資格を有する者に限る。

イ. 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

ウ. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

エ. 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。

オ. 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

カ. 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

キ. 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

ク. 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

ケ. 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省との契約を行おうとする者でないこと。

コ. 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 契約条項等を示す場所

入札資料は、入札日前日の16時30分までの間、土曜日曜祝日を除く0830～1200、1300～1630の日時において、第337会計隊契約班窓口にて配布する。尚、メールによる送付を希望する者は前記時間内に電話もしくはFAXにより送付先メールアドレスを通知されたい。

(3) 入札方法

ア. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額の110分の100（消費税を含まない。）を記載すること。

イ. 落札決定については予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。

ウ. 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(4) 入札の無効

ア. 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

イ. 入札に関する条項に違反した入札

ウ. 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

エ. 押印を省略した場合、担当者氏名および連絡先（代表者が担当者を兼務する場合、その氏名および連絡先）が未記入若しくは委任状の内容と相違する入札

(5) 契約書の作成

契約書を作成する。

契約書又は請書の仔細については、落札決定後落札者に説明・作成する。

(6) その他

ア. 入札及び契約心得等関係事項を承知の上参加をして下さい。

イ. 適用する契約条項は駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

ウ. 郵便入札については、入札日前日の17時00分必着分までを有効とし、封筒の表面に公告の件名・入札日時を記載すること。なお、事前に郵便入札の申し出を会計隊契約班まで行うとともに、便着の確認は発送者の責とする。

また、本入札と同日若しくは直近の日に行われる別の入札に係る入札書を同じ郵便により送付する場合、入札毎に封筒を分けて入札書を封緘し、大封筒等にまとめて送付することに限り可とする。この際、同一公告内に示すグループ別総額の入札書はまとめてよい。

郵便入札による場合、入札書、入札内訳書、委任状その他別に示す資料以外の書類を同封し送付することはお控えください。（前述の大封筒内に分けて封入する場合はこの限りではない。）

エ. 入札金額が同額による場合は当該入札に係りの無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は郵便入札を含む入札参加者に対し、別途連絡する。

オ. 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。

カ. 入札に参加する者は、入札日前日までに令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書の写しを手渡、郵送、FAX又はメールにより提出すること。（別に提出した当該通知書の写しが有効期間中であれば再提出不要）

キ. 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。（様式随意）

ク. 同等品で入札を行おうとする場合は、入札日より2営業日前の13時30分までに「同等品承認申請書（様式随意）」を契約班窓口へ提出してください。

（該当品廃止に伴う後継品又は品番の変更による場合はご連絡をお願いします。）

尚、同等品申請の結果について、速やかに通知する。

ケ. 市場価格調査等依頼の場合はご協力をお願いします。

コ. 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

サ. 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒514-1118 三重県津市久居新町975 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 契約班 担当：池上
TEL. 059-255-3133（内線347）FAX. 059-255-3290（直通）

シ. 仕様書に関する事項






〒514-1118 三重県津市久居新町975 陸上自衛隊久居駐屯地 業務隊 管理科 担当：忠岡
TEL. 059-255-3133（内線368）

掲示先：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊
陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊
陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊
陸上自衛隊航空学校 総務部会計課

HP 掲示先：中部方面会計隊 入札公告 <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>

久居（7）真空給水ポンプ修理役務

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊



業務隊長	管理科長	班長	ポイ-班長	施設管理	計
					

仕 様 書

Ⅰ. 件 名 : 久居 (7) 真空給水ポンプ修理業務
 Ⅱ. 場 所 : 津市久居新町975 陸上自衛隊久居駐屯地
 Ⅲ. 概 要 : 真空給水ポンプ修理一式
 Ⅳ. 期 間 : 契約締結日 ~ 令和8年3月31日

章	項目	内容
1	総 則	本仕様書は、陸上自衛隊久居駐屯地において実施する「久居 (7) 真空給水ポンプ修理業務」において必要な項目を制定する。
一 般 共 通 事 項	(1) 施 工	仕様書、図面及び下記の標準仕様書・共通仕様書（令和7年版）に基づき、入念に施工する。 ○印ついたものを用いる。 国土交通省 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 公共建築設備工事標準図 ・ 建築工事編 ・ 機械設備工事編 ・ 電気設備工事編
	(2) 疑 義	仕様書及び図面との内容に相違ある場合や明示ない場合又は疑いを生じた場合には、すべて監督官と協議すること。 施工に際し現場の収まり、取り合わせ等の為に位置又は工法を多少変え、それによる数量を幾分増減する等軽微な変更、請求金額及び工期については変更しない。
	(3) 材 料	本業務の材料仕様は、本特記事項による他、共通仕様書の定めるところに従うものとし、これらに定めのない事項については監督官と協議する。 木工事に使用する材料は、材料表に示すJIS又は同等以上の品質・規格を有するものとし、JIS以外のものはJISと同等以上であることと、証明書を請負者の負担において提出する。 請負者は、木工事の特徴、必要とされる強度、耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、環境物品等の調達を推進し、それにより材料を変更する場合は、監督官と協議する。 現場に搬入後、検査を実施し合格したものを使用する。ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りではない。検査の結果、合格した材料と同じ種類の材料は、以後原則として抽出検査とする。
	(4) 現 場 管 理	ア 現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。 イ 出入口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。 ウ 現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。 エ その他部隊側の諸規則、指示に従い遅滞なく行う。 オ 必要以上の箇所に積物を与えなくてはならない。積物を与えた場合は請負業者の責任において原形に復する。 労働安全規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図るものとする。
	(5) 写 真	労働安全規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図るものとする。
	(6) 提 出 書 類	（社）公共建築協会「工事写真の撮り方（改訂第2版）」を参考に整理する。 施工に先立ち、実施工程表及び製作図等を作成し監督官の承認を受ける。提出書類は監督官の指示に従い提出する。 情報漏洩防止について責任をもって徹底するものとする。このため、関係書類、図面等の作成等を行うパソコン、電子記憶媒体の管理を適正に行い、ファイル共有ソフトをインストールしていないものを使用する。
	(7) 作 業 時 間	作業時間は午前8時15分から午後5時までとする。なお時間外・土日祝は原則、作業を行わないものとする。やむを得ず作業する場合は、監督官と協議の上実施するものとする。
	(8) 後 片 付 け	完了に際しては、現場の後片付け清掃などを行う。
	(9) 電 気 ・ 水 道	電気・水道は、請負業者の負担において準備する。
	(10) 保 証 期 間	完成後、1年間における施工の不備等による傷損は、請負業者の負担で無償修復とする。 メーカー等による追加保証がある場合はこの限りではない。
	(11) 検 査	本業務終了後、仕様書及び図面などに基づき、請負業者・監督官が立会いの上、検査官が指定した日時に行うこととする。


2 特記事項	共通工事	項目	事項
1 配管工事		(1) 配管の接続方法についてはねじ接続とする。 (2) 配管付属品の規格は下記による。	規 格 仕切弁 青銅製 10K JIS B 2011 逆仕弁 青銅製 10K JIS B 2011
2 保温工事		(1) 保温の外装はアルミガラスクロス仕上げとする。 (2) 保温の種類はグラスウールとし、保温の厚さは20mmとする。	

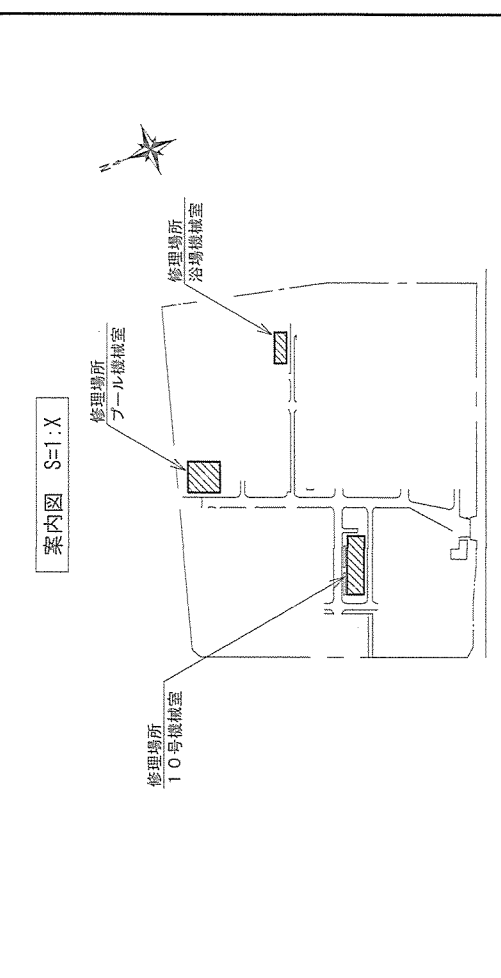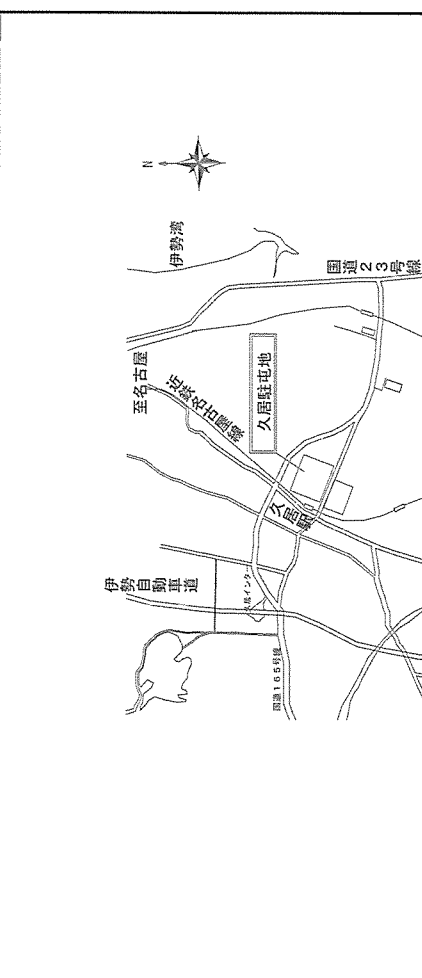


駐屯地配置図 S=1 : X

名称	久居 (7) 真空給水ポンプ修理業務
図面名称	仕様書・案内図・配置図
縮尺	1/4
図番	4


陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

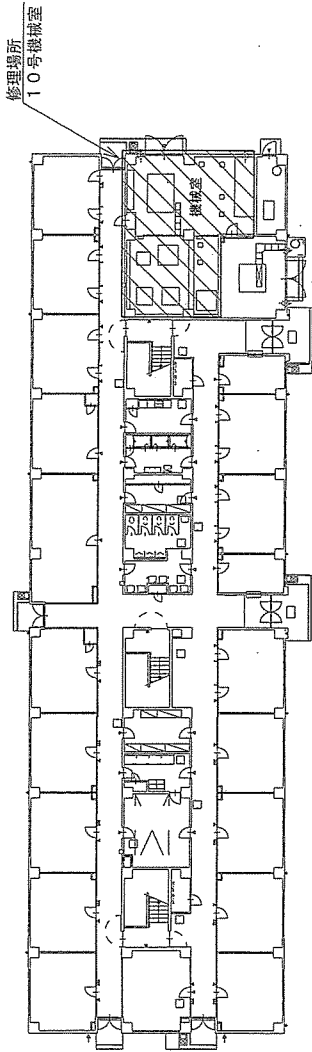

10号隊舎1階平面図 S=1:X

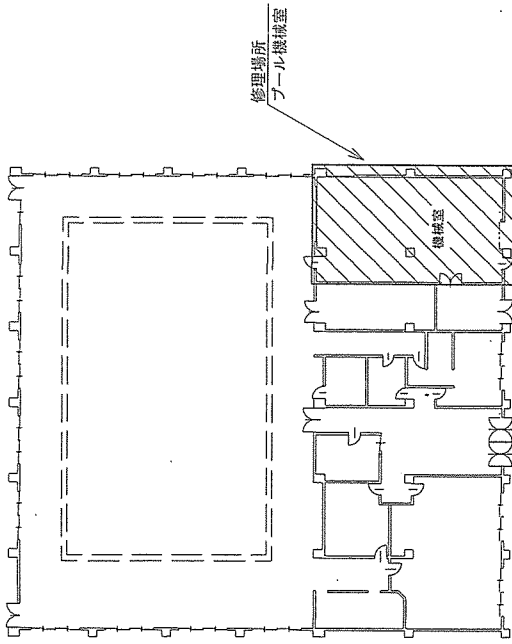


プール平面図 S=1:X

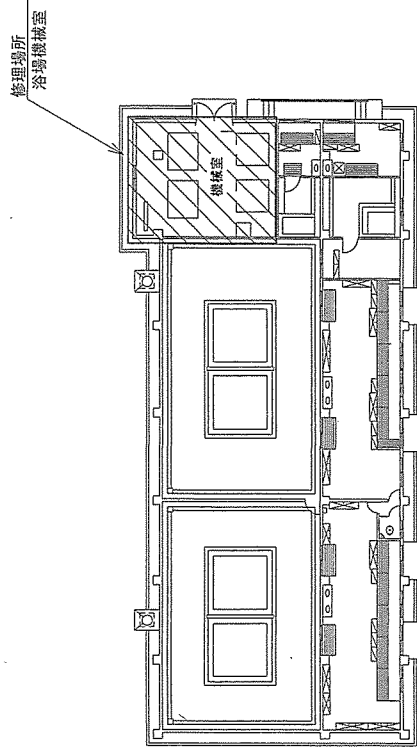

浴場平面図 S=1:X


名称	久居(7) 真空給水ポンプ修理役務	図面番号	2
図面名称	平面図	縮尺	4
陸上自衛隊久居駐屯地業務隊			

真空給水ポンプ付属部品修理

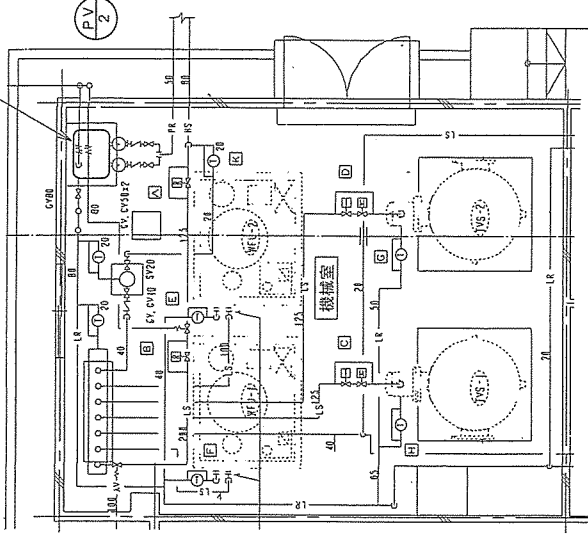


浴場機械室平面図 S=1:X

真空給水ポンプ付属部品修理

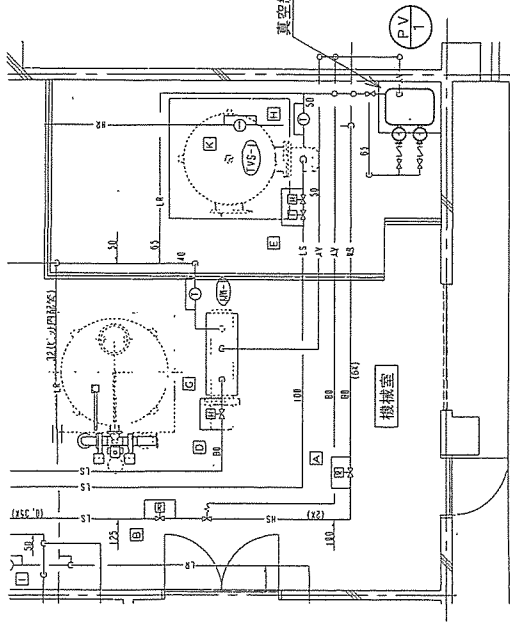

プール機械室平面図 S=1:X

真空給水ポンプ取替

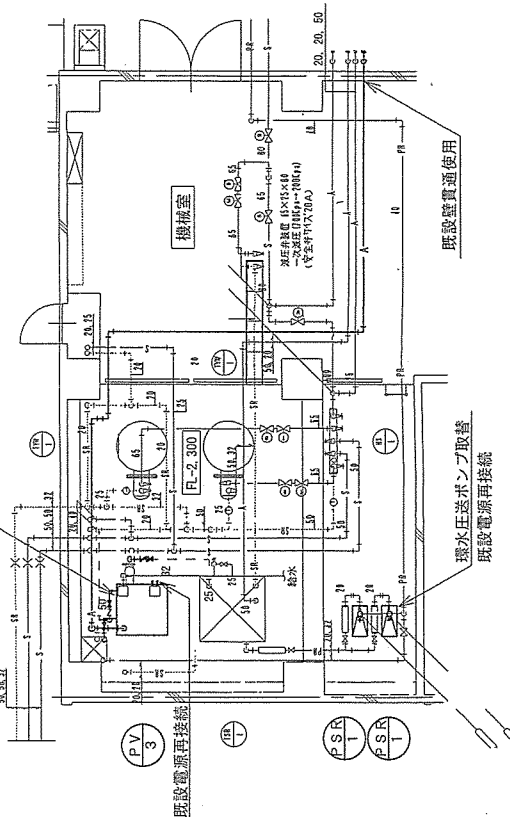

10号機械室平面図 S=1:X

既設修理機器一覧表

記号	名称	型式	修理内訳	台数
PV-1	真空給水ポンプ	PZ-18D 前田鉄工所	真空ポンプ0.75KW取替 (バックキ、ボルト一式含む) 給水ポンプ0.75KW取替 (バックキ、ボルト一式含む) 水面計ASSY更新	2 2 1
PV-2	真空給水ポンプ	PZ-25D 前田鉄工所	電磁閉閉器取替 (真空ポンプ0.75KW用) 電磁閉閉器取替 (給水ポンプ0.75KW用) 真空ポンプ0.75KW取替 (バックキ、ボルト一式含む) 水面計ASSY取替	2 2 2 1
PV-3	真空給水ポンプ	PZ-5S-106 前田鉄工所	電磁閉閉器取替 (真空ポンプ0.75KW用) 電磁閉閉器取替 (給水ポンプ1.5KW用) 本体取替 (SUS MI2ケミカルアンカボルトにて固定) 既設電源再接続	2 2 1
PSR-1	環水圧送ポンプ	6EL-40x320H-2M1.5 川本製作所	本体取替 既設電源再接続	2

名称	久居(7) 真空給水ポンプ修理役務	図面番号	3/4
図面名称	平面図	縮尺	R
名称	陸上自衛隊久居駐屯地業務隊		

