

公 告

分任契約担当
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

| | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----------|--------------------|-----|-----------|-----|
| 契約実施計画番号 | | 調 達 要 求 番 号 | | 物 品 番 号 | | 仕 様 書 番 号 | |
| 6QG210704980 | | 6RMC1AK0017 0001 | | | | | |
| 品名 または 件名 | | | | | | | |
| 御調等 (R 8) 消防設備点検 | | | | | | | |
| 部品番号 または 規格 | | | | | | | |
| 仕様書のとおり | | | | | | | |
| 使用器材名 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 数 量 | 単 位 | 銘 柄 | 使 用 期 限 等 | グ ル ー プ | 指 定 | 検 査 | 包 装 |
| 1.00 | ST | | | | | | |
| 納地または工事場所 | | | | 引 渡 場 所 | | | |
| 御調、彦山中継所 | | | | 陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊 管理科 | | | |
| 搬 入 場 所 | | | | 納 期 また は 工 期 | | | |
| 営繕班 工事企画 内2317 | | | | 令和9年3月31日 (水) | | | |

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊事務室
中部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年4月24日 (金) 13時00分 第350会計隊 契約班

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争入札に付する事項

- (1) 件名： 御調等（R8）消防設備点検
- (2) 規格： 仕様書のとおり
- (3) 数量： 1ST
- (4) 納地： 御調、彦山中継所
- (5) 納期： 令和9年3月31日

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和4・5・6年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「**役務の提供等**」**D等級以上**の資格を有し、かつ、競争参加地域が「**中国**」を含む者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項等を示す場所

入札資料等は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 契約班窓口において配布します。
令和8年4月10日（金）～令和8年4月24日（金）（土曜日曜祝日を除く09時00分～16時00分）

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項
 - 役務請負契約条項
- (2) 特約条項
 - ア 談合等の不正防止に関する特約条項
 - イ 暴力団排除に関する特約条項

5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない。
- (2) 入札
 - ア 場所 : **陸上自衛隊海田市駐屯地 入札室（1号庁舎1階）**
 - イ 日時 : **令和8年4月24日（金）13時00分から**

6 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除
- (2) 契約保証金 : 免除
- (3) 違約金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、**落札価格の100分の5**に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、**契約金額の100分の10**以上の金額を違約金として徴収します。

7 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の**110分の100**を記載してください。

8 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合、当該入札者が提出した入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 民法の規定により無効とされる入札
- (5) 入札書に記名押印がない入札、また入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (6) 入札書に記載した金額が訂正された入札及び入札書の内容が不鮮明な入札
- (7) 他の入札者の代理人を兼ねた者の入札
- (8) 二人以上の入札者の代理をした者の入札
- (9) 委任状を持参しない代理人のした入札
- (10) 電報・FAX・電話その他の方法による入札

9 契約書の作成

契約金額が50万円以上の場合、官側の示す契約条項により契約書を作成します。

契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。

10 落札の決定方式

総額契約

予定価格の範囲内で最低の価格をもって応札をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

11 その他

- (1) 郵便による入札については、令和8年4月23日（木）17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し出を第350会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 入札に参加する者は、令和8年4月23日（木）までに「資格決定通知書（写）」を提出してください。（FAX可）
- (3) 応札する品目の規格については、品目等内訳書の規格欄に定めるもの、または同等以上のもの（他社製品含む）とします。
- (4) 同等品で入札を行おうとする場合は、令和8年4月22日（水）12時までに「同等品承認申請書」を会計隊契約班の窓口へ提出してください。（FAX可）
- (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (6) 市場価格調査表は、令和8年4月22日（水）12時までに提出していただきますようご協力をお願いします。
- (7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。

(8) 仕様に関する件は 海田市駐屯地業務隊 管理科 工事企画係 内線 2317

(9) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当：桐山

TEL 082-822-3101（内線：2343）

FAX 082-823-4226（直通）

本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊掲示板及び
陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>に掲示しています。

入札書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

1. 件 名 : 御調等(R8)消防設備点検

2. 金 額 : _____ (消費税含まない)
(貴社様式の内訳書添付)

3. 規 格 : 仕様書のとおり

4. 数 量 : 1ST

5. 場 所 : 御調、彦山中継所

6. 納 期 : 令和9年3月31日

- 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
- 当社は、「暴力団排除に関する誓約書」に定める事項について誓約いたします。
- 対価の支払の時期: 契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から30日以内

住 所

会 社 名

代表者氏名

代理人氏名

印

市場価格調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親 殿

1. 件 名 : 御調等(R8)消防設備点検

2. 金 額 : _____ (消費税含まない)
(貴社様式の内訳書添付)

3. 規 格 : 仕様書のとおり

4. 数 量 : 1ST

5. 場 所 : 御調、彦山中継所

6. 納 期 : 令和9年3月31日

本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算定の資料とするため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。市場価格調査表に金額をご記入の上、FAXでご返信御願い致します。

提出期限: 令和8年4月22日

FAX:082-823-4226

住 所

会 社 名

代表者氏名

印

陸上自衛隊仕様書

| | | | |
|------|------------------|-------|-------------|
| 物品番号 | | 仕様書番号 | 1 / 6 |
| 役務名称 | 御調等 (R 8) 消防設備点検 | 承認年月日 | 令和 年 月 日 |
| | | 作成年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| | | 変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等 | 海田市駐屯地業務隊 |

1 役務場所 広島県尾道市御調町山岡胡 1 4 6 (御調無線中継所)
 広島県福山市瀬戸町字彦山 (彦山無線中継所)

2 役務期間 契約締結日から令和9年3月31日

3 役務概要

| 種 別 | 概 要 | 数 量 | 備 考 |
|---------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| 消防設備 点検 (年2回) | 【御調中継所】 | 1式 | 細部点検機器及び数量は別表「点検項目」による。 |
| | (1) 二酸化炭素消火設備 (機能・総合) (蓄電池内臓型) | | |
| | (2) 自動火災警報設備 (機能・総合) | 1式 | |
| | (3) 誘導灯 (機能・総合) | 1式 | |
| | (4) 消火器 (機能・総合) | 5台 | |
| | 【彦山中継所】 | | |
| | (1) ハロゲン化物消火設備 (機能・総合) | 1式 | |
| (2) 蓄電池設備 (機能・総合) | 1式 | | |
| (3) 消火器 (機能・総合) | 5台 | | |

4 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書、建築保全業務共通仕様及び係官の指示に基づき安全かつ誠実に実施すること。
- (2) 本役務において、仕様書に記載なき事項といえども技術上当然実施すべきことは実施すること。
- (3) 本役務により既設の部分・機器等に破損を与えた場合は、直ちに係官に報告するとともに請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。
- (4) 作業場所及びその周辺での風紀・衛生・盗難・火気等については十分注意を払い、また常に整理整頓を行うと共に事故防止に努めること。(自衛隊施設は全面禁煙です。)
- (5) 作業による車両、作業員、器材の出入等のため本作業場所及び周辺施設へ支障をきたすことのないよう十分に配慮するとともに係官と調整しその指示に従うこと。
- (6) 作業記録写真は着手前から完了までの各作業状況(着手前、点検中、完了)及び係官の指示した事項について、カラー撮影し、工事用アルバム(A4版)に整理のうえ提出すること。

| 役務件名 | 御調等(R8)消防設備点検 | 仕様書番号 | 2 / 6 |
|---|---------------|-------|-------|
| <p>(7) 請負者は、作業実施に先立ち係官と調整のうえ、工程表を作成し、速やかに提出すること。</p> <p>(8) 関係書類は、部隊側から指示されたものを速やかに提出すること。</p> <p>(9) 作業に使用する電気・ガス・水道等は業者の負担とする。</p> <p>(10) 本作業において疑義が生じた場合は、係官に報告しその指示に従うものとする。</p> | | | |
| <p>5 特記事項</p> | | | |
| <p>(1) 本作業は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれに基づく告示、各自治体の条例に定めるところにより実施すること。</p> <p>(2) 本作業は必要資格を有するものが実施すること。</p> <p>(3) 本作業について、官公署等関係機関への手続きが必要な場合は、請負者の責任において実施すること。</p> <p>(4) 本作業終了後は、電源電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態等を再度点検し、必ず元の状態にしておくこと。</p> <p>(5) 作業終了後、速やかに点検結果報告書(各2部)を提出すること。 また、消防設備等に故障、不具合等が認められた場合は、原因の解明をし、速やかに修理のための見積書を提出すること。</p> <p>(6) 作業の実施時期については、機能点検を令和8年7月頃、総合点検を令和9年1月頃を基準とし、細部日程は係官と調整する。</p> | | | |
| <p>6 検査</p> | | | |
| <p>本役務は、総合点検報告書の提出をもって完了とする。</p> | | | |

| | | | |
|------|---------------|-------|-----|
| 役務件名 | 御調等(R8)消防設備点検 | 仕様書番号 | 3/6 |
|------|---------------|-------|-----|

別表

(1) 御調中継所

ア 二酸化炭素消火設備

| 機器等名称 | 数量 | 機器点検回数 | 総合点検回数 | 備考 |
|--------------------|----|--------|--------|----|
| 消火剤貯蔵容器(二酸化炭素) | 4基 | 各1回 | 各1回 | |
| 容器弁開放装置(ガス圧式) | 4個 | 各1回 | 各1回 | |
| 起動用ガス容器 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 起動用操作箱 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 音響装置(スピーカー) | 4組 | 各1回 | 各1回 | |
| 制御盤(5回線以下) | 1面 | 各1回 | 各1回 | |
| 圧力スイッチ | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 不還弁(閉止型) | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 開口部自動開閉装置(ピストンリレー) | 5個 | 各1回 | 各1回 | |
| 放出表示灯箱 | 4個 | 各1回 | 各1回 | |
| 選択弁 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| ヘッド | 4個 | 各1回 | 各1回 | |
| 差動式スポット型熱感知器 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 煙感知器(光電式) | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 作動試験 | 1式 | 各1回 | 各1回 | |
| 配線点検 | 1式 | — | 各1回 | |
| 放出試験 | 1式 | — | 各1回 | |
| 容器搬出 | 1式 | — | 各1回 | |

イ 自動火災報知設備

| 機器等名称 | 数量 | 機器点検回数 | 総合点検回数 | 備考 |
|----------|----|--------|--------|----|
| 受信機P型2級 | 1面 | 各1回 | 各1回 | |
| 煙感知器 | 6個 | 各1回 | 各1回 | |
| P型2級発信機 | 2面 | 各1回 | 各1回 | |
| 表示灯 | 2灯 | 各1回 | 各1回 | |
| 音響装置(電鈴) | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 配線点検 | 1式 | — | 各1回 | |

ウ 誘導灯

| 機器等名称 | 数量 | 機器点検回数 | 総合点検回数 | 備考 |
|---------|----|--------|--------|----|
| 受信機P型2級 | 3灯 | 各1回 | 各1回 | |
| 煙感知器 | 1式 | — | 各1回 | |

| | | | |
|------|----------------------|-------|-------|
| 役務件名 | 御調等 (R 8) 消防設備 点検 | 仕様書番号 | 4 / 6 |
|------|----------------------|-------|-------|

別表

エ 消火器

| 機器等名称 | 数 量 | 機器点検 回 数 | 総合点検 回 数 | 備考 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|----|
| A B C粉末消火器 20型 (屋内) | 5台 | 各1回 | 各1回 | |
| A B C粉末消火器 20型 (地下燃料タナ) | 2台 | 各1回 | 各1回 | |

(2) 彦山中継所

ア ハロゲン化物消火設備


| 機器等名称 | 数 量 | 機器点検 回 数 | 総合点検 回 数 | 備考 |
|--------------------|-----|-------------|-------------|----|
| 消火剤貯蔵容器 (ハロン 1301) | 1基 | 各1回 | 各1回 | |
| 容器弁開放装置 (ガス圧式) | 1個 | 各1回 | 各1回 | |
| 起動用ガス容器 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 起動用操作箱 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 音響装置 (モーターサイレン) | 3組 | 各1回 | 各1回 | |
| 放出表示灯 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 圧力スイッチ | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 不還弁 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 開口部自動開閉装置 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| 選択弁 | 2個 | 各1回 | 各1回 | |
| ヘッド | 3個 | 各1回 | 各1回 | |
| 差動式スポット型熱感知器 | 3個 | 各1回 | 各1回 | |
| 煙感知器 | 3個 | 各1回 | 各1回 | |
| 作動試験 | 1式 | 各1回 | 各1回 | |
| 配線点検 | 1式 | — | 各1回 | |
| 放出試験 | 1式 | — | 各1回 | |

イ 蓄電池設備


| 機器等名称 | 数 量 | 機器点検 回 数 | 総合点検 回 数 | 備考 |
|-------|-----|-------------|-------------|----|
| 蓄電池設備 | 1式 | 各1回 | 各1回 | |

ウ 消火器


| 機器等名称 | 数 量 | 機器点検 回 数 | 総合点検 回 数 | 備考 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|----|
| A B C粉末消火器 20型 (屋内) | 3台 | 各1回 | 各1回 | |
| A B C粉末消火器 20型 (地下燃料タナ) | 2台 | 各1回 | 各1回 | |

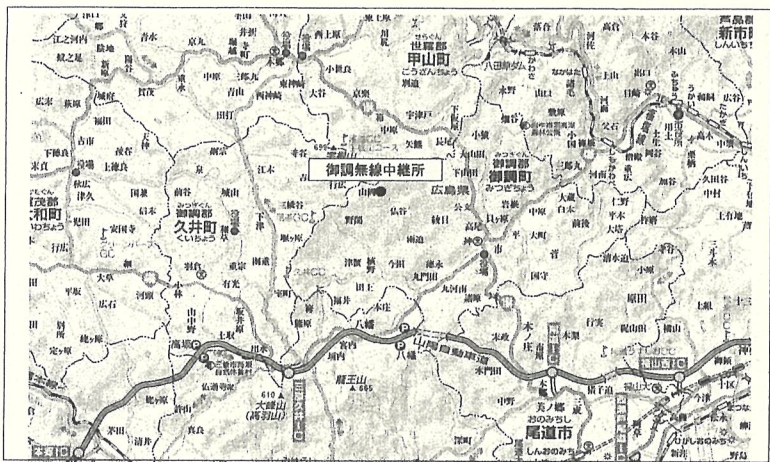

案内図 S=1/X

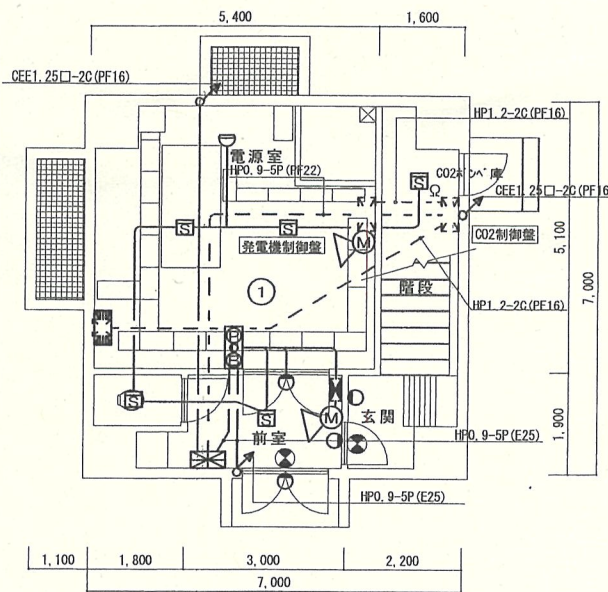


1階平面図

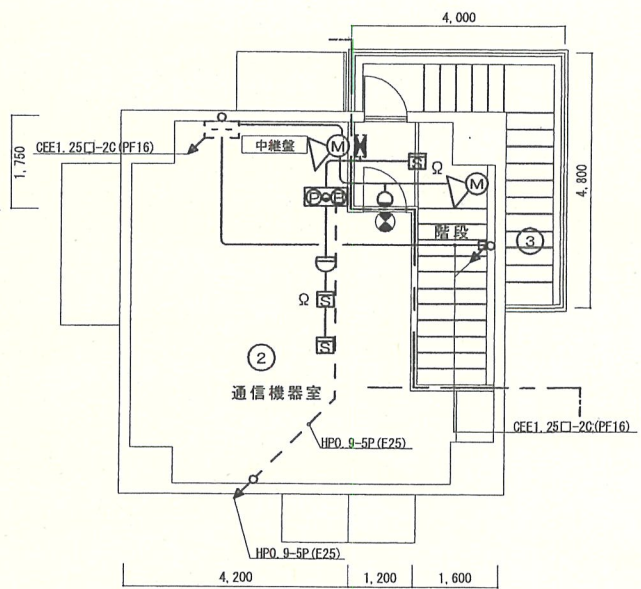


2階平面図

御調無線中継所平面図 S=1/100

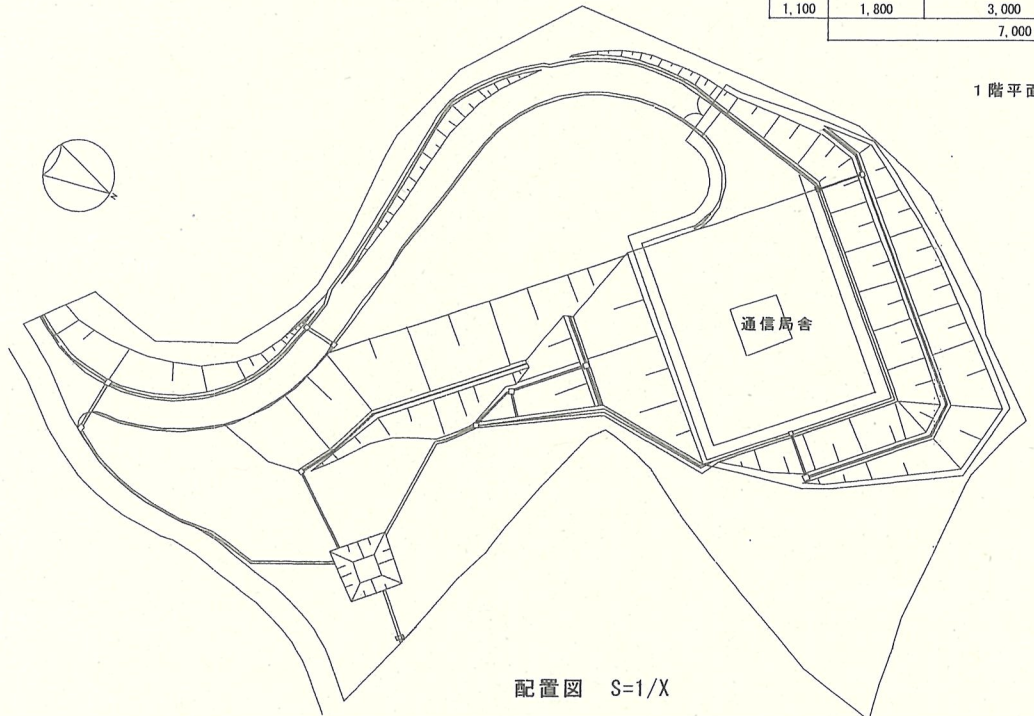


配置図 S=1/X


| 凡 例 | | 凡 例 | | | |
|-----|-------------|-----------|----|-----------------|--------|
| 記号 | 記 事 | 備考 | 記号 | 記 事 | 備考 |
| | P型2級受信機(壁掛) | | | 差動式スポット型感知器(2種) | |
| | 機器収納箱 | 埋込縦型 | | 煙感知器(2種) | |
| | P型発信機 | P型2級 | | 警戒区域番号 | 自火報表示用 |
| | 火災警報ベル | | | 警戒区域境界線 | |
| | 表示灯 | 監視警報用 | | ジョイントボックス | |
| | 中継盤 | 非難積型(露出型) | | 配管配線立上り立下り | |
| | 光電式煙感知器(2種) | | | 配管配線 | いんべい |
| | 終端抵抗 | | | 配管配線 | 床いんべい |
| | CO2制御盤 | | | 誘導灯 | |
| | CO2手動起動装置 | | | モーターサイレン | |
| | 発電機制御盤 | | | | |

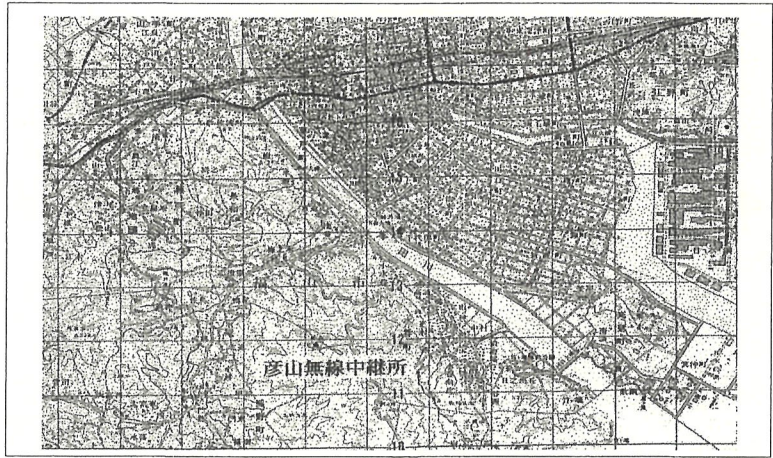


案内図 S=1/X

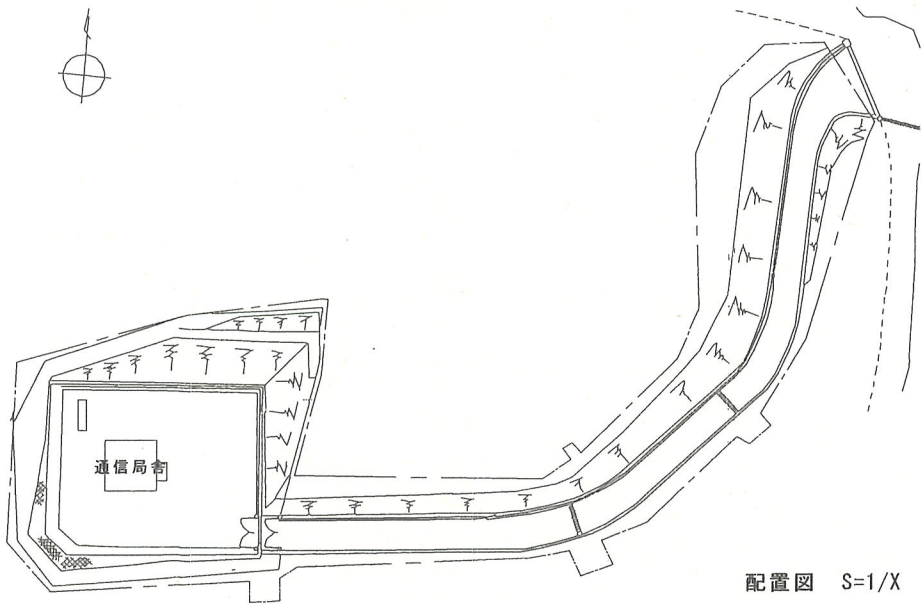

配置図 S=1/X

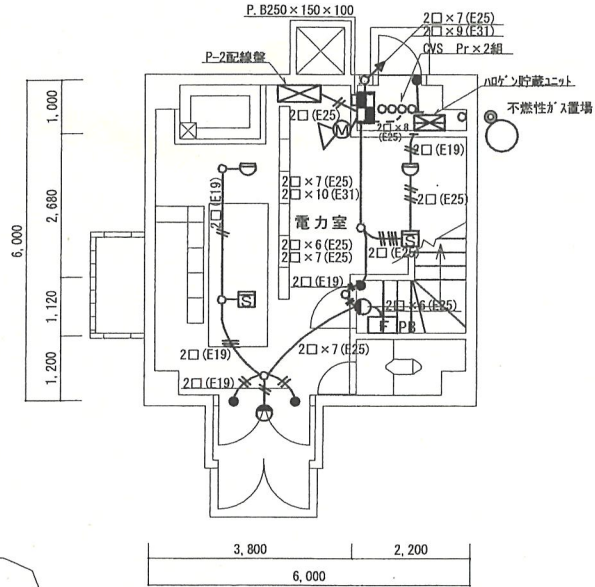

1階平面図

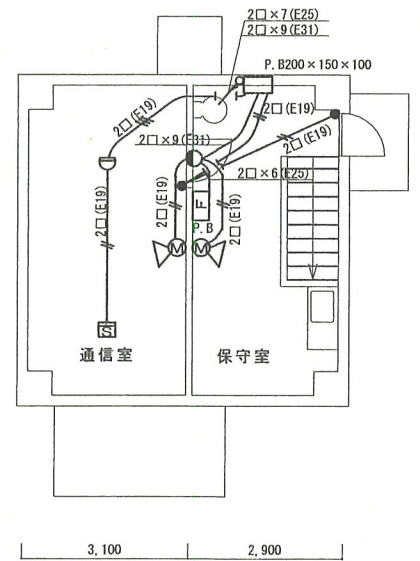

2階平面図

※消火器：屋内3台・屋外地下燃料タンク用2台含む
彦山無線中継所平面図 S=1/100

凡例

| 記号 | 記事 |
|----|------------------|
| | 自動消火器 |
| | 天井埋込配線 |
| | 煙感知器 (2種) |
| | 差動式スリット型感知器 (2種) |
| | ドアスイッチ |
| | 放出表示灯 |
| | 操作函 |
| | アウトレットボックス |
| | モーターサイレン |

役務件名

御調等 (R8) 消防設備点検

図面名称

彦山中継所 案内図・配置図・消防設備図

縮尺

図面番号

陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊管理科宮繕班

NS・1:X

6/6