

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
6QJ41KH00180		6RUD1AD0003 0001					
品名 または 件名							
浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
青野ヶ原演習場				青野ヶ原演習場			
搬入場所				納 期 または 工 期			
演習場管理班（内線446）				令和9年3月31日（水）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 第352会計隊青野原派遣隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会は実施しない。
 入札日時場所：令和8年5月12日（火）10時30分 第352会計隊青野原派遣隊商議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- 次の各項目のすべての条件を満たす者
- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - ウ 令和7・8・9年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上の資格を有する者。
 - エ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
 - オ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
 - カ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
 - キ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
 - ク 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
 - ケ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - コ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- ア 入札説明会：実施しない
- イ 入札場所：陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊商議室

ウ 入札日時 : 令和8年5月12日(火) 10時30分から

(3) 適用する契約条項

駐屯地標準契約の下記の条項を適用する。

ア 基本契約条項 : 役務請負契約条項

イ 特約条項 : 談合等の不正防止に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項

(4) 保証金等に関する事項

ア 入札保証金 : 免 除

イ 契約保証金 : 免 除

ウ 違 約 金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

ア 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

イ 入札に関する条項に違反した入札

ウ 入札金額、入札者の氏名等の記載された内容が判別し難い入札書、又は押印された印影が判別し難い入札書

エ 入札書への責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載、又は押印がなされてなかった場合

(7) 契約書の作成

落札金額が100万円以上の場合、請書の提出をお願いします。

落札金額が250万円以上の場合、官側が示す契約条項により契約書を作成します。

契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。

(8) 落札の決定方式

総品目総額決定

価格が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

(9) その他

ア 郵便等による入札については、令和8年5月11日(月) 17時必着分までを有効とします。なお、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。

イ 同等品での入札は、予め同等品承認申請書を作成のち入札日の2日前までに承認を得ること。

ただし、廃止・廃番等により後継品による変更をした場合はその限りではない。

ウ 電報・電話等による入札は認めません。

エ 入札に参加する者は、令和8年5月11日(月)までに資格決定通知書の写しを提出してください。(FAXでも可)

オ 代表者以外での入札については、入札日までに委任状を提出してください。

カ 市価調査の依頼をした場合は、ご協力をお願いします。

キ 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 契約班窓口にて閲覧してください。

ク 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地

陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 契約班 担当：北島

0794-66-7301 内線(347) FAX0794-66-7303(直通)

本公告は、陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊掲示板に掲示しています。

陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>に掲示している。

ケ 仕様書の内容に関する問い合わせ先

〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地

陸上自衛隊青野原駐屯地 業務隊 管理科 演習場管理班 担当：宮脇

0794-66-7301 内線(446)

浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）

役務件名	浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）			
名 称	表紙			
業務隊長	管理科長	営繕班長	演管班長	係 等
青野原駐屯地業務隊				番号 1 / 4

陸上自衛隊仕様書

物品番号	—	仕様書番号	2 / 4
役務名称	浄化槽定期点検等保守役務 (令和8年度)	承認年月日	令和 年 月 日
		作成年月日	令和 8年 4月 9日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	青野原駐屯地業務隊
<p>1 役務場所 兵庫県加西市繁昌町字上田東2734-9 (陸上自衛隊青野ヶ原演習場浄化槽内)</p> <p>2 役務期間 契約締結日 ~ 令和9年3月31日まで (役務完了検査合格まで) ※実施日は、官側指定日とする。(厳守)</p> <p>3 役務概要</p> <p>(1) 総 則 本役務は、仕様書等、関係諸法令及び製造メーカー保守要領に基き、青野ヶ原演習場内の浄化槽の定期点検を実施するものである。</p> <p>(2) 対象設備仕様 浄化槽 FXU150-3 アムズ(株)製 処理方式：担体流動浮上ろ過方式 処理対象人数：150人槽 (34.0 m³/日) BOD：20mg/l以下</p> <p>(3) 内 容 浄化槽保守点検 4回 (1回目6月上旬、2回目9月上旬(予定)、3回目12月上旬(予定)、4回目3月上旬(予定))</p> <p>(4) 点検内容 建築保全業務共通仕様書(現行版) および製造メーカーの維持管理要領に基づき作業を実施すること。</p> <p>(5) 一般事項 ア 作業において、関係施設以外へ立ち入らないこと。 イ 現場の風紀・衛生及び盗難防止について必要な処置を施すとともに、受注者の責任において管理し、作業後係官の点検を受けること。 ウ 仕様書に記載無き事項で当然必要な事項や係官が軽微な事項を指示した事項は、受注者において実施すること。(契約変更等は行わない) エ 電気及び水道を使用する場合は受注者の負担とする。 オ 作業において、自衛隊施設等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原型に復旧すること。 カ 役務の実施日は、演習場管理班担当との調整による。</p> <p>(6) 特記事項 ア 作業において、浄化槽技術管理者資格を有する者を従事させるものとする。 また、地方公共団体に登録のある業者とする。 イ 保守点検は、添付する別紙第1『メーカー標準点検記録表』に基づき実施すること。 ウ 保守点検時には、ブロワーポンプ2基のギヤオイル(オイル粘度ISOVG220) 0.18リットル/基の交換、エアフィルタの清掃及び各ベアリングの給脂を併せて実施すること。 エ 第1回の保守点検の際、運転状況を確認後に水質検査を各槽で行うこと。検査項目は以下のとおり。 固液分離槽流出水……外観、臭気、透明度、pH 嫌気ろ床槽流出水……外観、臭気、透明度、pH 担体反応槽槽内水……外観、臭気、透明度、pH、水温、DO 担体ろ過槽流出水……外観、臭気、透明度、pH 消毒槽放流水……残留塩素 オ 作業の際、作業前中後の写真を撮影すること。 カ 槽内に立ち入る際は酸素濃度測定を行い、安全が確認された後に作業を行うこと。 キ 換気は十分に行い、作業が安全に完了するまで行うこと。</p>			

4 提出書類

- (1) 内訳明細書
- (2) 写真
- (3) メーカー標準点検記録表
- (4) 工程表
- (5) その他、係員が指示する書類を必要部数

5 検査等


本役務の完了検査は、官側検査官により実施し合格をもって完了とする。なお、受注者は適正に役務作業を行うとともに、提出書類等を遅延なく提出すること。

また、手直し等が発生した場合は手直し完了後、再検査を実施する。

演習場案内図



演習場配置図

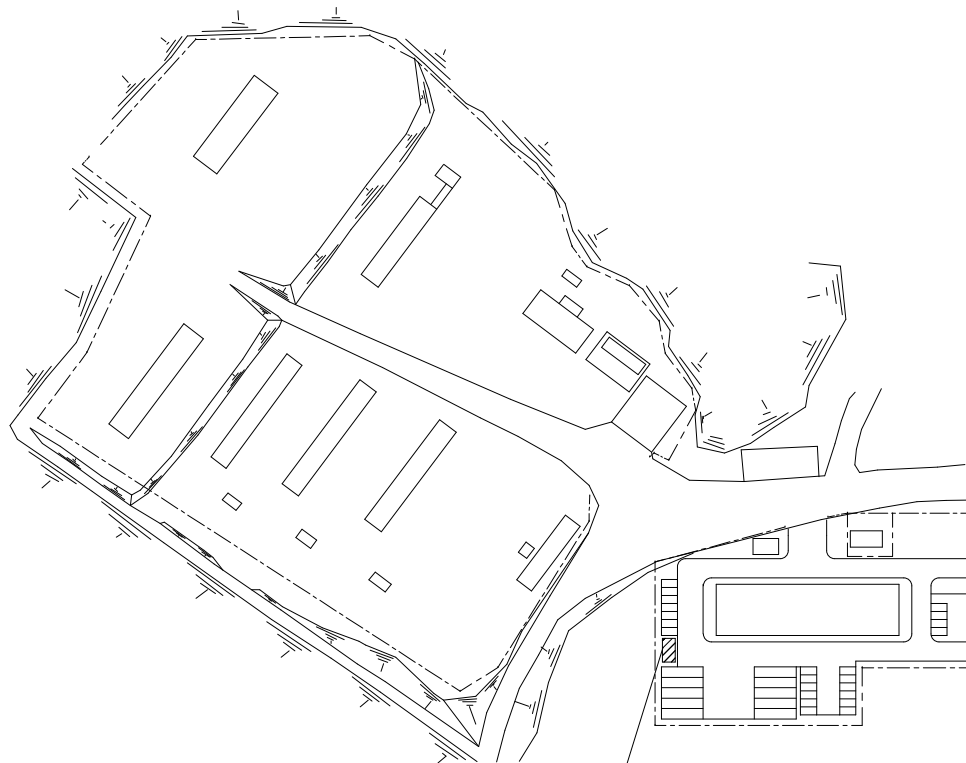

保守点検対象物（浄化槽）
※仕様、断面図等は別紙第2に記載


役務名称	浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）	図面名称	案内図・配置図	【陸上自衛隊青野ヶ原演習場】	縮尺	図面番号
青野原駐屯地業務隊管理科演習場管理班					N.S.	4/4

メーカ一標準点検記録表

保守点検の日時: 年 月 日 AM・PM(:) 天候: 気温 ℃


浄化槽の使用者名:		住所:					
浄化槽の管理者名:		電話番号:					
型式名: FXU-		処理対象人員: 人		実使用人員: 人			
異常な臭気: 無・有()		異常な騒音: 無・有		異常な振動: 無・有			
検 水	外 観	臭 気	水温	pH	透視度	残留塩素	
固液分離槽 流出水		無・微・有()	—		cm	—	
嫌気濾床槽 流出水		無・微・有()	—		cm	—	
担体反応槽 流出水		無・微・有()	℃		cm	—	
担体濾過槽 流出水		無・微・有()	—		cm	—	
消 毒 槽 流出水	—	—	—	—	—	mg/L	
担体反応槽のDO		mg/L					
点検箇所	点 検 す べ き 状 況						
流入管渠	点検弁の蓋の密閉状況	(良・不良)	滞水 (無・有)	漏水 (無・有)			
	異物等の堆積又は付着	(無・有)					
放流管渠	異物等の堆積又は付着	(無・有)	滞水 (無・有)	漏水 (無・有)			
	異常な水位の上昇	(無・有(cm))	スカムの生成状況	(無・有(cm))			
固液分離槽	蚊・はえ等の発生状況	(無・有)	堆積汚泥の生成状況	(無・有(cm))			
	異物の流入状況	(無・有)					
	異常な水位の上昇	(無・有(cm))	スカムの生成状況	(無・有(cm))			
	蚊・はえ等の発生状況	(無・有)	堆積汚泥の生成状況	(無・有(cm))			
嫌気濾床槽	異物の流入状況	(無・有)	出口スリットの異物	(無・有)			
	排出用エアリフトポンプの稼働状況	(良・不良)					
	異常な水位の上昇	(無・有(cm))	担体生物膜付着状況	(良・不良)			
	ばっ気攪拌の状況	(良・不良)	泡の生成状況	(無・少・多)			
担体反応槽	担体の流動状況	(良・不良)	出口スリットの異物	(無・有)			
	異常な水位の上昇	(無・有(cm))	循環水量: L/min				
	循環調整器の稼働状況	(良・不良)	出口スリットの異物	(無・有)			
担体濾過槽	逆洗の稼働状況	(良・不良)					
	消毒槽	処理水との接触状況	(良・不良)	消毒剤の名称:			
送 風 機	沈殿物の生成状況	(無・有)	残留量:	錠	補給量:	錠	
送 風 機	作動状況	(良・不良)					
ポ ン プ	作動状況	(良・不良)					
制 御 盤	作動状況	(良・不良)					
定期清掃	予定年月	(年 月)					
点検の結果及び処置	流入管渠及び放流管渠						
	原水ポンプ槽						
	固液分離槽・嫌気濾床槽						
	担体反応槽						
	担体濾過槽						
	消 毒 槽						
	排水ポンプ槽						
	送 風 機	エアフィルターの洗浄(未実施・実施)	ダイヤフラムの交換(未実施・実施)				
	オイルの補充 (未実施・実施)	ベルトの交換 (未実施・実施)					
ポ ン プ	レベルスイッチの位置・動作(良・不良)						
そ の 他	修理 (要:具体的な内容) 改善工事(要:具体的な内容)						
所見及び管理者への連絡事項							
保守点検の担当者名	会社名:					緊急時の連絡先	
浄化槽管理士番号	(保守点検業登録番号)					電話番号:	
	住所:						
	電話番号:						

浄化槽各図及び仕様

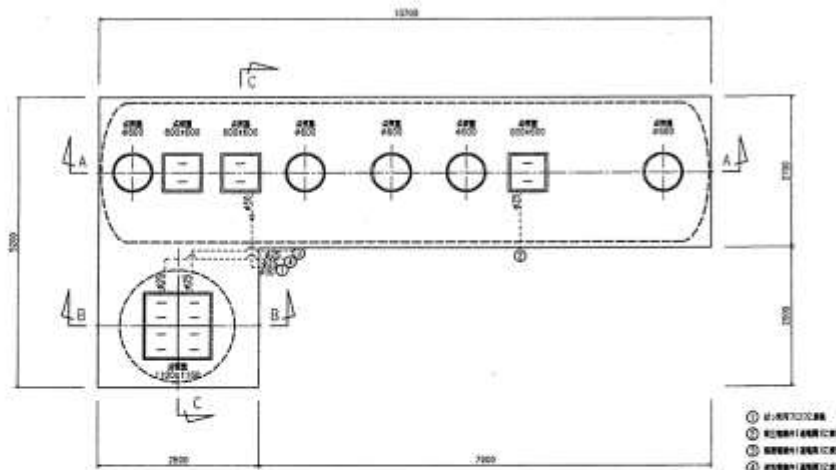

スラブ平面図 1/150

- ① 砂・汚泥貯留槽
- ② 活性汚泥1次曝気槽
- ③ 活性汚泥2次曝気槽
- ④ 活性汚泥3次曝気槽

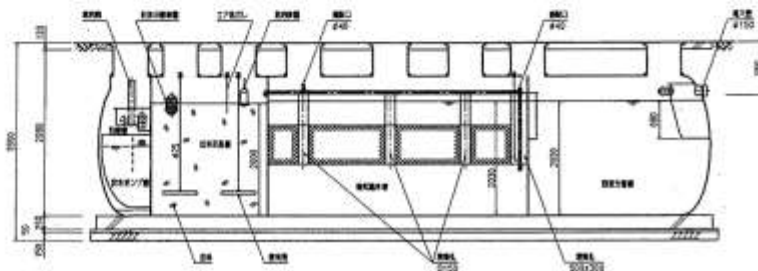

A-A断面図 1/150

設計仕様


番 号	FW-150-3/34_00-2001
機体型式	4-TPC-H-005-1
機体製造番号	機体1Ca70m1032331
設計標準人数	150人
設計処理水量	34 m ³ /日
最大排水量	800 200 m ³ /日
最大排水量	800 20 m ³ /日

種 別	貯留容量 (m ³)
活性汚泥槽	12.75
曝気槽	18.08
脱臭貯留槽	8.25
貯留槽	4.25
貯留槽	0.45
貯留槽	1.48

	設計値 (左側)	設計値 (右側)
機 種	FS00K (安全容量: 1700L)	
機 種	FR00K	
機 種	SS00K	FR00K
機 種	(標準型)	FR00K
機 種	2000L (標準型)	

品 名	数量	規 格	型 号
計一機体開口	2	32 A x 8.80 m ² /分 x 0.02 MPa x 0.75 A	68ER900
排水ポンプ	2	40 A x 0.10 m ³ /分 x 7.5 m x 0.15 kW	46P12-15

【注 意】 開口部は必ず蓋付とする。
 開口部は必ず蓋付とする。開口部は必ず蓋付とする。開口部は必ず蓋付とする。



入 札 書

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二 殿

¥

(税別)

- 1 件名： 浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）
- 2 履行場所： 青野ヶ原演習場 演習場管理班
- 3 履行期間： 契約締結日～令和9年3月31日
- 4 履行内容： 仕様書のとおり

(※内訳書の提出をお願いします。様式随意)

上記について、入札条件及び契約条項承諾の上入札します。

暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。

令和8年5月12日

住 所

名 称

代表者名

代理人名

※消費税抜き金額を記載すること。

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二 殿

¥ _____ (税別)

- 2 履行場所： 青野ヶ原演習場 演習場管理班
- 3 履行期間： 契約締結日～令和9年3月31日
- 4 履行内容： 仕様書のとおり
- 5 提出期限： 令和8年5月11日 FAX可
(※内訳書の提出をお願いします。様式随意)

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
浄化槽定期点検等保守役務（令和8年度）	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				