

入札変更公告

分任契約担当官
陸上自衛隊八尾駐屯地
第398会計隊八尾派遣隊長 中内 優樹

公告第13号「八尾(8)107号他灯油ポンプ更新」(令和8年4月23日付)の仕様書第1頁の内容を、
本入札変更公告に添付する仕様書第1頁の内容に改める。

仕 様 書

仕様書番号		承認年月日	令和8年4月 日
調達要求番号		作成部隊	業務隊管理科営繕班
工事件名	八尾（8）107号他灯油ポンプ更新	作成年月日	令和8年4月16日

1 工事件名

八尾（8）107号他灯油ポンプ更新

2 工事場所

大阪府八尾市空港1丁目81番地 陸上自衛隊八尾駐屯地

3 工事期間

工事締結日 ～ 令和9年3月31日

4 工事概要

- (1) 油移送ポンプ撤去新設 4台
- (2) ポンプ据付 一式
- (3) 配線作業（既存再使用）一式

5 一般事項

- (1) 本仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房庁営繕部制定公共建築工事標準仕様書及び改修工事標準仕様書によるほか、内容に差異、明示なき場合又は疑義が生じた場合は、監督官と協議を行い指示に従うこと。
- (2) 本仕様書に明記なき事項でも当然必要なことは、請負業者の負担にて良心的に行うこと。
- (3) 請負業者は実施条件等作業関係者に十分把握させるとともに、作業員等に対して安全教育を実施し、安全な作業方法および安全の点検を徹底するものとする。
- (4) 施工に際し、現場の納まり及び取り合わせ等の関係で、位置又は工法を多少変更することによる数量を幾分増減する等の軽微な変更及び技術的に当然施工すべき事項が発生した場合は、監督官の指示に従い施工すること。
- (5) 必要に応じ、既存施設部分等について適切な養生を行うとともに、部隊の施設等を損害、汚損した場合は請負業者の責において原状に復旧すること。
- (6) 施工に際し、必要な場所以外には立ち入らないこと。
- (7) 施工に必要とする電力水道は、すべて請負業者の負担において用意するものとする。
- (8) 竣工後は速やかに工事場所の清掃・後片付けを行うこと。
- (9) 工事時間は原則として平日の08:30から17:00とし、時間外及び休日は工事を実施しないこと。ただし、やむをえない場合は監督官と調整のうえ実施するものとする。
- (10) 工事写真は基本的に着工前、履行中、竣工時で構成するが、特に見え隠れ部分及び監督官の指示する箇所を撮影し、竣工後速やかに提出すること。
- (11) 施工に際し必要な工具、消耗品等及び雑材は全て請負業者の負担とする。
- (12) 本工事で発生した廃材のうち、金属類については監督官が指定した駐屯地内の場所に運搬集積し、所定の調書を添え官側に引き継ぐこと。その他の廃材については関係法令に基づき適切に処分すること。

6 特記事項

- (1) 施工に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本工事は図面より現地の取り合いを優先すること。
- (2) 施工に際し使用する材料は全て新品とし、本仕様書・図面において指定のないものについては、JIS規格および各種協会規格等に合致したものをを使用すること。
- (4) 施工に際し、製作図・承認図・施工図が必要であると考えられる場合若しくは監督官から指示があった場合については、速やかに監督官に提出し承認を得るものとする。
- (5) 接続する配管、電線は既存を再使用するものとする。
- (6) 燃料を扱うポンプであるため、新設するポンプは安全増防爆型を採用すること。
- (7) 施工する際には火気に十分注意し、安全に配慮しながら施工すること。
- (8) 配管内に残った灯油は施工する際に抜き取り管側に引き渡すこと。その際に灯油が飛散した場合は速やかに拭き取りおよび中和剤を使用して油流出処置を施すこと。
- (9) 施工に先立ち、事前に所管の消防署へ赴き工事内容を説明すること。その際、届出等の所要が発生した際は所定の手続きに則り請負業者が手続きを行うこと。


7 提出書類

- (1) 工程表 (契約後速やかに)
- (2) 積算価格内訳明細書 (契約後速やかに)
- (3) 現場代理人等指名・変更通知書 (契約完了後及び代理人変更後速やかに)
- (4) 現場代理人等略歴書 (契約完了後及び代理人変更後速やかに)
- (5) 着工届 (着工前)
- (6) 竣工届 (工事完成後速やかに)
- (7) 材料等承認願 (着工前)
- (8) 材料搬入報告書 (材料搬入の都度)
- (9) 工事写真 (工事完了後速やかに)
- (10) その他監督官が指示したもの


8 検査

本工事完成後、提出書類を提出し検査官の指示する完成検査の合格をもって竣工とする。ただし、手直しが生じた場合は速やかに是正し、検査官の再検査を受けること。

件名	八尾（8）107号他灯油ポンプ更新	図番
図名	仕様書	1/3




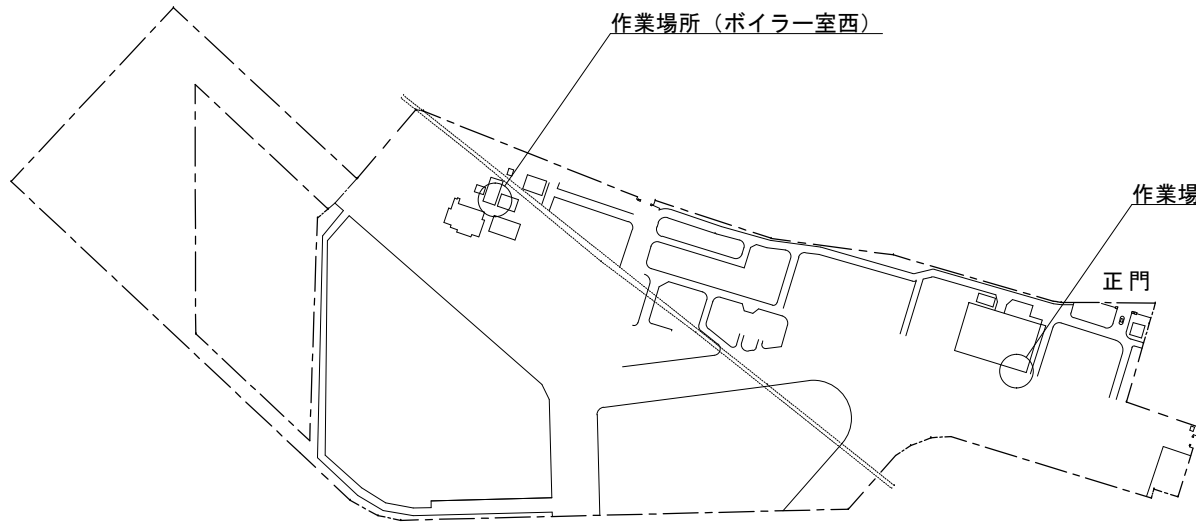


駐屯地配置図 S=NS

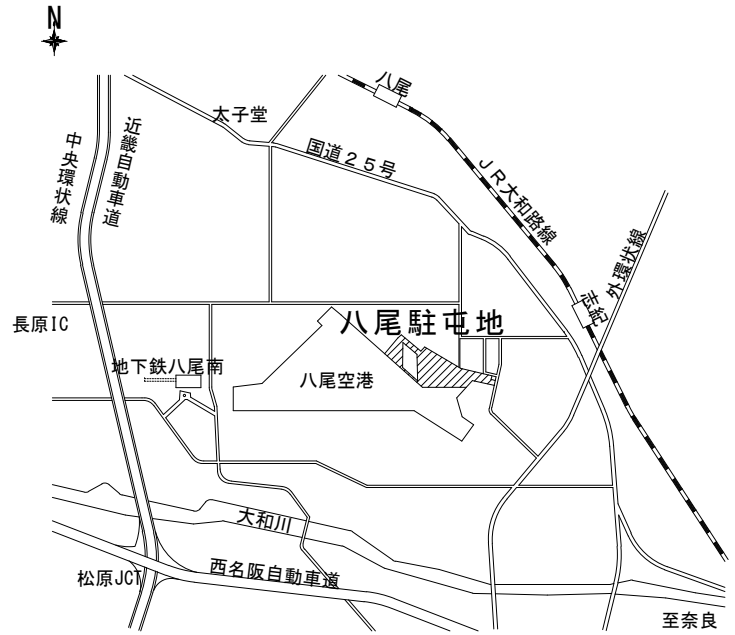

案内図 S=NS

件名	八尾(8)107号他灯油ポンプ更新	図番
図名	配置図・案内図	2/3

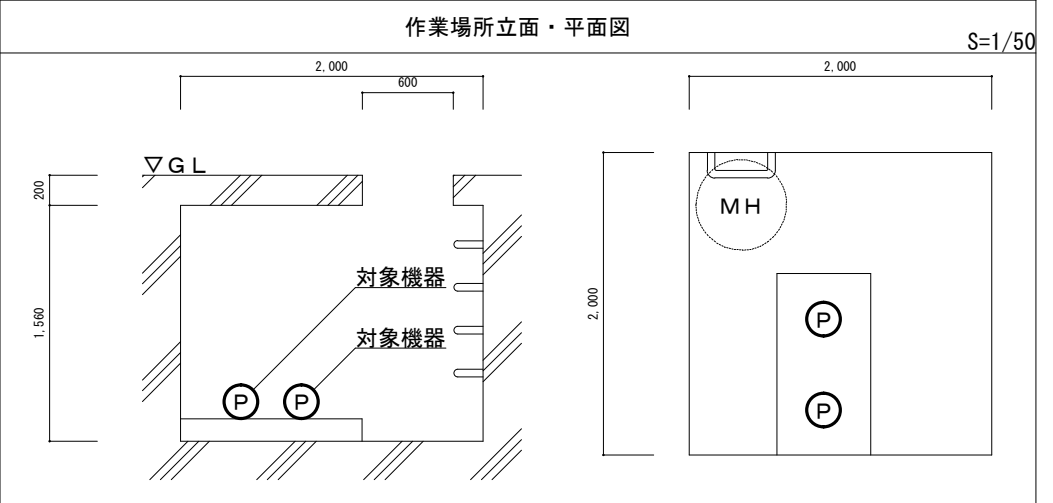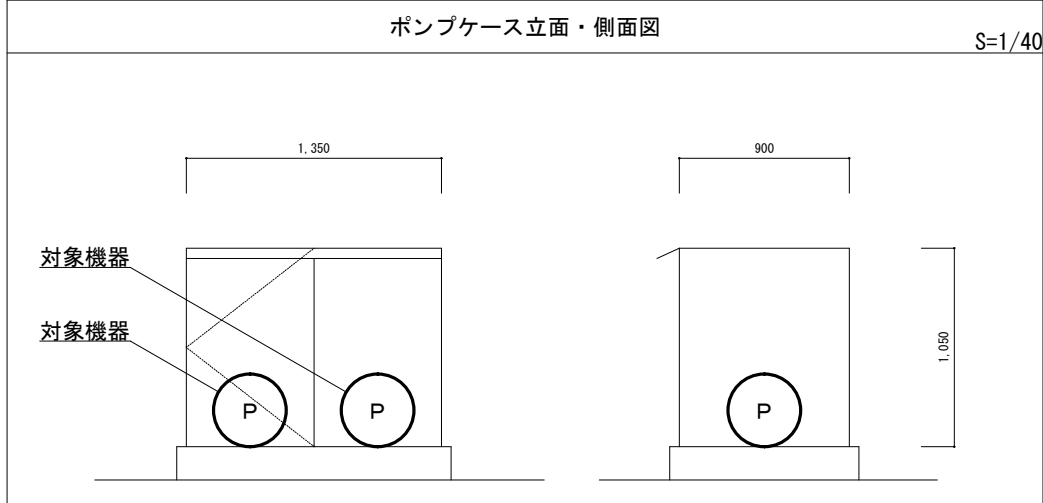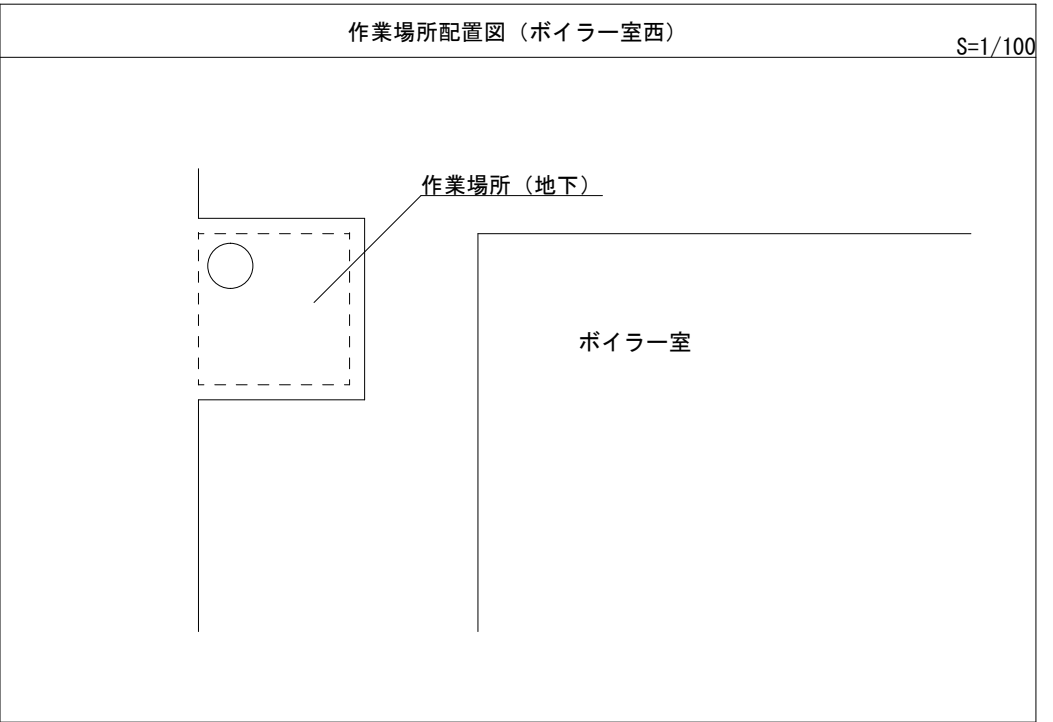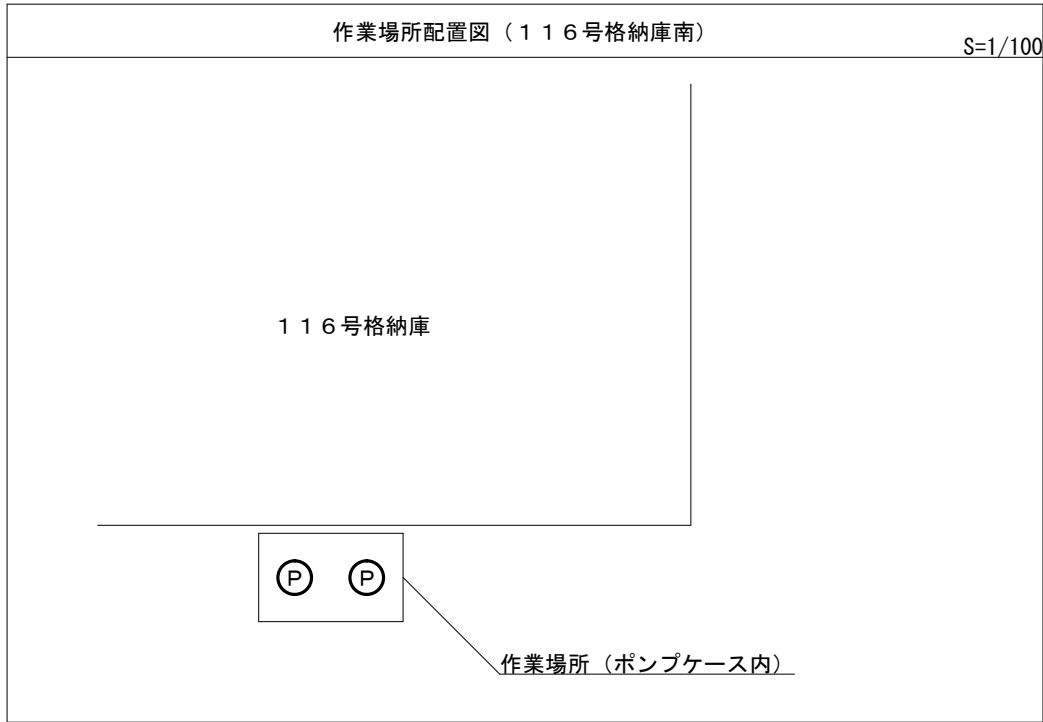

	撤去	新設		撤去	新設
型式	テラル GPLII-10	テラル GPLII-15VT 同等品	型式	テラル GPMII-20	テラル GPMII-20VT 同等品
数量	2台		数量	2台	
仕様	安全増防爆屋外型		仕様	安全増防爆屋外型	
備考	鋼管撤去更新0.8m フレキ管 (フランジ接続) まで		件名	八尾(8)107号他灯油ポンプ更新	
			図名	配置図・詳細図	
					図番 3/3