

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行）期	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	久居（8）ボイラー等ばい煙測定 役務	久居駐業管理科	R9.2.26	R8.5.29	R8.6.8 11:00	R8.6.8 13:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒514-1118
 住所三重県津市久居新町975
 契約機関名（担当）第337会計隊（坂本）
 電話番号（内線）059-255-3133（内429）
 FAX番号059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
久居（8）ボイラー等ばい煙測定 役務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業管理科	納 期	9.2.26		
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
担当者連絡先

市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
久居（8）ボイラー等ばい煙測定 役務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業管理科	納期	9.2.26		
契約保証金	（免除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調書提出期限：R 8. 6. 5 17：00

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日







分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
担当者連絡先

久居（8）ボイラー等ばい煙測定役務

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

件名別 業務隊長	久居（8）ボイラー等ばい煙測定役務				図面	1/3
	管理科長	営繕班長	ボイラー係長	工事企画	施設管理	営繕主任
						

陸上自衛隊仕様書

件名	久居 (8) ボイラー等ばい煙測定役務	承認年月日	令和8年5月 日
		作成年月日	令和8年4月23日
		変更年月日	令和8年5月 日
		作成部隊等	久居駐屯地業務隊管理科警備班

1 作業場所：三重県津市久居新町975 陸上自衛隊久居駐屯地

2 作業期間：契約締結日～令和9年2月26日

3 作業概要：ばい煙測定検査 1式

種別	規格	メーカー	数量	測定回数
炉筒煙管ボイラー	RE-40FII型	(株) 日本サーモエナジー	2基	2回
真空式温水発生器	VEC-40ESNII-WH-A	ヒラカワ	1基	2回

4 一般事項

- 本役務は本仕様書、図面及び大気汚染防止法、大気汚染防止法施行規則等関係法令やメーカー仕様並びに監督官の指示に基づき実施すること。
- 受注者は役務実施に先立ち、監督官と協議したうえで作業工程表を作成、監督官に提出することとし、了解を得たのちに作業を実施すること。
- 受注者は作業の主要な段階（着手前・作業中・見え隠れ部分・完成後・使用材料）及び監督官の指示する箇所において写真撮影を実施すること。また、写真は作業完了後速やかに整理し、A4アルバムにまとめて提出すること。
- 業務中に機器及び施設に対し、損害を与えた場合は、受注者の責任において原形に復旧すること。
- 業務に際し、養生等が必要と考えられる箇所については、適切に処置を実施すること。
- 自衛隊施設から電気使用の場合は、給水は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。
- 本役務の作業時間は平日の午前8時15分から午後5時までとする。ただしやむを得ない理由により作業が必要な場合は監督官と協議したうえで実施すること。
- 業務中の安全管理には十分留意し必要に応じて保安灯等の危険防止のため措置を講ずるものとする。
- その他不明な事項等は、その都度監督官と協議すること。

5 特記事項

施設型式	(株) 日本サーモエナジー RE-40II型 (BS-1)	(株) 日本サーモエナジー RE-40II型 (BS-2)	(株) ヒラカワ VEC-40ESNII-WH-A
使用燃料	A重油	A重油	A重油
伝熱面積 (m ²)	45.1	45.1	9.2
煙突高さ (m)	17.0	17.0	5.25

- 硫酸酸化物の測定は、JIS K 0103に定める測定方法によるものとする。
- ばいじん量はJIS Z 8808に定める測定方法によるものとする。
- 窒素酸化物の測定は、JIS K 0104に定める測定方法によるものとする。
- 測定結果は、平均値及び最大値を記載すること。
- 測定日に関しては7月・2月を予定、細部日程は官側の指示に従うこと。
- 受注者は計量証明事業所として登録している許可証の写し及びばい煙測定に必要な資格の写しを提出すること。


6 提出書類

- 工程表
- 現場代理人等指名・変更通知書
- 着手届
- 完了届
- 作業日誌
- 打合せ簿
- 作業写真
- 測定結果報告書
- 計量事業証明許可証の写し
- その他監督官に指示された書類

7 完成検査


本役務の完了は、ばい煙測定結果報告書の書類提出をもって完了とする。

件名	久居 (8) ボイラー等ばい煙測定役務
種別	仕様書
	久居駐屯地業務隊管理課警備班
図番	2/3

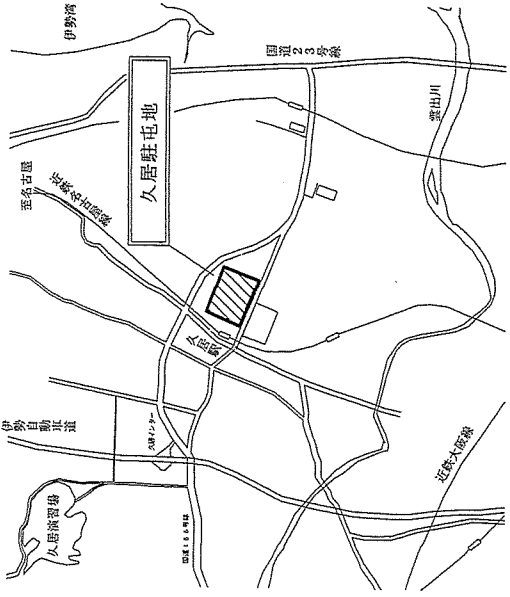


駐屯地案内図 S=NONSCALE


炉管煙缶ボイラーNo.1 日本サーモエナー RE-40F II
 炉管煙缶ボイラーNo.2 日本サーモエナー RE-40F II

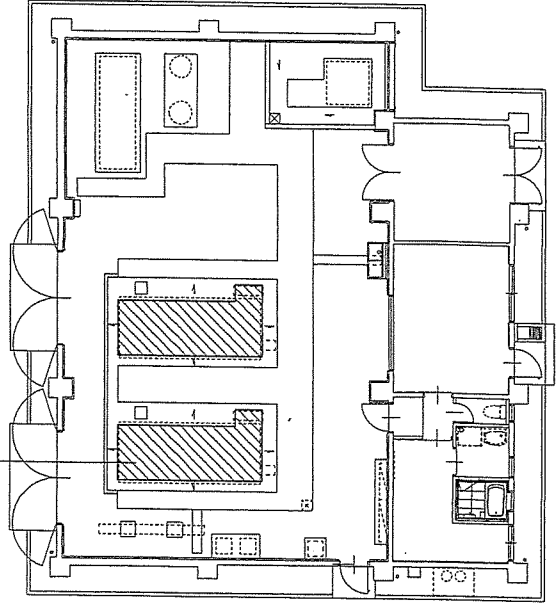

ボイラー室平面図 S=NONSCALE

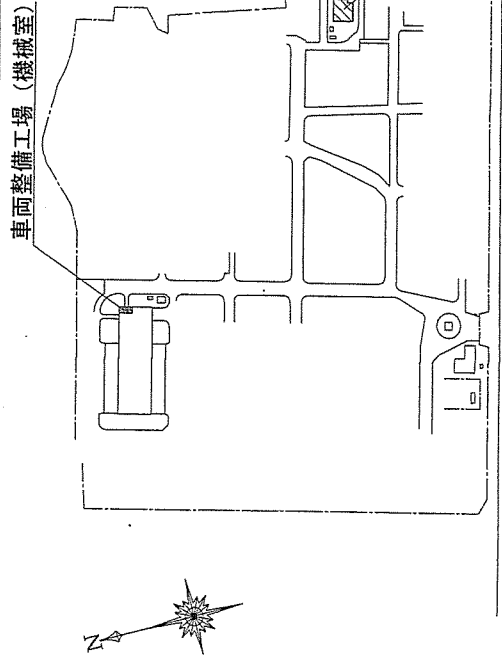

駐屯地配置図 S=NONSCALE

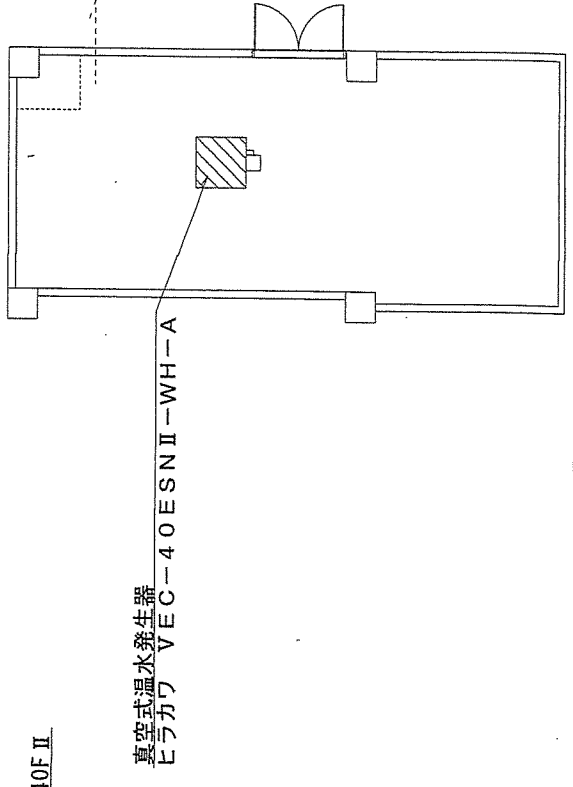

車両整備工場 機械室平面図 S=NONSCALE

名称	ボイラー等ばい煙測定業務
種別	案内図・配置図・平面図
図番	久居駐屯地業務隊管理科 營繕班 3/3