



仕様書

- 1 役務件名 ドレンフィルター処理装置保守役務
- 2 役務場所 北海道沙流郡日高町字千栄75 陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処
- 3 役務概要
 - (1) シーケンサーバッテリー交換1個
 - (2) シーケンスプログラム入力1式
- 4 一般事項
 - (1) 本役務は、本仕様書に基づき実施し、疑義が生じた場合については、監督官と協議する。
 - (2) 本役務は、関係法令に基づき実施する。
 - (3) 役務写真は、着事前、作業中、完了後を撮影し、A4縦版に整理し、監督官に提出する。
 - (4) 本役務に必要な書類等は、監督官の指示により遅滞なく提出する。
- 5 補償



本役務に起因して発生した事故等は、契約業者の責任とし官側に損害を与えた場合は直ちに現状に回復又は補償の義務を負うものとする。
- 6 役務完了

本役務は試運転調整を行い、正常動作確認により、役務完了とする。
- 7 監督・検査

本役務は、全て監督官立会の上実施するものとし、役務完了後、完成検査を実施する。

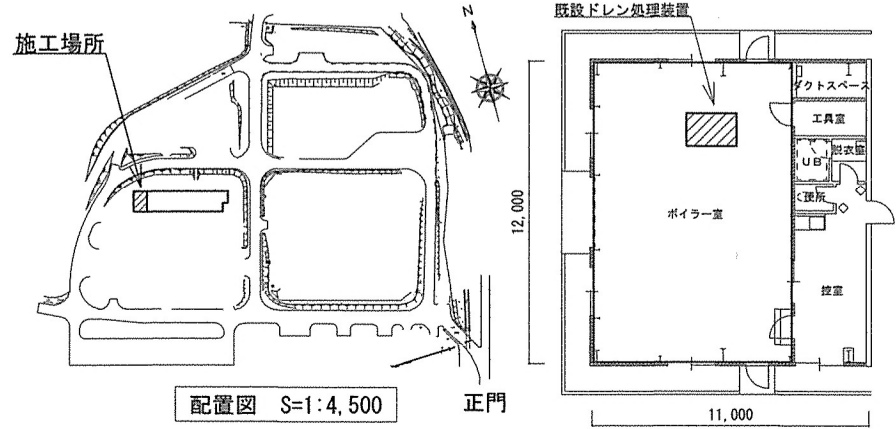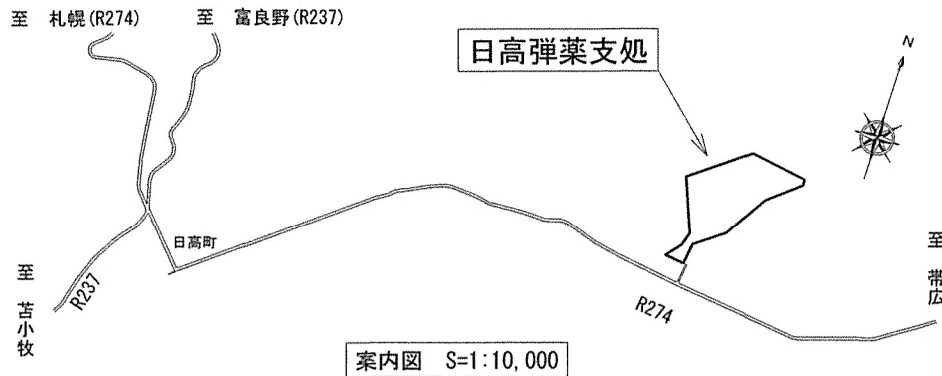

既設ドレン処理装置	
会社名	内外化学製品株式会社
型番	NKUF-20HA-C型
型式	中空糸膜エレメント方式、空気逆流、処理水逆流併用方式
処理量	4.0m ³ /h
MFG	No.00023、製造年月2000年9月

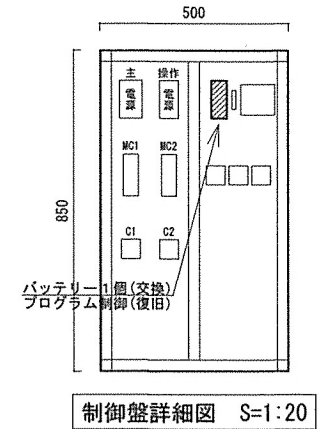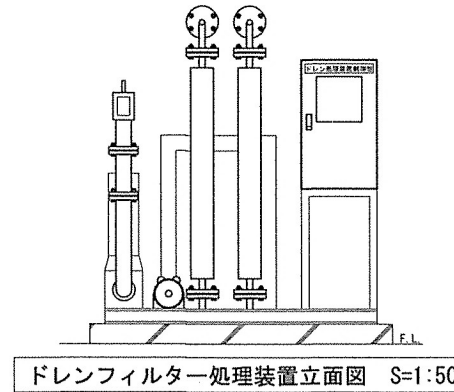

役務件名	ドレンフィルター処理装置保守役務				図名番号	1 / 1	
図名	仕様書、案内図、配置図、詳細図					縮尺	
支処長	総務科長	営繕係長	ホ-ワ-係長	電気係	作成者		
陸上自衛隊北海道補給処日高弾薬支処					令和 4 年 9 月 5 日		