

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処安平弾薬支処
会計科長 徳田 貴史

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
2ME91TK00270	2MG71AM8523 0001		12				
品名 または 件名							
無停電電源装置保守点検役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
早来分屯地				営繕班（早来）			
搬入場所				納期または工期			
営繕班（早来）高橋技官・261				令和4年12月23日（金）			

2 契約条項を示す場所

安平弾薬支処会計科事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

提出日時場所：令和4年7月15日（金）10時00分 安平弾薬支処 会計科

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- 見積書は、当初FAXのみで結構です。契約締結業者のみ押印後、郵送してください。
（押印省略の場合は、代表者名のほか責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載が必要です。）
※辞退の場合は、お手数ですが業者所定の見積書に「辞退」と記入してFAXしてください。
- 市場価格調査依頼（下見積）
提出期日：令和4年7月14日（木）1200
※市場調査価格は、業者所定の内訳書又は添付の「品目等内訳書」に単価を入力してFAXしてください。
FAXのみで結構です。
- 契約に関する問い合わせ先
安平弾薬支処会計科 担当：徳田
TEL 0145-23-2231 内線290
FAX 0145-23-2233
- 仕様書に関する問い合わせ先
早来燃料支処総務科営繕班 担当：高橋
TEL 0145-22-2505 内線261


仕 様 書

- 1 役 務 名：無停電電源装置保守点検役務
- 2 役 務 場 所：北海道勇払郡安平町東早来番外地 陸上自衛隊早来分屯地
- 3 役 務 概 要：無停電電源装置（一年点検）
- 4 一 般 事 項
 - (1) 本役務は本仕様書によるほか、関係法令・条例等を厳守すること。
 - (2) 現場代理人を常駐させ、労務者の監督及び役務の調整を密にし、疑義が生じた時は速やかに監督官と協議すること。但し、契約金額及び工期の変更は行わないものとする。
 - (3) 役務の管理は遺漏なく行い、火災等の事故防止には万全を期すること。
 - (4) 本役務に先立ち、工程表と共に関係書類を監督官に提出し承認を得ること。
 - (5) 役務写真は役務工程（作業前、作業中、作業後）及び隠蔽箇所、その他監督官の指示により撮影し、役務写真帳（A4縦）に整理し提出すること。
 - (6) 役務場所及び許可された場所以外への無断立ち入り及び撮影は厳禁とする。
 - (7) 本役務に使用する、電気、水、機械工具について特記がある場合を除き、全て契約業者にて準備するものとする。
 - (8) 本役務完了後1ヶ年において、実施上の不備による損傷等は、契約業者の負担として無償にて修復すること。
 - (9) 本役務の完了については、役務点検結果報告書の提出を持って、役務完了とする。
- 5 特記事項
 - (1) 点検内容・項目
 下記に示す項目について、外観・機能・総合点検を実施すること。
 ア 蓄電池
 イ 整流器インバータ
 ウ 電源装置
 - (2) 蓄電池設備報告の様式
 消防法第17条3の3（消防用設備等の点検及び報告）に基づき点検し、報告の様式については消防用設備等試験結果報告書の様式のうち「別記様式第25」にて報告すること。
 - (3) その他メーカーの推奨する保守項目に準じ適正に実施すること。

6 点検対象物

名 称	無停電電源装置	蓄 電 池
型 式	BA-PTT2030	MSEX-100-6-60個組（180セル）
製 造 者	株 式 会 社 G S ユ ア サ	

7 案内図・配置図・自家発電機室平面図

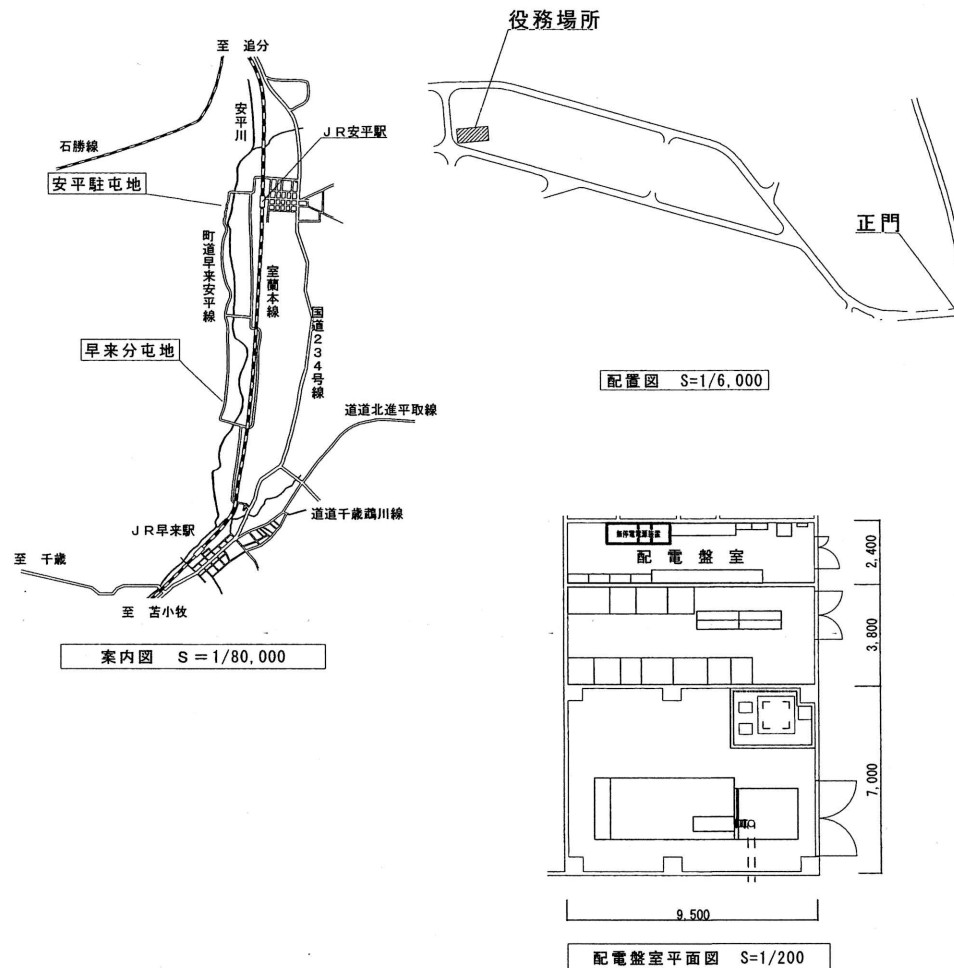

件 名						無停電電源装置保守点検役務		1 / 1	
図 面 名						仕 様 書			
支 処 長	総 務 科 長	営 繕 班 長	営 繕 専 門 官	電 気 主 任 技 術 者	消 防 設 備 点 検 資 格 者	設 計			
陸上自衛隊早来燃料支処			総務科	営繕班	令和4年7月7日				