


調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3 3 7 9 1 A E 1 0 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 5 月 1 0 日
	作 成 部 課	足 寄 弾 薬 支 処 総 務 科 営 繕 班
	作 成 年 月 日	令 和 5 年 4 月 2 6 日
	仕 様 書 番 号	2 0 2 3 E - 1 0

指 定 事 項

1 役務実施場所

役務実施場所は、足寄分屯地警衛所で実施する。

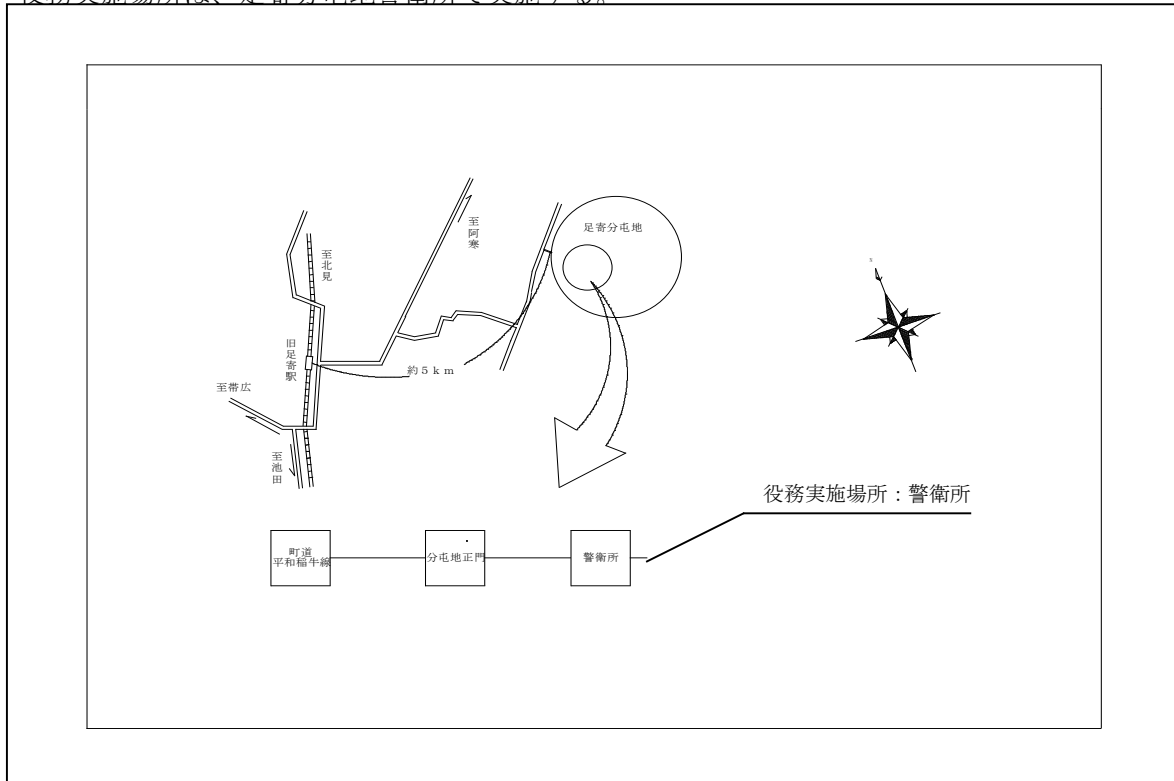

2 役務実施機器

場 所	メーカー	型式	バーナー型式
警衛所	昭和鉄工株式会社	NEOS-W-R1000PA	RL-25D
		伝熱面積	使用燃料
		5.5 m ²	A重油1種2号

3 役務の内容

3.1 部品等交換

- バーナーの清掃整備及びギヤポンプパッキンの交換
- 交換部品、ノズルチップ2.25G 80° (1個)の交換
- 交換部品、分離式IGロッドRL-50 AR右用 (1個)、AR左用 (1個)の交換
- ヒーター本体火室、煙室、煙道接続口の清掃整備及び掃除口パッキン (3箇所)の交換

- e) 水位制御用電極、水面計の清掃及び水面計パッキン（6個）の交換
- f) バーナー口耐火ロープ（1本：1 m程度）の交換
- g) 缶水の交換、清掃及び防錆剤の投入（防錆剤 0.7L）

3.2 点検・整備

- a) 各種バルブ、フィルター・ストレーナの点検・調整・清掃
- b) 空気抜き弁本体側2箇所（暖房・給湯用）、ライン上2箇所分解清掃
- c) 集熱ポンプ及び温水循環ポンプ点検（暖房・給湯用）
- d) 着火・燃焼調整及び煙道ダンパーの調整
- e) 安全装置、自動制御装置及び各計器の点検整備（火炎検出器を含む）
- f) 電気回路及び電動機の点検・整備（インバーターを含む）
- g) 総合動作の確認・運転操作及び技術上の助言・指導
- h) その他必要と認められる箇所の点検・調整・整備・清掃・交換部品・要修理箇所について報告し、監督官の指示を受けるものとする。
- i) 不良部品等の発見により部品の交換が必要な場合は監督官の指示を受けるものとし、交換部品は監督官に返納するものとする。