


仕 様 書

仕様書番号
第 10 号

- 1 役務名：温水ボイラー等保守点検役務
- 2 役務場所：勇払郡安平町東早来 陸上自衛隊早来分屯地構内
- 3 役務概要：真空式温水ボイラー等保守点検 3基
 - (1) 真空式温水ボイラー 昭和鉄工㈱ SV-804K-WH (管理棟)
 - (2) 真空式温水ボイラー 昭和鉄工㈱ SV-4004K-WH (整備工場)
 - (3) 空気調和機 新晃工業㈱ DV-27 (体育館)

| 項目 | 事 | 項 |
|------------------|--------------------|---|
| 特 記 事 項 | 1 検 査 | (1) 契約業者は保守点検(部品交換含む)完了後、検査官立会いのもとに総合動作試験を実施する。 (2) 本役務の完了は、役務完了届の提出を持って役務完了とする。役務作業に使用する消耗材料及び交換部品等については、全て請負業者の負担とする。 各機器の点検項目及び交換部品は下表とする。 |
| | 2 部 品 材 料 | |
| | 3 整 備 項 目 | |
| 点検項目及び交換部品 | | |
| | DV-27 | SV-804K-WH SV-4004K-WH |
| | 1 フランジ等接続部点検及び増締め | フランジ等接続部点検及び増締め |
| | 2 電気結線ゆるみ直し | 燃焼ガス漏れ点検 |
| | 3 バルブ類及び制御装置点検 | 燃焼室伝熱面の過熱の有無 |
| | 4 温水コイル及びドレンパン点検 | 温度調節機の点検 |
| | 5 循環ポンプ点検 | 燃料ポンプ点検 |
| | 6 フィルター点検清掃 | 油電磁弁及び油圧力計点検 |
| | 7 圧力計及びVベルト点検 | 点火電極棒点検 |
| | 8 モーター部軸受及びファン軸受点検 | 油ストレーナー清掃 |
| | 9 プーリー磨耗点検 | バーナー分解点検及び燃焼調整 |
| | 10 絶縁測定、運転電流及び電圧測定 | 温度ヒューズ及びノズルチップ交換(それぞれ、2基共交換すること。) |

| 項目 | 事 | 項 |
|-------------|---|---|
| 1 総 則 | | 図面及び本仕様書は、陸上自衛隊早来分屯地において行う「温水ボイラー等保守点検役務」について、必要な事項を規定する。 |
| 2 着 手 | | 本役務は、図面、仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」に基づき着手するものとする。 |
| 3 疑 義 | | 本仕様書及び図面に明記のないとき、又は疑いを生じたときは、監督官と協議する。 |
| 4 軽 微 な 変 更 | | 現場の納まり状況により、軽微な変更の必要性が生じたときは、監督官と調整し、その指示により行う。ただし、請負金額等の変更はしないものとする。 |
| 5 材 料 | | 使用材料は、仮設用資材及び再使用を指定された物を除きすべて新品を使用する。 |
| 6 材 料 検 査 | | 使用材料は、役務現場に搬入後監督官の検査を受け、合格したものを使用する。 |
| 7 現 場 管 理 | | (1) 役務現場は、常に諸器材その他の整理及び清掃を行い、火災等の事故防止に努める。 (2) 出入口及び危険性のある場所には、危険標示等の処置を行う。 (3) 役務現場及び許可された場所以外への無断立入等は、厳禁とする。 (4) その他官側の規則等に従うこと。 (5) 請負業者は、役務着手に際し安全管理等について特に注意するものとする。 |
| 8 書 類 手 続 | | (1) 着手に先立ち、契約業者は工程表と共に、関係書類を監督官に提出し承認を得るものとする。 (2) 本役務に必要な書類等は、監督官の指示に従い遅滞なく行うものとする。 |
| 9 役 務 写 真 | | 役務写真は役務工程(着手前、役務中、完了時)及び隠蔽となる箇所、その他監督官の指示により撮影し、写真帳(A-4縦)に整理して提出する。 |
| 10 発 生 材 | | 金属くずは、監督官の指示する場所へ集積し、発生材調書を監督官へ提出する。その他の廃棄物は、産業廃棄物として関係法令等に基づき適切に処分し、処分完了後監督官へマニフェストの写し(請負業者控え分)全てを提出する。 |
| 11 跡 片 付 け | | 役務完了に際しては、役務現場の跡片付け及び清掃を行う。 |
| 12 保 証 期 間 | | 本役務完了後、1年間における着手の不備等による損傷は、請負業者の負担として無償にて修復しなければならない。 |
| 13 補 償 | | 本役務において既存の施設等に損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告するとともに請負業者側の負担により、原形に復するものとする。 |

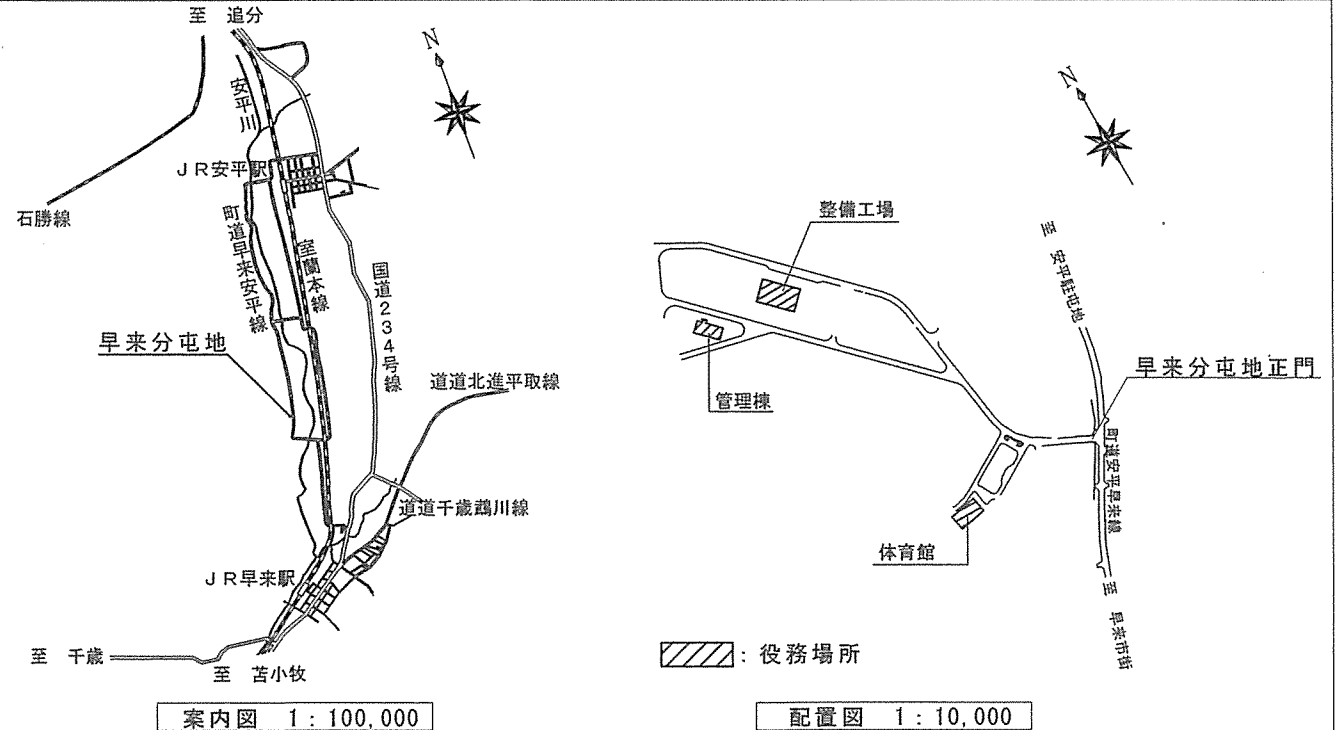

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----|-------|
| 件 名 | 温水ボイラー等保守点検役務 | | | | 図 番 | 1 / 1 |
| 図面種別 | 仕様書・案内図・配置図 | | | | 縮 尺 | 図 示 |
| 支 処 長 | 総務科長 | 営繕班長 | 給排水ボイラー係長 | 営繕専門官 | 設 計 | |
| | | | | | | |
| 陸上自衛隊早来燃料支処総務科営繕班 | | | | 令和5年6月27日 | | |