



|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| 件 名         |     | 空気調節装置リース |     |
| 種 別         | 配置図 | 図 番       | 1/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |     | 令和8年6月    |     |

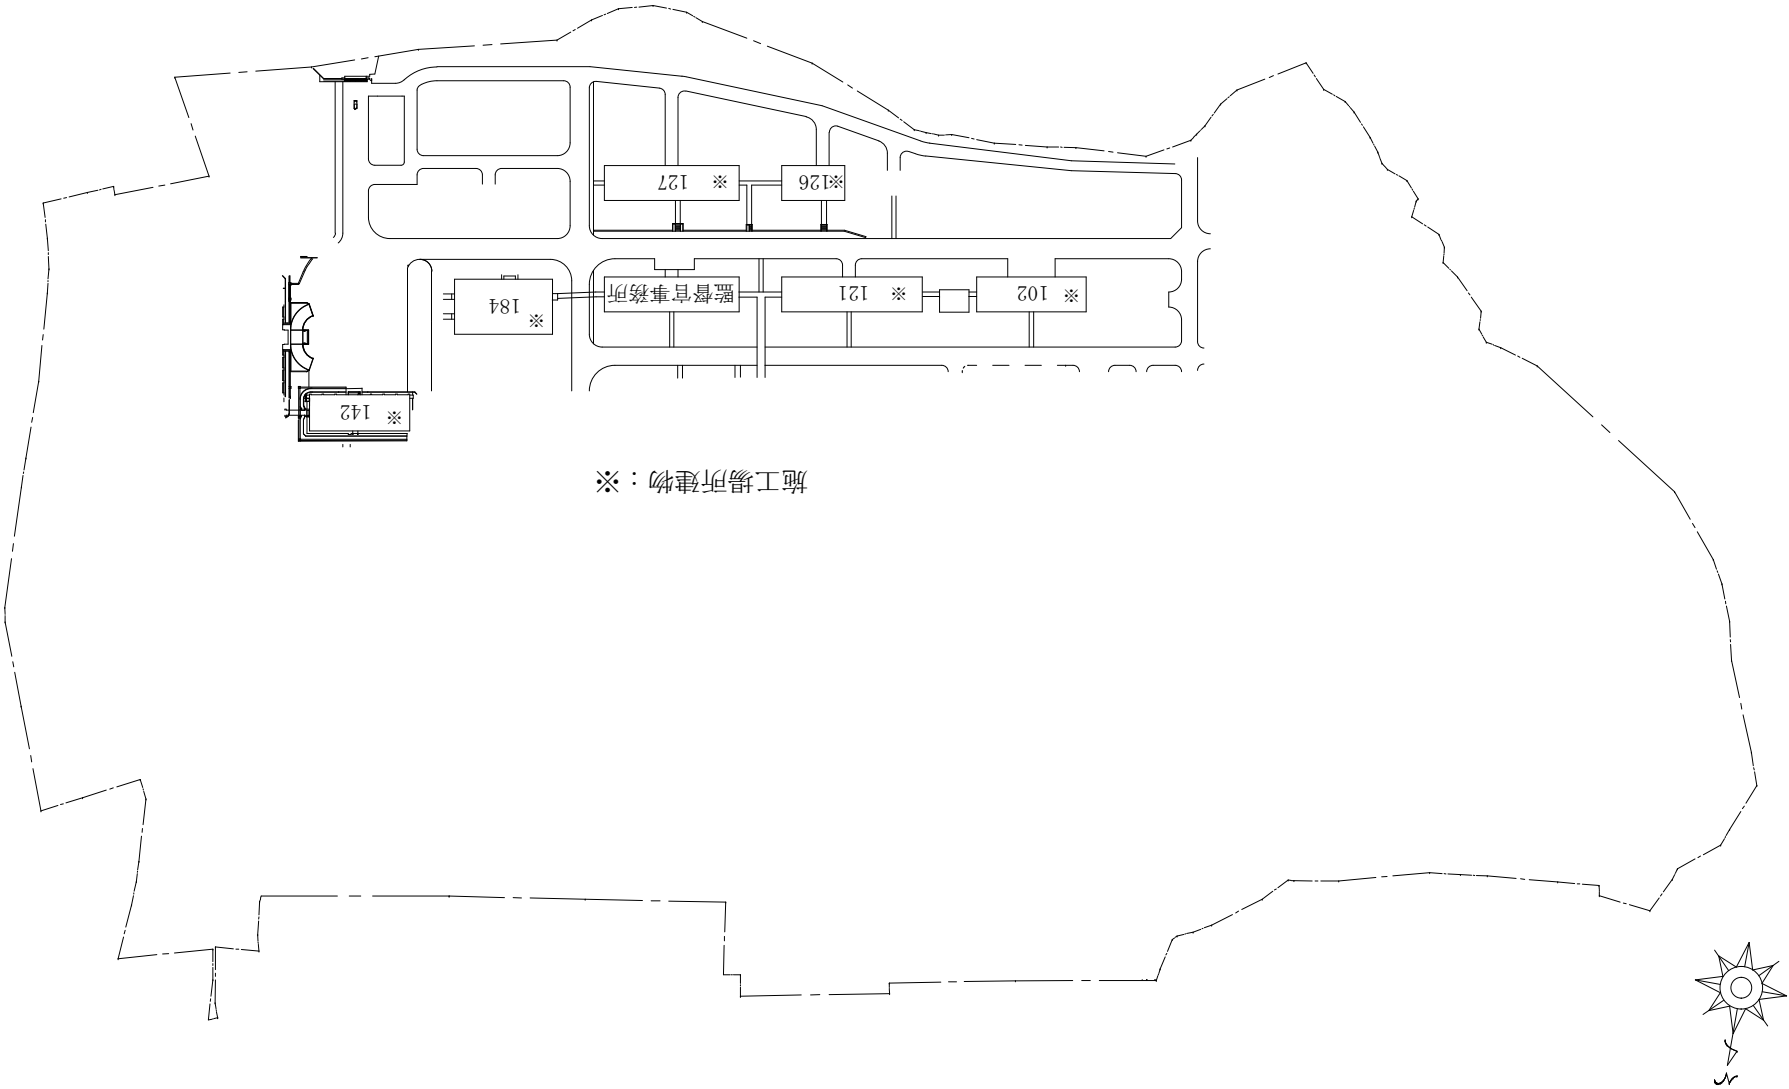


102号建物

凡例

 : 空調調節装置設置場所

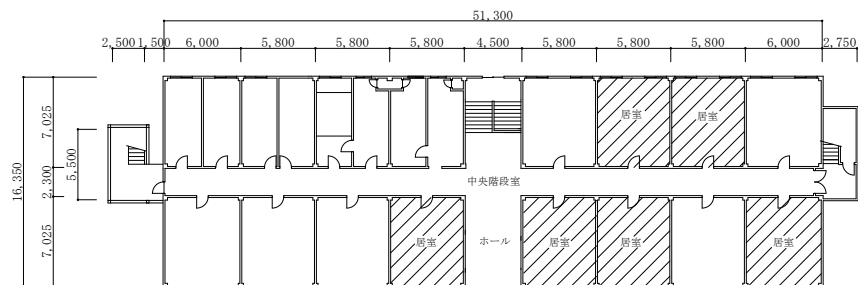

102号建物3F平面図 S=1/500

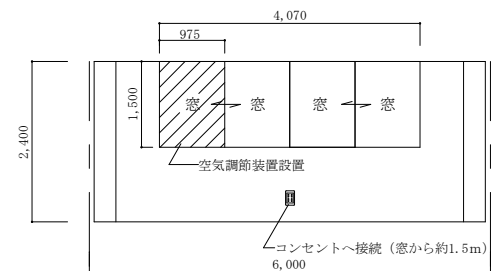

数量

3F 6台


標準展開図 (窓面) S=1/X

|             |                  |        |     |
|-------------|------------------|--------|-----|
| 件名          | 空調調節装置リース        |        |     |
| 種別          | 平面図、詳細図 (102号建物) | 図番     | 2/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |                  | 令和8年6月 |     |


1 2 1 号建物

凡例


 : 空気調節装置設置場所

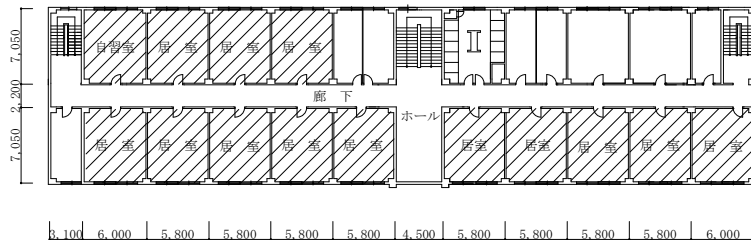

1 2 1 号建物 2 F 平面図 S=1/500

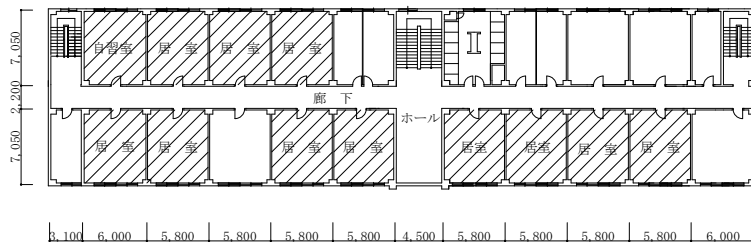

1 2 1 号建物 3 F 平面図 S=1/500

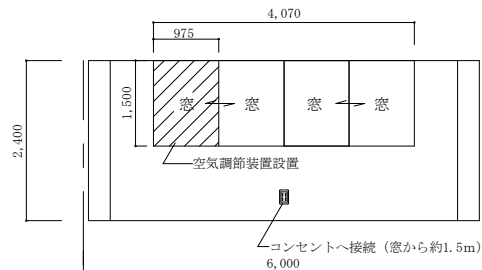

標準展開図 (窓面) S=1/X

数量


|     |       |
|-----|-------|
| 2 F | 1 4 台 |
| 3 F | 1 2 台 |
| 合計  | 2 6 台 |

|             |                     |            |     |
|-------------|---------------------|------------|-----|
| 件 名         | 空気調節装置リース           |            |     |
| 種 別         | 平面図、詳細図 (1 2 1 号建物) | 図 番        | 3/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |                     | 令和 8 年 6 月 |     |


1 2 7 号建物

凡 例


： 空 気 調 節 装 置 設 置 場 所

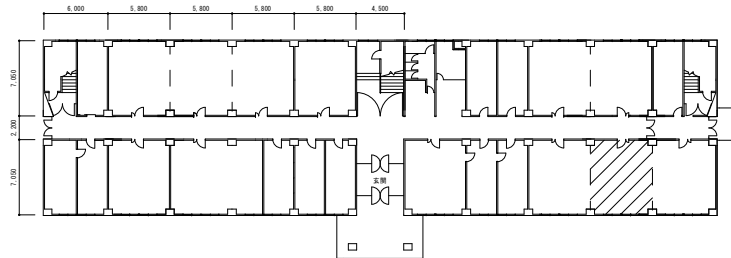

1 2 7 号建物 1 F 平面図 S=1/500

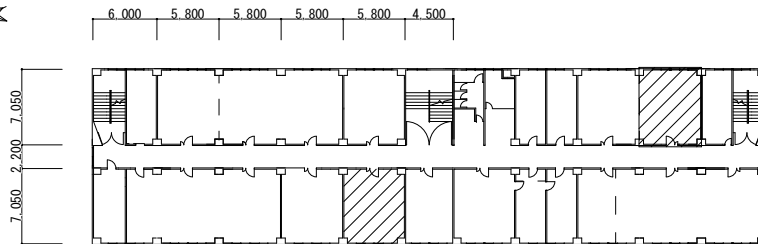

1 2 7 号建物 2 F 平面図 S=1/500

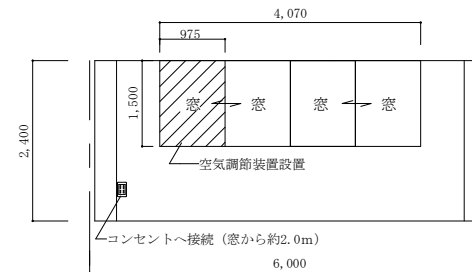

標準展開図 (窓面) S=1/X

数 量

|     |     |
|-----|-----|
| 1 F | 1 台 |
| 2 F | 2 台 |
| 合計  | 3 台 |

|             |                     |            |     |
|-------------|---------------------|------------|-----|
| 件 名         | 空気調節装置リース           |            |     |
| 種 別         | 平面図、詳細図 (1 2 7 号建物) | 図 番        | 4/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |                     | 令和 8 年 6 月 |     |




# 184号建物

凡例


 : 空気調節装置（ウィンドエアコン）設置場所

ウィンドエアコン数量

|     |     |
|-----|-----|
| 1 F | 1 台 |
| 2 F | 1 台 |
| 合計  | 2 台 |


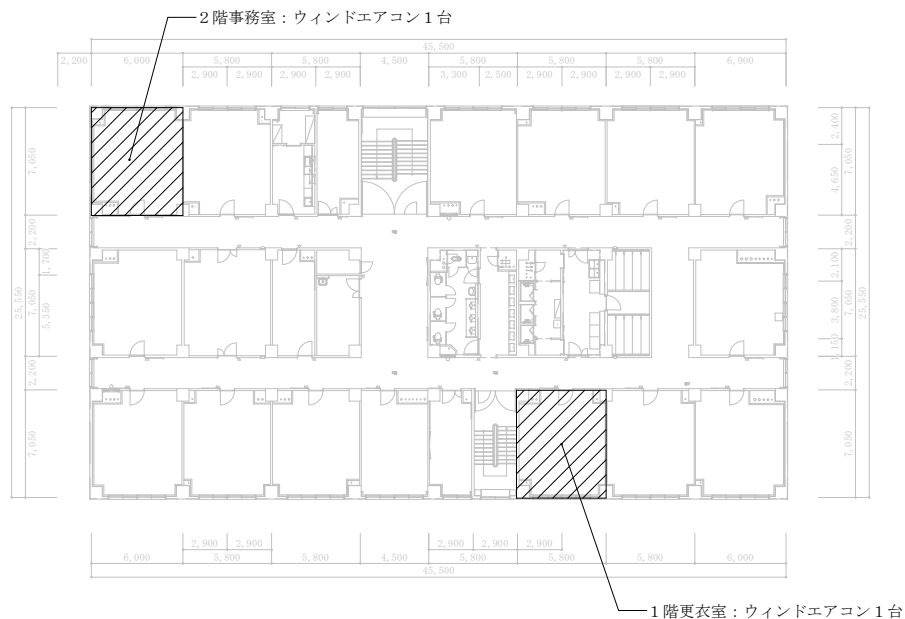


184号建物 1F～4F 平面図 S=1/300

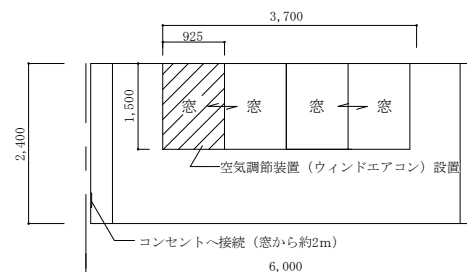


標準展開図（窓面）S=1/100

|             |                 |        |     |
|-------------|-----------------|--------|-----|
| 件 名         | 空気調節装置リース       |        |     |
| 種 別         | 平面図、詳細図（184号建物） | 図 番    | 6/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |                 | 令和8年6月 |     |

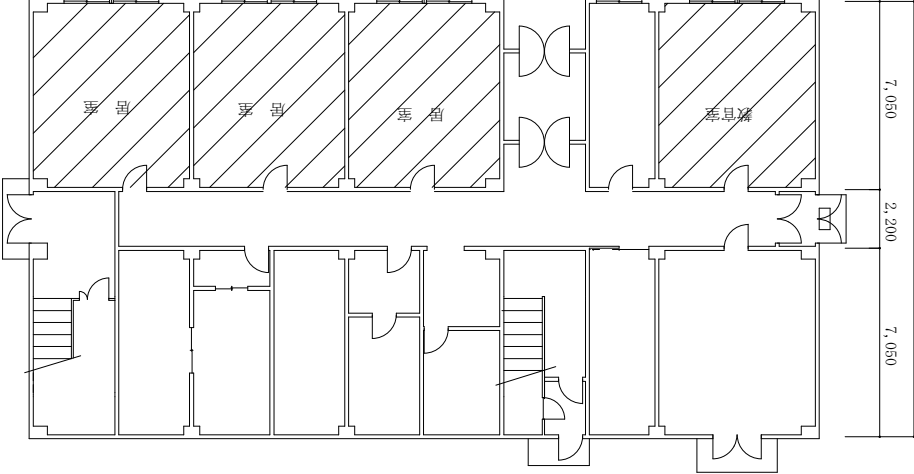

1 2 6 号建物 1 F 平面図 S = 1/500


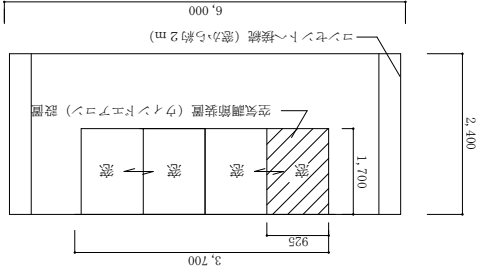


標準展開図 (側面) S = 1/80

|     |      |
|-----|------|
| 1 F | 4 台  |
| 2 F | 7 台  |
| 合計  | 11 台 |




ウインドエアコン数量

凡例  
： 空気調節装置 (ウインドエアコン) 設置場所

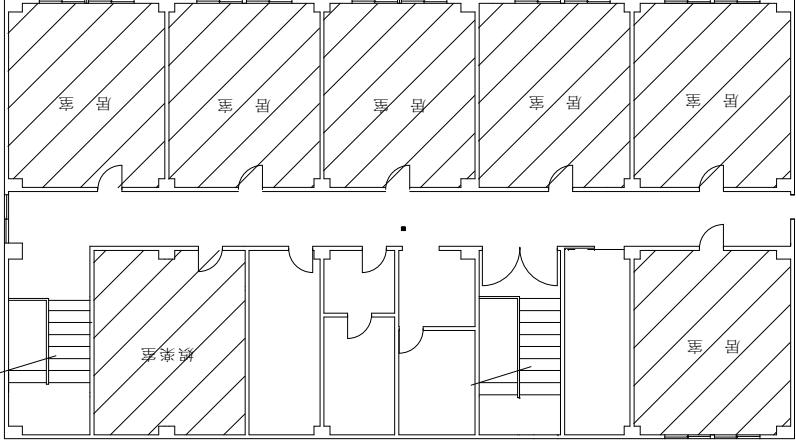


1 2 6 号建物 2 F 平面図 S = 1/500

|             |                     |            |     |
|-------------|---------------------|------------|-----|
| 件 名         |                     | 空気調節装置リース  |     |
| 種 別         | 平面図、詳細図 (1 2 6 号建物) | 図 番        | 7/8 |
| 青森駐屯地業務隊管理科 |                     | 令和 8 年 6 月 |     |

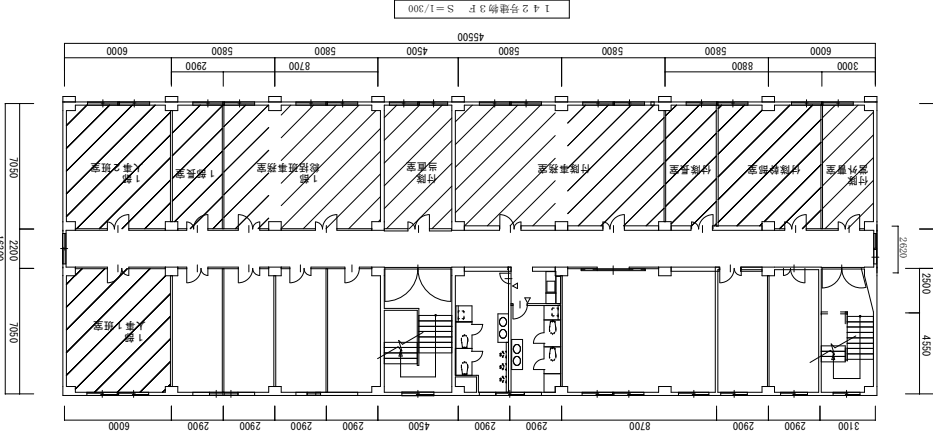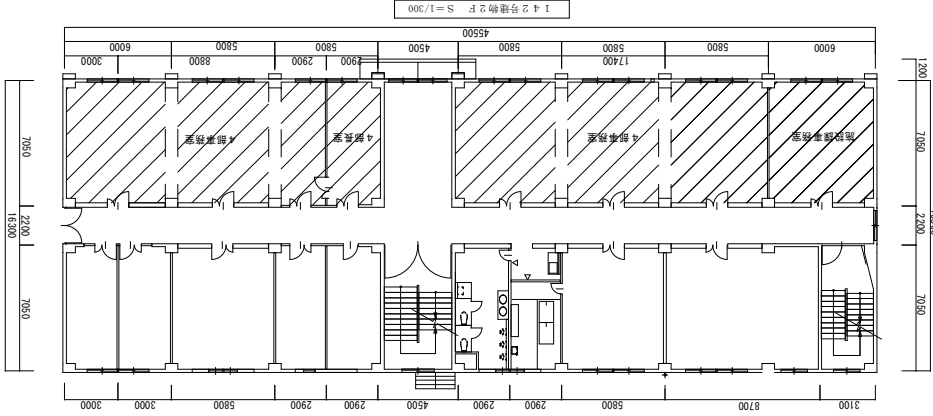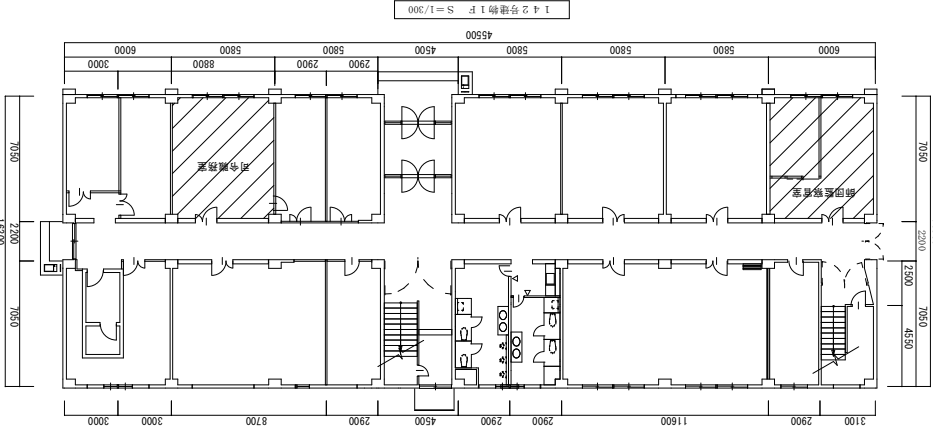

※サッシがフラットなため据え付け時  
木材等を使用し設置すること。

標準展開図 (窓面) S=1/80

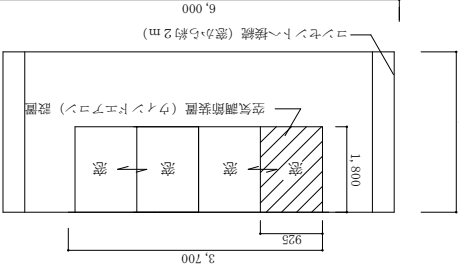

凡例

：空気調節装置（カインドエアコン）設置場所

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 1 F | 2 F | 3 F | 4 F |
| 2 F | 3 F | 4 F | 5 F |
| 3 F | 4 F | 5 F | 6 F |
| 4 F | 5 F | 6 F | 7 F |

数量

空氣調節裝置リース

平面図、詳細図 (142号建物)

青森駐屯地業務隊管理科

令和8年6月