

調達要求番号：6NL81AE0053

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
保温ジャケット取付役務		営8-37	
		作 成 年 月 日	令和8年 5月25日
		変 更 年 月 日	令和 年 月 日
		作 成 部 隊 等 名	八戸駐屯地業務隊管理科

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊八戸駐屯地において調達する「保温ジャケット」について適用する。

1.2 場所

青森県八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地

1.3 規格・数量

規格及び数量は、表1、図1、図2による。

1.4 備考

本件は、取付完了をもって納品完了とする。

2 製品に関する要求

2.1 材質

- 基布（クロス）は、全面PTFEコーティングガラスクロスとする。
- 断熱材は、パイロジェル厚さ10mm、ニードルガラスマット厚さ15mmを使用するものとする。

2.2 仕様

- 構造・形状は、図1、図2とし、接続方法は、マジックテープにて接続するものとする。
- 断熱材の厚さは、均一の厚さにするものとする。
- 各部材に装着する保温ジャケット本体の分割は最小限とする。
- 契約の相手方は、細部形状を現地取り付け箇所にて採寸し、隙間なくフィットするように加工するものとする。
- JIS A9501 規格断熱布団を満たすこと。

3 その他

- 加工前に見本又は承認図等を提出し、検査官の承認を得るものとする。
- この仕様書に関し疑義のある場合は、官側担当者に連絡をし、その指示を受けるものとする。

4 提出書類

契約の相手方は、表2に示す書類を提出するものとし、細部は官側との調整による。

5 品質保証

検査は、検査官の受領検査及び提出書類の確認をもって実施する。不合格の場合は検査官の指示を仰ぎ、手直しを実施した後に再度検査を受けるものとする。

表 1—規格・数量

番号	取付予定場所	規 格	単位	数量
1	#267 浴場機械室 中圧蒸気ライン	フ ラ ン ジ 10K-200A	個	1
2	#267 浴場機械室 空調機系統	玉 形 弁 Rc- 50A	個	1
3	#267 浴場機械室 空調機系統	Y型ストレーナ Rc- 50A	個	1
4	#267 浴場機械室 空調機系統	レデューサー 50A- 32A	個	1
5	#267 浴場機械室 空調機系統	コントロールバルブ Rc- 32A	個	1
6	#267 浴場機械室 空調機系統	レデューサー 32A- 50A	個	1
7	#267 浴場機械室 空調機系統	玉 形 弁 Rc- 50A	個	1
8	#267 浴場機械室 空調機系統	フ ラ ン ジ 10K- 50A	個	1
9	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	フ ラ ン ジ 10K-125A	個	1
10	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	仕 切 弁 10K-125A	個	1
11	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	フ ラ ン ジ 10K-125A	個	1
12	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	Y型ストレーナ 10K-125A	個	1
13	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	温度調節弁 10K-125A	個	1
14	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	仕 切 弁 10K-125A	個	1
15	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	仕 切 弁 10K-125A	個	1
16	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口手前側	フ ラ ン ジ 10K-125A	個	1
17	#267 浴場機械室 貯湯槽系統入口奥側	フ ラ ン ジ 10K-125A	個	1

表 2－提出書類

提出書類	記載内容	数量	提出時期	提出先
メリット 計算書	保温ジャケット設置後のコスト メリットを計算したもので、 省エネ法における原油換算 削減率等を確認できるもの。	1 部	契約締結後	業務隊管理科営繕班

図 1


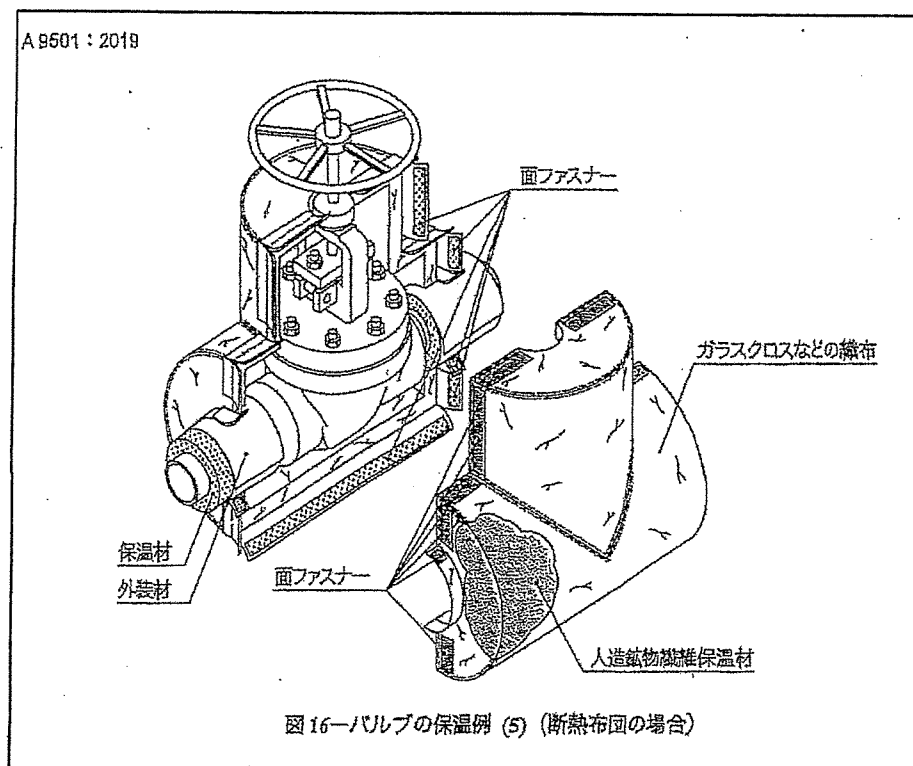


図 2

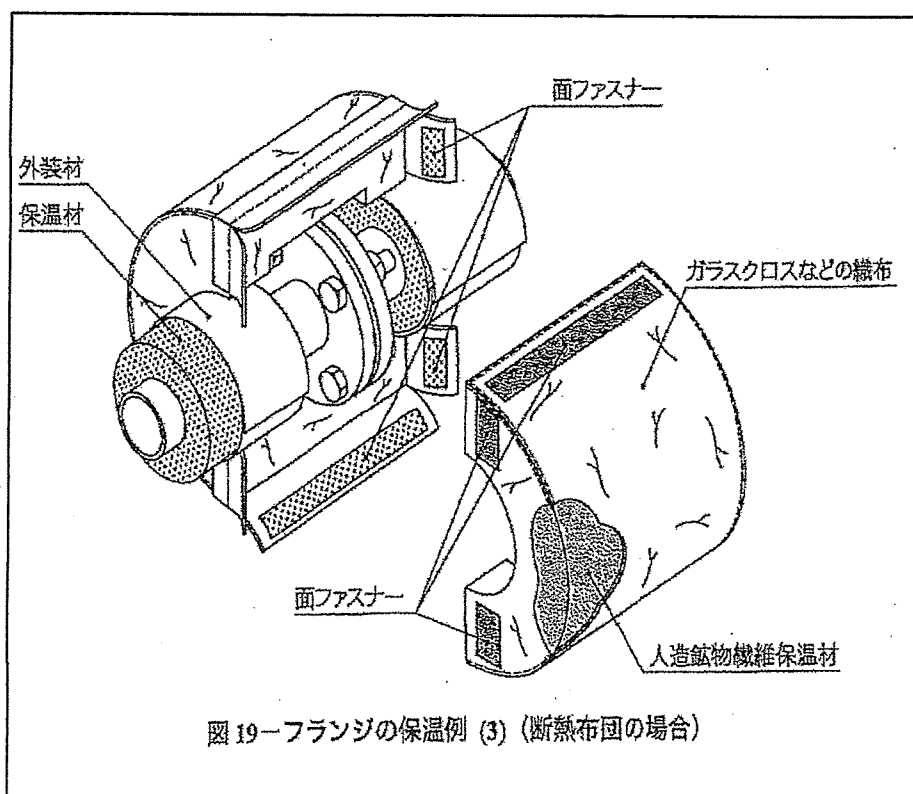

注 1 図 1、2 は、JIS A9501 の解説図である。

注 2 現地採寸後、隙間のない様、バルブに最適な形状にすること。