

調達要求番号：6NQ81AC0018

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場泡消火設備交換役務		営8-29	
		作 成 年 月 日	令和 8 年 5 月 13日
		変 更 年 月 日	令和 8 年 月 日
		作 成 部 隊 等 名	郡山駐屯地業務隊管理科

- 1 総則
- 1.1 役務名称
- 郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場泡消火設備交換役務
- 1.2 実施場所
- 福島県郡山市大槻町長右エ門林 1 陸上自衛隊郡山駐屯地
- 1.3 適用範囲
- 本仕様書は、「郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場泡消火設備交換役務」について適用する。
- 2 共通事項
- 2.1 役務
- 本役務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械工事編）」（最新版）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械工事編）」（最新版）、（以下、「標準仕様書」という。）による。
- 2.2 疑義
- 本仕様書との内容に相違ある場合及び明示ない場合又は疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議する。
- 2.3 現場管理
- 2.3.1 整理整頓
- 現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努め、完了に際しては、現場の後片付け清掃等を行う。
- 2.3.2 安全管理
- 出入口及び危険性のある場所等には、危険表示等の処置を行う。
- 労働安全衛生規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未然防止を図る。
- 2.3.3 その他
- a) その他部隊側の諸規則、指示に従い作業を遅滞なく行う。
- b) 電気・水道は請負者の負担において準備する。
- 2.4 保全
- 現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。
- 2.5 発生材の処理等
- 発生材のうち金属類は監督官の指定する場所に運搬集積し、発生材調書を提出すること。
- 2.6 提出書類
- 2.6.1 提出書類等
- a) 着手に先立ち、実施工程表等を作成し監督官の承認を受ける。提出書類は監督官の指示に従い提出する。情報漏洩防止について責任をもって徹底すること。
- 関係書類・図面等の作成等を行うパソコン、電子記憶媒体の管理を適正に行い、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用する。
- b) 写真について、下表を参考に提出する。

分 類	規 格	提出部数	備 考
作業前	サービス判 （カラー）	各 1 部 （アルバム 等張付け）	デジタルカメラは 2 0 0 万画素以上のものを使用する。（社）公共建築協会「工事写真の撮り方（最新版）」を参考に整理する。
作業中			
隠蔽部			
完成時			

2.6.2 提出書類一覧

- a) 着手届
- b) 現場代理人等指名通知書
- c) 下請負業者設定等通知書
- d) 工程表
- e) 役務日報
- f) 打合せ簿
- g) 役務写真
- h) 完了届
- i) その他官側が求める資料

2.7 検査

本役務終了後、請負者立会のうえ、監督官が指定した日時に行う。

2.8 事故及び損害

本役務において請負者の故意又は過失により生じた事故及び損害は、すべて請負者の責任において速やかに補償・修復する。

3 特記事項

3.1 作業概要

陸上自衛隊郡山駐屯地 132号整備工場内消火設備交換 一式

3.2 作業箇所

別途平面図による。

3.3 撤去部品名

- a) アラーム弁
- b) コンプレッサー
- c) エアートランスホーマ
- d) 一斉開放弁


3.4 新設部品詳細

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) アラーム弁 (ADV-100) | 1台 (官給品支給) |
| b) コンプレッサー (ベビコン OBC-3.7PR5) | 1台 (官給品支給) |
| c) エアートランスホーマ (TF-10B) | 1台 (官給品支給) |
| d) 一斉開放弁 (乾式 UDV-50) | 3台 |



※消耗品等接続等に使用する雑材については請負者側で準備すること。

3.5 その他

本作業に係る消防への提出書類については、請負者側で作成し処置すること。




案内図 : No Scale

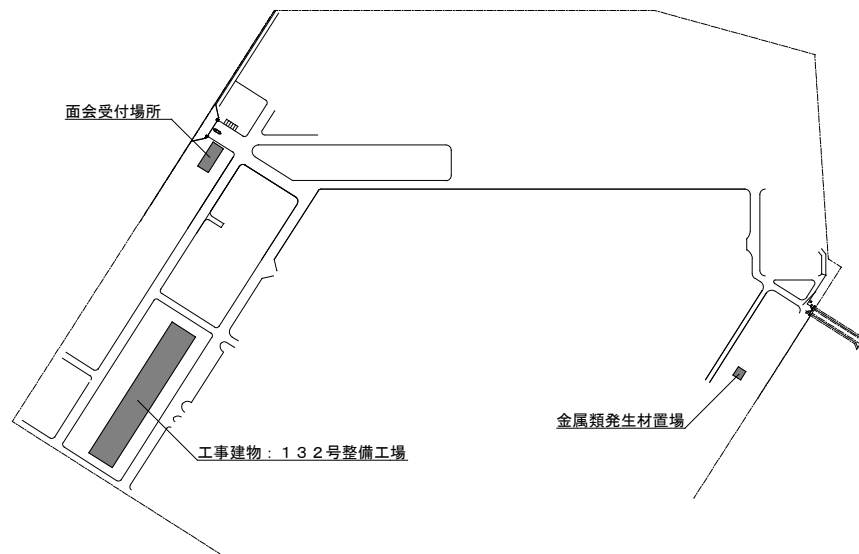

郡山駐屯地配置図 : No Scale


件 名	郡山駐屯地 132号整備工場 泡消火設備交換役務	図面 番号	3 / 6
図 面 名 称	案内図・郡山駐屯地配置図	縮 尺	S = 1 / X

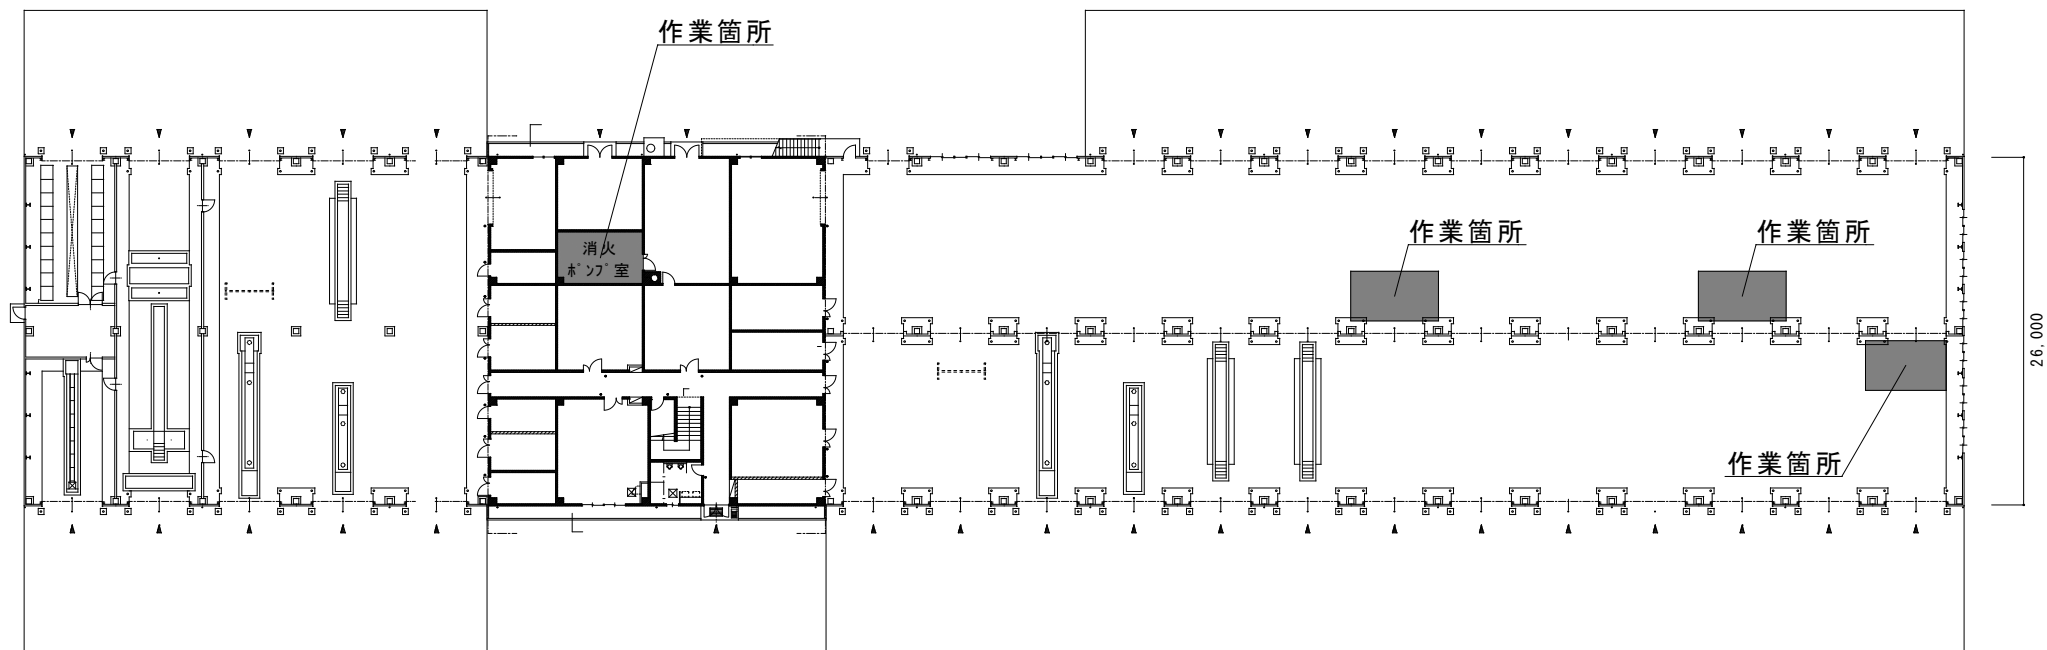

1 階平面図 S:1/400

件 名	郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場泡消火設備交換役務	図面 番号	4 / 6
図 面 名 称	1 階平面図	縮 尺	図 示

乾式アラーム弁 100A 交換（官給品支給）

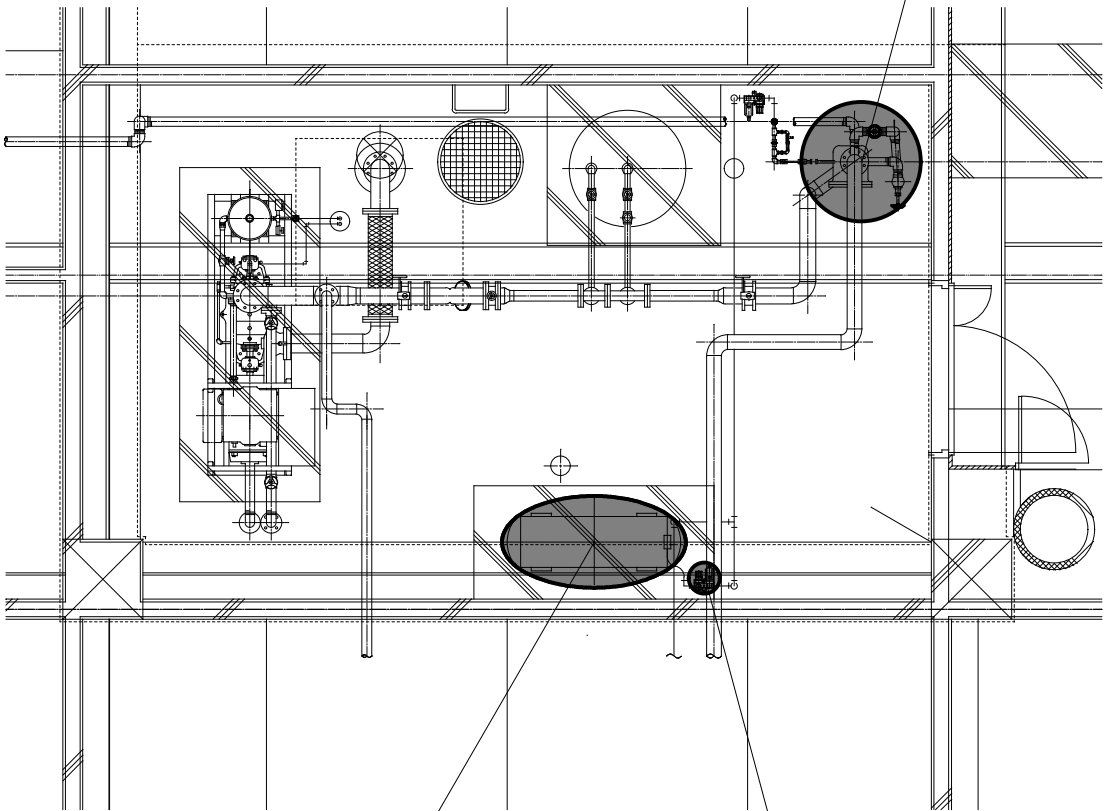


コンプレッサー交換（官給品支給）

エアートランスホーム交換（官給品支給）

消火ポンプ室平面詳細図 S:1/40

件 名	郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場 泡消火設備交換役務	図面 番号	5 / 6
図 面 名 称	消火ポンプ室平面詳細図	縮 尺	図 示

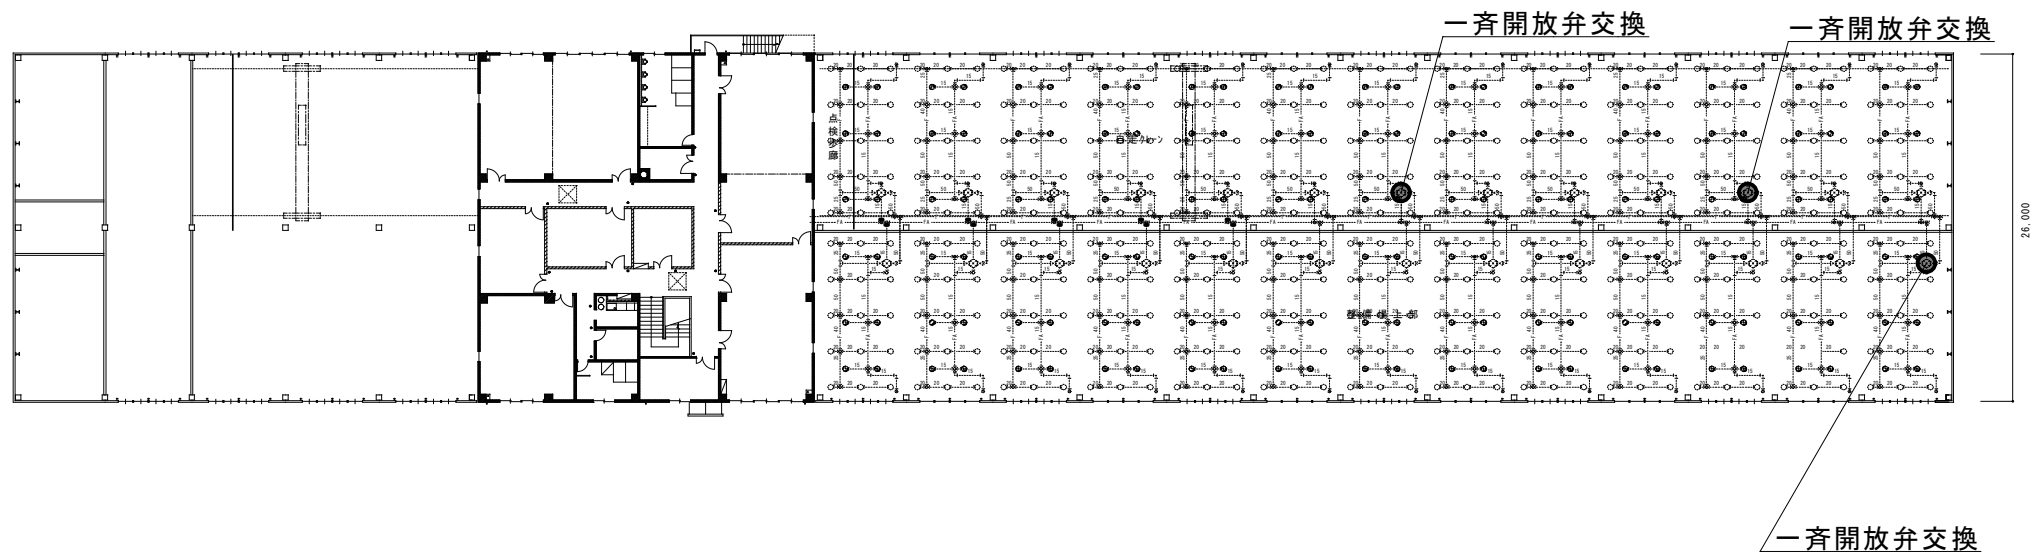

2 階平面図 S:1/400

件 名	郡山駐屯地 1 3 2 号整備工場泡消火設備交換役務	図面 番号	6 / 6
図 面 名 称	2 階平面図	縮 尺	図 示