

調達要求番号：6NNK1AK0076

仕 様 書		
空調機賃貸借	仕 様 書 番 号	
	営－60	
	作 成	令和8年 7月13日
	変 更	令和 年 月 日
	作 成 部 隊 名	神町駐屯地業務隊

1 総則

1. 1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊神町駐屯地で実施する「空調機賃貸借」について適用する。

2 履行に関する要求

2. 1 履行場所

陸上自衛隊神町駐屯地 山形県東根市神町東3丁目1番1号

2. 2 履行数量

床置きエアコン 5馬力×1台

床置きエアコン 6馬力×2台

※ 設置場所等については別図に示す。

2. 3 履行時期・期間

搬入：令和8年8月17日(月)

搬出：令和9年3月31日(水)

※ 搬入・設置及び撤去・搬出日は基準とし、細部は官側との調整による。

2. 4 規格等

床置きエアコン 5馬力 3相200V×1台

床置きエアコン 6馬力 3相200V×2台

3 一般事項


- (1) 本仕様書に明記なき事項でも技術的に当然すべきことは、請負者側において実施するものとする。
- (2) 疑義が生じた場合は、すべて官側との協議のうえ、その指示に従うものとする。
- (3) 構内は官側の指示する通行経路を通行し、官側の定める規則を遵守すること。

4 特記事項


- (1) 搬出、搬入及び設置、取外しは本賃貸借料に含むものとし、各空調機設置に伴う、冷媒配管、ドレン管、連絡線、電源線等運転機能に必要な資材は請負業者側で準備するものとする。
電源工事については、室外機設置付近にブレーカーボックスがあるため、ブレーカー2次側より配線すること。
- (2) 設置後は、試運転調整を実施し、絶縁抵抗試験及び相回転試験、電流値の確認を行うこと。

5 提出書類


- (1) 納品書・検査調書
- (2) 受領書

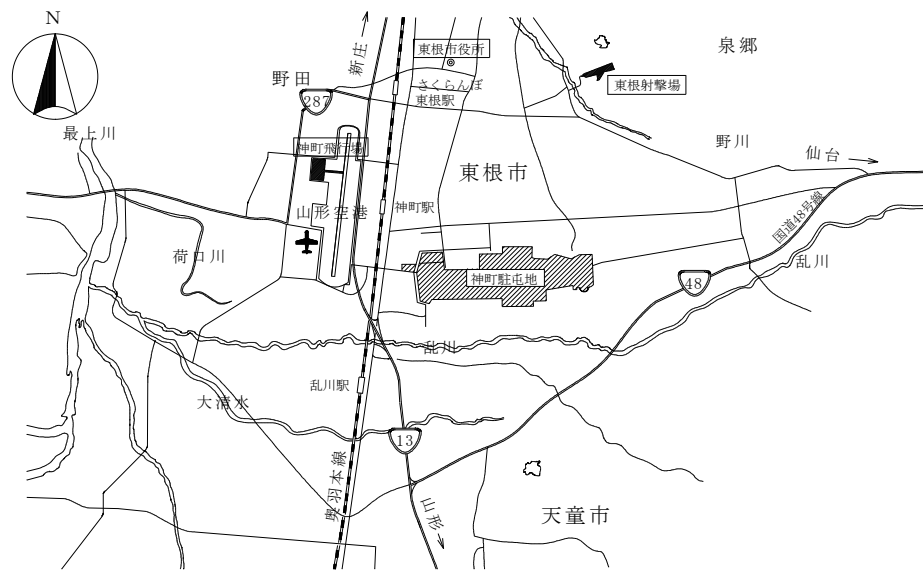

案内図 S=NTS

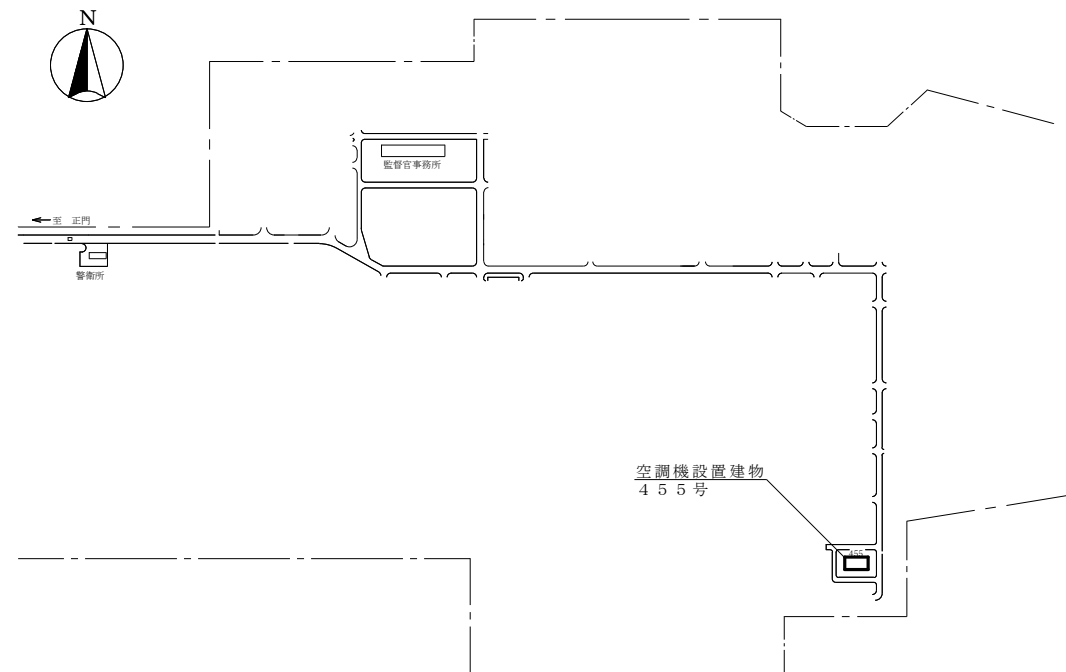

配置図 S=NTS

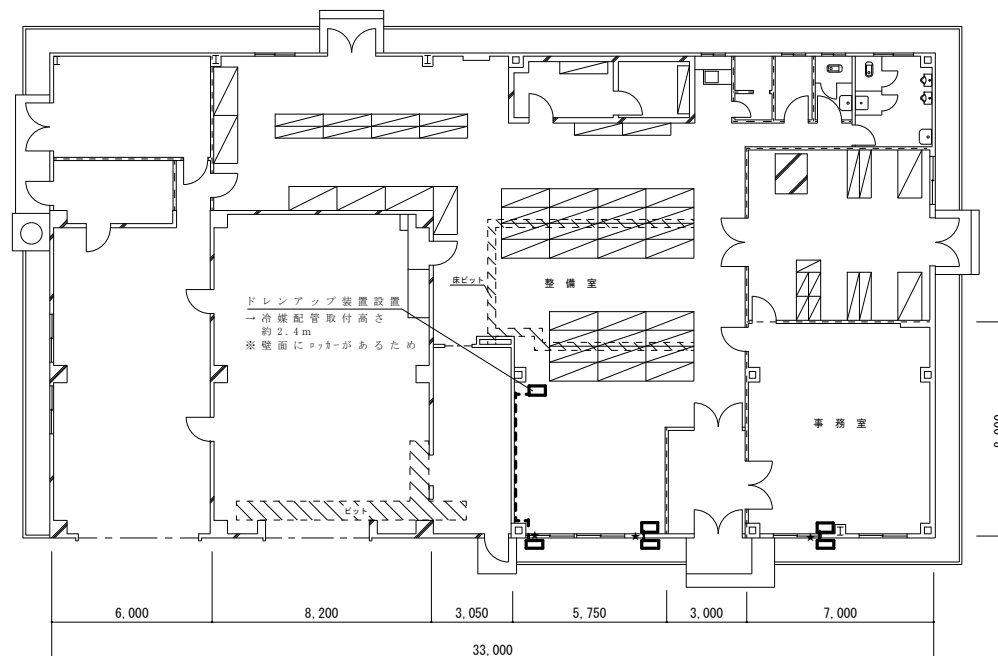

平面図 S=NTS

○設置場所一覧

場 所	空調機	備 考
事務室	床置き5馬力×1台	冷媒管、ドレン管、連絡線、架台 エアコンスリーブキャップ含む
整備室	床置き6馬力×2台	冷媒管、ドレン管、連絡線、架台 エアコンスリーブキャップ含む ※内1台はドレンアップ装置を設置

○凡例

- : 空調機
- - : 冷媒管、連絡線、ドレン管等
- ★ : コア抜き (φ75、L150程度)

図 面 名 称	案内図・配置図・平面図	縮 尺
		図 示
陸上自衛隊神町駐屯地業務隊		