
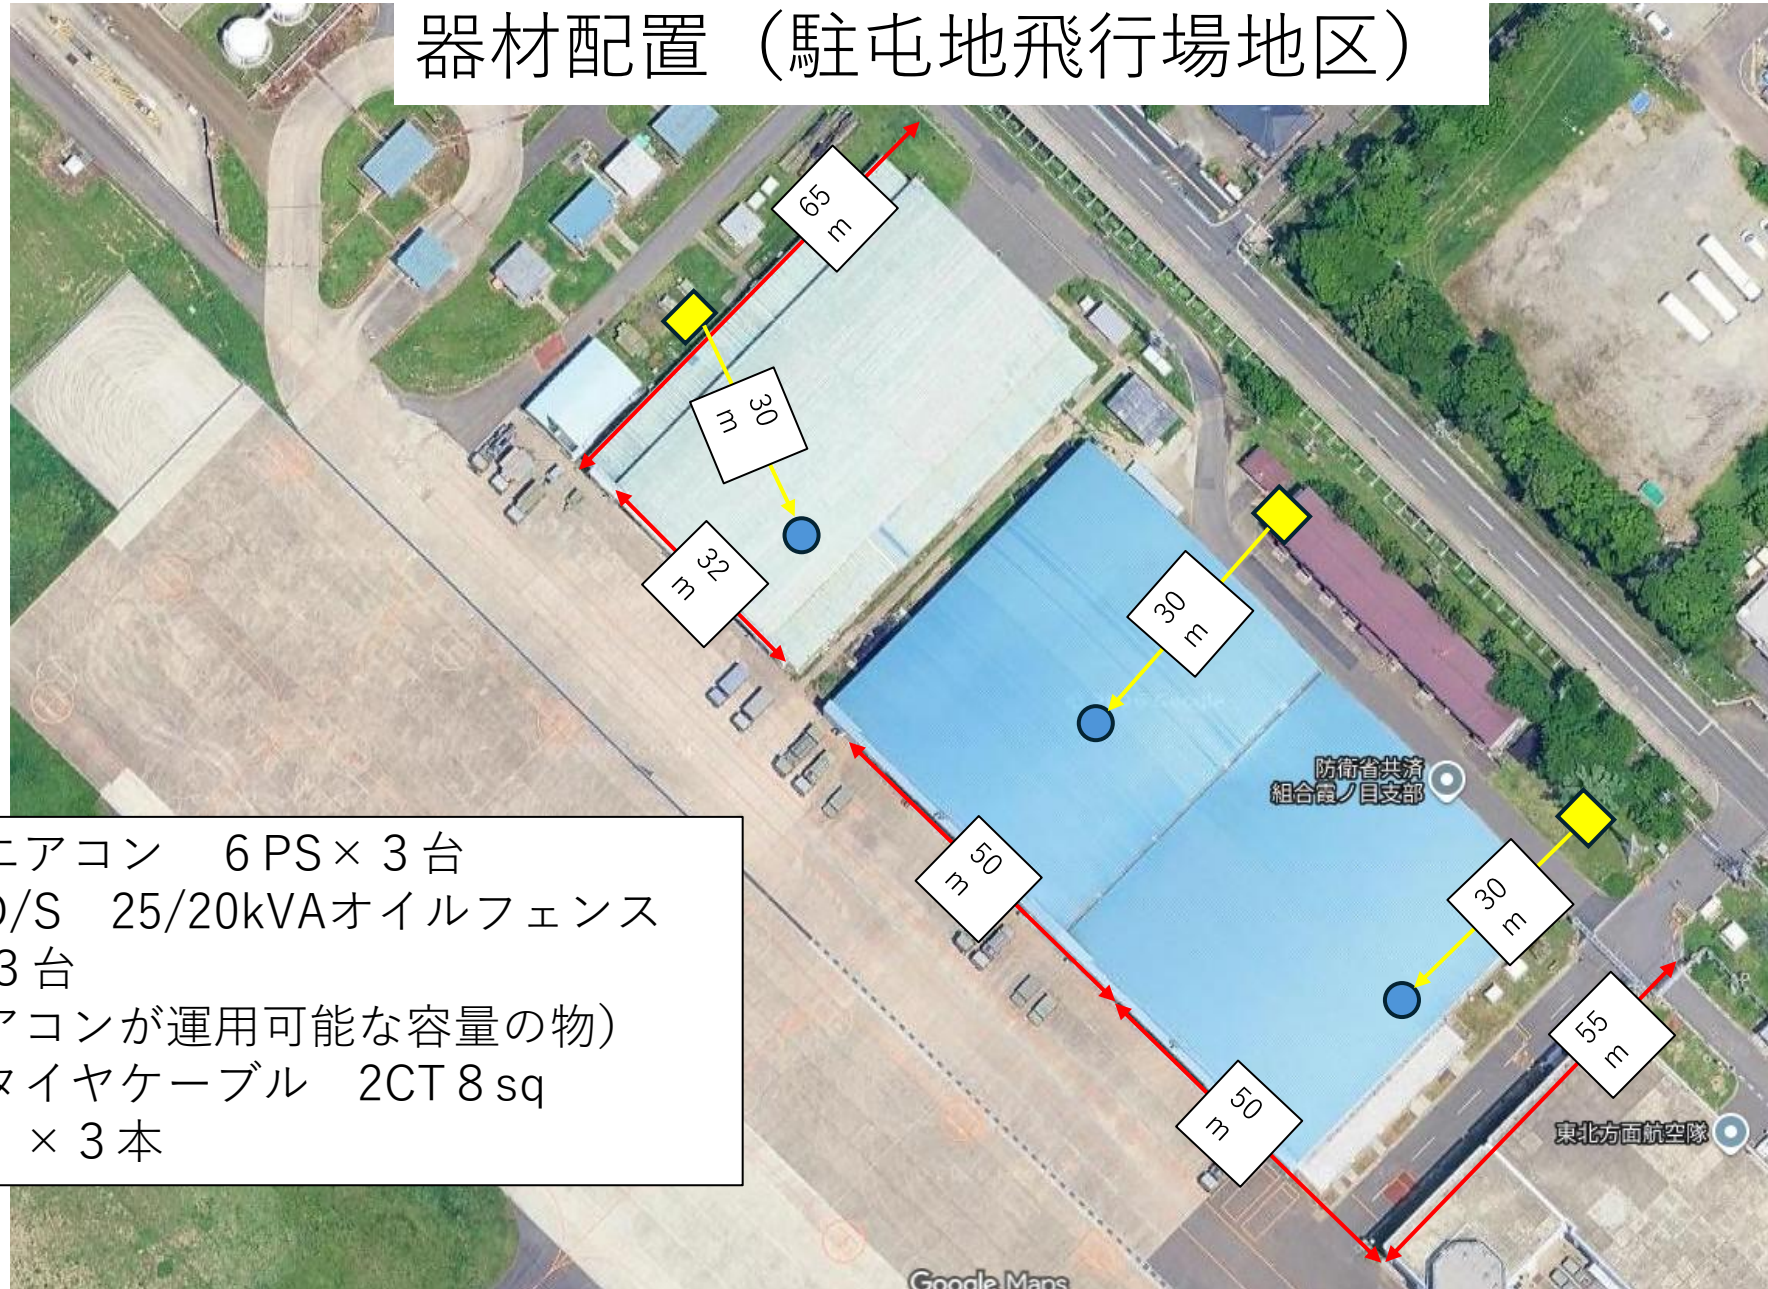


# 器材配置（駐屯地飛行場地区）

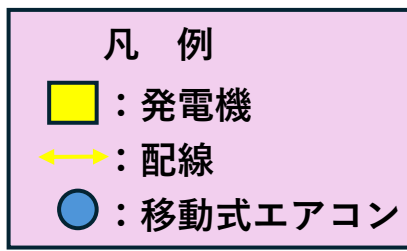

- 移動式エアコン 6 PS× 3 台
- 発電機D/S 25/20kVAオイルフェンス /BIG× 3 台  
(上記エアコンが運用可能な容量の物)
- キャブタイヤケーブル 2CT 8 sq  
(約30m) × 3 本