# 電気配線等防護カバー設置役務

| 件　　名 | 電気配線等防護カバー設置役務 | | | | 図面番号 | １／５ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図　　名 | 表　　紙 | | | | 縮　　尺 | ― |
| 業務隊長 | 管理科長 | 営繕班長 | 工事企画 | 施設管理 | 管　財 | 設　計 |
| | | | | | | |
| 霞目駐屯地業務隊管理科 | | | | | 令和８年１０月１３日 | |

# 特 記 仕 様 書

1　役務件名　：　電気配線防護カバー設置役務

2　役務場所

宮城県仙台市若林区霞目１－１－１　陸上自衛隊霞目駐屯地内及び前面道路(仙台市道若林523号)

3　役務概要

本役務は、霞目駐屯地内及び市道上部に設置されている電線等に防護カバーを設置するものである

4　一般事項

(1)　駐屯地内での役務関係車両の通行ルートの安全対策については、請負者の責任において十分管理すること。

(2)　請負者は、設計図書等に関し次の事項を遵守するものとする。

ア　請負者は、設計図書等を当該役務関係者以外に貸与、複写又は閲覧させてはならない。

イ　請負者は、役務に使用した図書を、当該役務完了後速やかに返納しなければならない。

(3)　仕様書及び図面に記載並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事は実施すること。

5　特記事項（※特記事項は、本特記仕様書記載内容及び図示による。）

(1)　材料仕様

ア　本役務に使用する材料は、特記仕様によるほか、共通仕様書の定めるところに従うものとし、これらに明記なき事項については、監督官との協議による。

イ　本役務に使用する材料は、材料表に示すＪＩＳ規格、又は同等品以上の品質及び規格を有するものとし、ＪＩＳ規格品以外を使用する場合は、ＪＩＳ規格同等品以上であることの証明を請負者の負担において提出するものとする。

ウ　材料表

| 材料名 | 規格又はメーカー製品 |
|---|---|
| 電線防護管 | ポリエチレン製（高圧用） |


(2)　その他

ア　作業実施にあたり、官側と調整の上、作業日を決定するものとする。


イ　作業間は、通行者等の安全に留意するとともに、市道においては交通の妨げにならないように留意する。

ウ　作業に際しては、活線状態での作業を基準とし安全管理に十分留意する。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 電気配線等防護カバー設置役務 | 図面番号 | 2／5 |
| 図　　名 | 特記仕様書 | 縮　　尺 | — |
| 霞目駐屯地業務隊管理科 | | 令和８年１０月１３日 | |

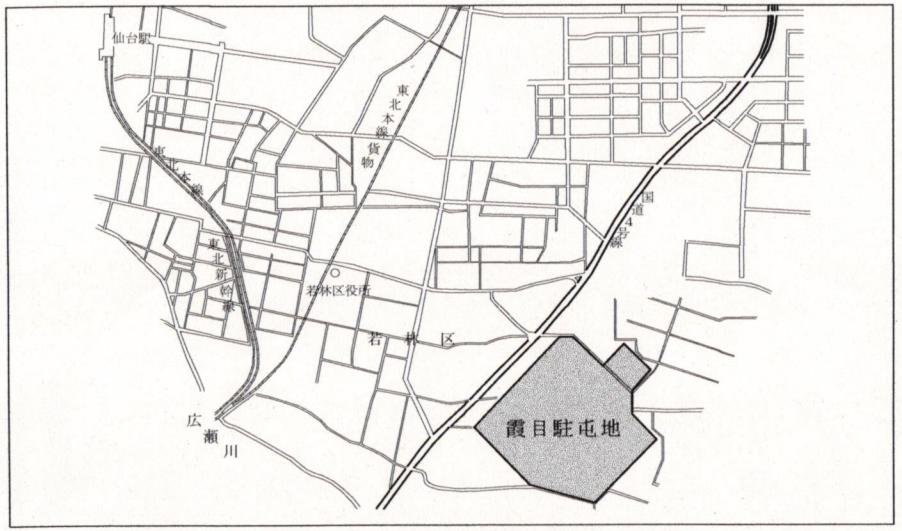



霞目駐屯地案内図 S=1:40,000

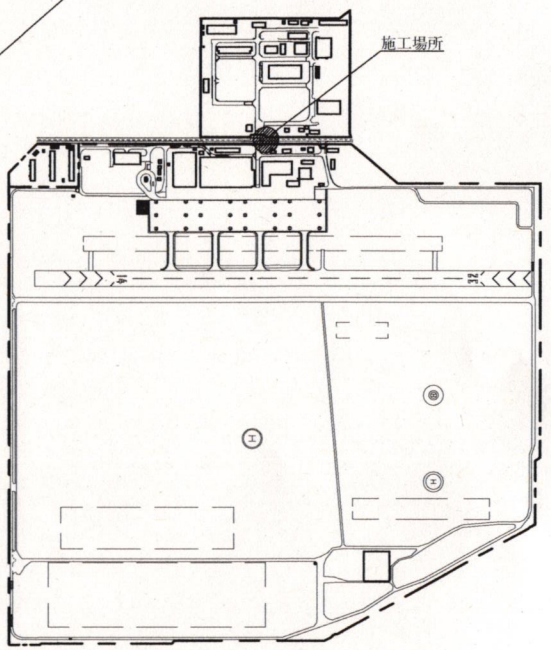



霞目駐屯地配置図 S=1:10,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 電気配線防護カバー設置工事 | 図面番号 | 3／5 |
| 図　　名 | 案内図・配置図 | 縮　　尺 | 図　示 |
| 霞目駐屯地業務隊管理科 | | 令和８年１０月１３日 | |

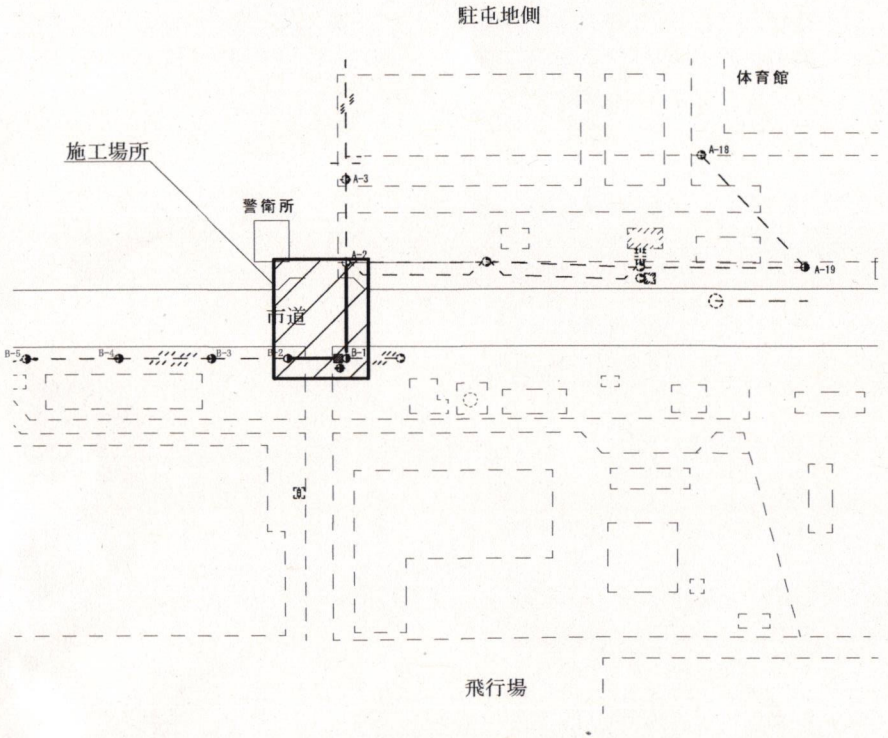



施工場所配置図　1：X

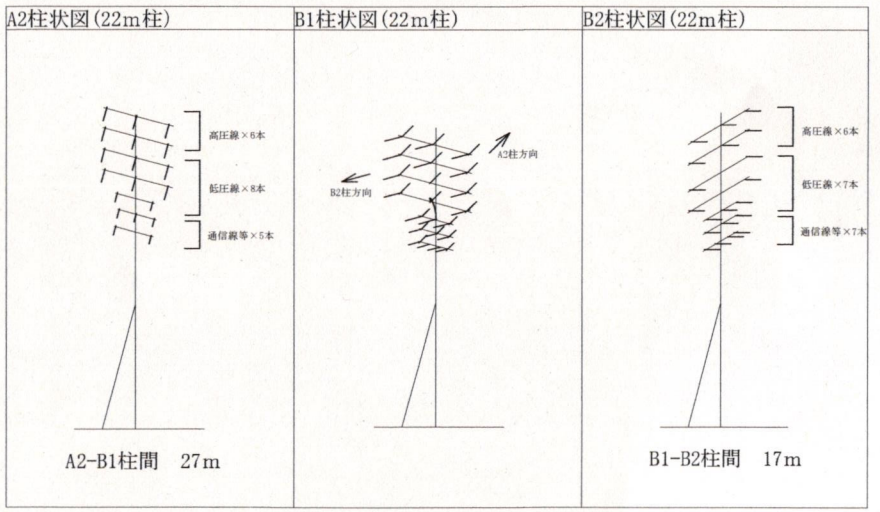


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 電気配線等防護カバー設置役務 | 図面番号 | 4／5 |
| 図　　名 | 施工場所配置図・柱状図 | 縮　　尺 | 図　示 |
| 霞目駐屯地業務隊管理科 | | 令和８年１０月１３日 | |

# 霞目駐屯地

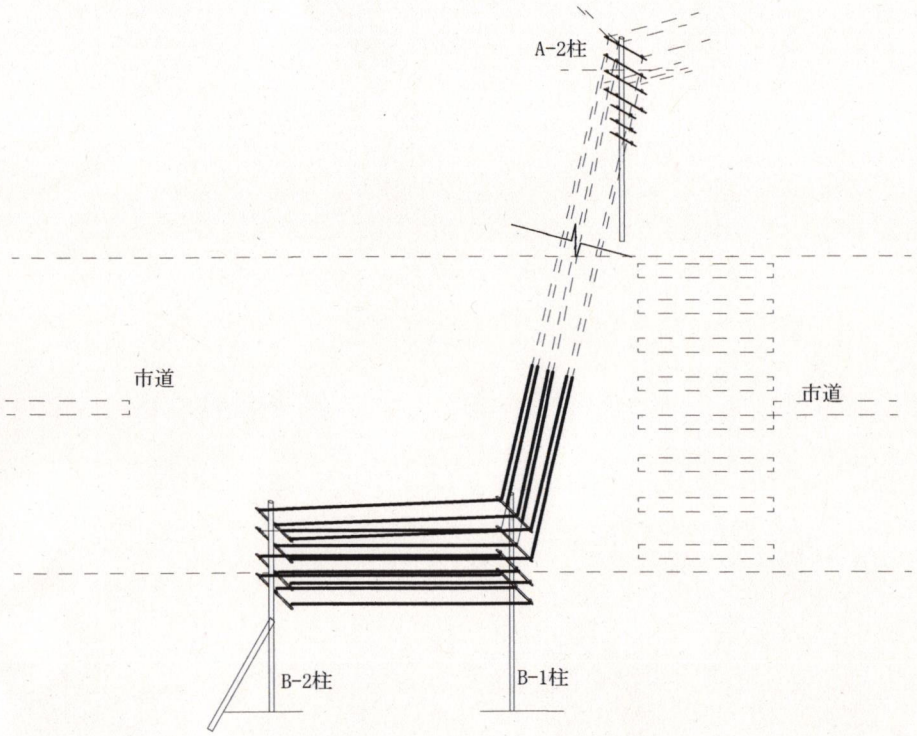


霞目飛行場

配置参考図　1：X

凡例

実線 ―― ：施工範囲

※A-2柱-B-1柱間の設置場所については市道中心線を基準に1配線当たり約14mとする。

数量表

| 品名 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| 電線防護管 | 65㎜×2000㎜ | 186m |
| 電線防護管 | 35㎜×2000㎜ | 420m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 電線等防護カバー設置役務 | 図面番号 | 5／5 |
| 図　　名 | 配置参考図・数量表 | 縮　　尺 | 図　示 |
| 霞目駐屯地業務隊管理科 | | 令和8年10月13日 | |