

仕様書番号：E6-28

作成年月日：令和6年4月24日

ウインドエアコン借上

システム通信・サイバー学校 総務部

仕 様 書

- 1 件 名 ウインドエアコン借上
- 2 場 所 神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地
- 3 適用範囲：本仕様書は、陸上自衛隊久里浜駐屯地で実施する「ウインドエアコン借上」に適用する。

4 概 要

(1) 下表に示す機器（同等品以上）の借上及び機器の搬出入


品 名	規 格	数 量	搬入場所
ウインドエアコン	メーカー：コロナ 規格：立型 0.7HP W360×D222×H780 電源：単相100V	50号館 11台	久里浜駐屯地内
		90号館 24台	50号館
		103号館 8台	90号館
		108号館 47台	103号館
		計 90台	108号館
窓パネル	ウインドエアコン 対応品 窓高1,400mm以内	103号館 8台	久里浜駐屯地内
		108号館 47台	103号館
		計 55台	108号館
窓パネル	ウインドエアコン 対応品 窓高2,000mm以内	50号館 11台	久里浜駐屯地内
		90号館 24台	50号館
		計 35台	90号館

(2) 搬出入場所については別図のとおり


5 予定借上期間：令和6年6月26日（水）～同年10月1日（火）98日間

6 一般事項

- (1) 機器の駐屯地への搬入及び搬出は請負者で行う。
- (2) 機器の取扱説明資料を一部送付する。
- (3) 機器の搬入は監督官の指示に従い実施し、規格・数量等の確認を受けること。
- (4) 搬出は指定する日の1600～1700の間に実施すること。

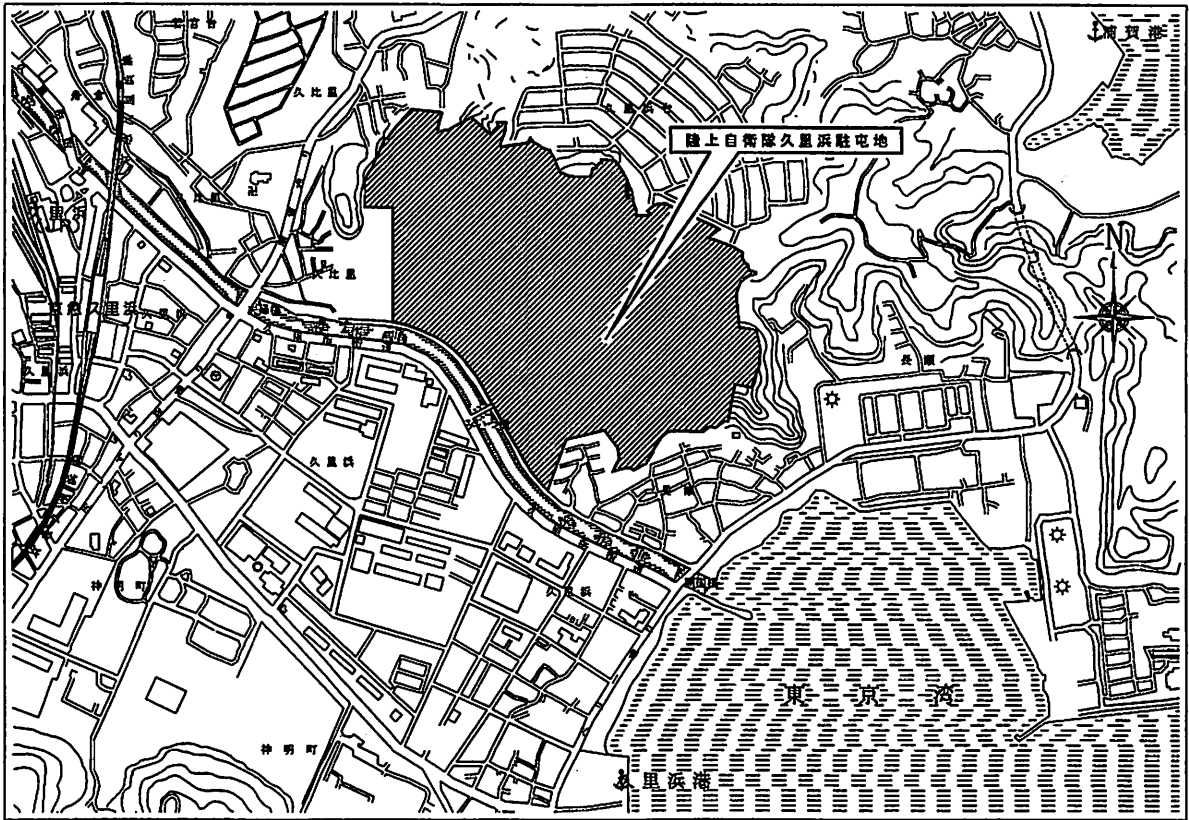

案内図 1/X

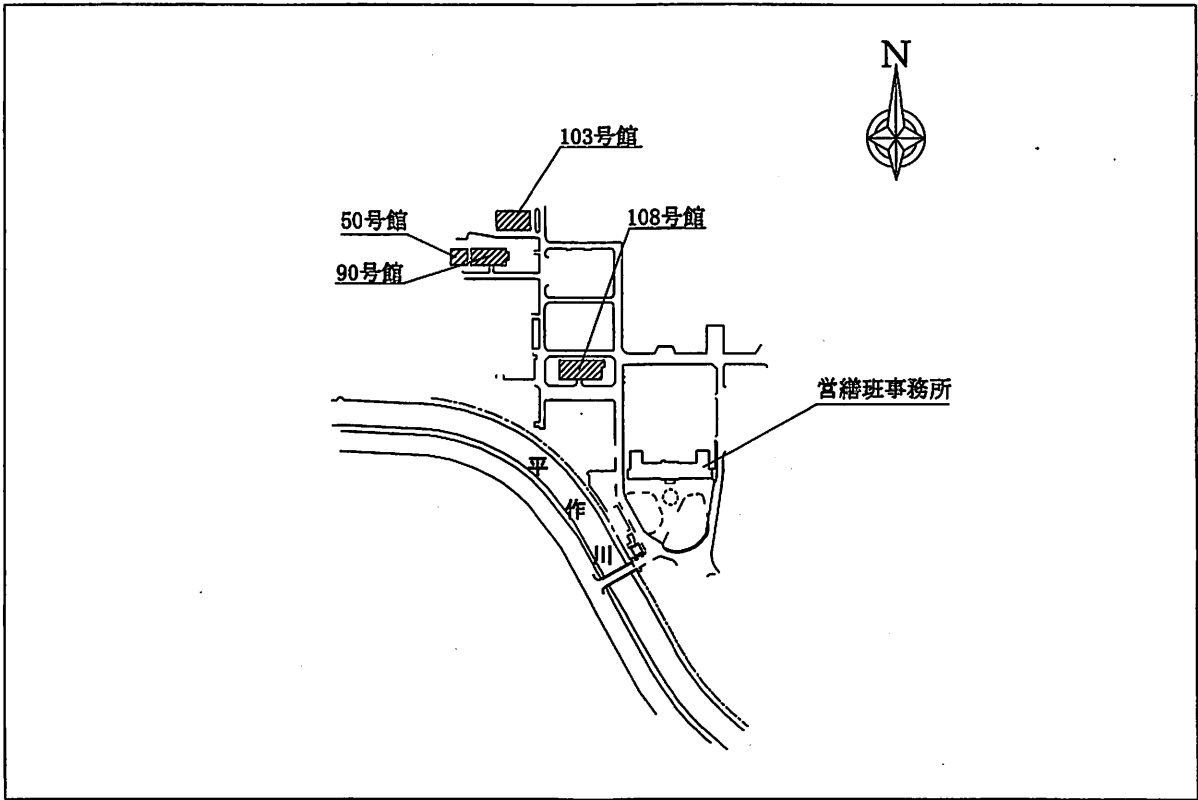

配置図 1/X

名称	ウインドエアコン借上		
図名	案内図・配置図	縮図	図示
作成年月日：令和6年4月19日			