

仕様書番号：E7-17

作成年月日：令和7年3月14日

# ウインドエアコン借上

システム通信・サイバー学校 総務部

# 仕 様 書

- 1 件 名 ウインドエアコン借上
- 2 場 所 神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地
- 3 適用範囲：本仕様書は、陸上自衛隊久里浜駐屯地で実施する「ウインドエアコン借上」に適用する。

## 4 概 要

- (1) 下表に示す機器（同等品以上）の借上及び機器の搬出入

品 名	規 格	数 量	搬入場所
ウインドエアコン	メーカー：コロナ 規格：CWH A1824R-W 高さ：1,400mmまで 対応窓枠付 電源：単相100V	4号館 61台	久里浜駐屯地内
		7号館 68台	4号館
		8号館 10台	7号館
		108号館 6台	8号館
		計 145台	108号館
延長窓枠	メーカー：コロナ 規格：WT-8H 高さ：2,000mmまで 対応	4号館 61台	久里浜駐屯地内
		7号館 68台	4号館
		計 129台	7号館


- (2) 搬出入場所については別図のとおり

## 5 予定借上期間


令和7年5月26日（月）～同年10月14日（火）142日間を基準とするほか期間の延長または短縮がある場合は、一ヶ月前までに官側から請負者へ連絡する。

## 6 一般事項

- (1) 機器の駐屯地への搬入及び搬出は請負者で行う。
- (2) 機器の取扱説明資料を一部送付する。
- (3) 機器の搬入は5月26日の午前中までに監督官の指示に従い実施し、規格・数量等の確認を受ける。
- (4) 搬出は10月14日の1310～1600の間に実施する。  
期間の延長または短縮があった場合は、別示する。

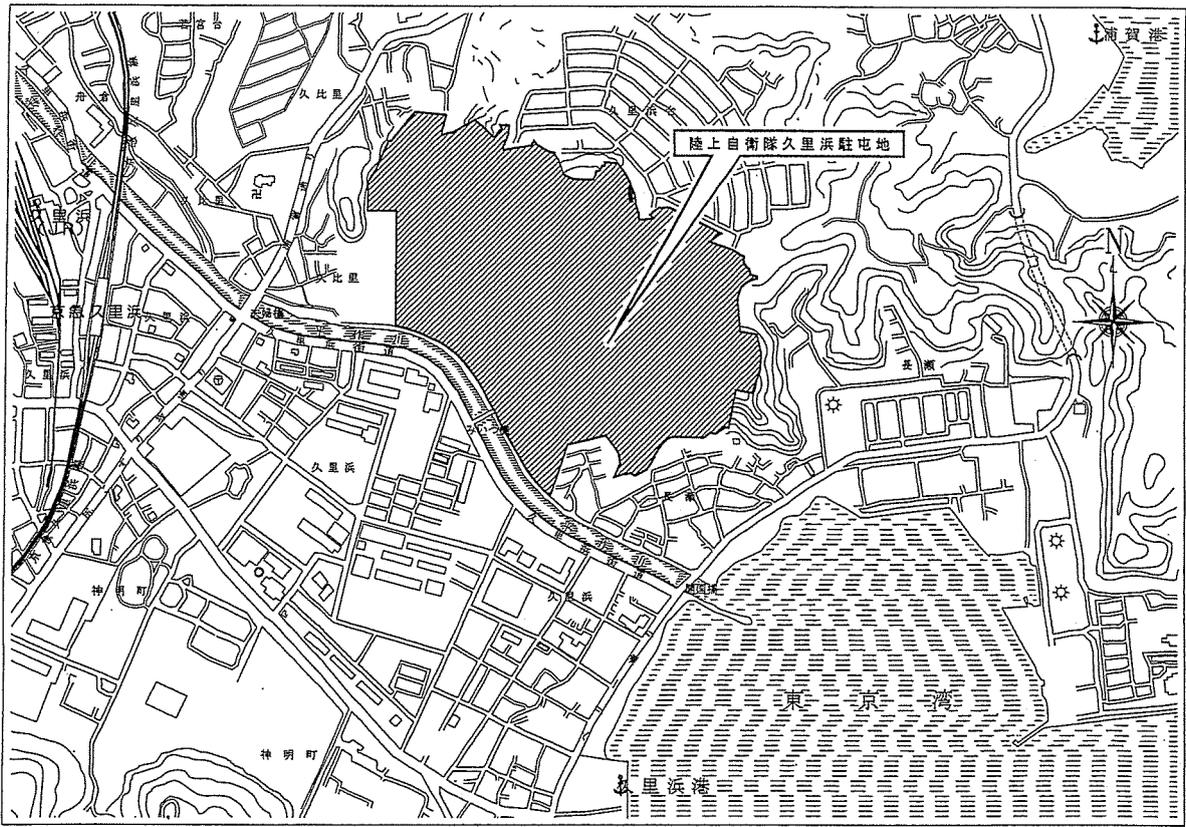


案内図 1/X

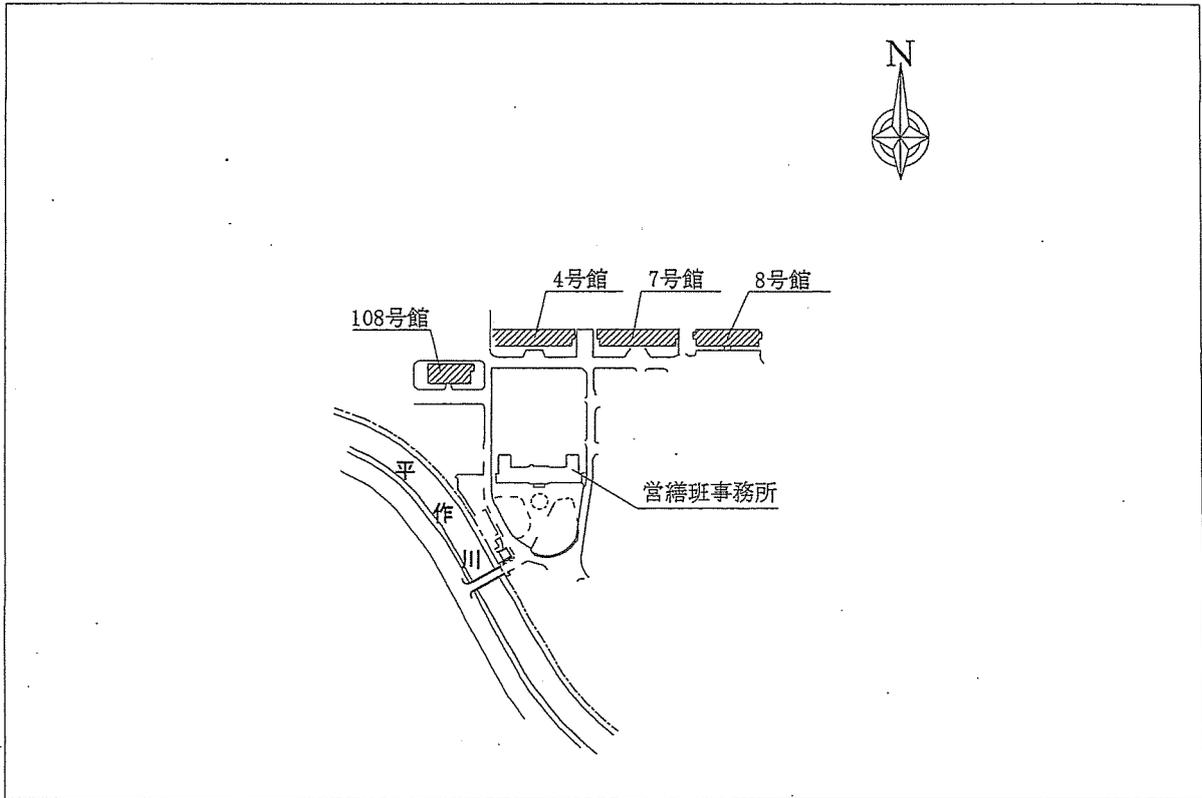


配置図 1/X


名称	ウインドエアコン借上		
図名	案内図・配置図	縮図	図示
作成年月日：令和7年3月14日			

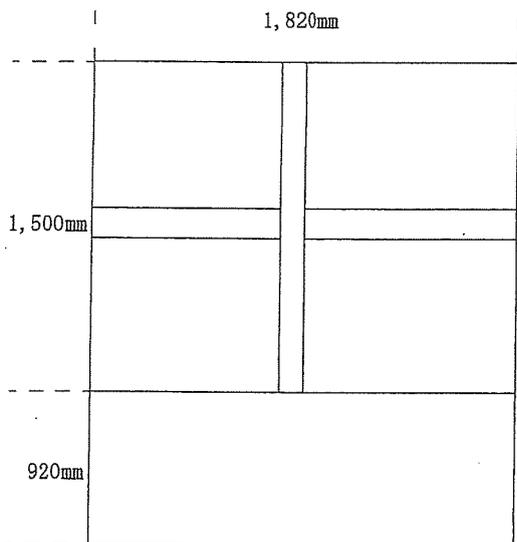


4号館窓立面図

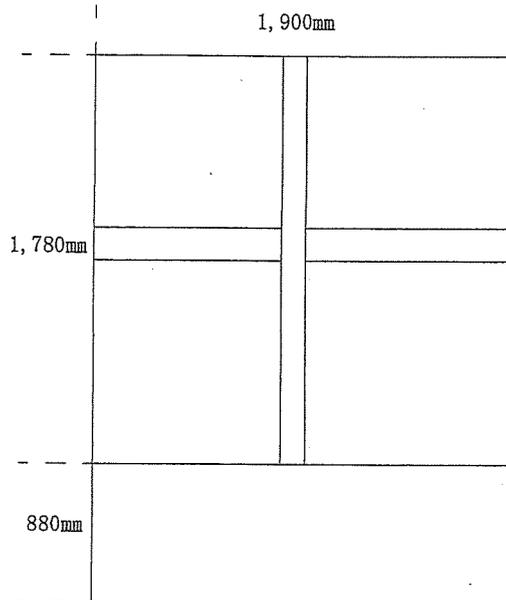

7号館窓立面図

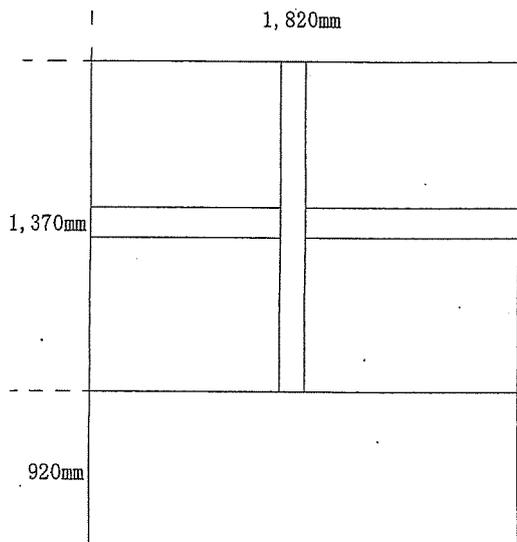

8号館窓立面図

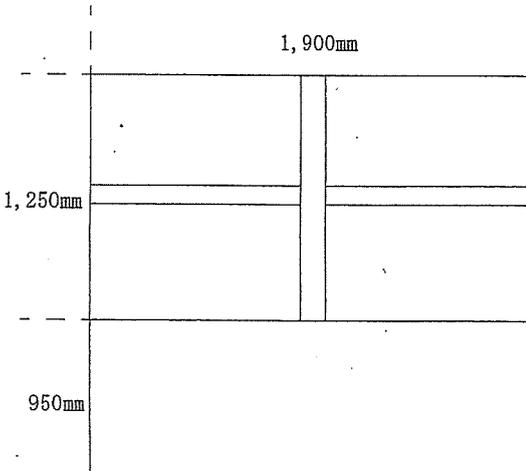

108号館窓立面図

名称	ウインドエアコン借上		
図名	窓枠立面図	縮図	図示
作成年月日：令和7年3月14日			